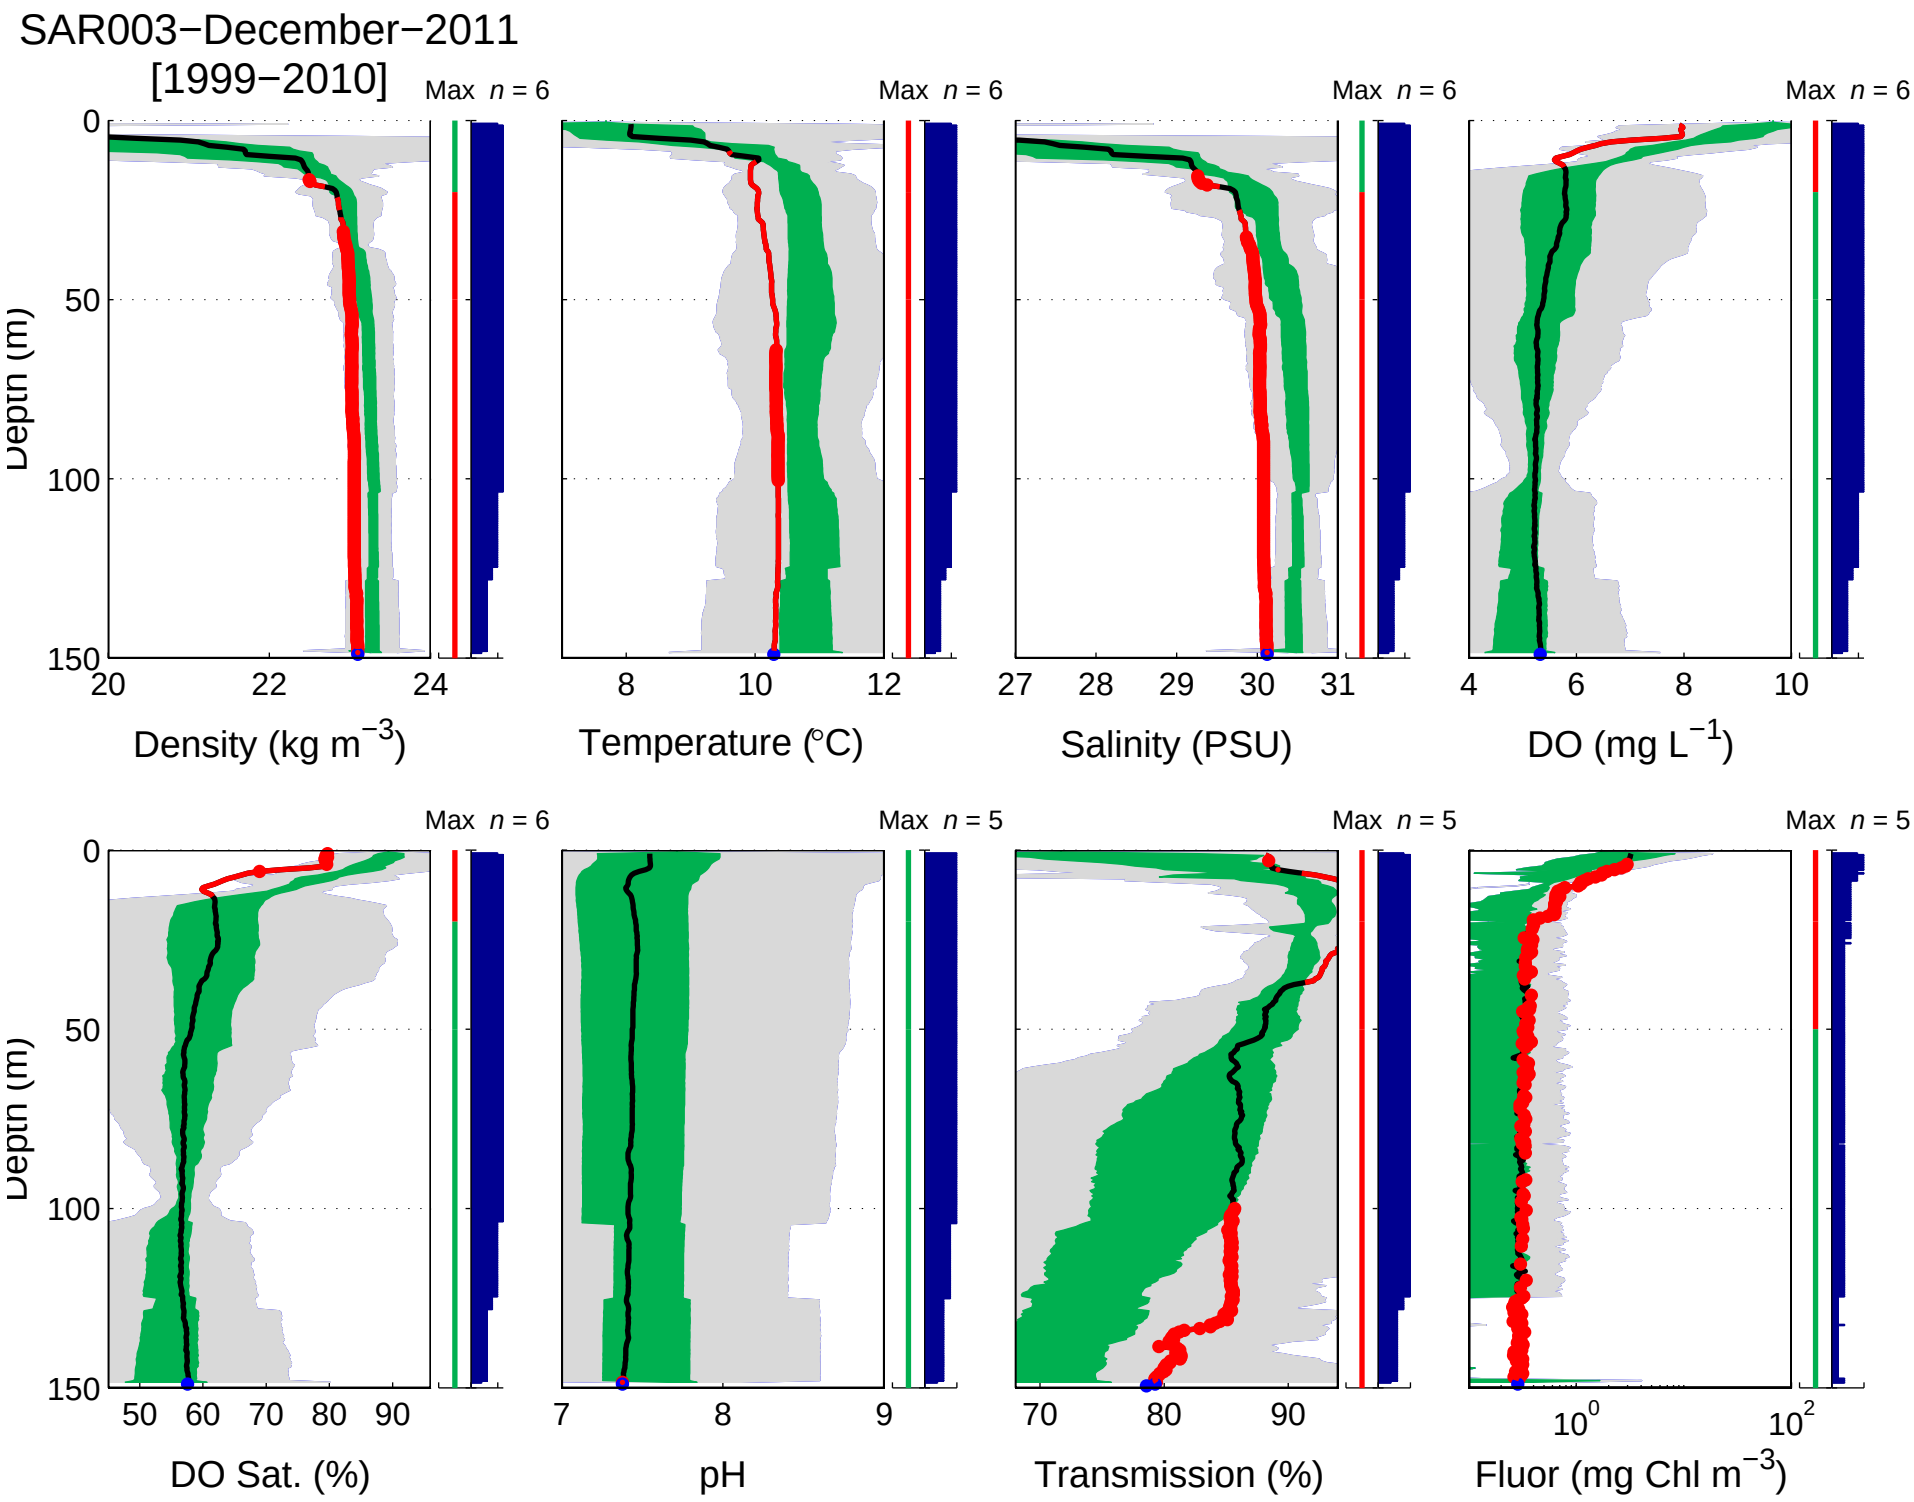
SAR003−December−2011
[1999−2010]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Depth (m)
0
50
100
150
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
27
28
29
30
31
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
50
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

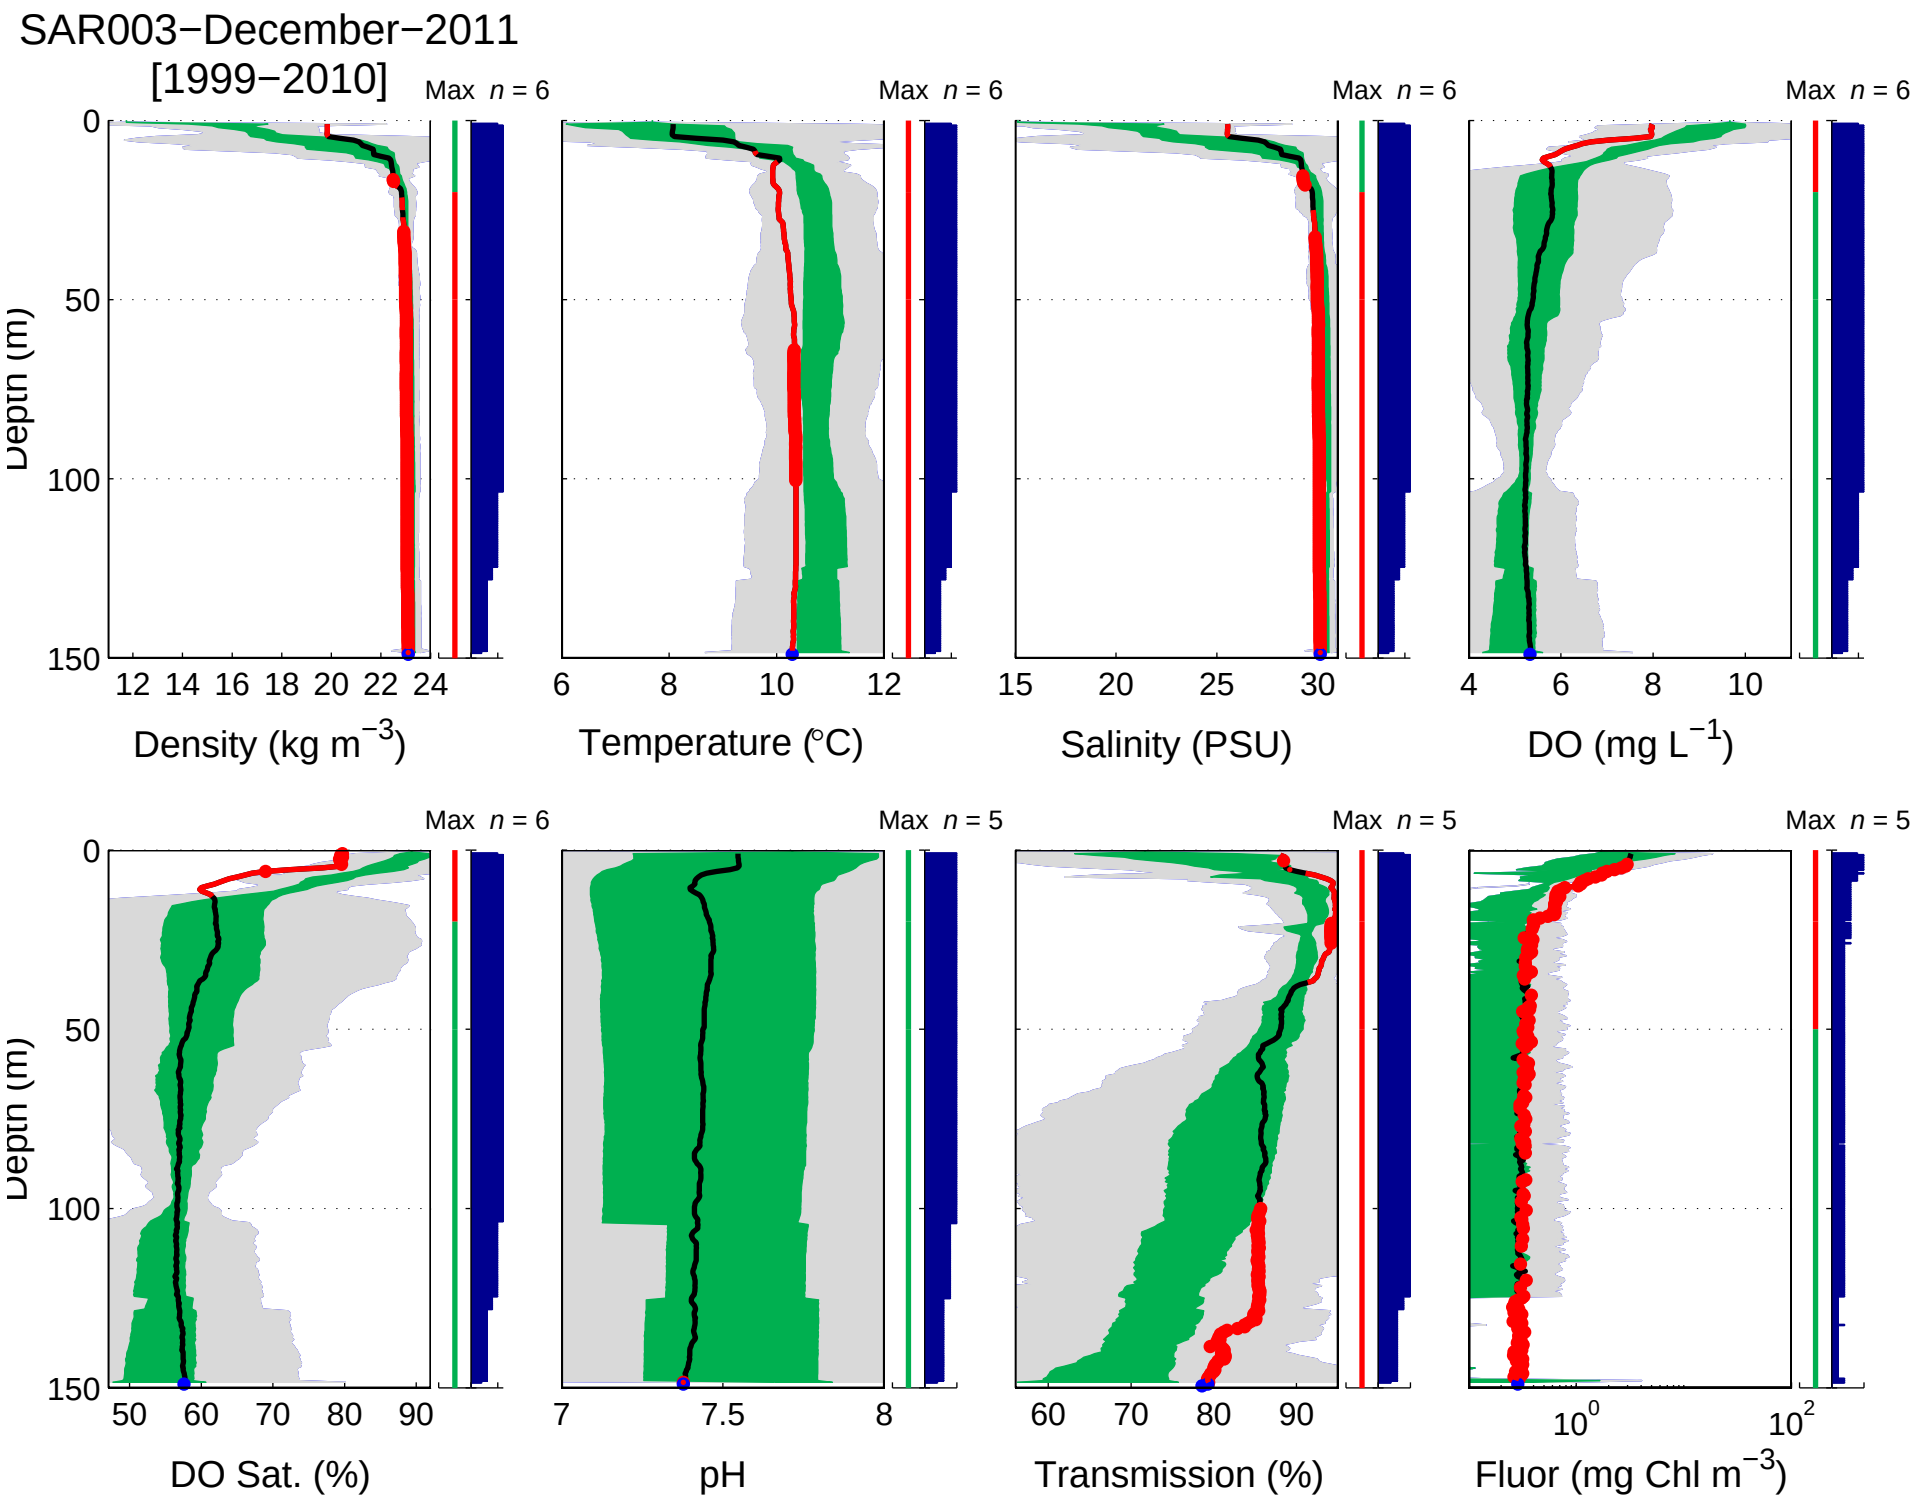
SAR003−December−2011
[1999−2010]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
50
100
150
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
6 8 10 12
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
50 60 70 80 90
DO Sat. (%)
7 7.5 8
pH
60 70 80 90
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

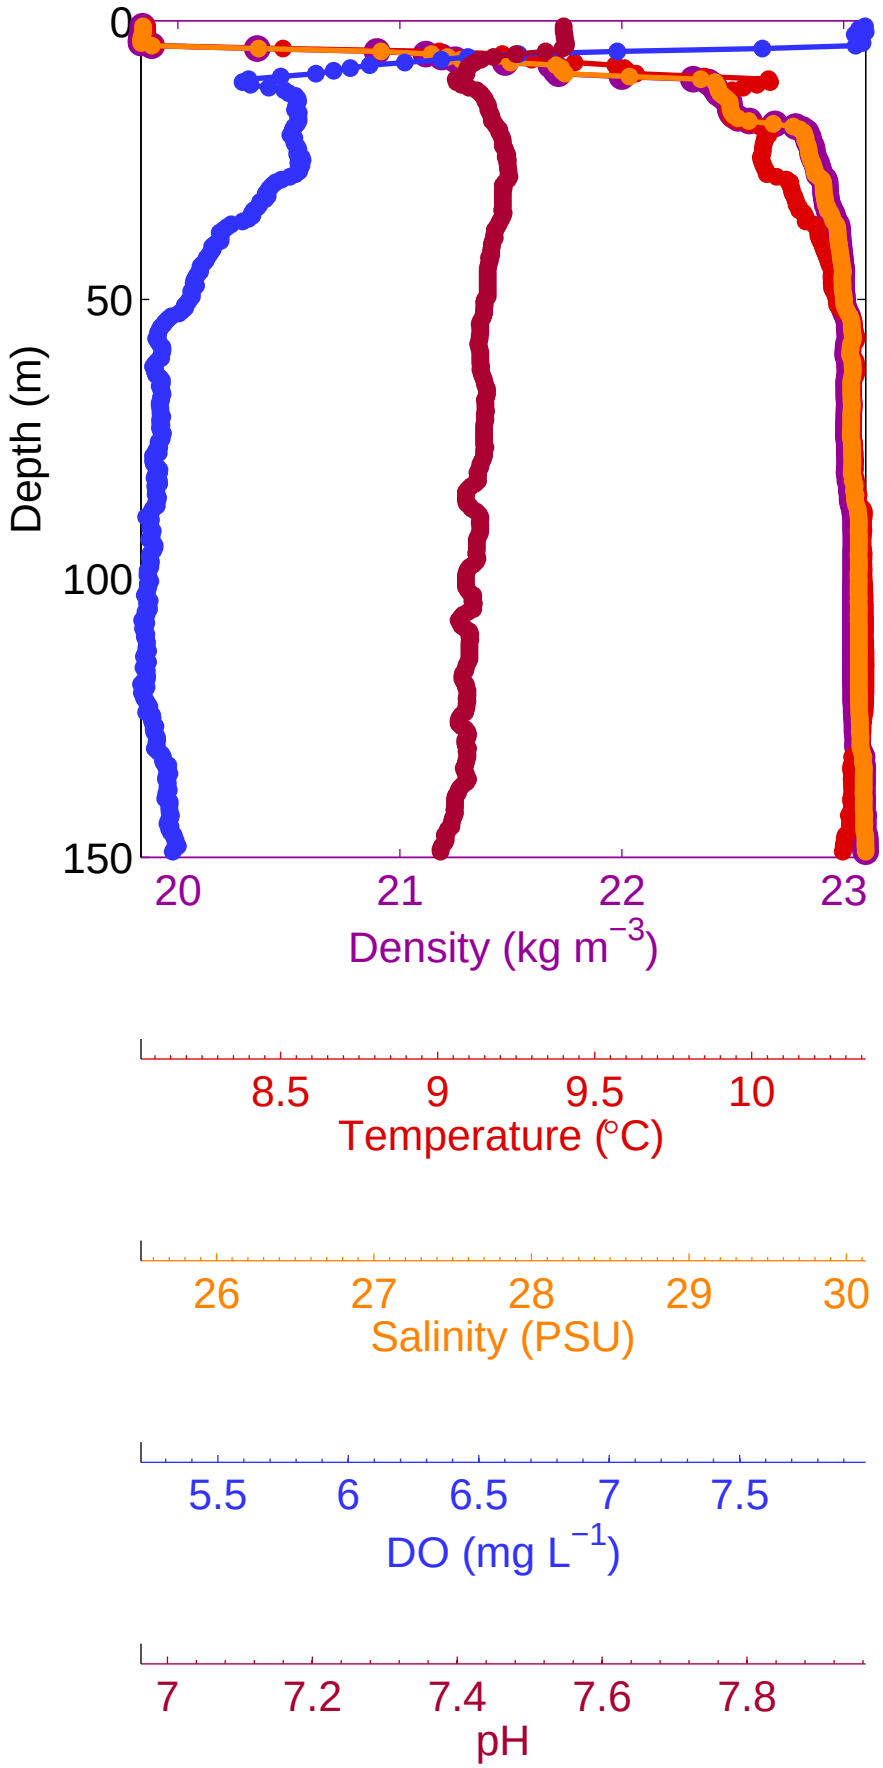
0
50
100
150
Depth (m)
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
8.5
9
9.5
10
Temperature (°C)
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
5.5
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7
7.2
7.4
7.6
7.8
pH

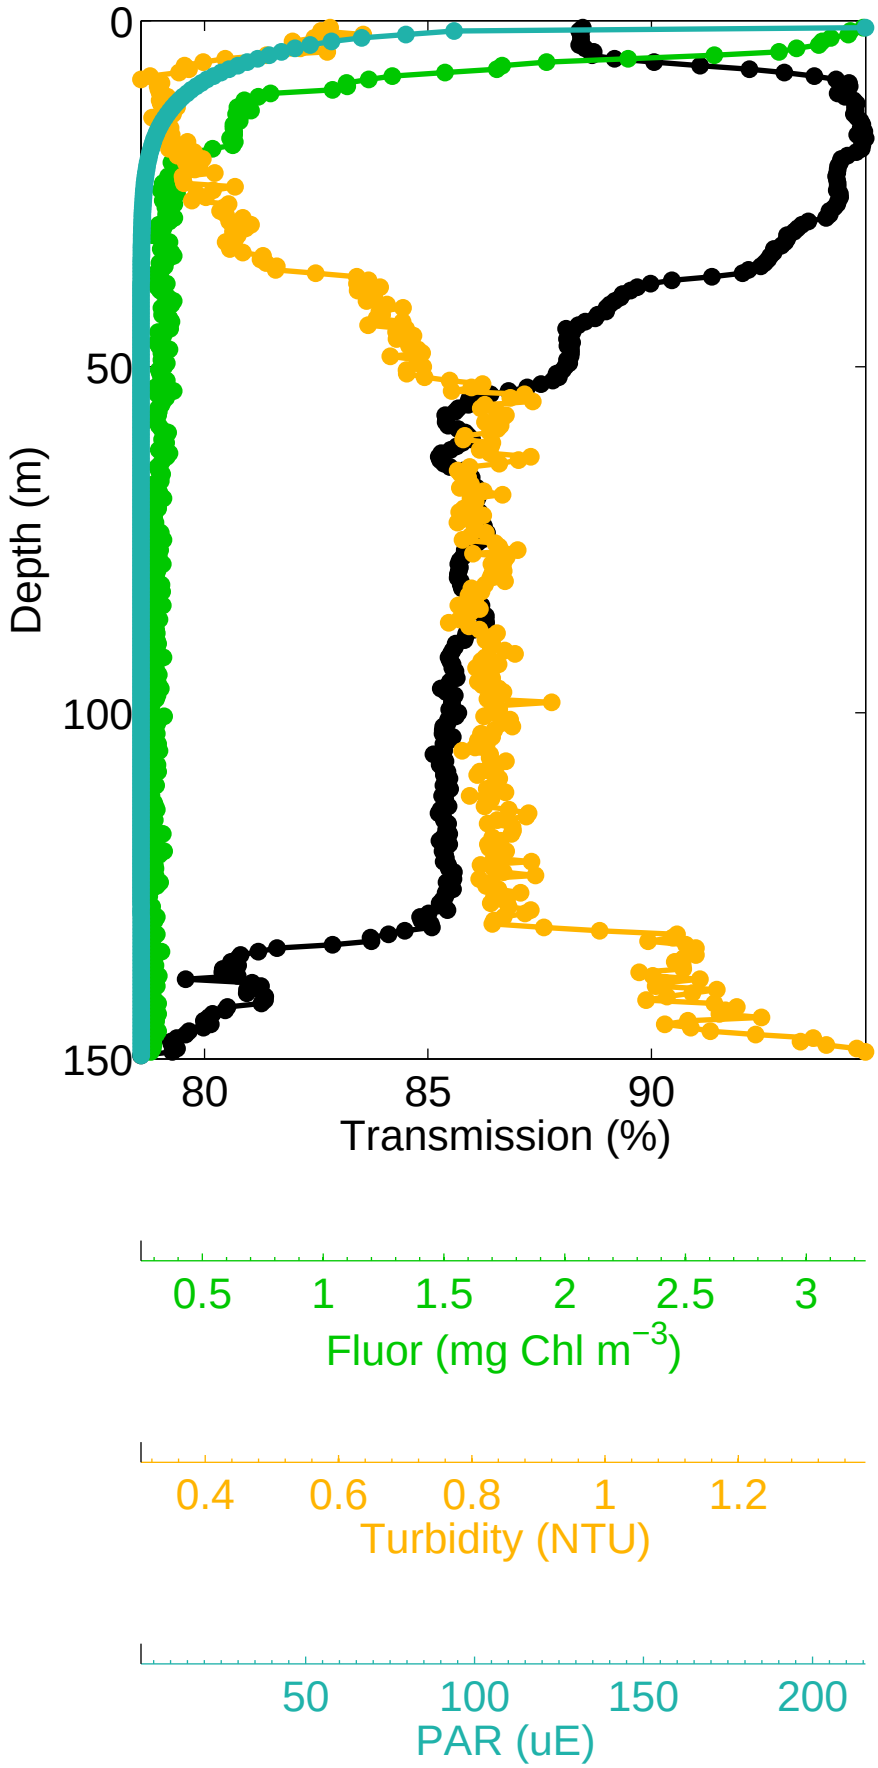
0
50
100
150
Depth (m)
80
85
90
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
PAR (uE)