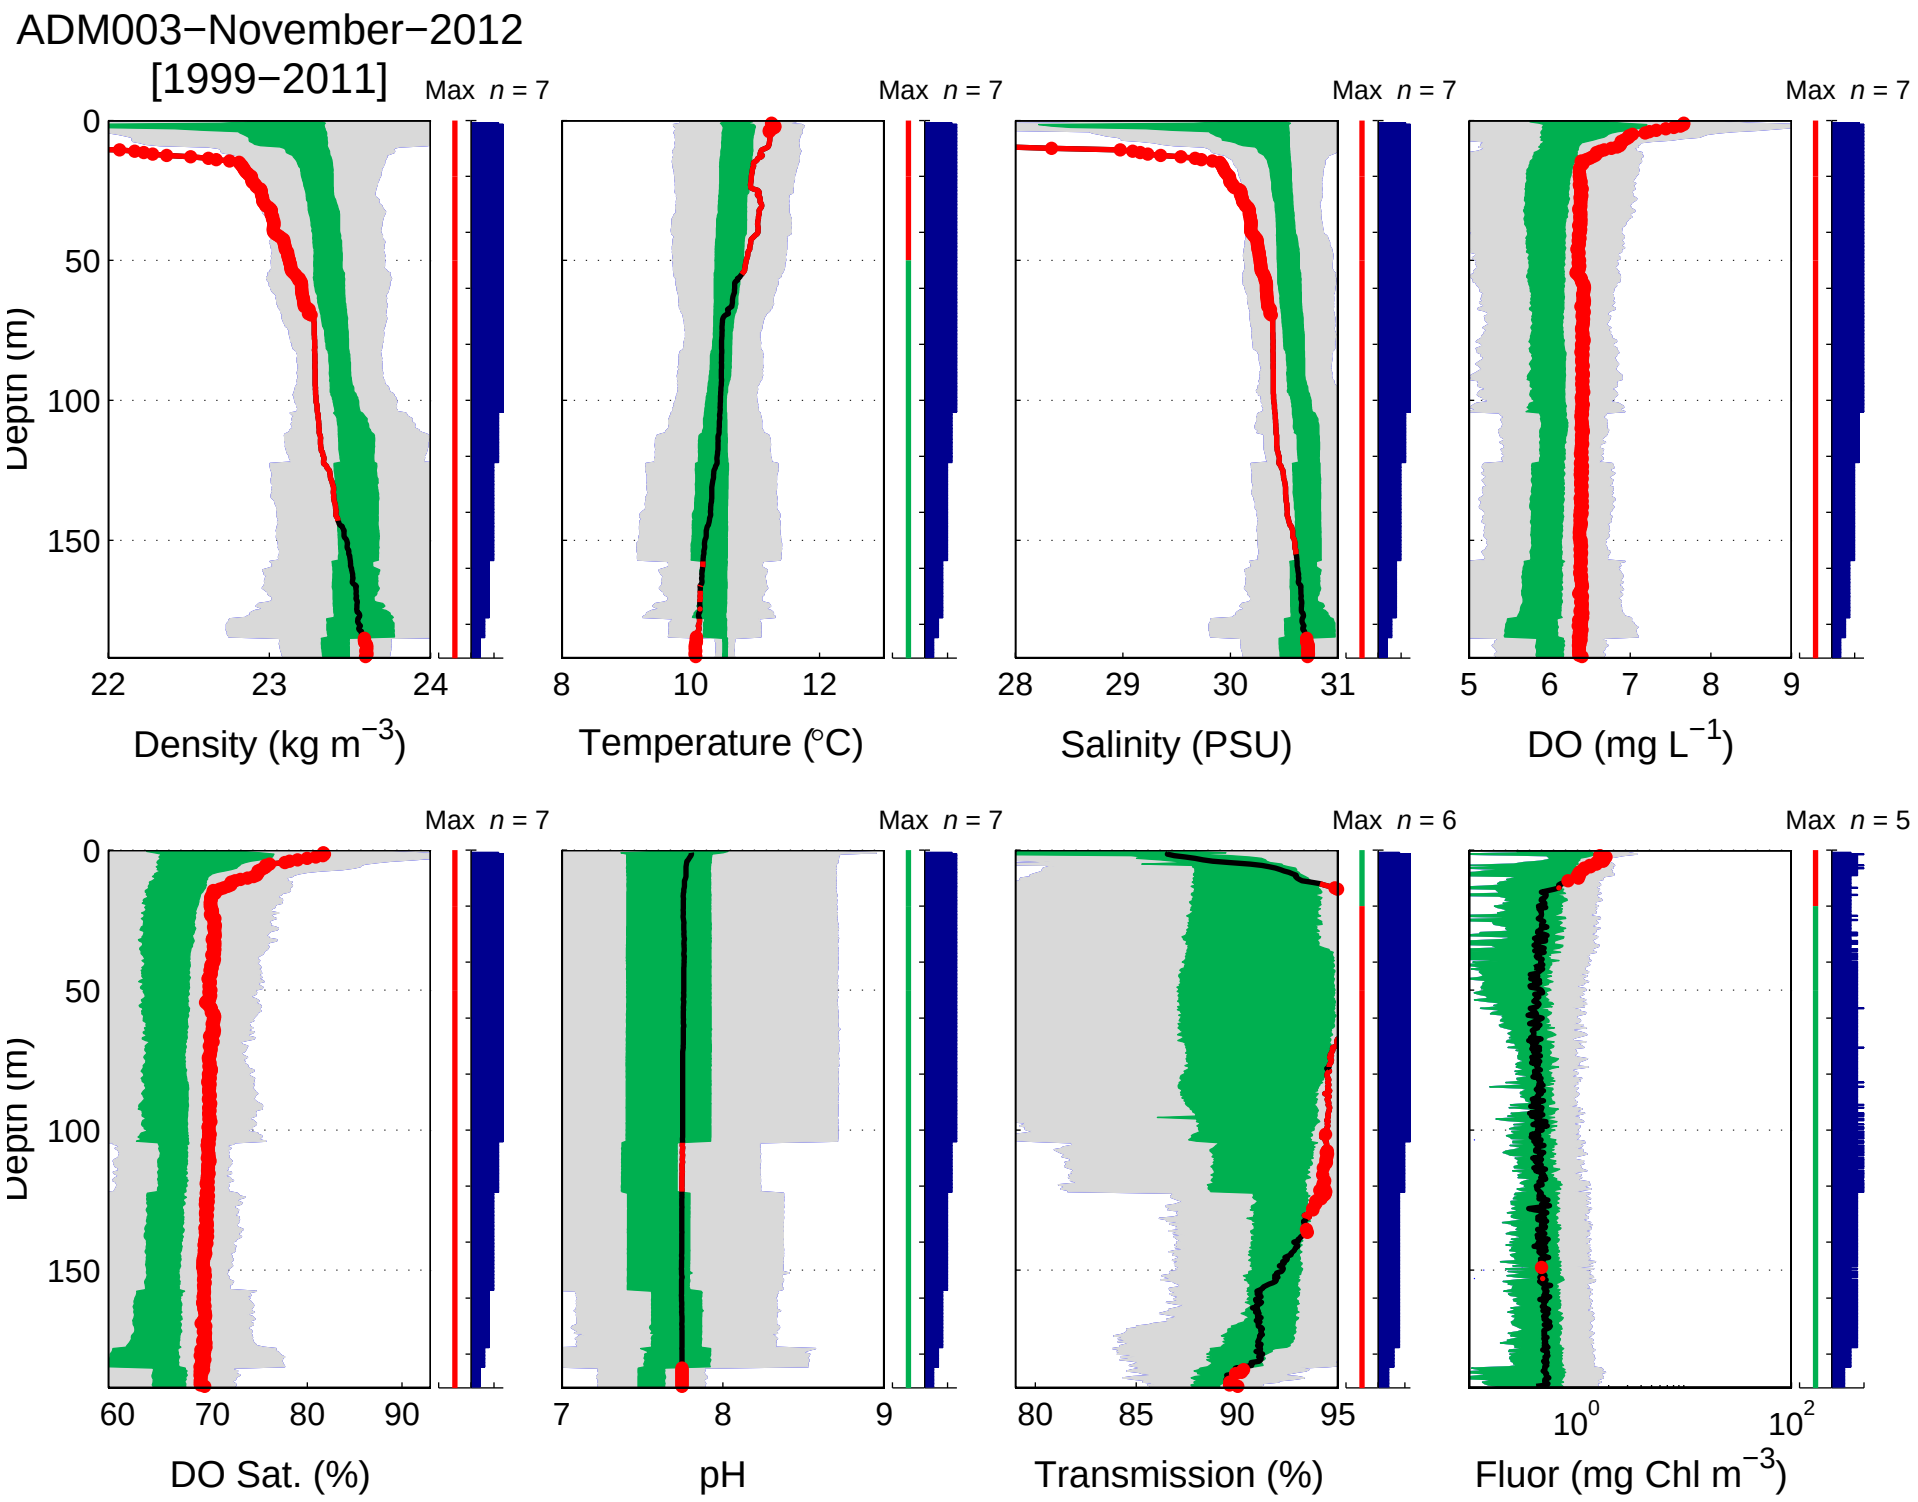
ADM003−November−2012
[1999−2011]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
50
100
150
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 5
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

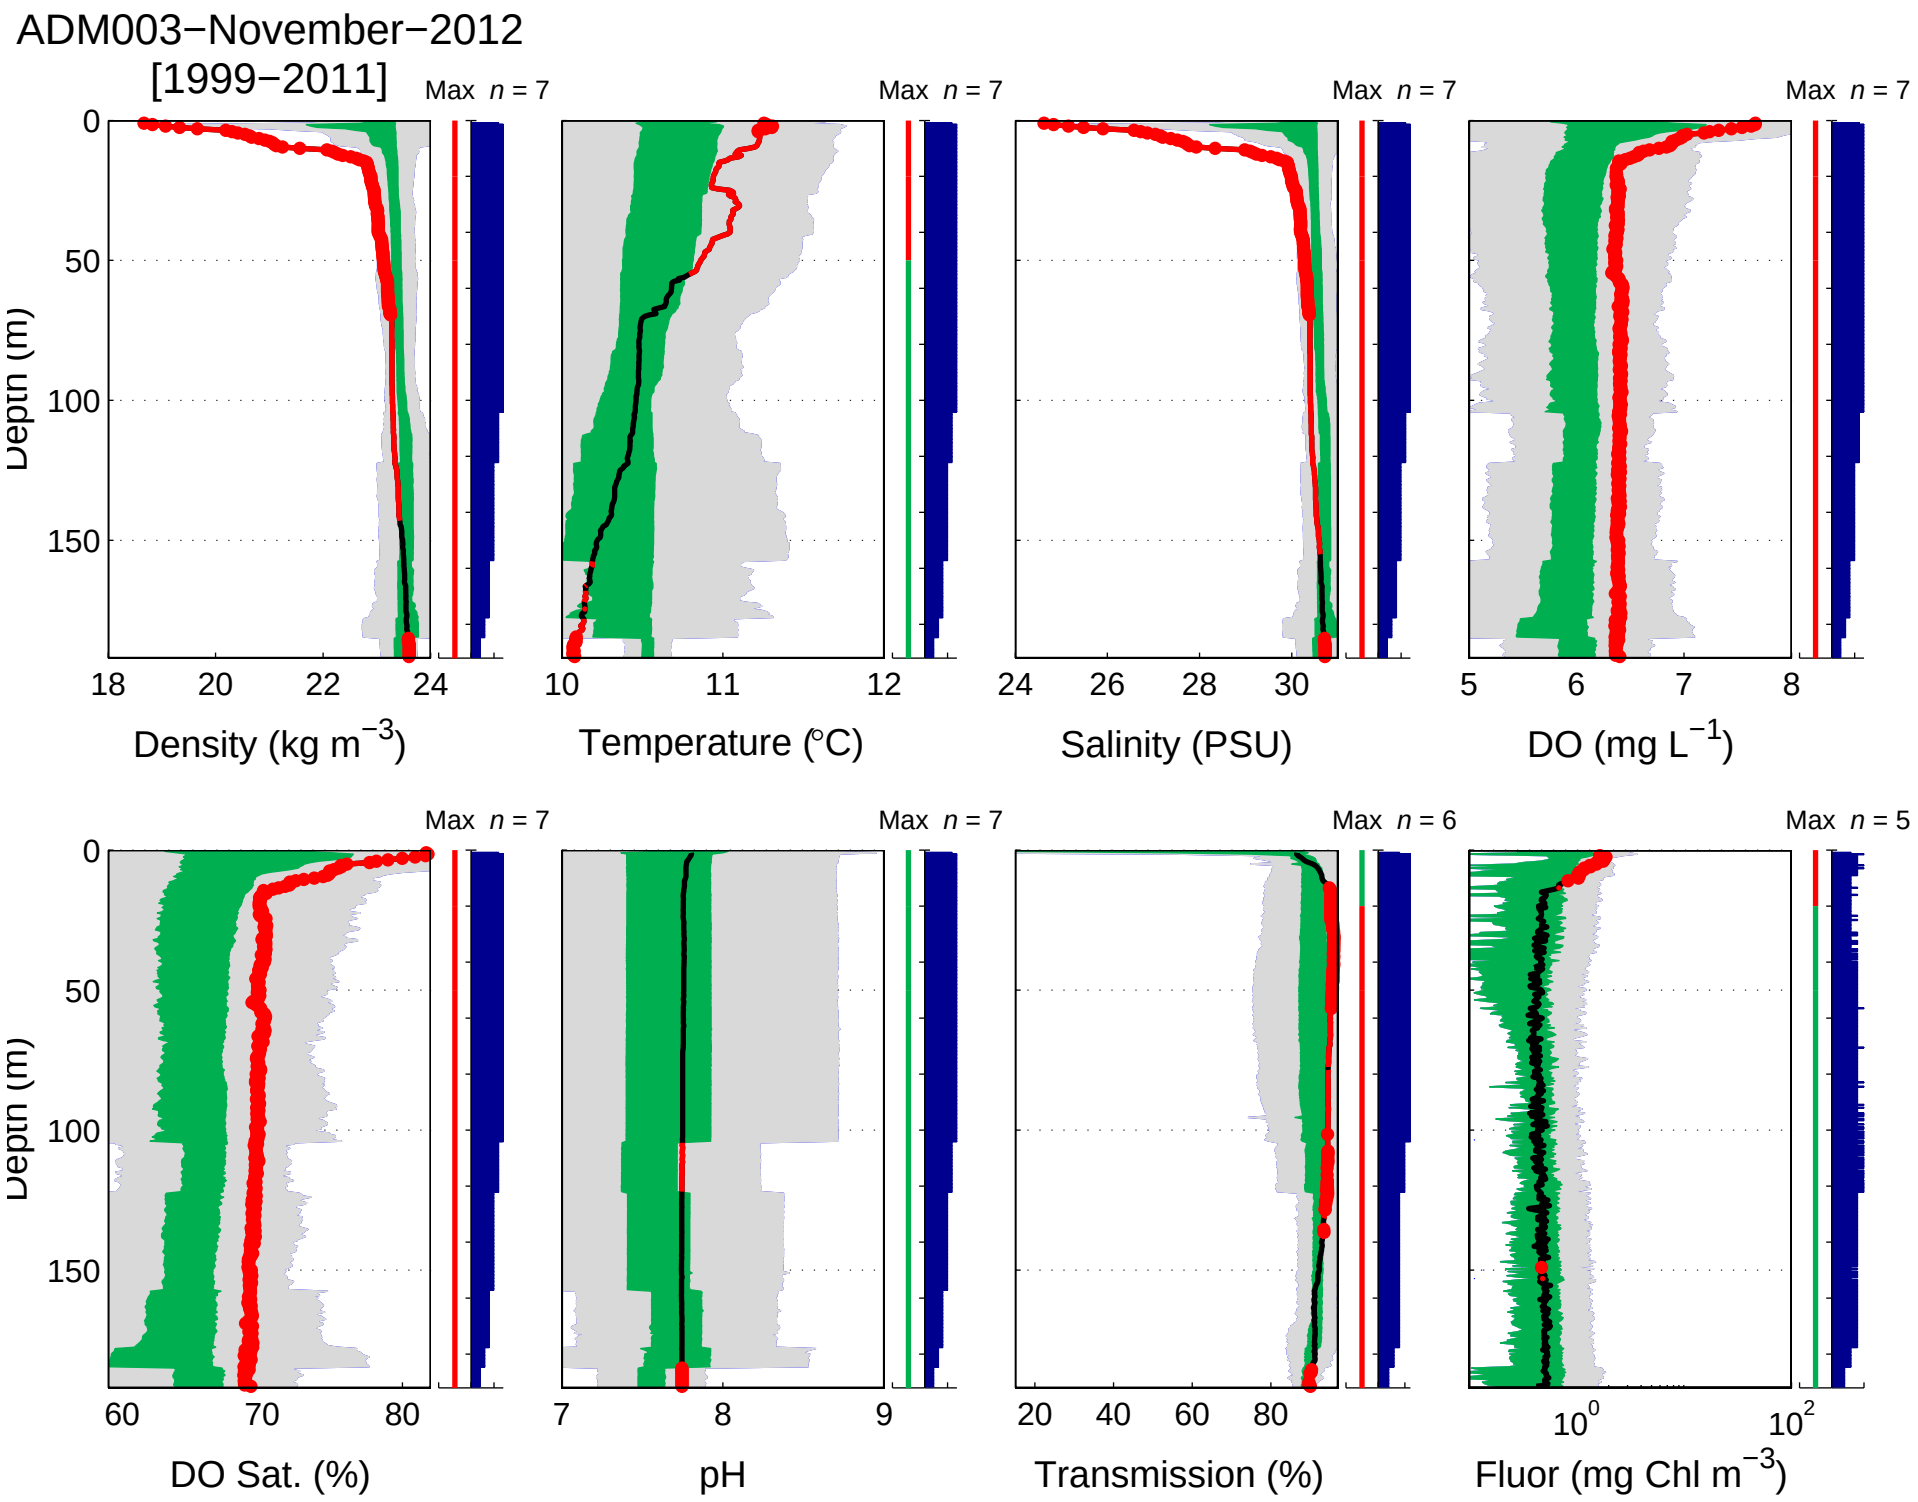
ADM003−November−2012
[1999−2011]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
50
100
150
18
20
22
24
Density (kg m−3)
10
11
12
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 5
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
20
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

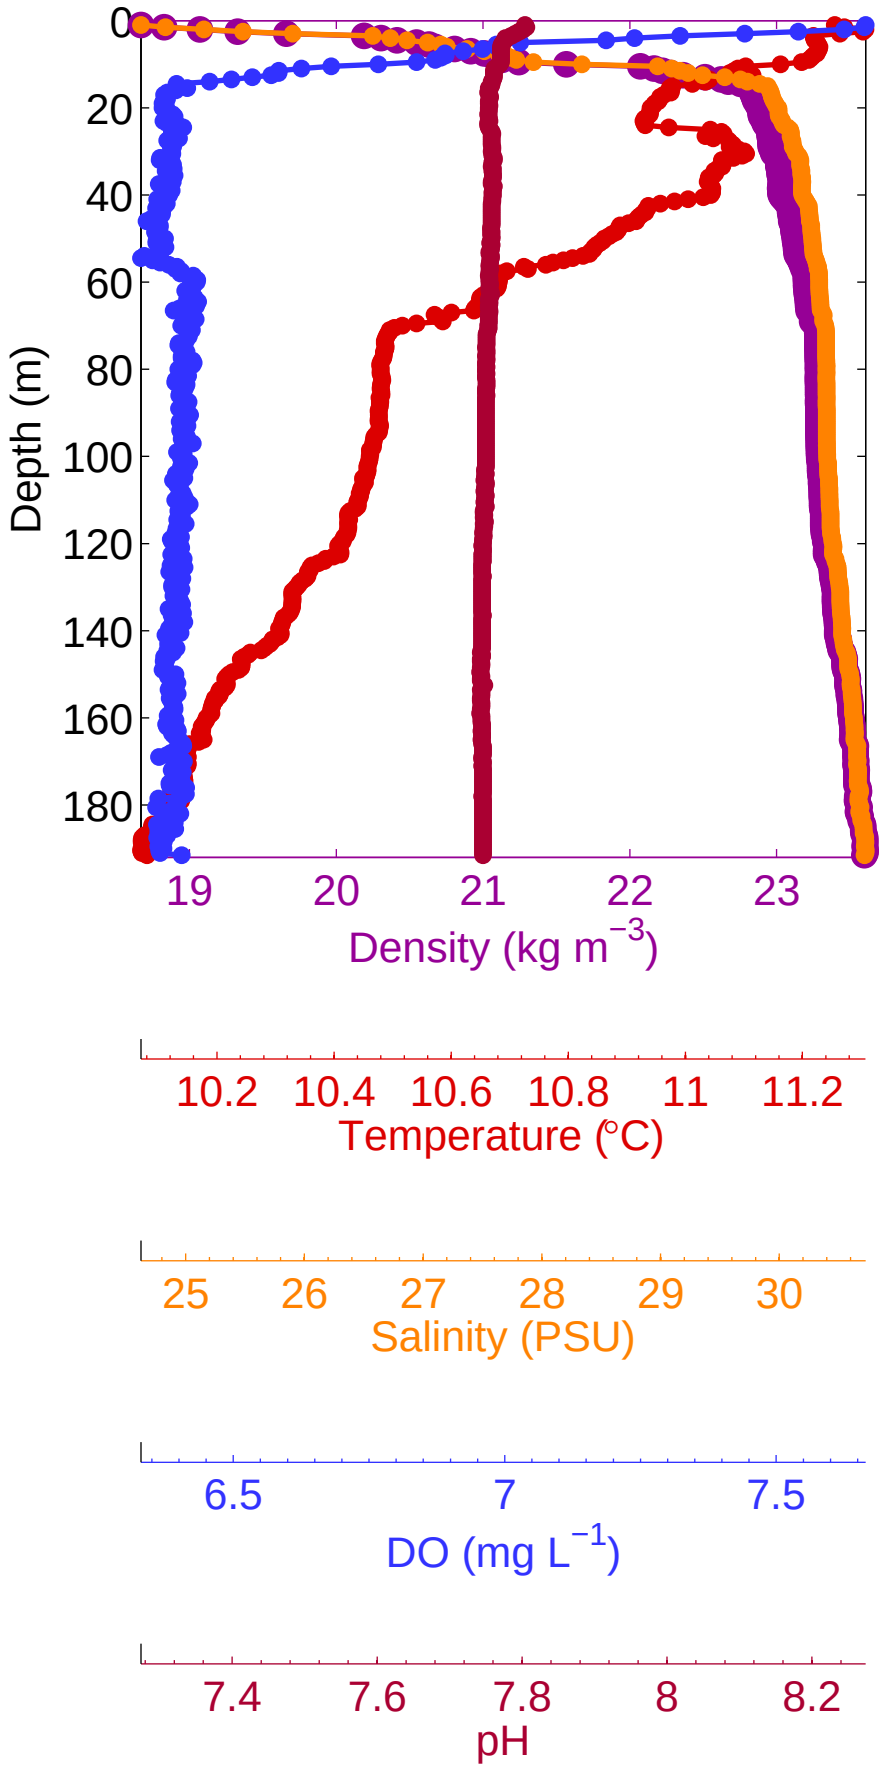
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
Temperature (°C)
25
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

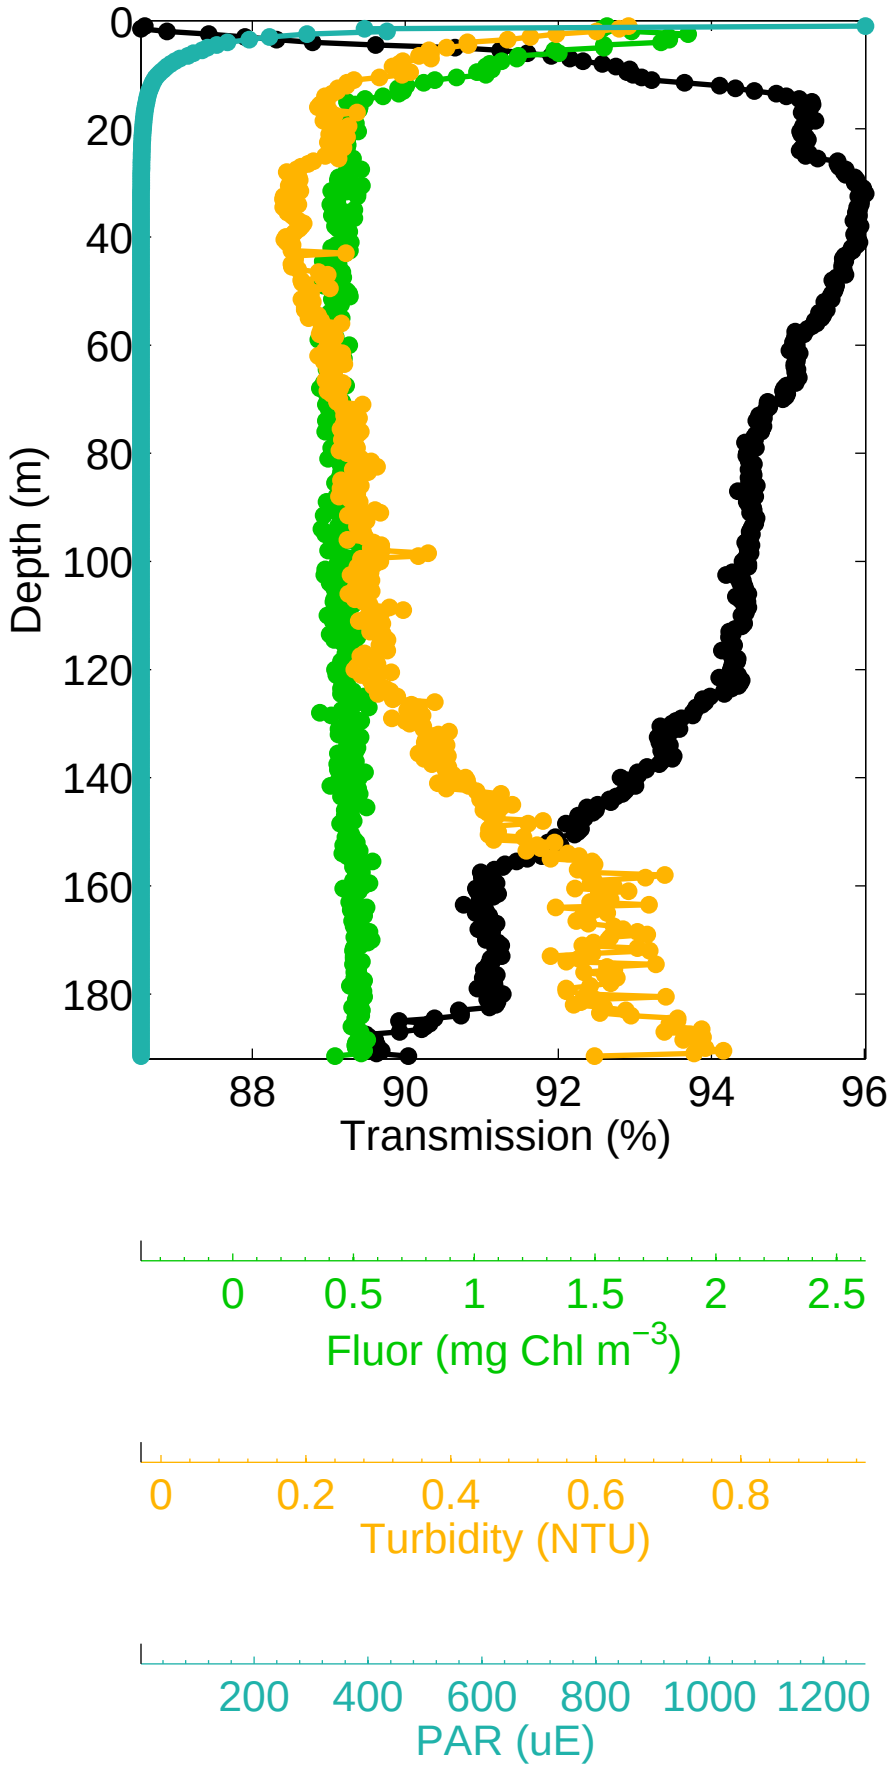
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
88
90
92
94
96
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE)