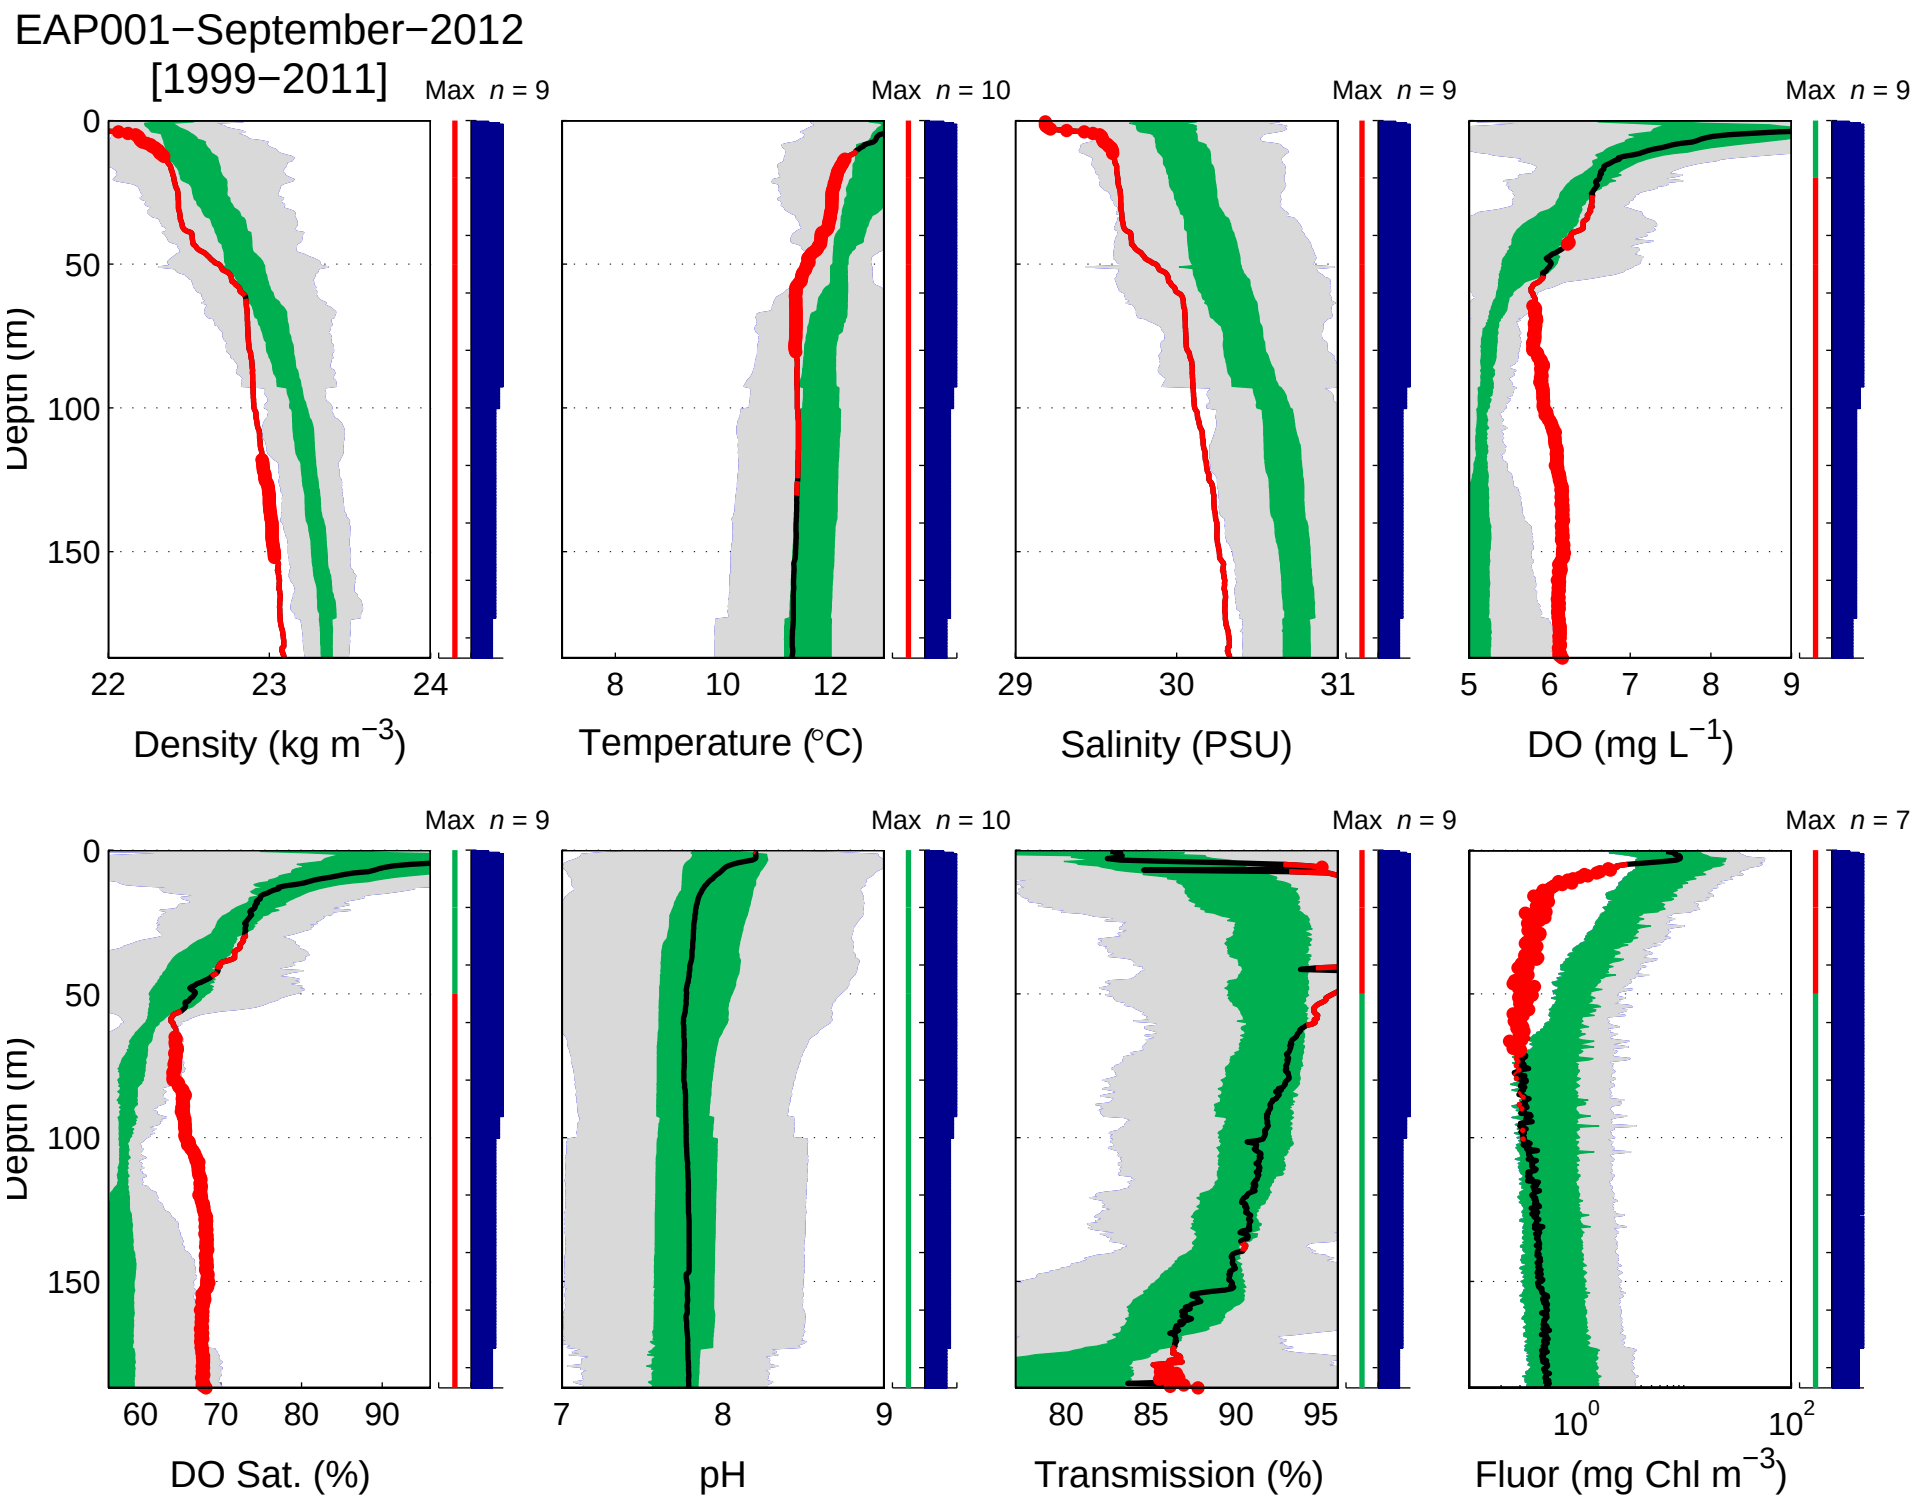
EAP001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 7
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

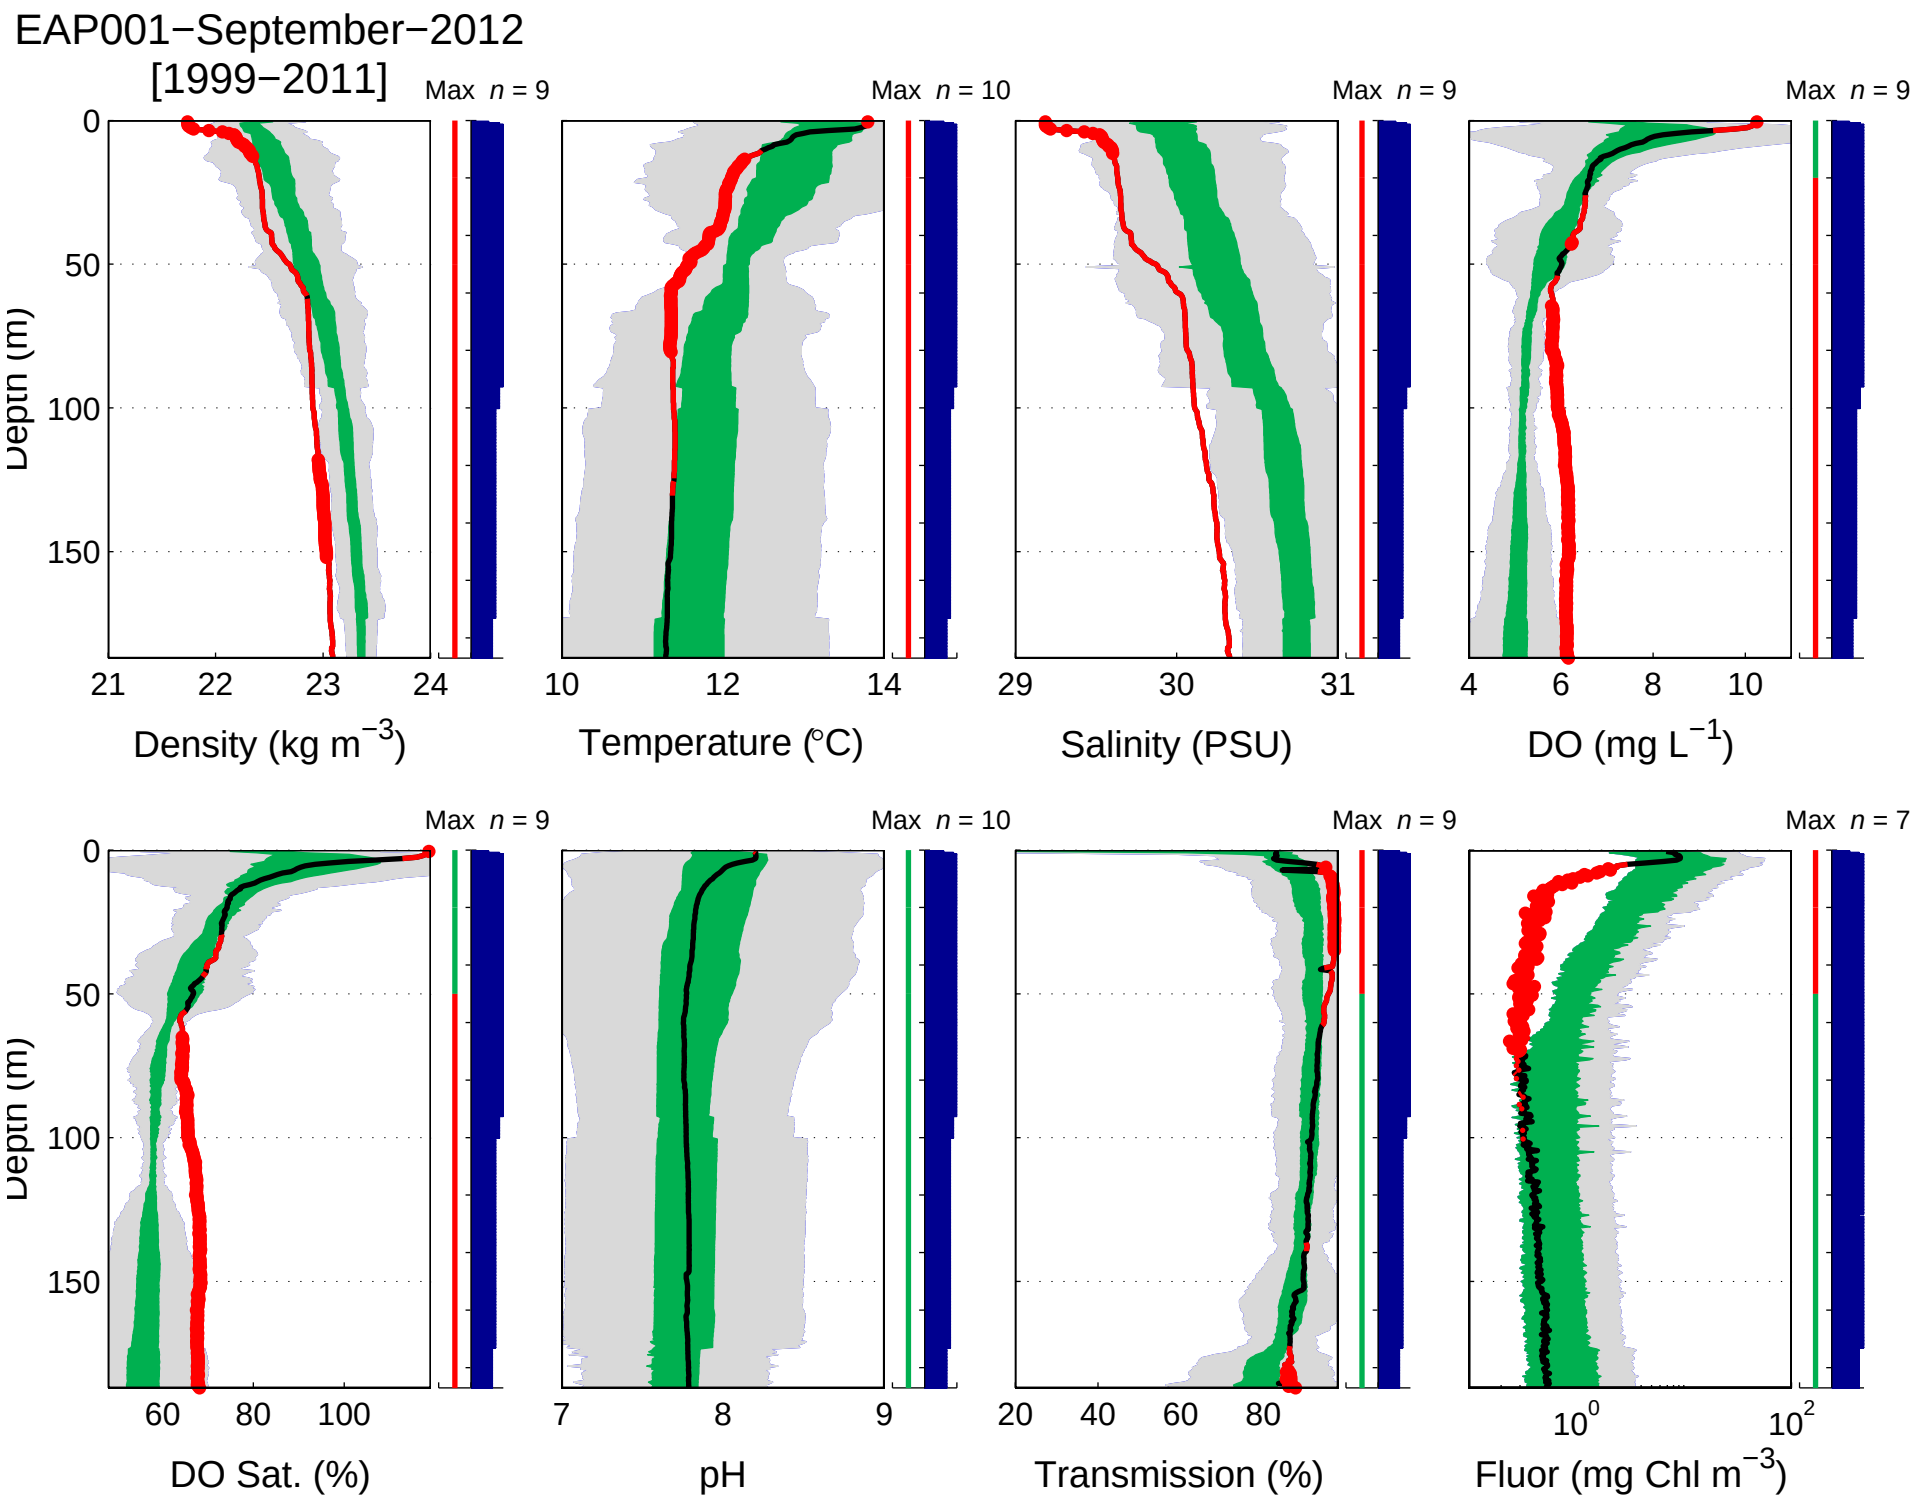
EAP001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 7
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
20
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

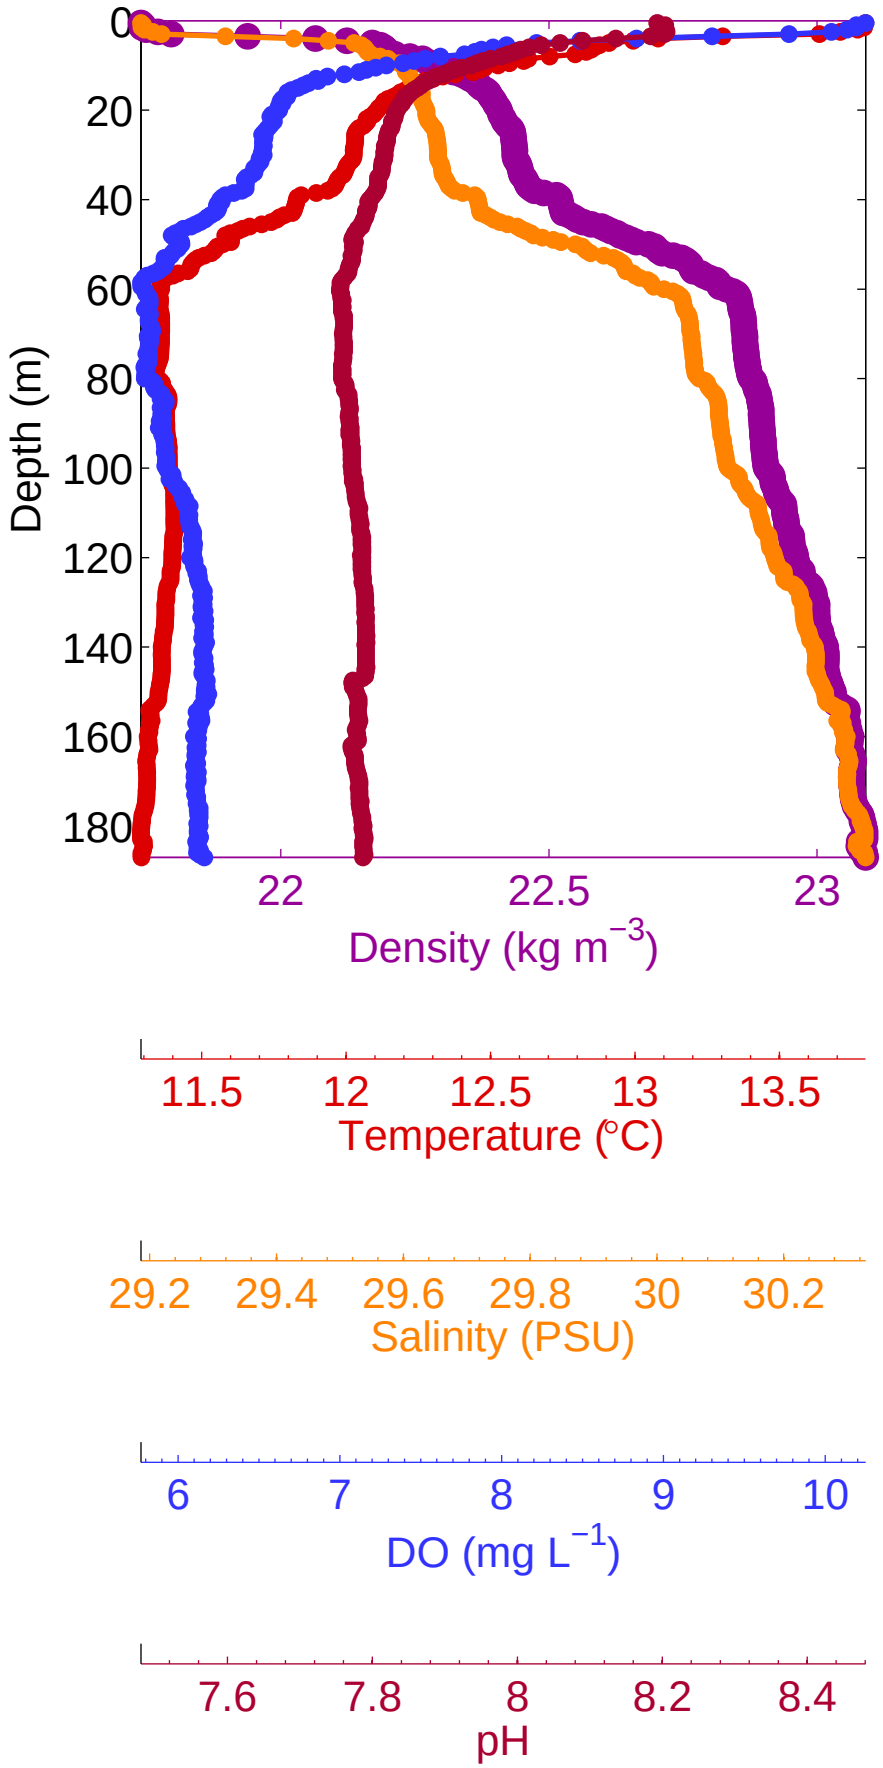
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
11.5
12
12.5
13
13.5
Temperature (°C)
29.2
29.4
29.6
29.8
30
30.2
Salinity (PSU)
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

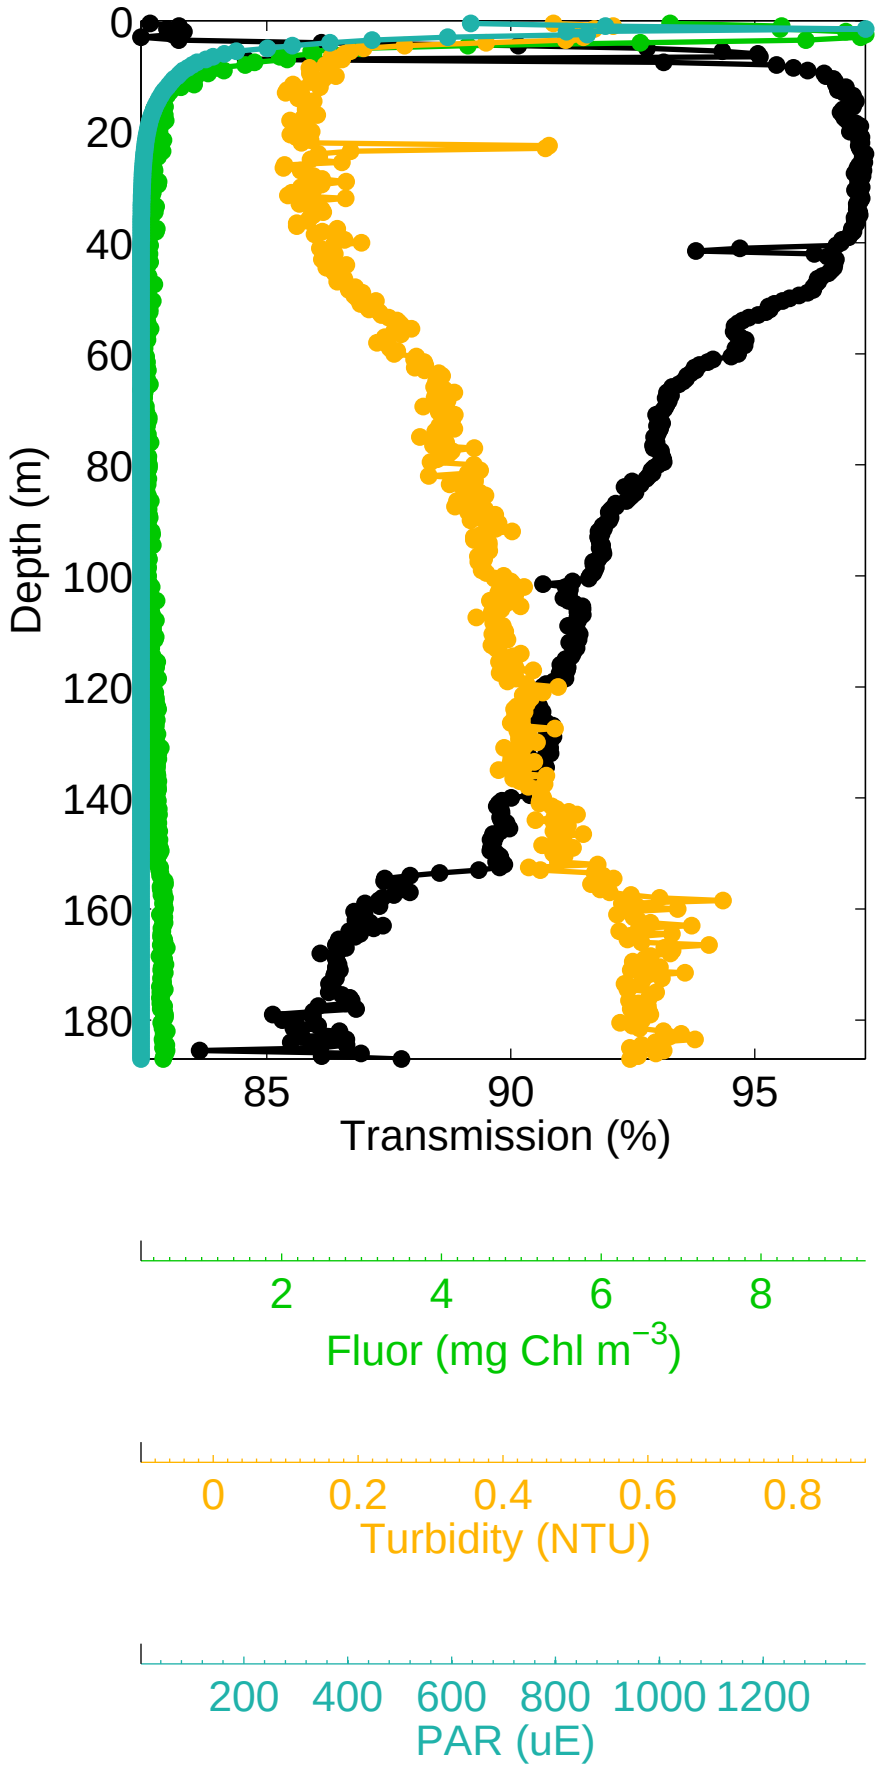
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
85
90
95
Transmission (%)
2
4
6
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE)