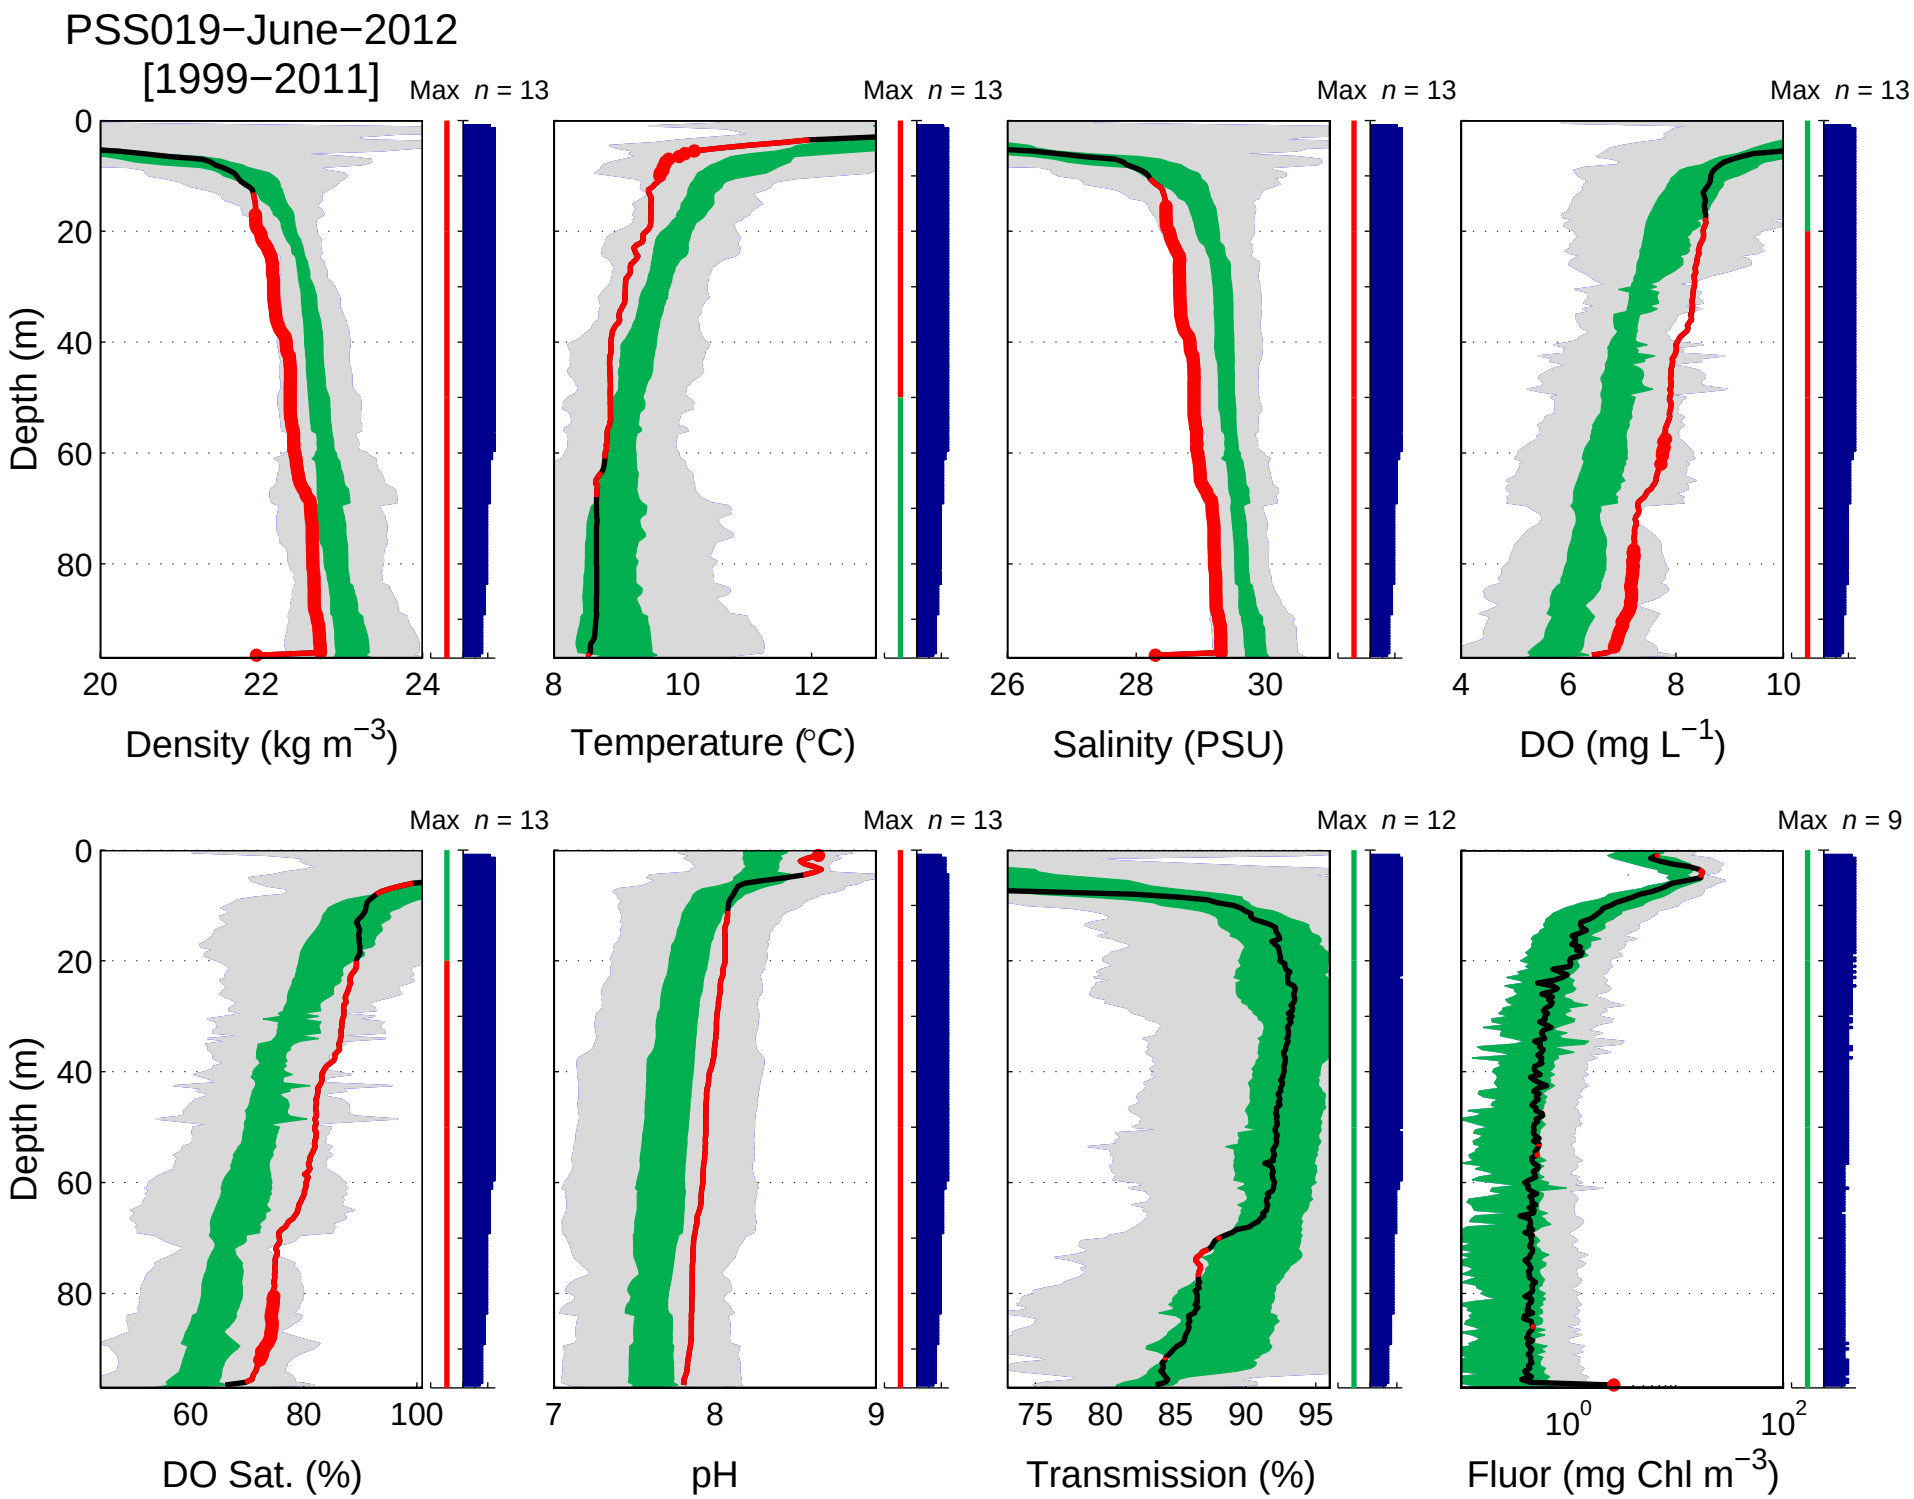
PSS019−June−2012
[1999−2011]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 9
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

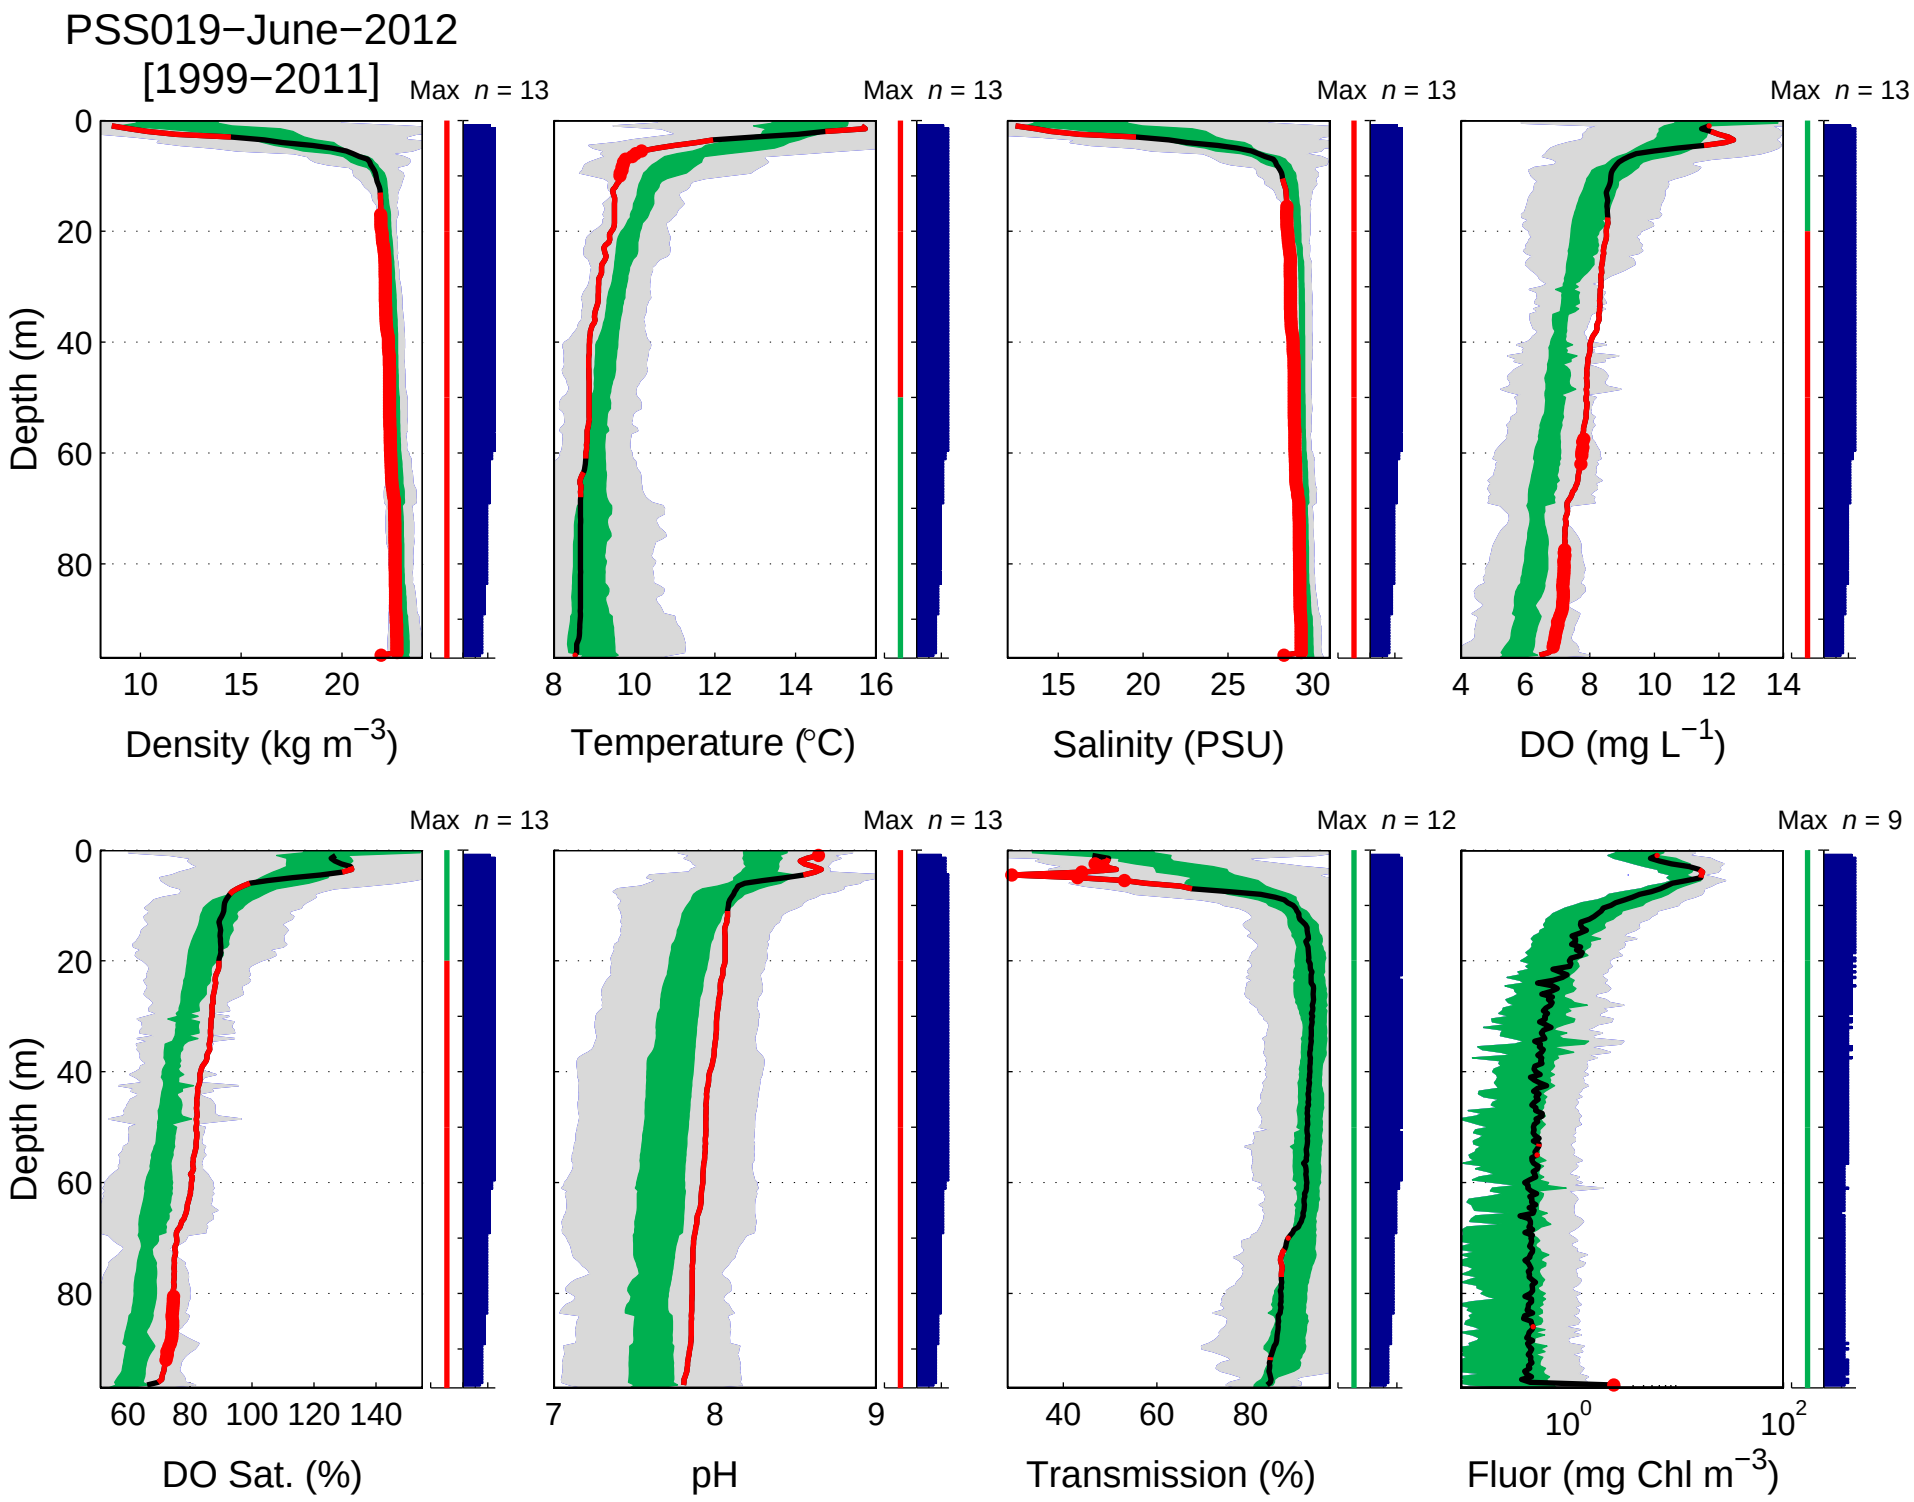
PSS019−June−2012
[1999−2011]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
10 15 20
Density (kg m−3)
8 10 12 14 16
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10 12 14
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 9
60 80 100 120 140
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
40 60 80
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

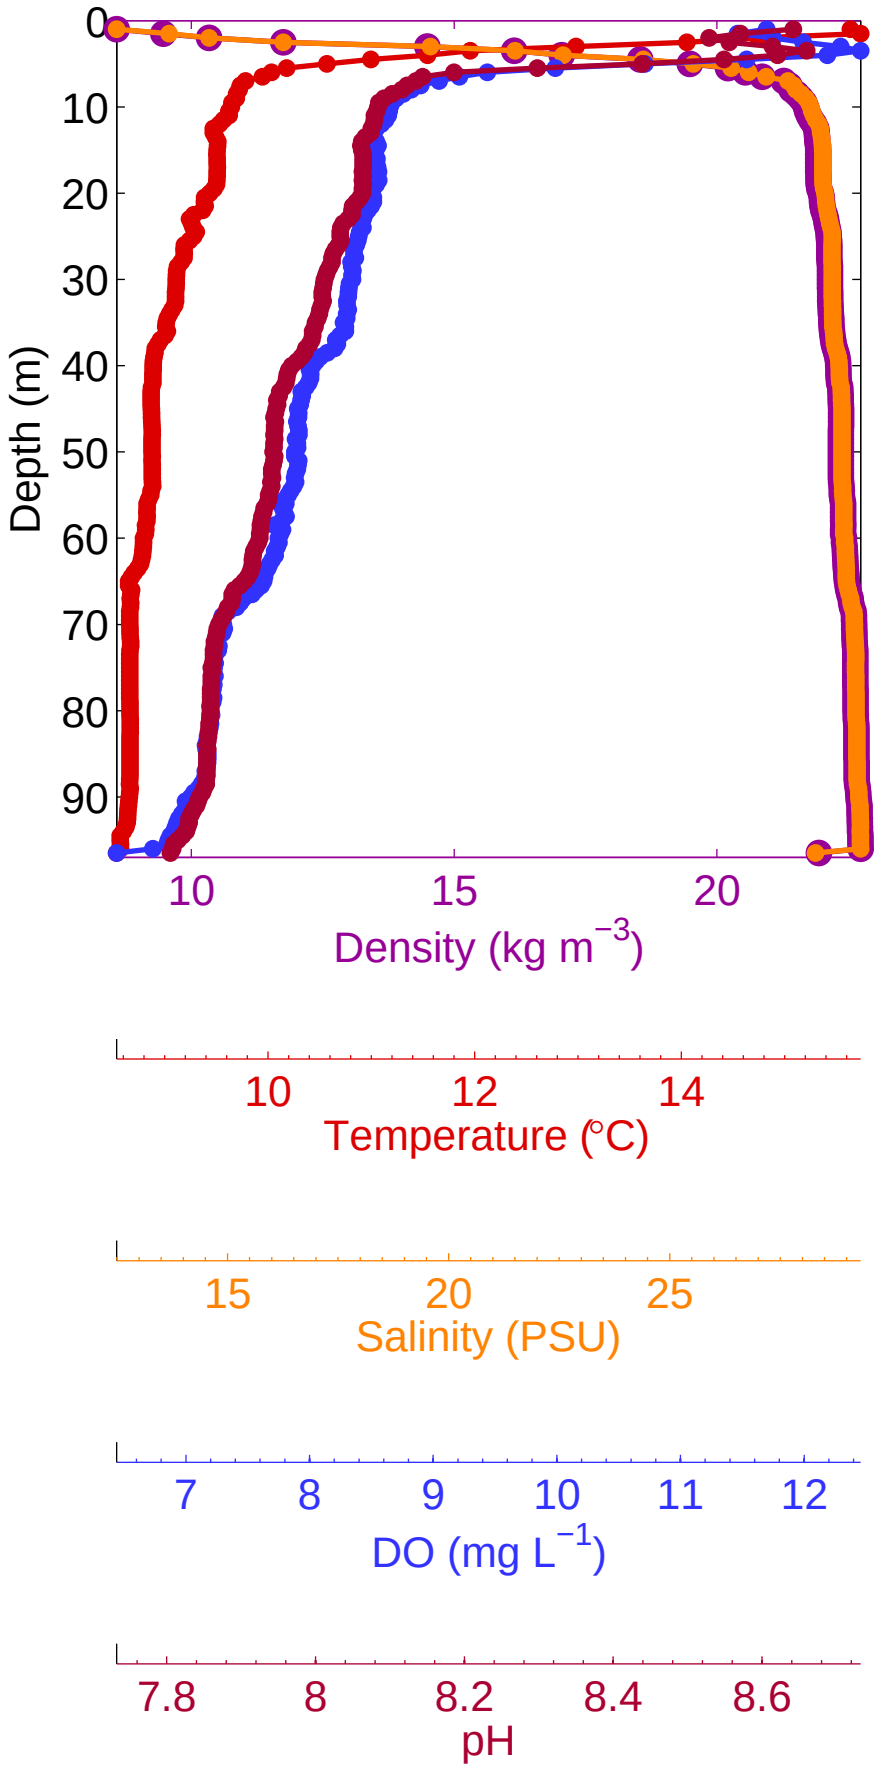
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
15
20
Density (kg m^{-3})
10
12
14
Temperature (°C)
15
20
25
Salinity (PSU)
7
8
9
10
11
12
DO (mg L^{-1})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
pH

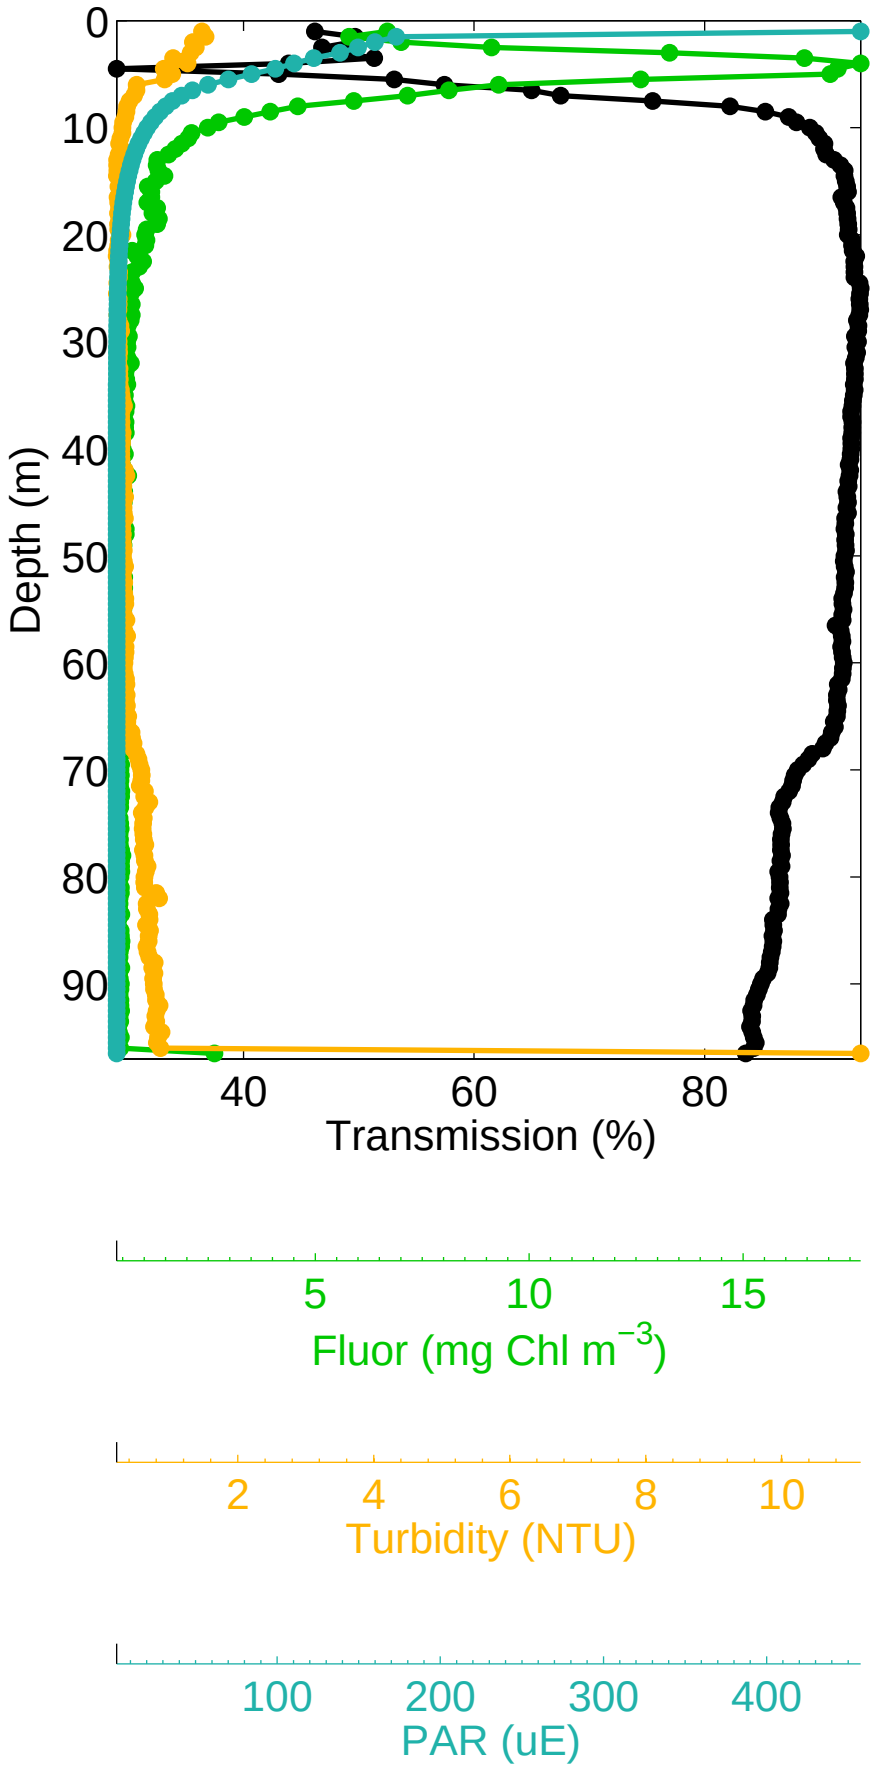
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Depth (m)
40
60
80
Transmission (%)
5
10
15
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)