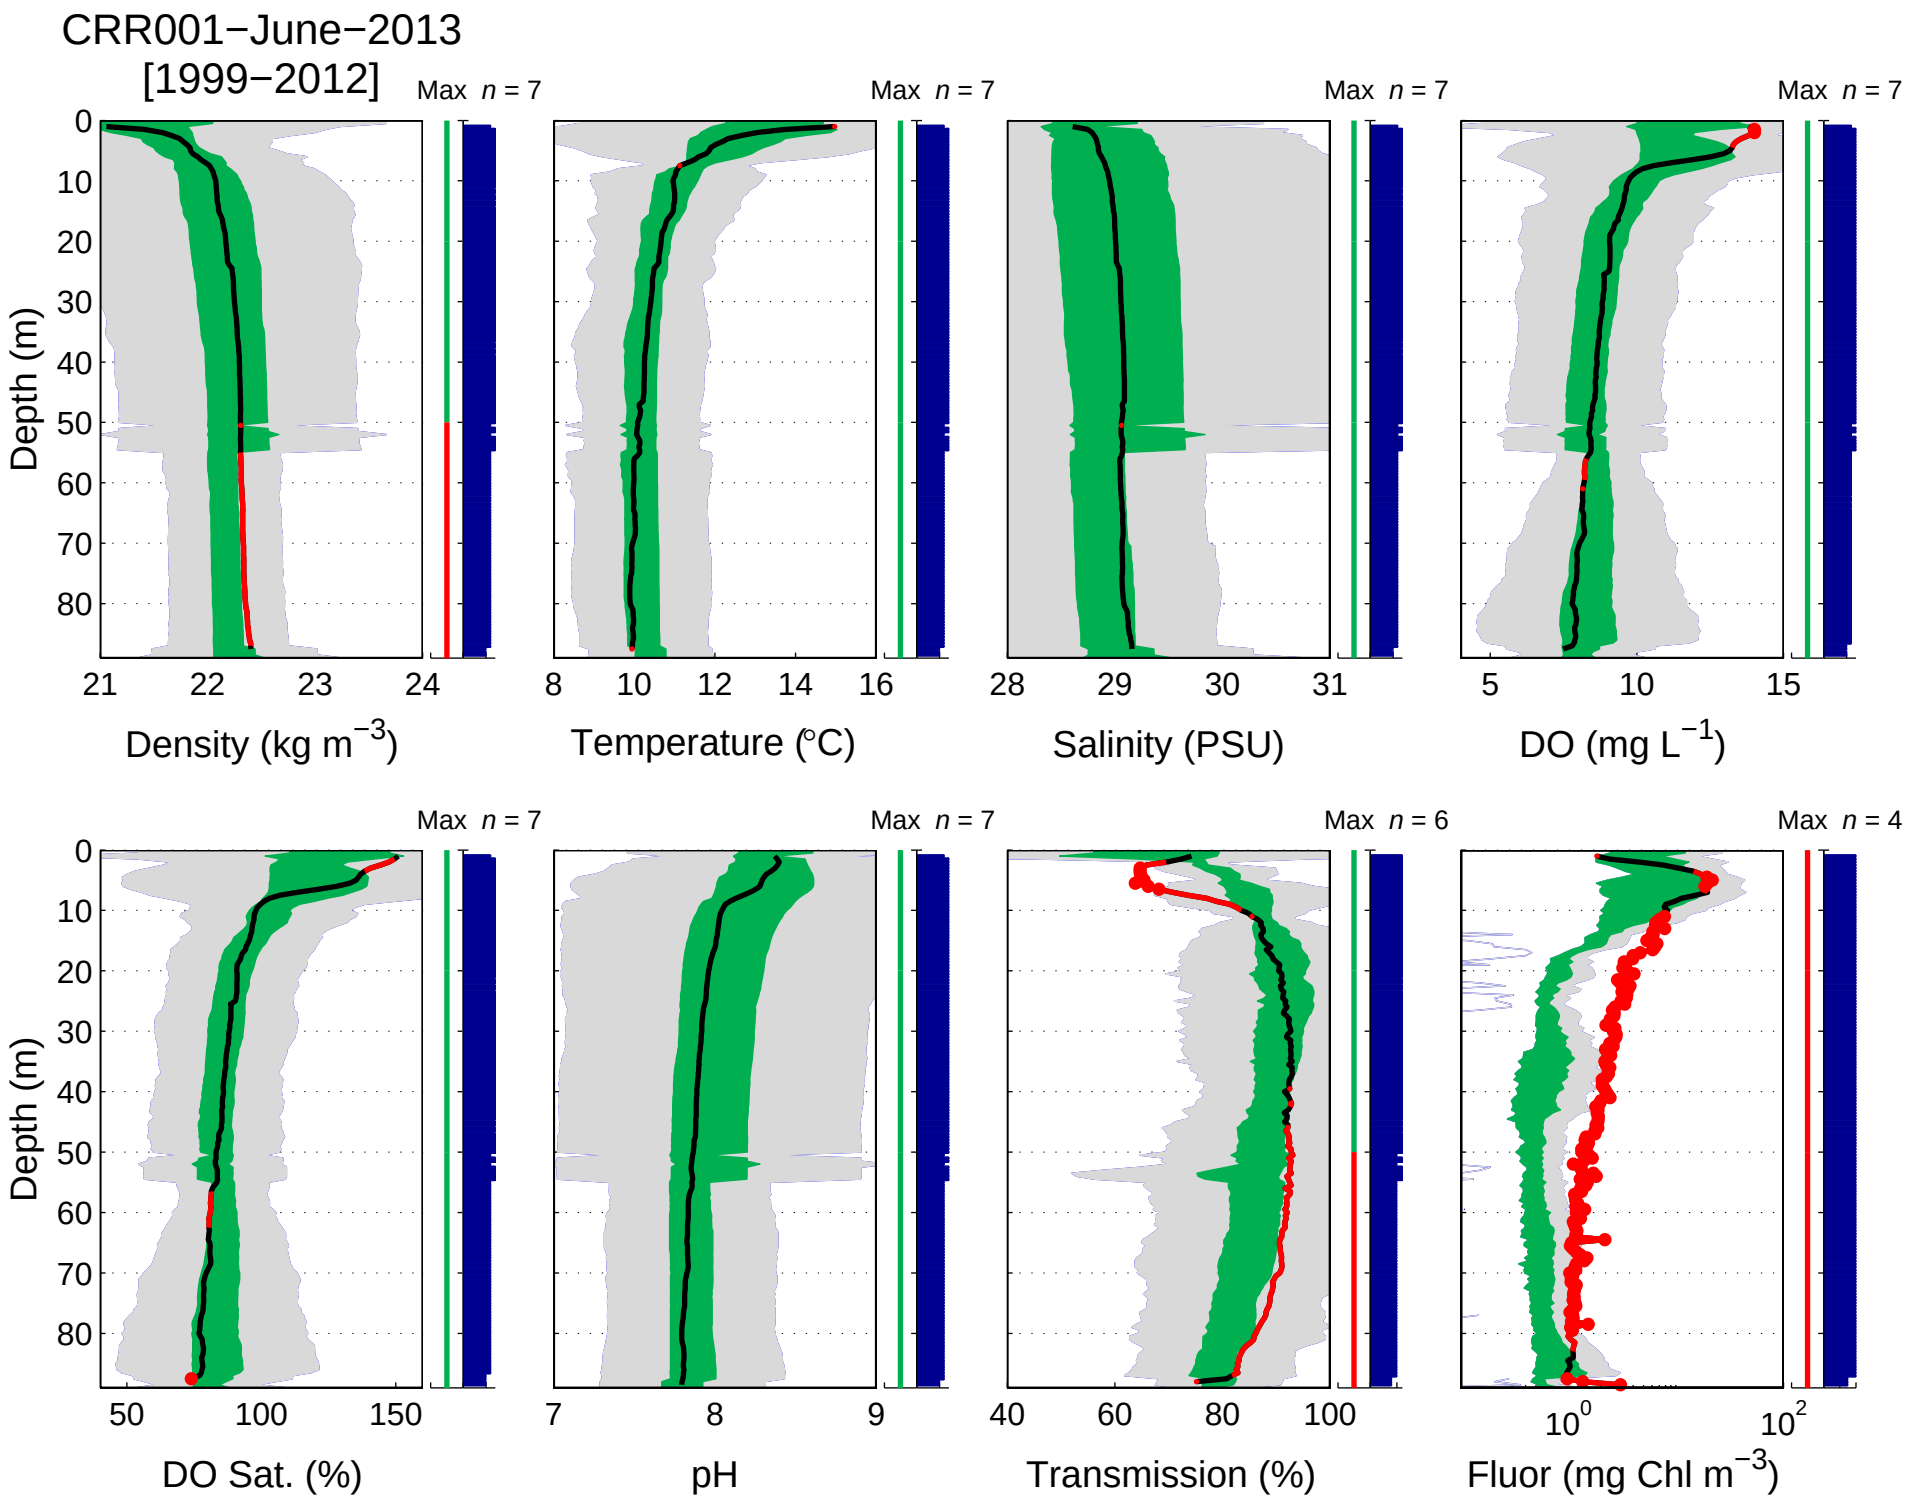
CRR001−June−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
10
15
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 4
Depth (m)
50
100
150
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

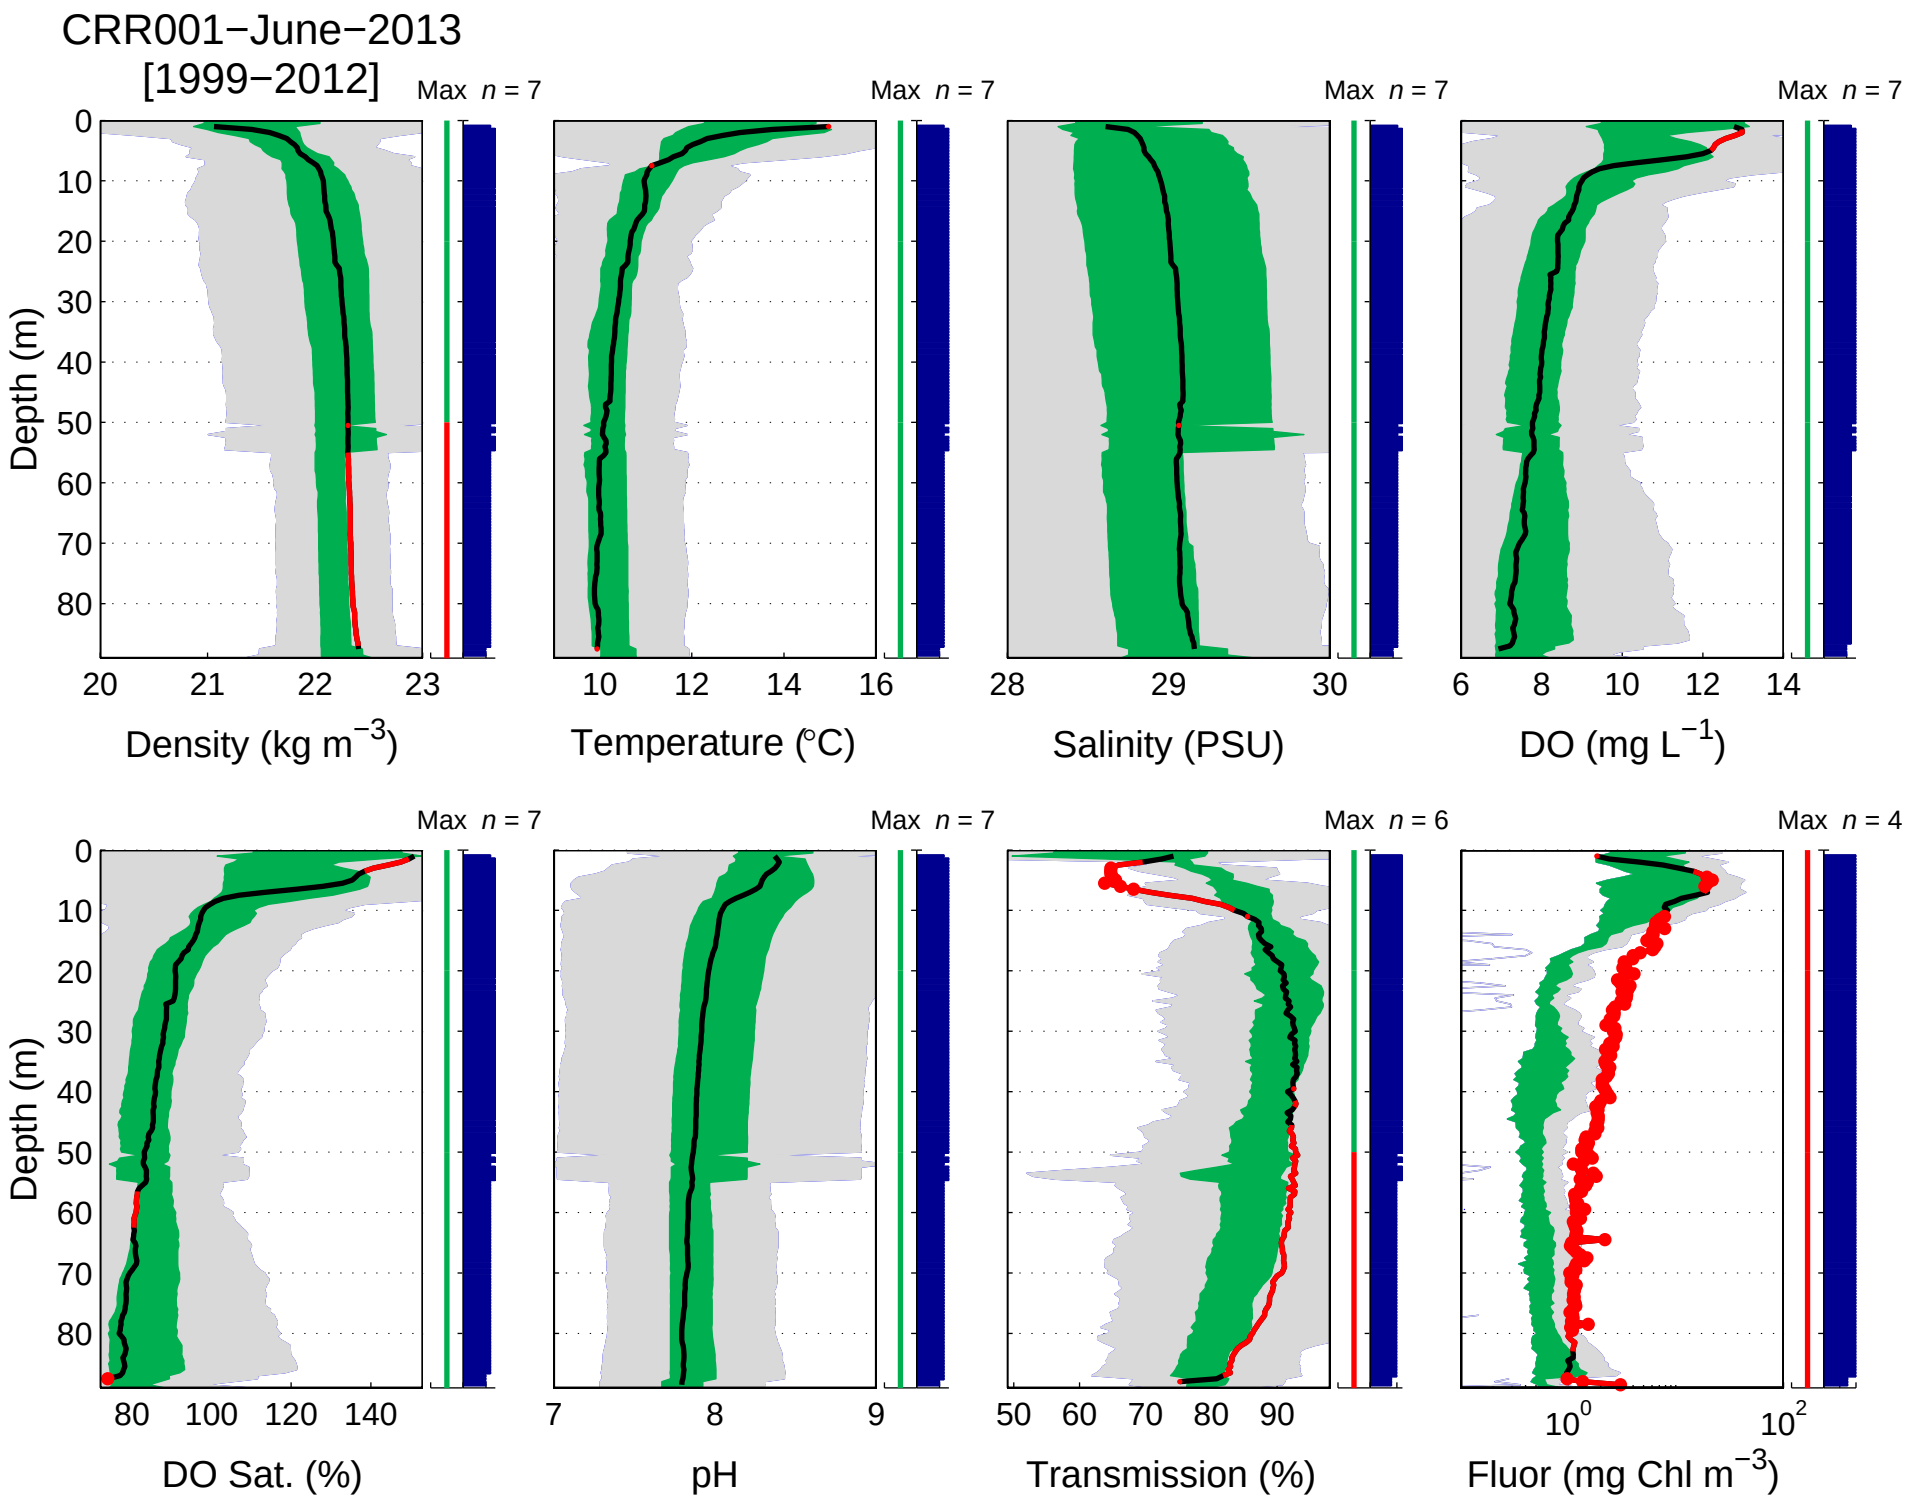
CRR001−June−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
6
8
10
12
14
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 4
80
100
120
140
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

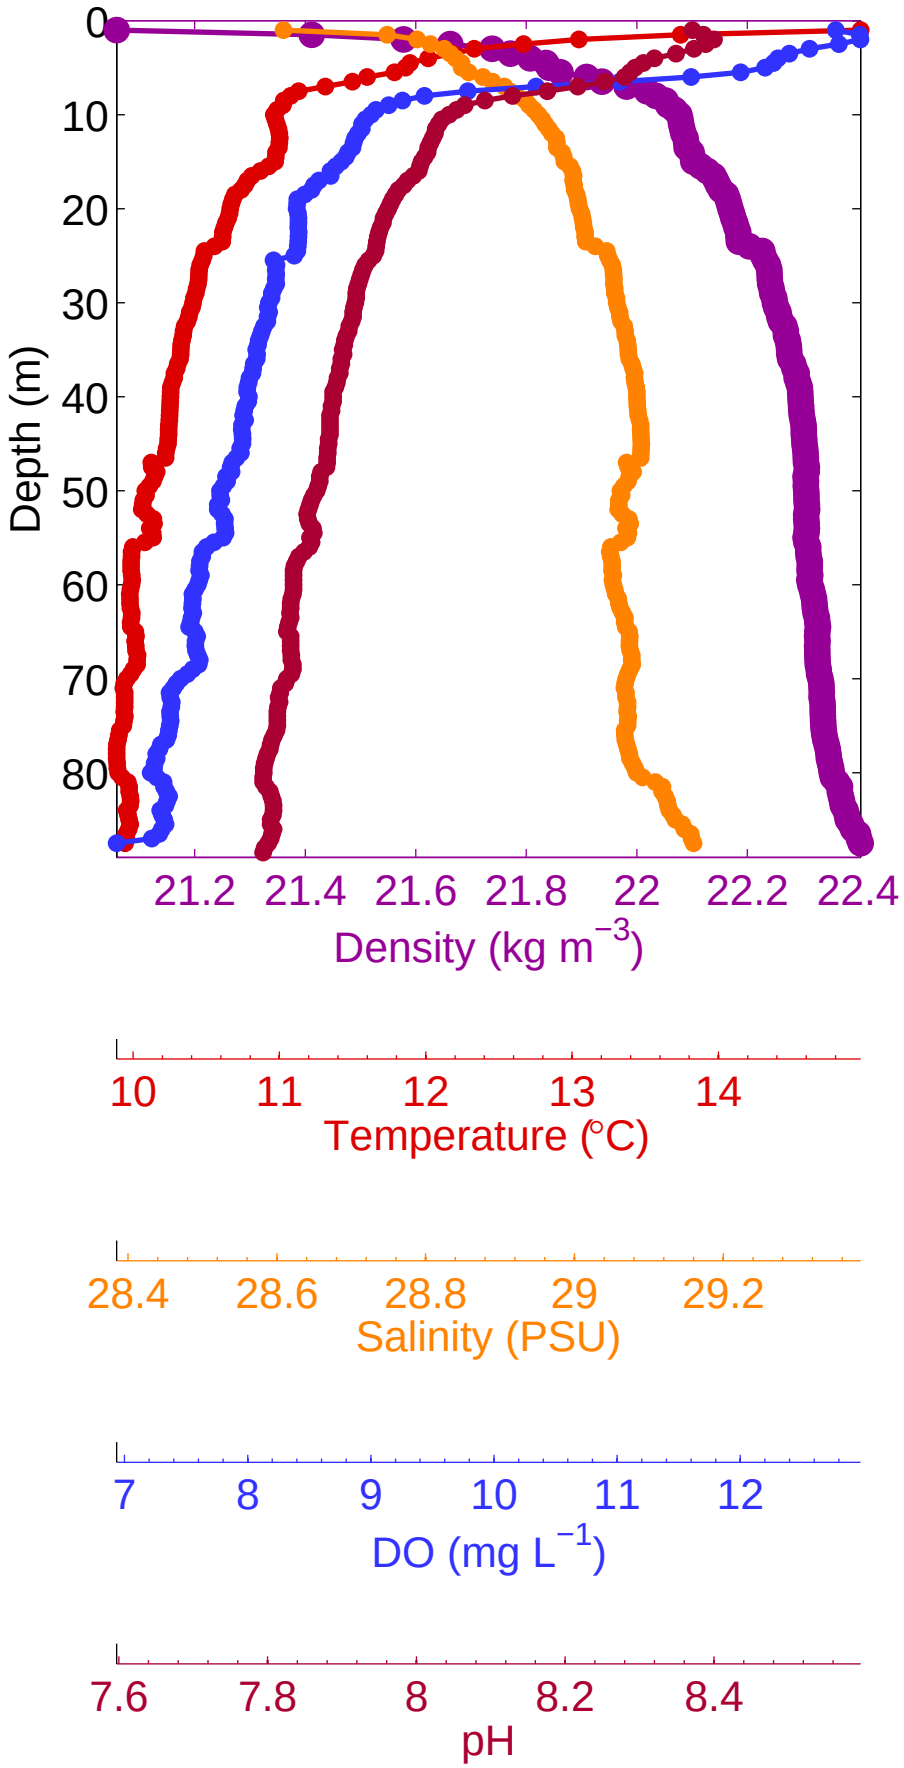
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21.2
21.4
21.6
21.8
22
22.2
22.4
Density (kg m^{-3})
10
11
12
13
14
Temperature (°C)
28.4
28.6
28.8
29
29.2
Salinity (PSU)
7
8
9
10
11
12
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

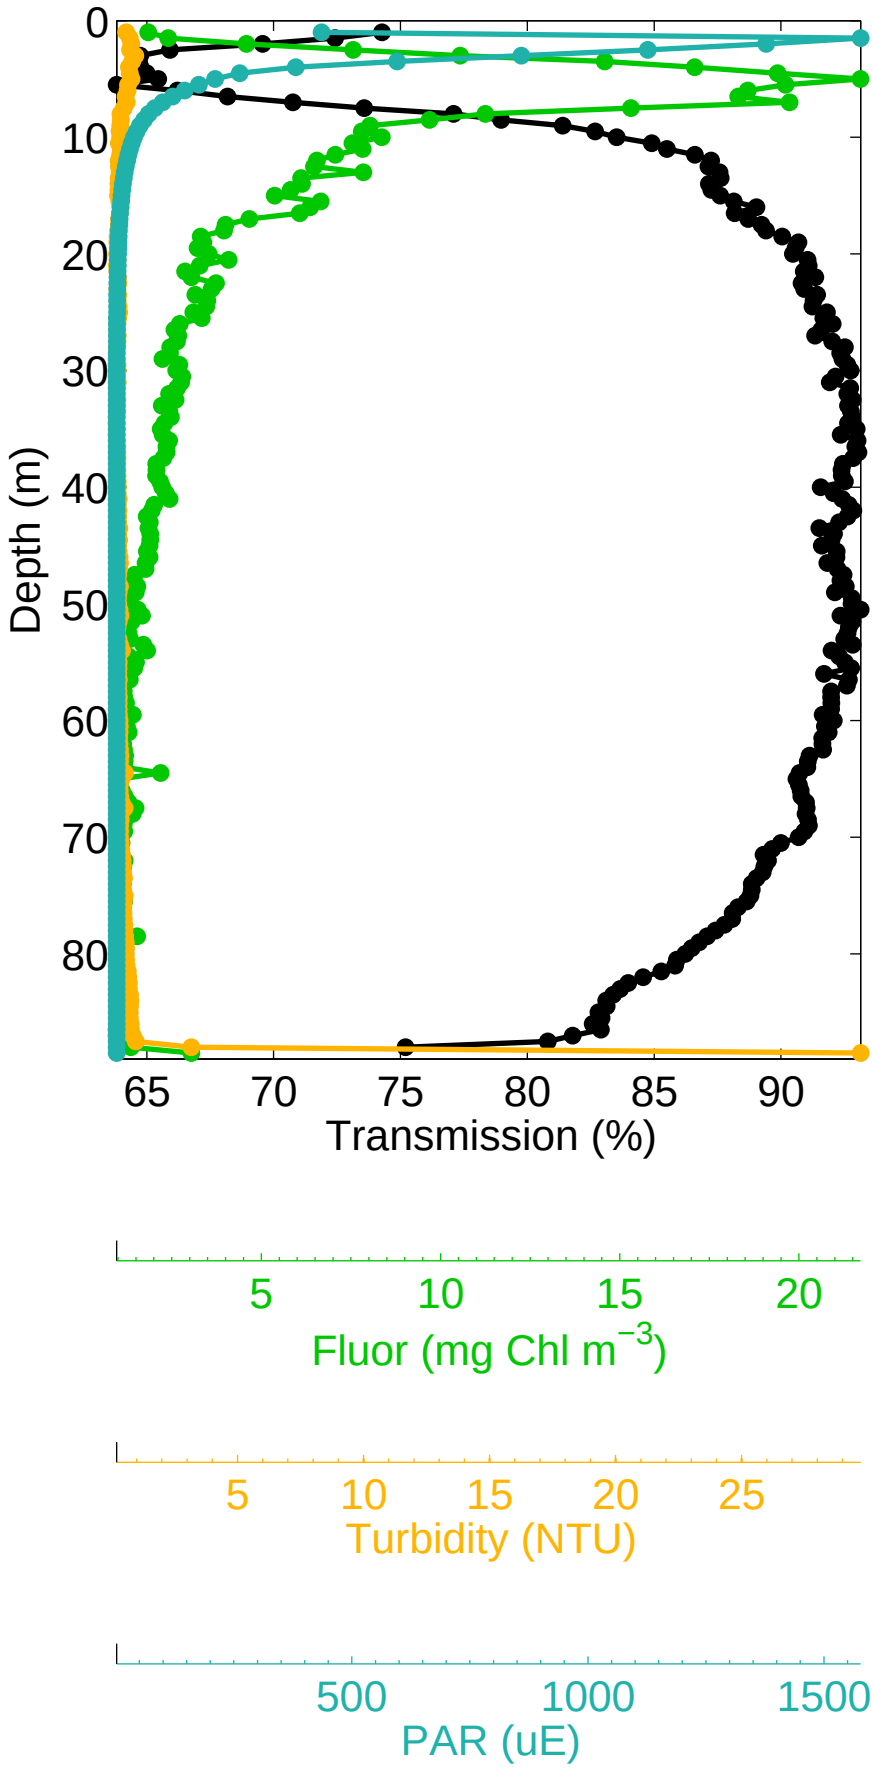
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
65
70
75
80
85
90
Transmission (%)
5
10
15
20
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
10
15
20
25
Turbidity (NTU)
500
1000
1500
PAR (uE)