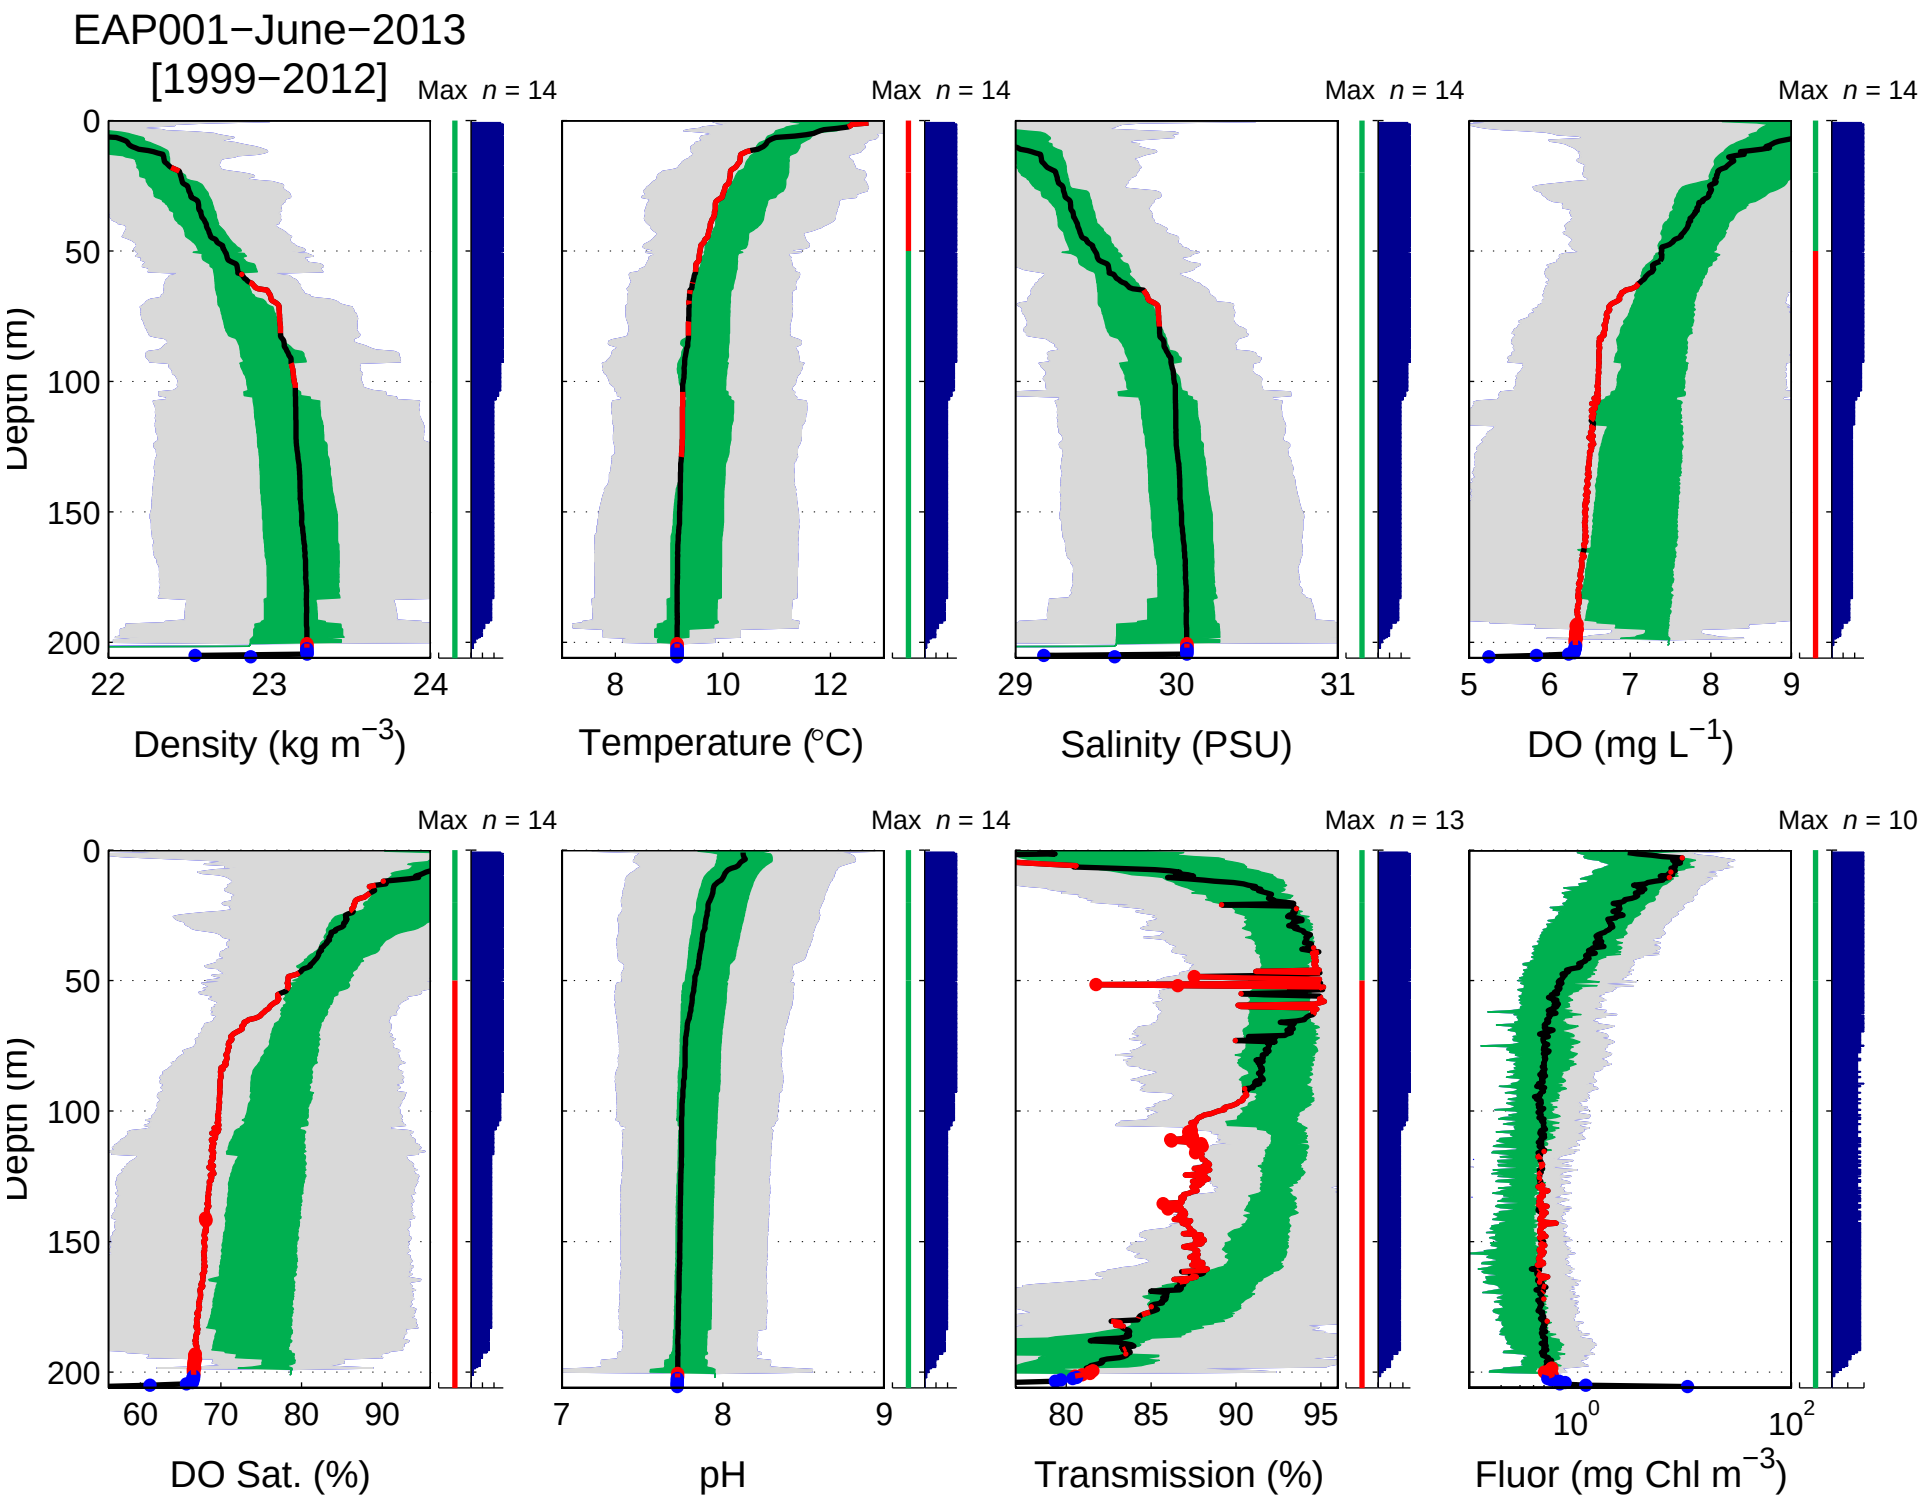
EAP001−June−2013
[1999−2012]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

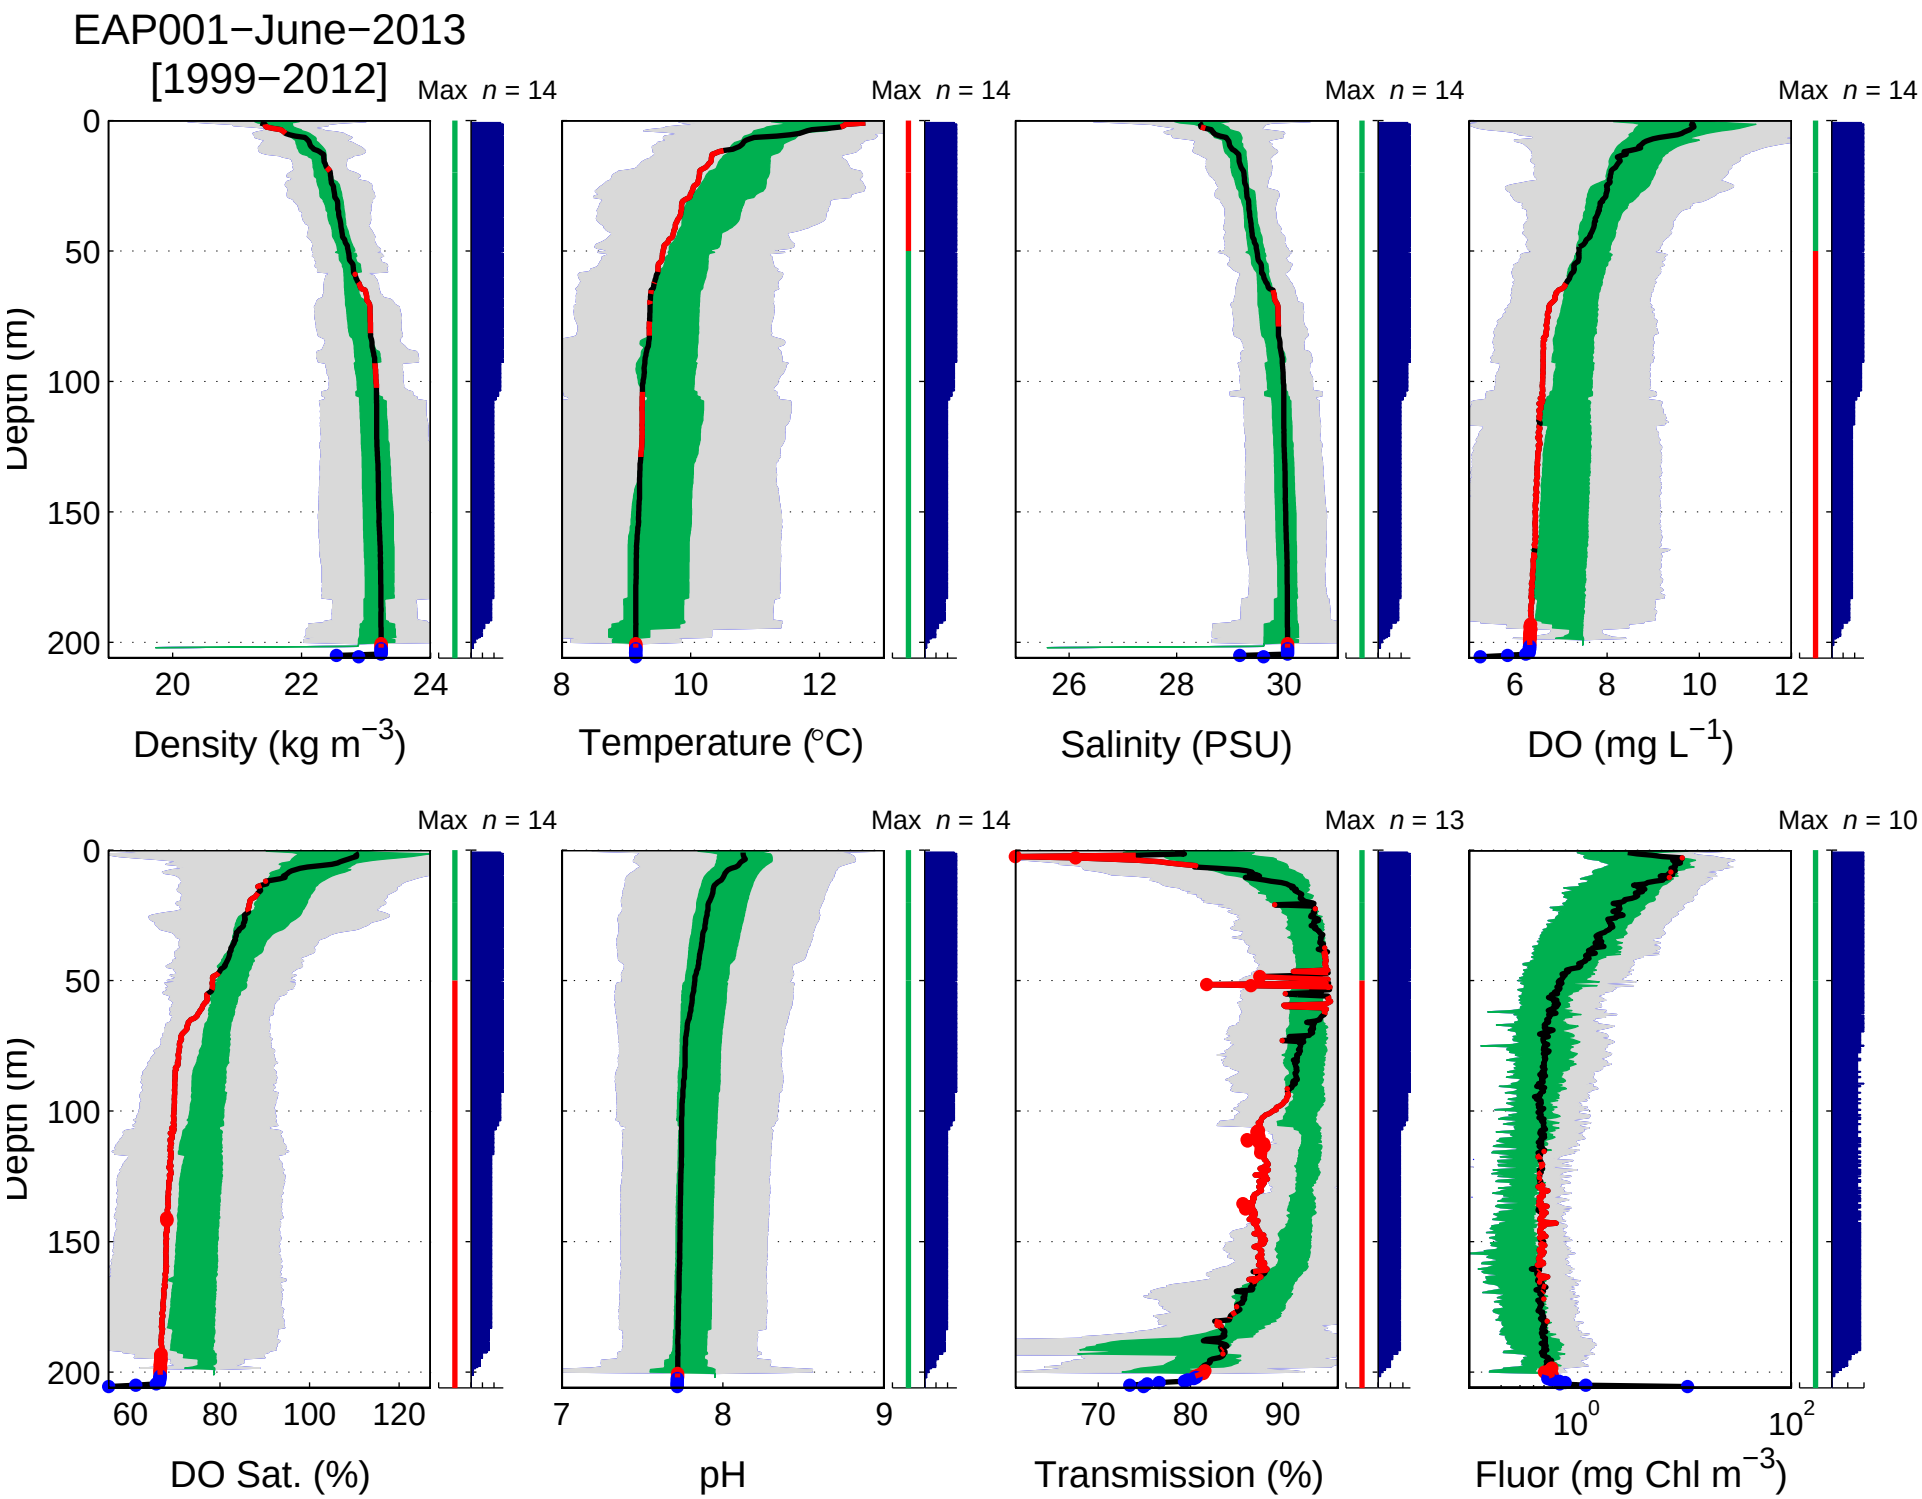
EAP001−June−2013
[1999−2012]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
6
8
10
12
DO (mg L−1)
60
80
100
120
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

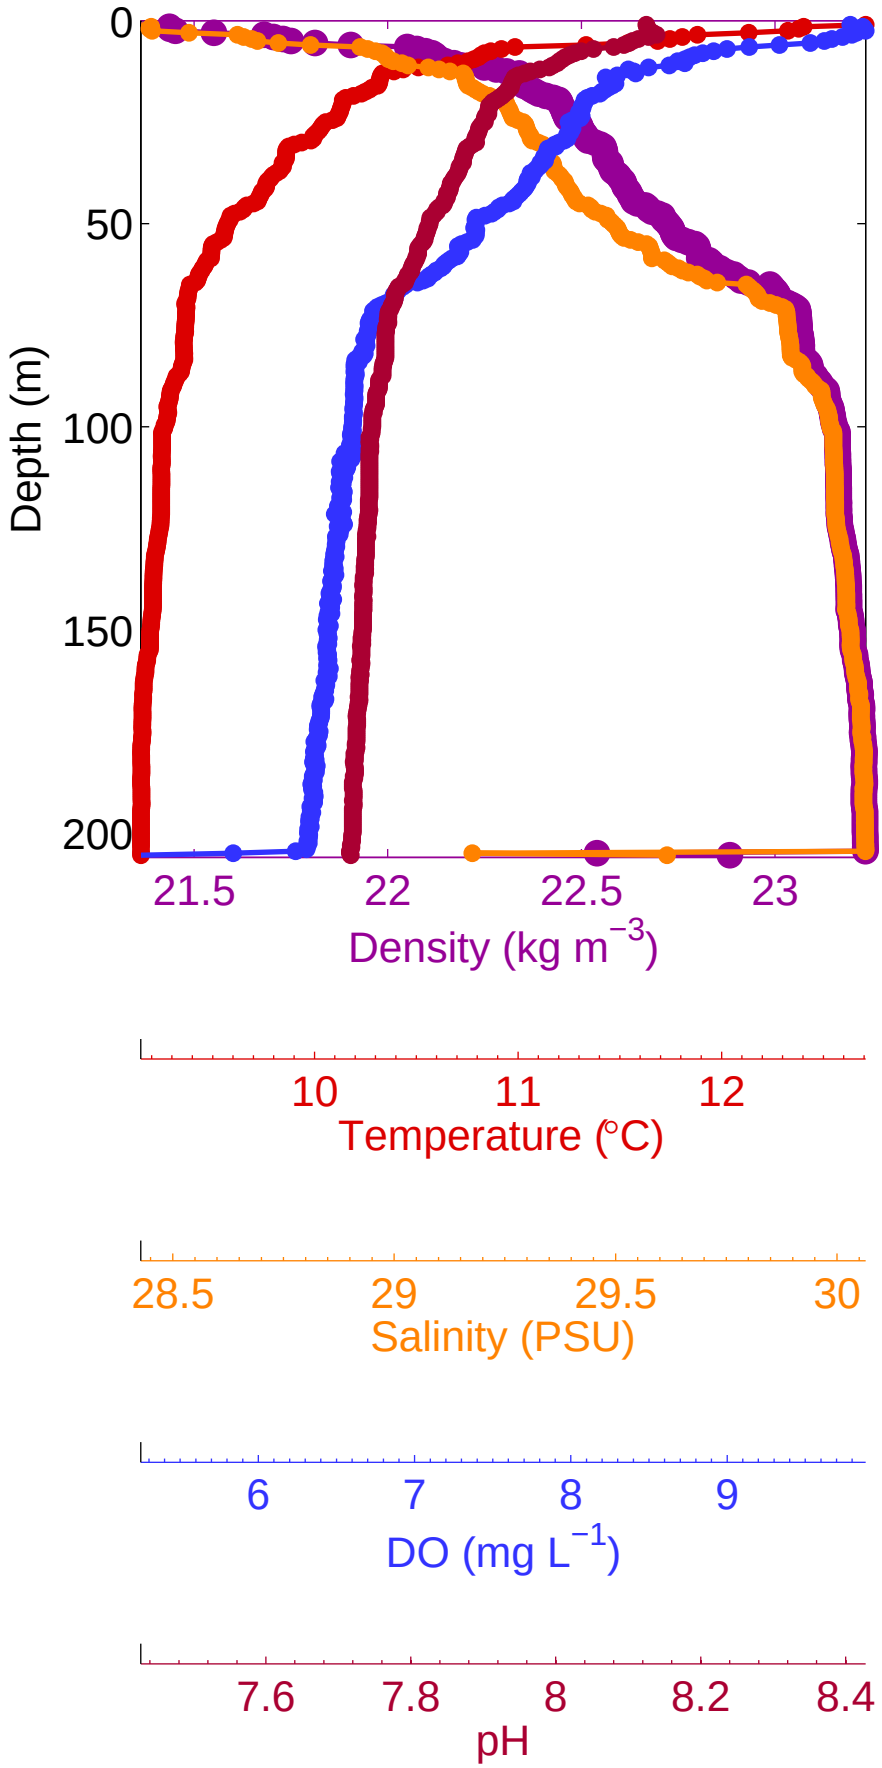
0
50
100
150
200
Depth (m)
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
10
11
12
Temperature (°C)
28.5
29
29.5
30
Salinity (PSU)
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

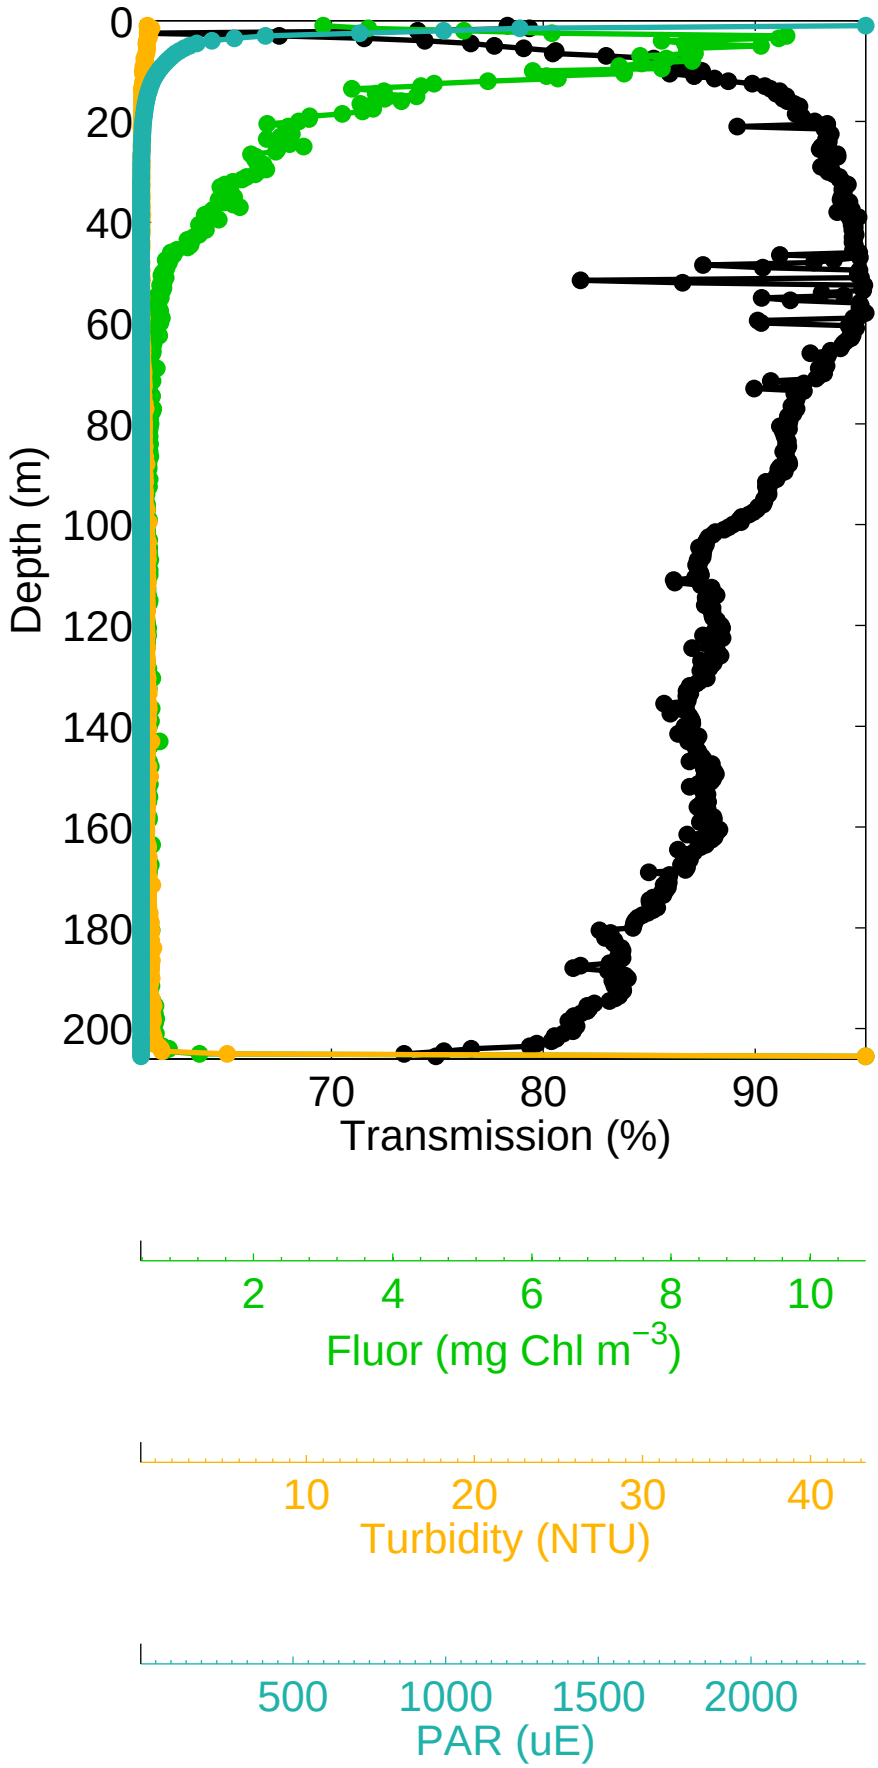
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
70
80
90
Transmission (%)
2
4
6
8
10
Fluor (mg Chl m^{-3})
10
20
30
40
Turbidity (NTU)
500
1000
1500
2000
PAR (uE)