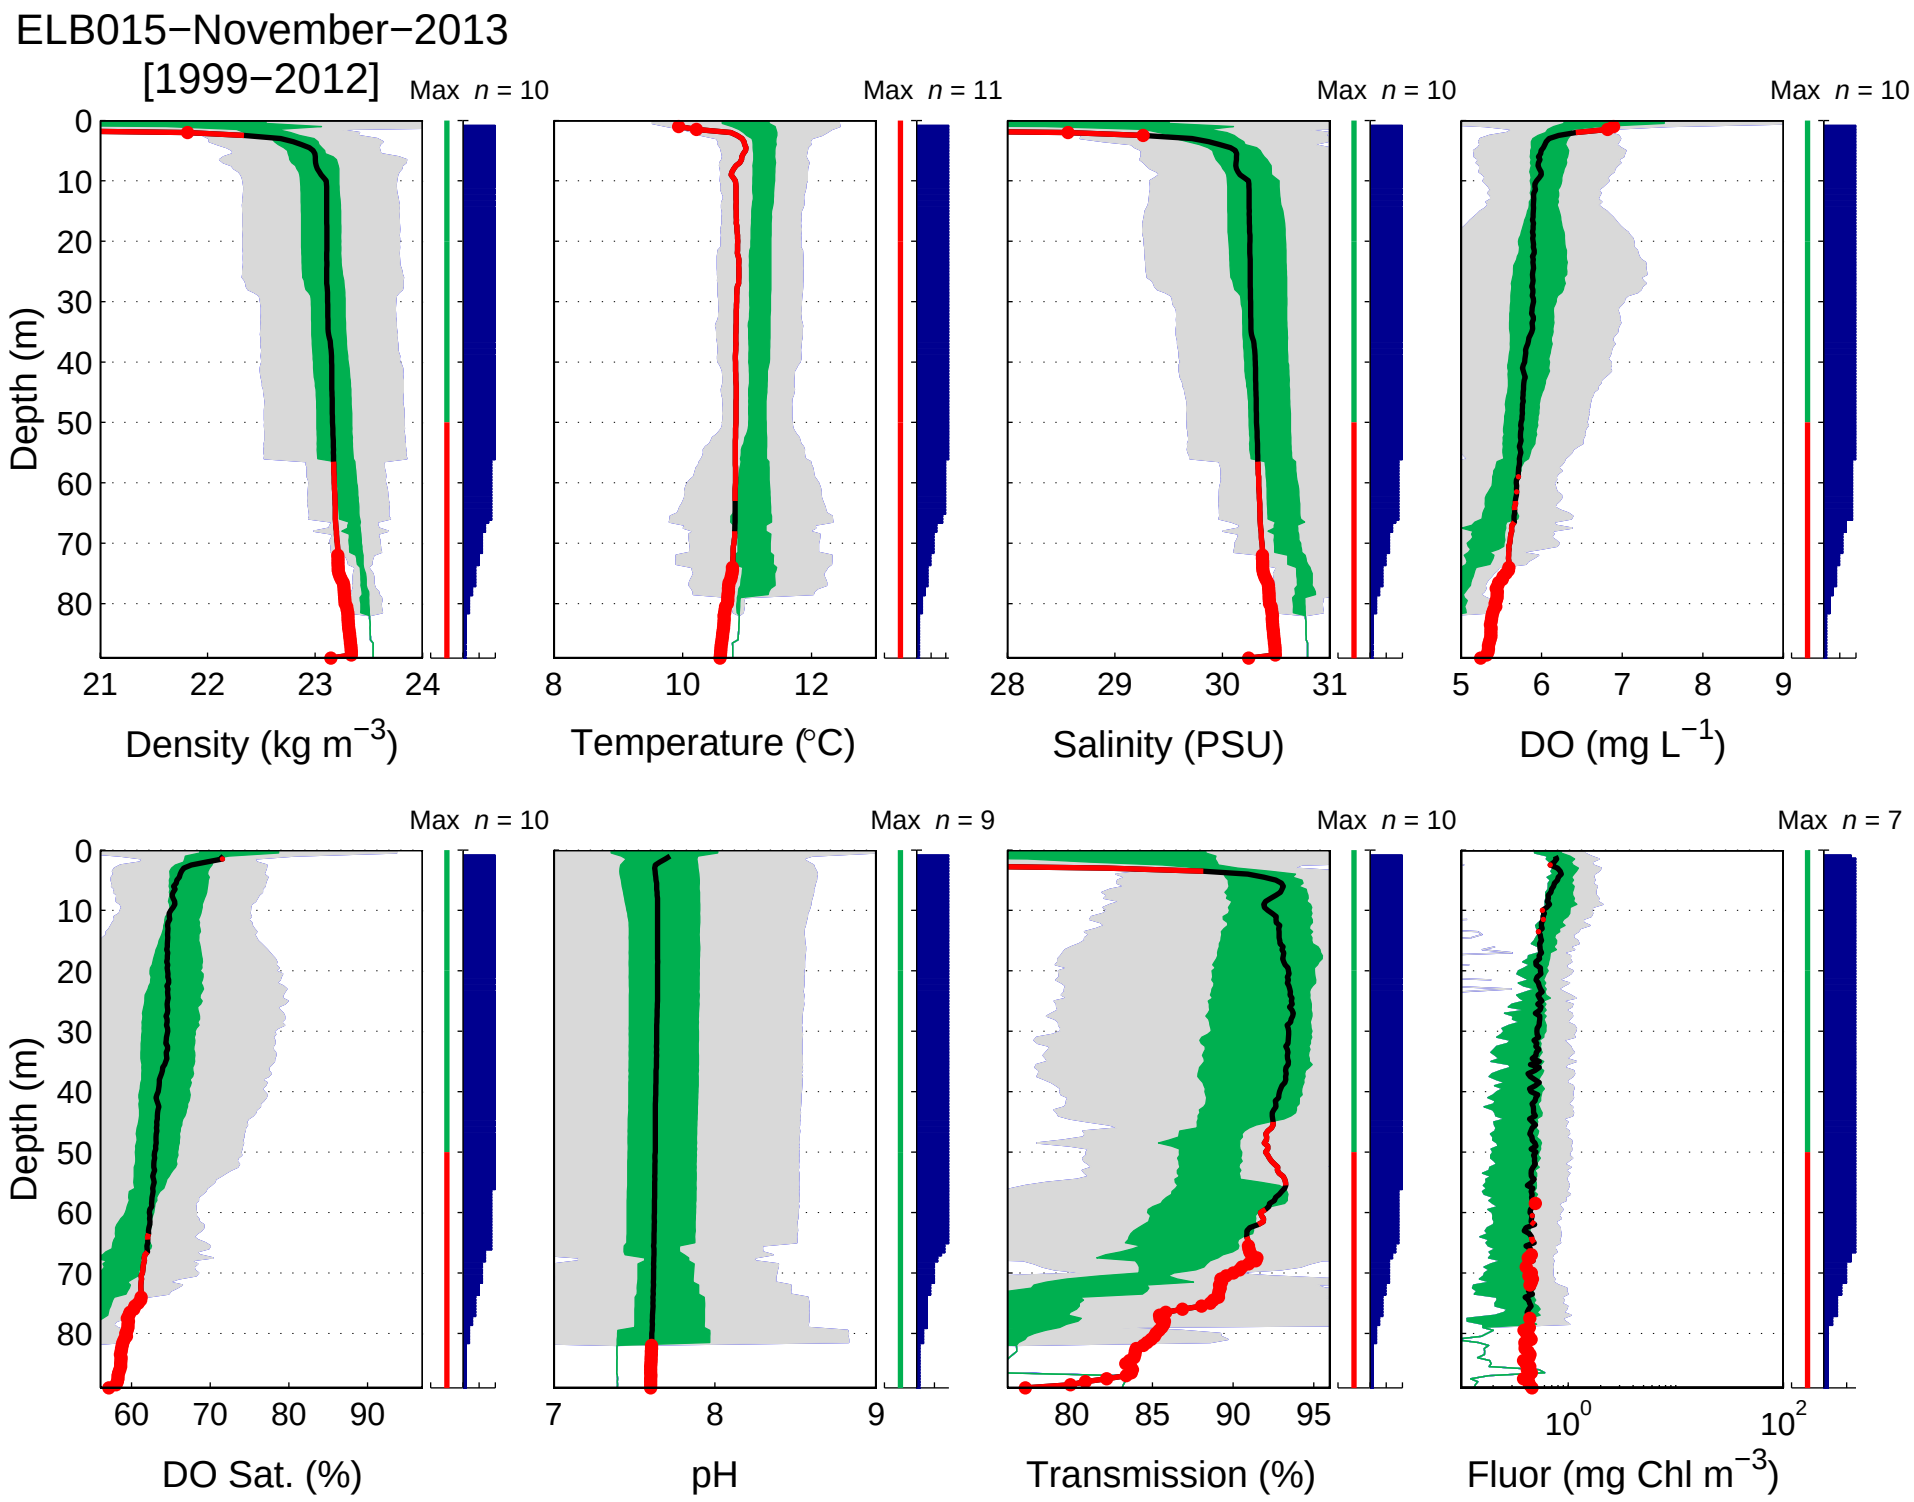
ELB015−November−2013
[1999−2012]
Max n = 10
Max n = 11
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 7
DO Sat. (%)
pH
Transmission (%)
Fluor (mg Chl m−3)

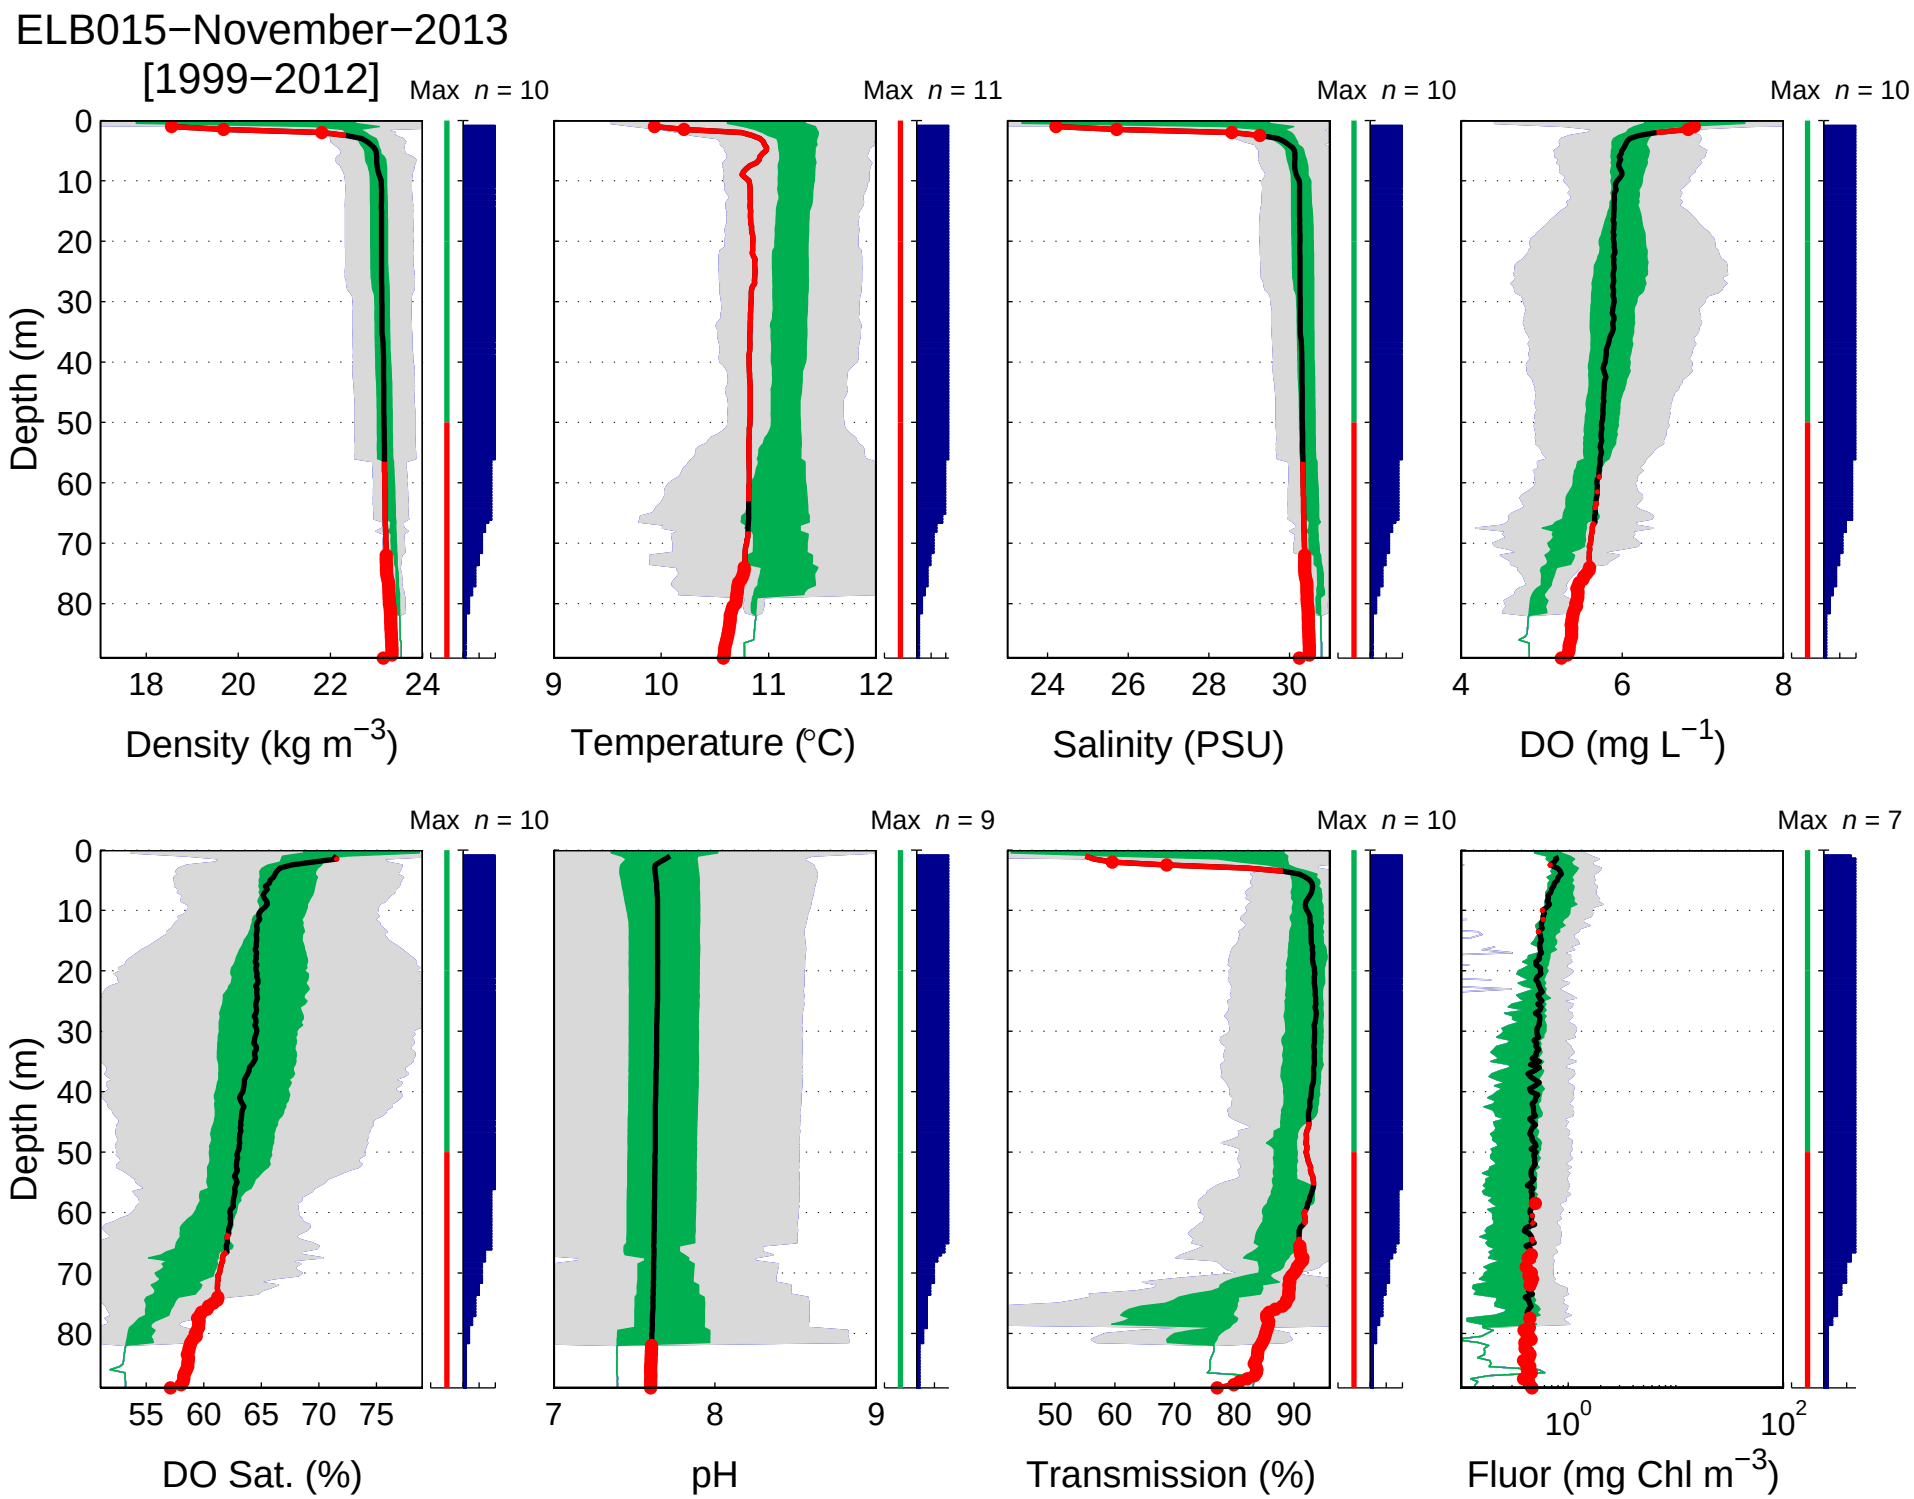
ELB015−November−2013
[1999−2012]
Max n = 10
Max n = 11
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 7
DO Sat. (%)
pH
Transmission (%)
Fluor (mg Chl m−3)

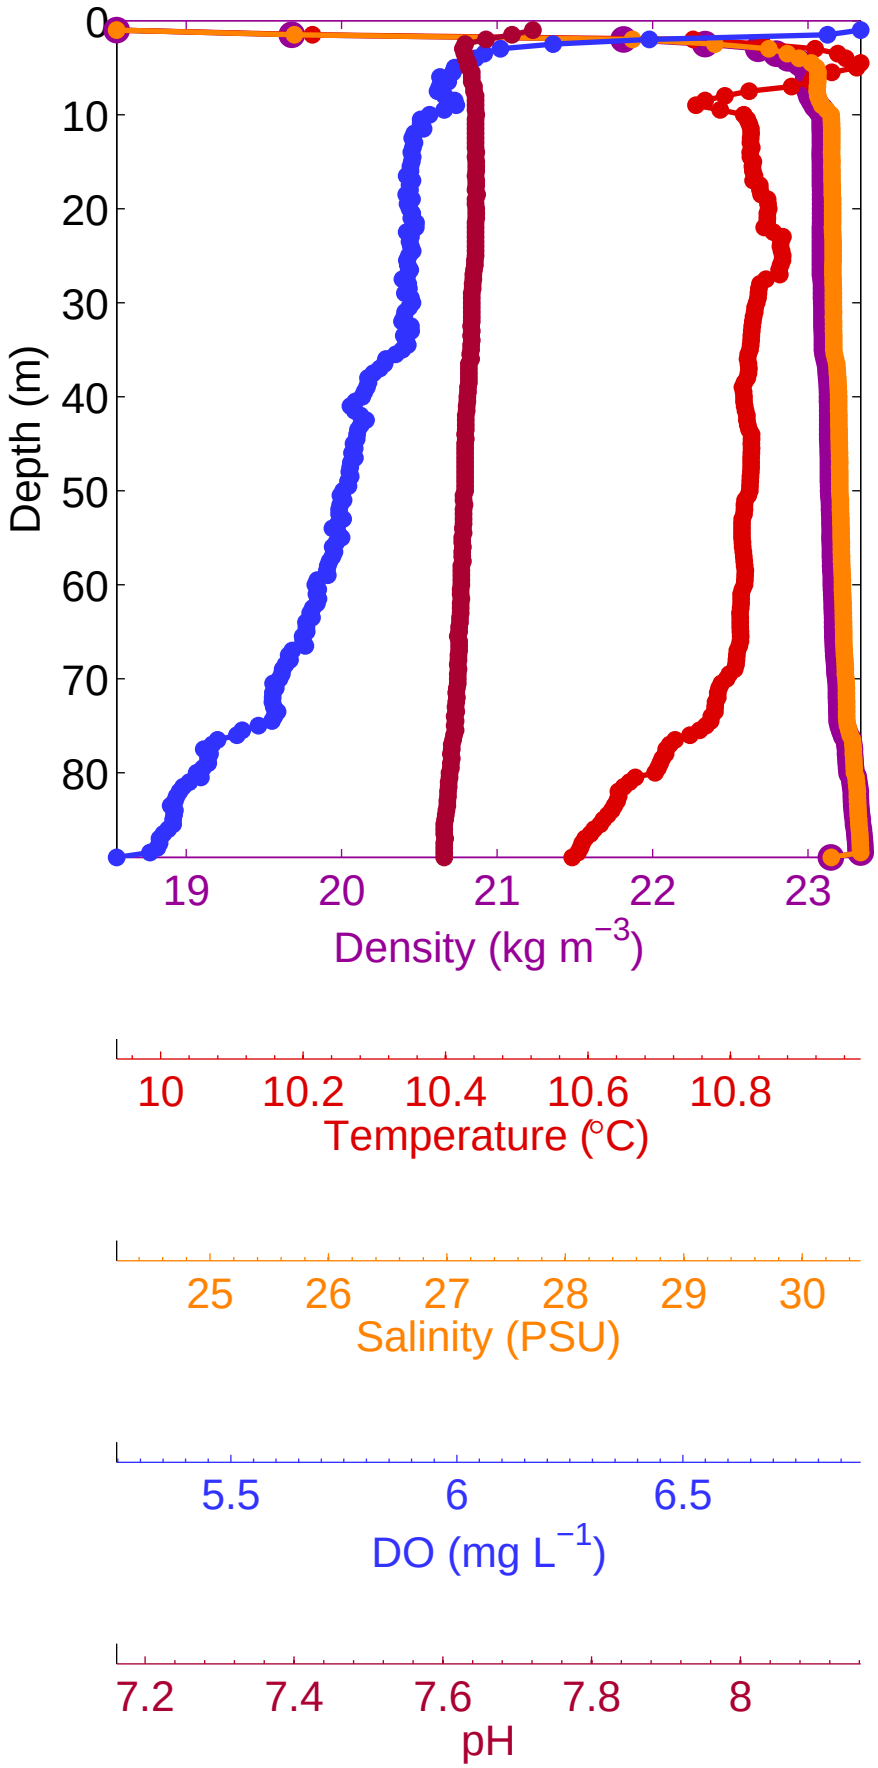
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
10
10.2
10.4
10.6
10.8
Temperature (°C)
25
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
5.5
6
6.5
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

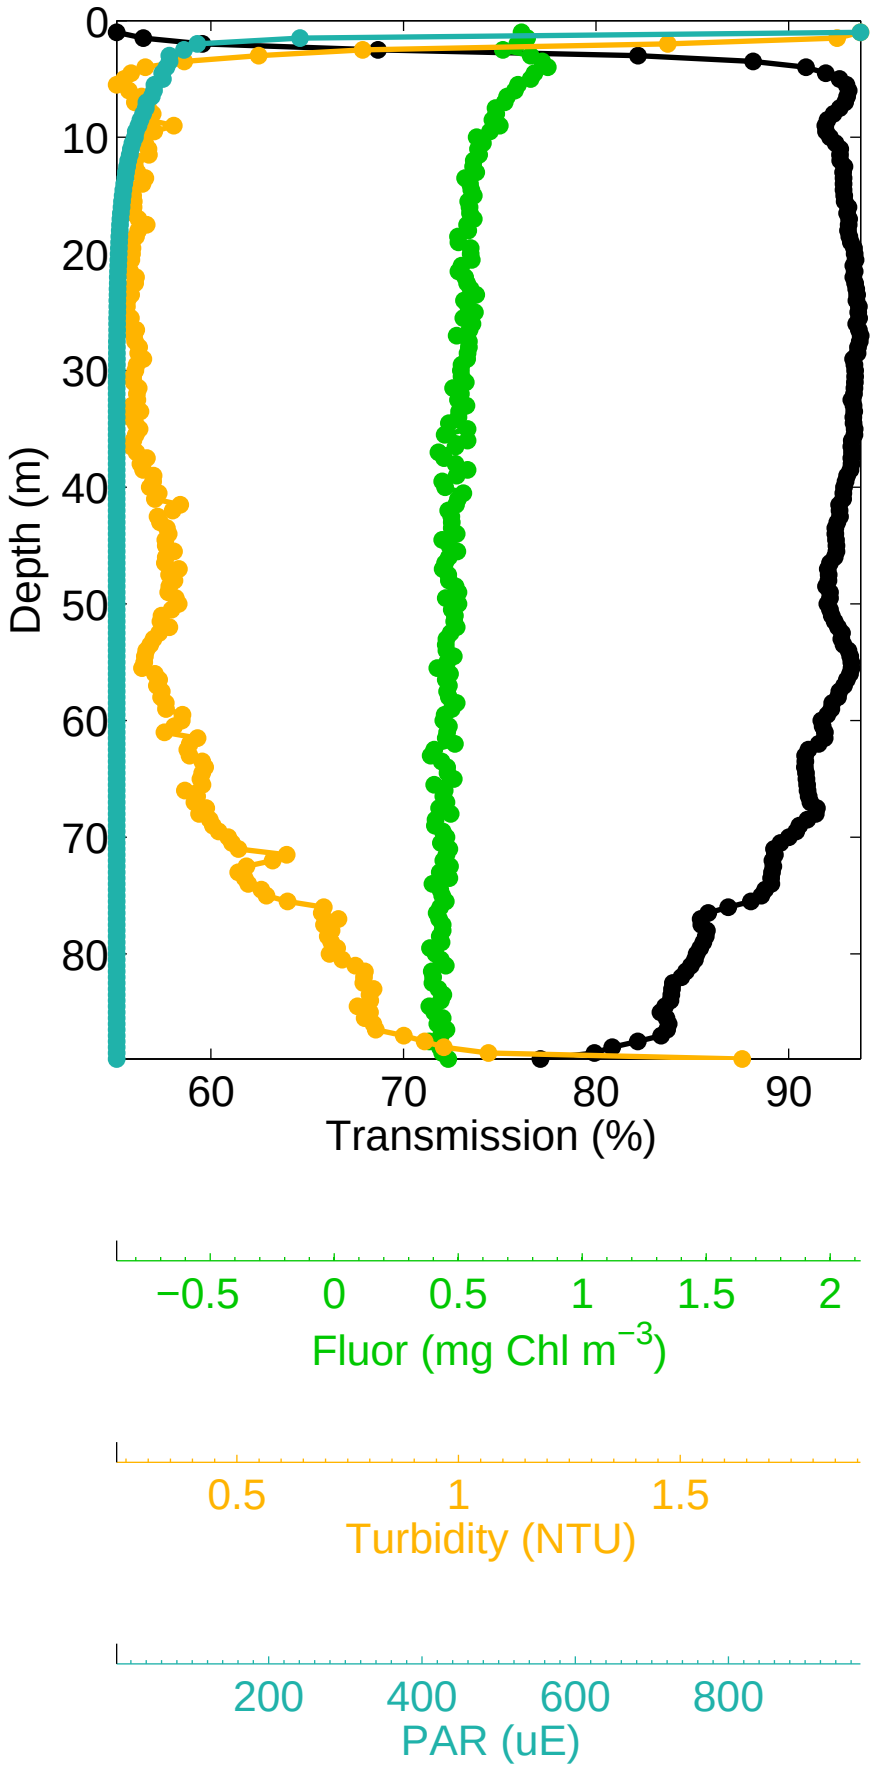
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
60
70
80
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
PAR (uE)