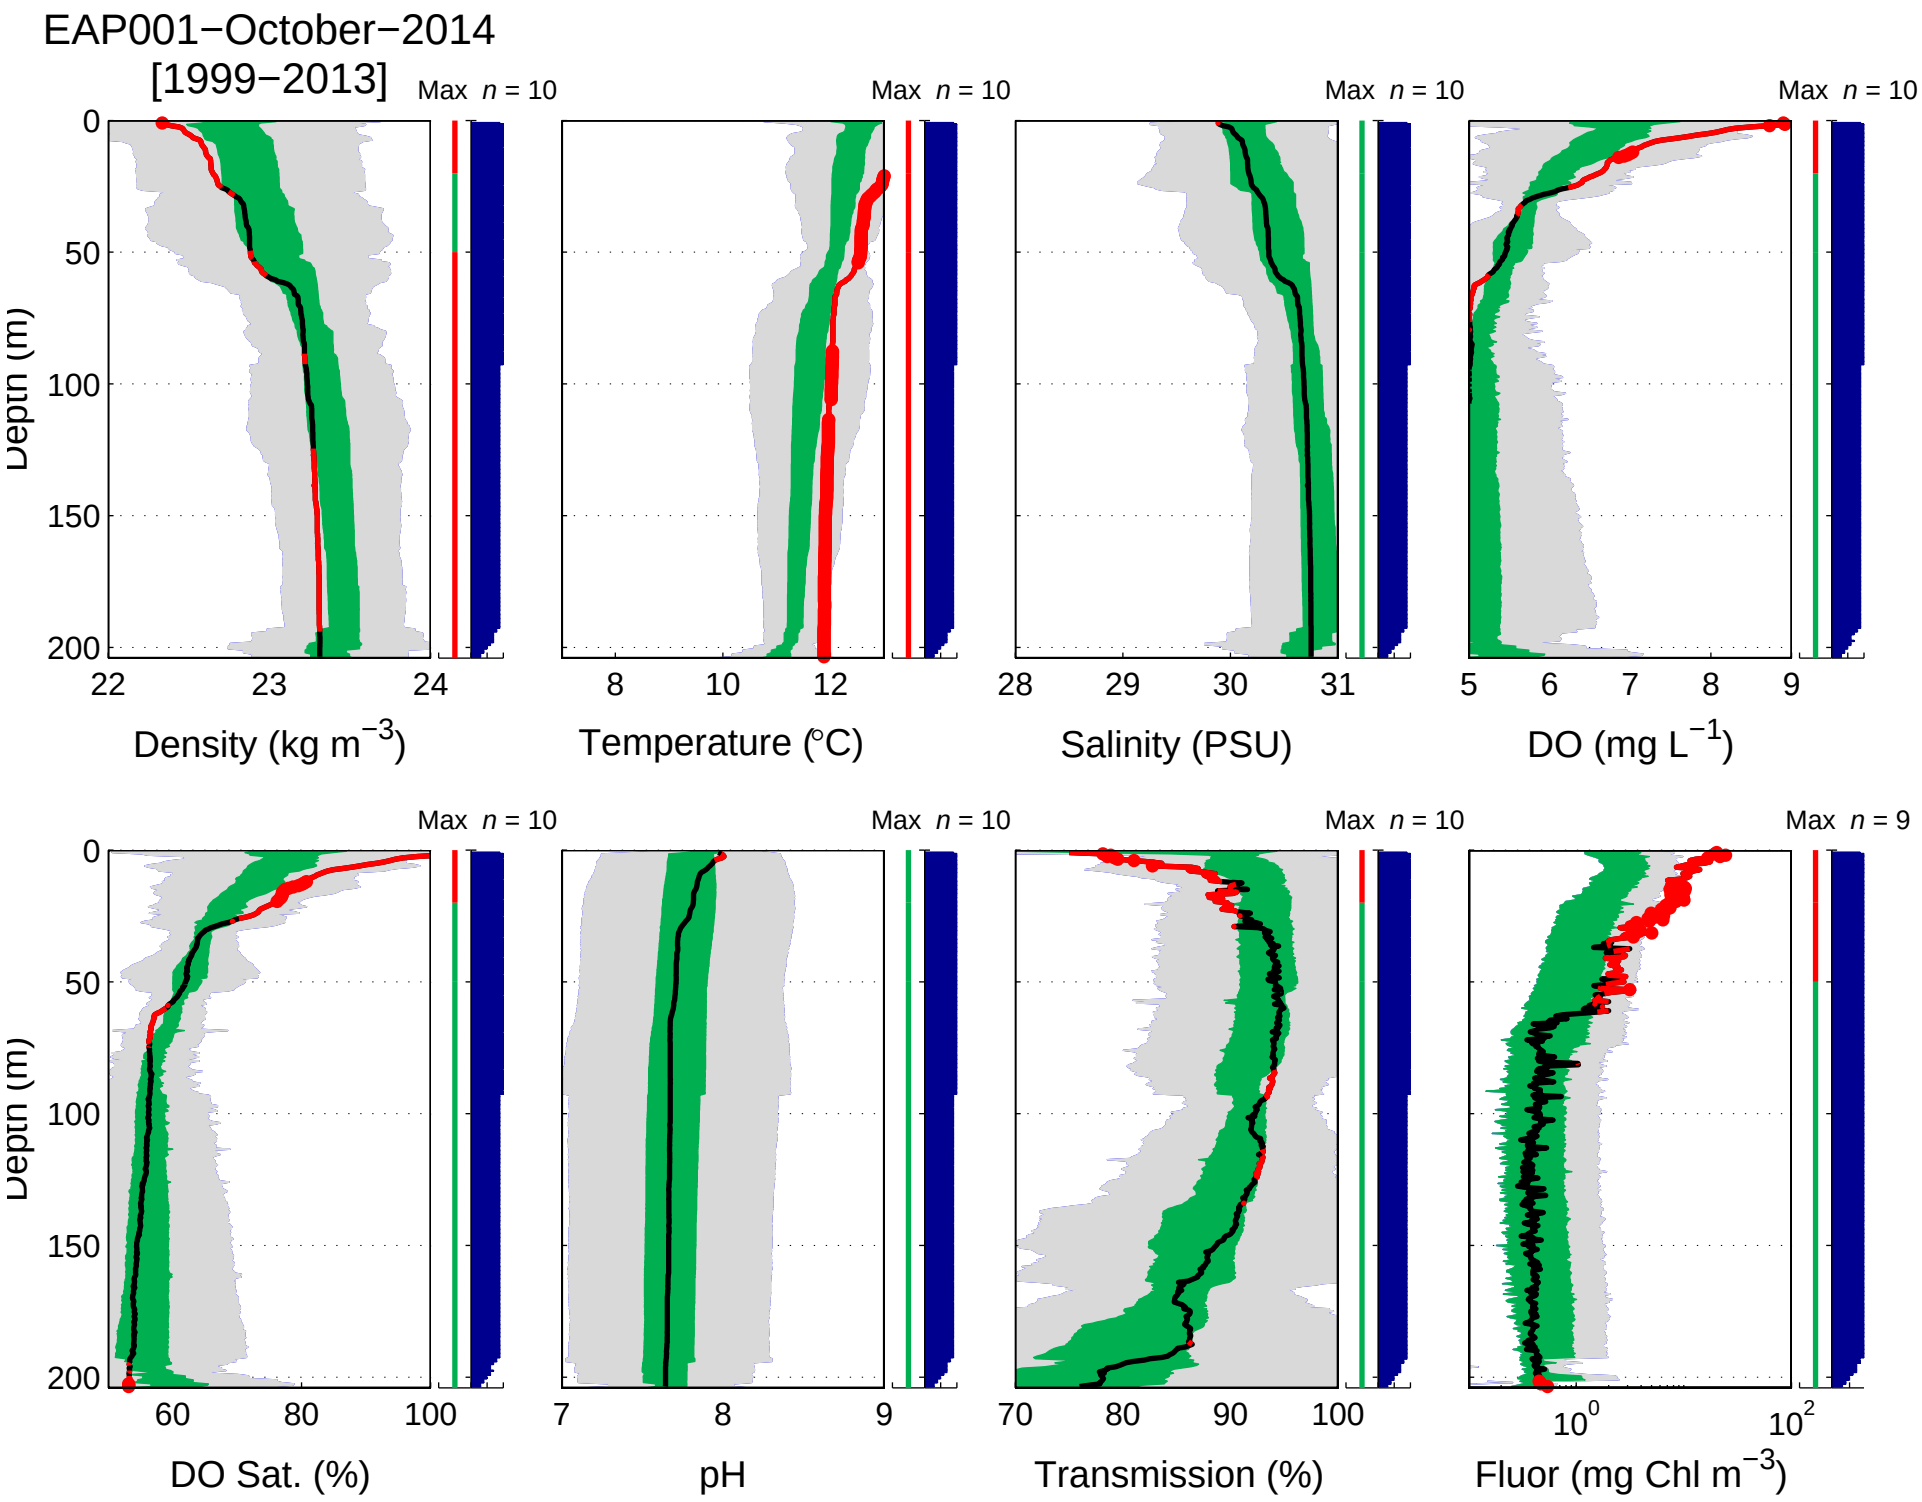
EAP001−October−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

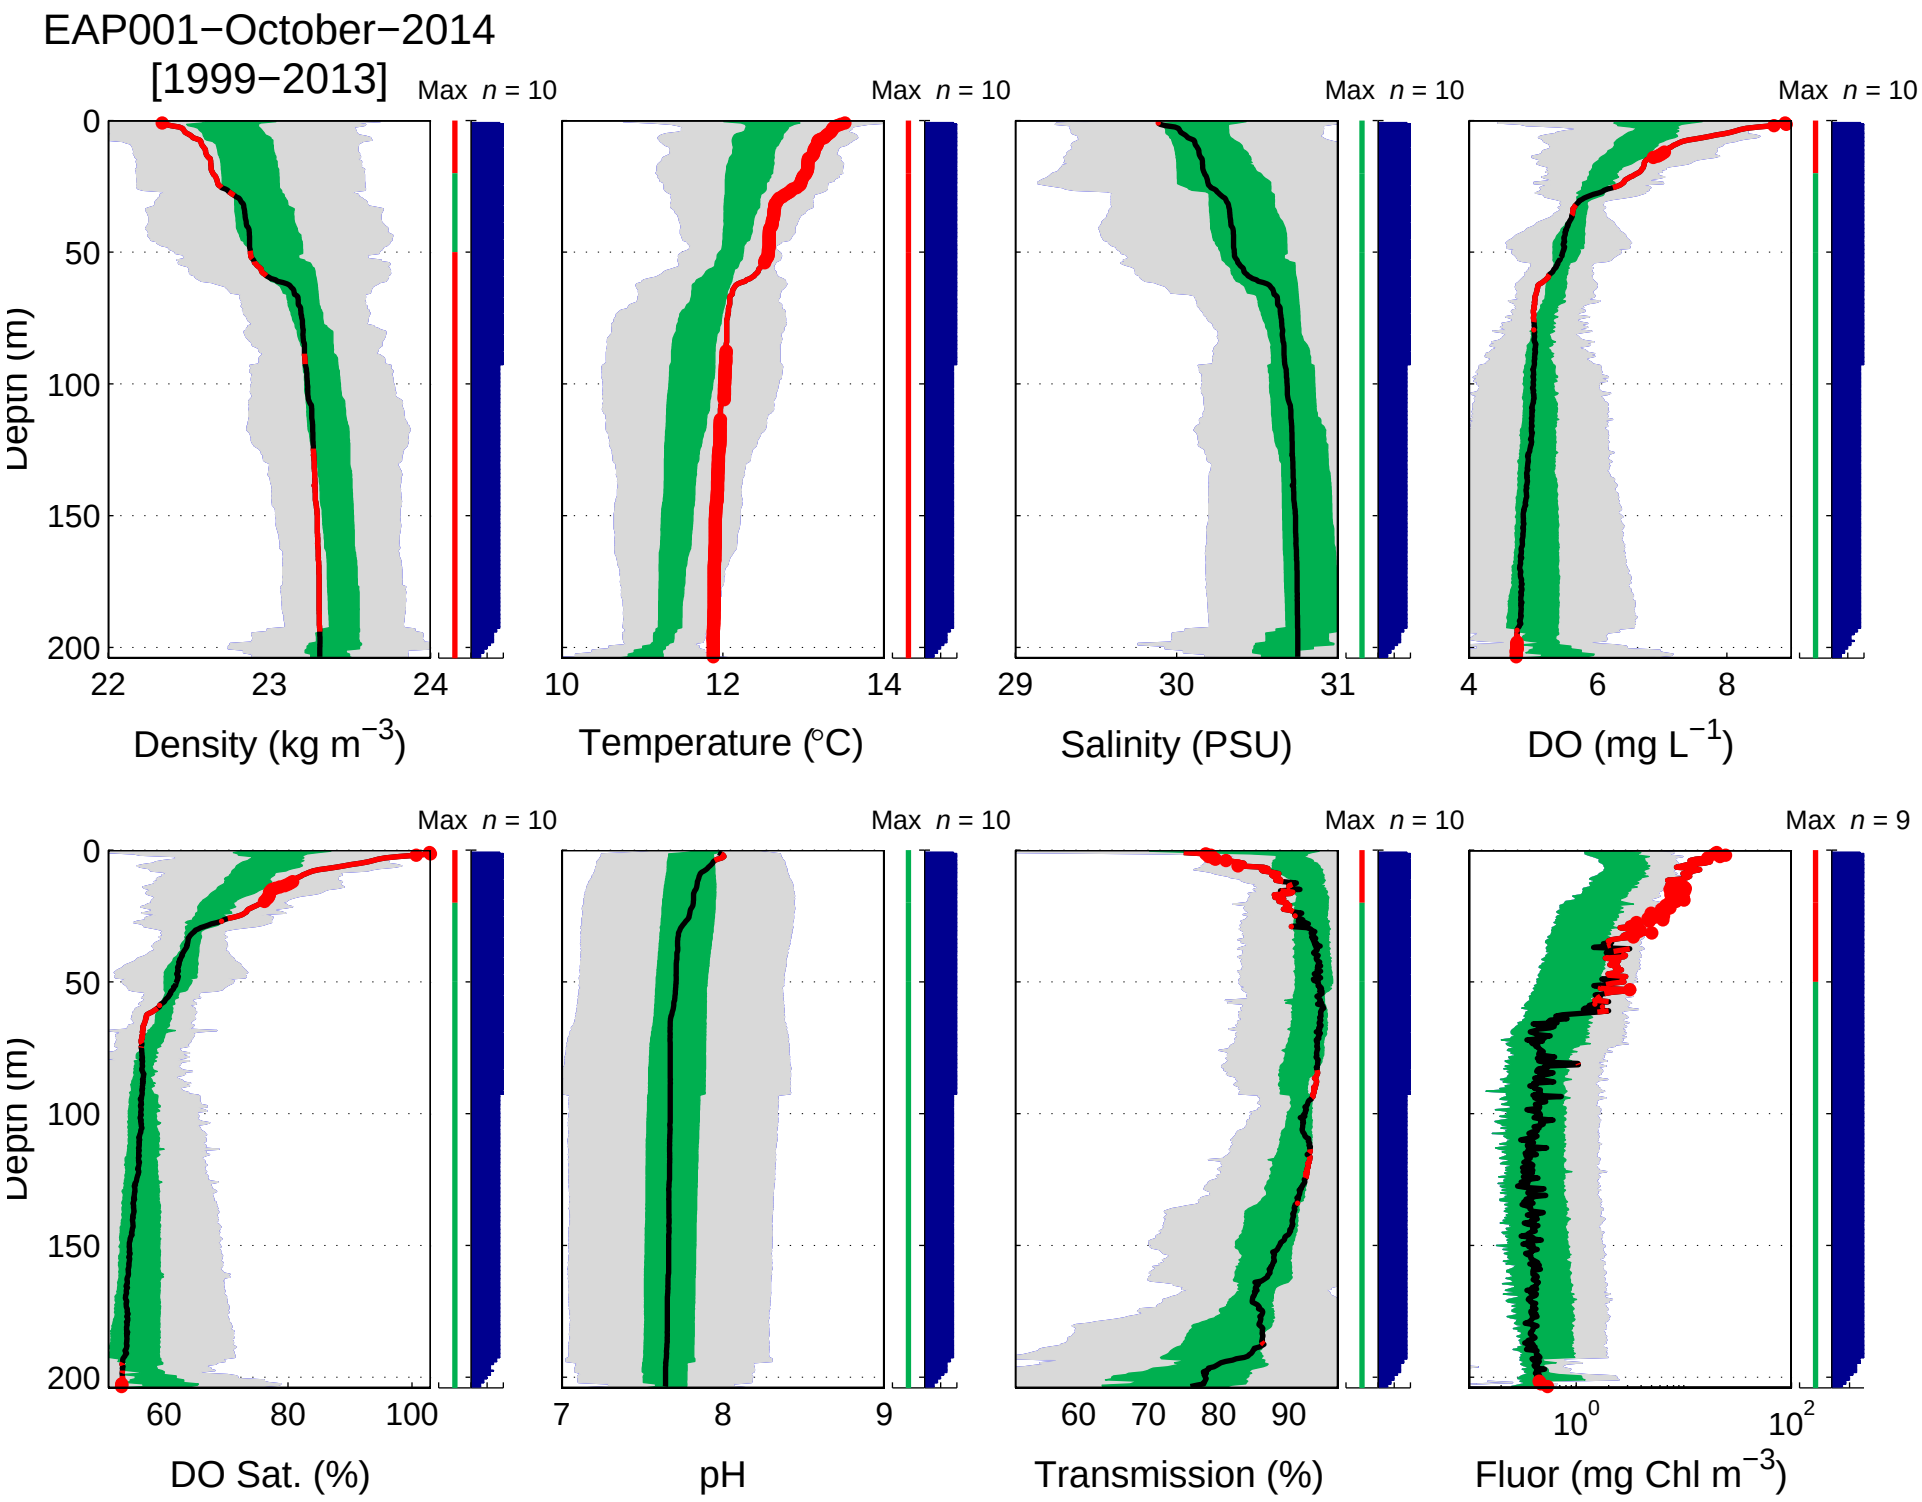
EAP001−October−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

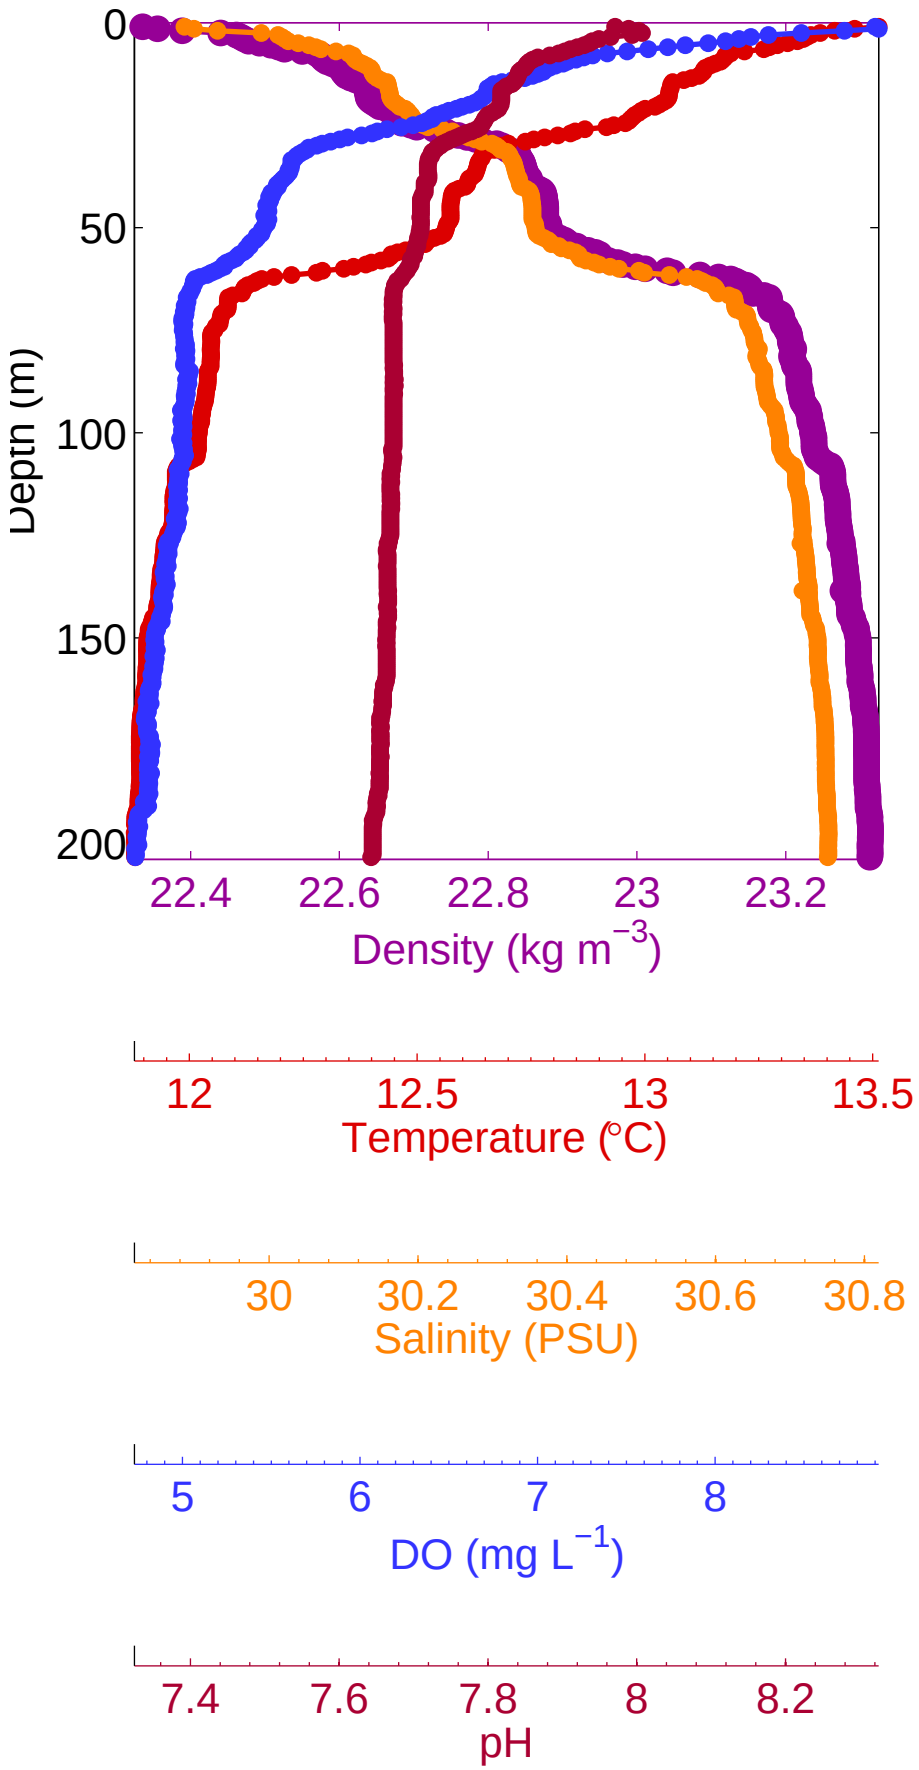
Depth (m)
0
50
100
150
200
22.4
22.6
22.8
23
23.2
Density (kg m^{-3})
12
12.5
13
13.5
Temperature (°C)
30
30.2
30.4
30.6
30.8
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

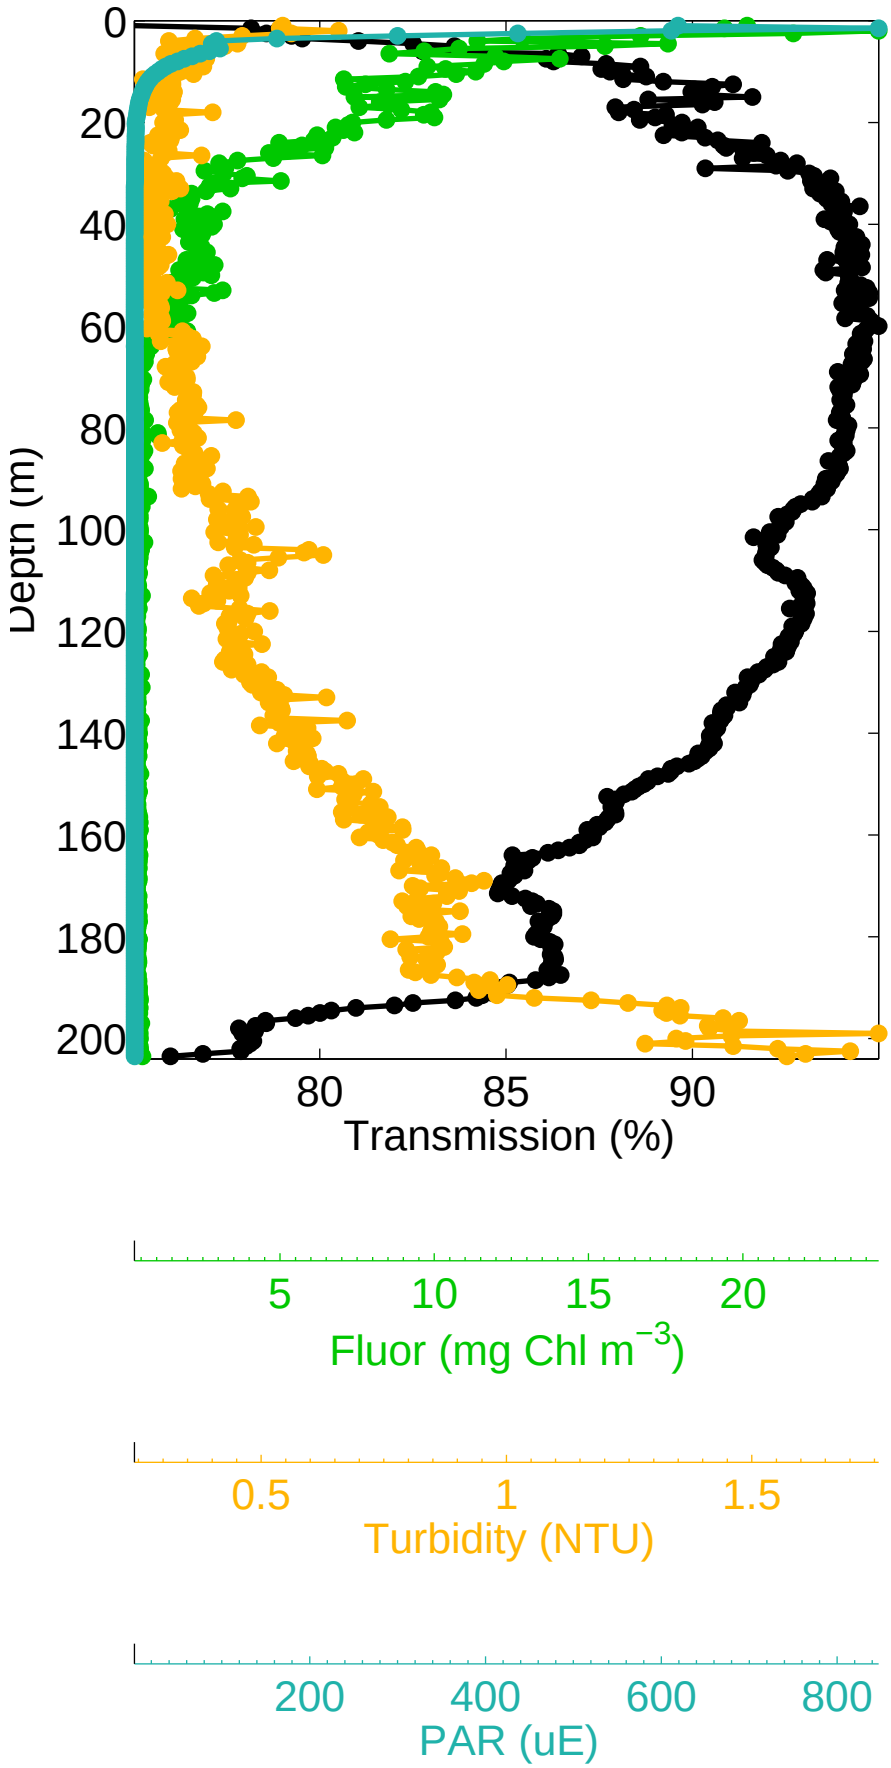
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
80
85
90
Transmission (%)
5
10
15
20
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
PAR (uE)