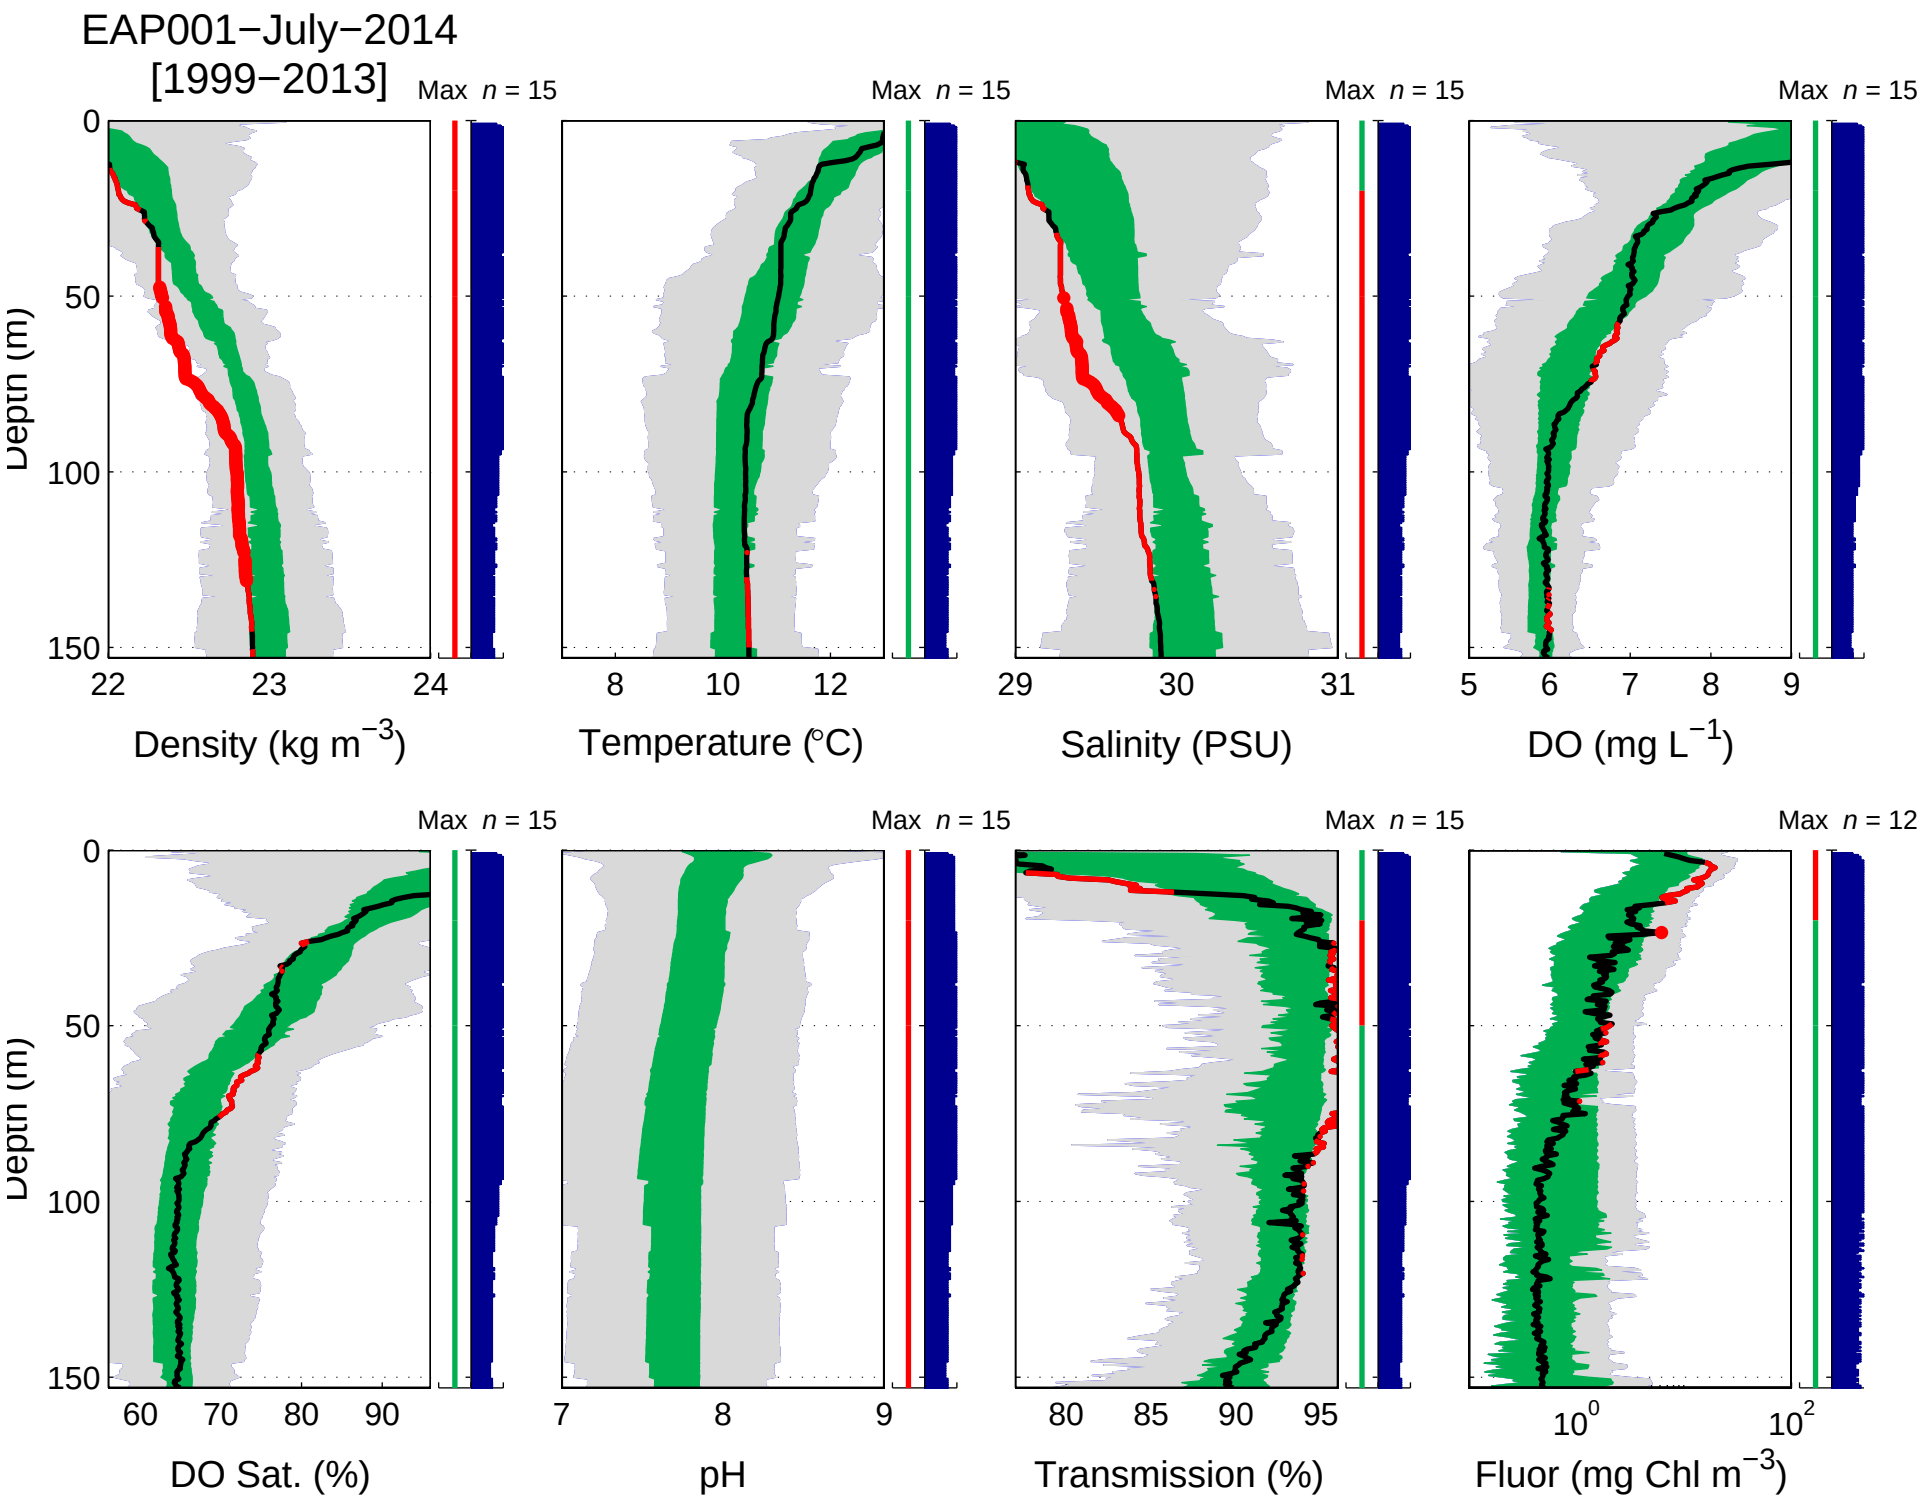
EAP001−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

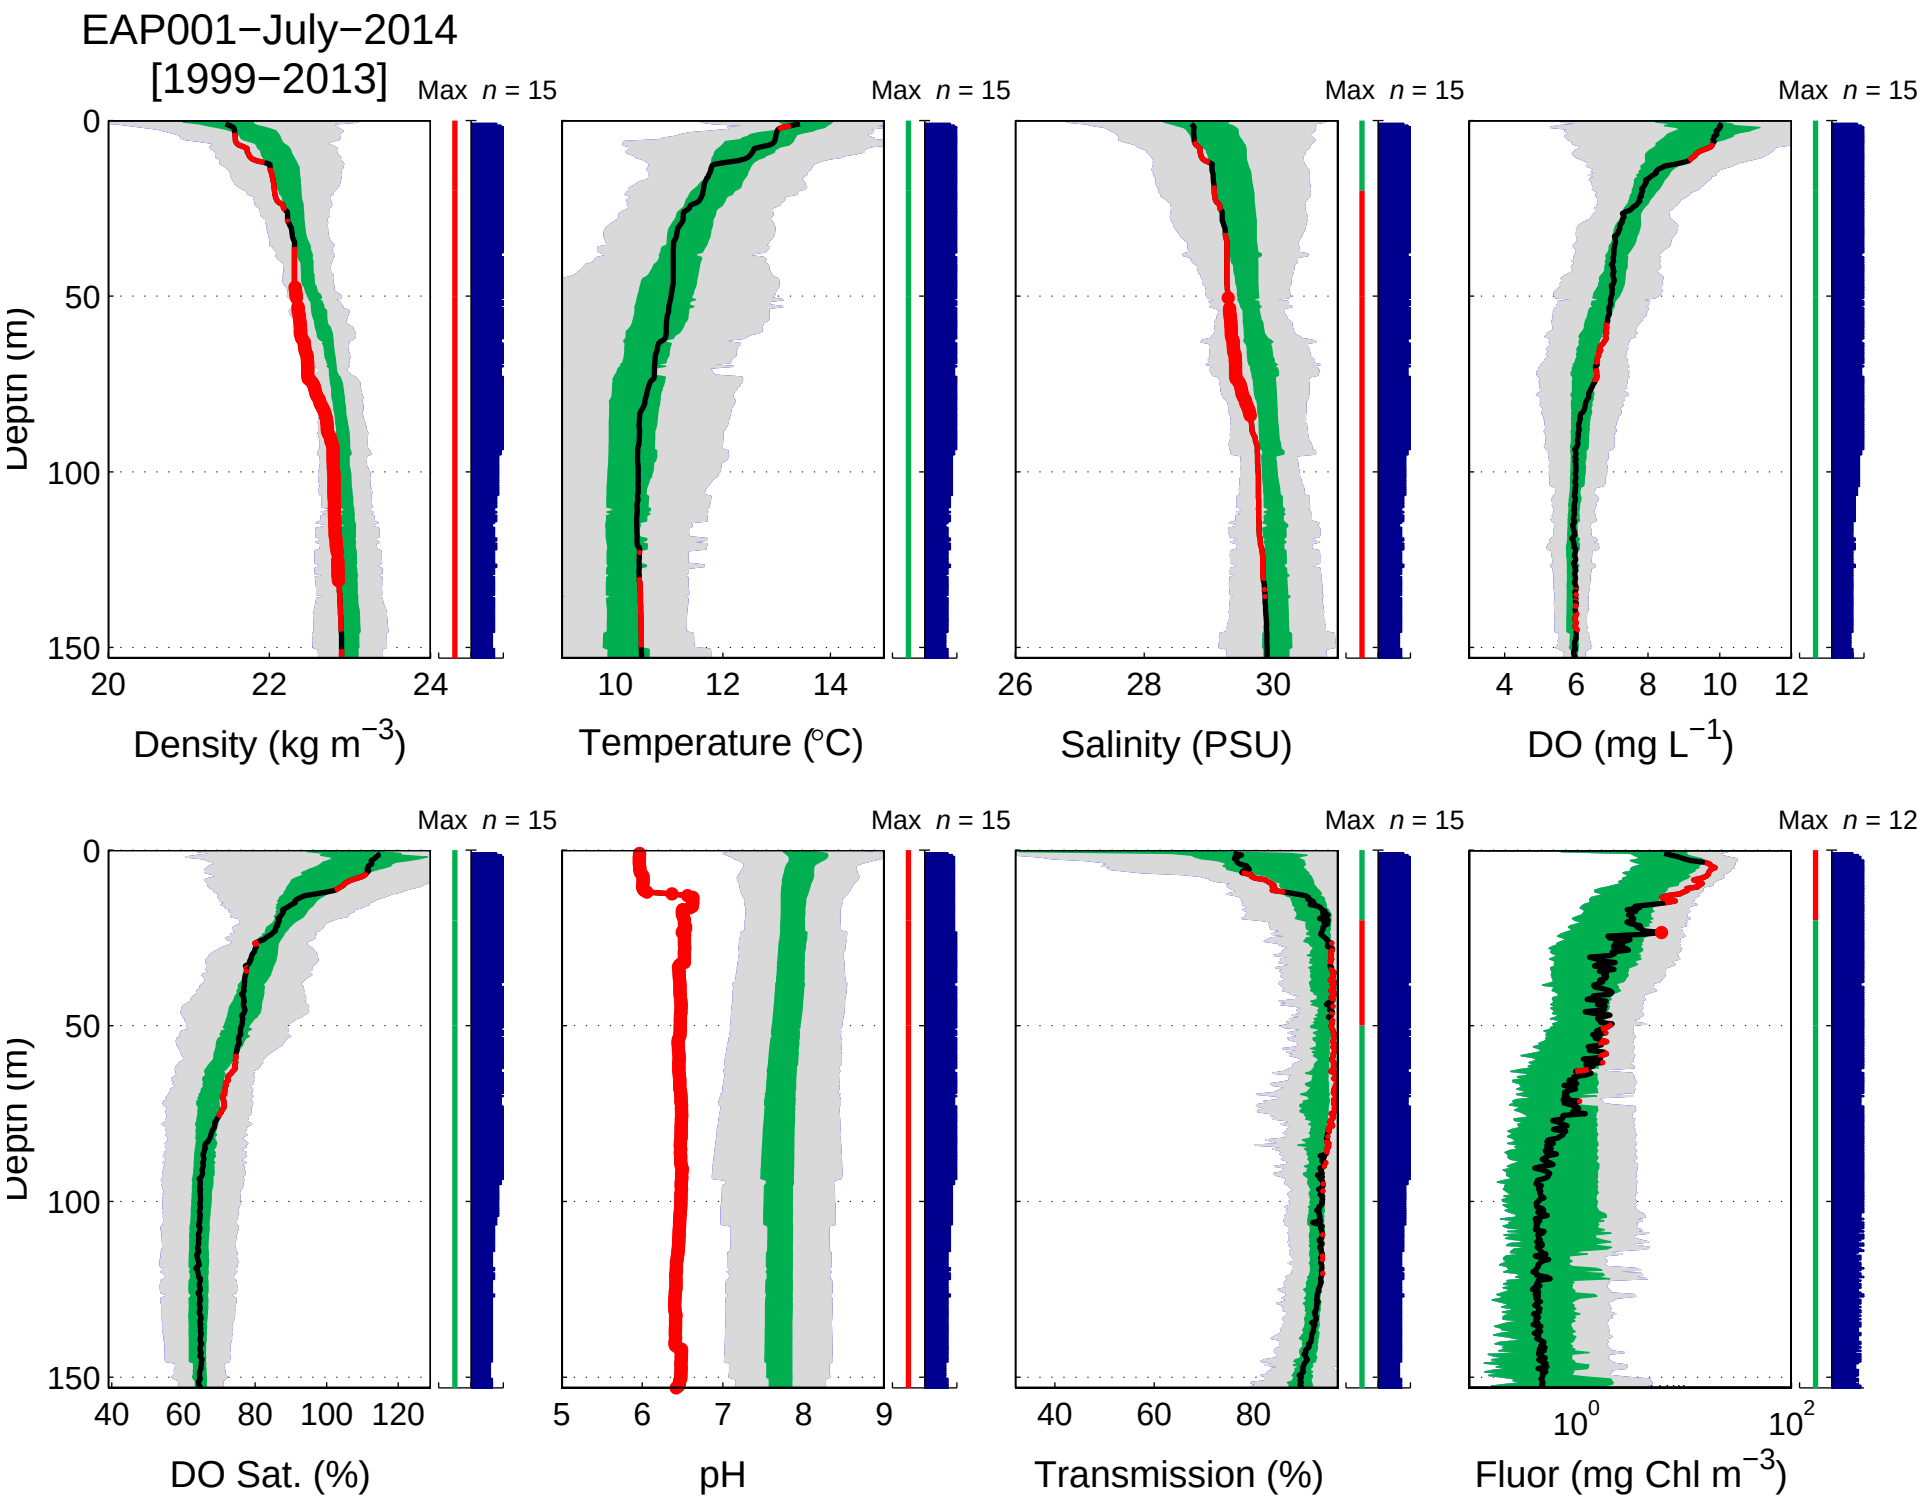
EAP001−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
12
DO (mg L−1)
40
60
80
100
120
DO Sat. (%)
5
6
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

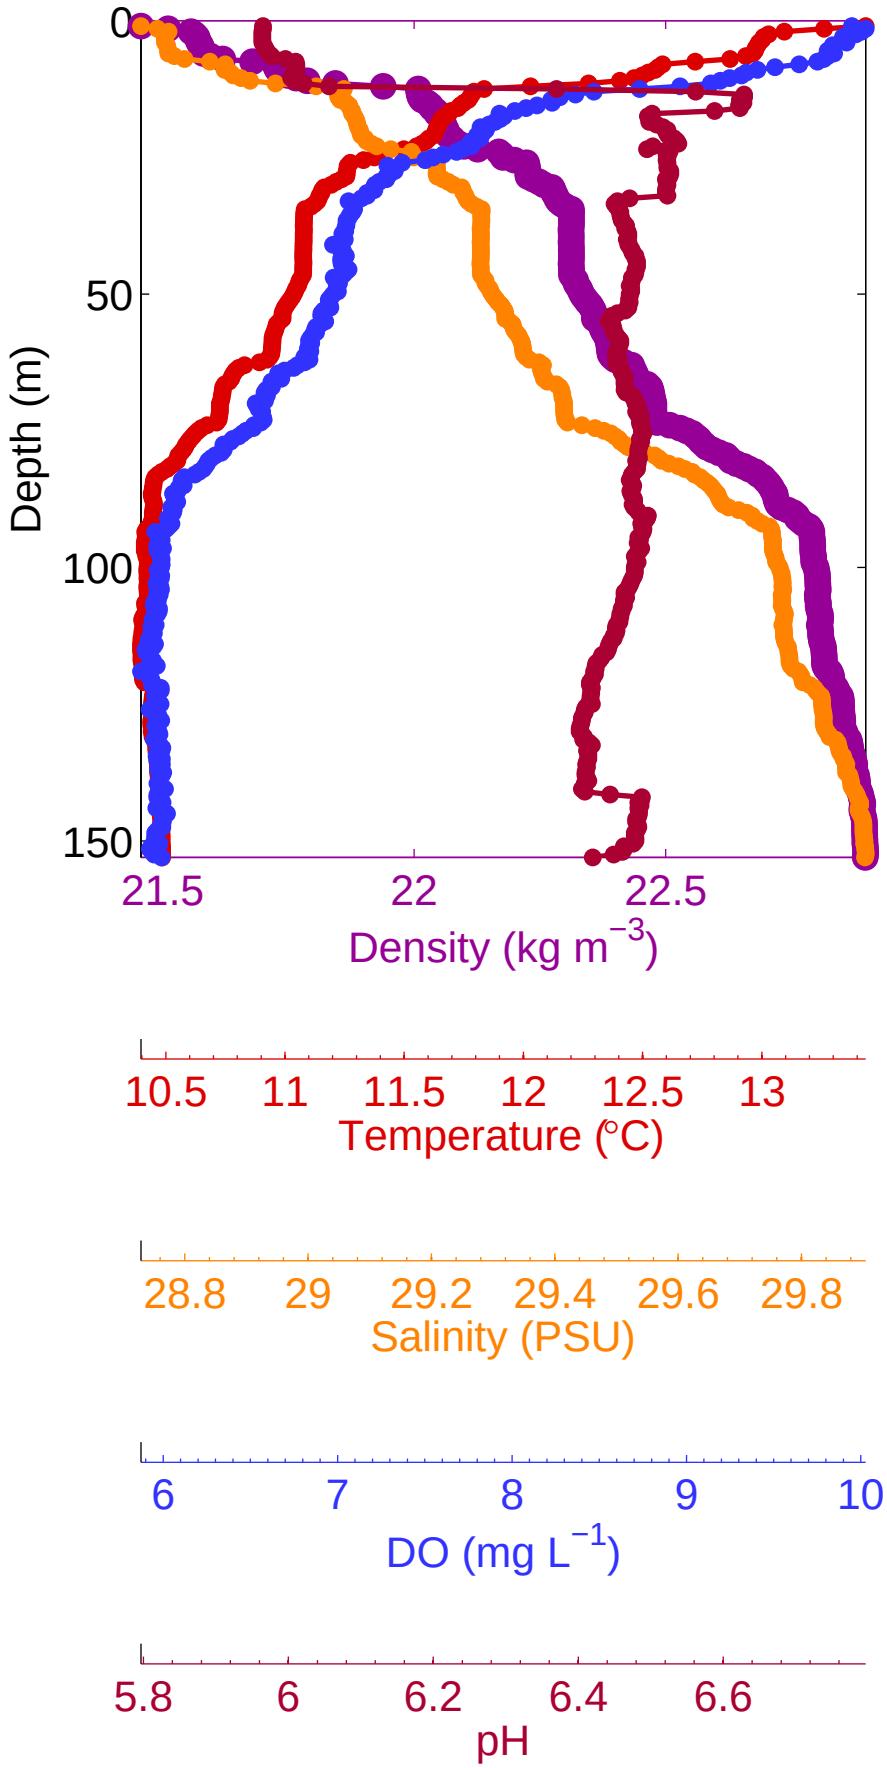
0
50
100
150
Depth (m)
21.5
22
22.5
Density (kg m^{-3})
10.5
11
11.5
12
12.5
13
Temperature (°C)
28.8
29
29.2
29.4
29.6
29.8
Salinity (PSU)
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
5.8
6
6.2
6.4
6.6
pH

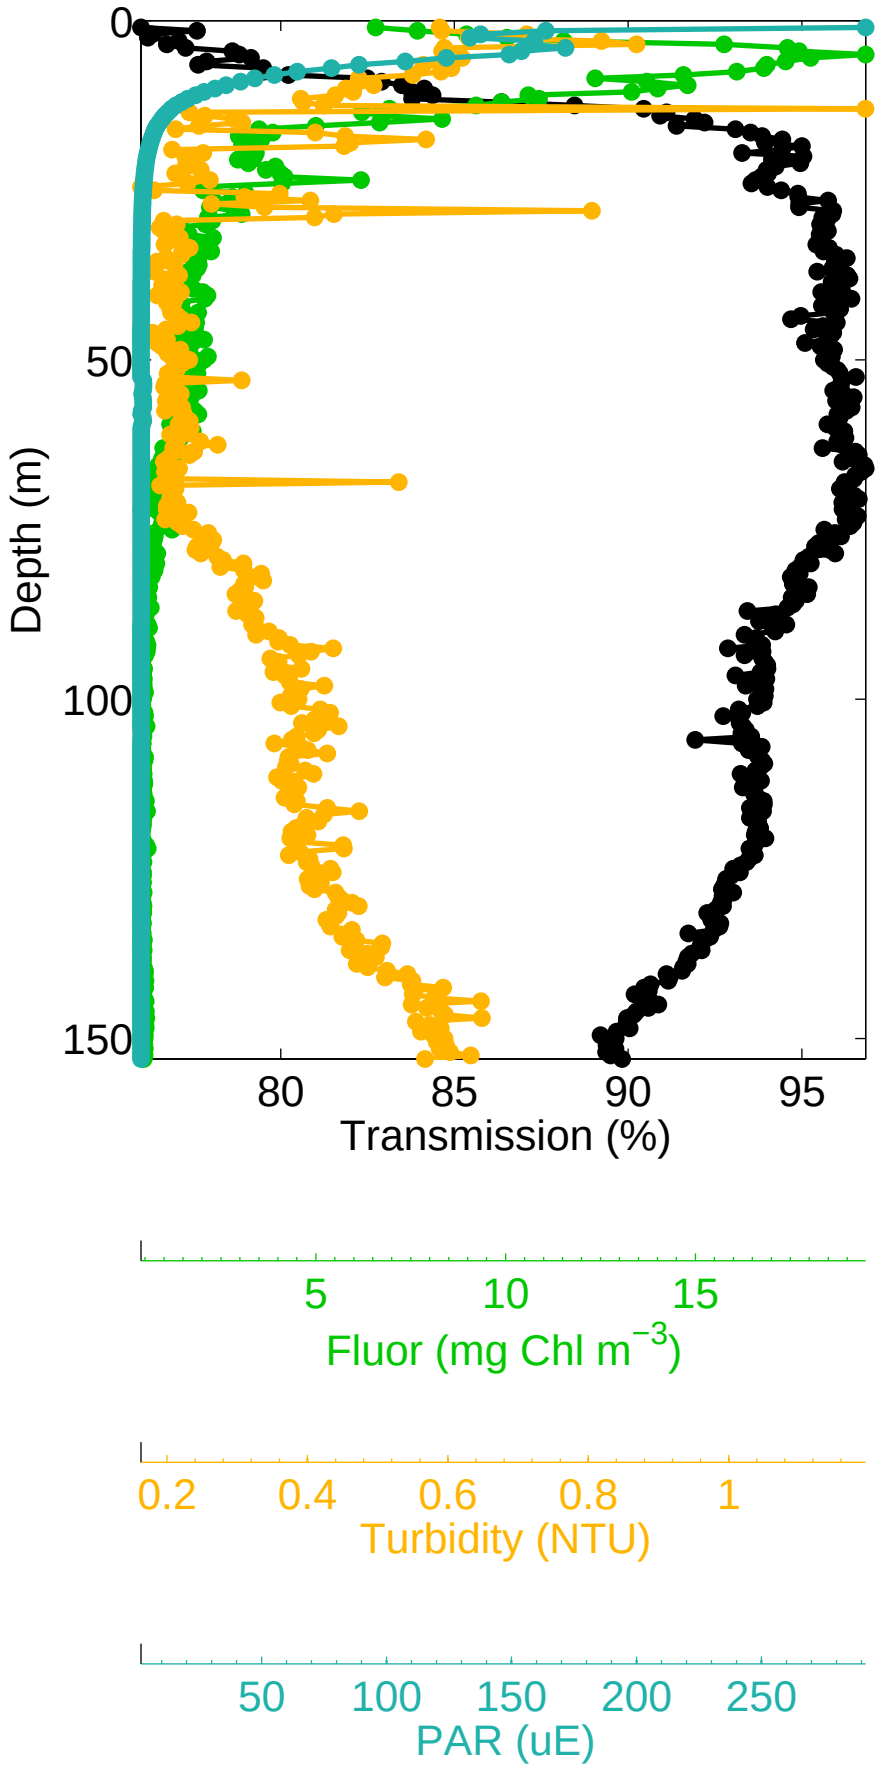
0
50
100
150
Depth (m)
80
85
90
95
Transmission (%)
5
10
15
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
250
PAR (uE)