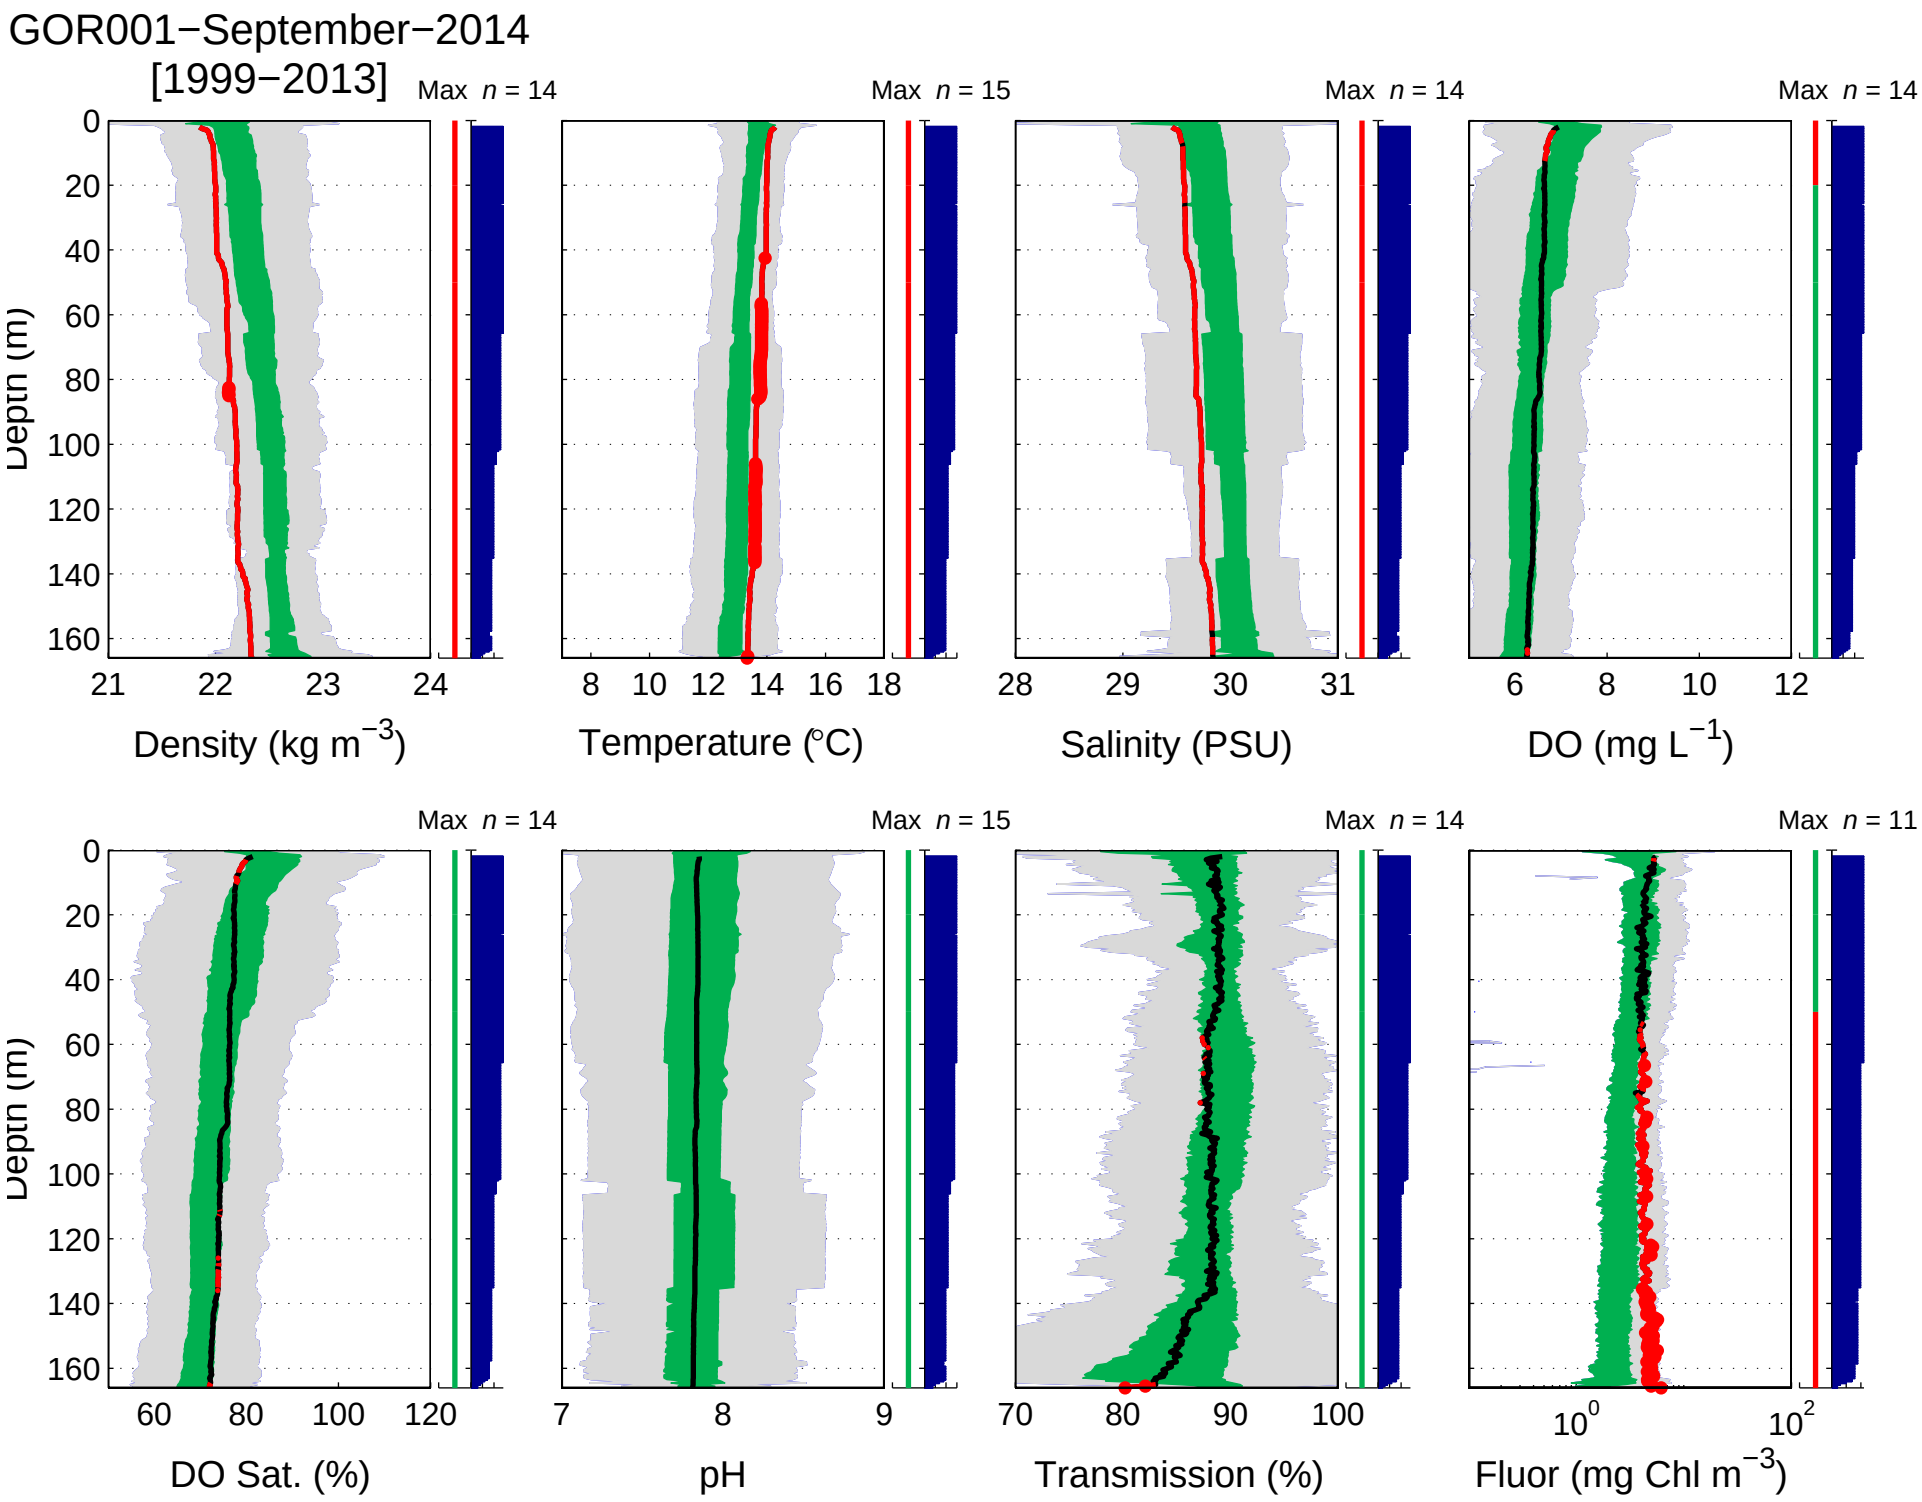
GOR001−September−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 11
DO Sat. (%)
pH
Transmission (%)
Fluor (mg Chl m−3)

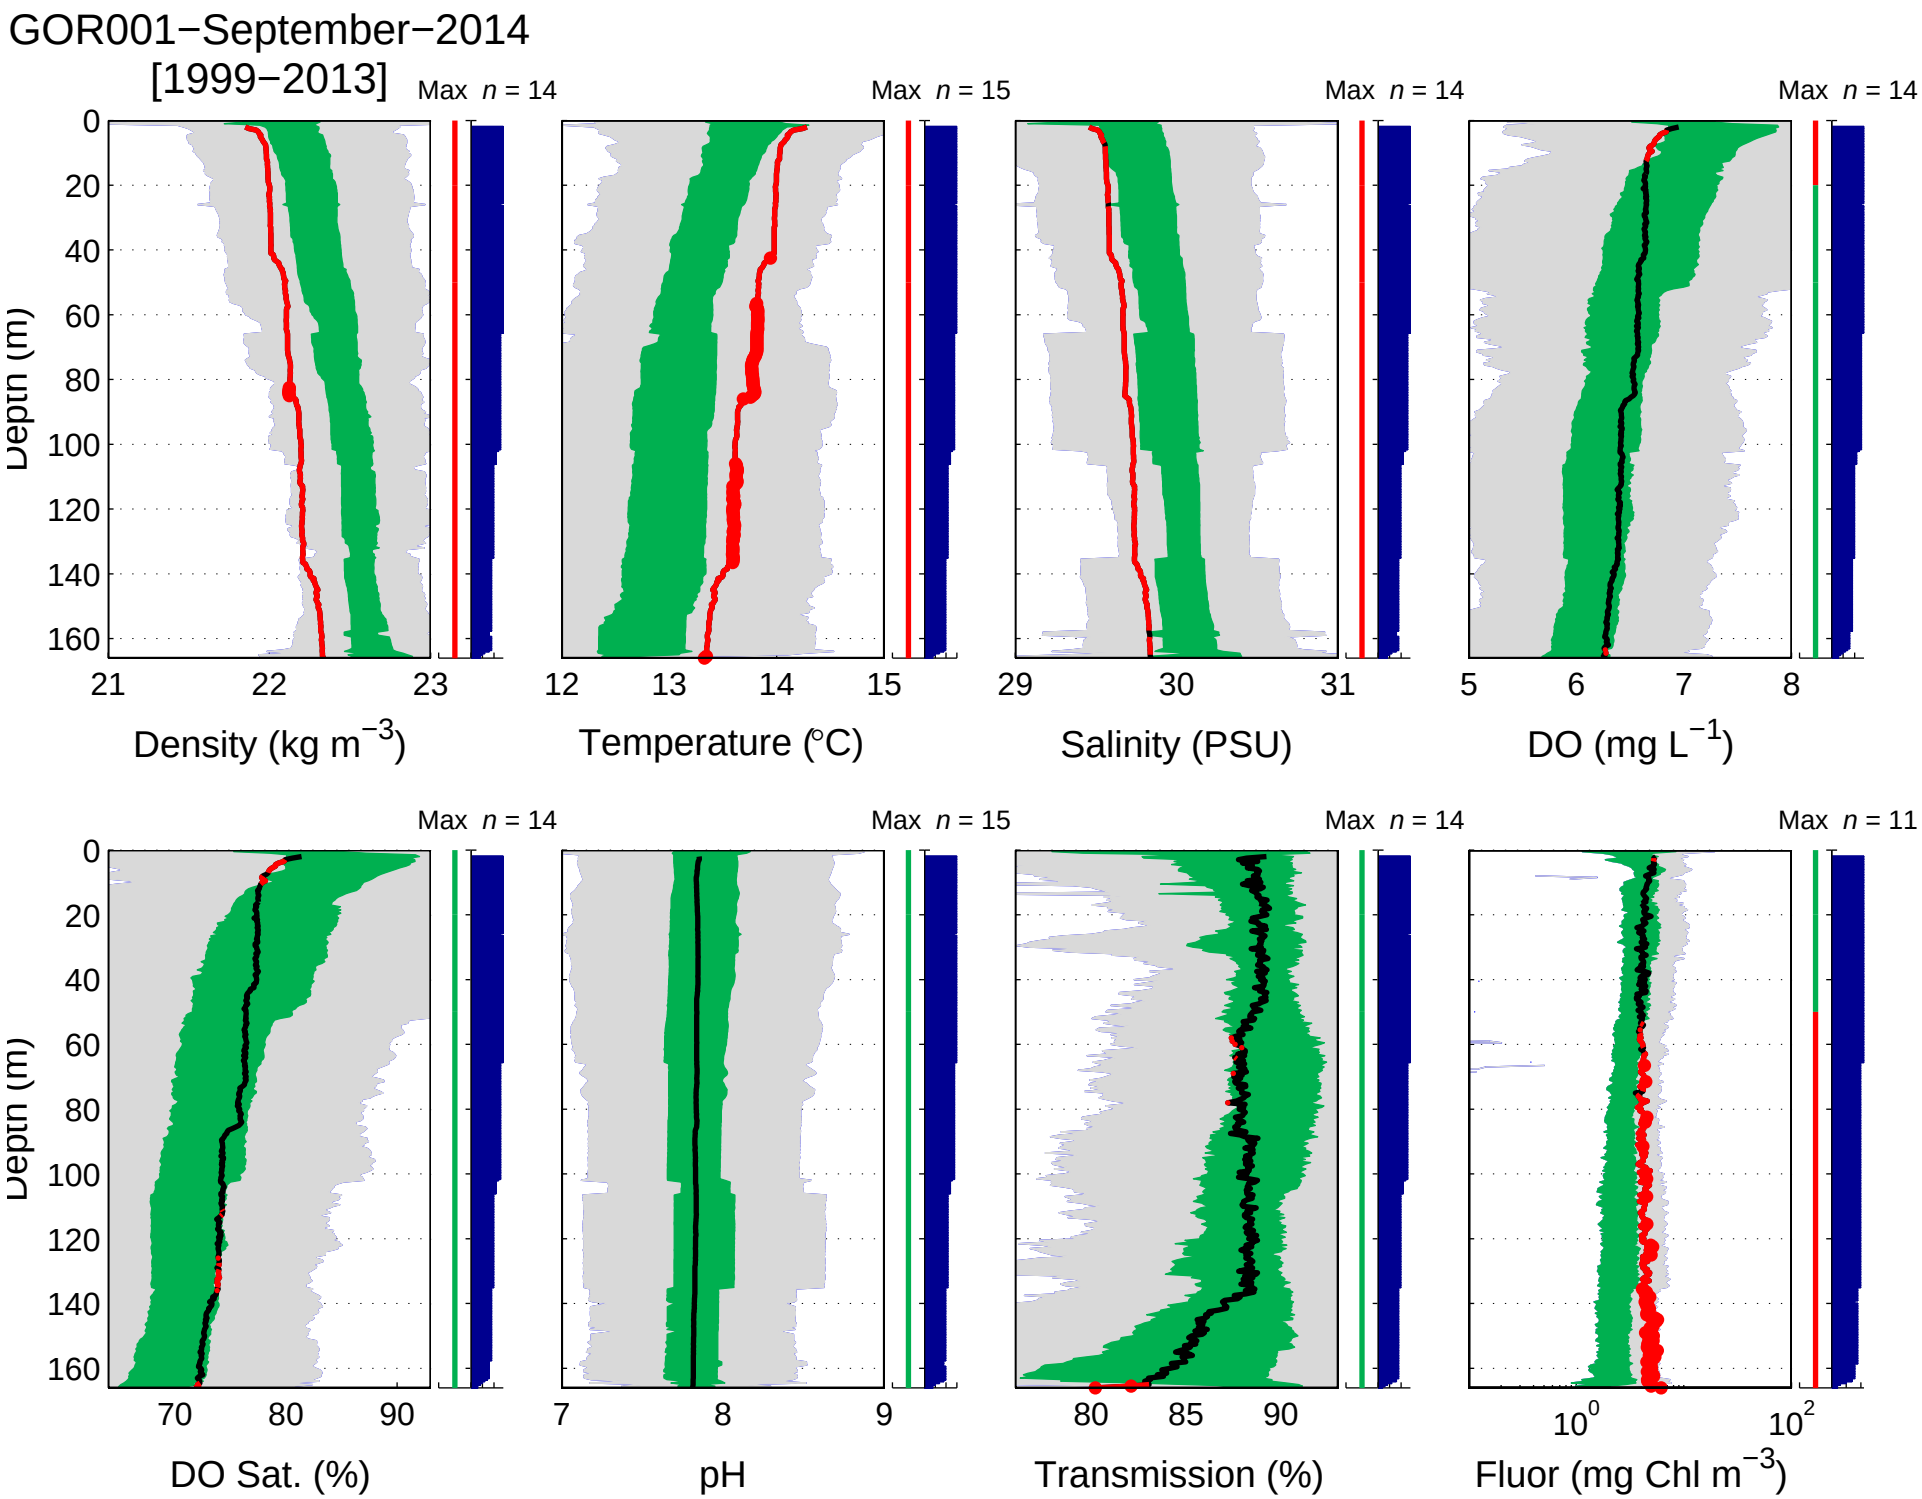
GOR001−September−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21
22
23
Density (kg m−3)
12
13
14
15
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 11
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

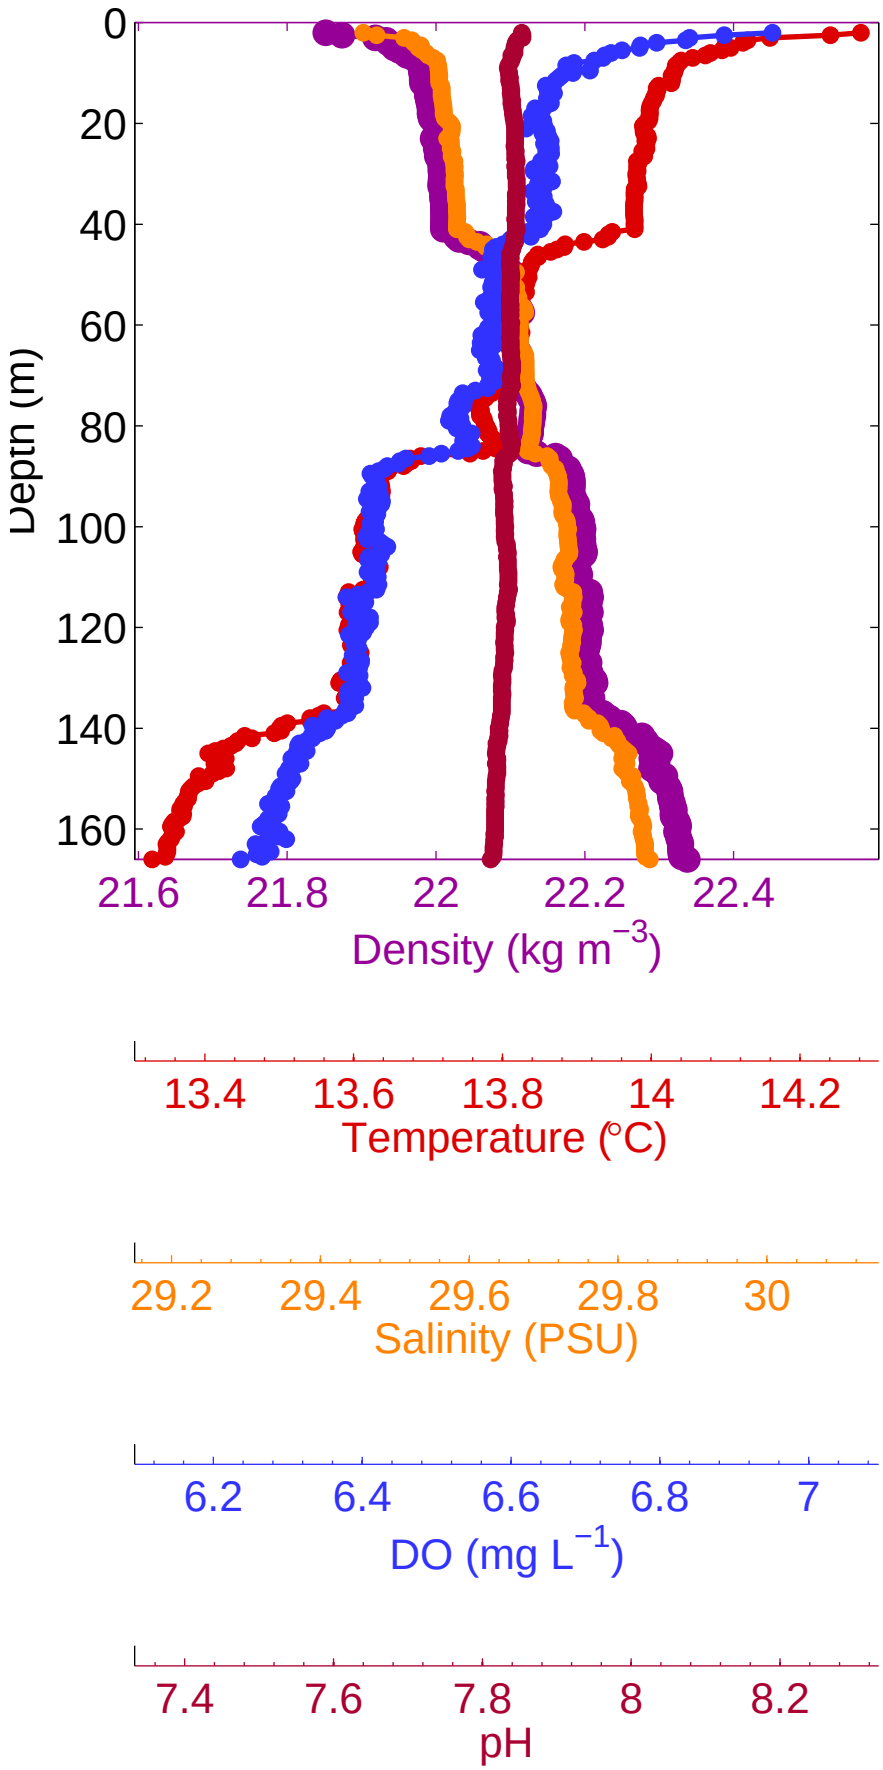
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21.6
21.8
22
22.2
22.4
Density (kg m^{-3})
13.4
13.6
13.8
14
14.2
Temperature (°C)
29.2
29.4
29.6
29.8
30
Salinity (PSU)
6.2
6.4
6.6
6.8
7
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

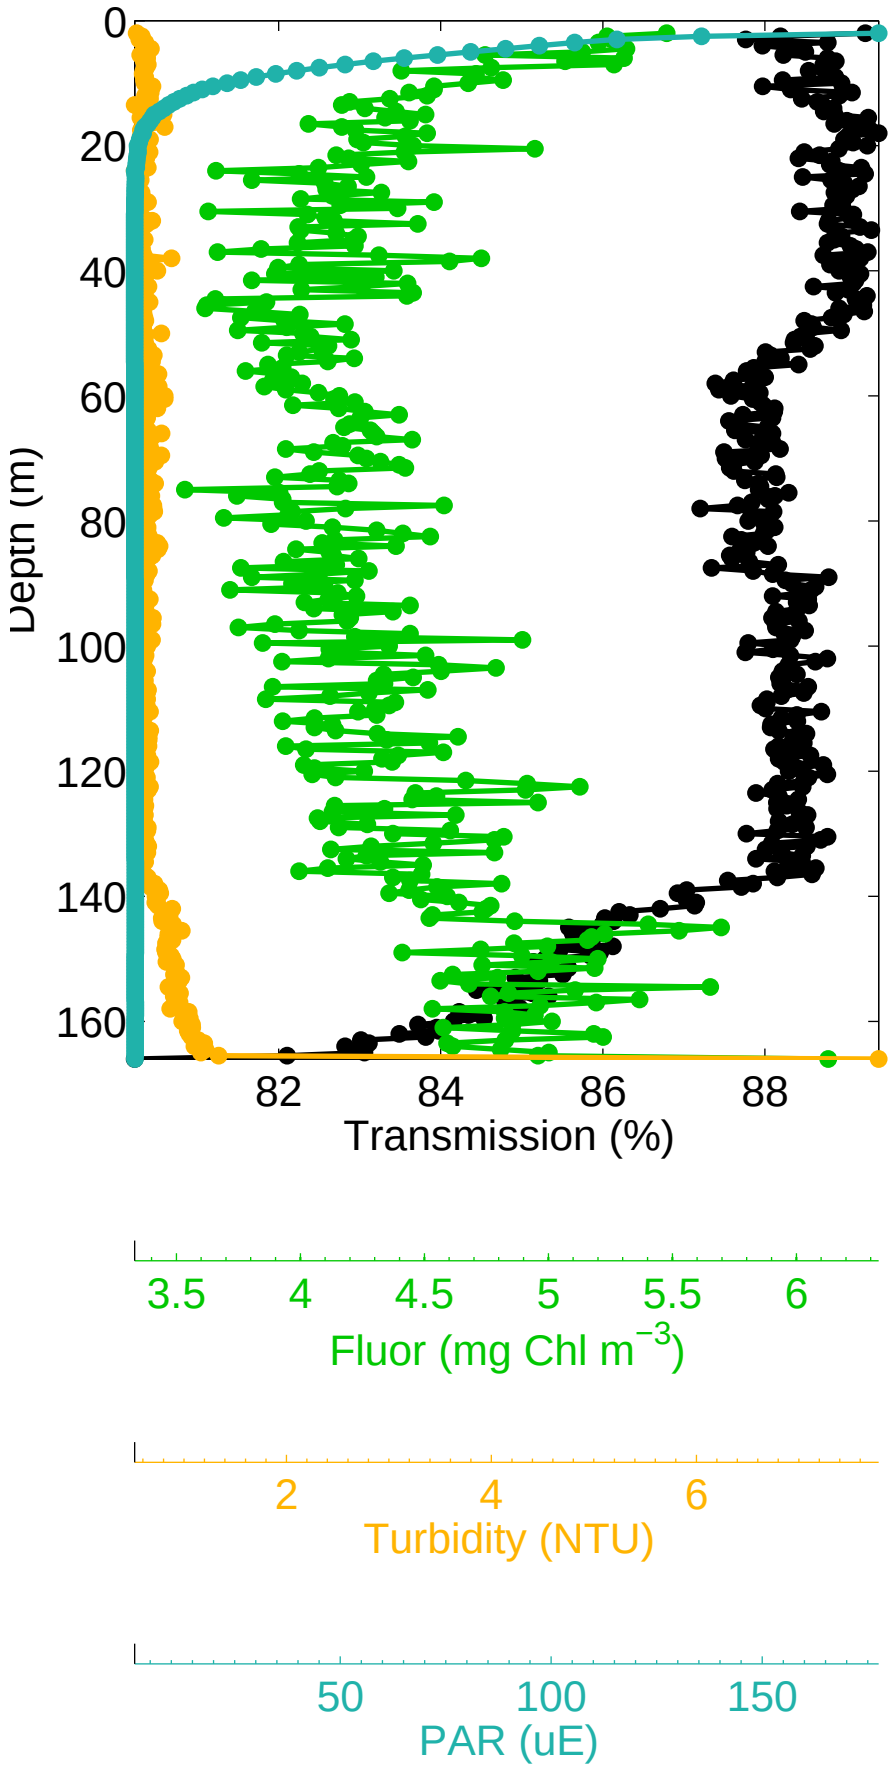
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
82
84
86
88
Transmission (%)
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
Turbidity (NTU)
50
100
150
PAR (uE)