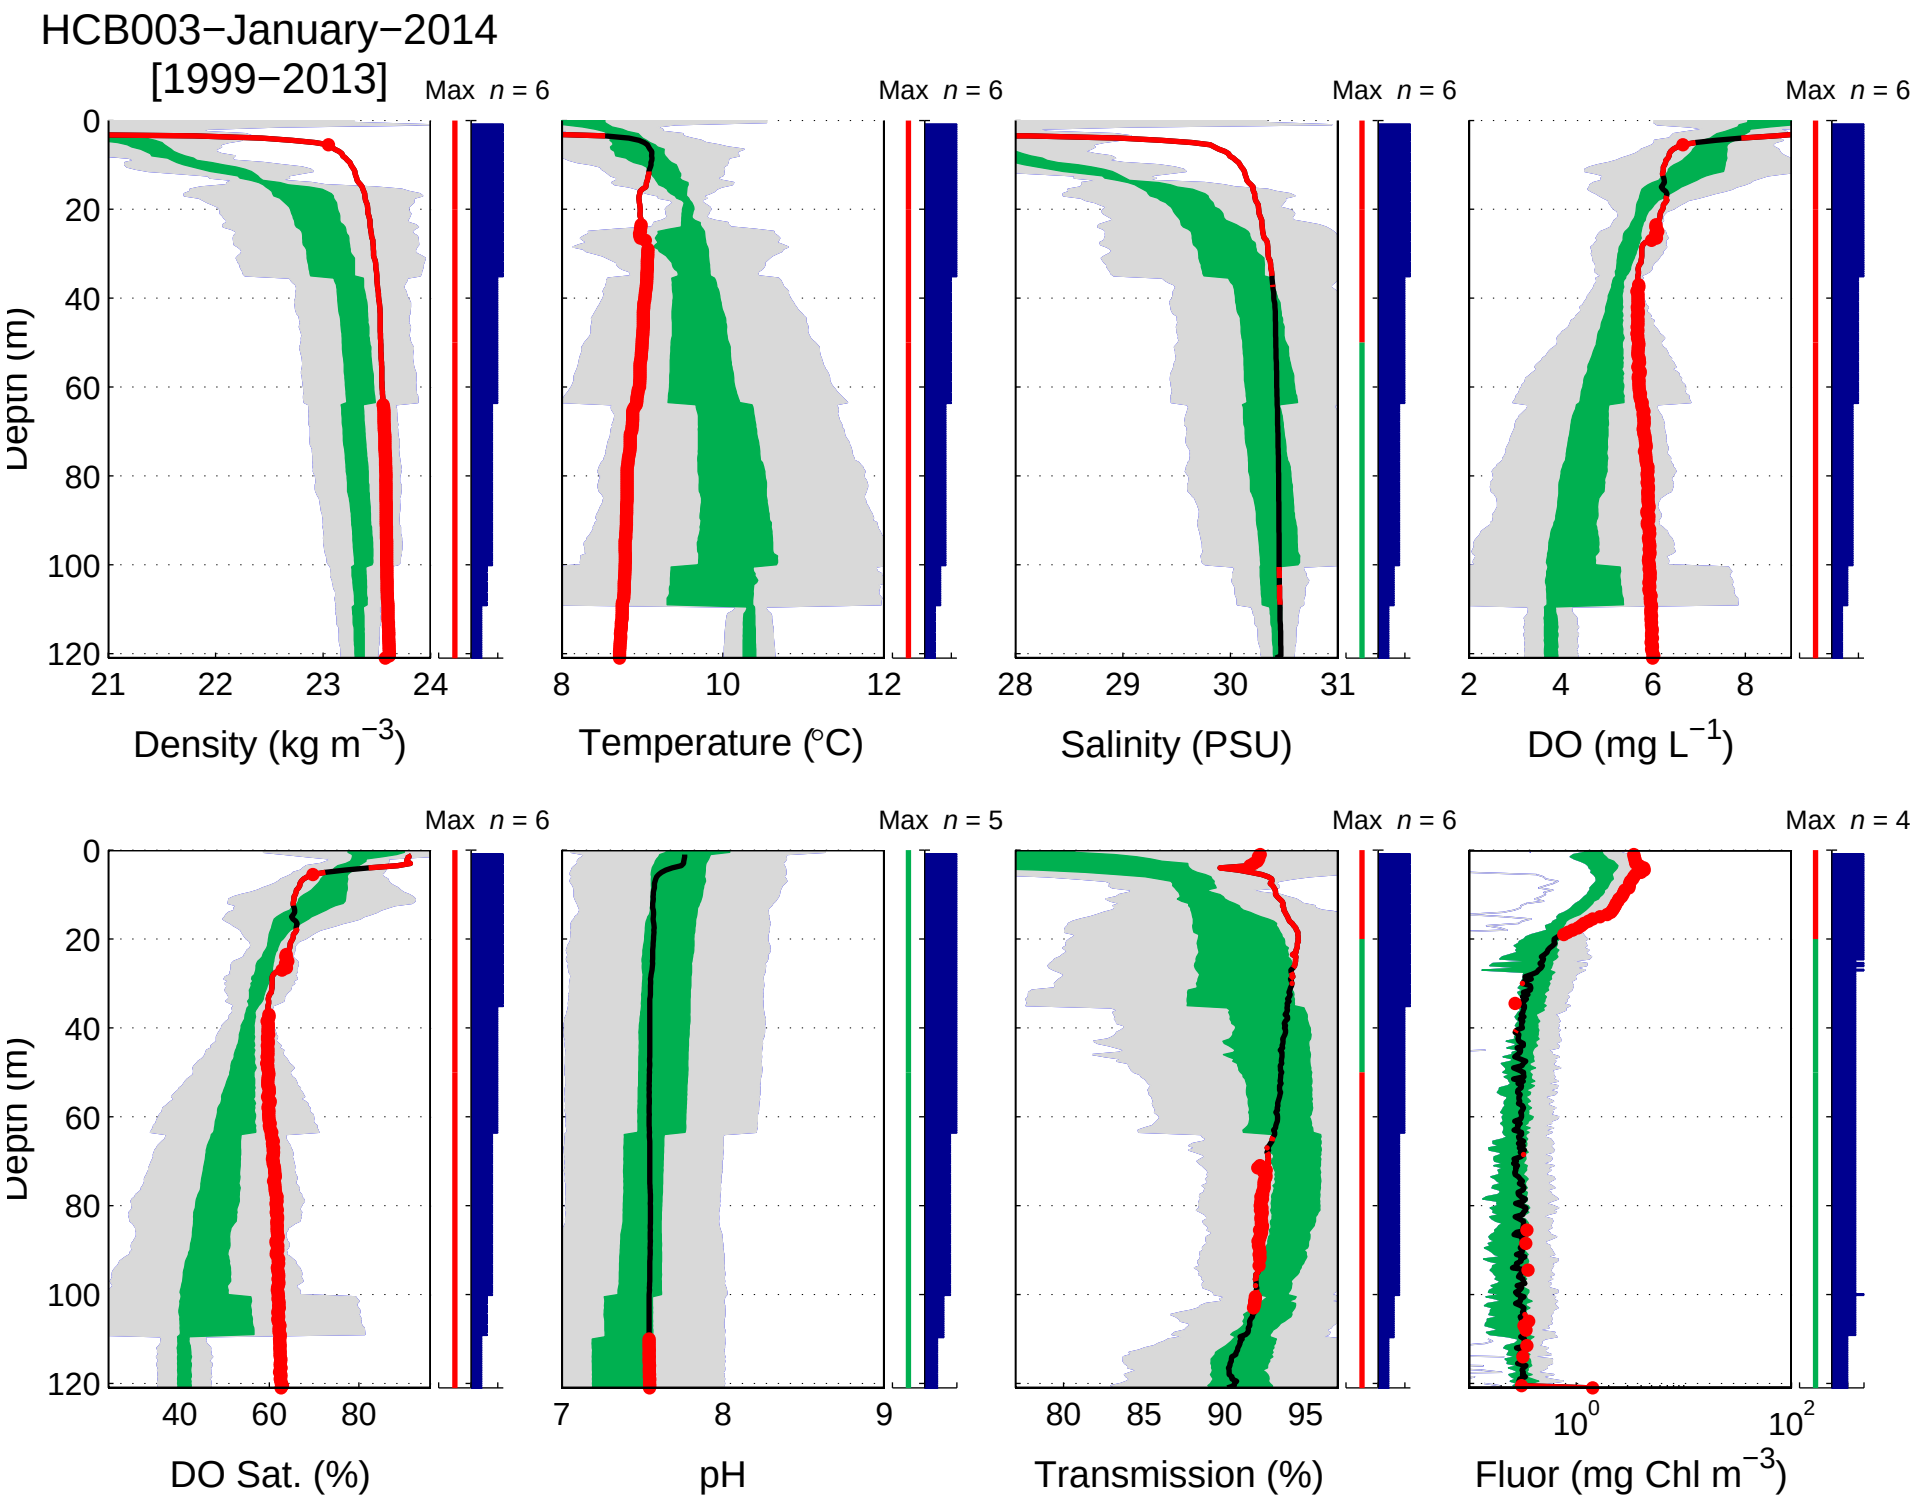
HCB003−January−2014
[1999−2013]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
2
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 6
Max n = 4
40
60
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

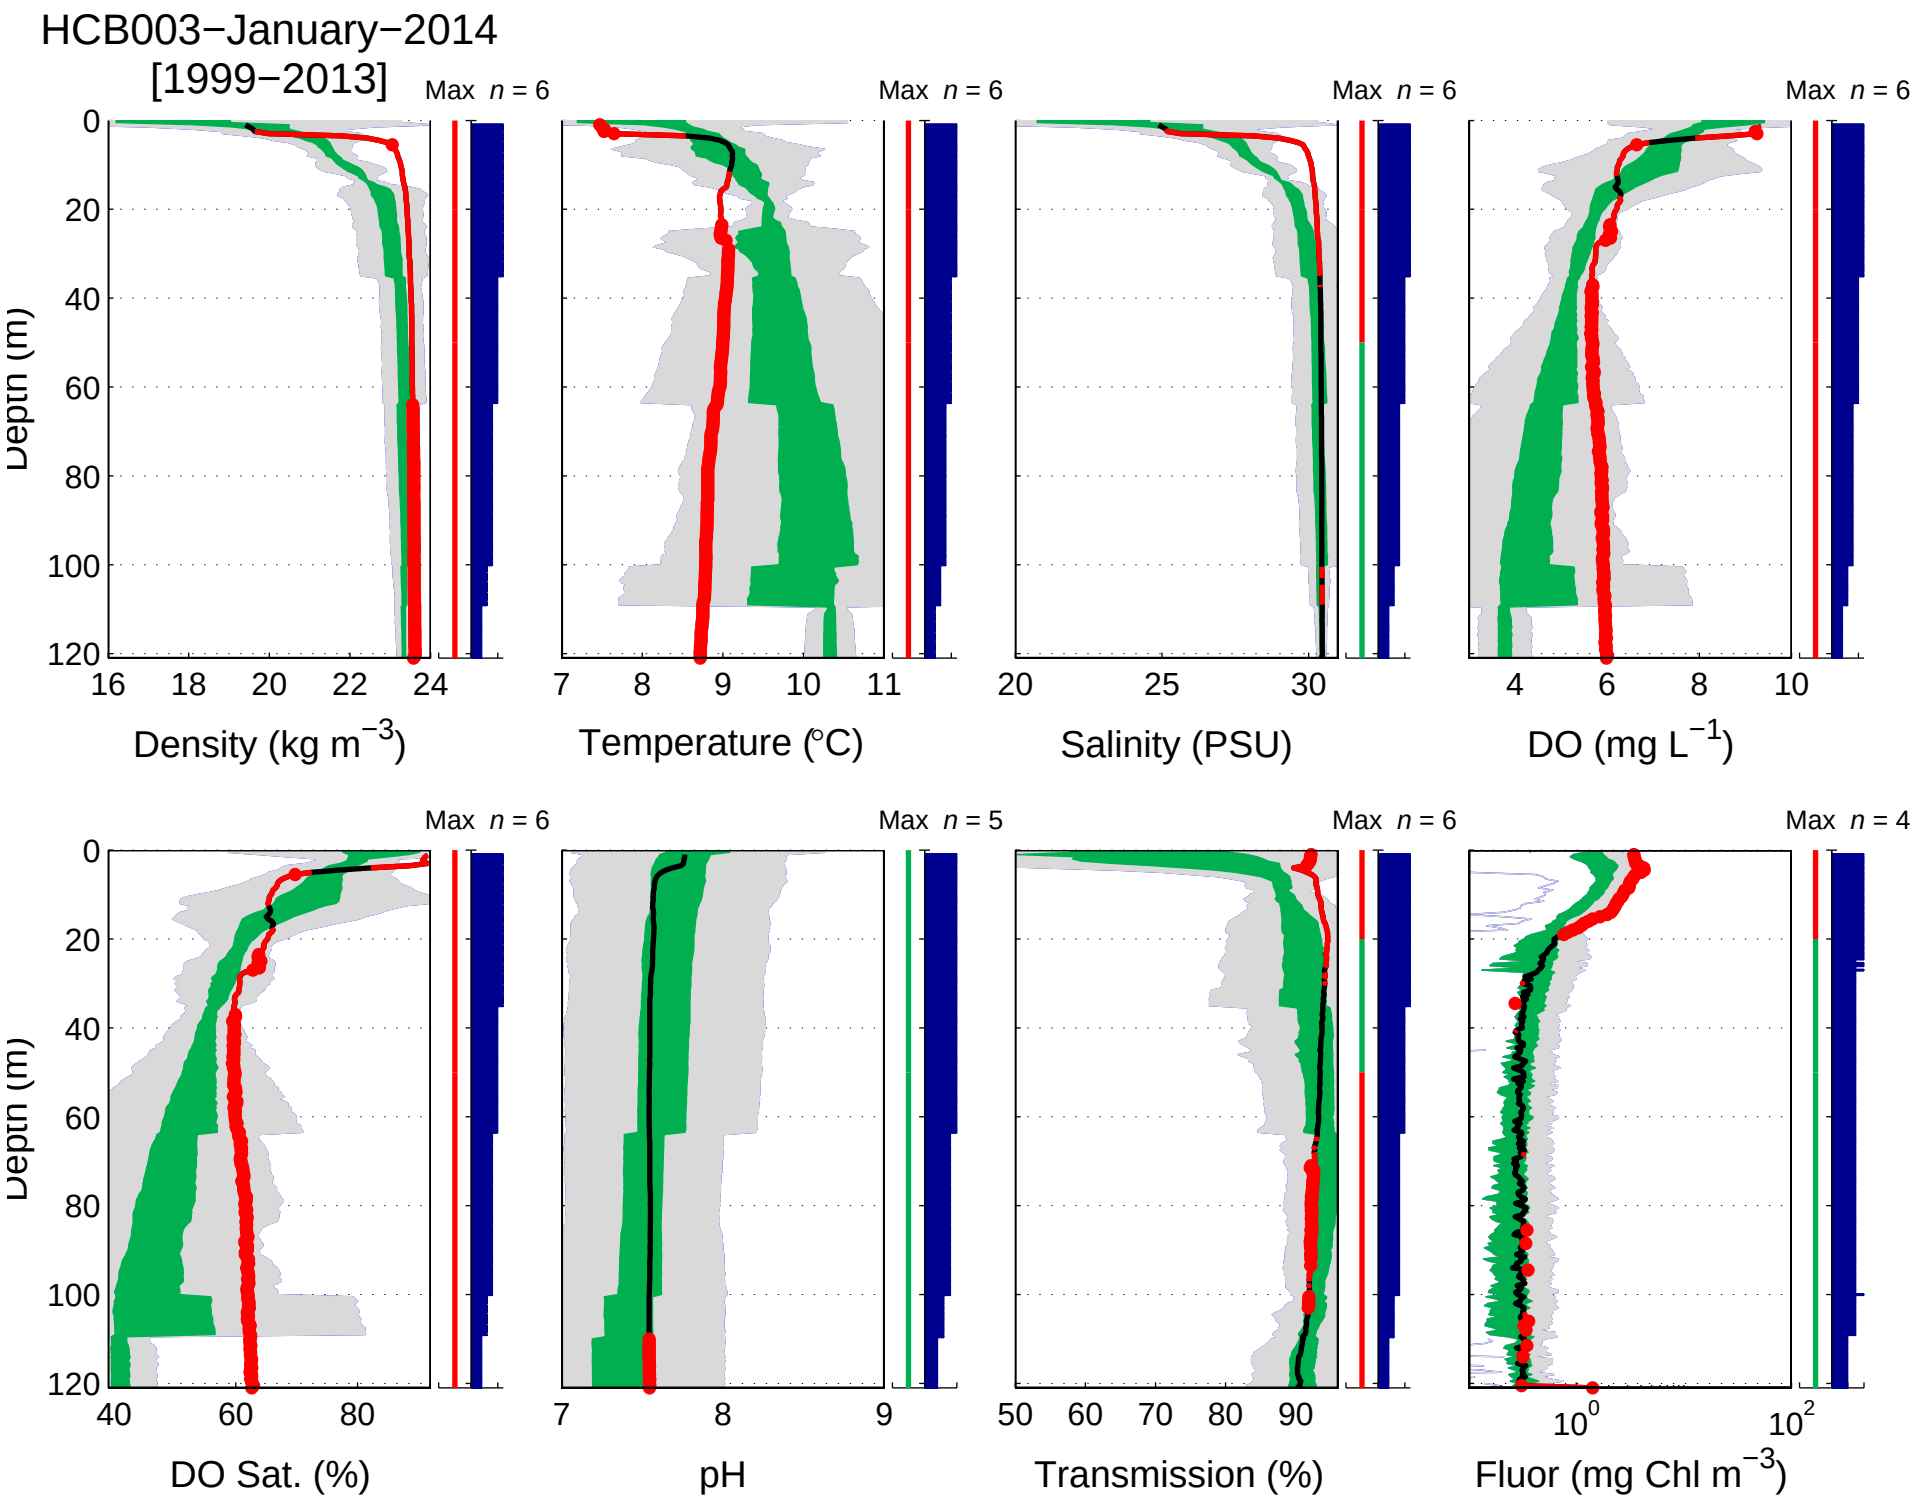
HCB003−January−2014
[1999−2013]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
20 25 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 6
Max n = 4
40 60 80
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
50 60 70 80 90
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

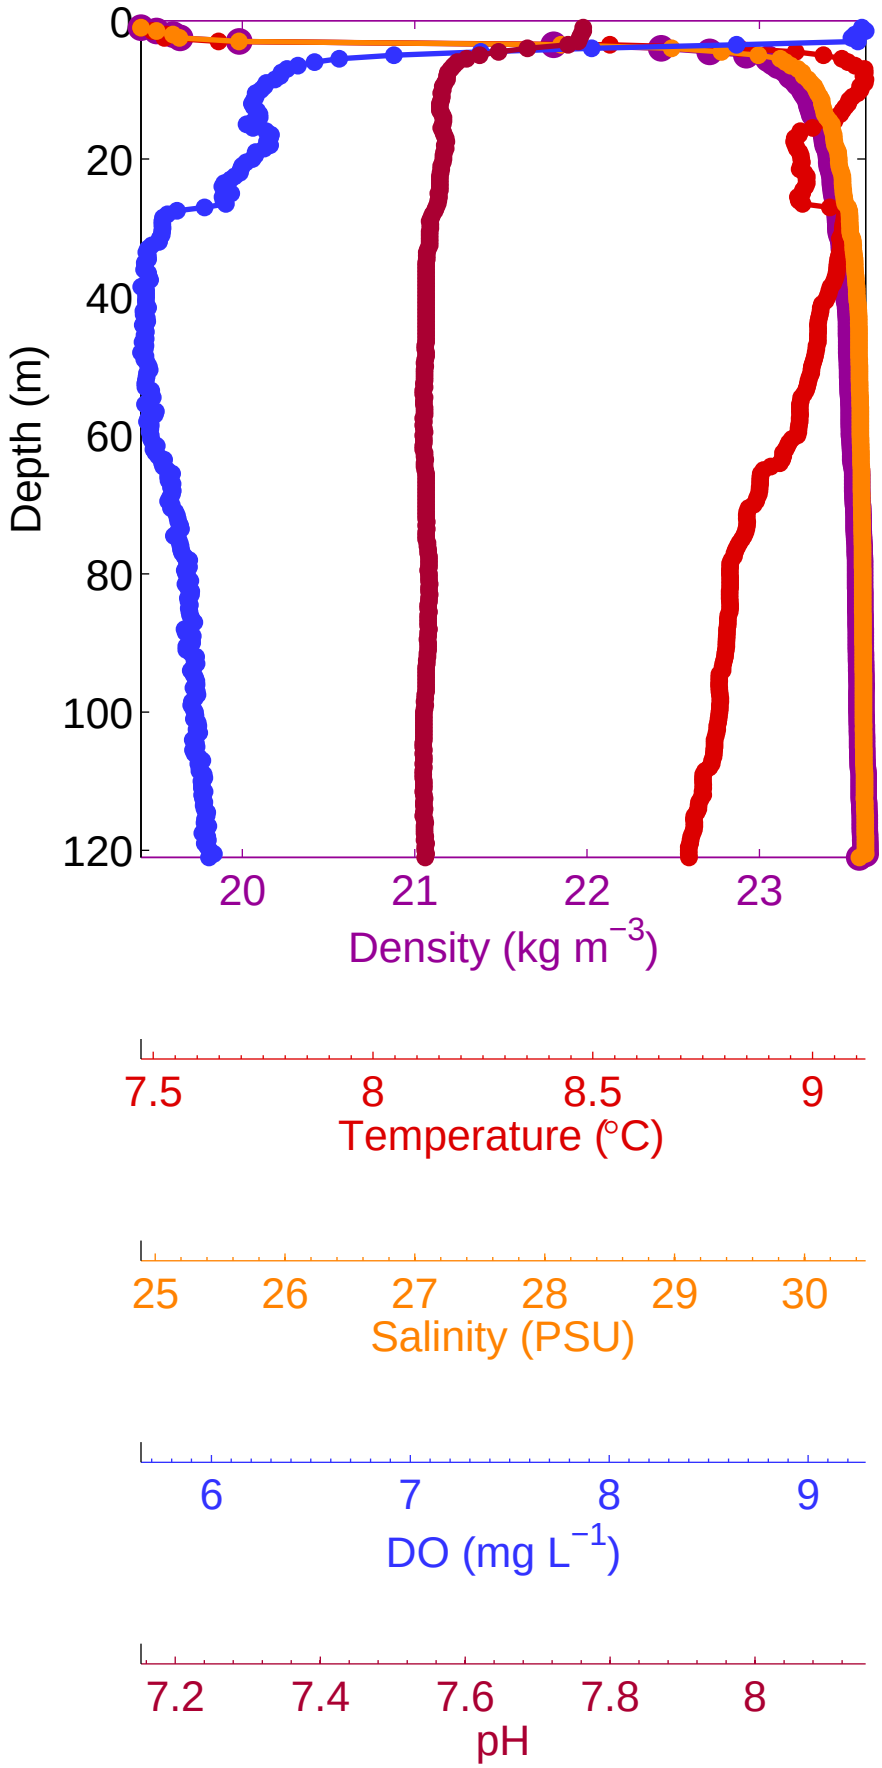
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
7.5
8
8.5
9
Temperature (°C)
25
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

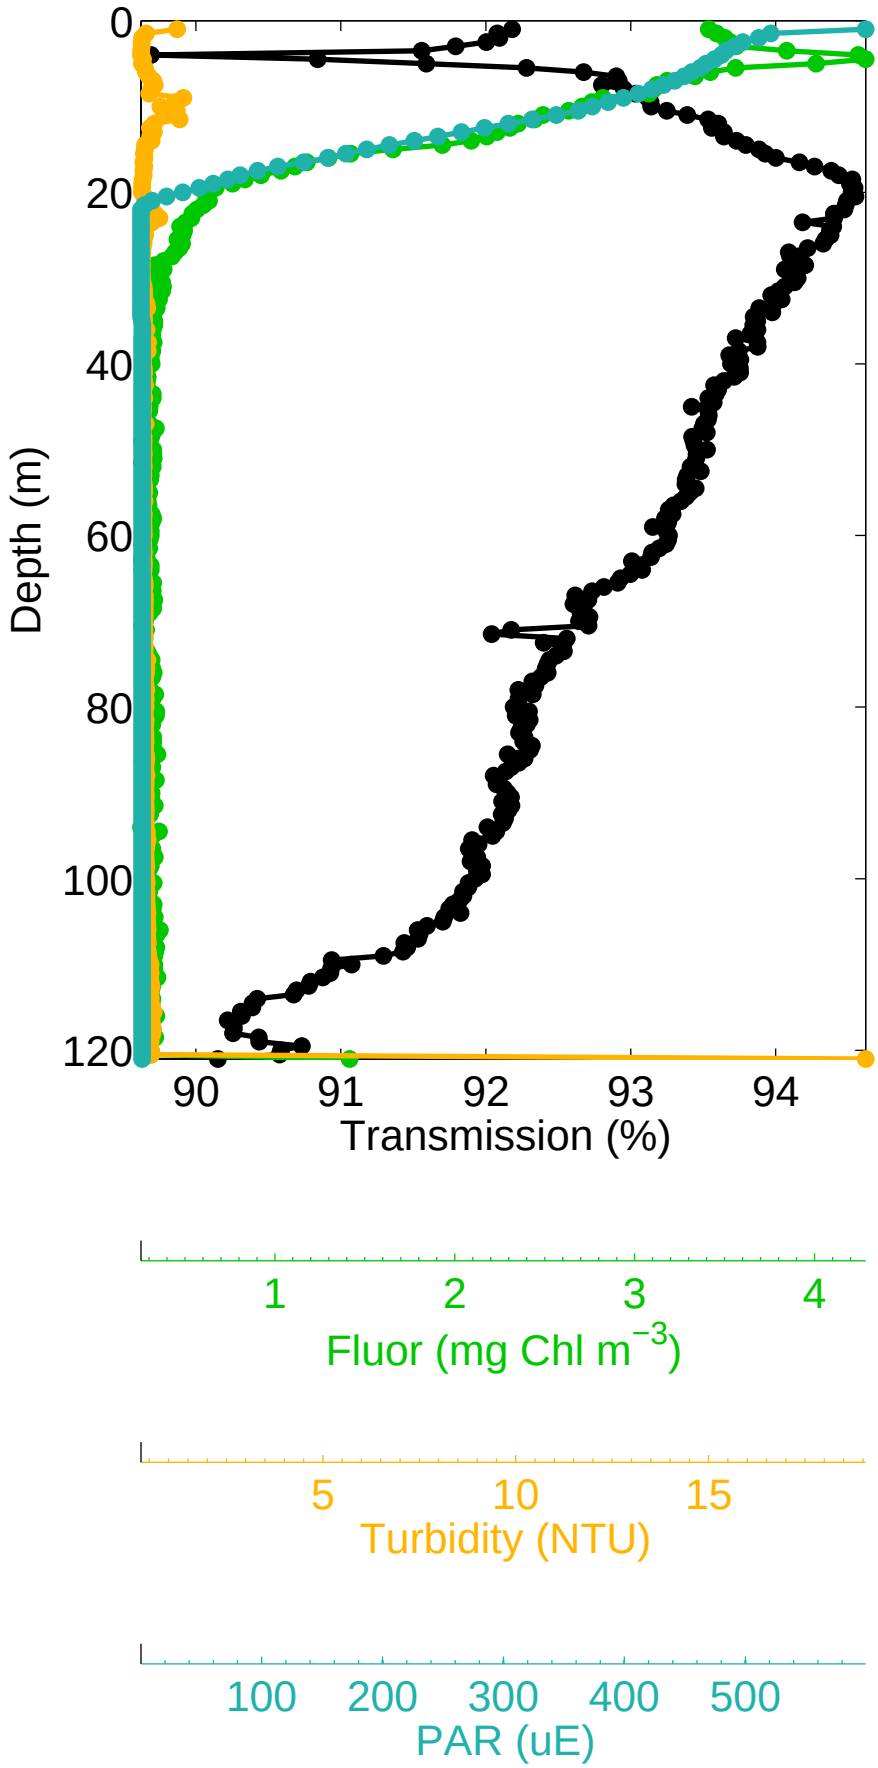
0
20
40
60
80
100
120
Depth (m)
90
91
92
93
94
Transmission (%)
1
2
3
4
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
10
15
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
500
PAR (uE)