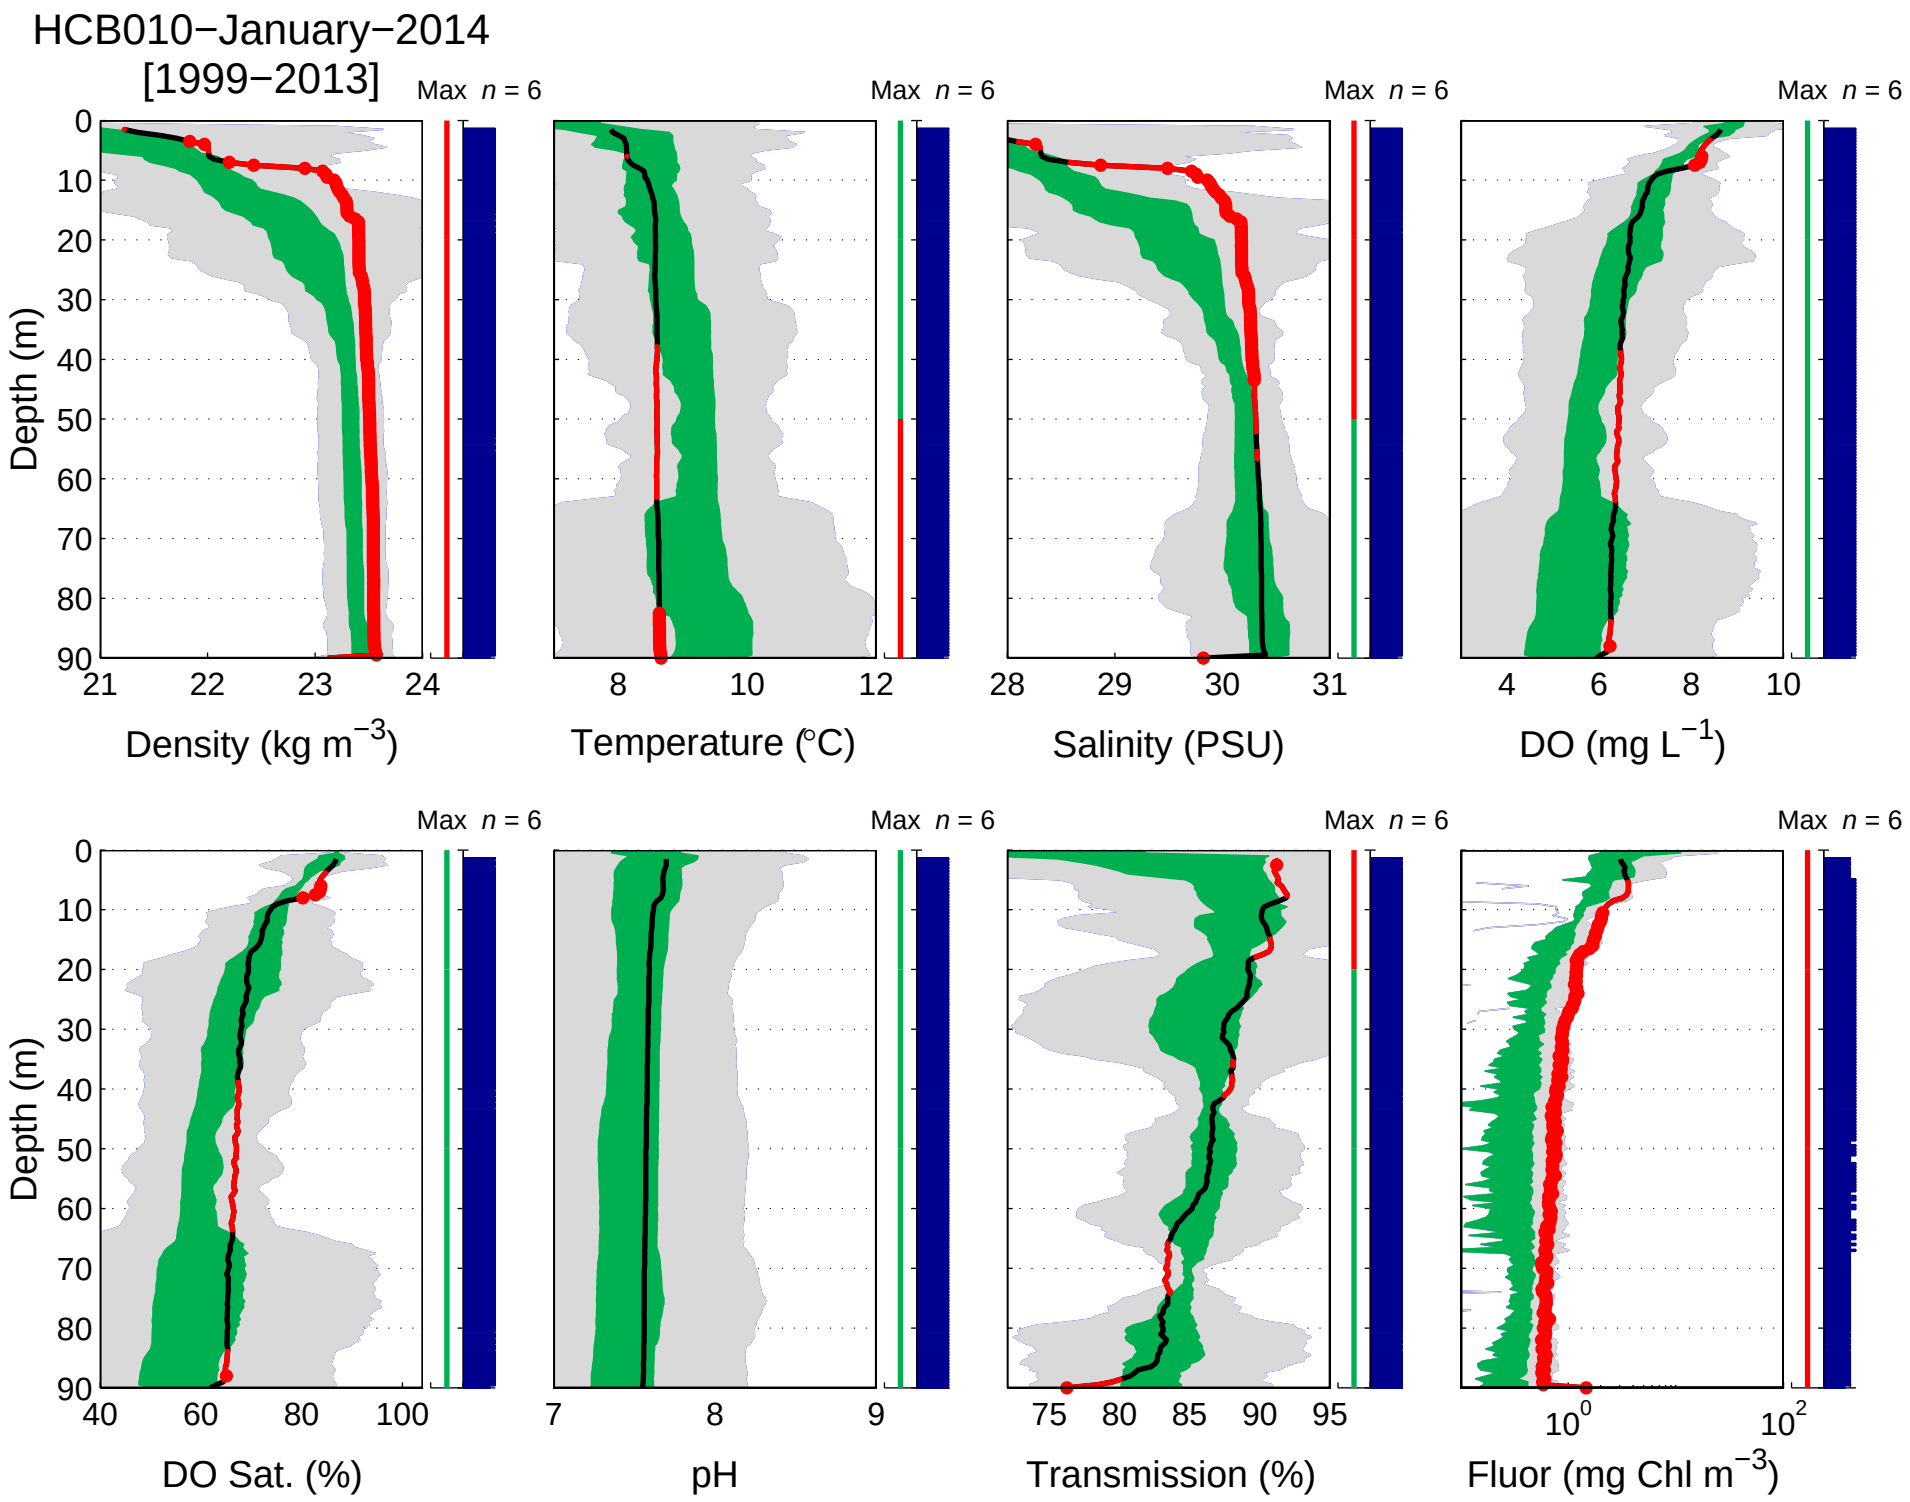
HCB010−January−2014
[1999−2013]
Max n = 6
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO (mg L−1)
DO Sat. (%)
pH
Transmission (%)
Fluor (mg Chl m−3)

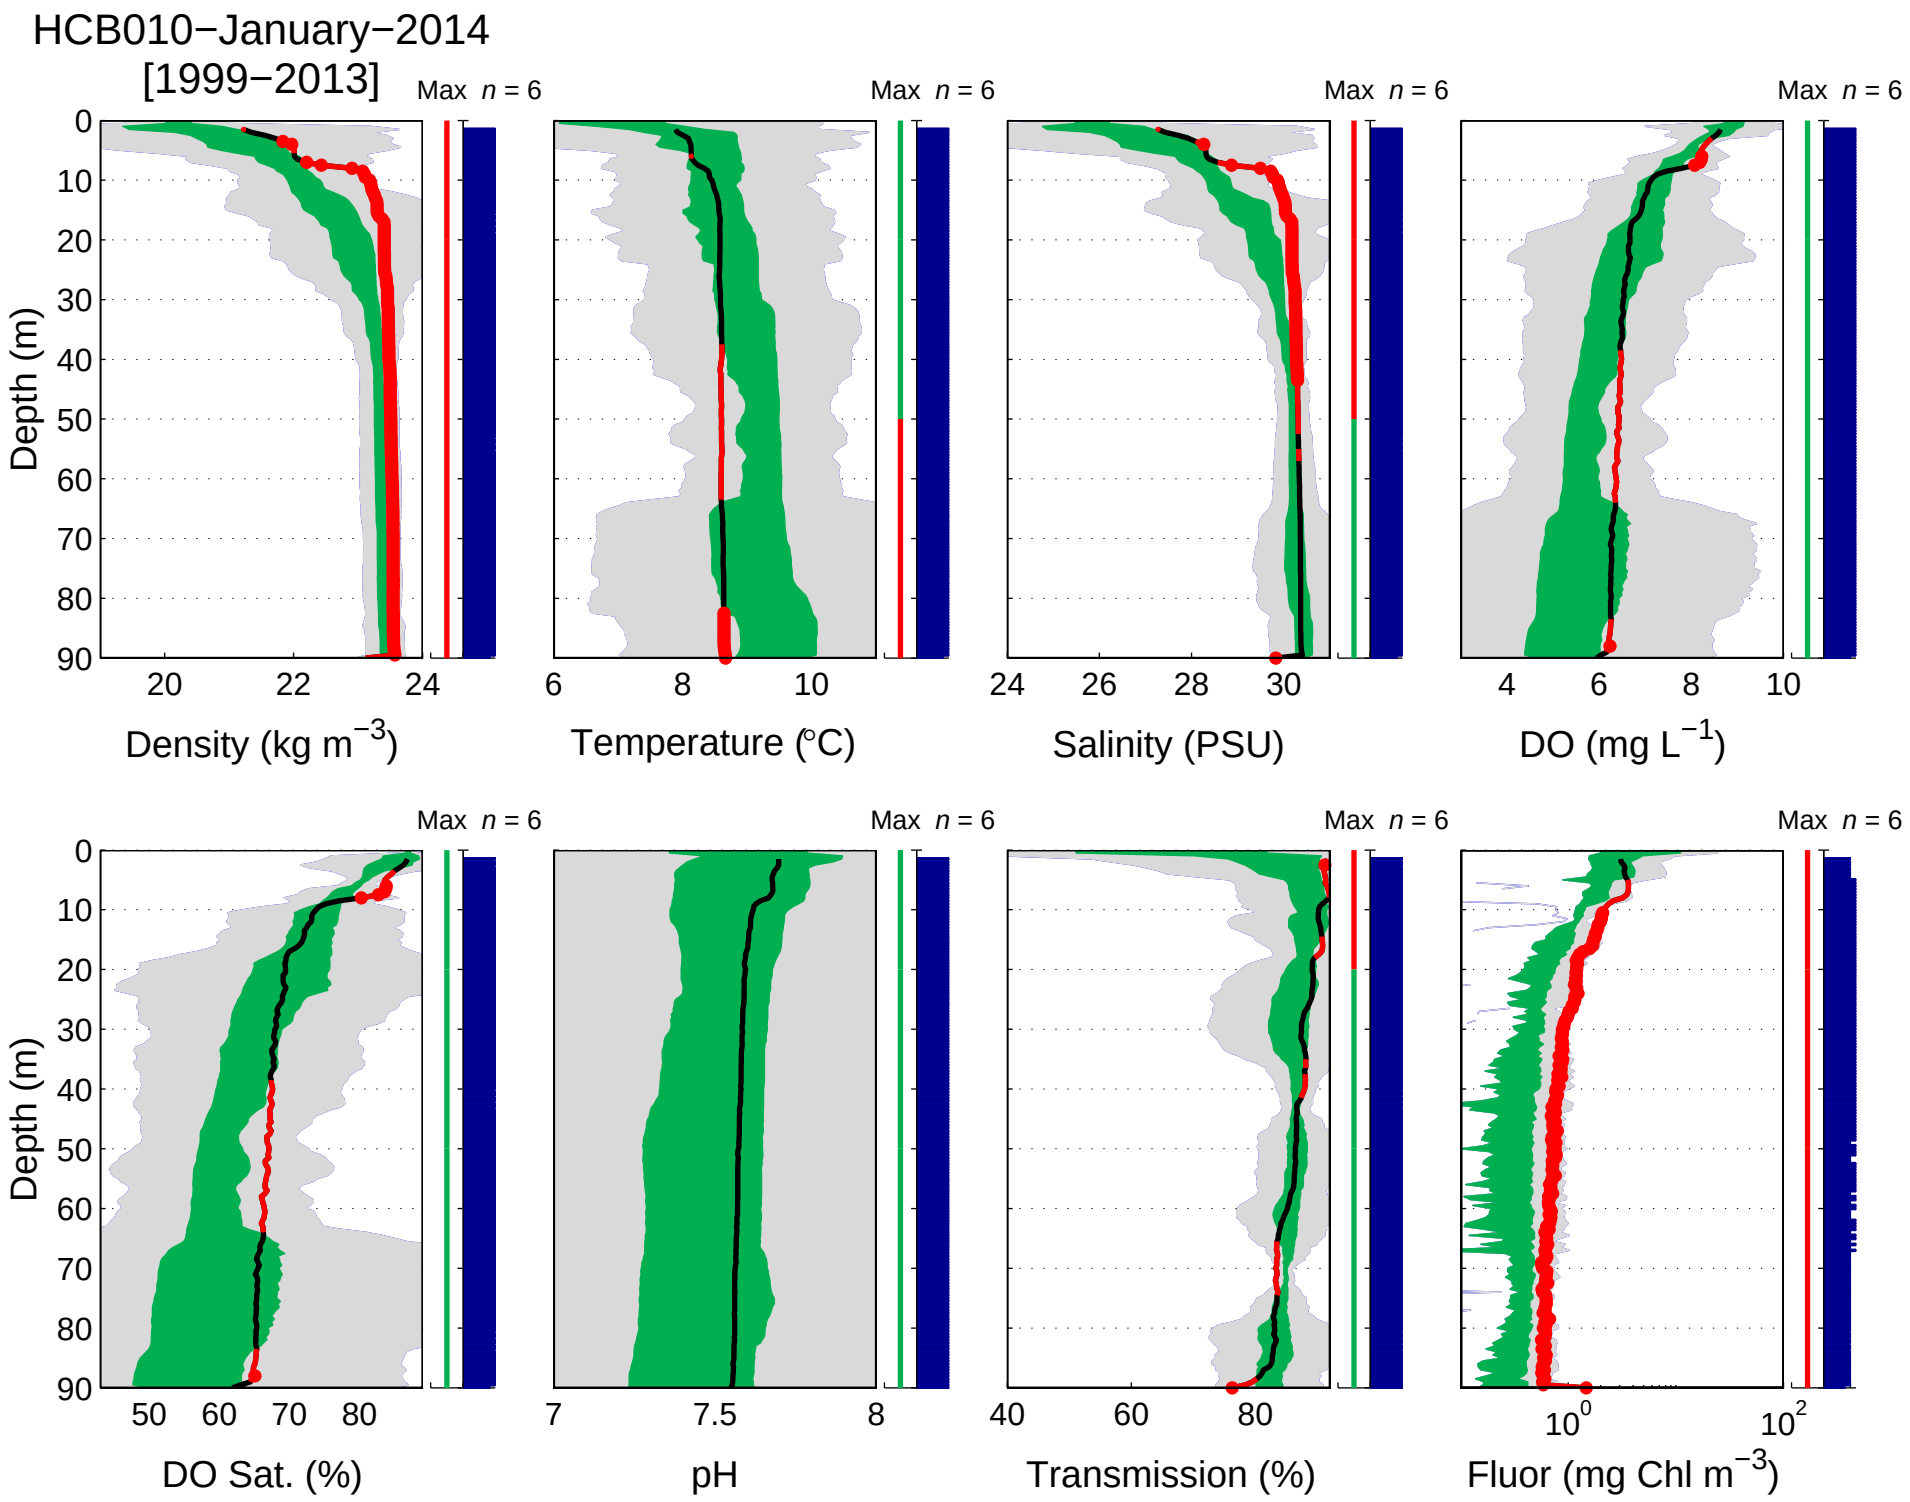
HCB010−January−2014
[1999−2013]
Max n = 6
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO (mg L−1)
DO Sat. (%)
pH
Transmission (%)
Fluor (mg Chl m−3)

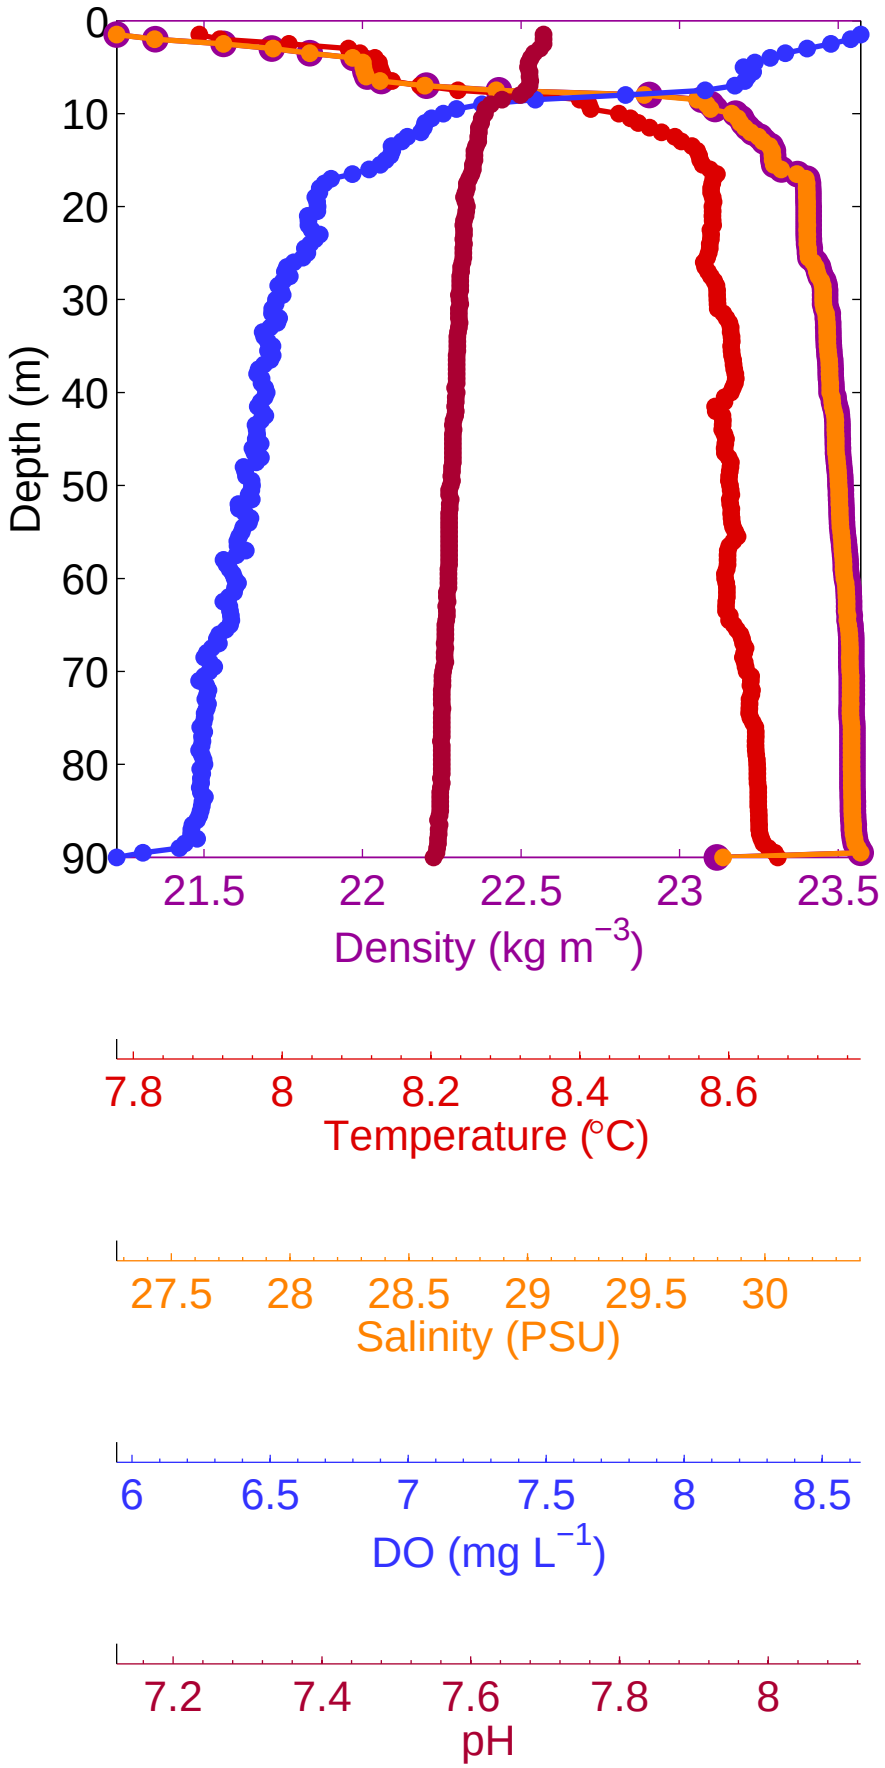
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21.5
22
22.5
23
23.5
Density (kg m^{-3})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
Temperature (°C)
27.5
28
28.5
29
29.5
30
Salinity (PSU)
6
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

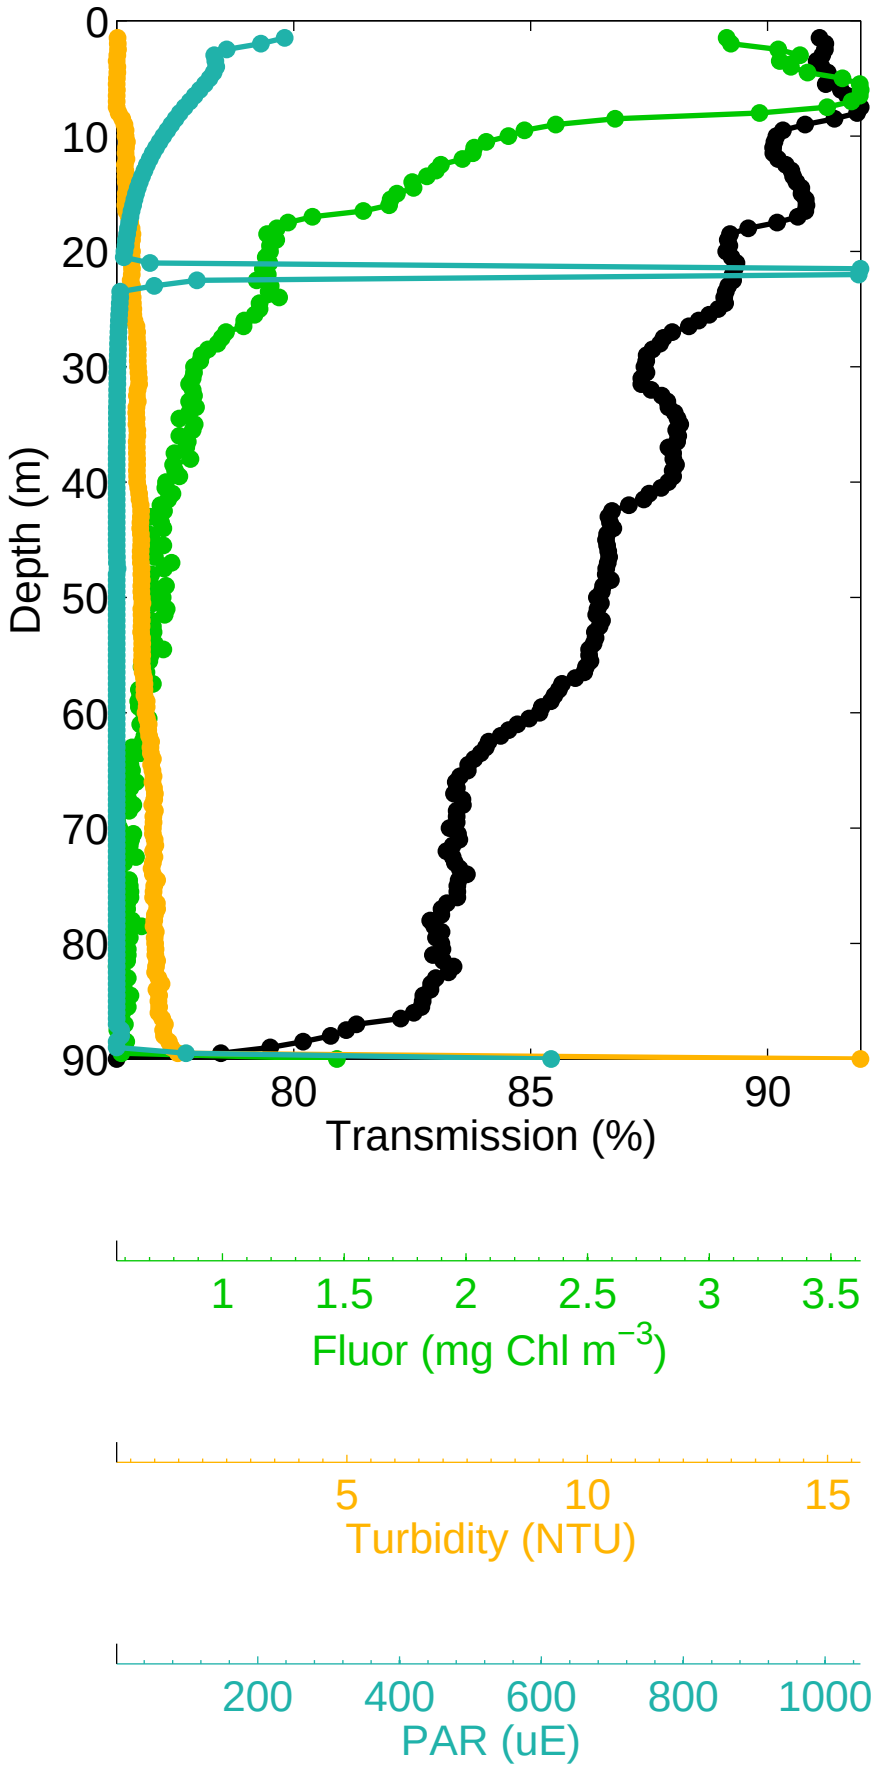
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
85
90
Transmission (%)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
10
15
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
PAR (uE)