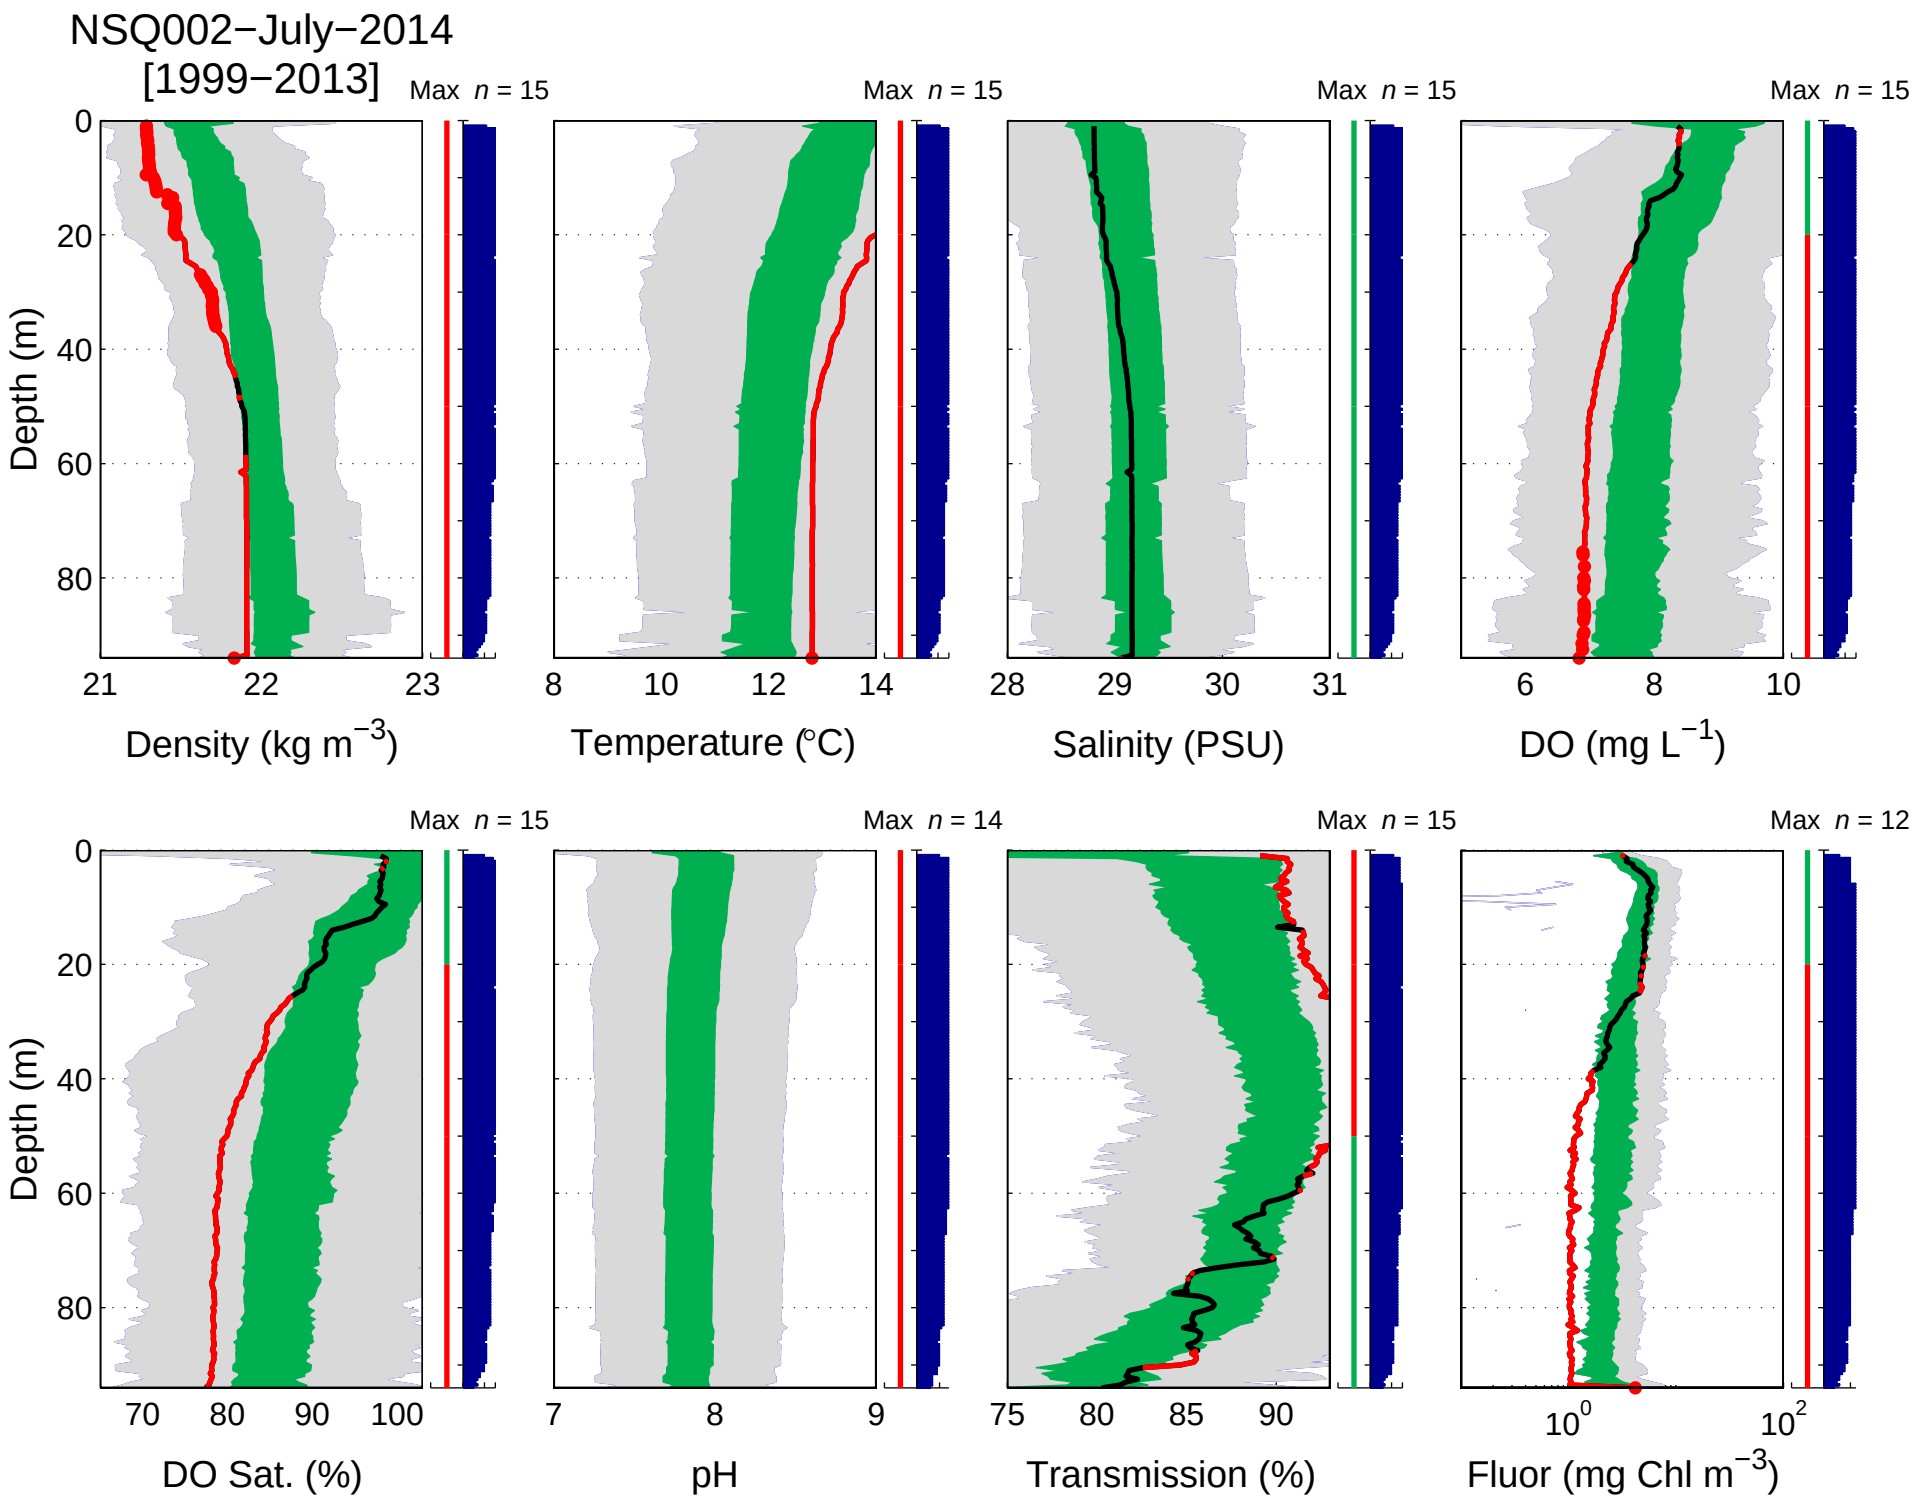
NSQ002−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 12
70
80
90
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

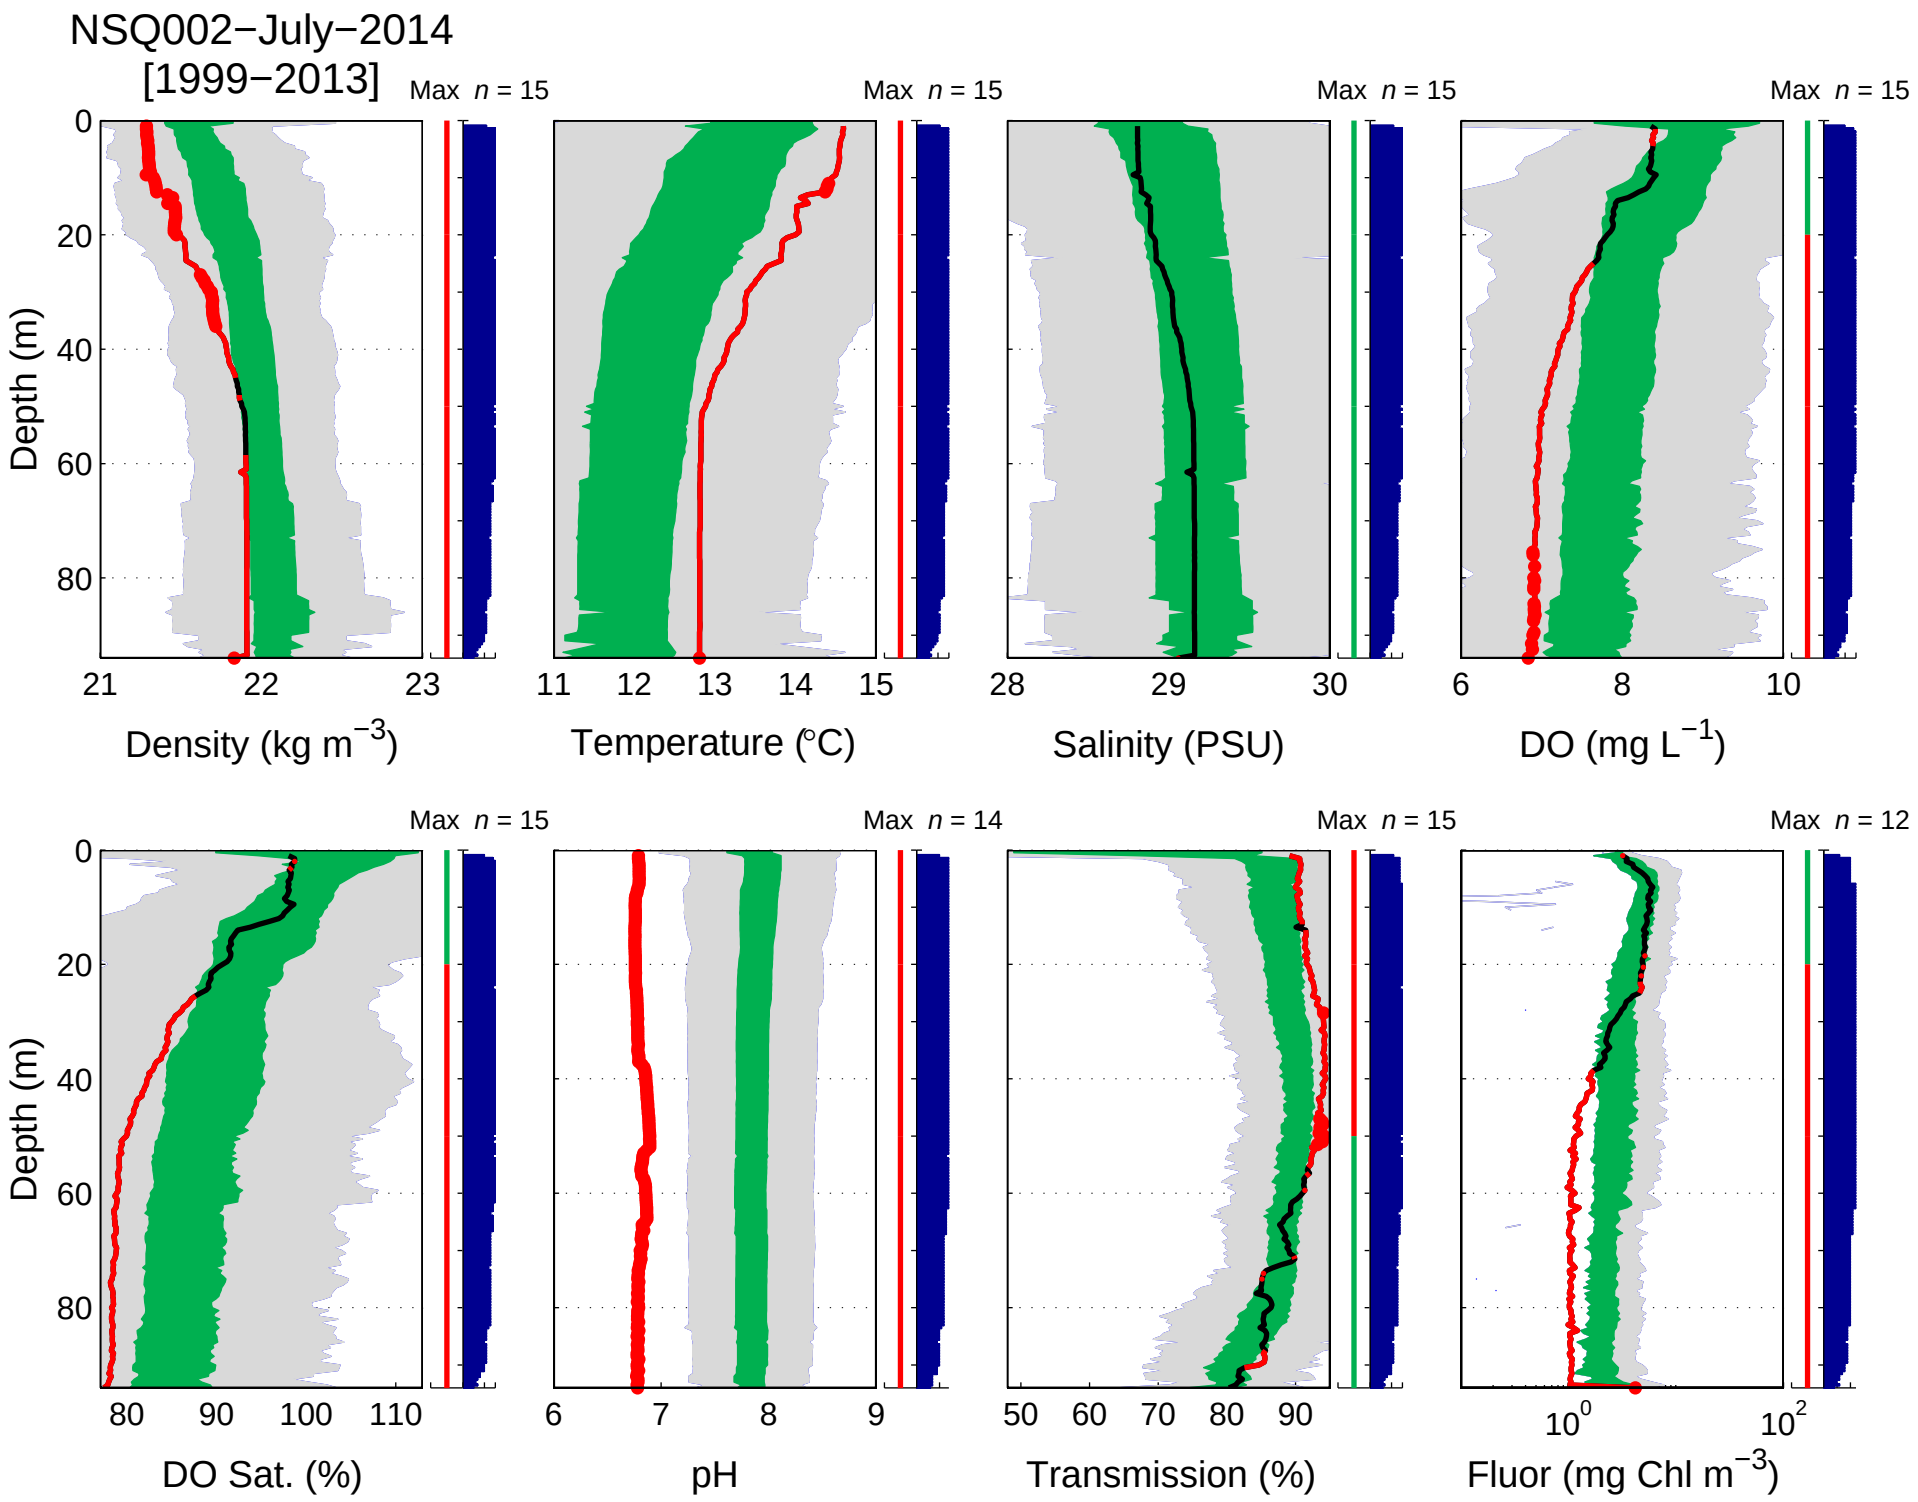
NSQ002−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
11
12
13
14
15
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 12
80
90
100
110
DO Sat. (%)
6
7
8
9
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

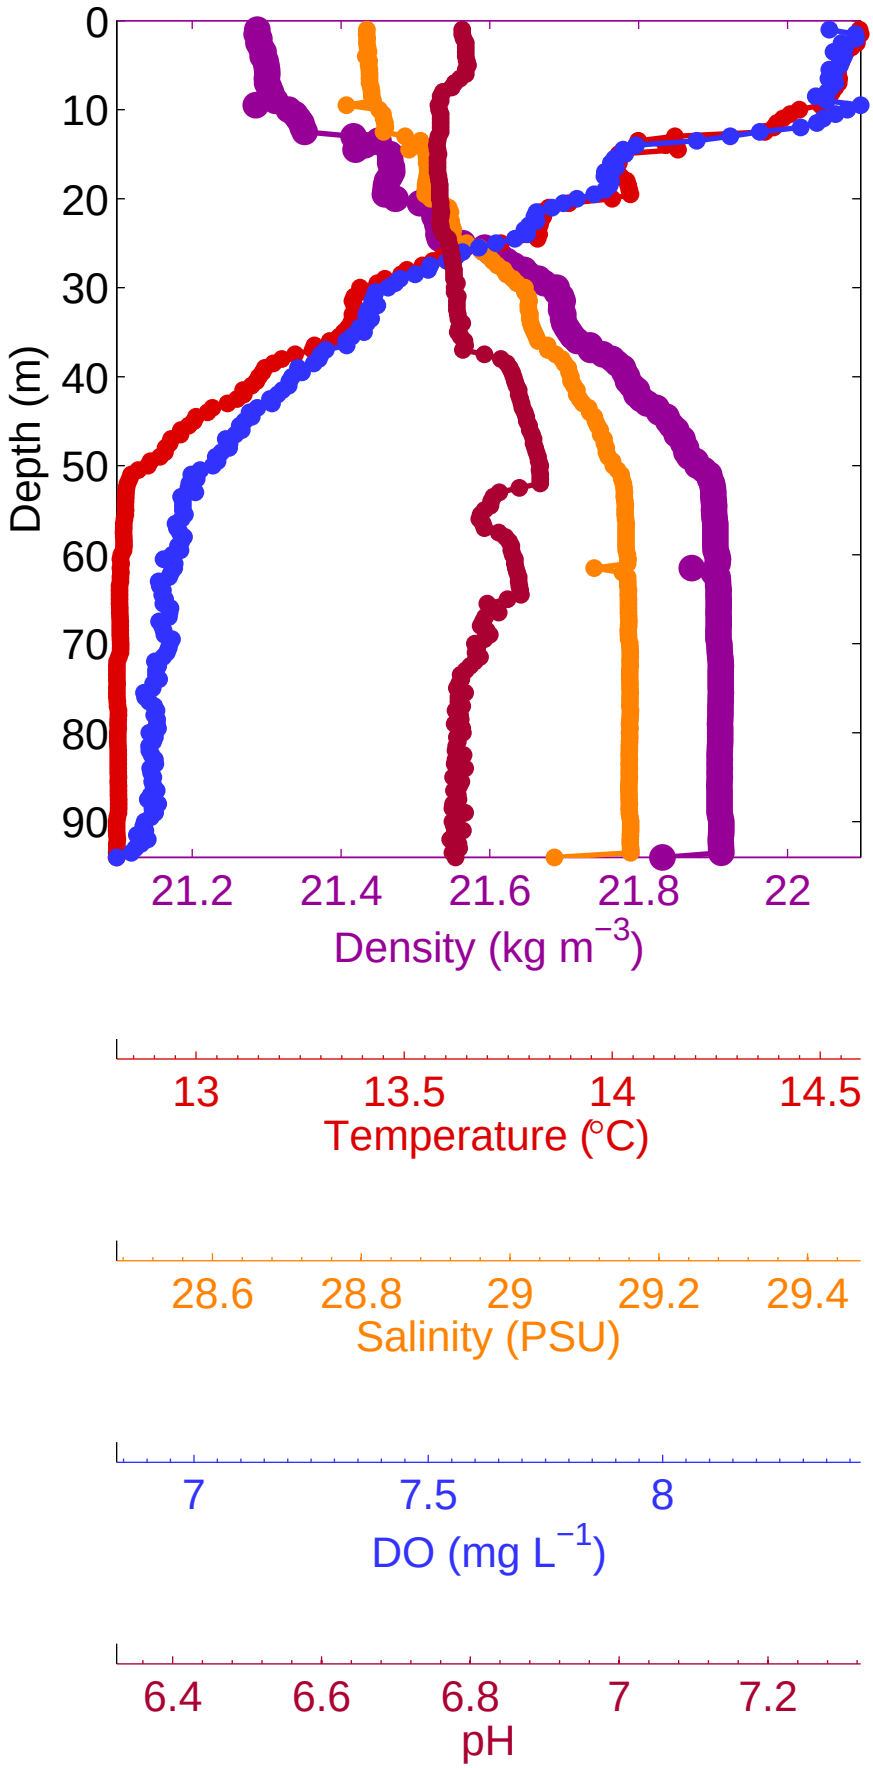
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21.2
21.4
21.6
21.8
22
Density (kg m^{-3})
13
13.5
14
14.5
Temperature (°C)
28.6
28.8
29
29.2
29.4
Salinity (PSU)
7
7.5
8
DO (mg L^{-1})
6.4
6.6
6.8
7
7.2
pH

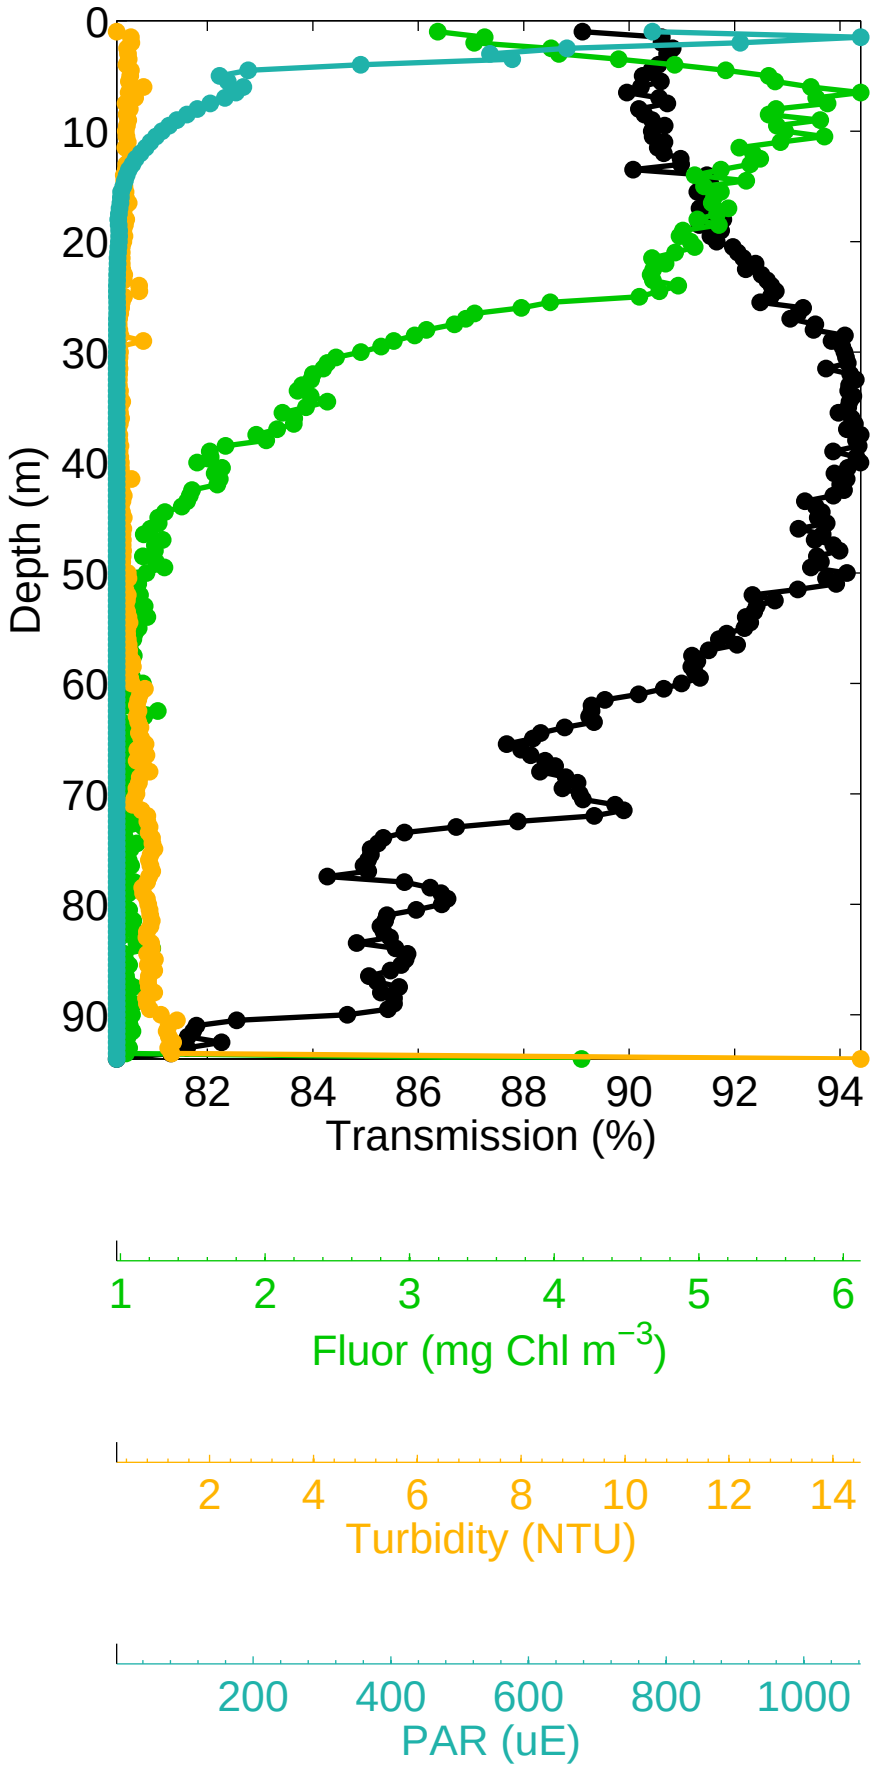
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
82
84
86
88
90
92
94
Transmission (%)
1
2
3
4
5
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
PAR (uE)