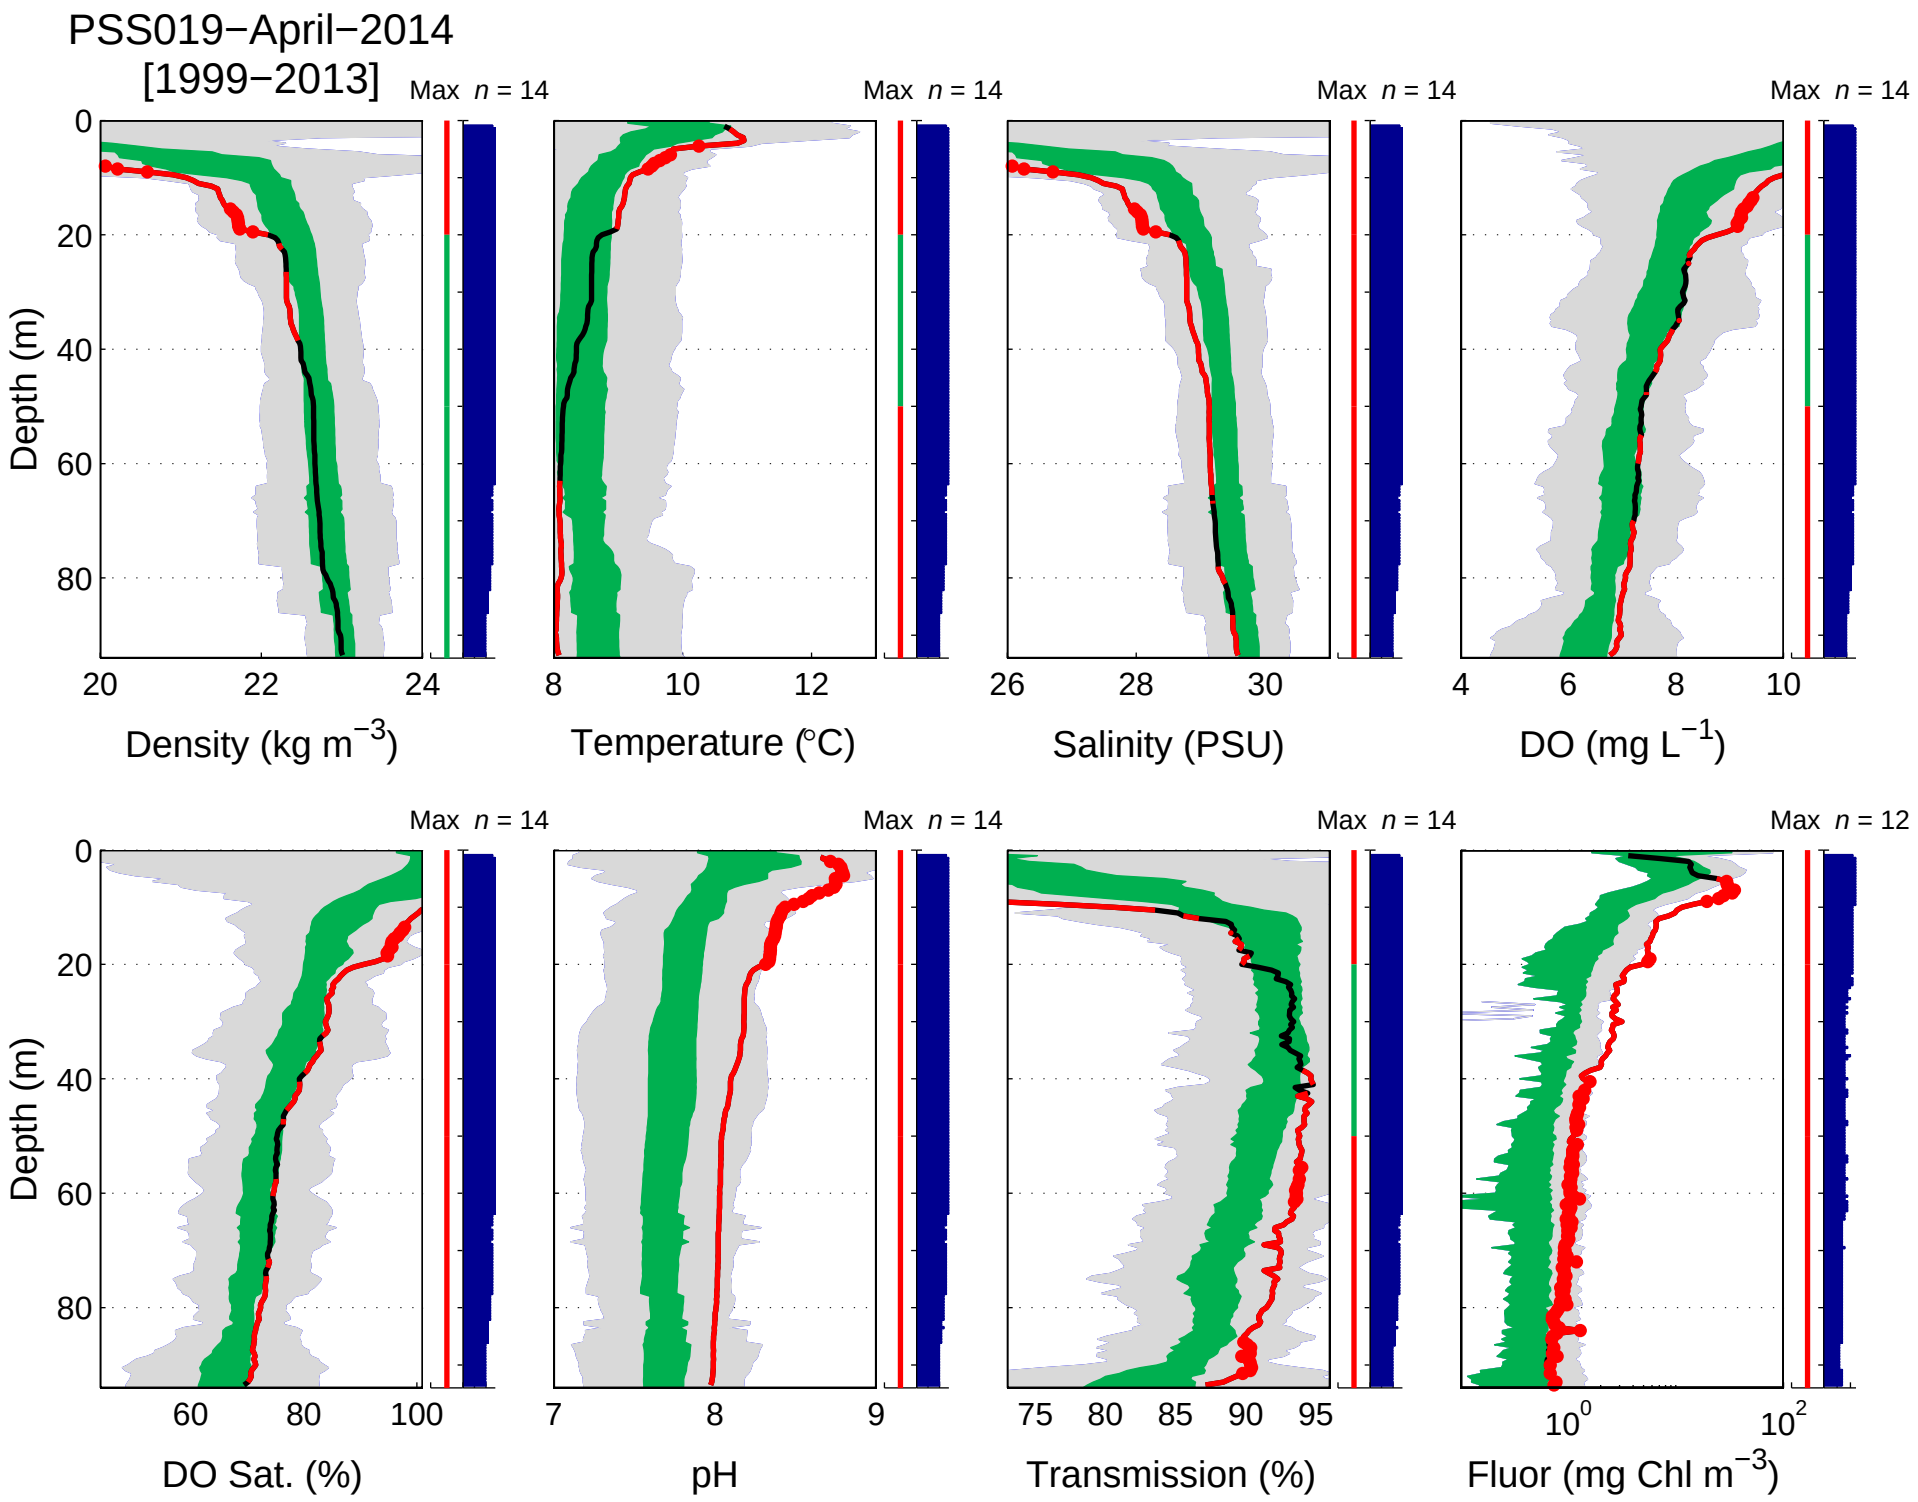
PSS019−April−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 12
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

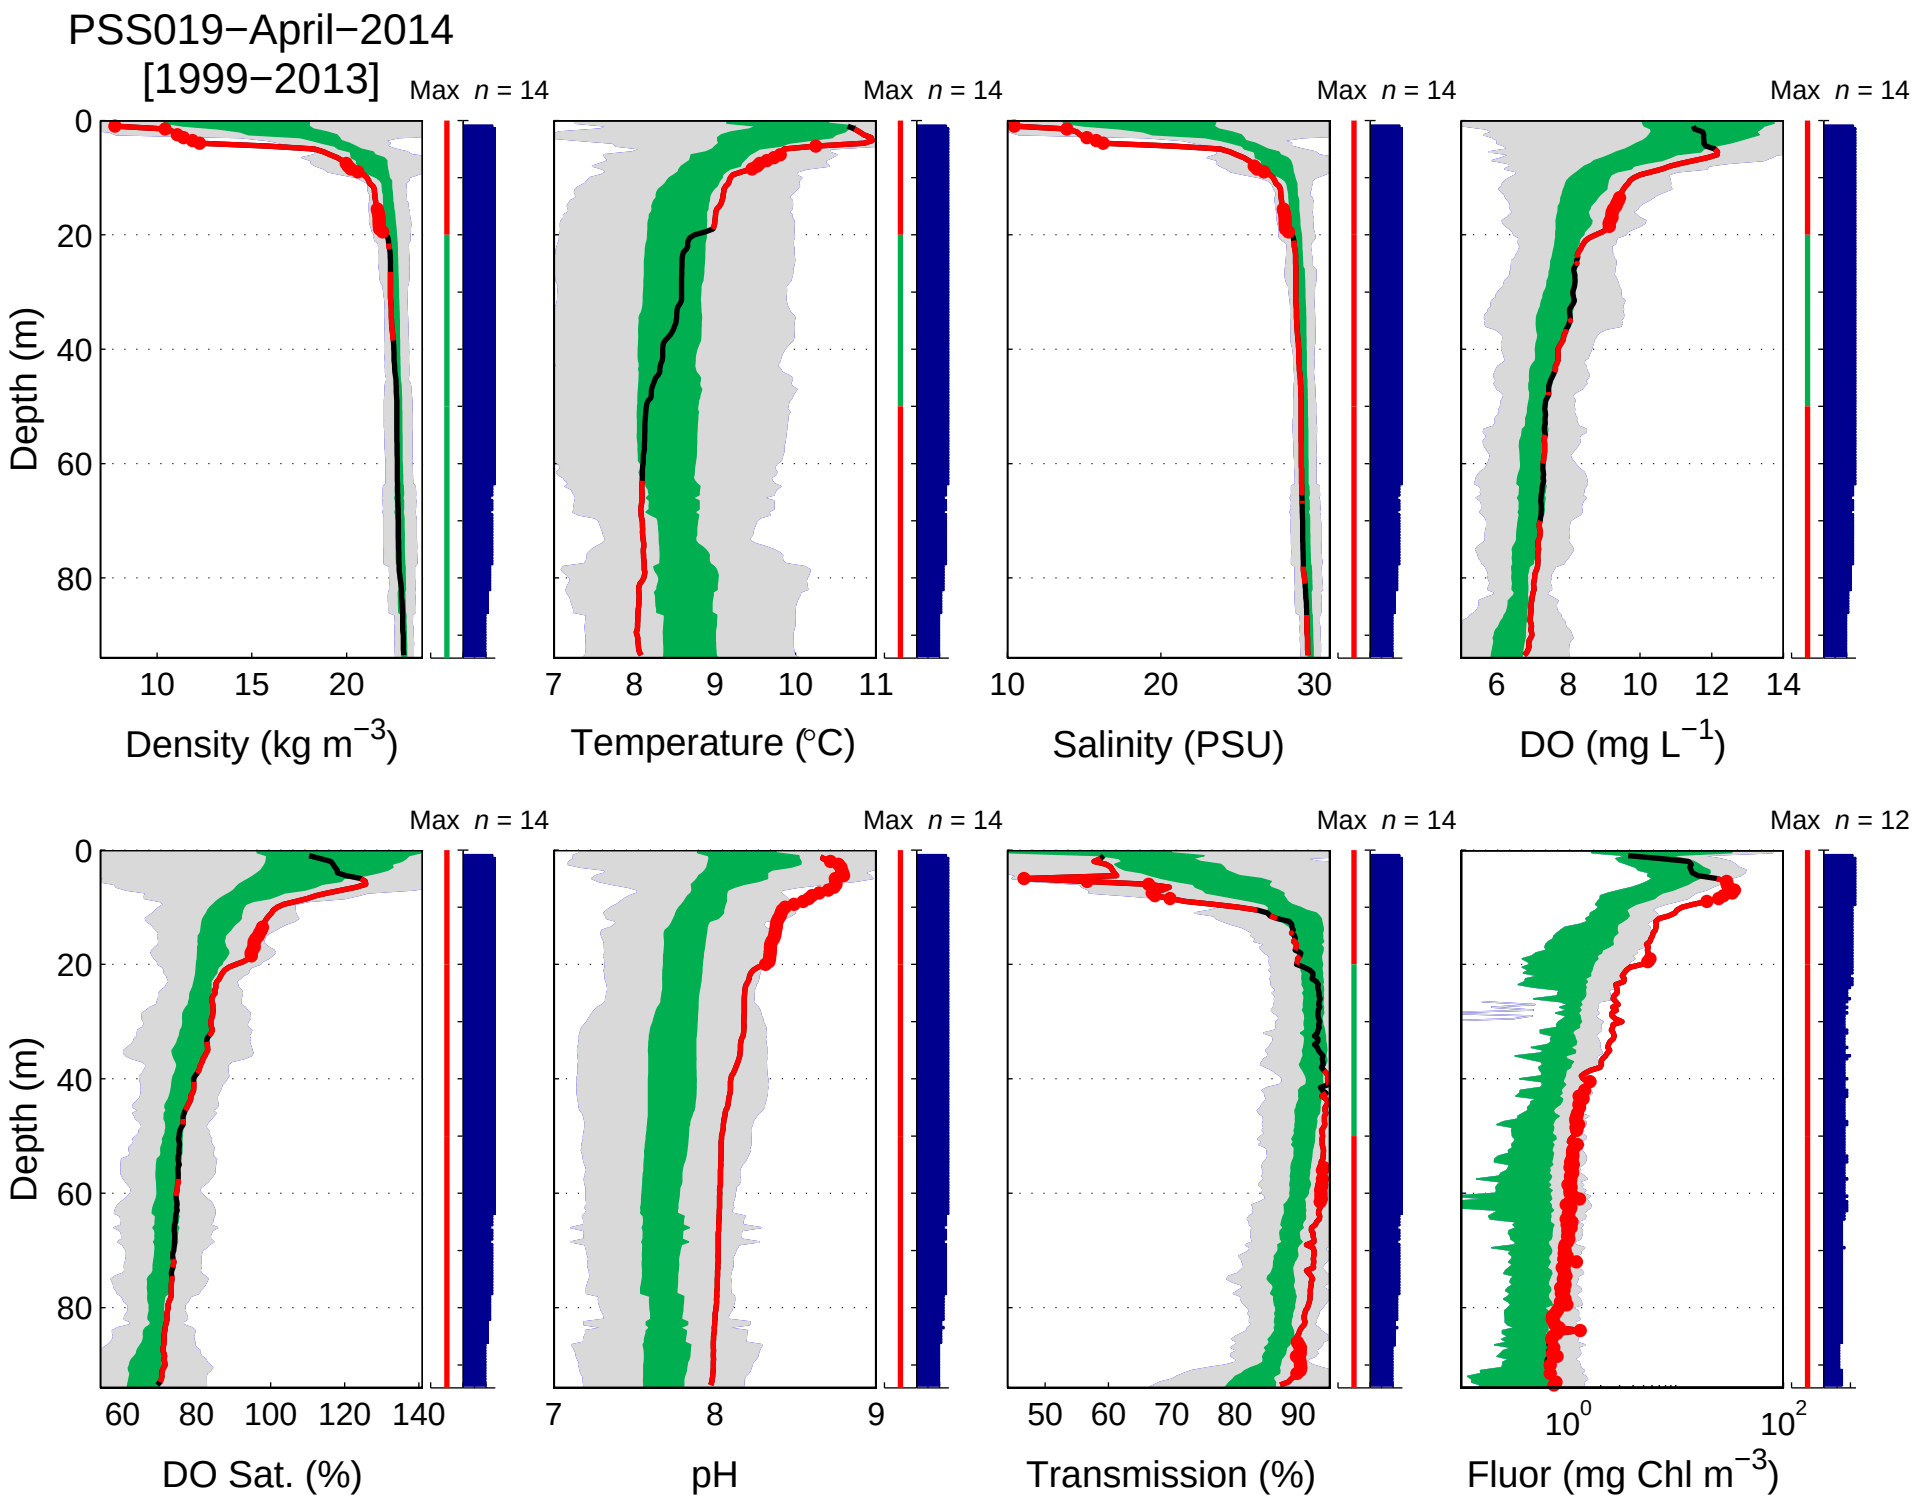
PSS019−April−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
10
15
20
Density (kg m−3)
7
8
9
10
11
Temperature (°C)
10
20
30
Salinity (PSU)
6
8
10
12
14
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 12
60
80
100
120
140
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

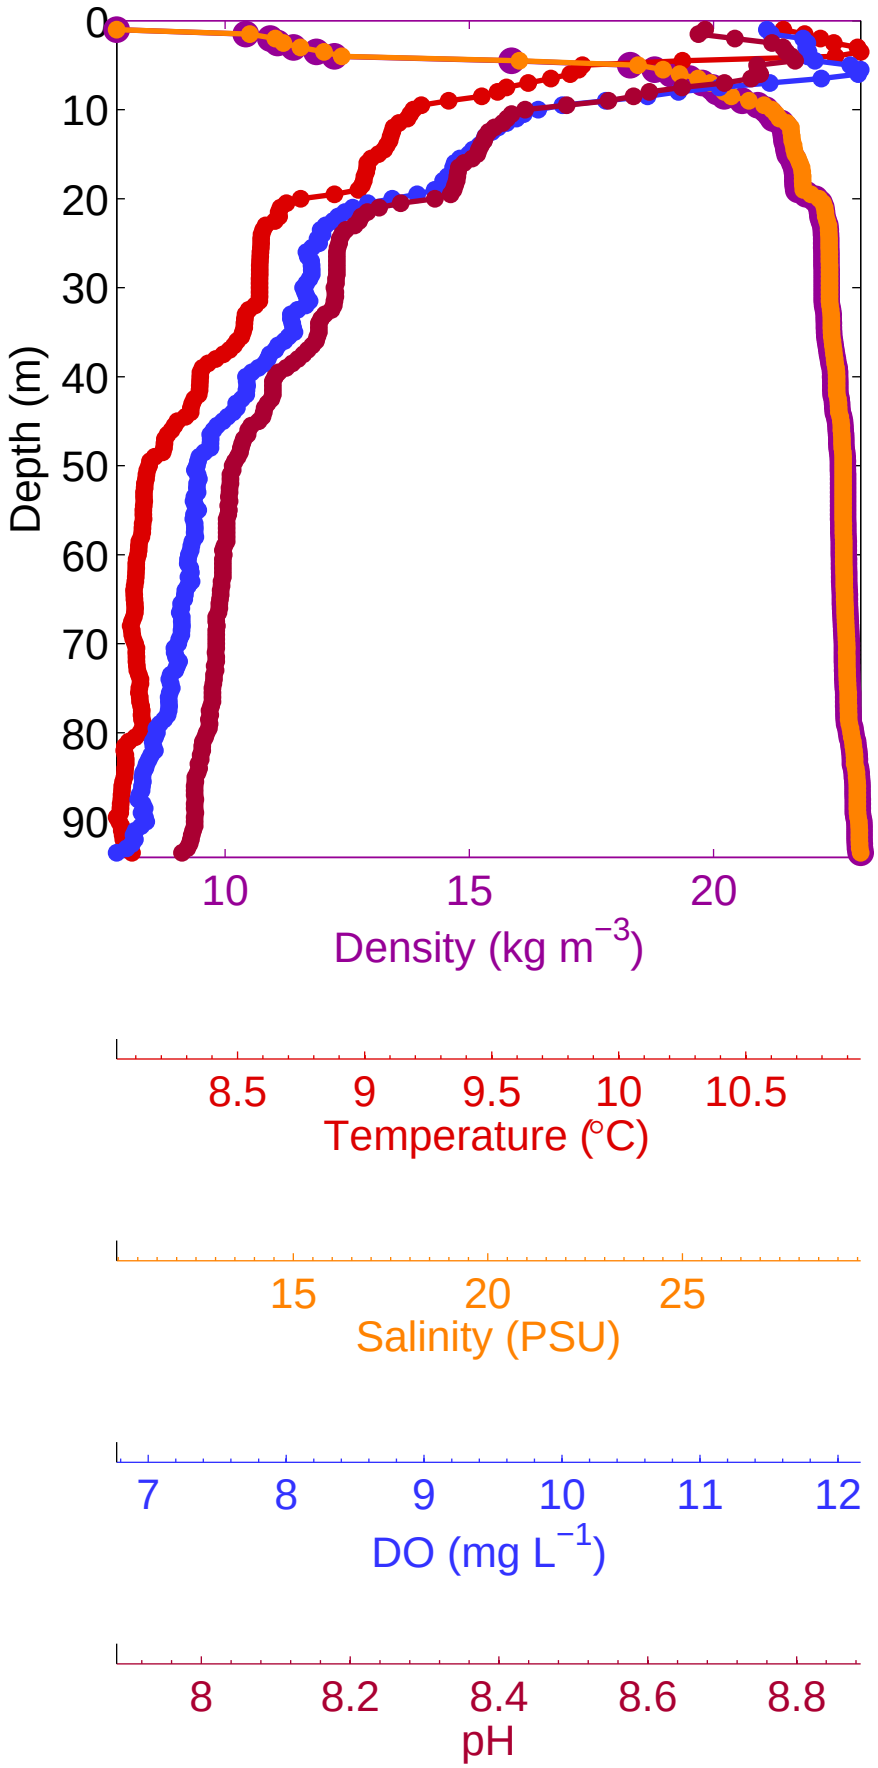
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
15
20
Density (kg m^{-3})
8.5
9
9.5
10
10.5
Temperature (°C)
15
20
25
Salinity (PSU)
7
8
9
10
11
12
DO (mg L^{-1})
8
8.2
8.4
8.6
8.8
pH

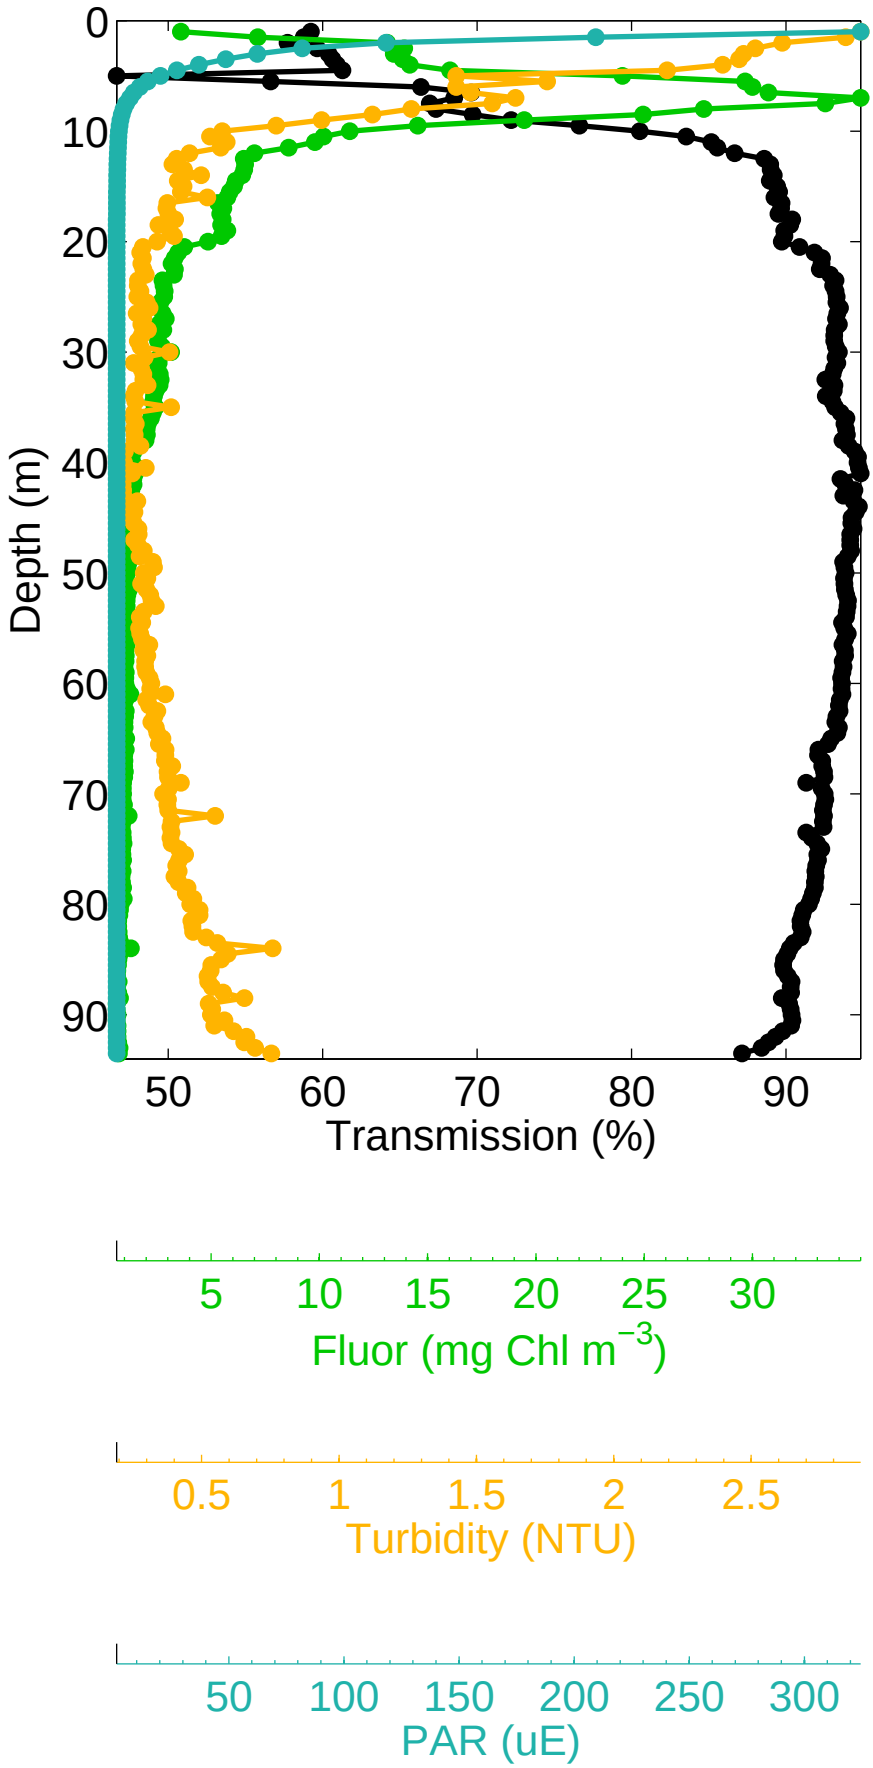
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
Transmission (%)
5
10
15
20
25
30
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
2.5
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
250
300
PAR (uE)