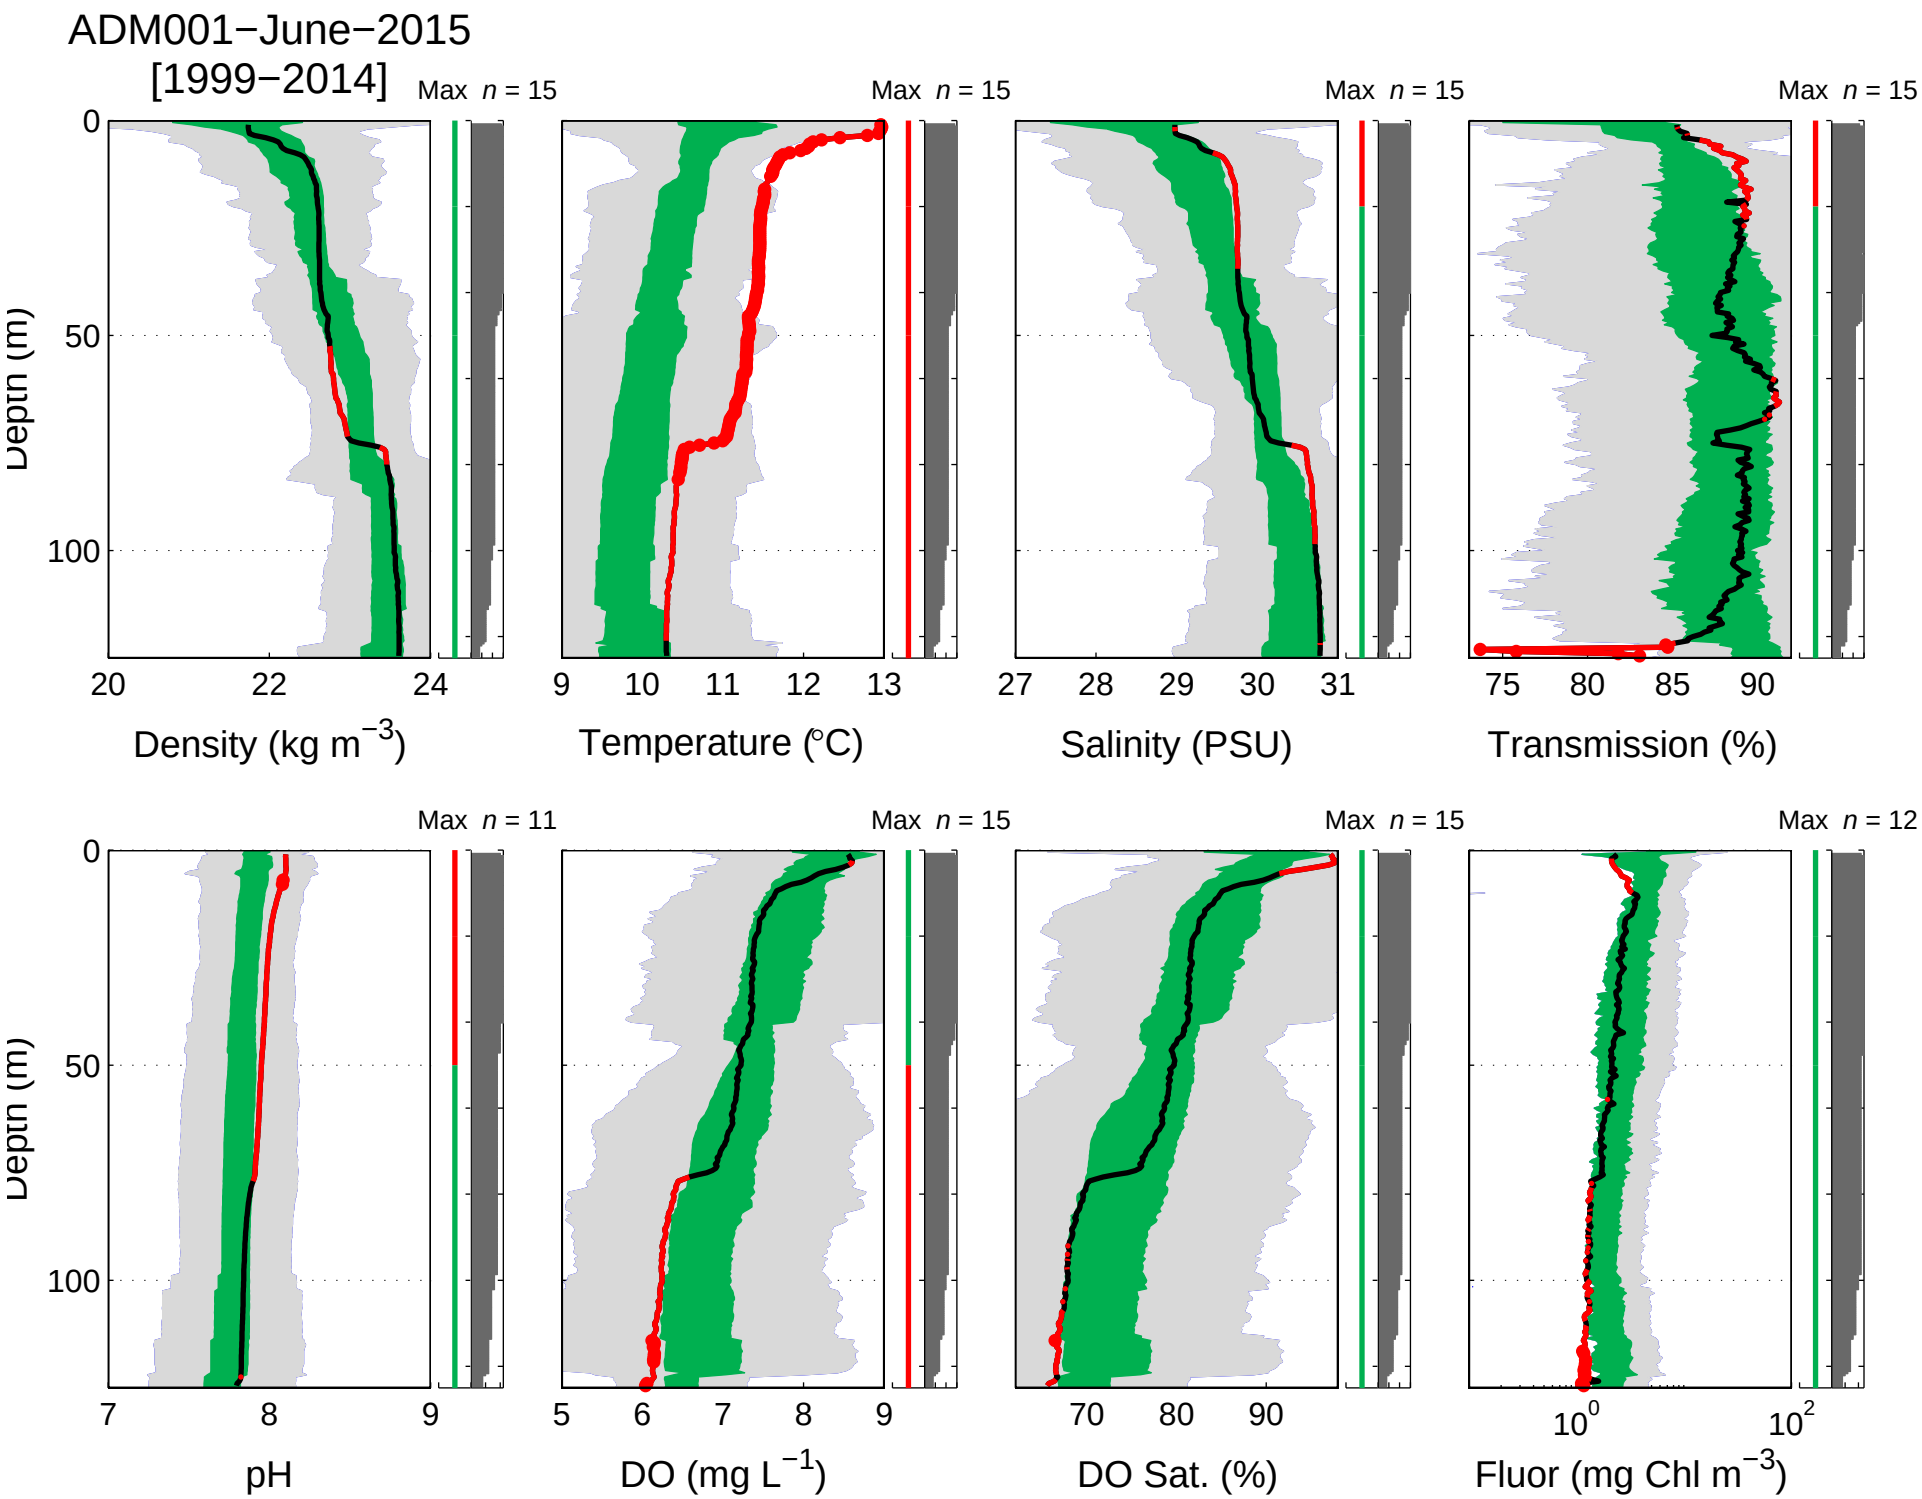
ADM001−June−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 11
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
20
22
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
13
Temperature (°C)
27
28
29
30
31
Salinity (PSU)
75
80
85
90
Transmission (%)
7
8
9
pH
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

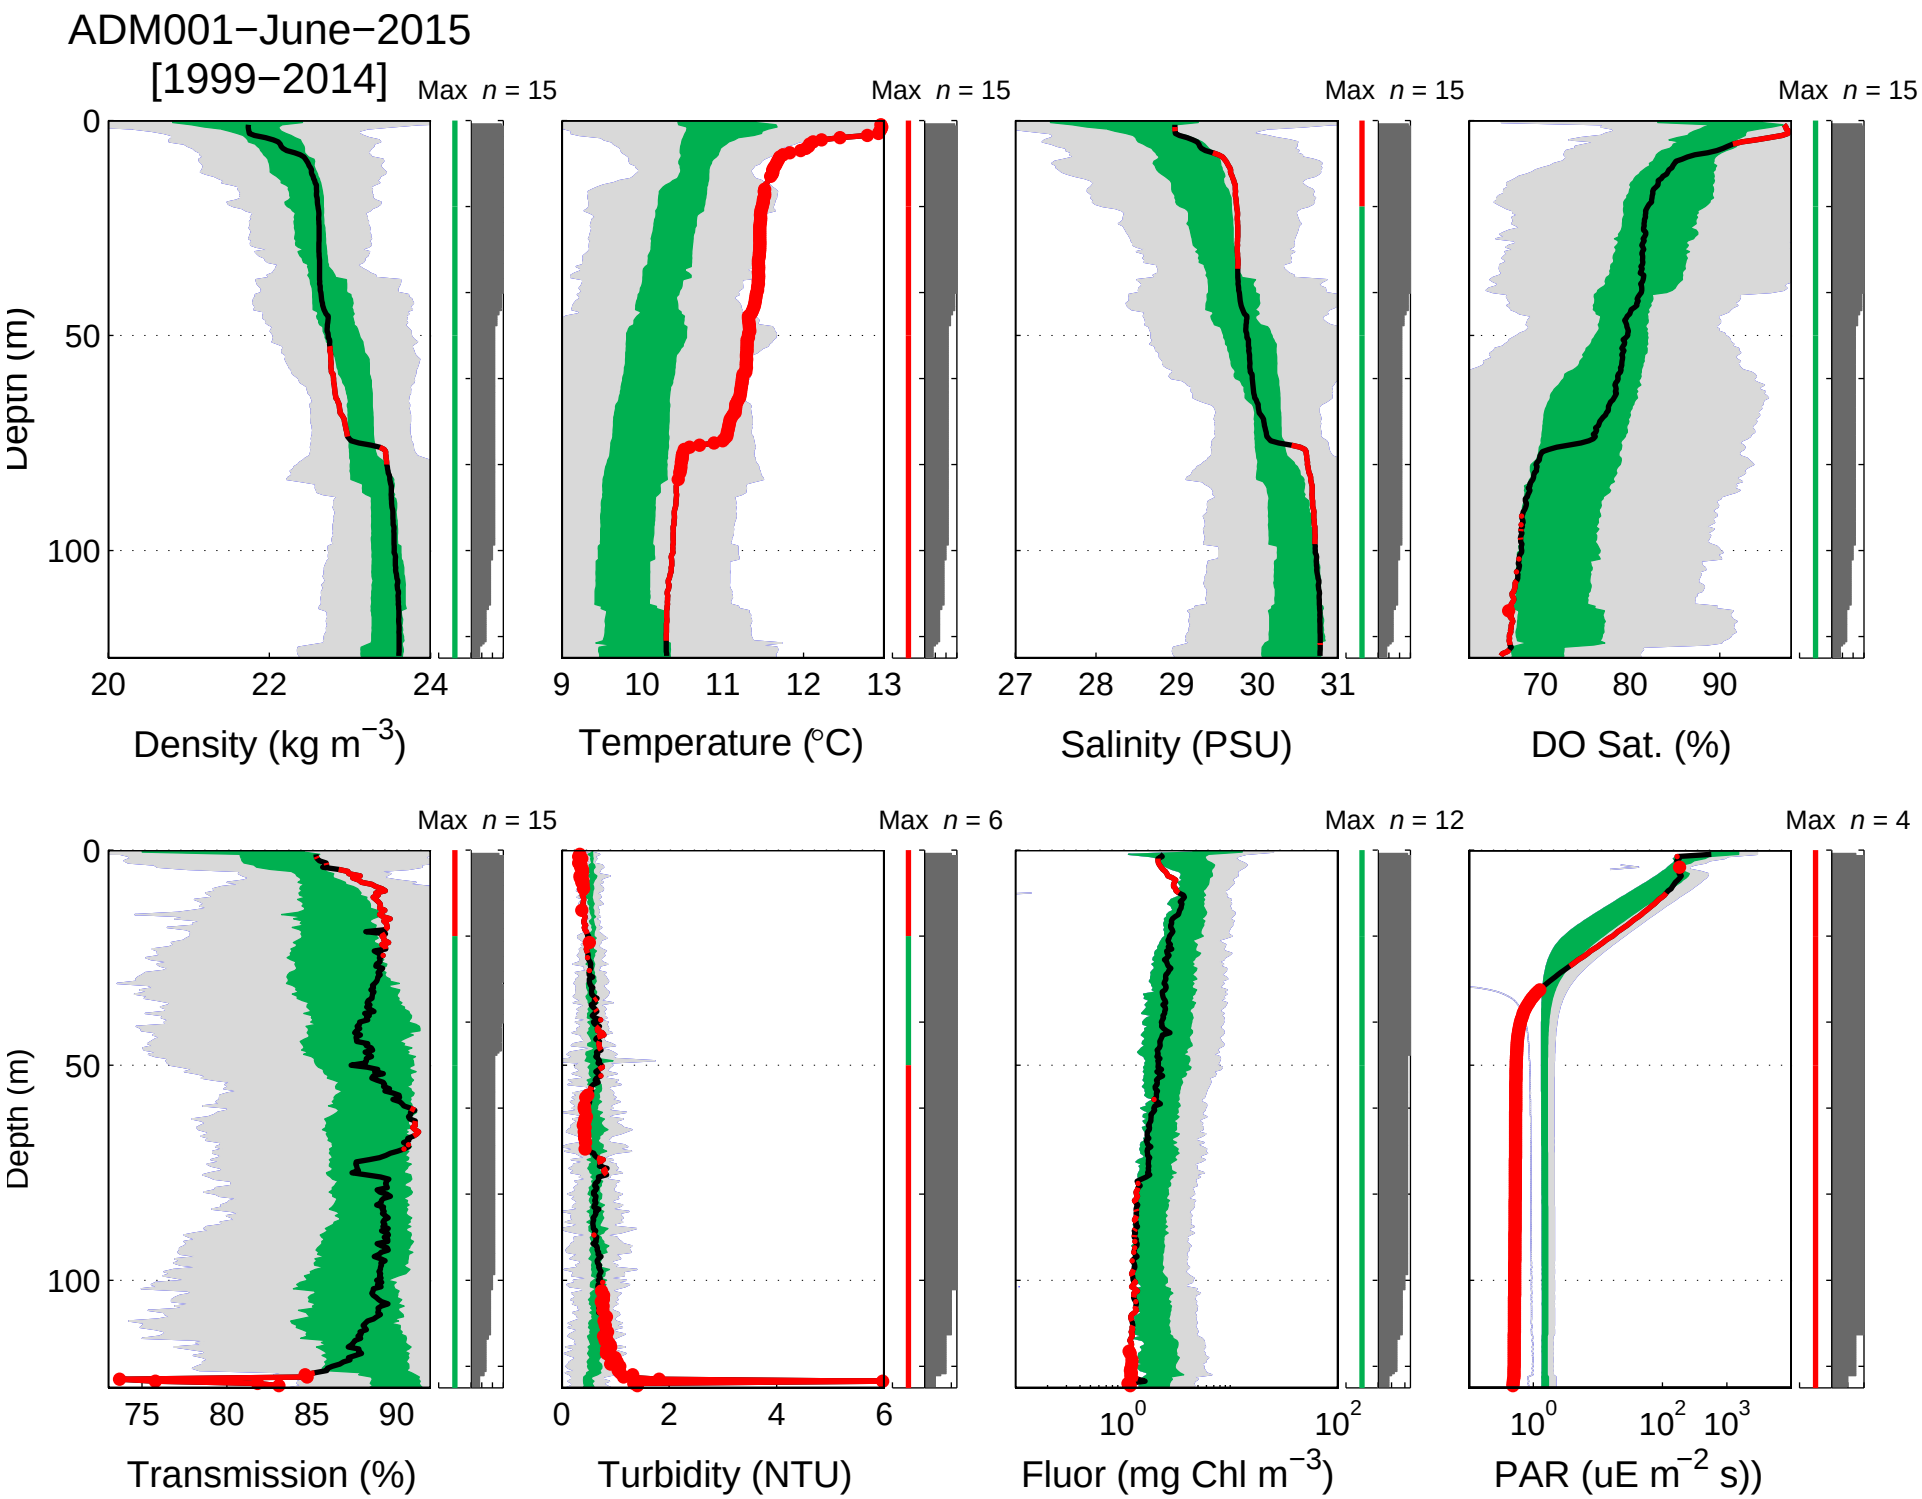
ADM001−June−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
20
22
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
13
Temperature (°C)
27
28
29
30
31
Salinity (PSU)
70
80
90
DO Sat. (%)
Max n = 15
Max n = 6
Max n = 12
Max n = 4
Depth (m)
0
50
100
75
80
85
90
Transmission (%)
0
2
4
6
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

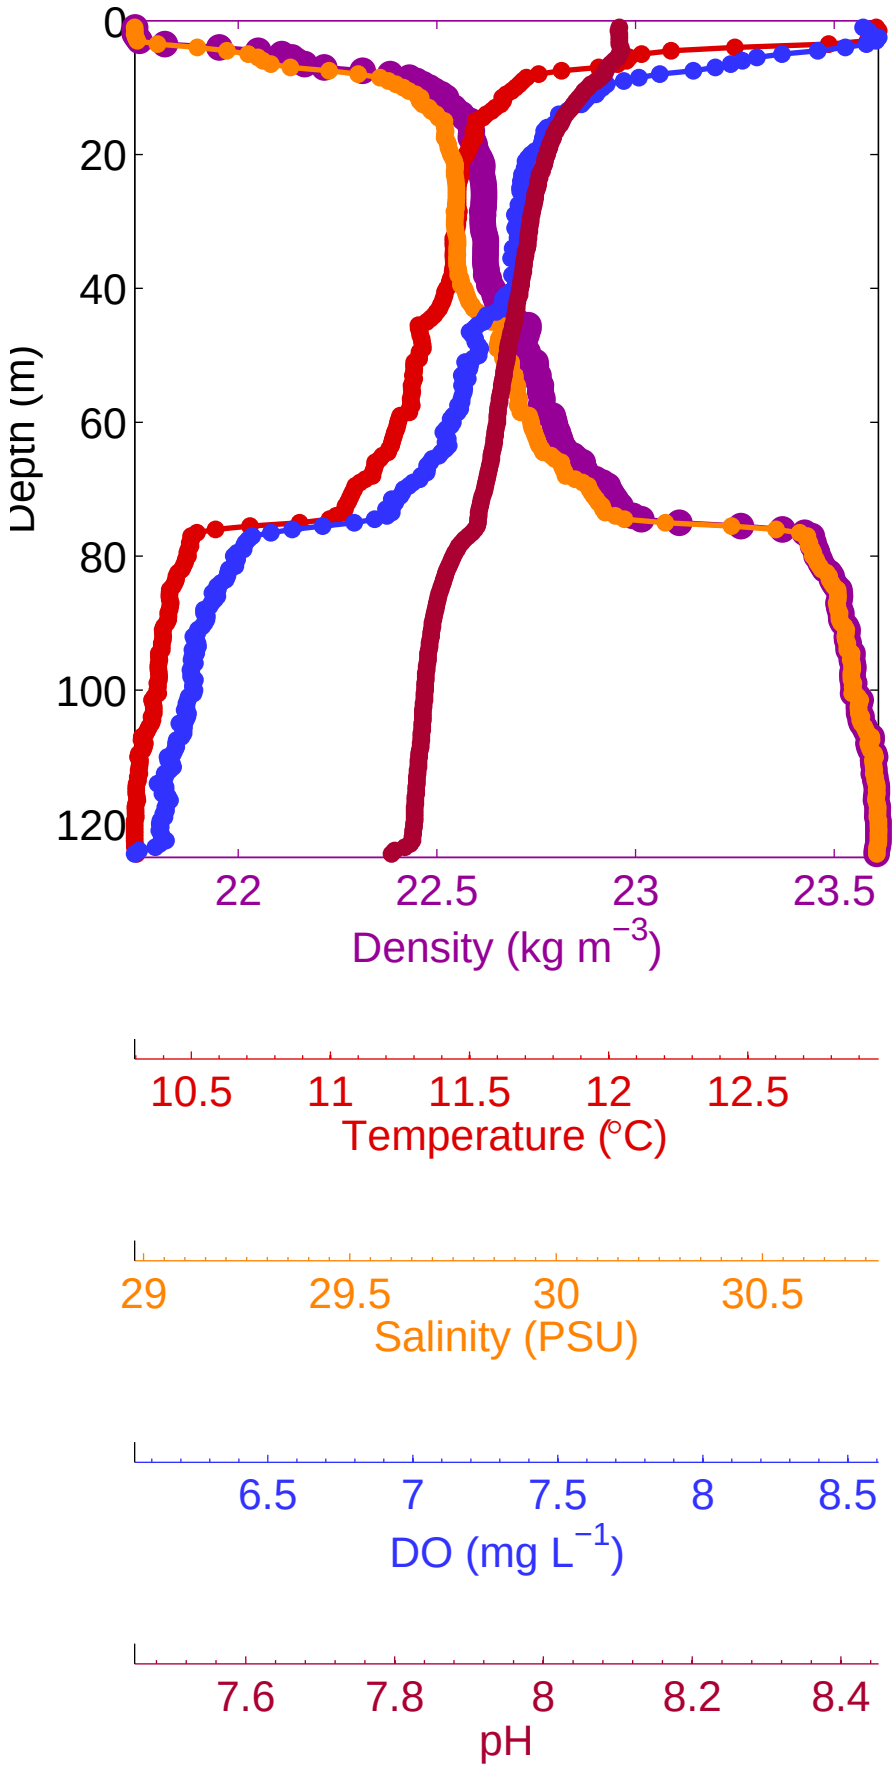
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
22.5
23
23.5
Density (kg m^{-3})
10.5
11
11.5
12
12.5
Temperature (°C)
29
29.5
30
30.5
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

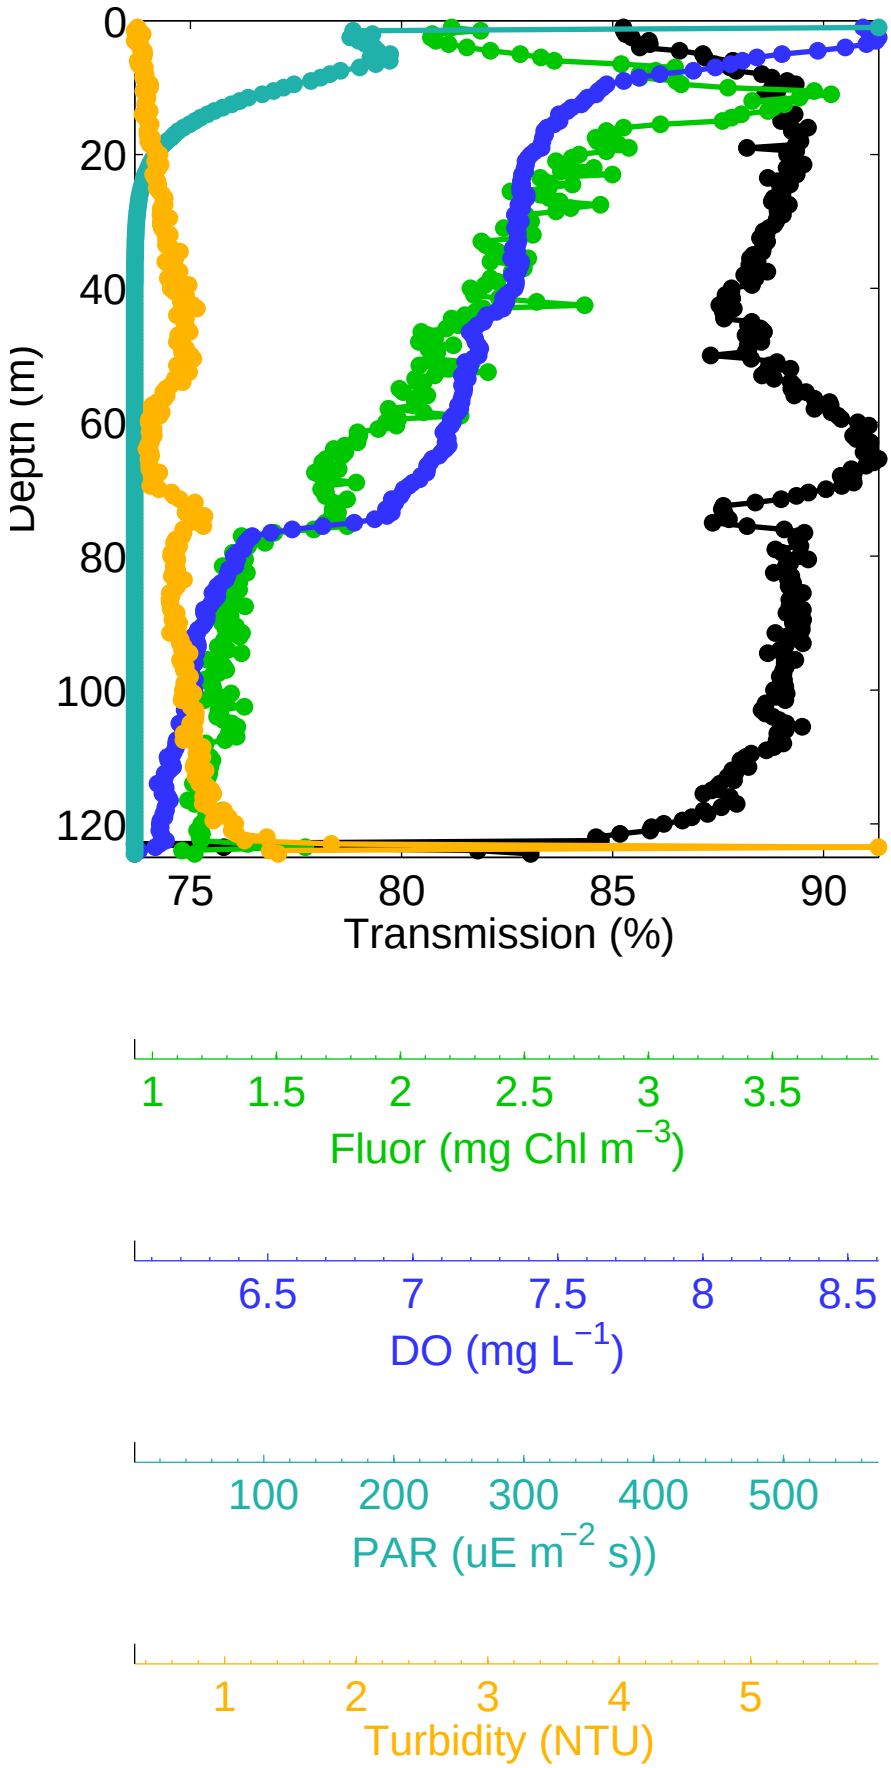
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
75
80
85
90
Transmission (%)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
100
200
300
400
500
PAR (uE m^{-2} s))
1
2
3
4
5
Turbidity (NTU)