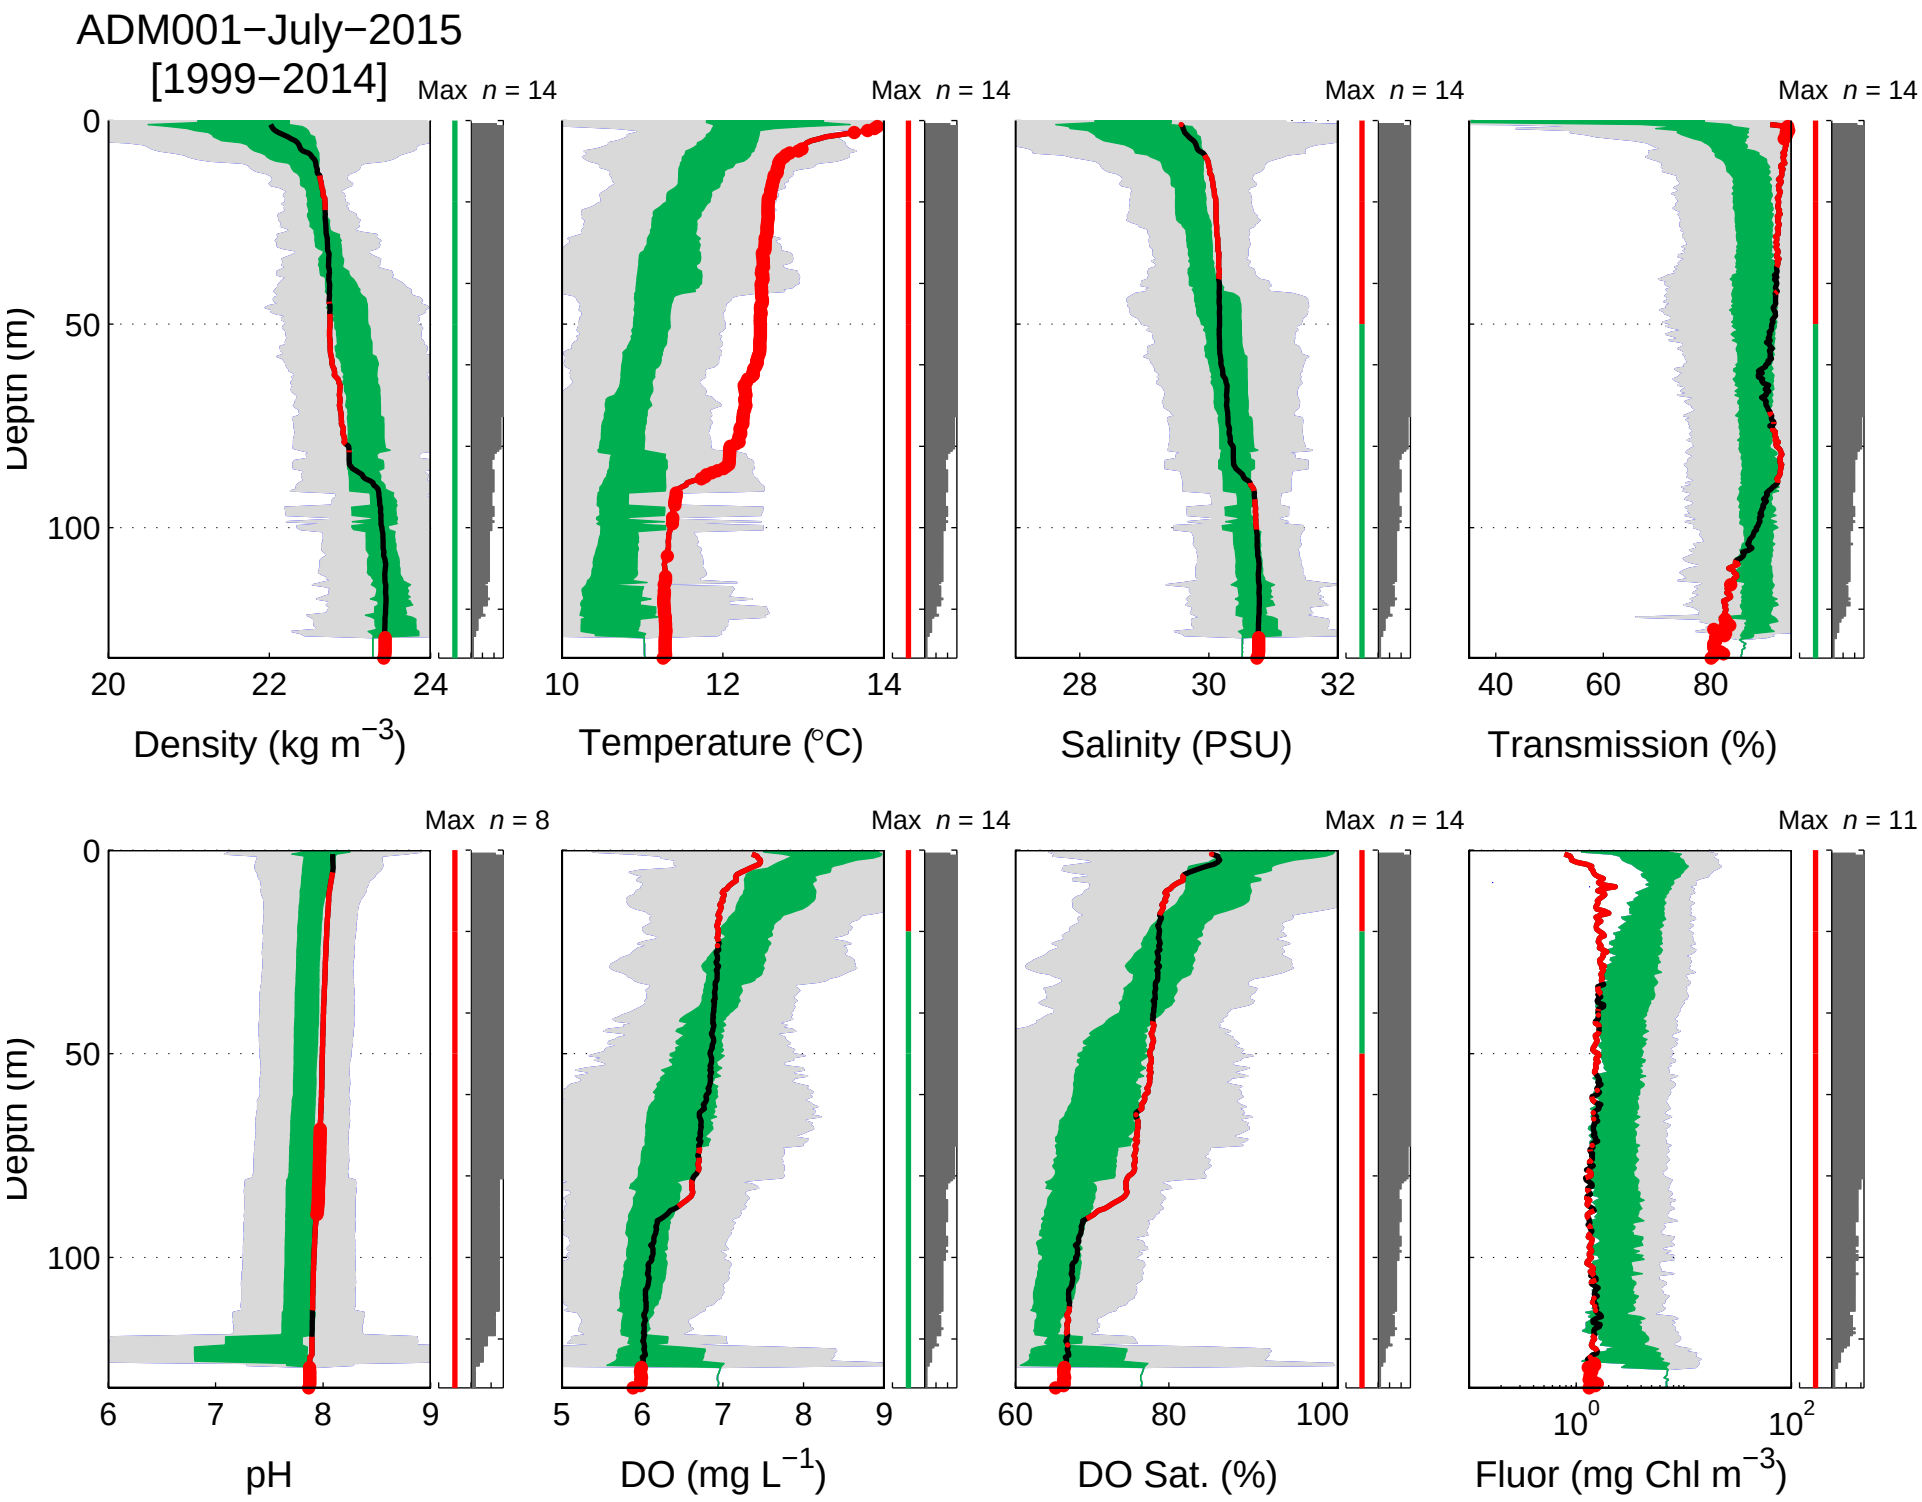
ADM001−July−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 8
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
50
100
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
40
60
80
Transmission (%)
6
7
8
9
pH
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
80
100
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

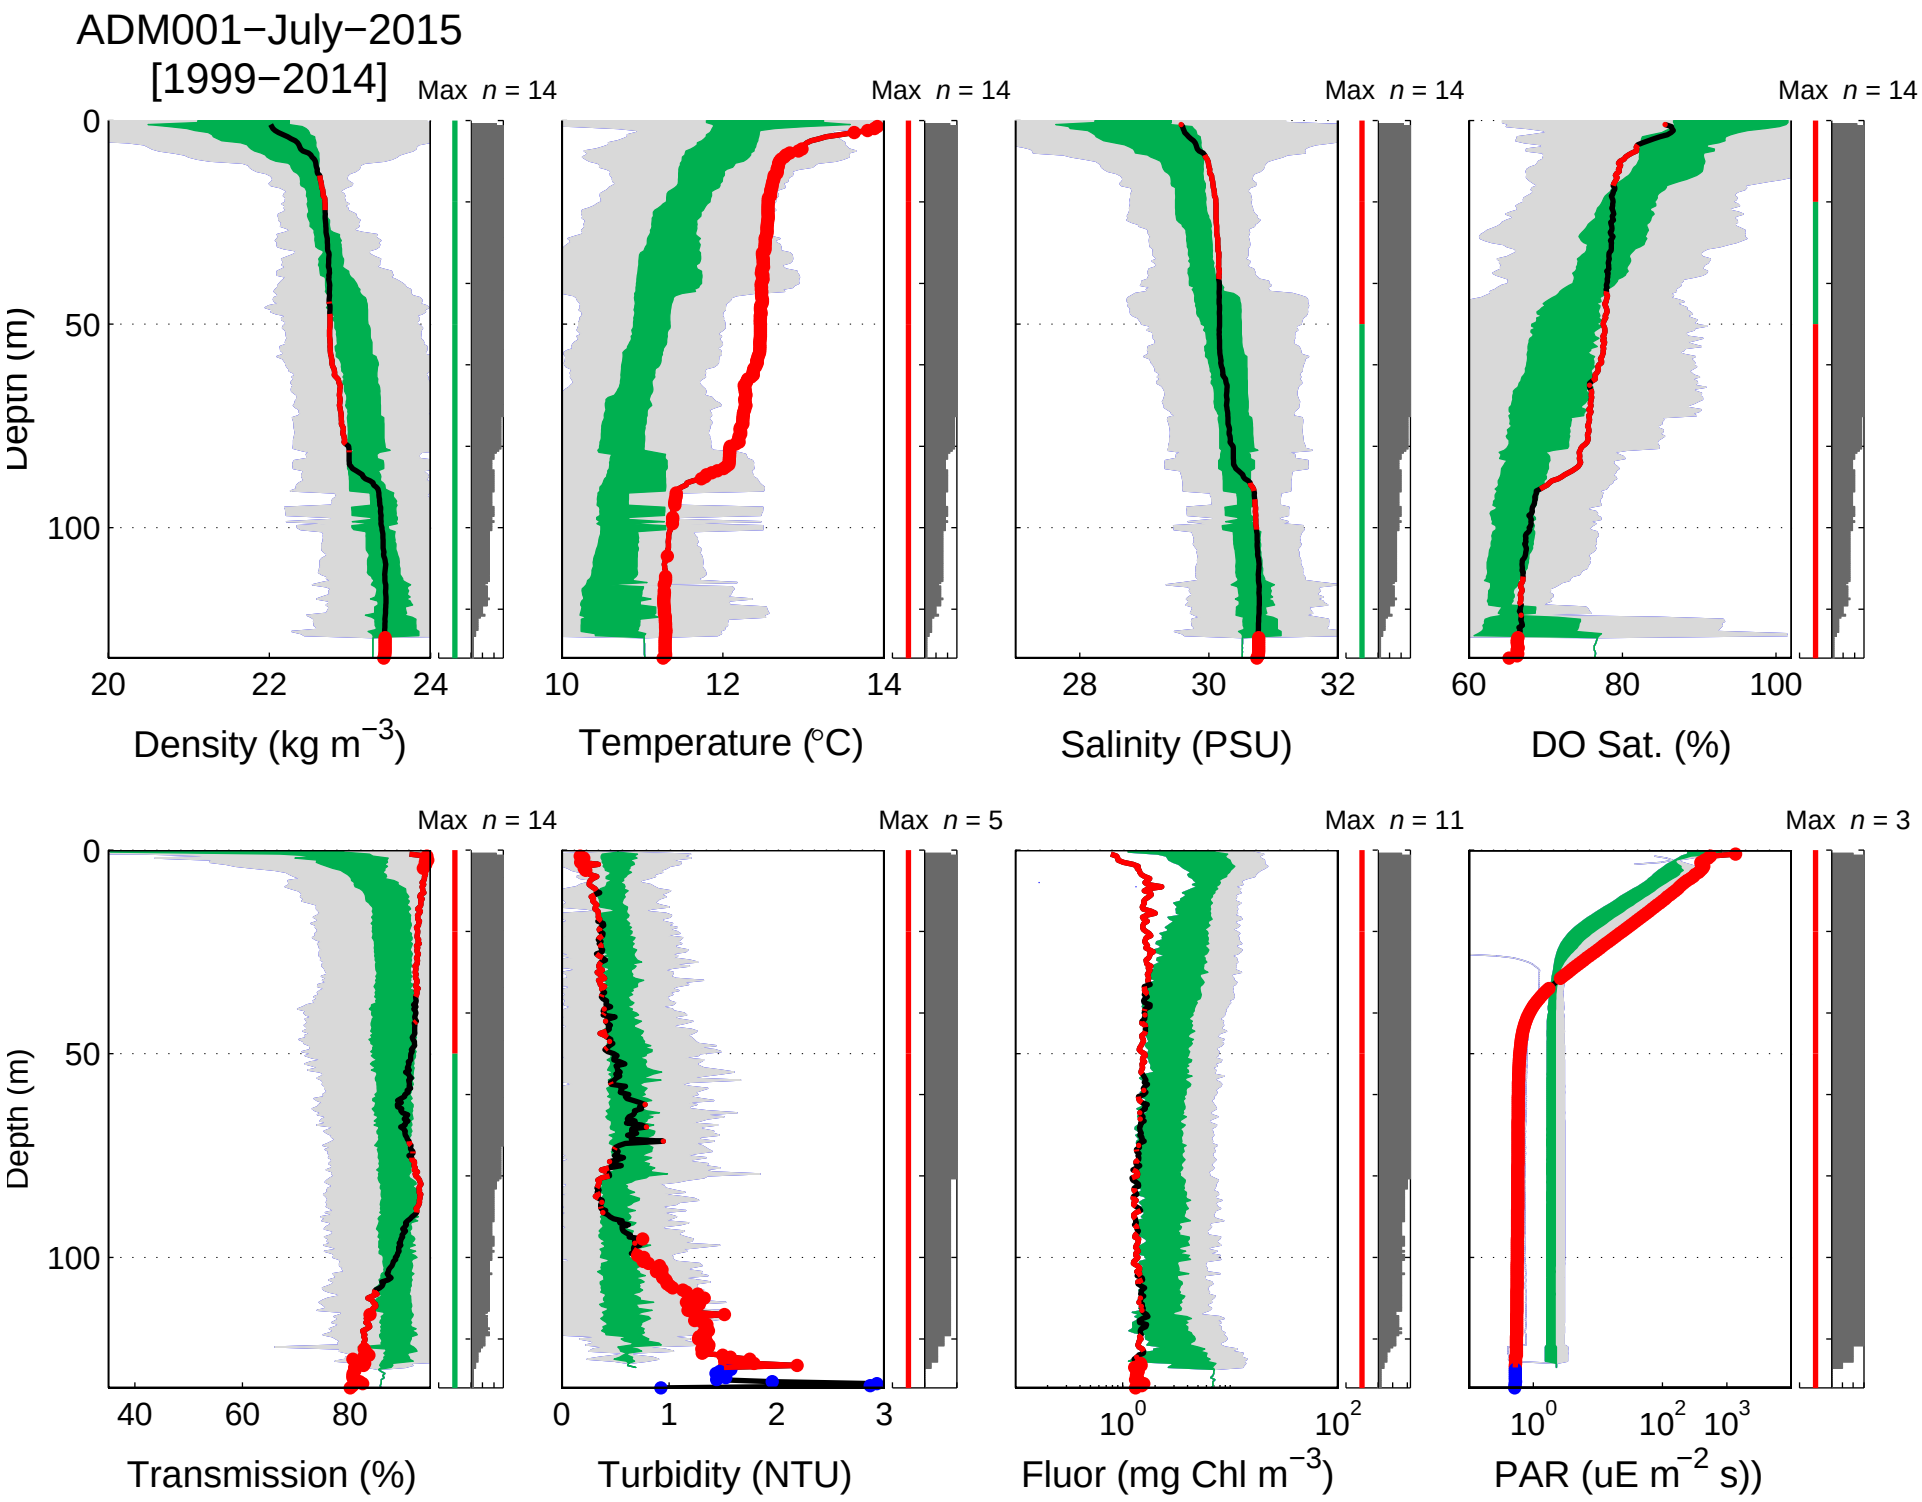
ADM001−July−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
60
80
100
DO Sat. (%)
Max n = 14
Max n = 5
Max n = 11
Max n = 3
Depth (m)
0
50
100
40
60
80
Transmission (%)
0
1
2
3
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

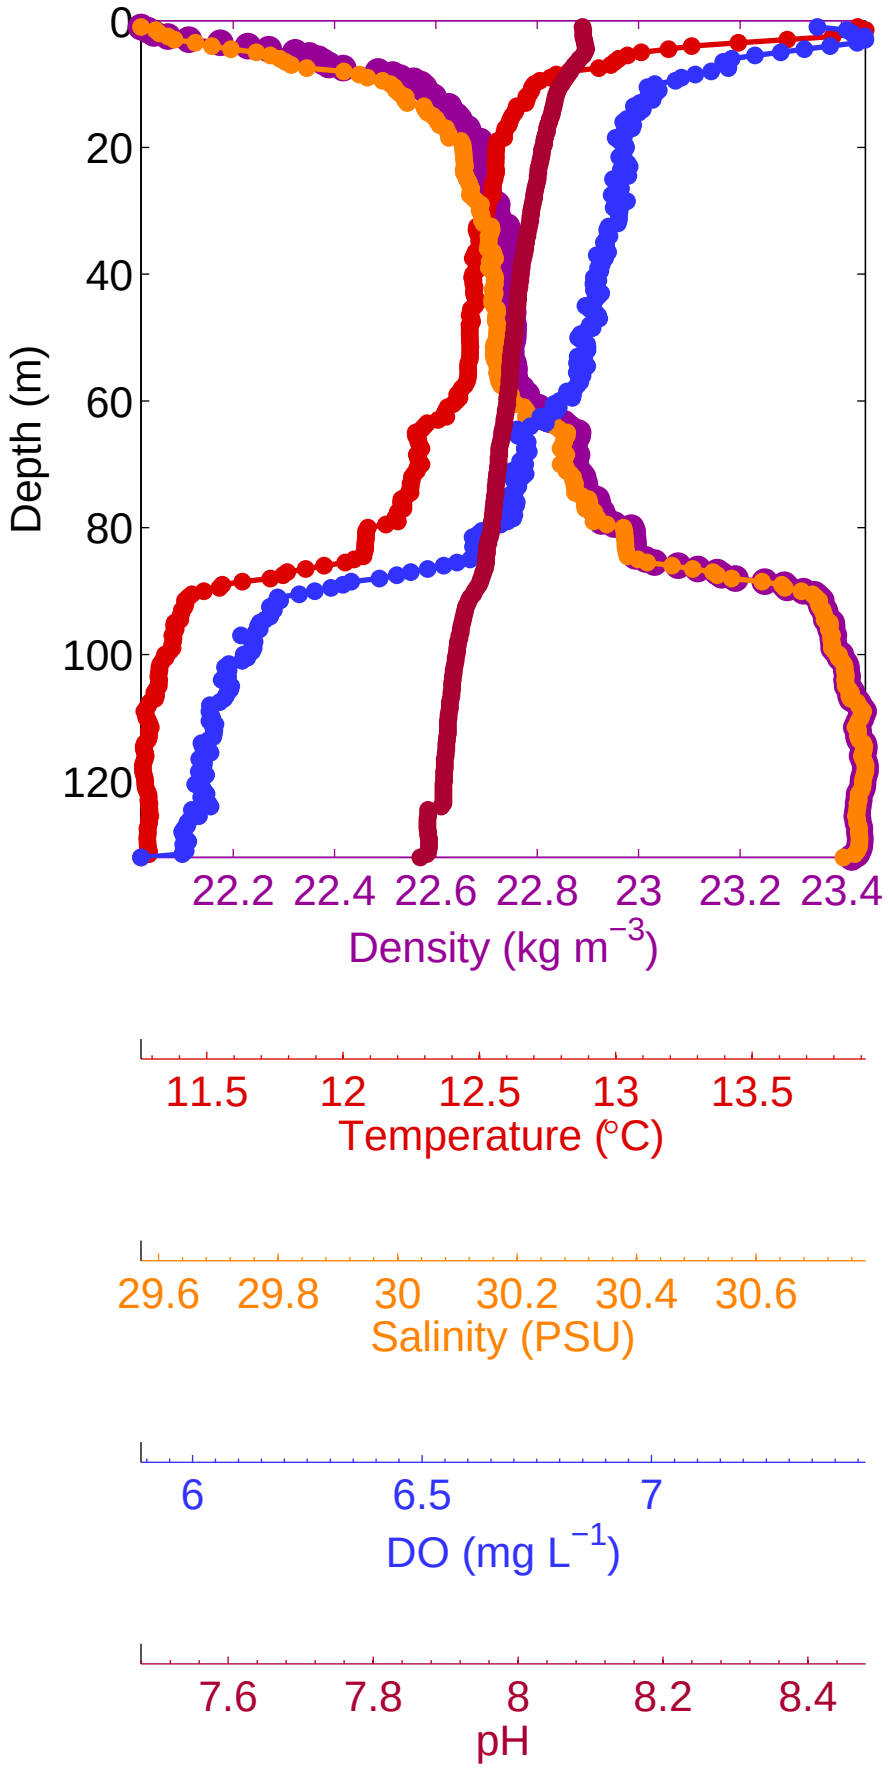
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22.2 22.4 22.6 22.8 23 23.2 23.4
Density (kg m^{-3})
11.5 12 12.5 13 13.5
Temperature (°C)
29.6 29.8 30 30.2 30.4 30.6
Salinity (PSU)
6 6.5 7
DO (mg L^{-1})
7.6 7.8 8 8.2 8.4
pH

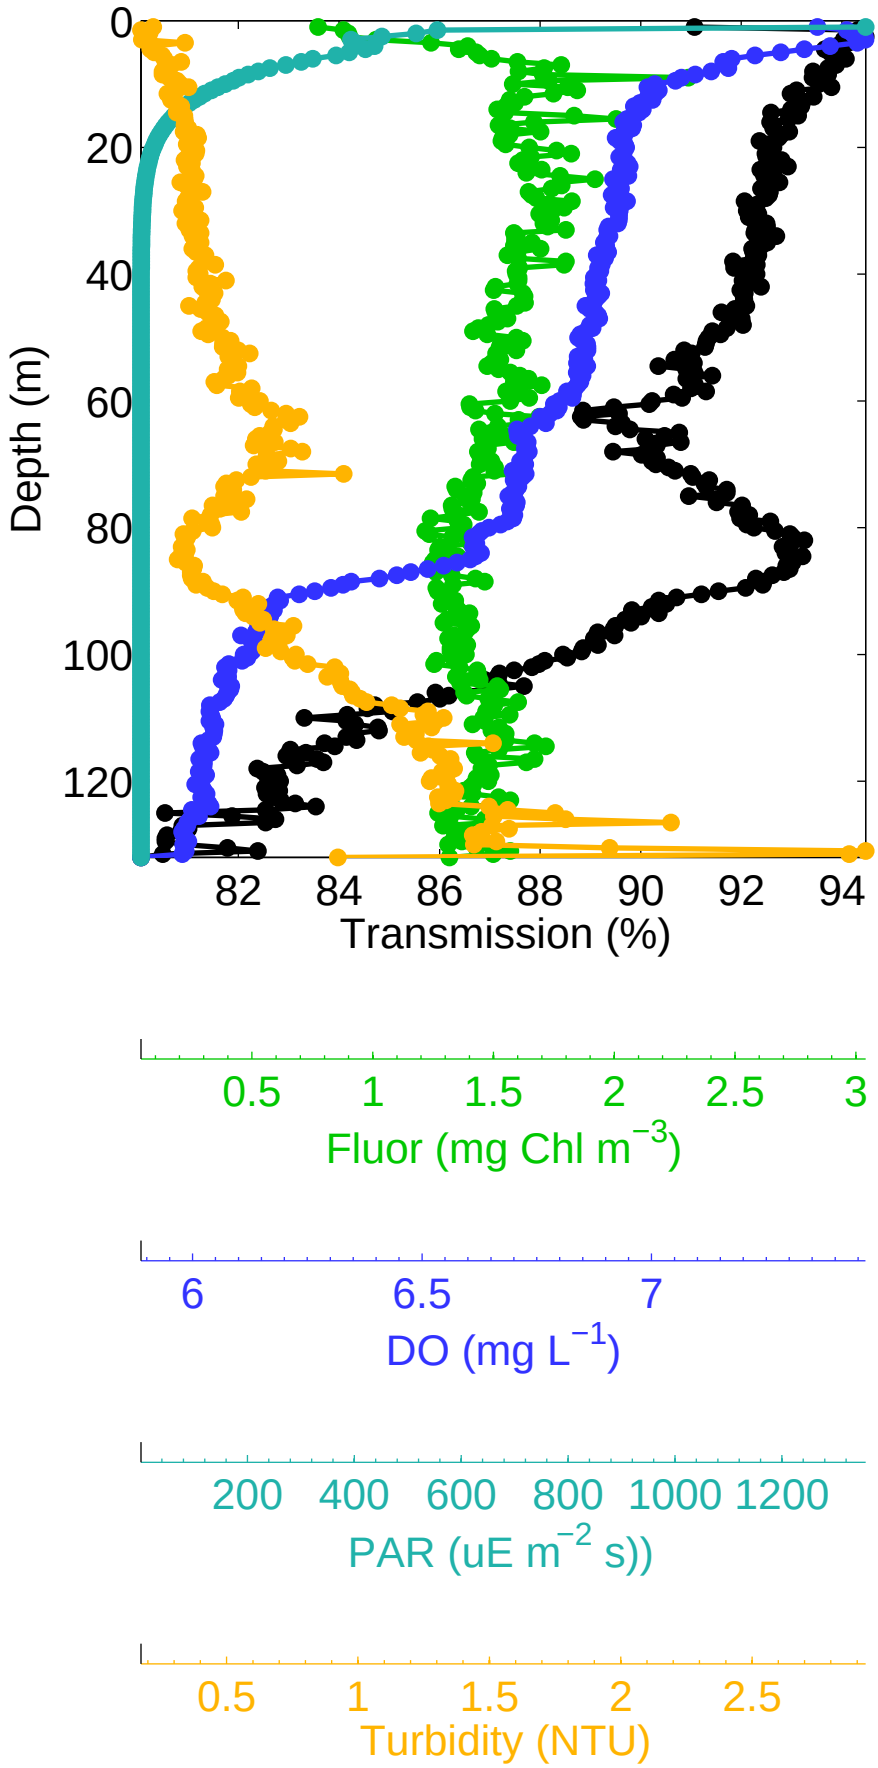
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
82
84
86
88
90
92
94
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
6
6.5
7
DO (mg L^{-1})
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE m^{-2} s))
0.5
1
1.5
2
2.5
Turbidity (NTU)