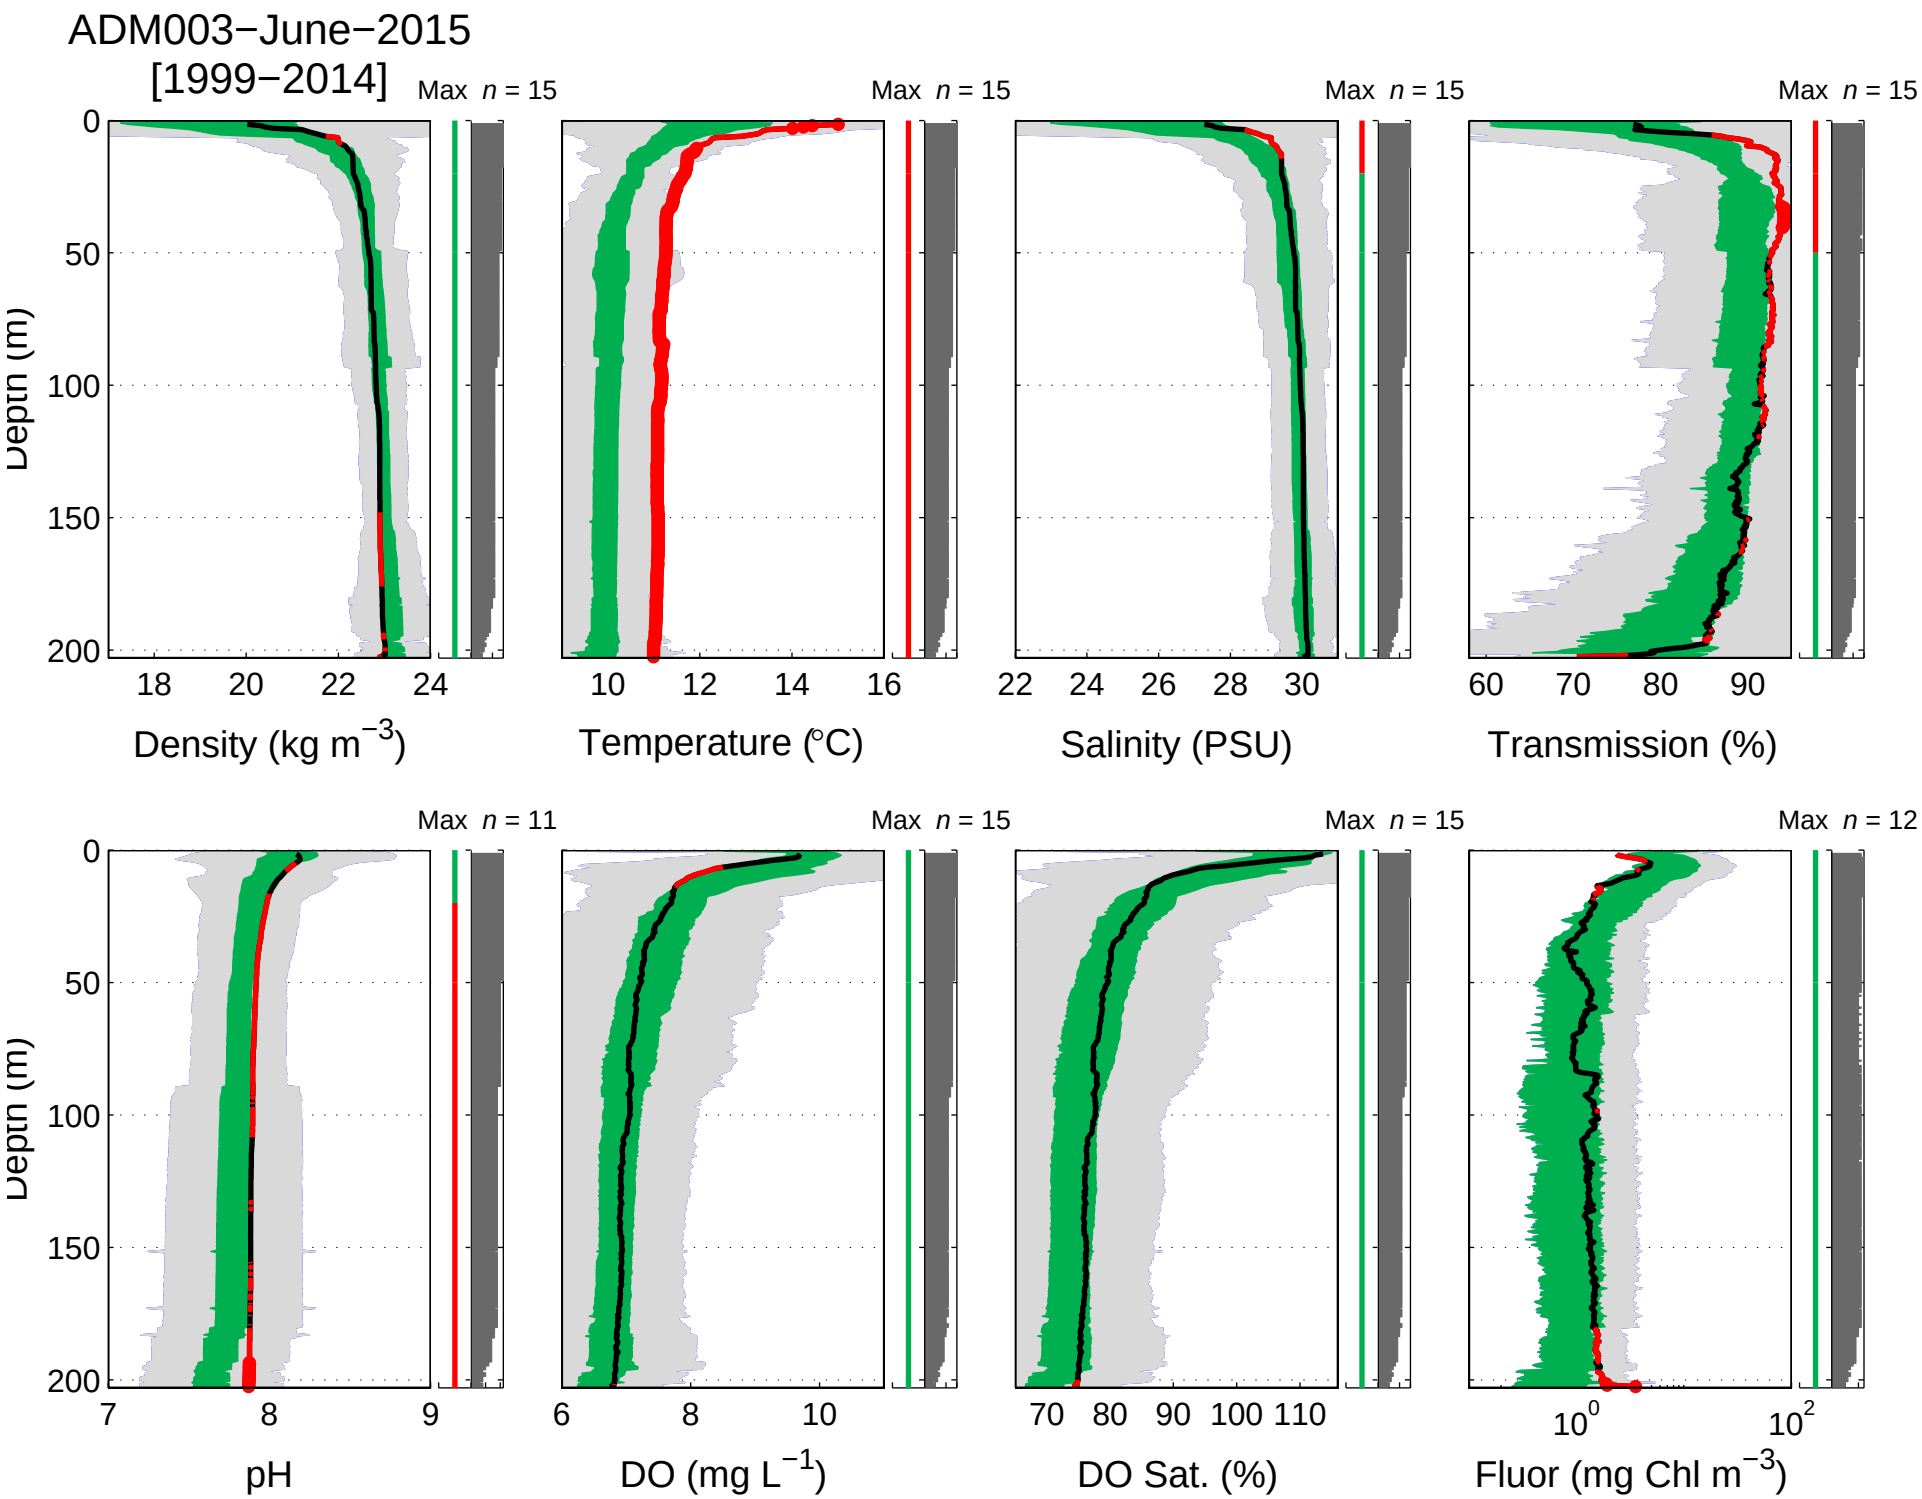
ADM003−June−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 11
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
200
18 20 22 24
Density (kg m−3)
10 12 14 16
Temperature (°C)
22 24 26 28 30
Salinity (PSU)
60 70 80 90
Transmission (%)
7 8 9
pH
6 8 10
DO (mg L−1)
70 80 90 100 110
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

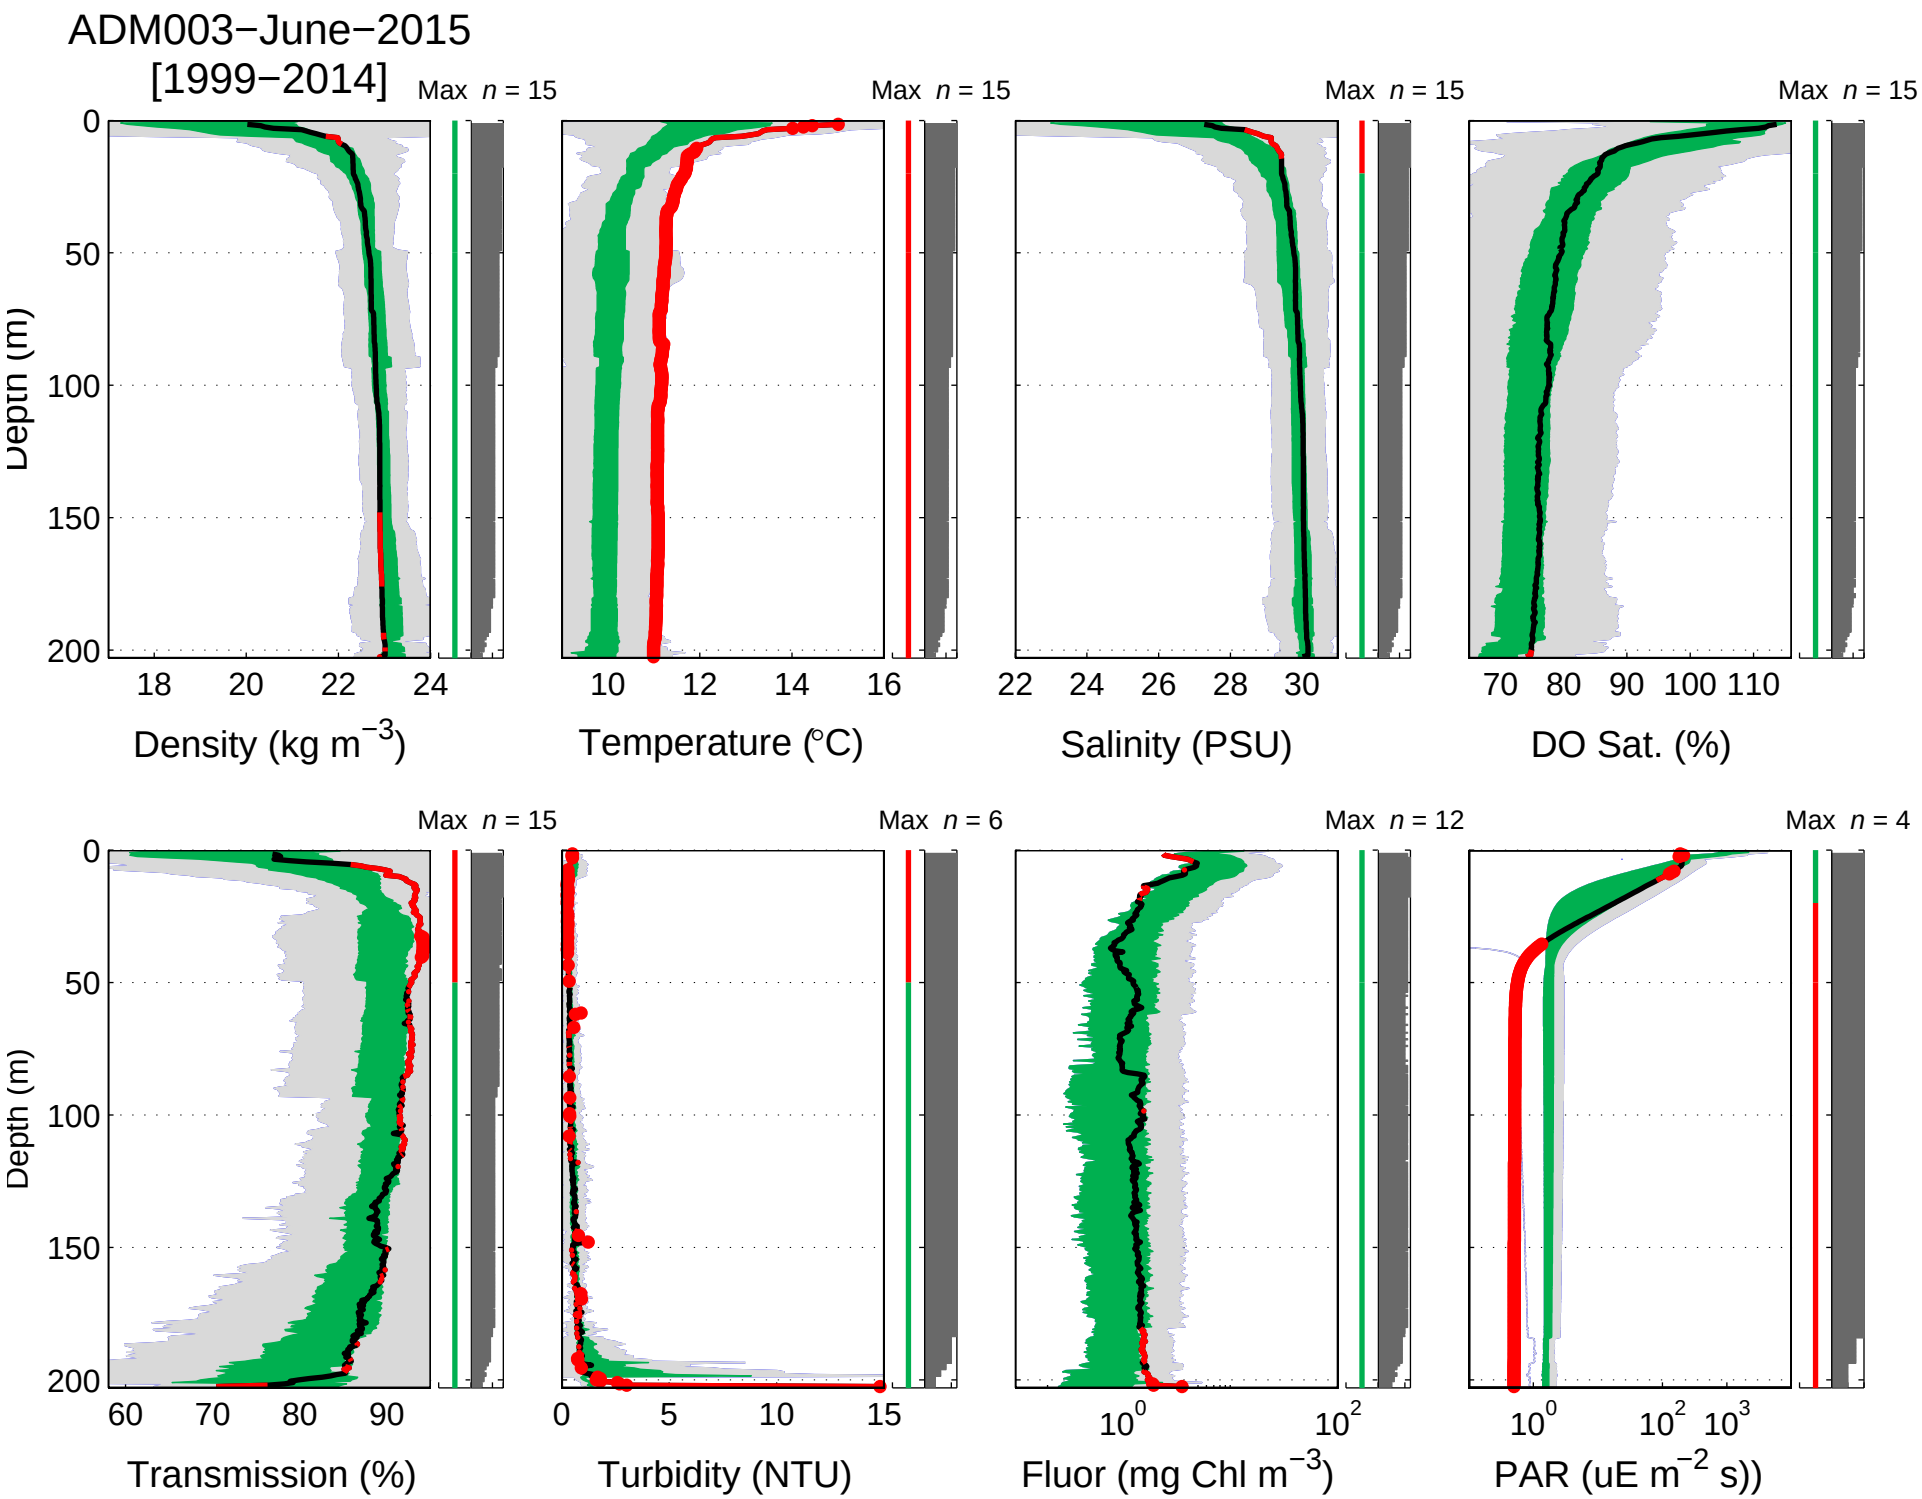
ADM003−June−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
200
18 20 22 24
Density (kg m−3)
10 12 14 16
Temperature (°C)
22 24 26 28 30
Salinity (PSU)
70 80 90 100 110
DO Sat. (%)
Max n = 15
Max n = 6
Max n = 12
Max n = 4
Depth (m)
60 70 80 90
Transmission (%)
0 5 10 15
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

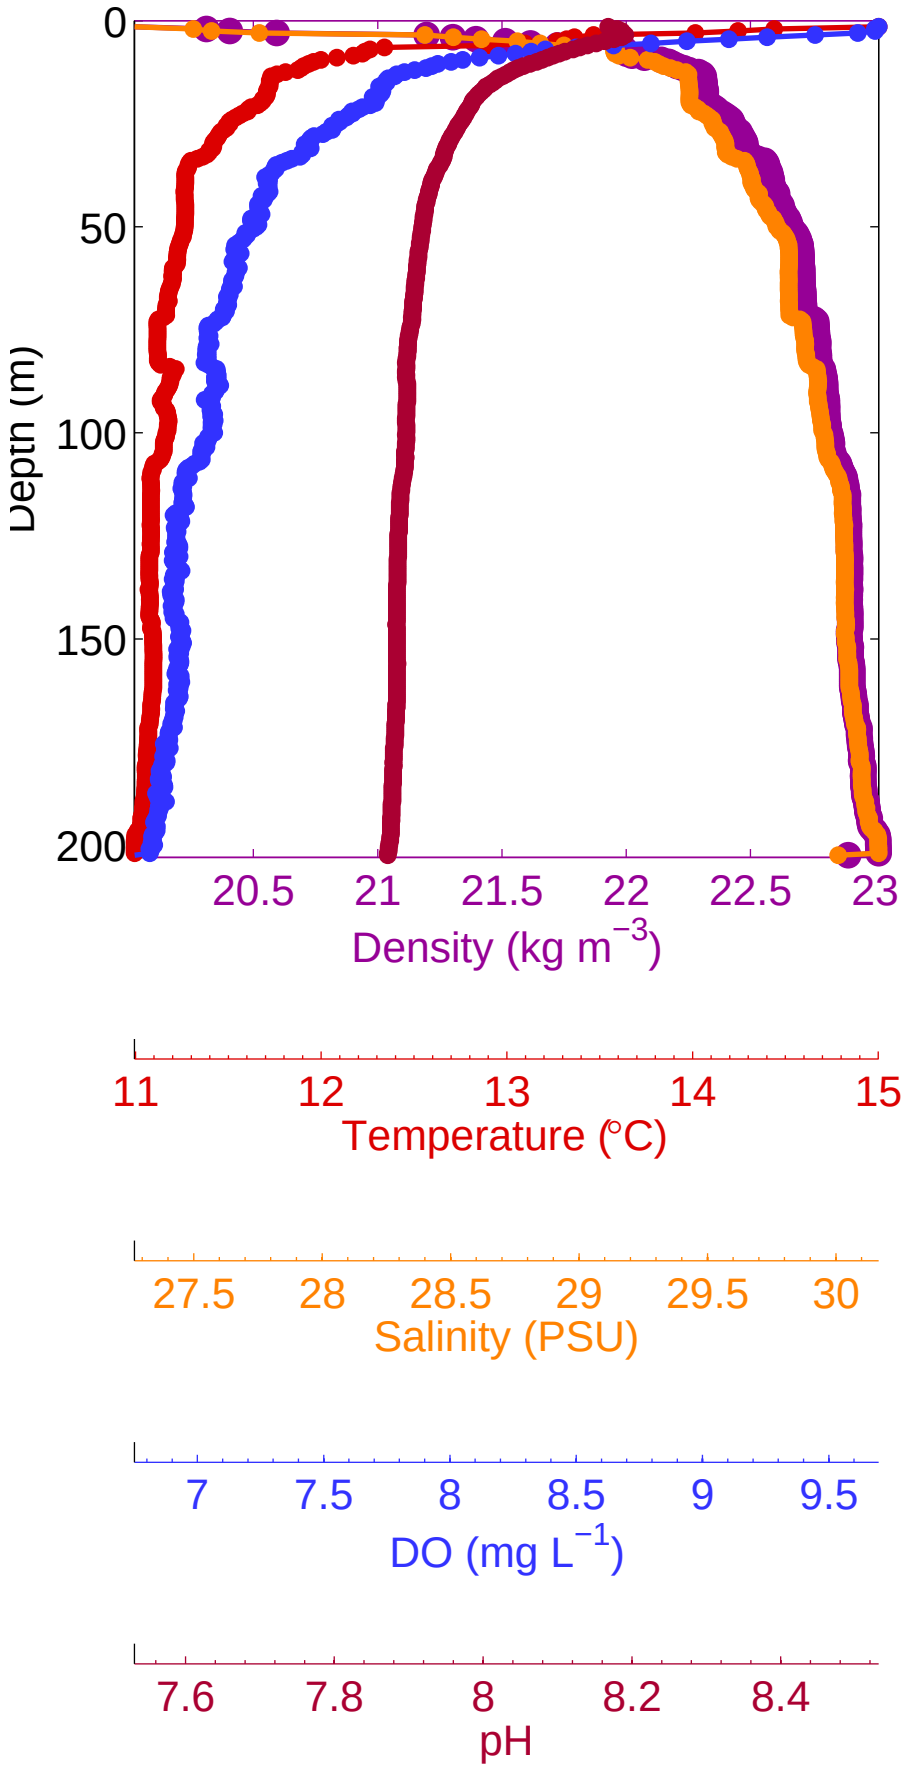
Depth (m)
0
50
100
150
200
20.5
21
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
11
12
13
14
15
Temperature (°C)
27.5
28
28.5
29
29.5
30
Salinity (PSU)
7
7.5
8
8.5
9
9.5
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

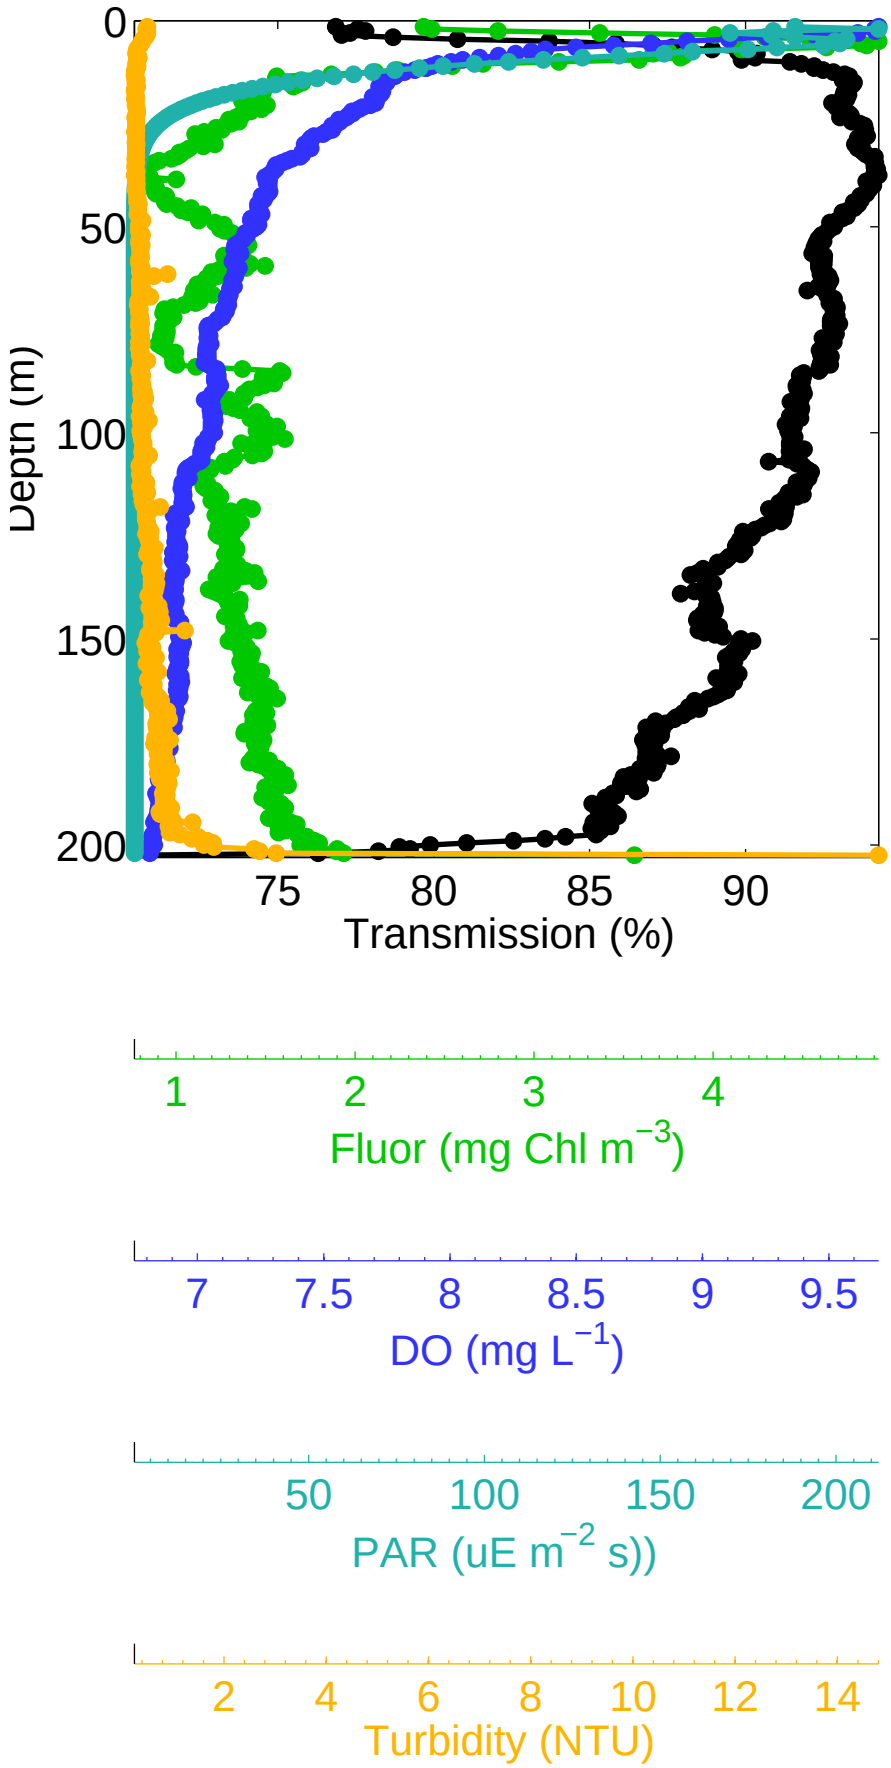
Depth (m)
0
50
100
150
200
75
80
85
90
Transmission (%)
1
2
3
4
Fluor (mg Chl m^{-3})
7
7.5
8
8.5
9
9.5
DO (mg L^{-1})
50
100
150
200
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)