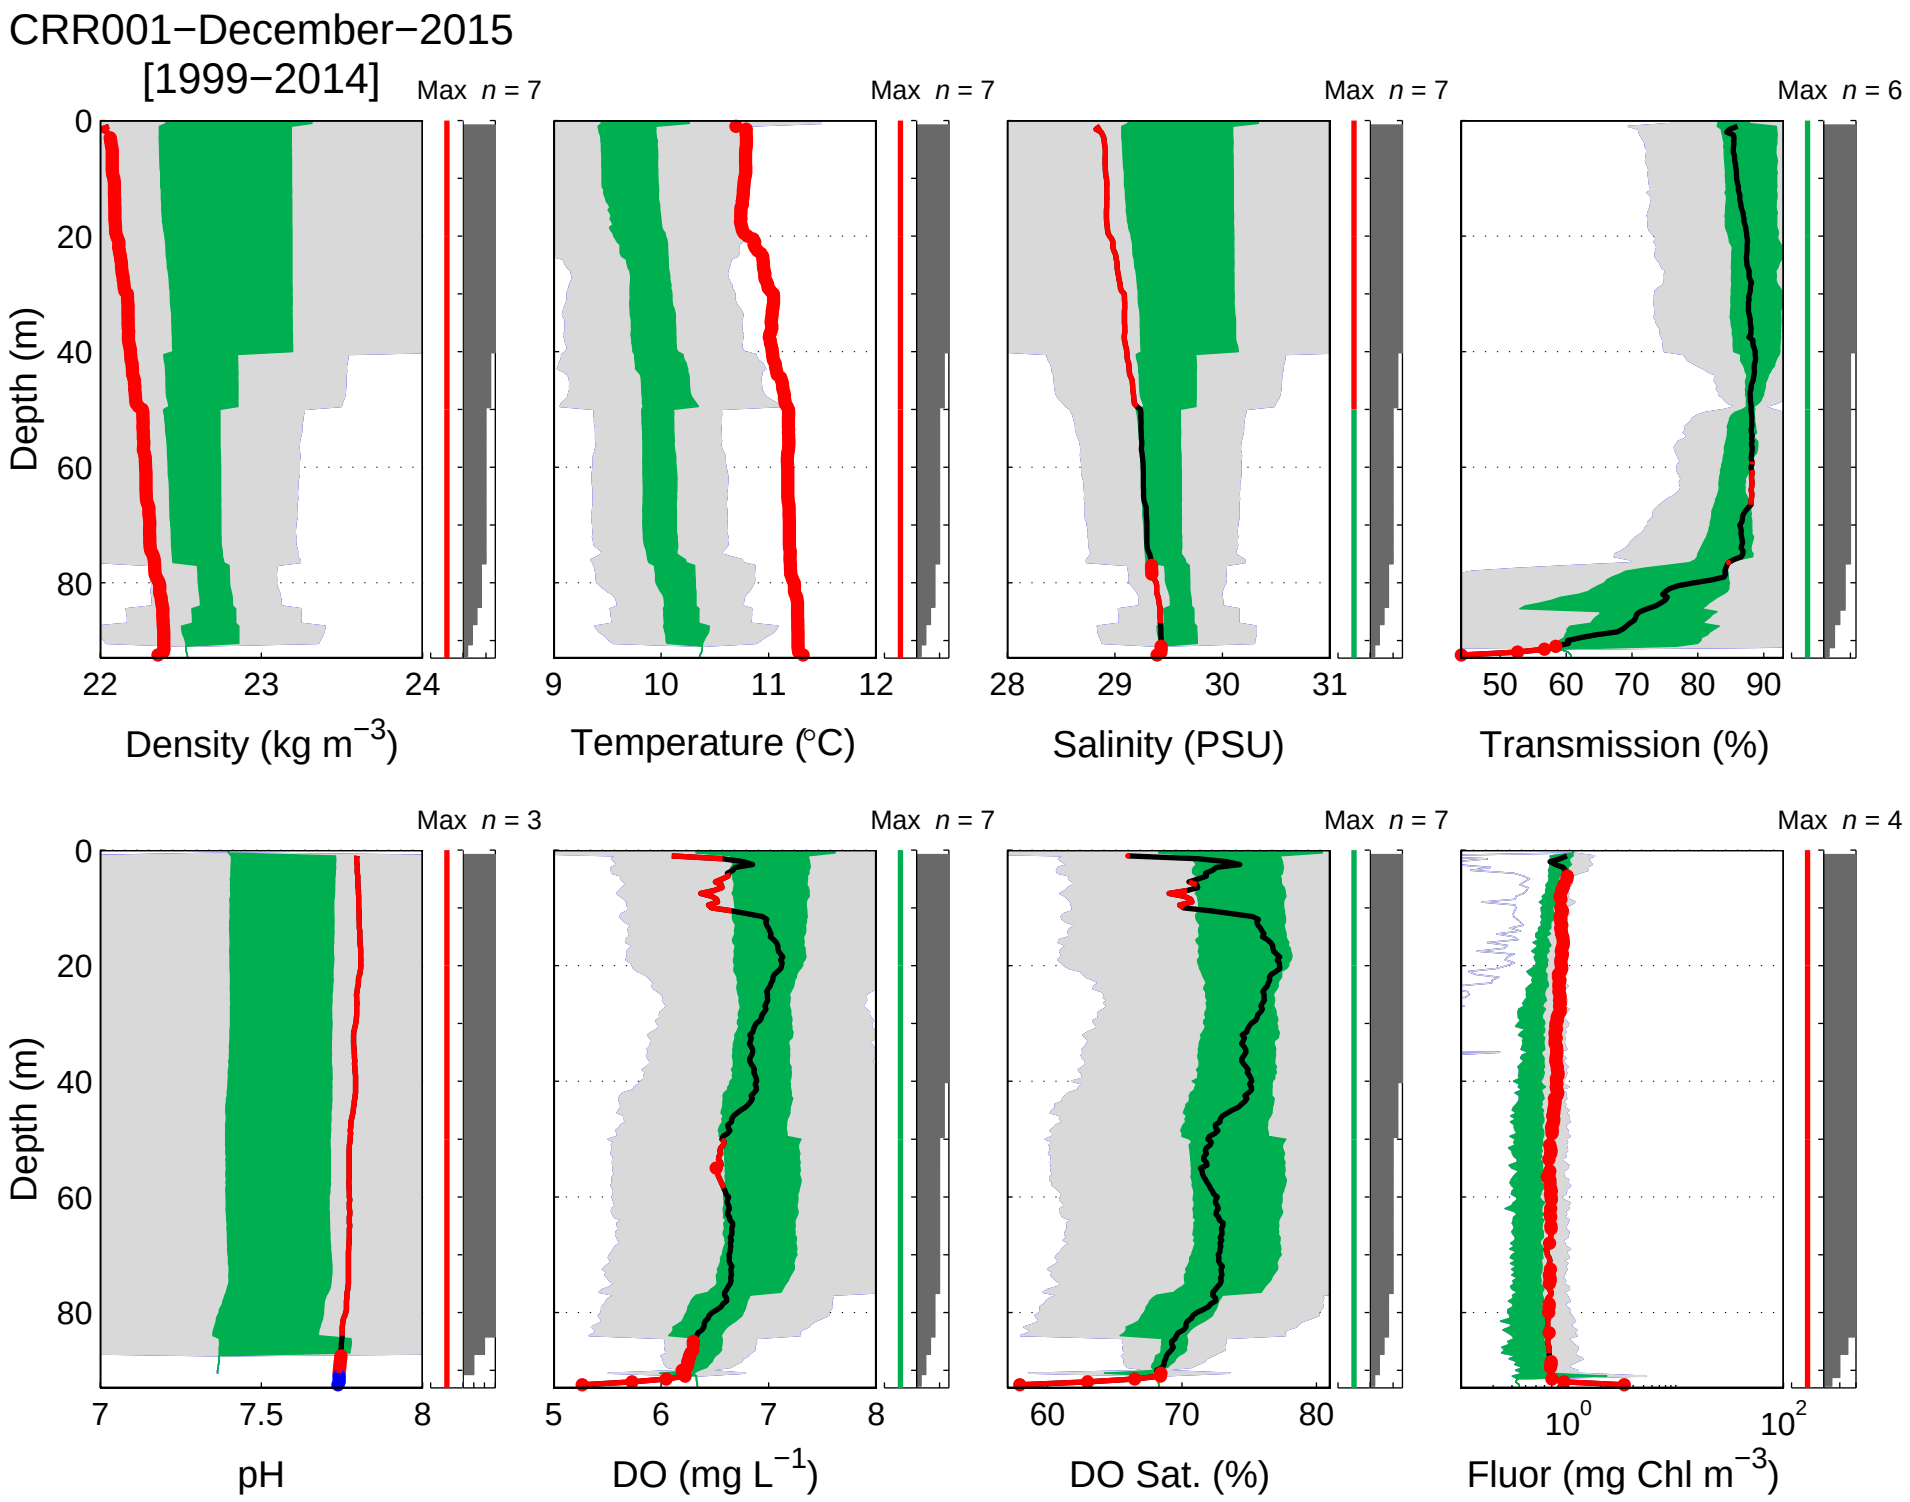
CRR001−December−2015
[1999−2014]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
22
23
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
50
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 3
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 4
7
7.5
8
pH
5
6
7
8
DO (mg L−1)
60
70
80
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

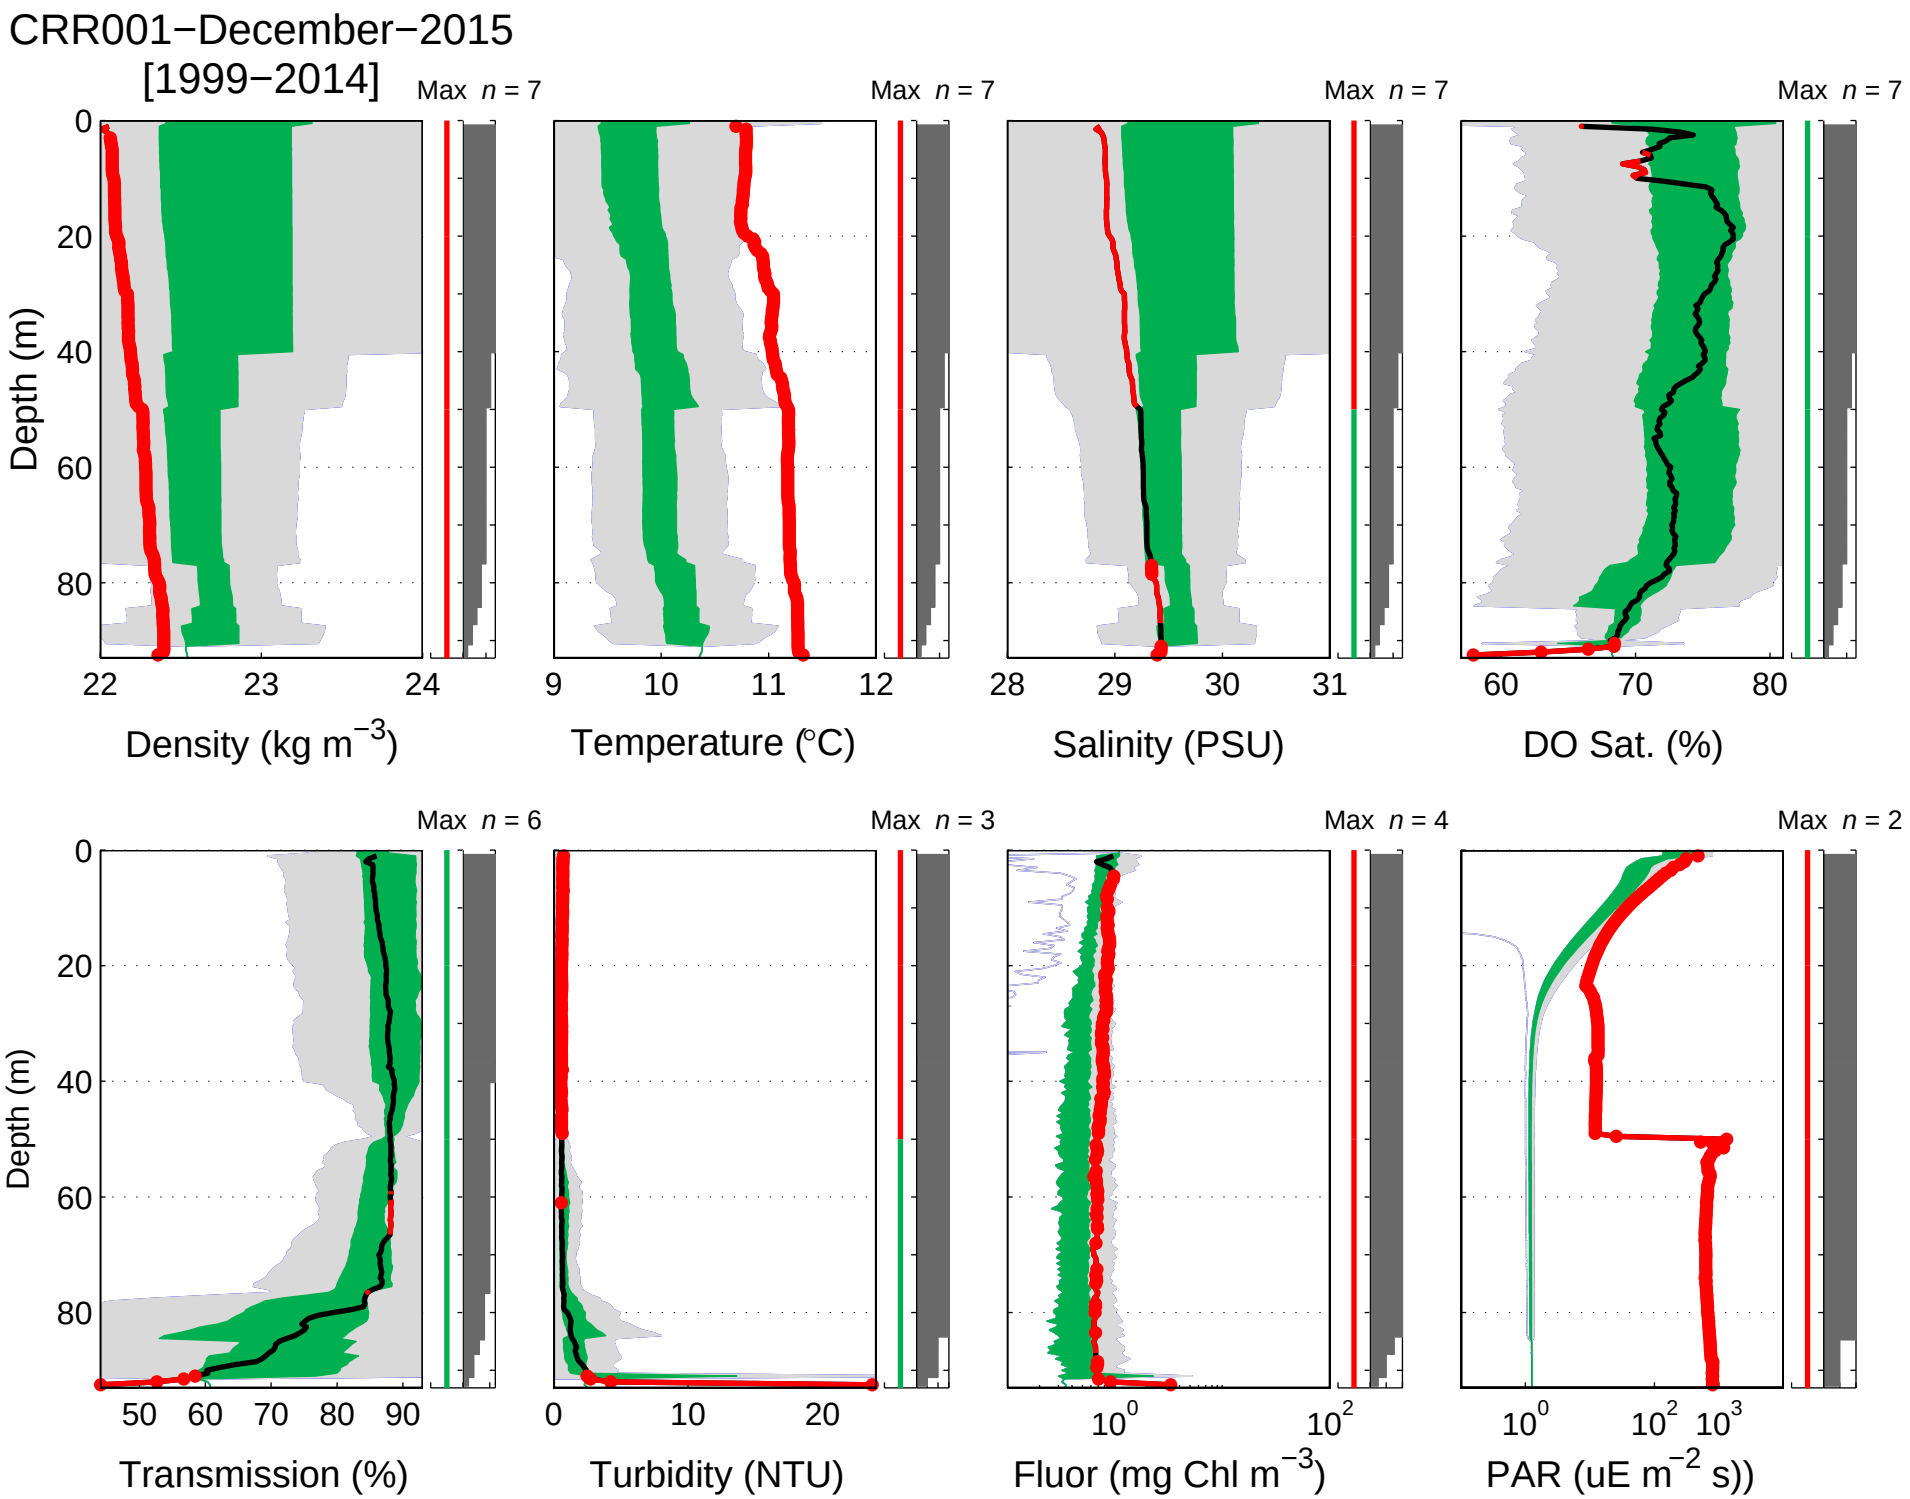
CRR001−December−2015
[1999−2014]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
22
23
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
60
70
80
DO Sat. (%)
Max n = 6
Max n = 3
Max n = 4
Max n = 2
50
60
70
80
90
Transmission (%)
0
10
20
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

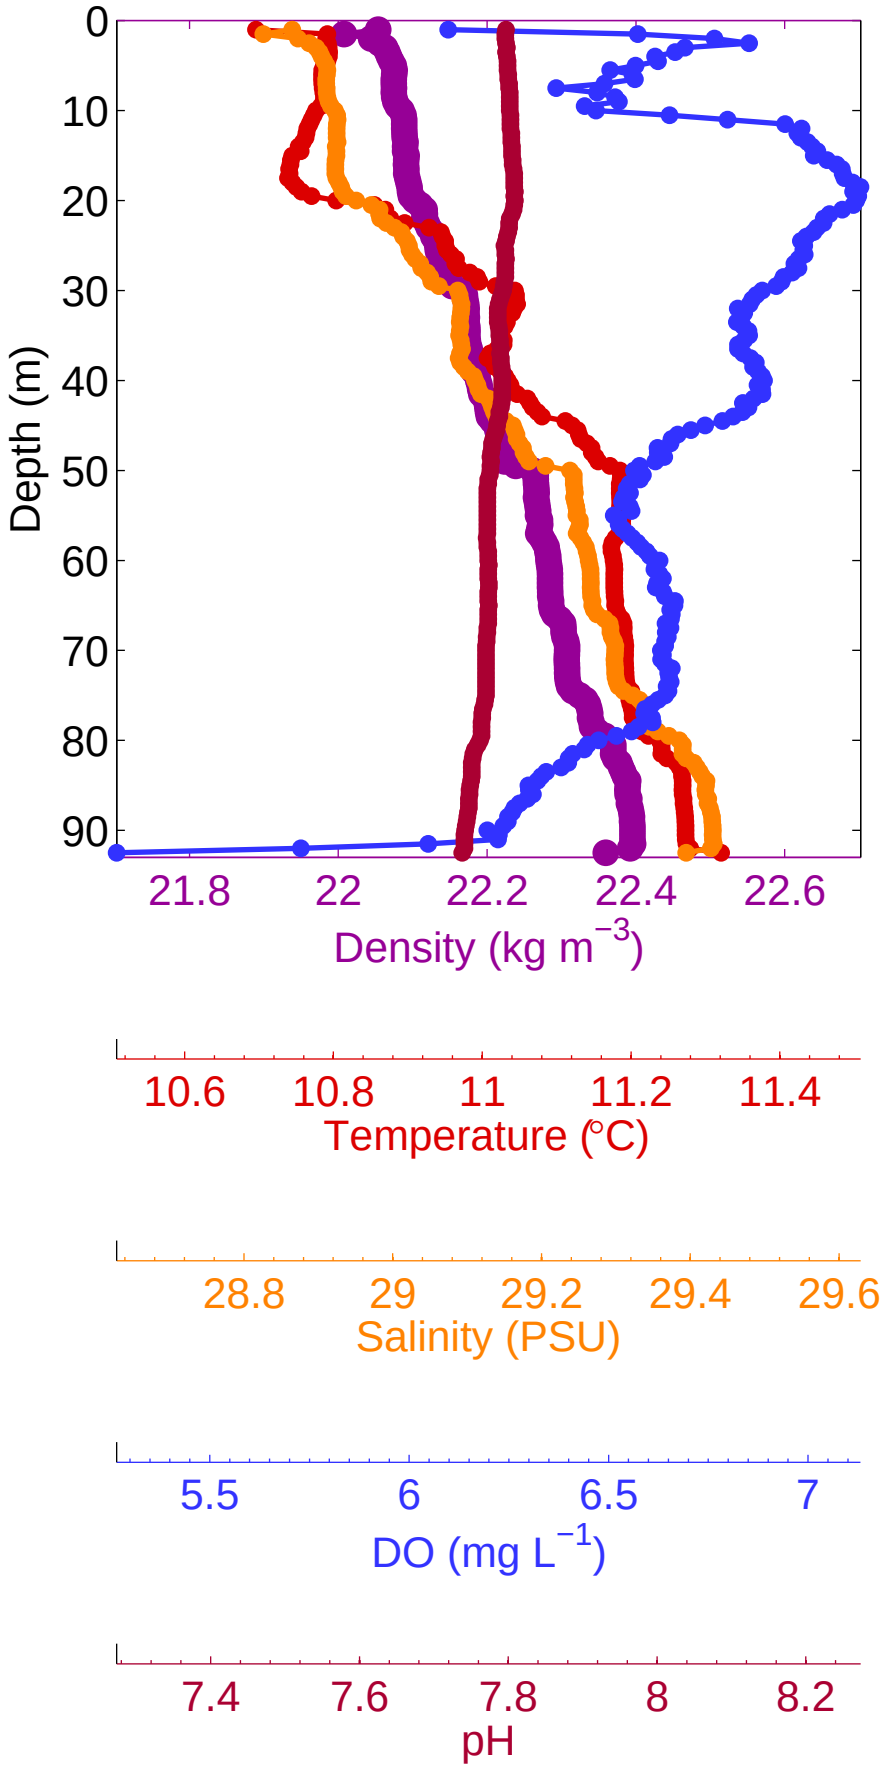
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21.8
22
22.2
22.4
22.6
Density (kg m^{-3})
10.6
10.8
11
11.2
11.4
Temperature (°C)
28.8
29
29.2
29.4
29.6
Salinity (PSU)
5.5
6
6.5
7
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

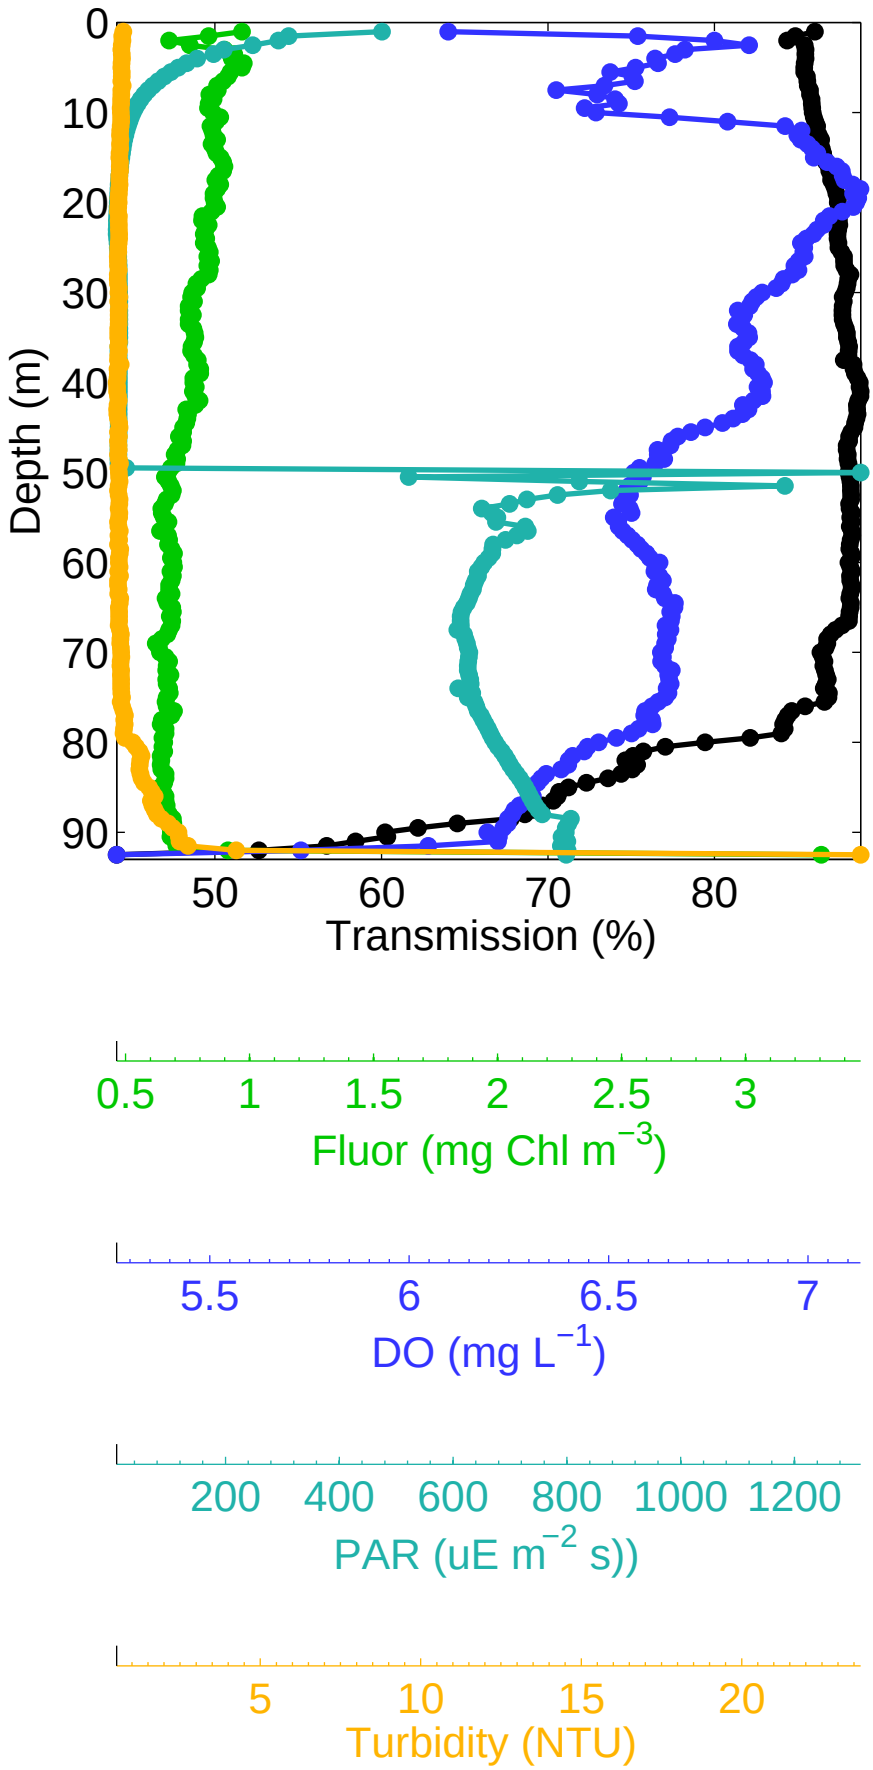
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50
60
70
80
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
5.5
6
6.5
7
DO (mg L^{-1})
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE m^{-2} s))
5
10
15
20
Turbidity (NTU)