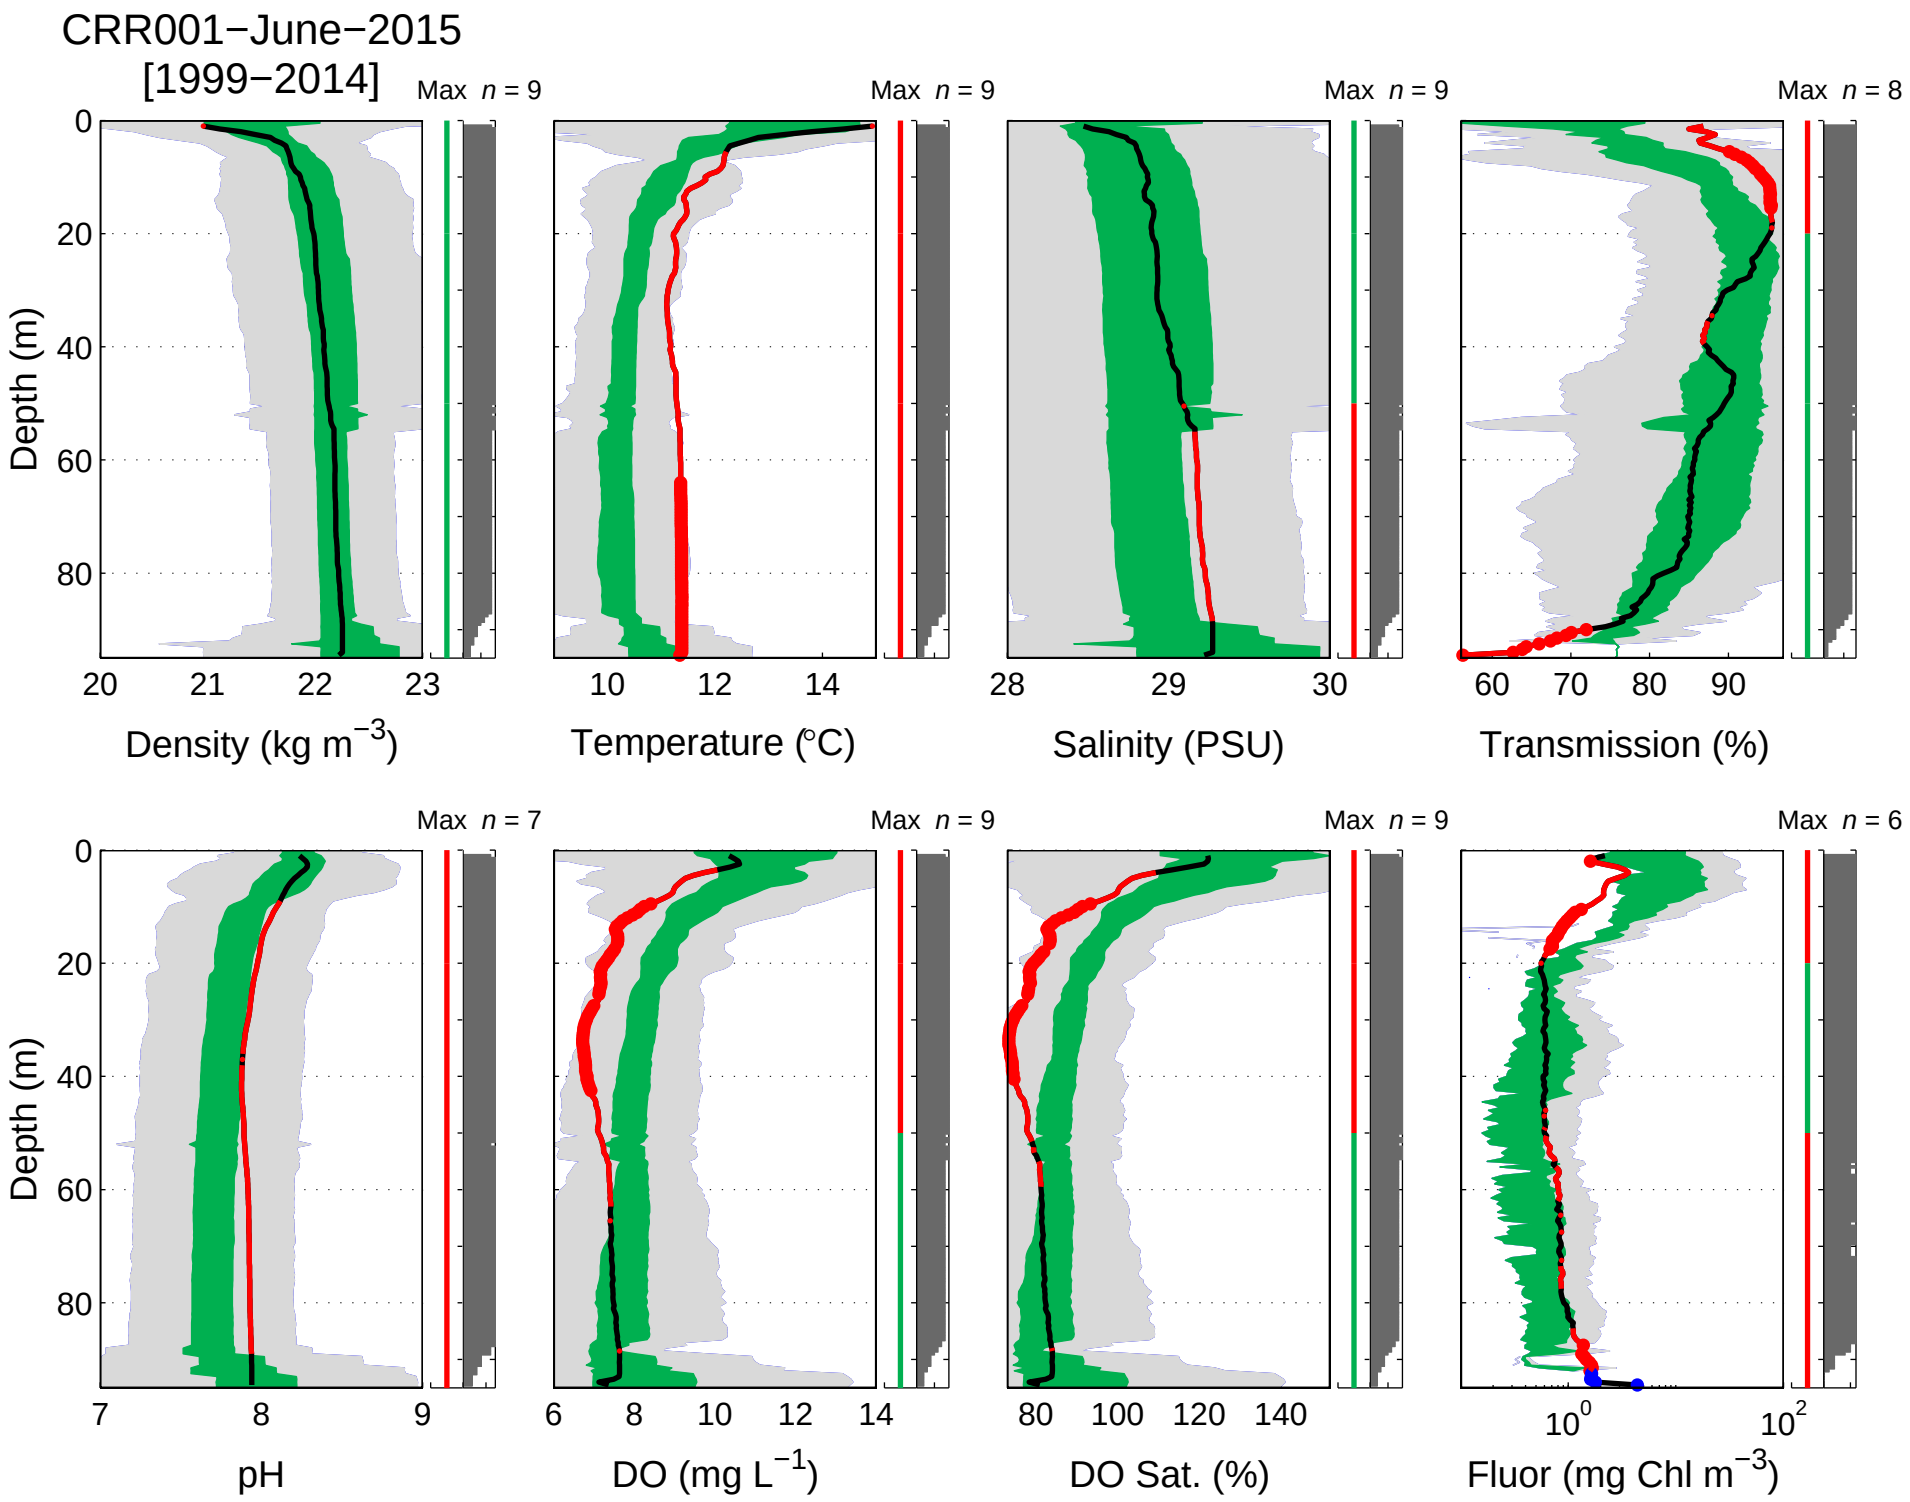
CRR001−June−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 8
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 7
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 6
7
8
9
pH
6
8
10
12
14
DO (mg L−1)
80
100
120
140
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

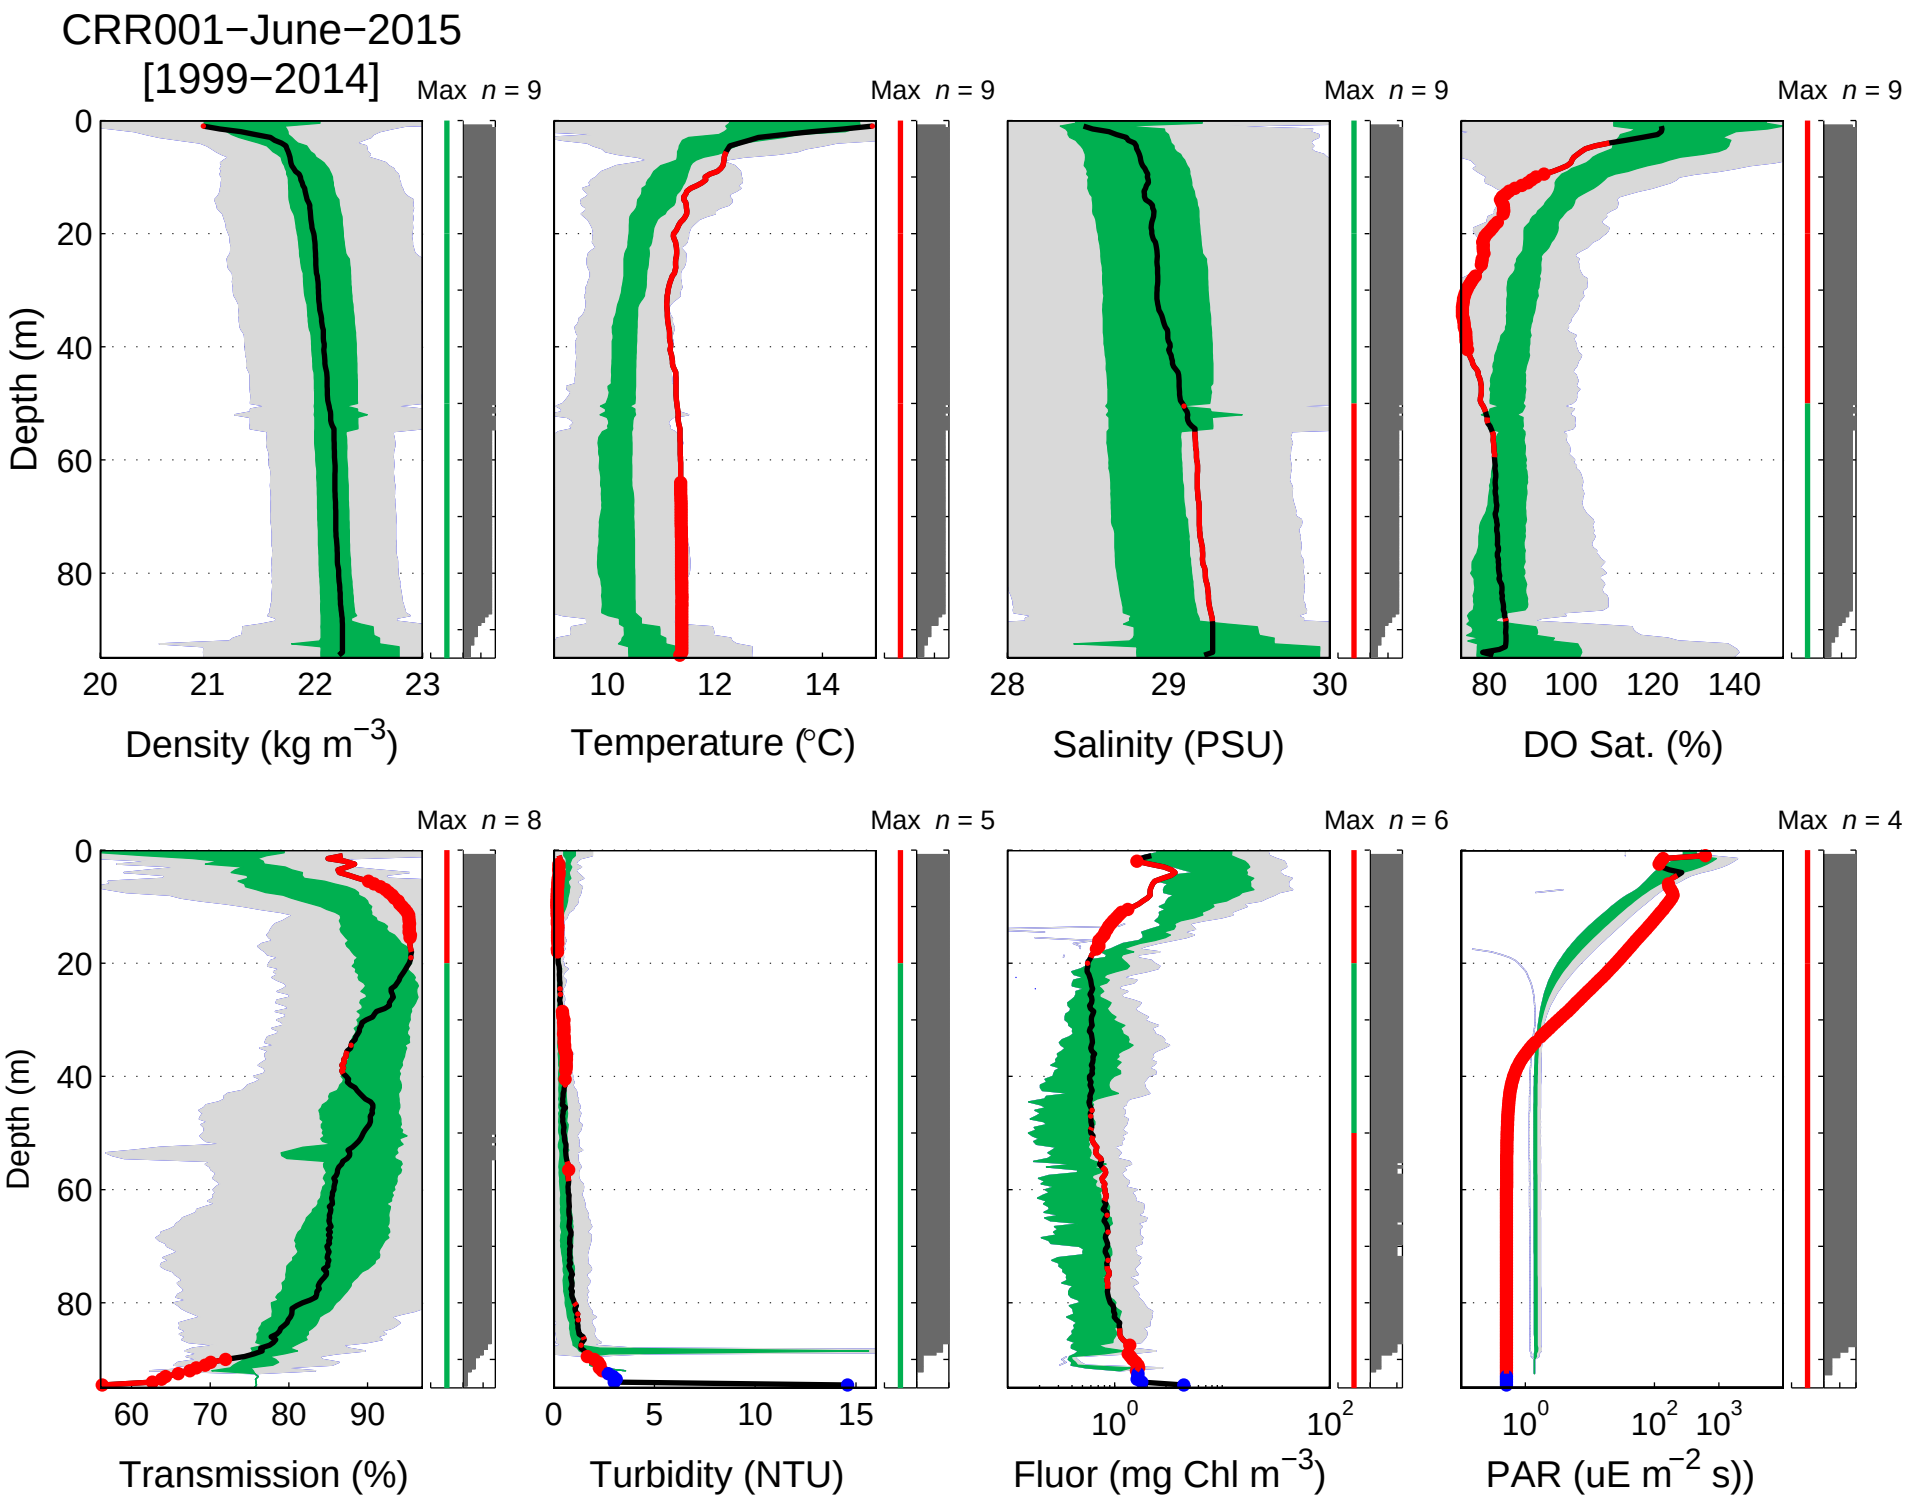
CRR001−June−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
80
100
120
140
DO Sat. (%)
Max n = 8
Max n = 5
Max n = 6
Max n = 4
60
70
80
90
Transmission (%)
0
5
10
15
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

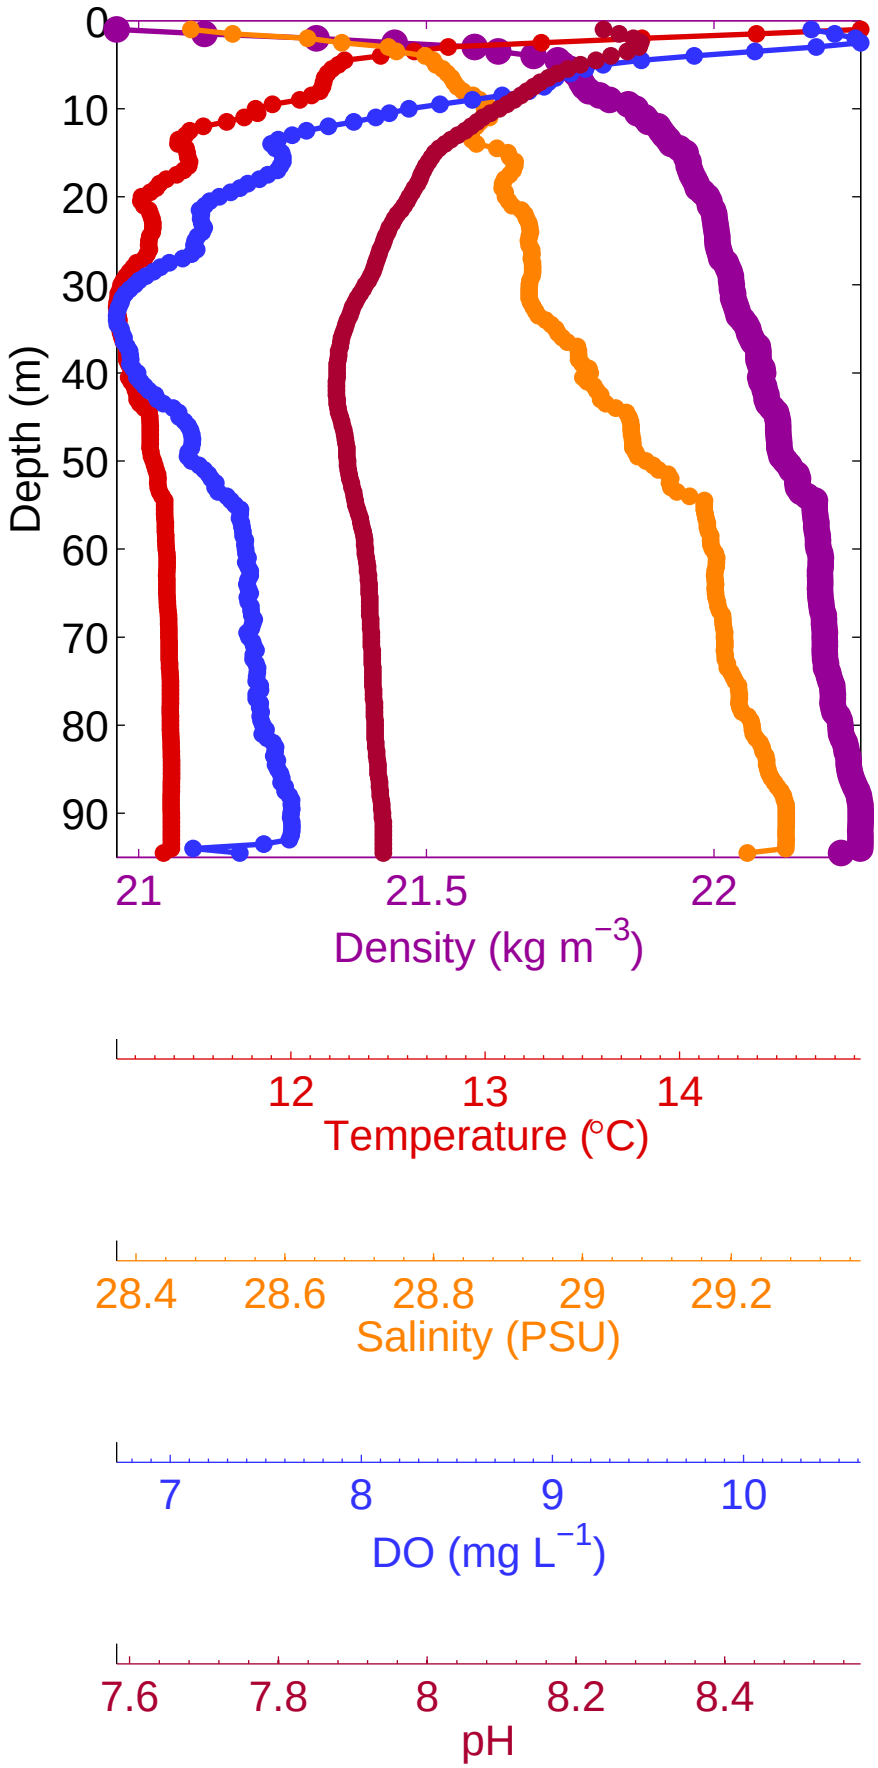
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21
21.5
22
Density (kg m^{-3})
12
13
14
Temperature (°C)
28.4
28.6
28.8
29
29.2
Salinity (PSU)
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

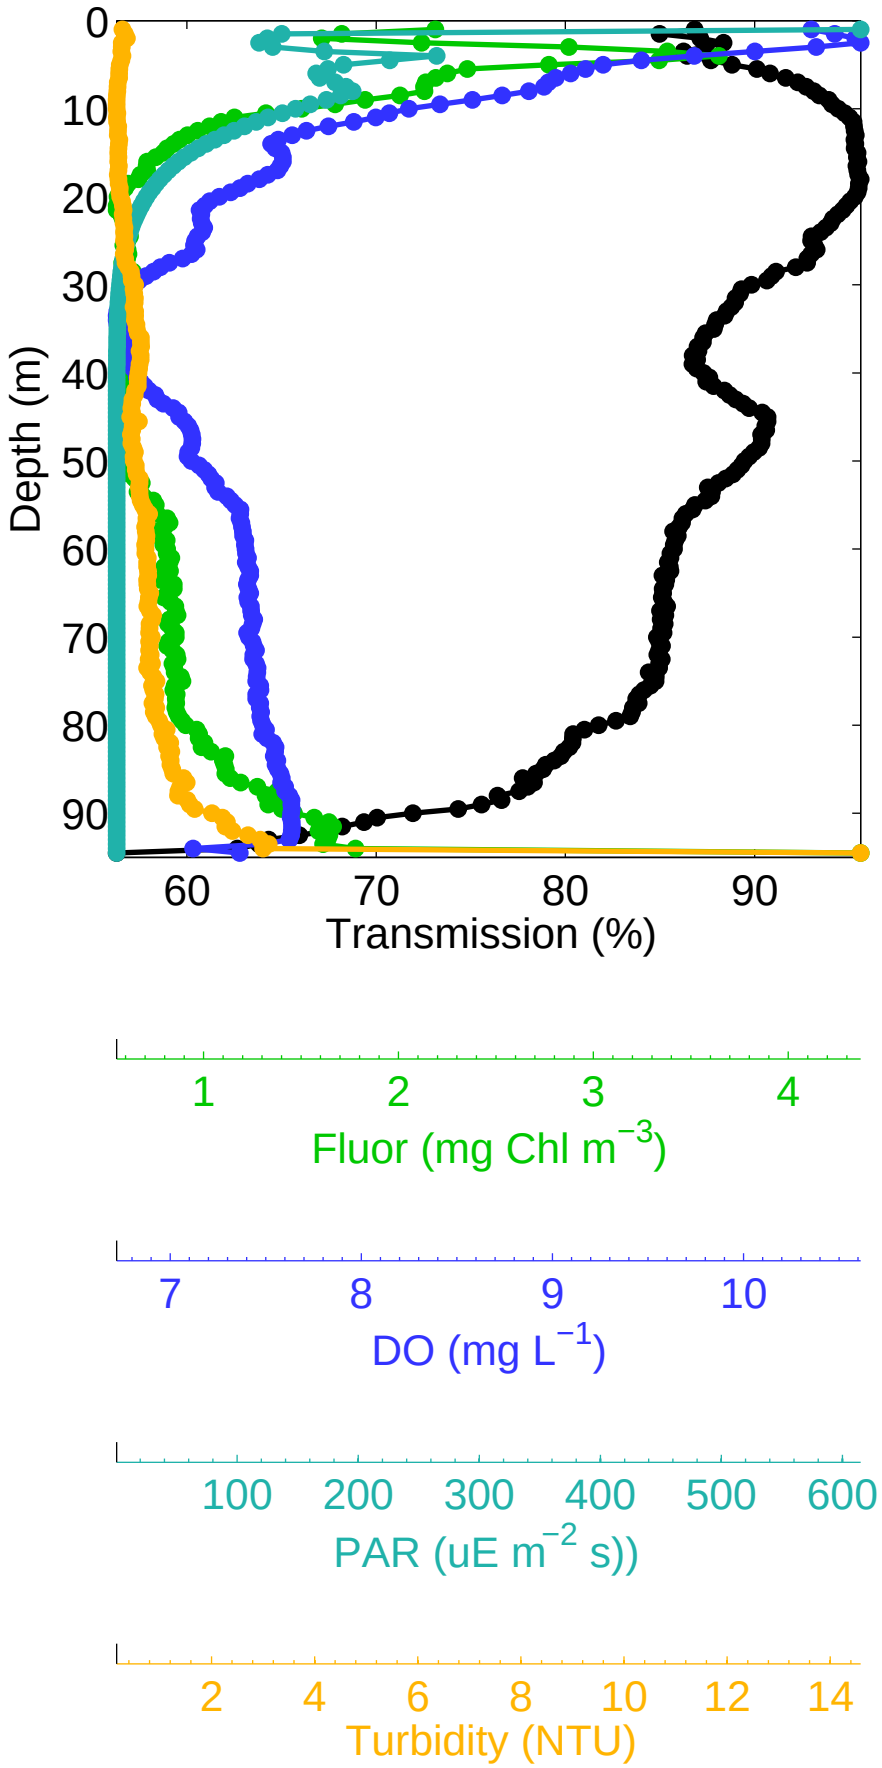
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
80
90
Transmission (%)
1
2
3
4
Fluor (mg Chl m^{-3})
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
100
200
300
400
500
600
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)