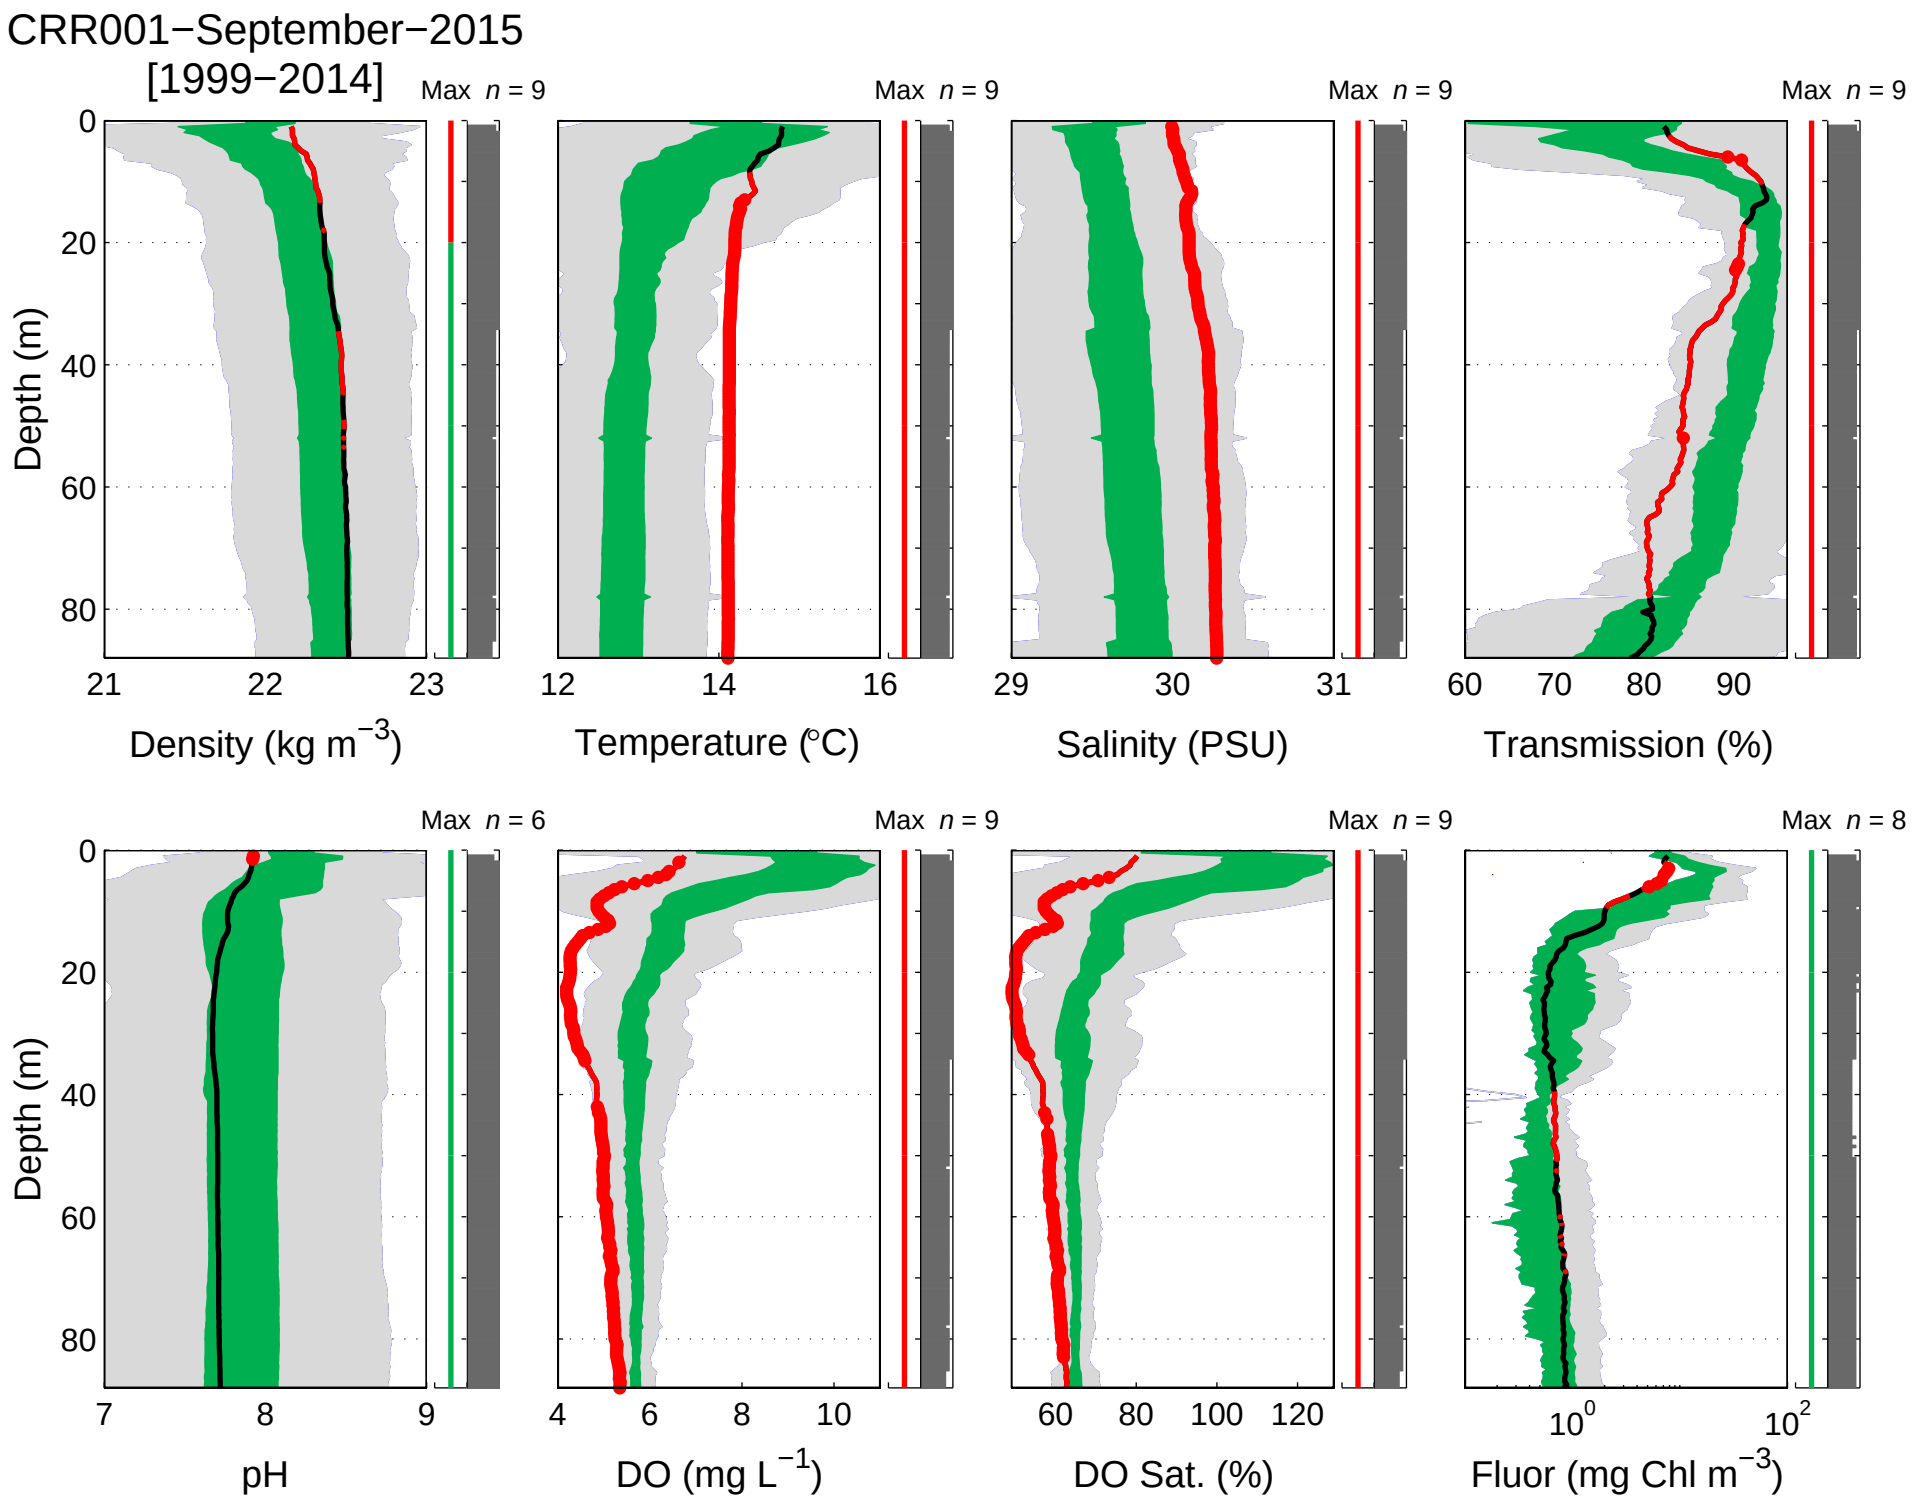
CRR001−September−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
12
14
16
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 6
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 8
7
8
9
pH
4
6
8
10
DO (mg L−1)
60
80
100
120
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

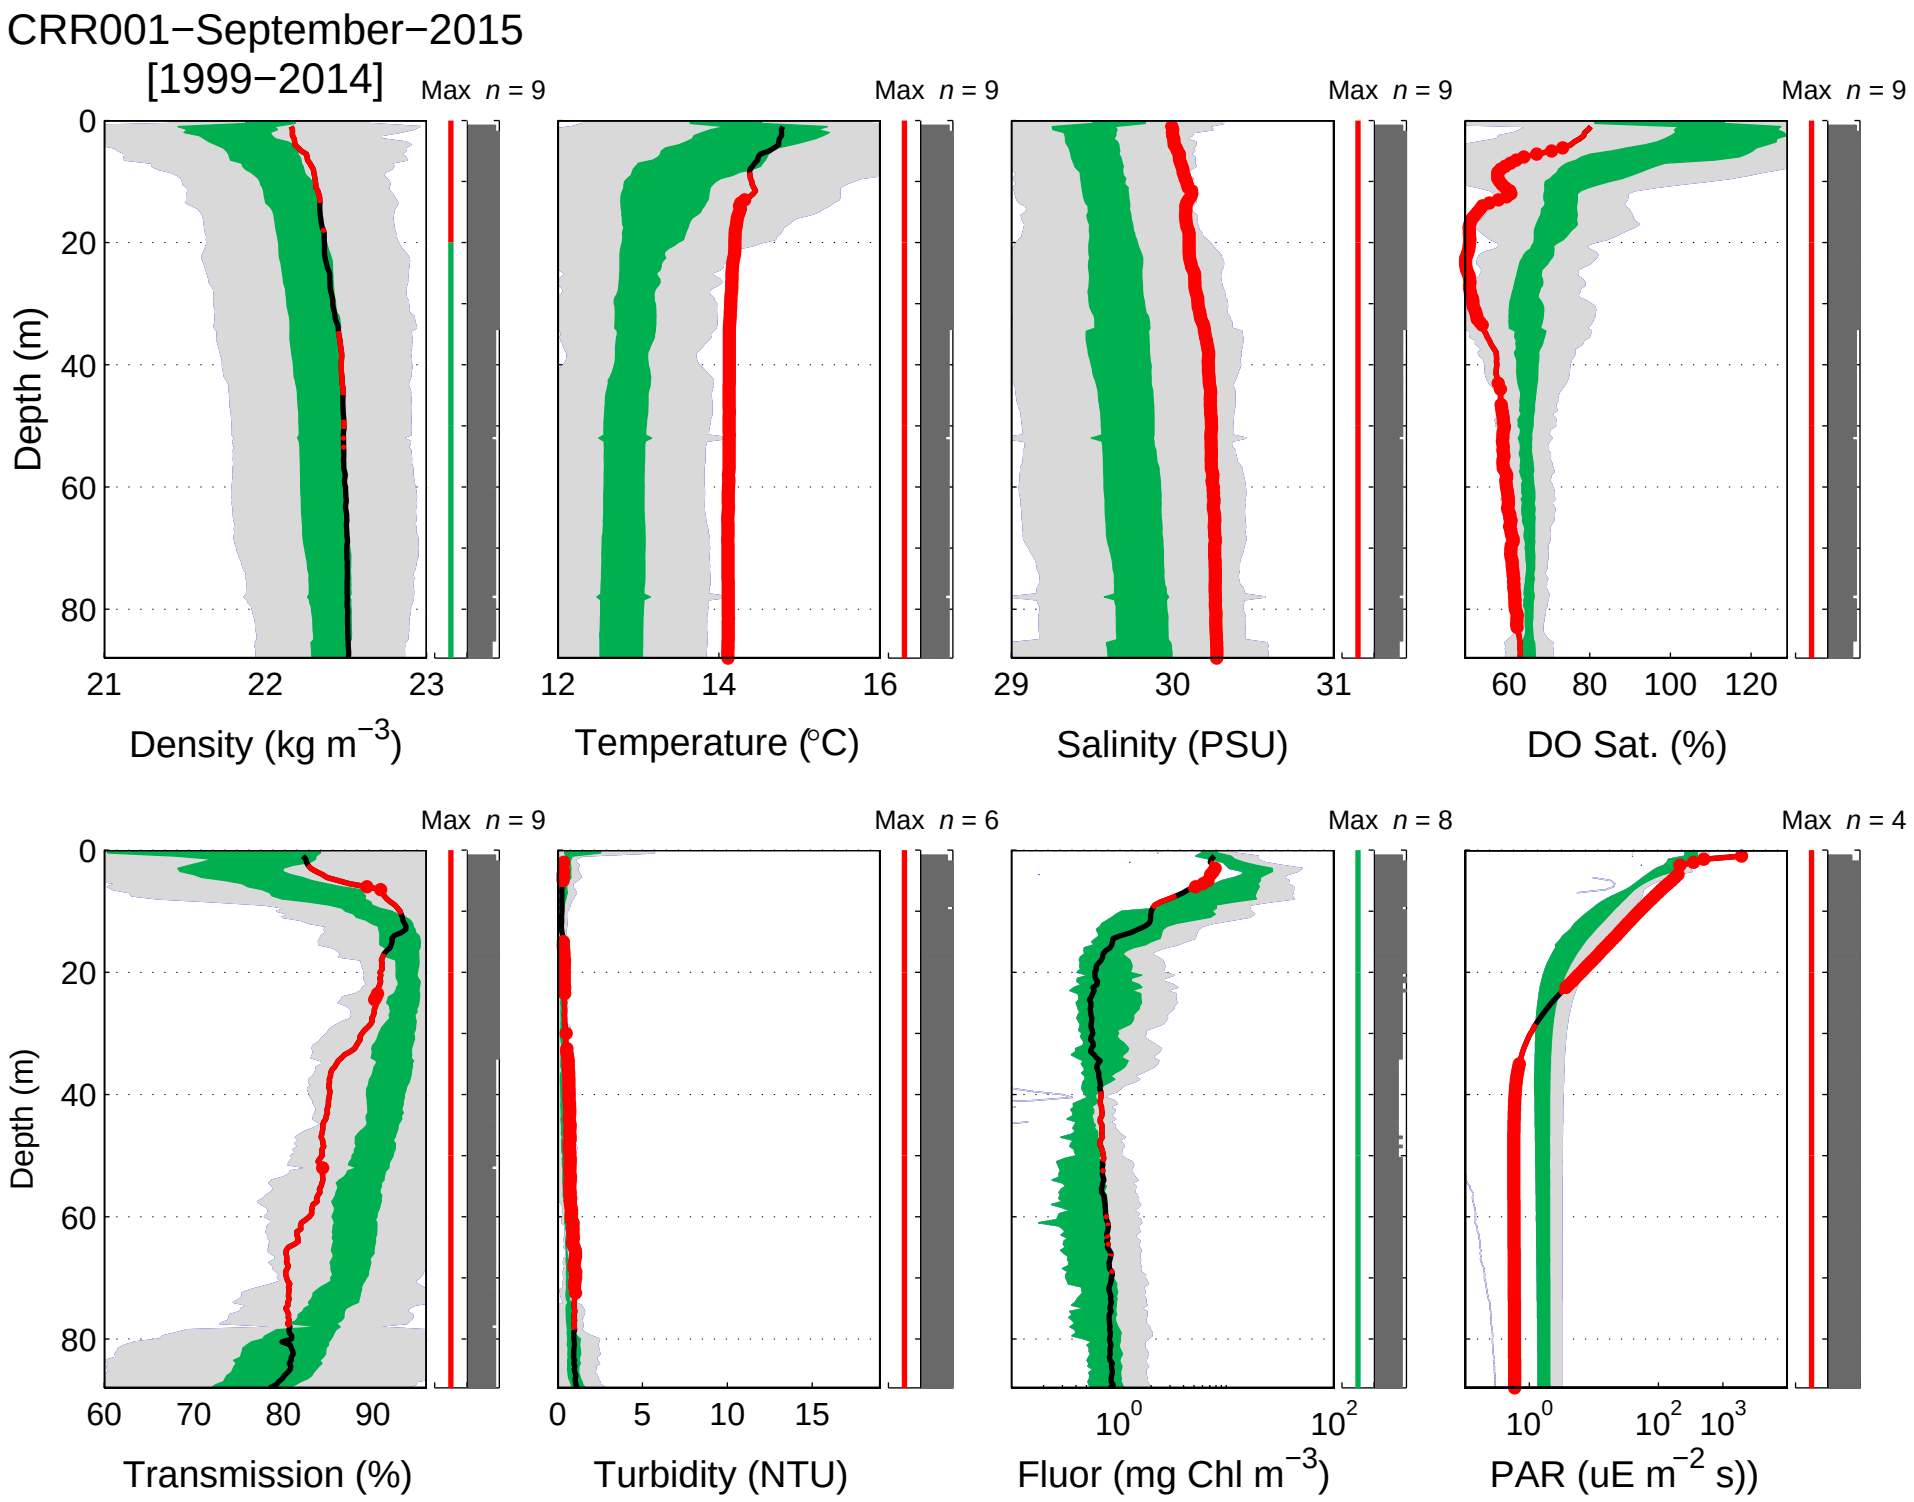
CRR001−September−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
12
14
16
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
60
80
100
120
DO Sat. (%)
Max n = 9
Max n = 6
Max n = 8
Max n = 4
60
70
80
90
Transmission (%)
0
5
10
15
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

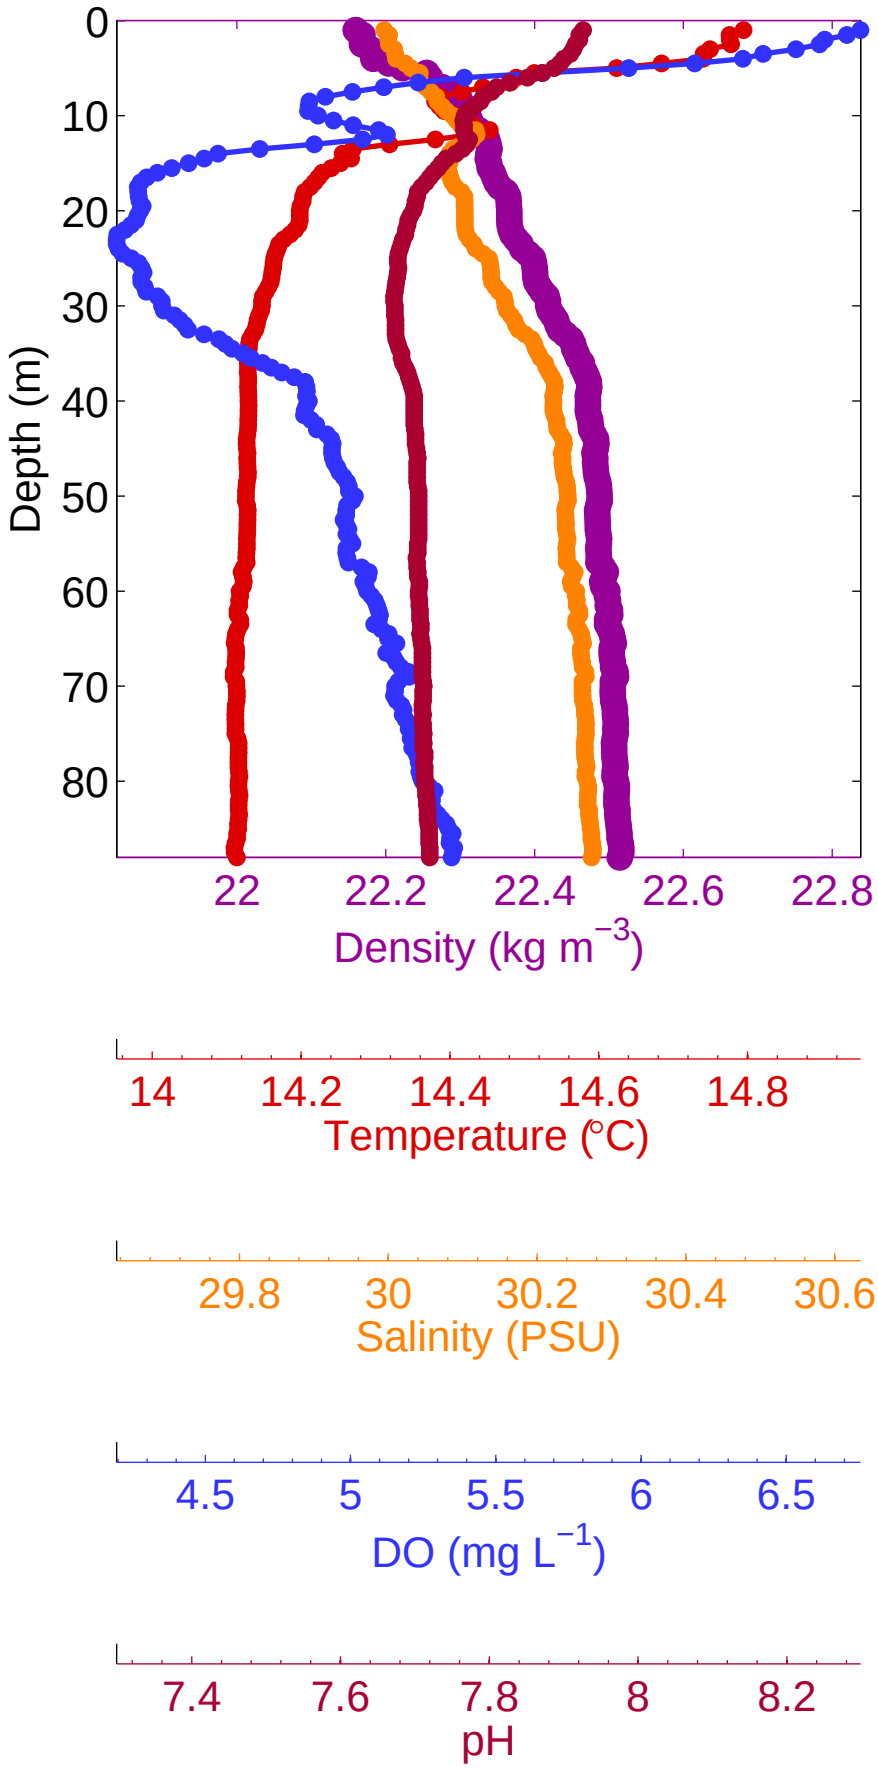
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
22
22.2
22.4
22.6
22.8
Density (kg m^{-3})
14
14.2
14.4
14.6
14.8
Temperature (°C)
29.8
30
30.2
30.4
30.6
Salinity (PSU)
4.5
5
5.5
6
6.5
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

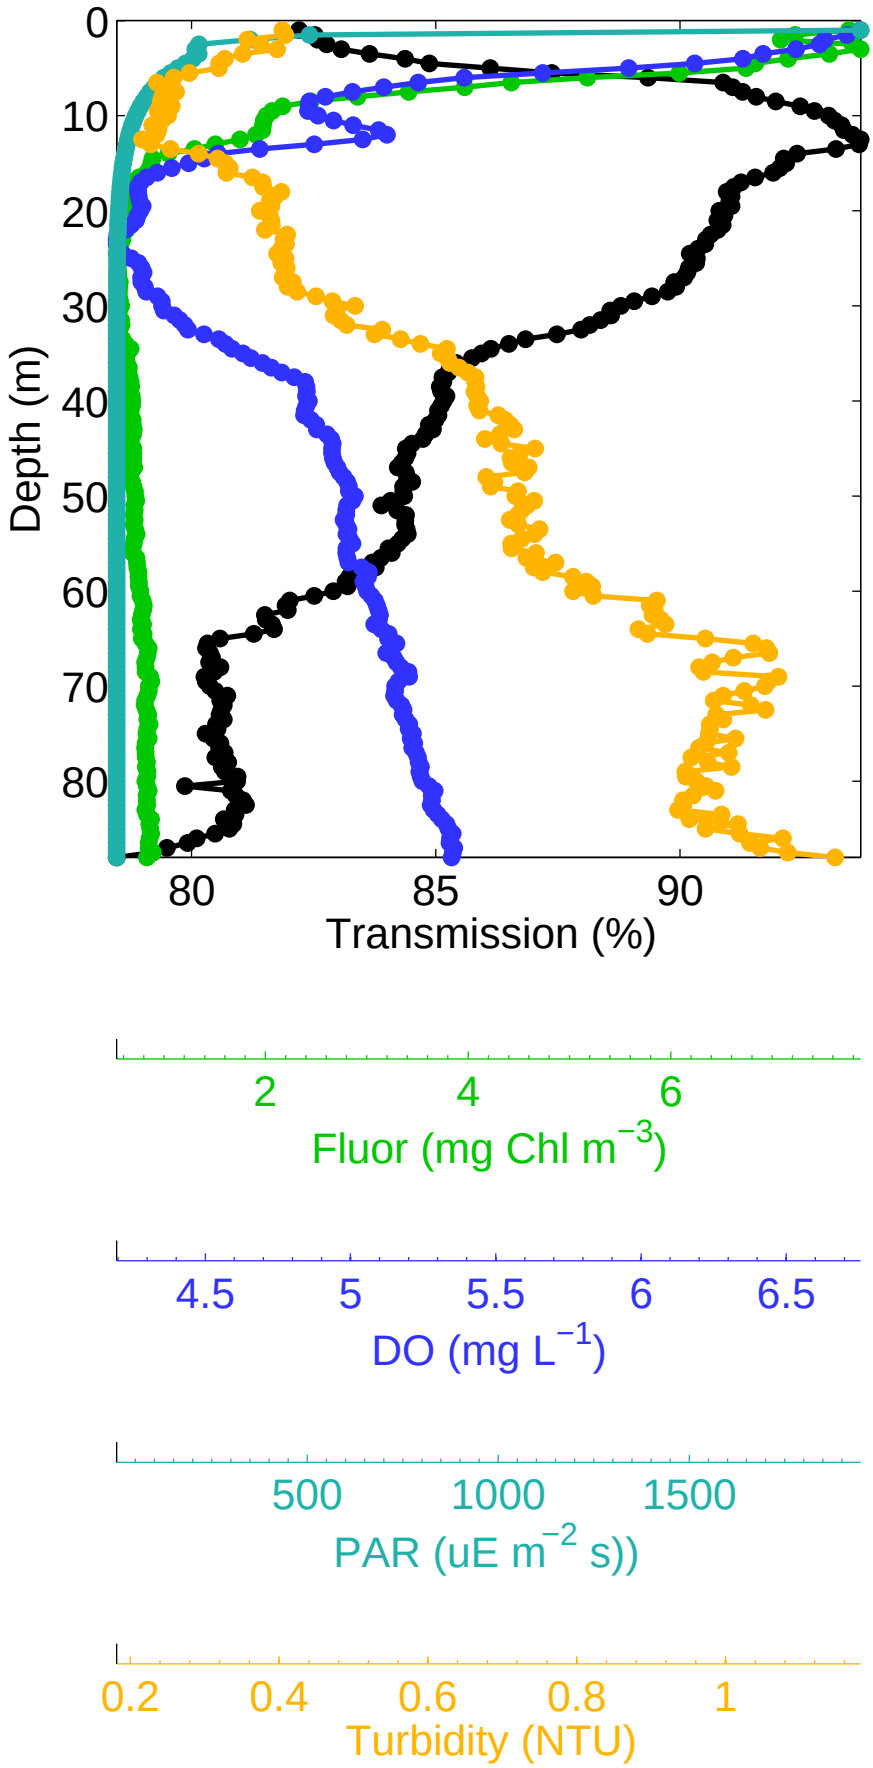
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
4.5
5
5.5
6
6.5
DO (mg L^{-1})
500
1000
1500
PAR (uE m^{-2} s))
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)