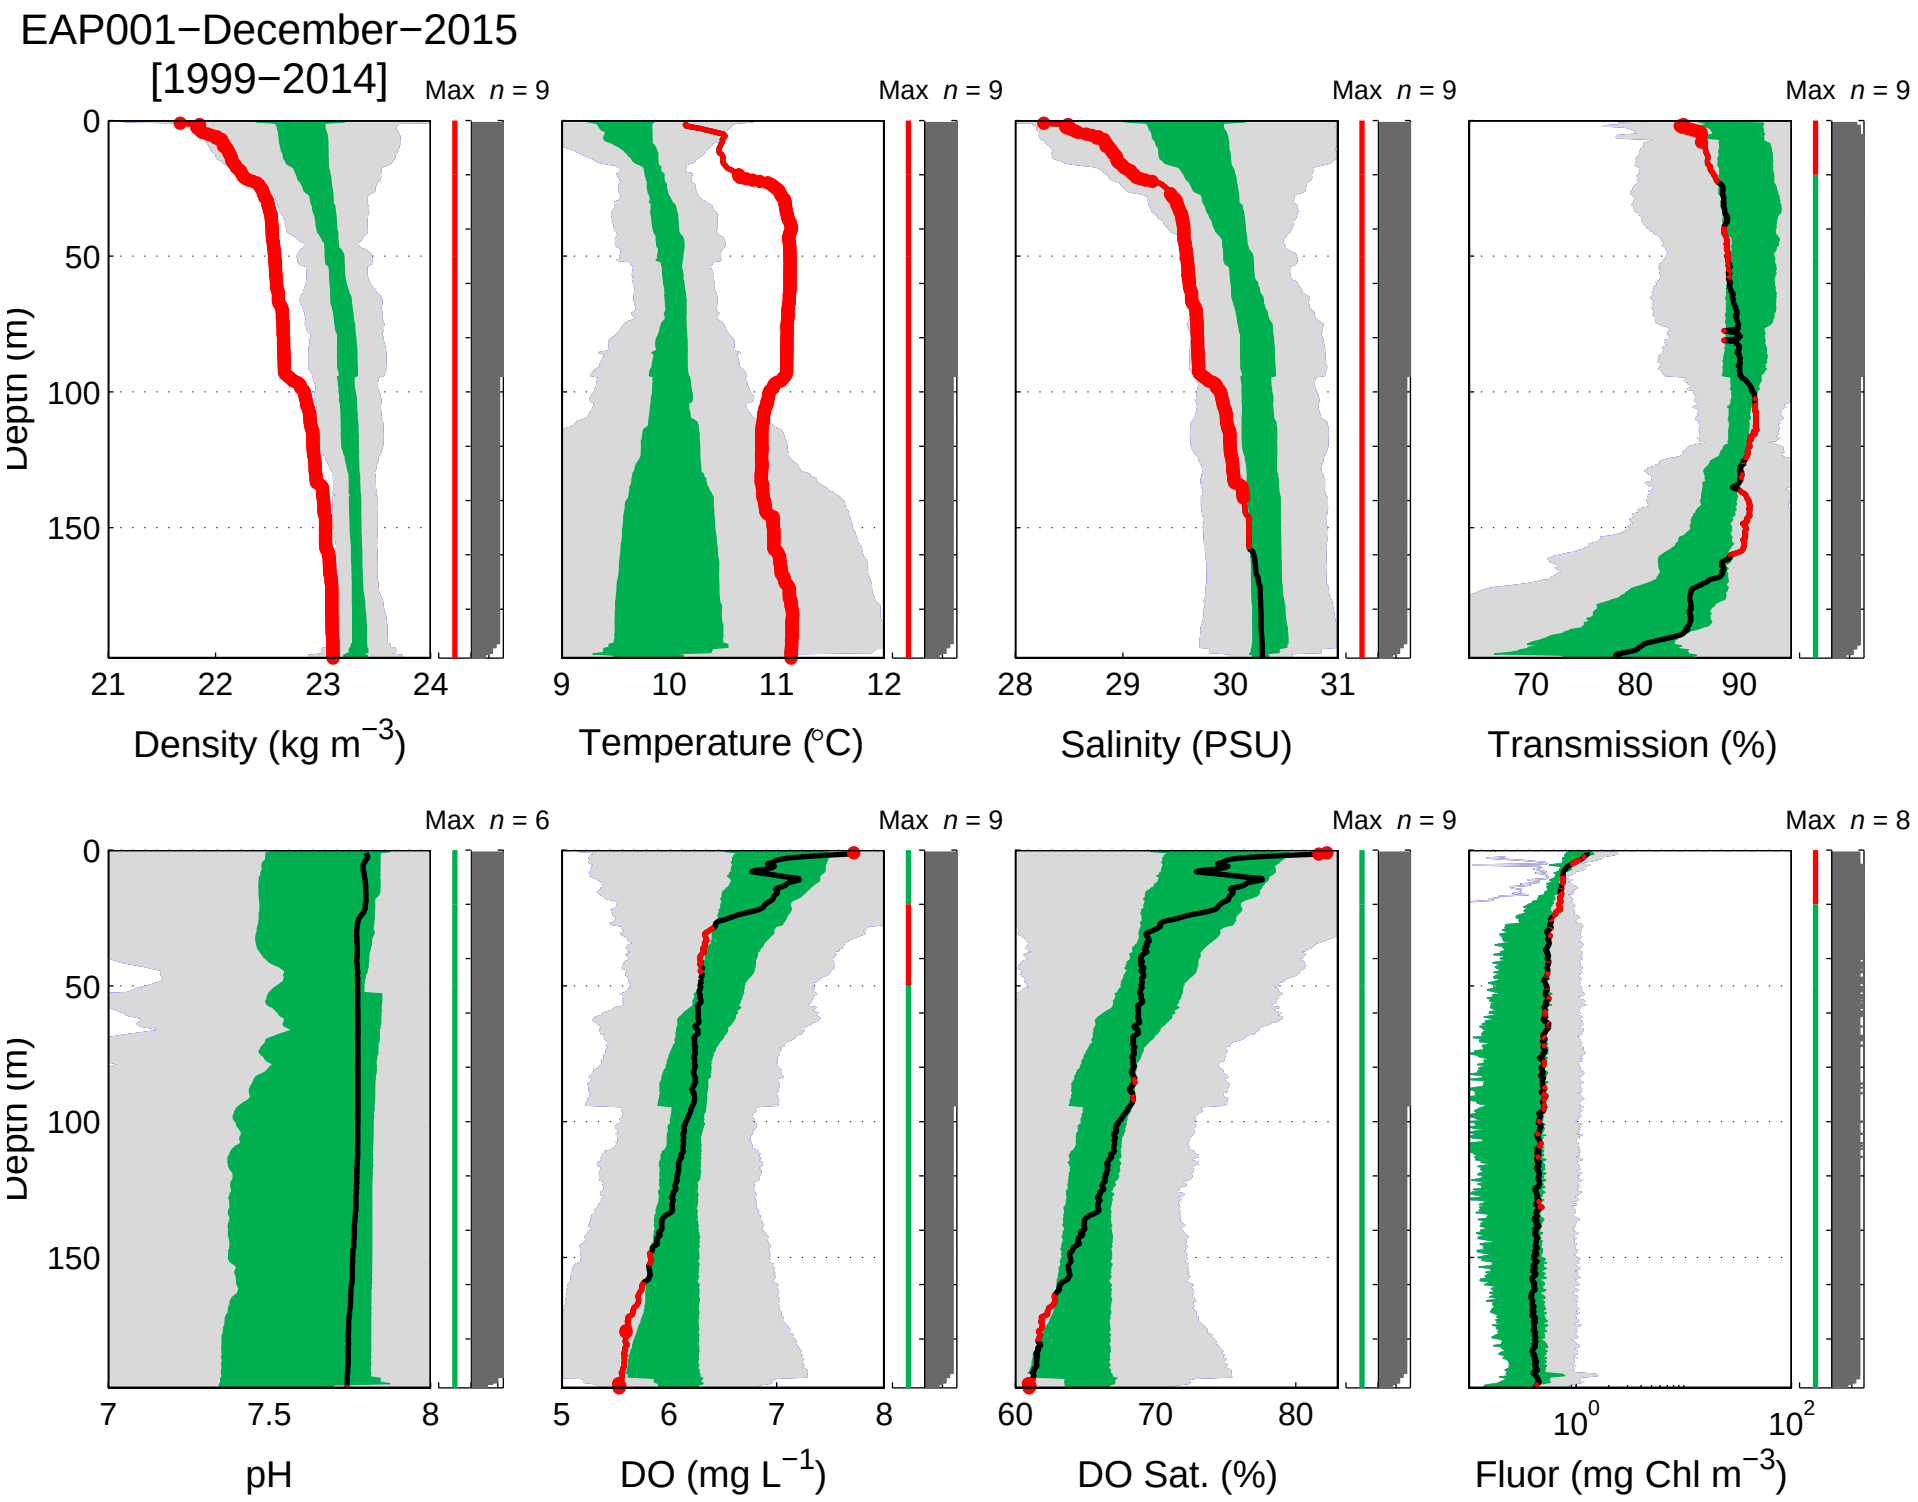
EAP001−December−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 6
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 8
7
7.5
8
pH
5
6
7
8
DO (mg L−1)
60
70
80
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

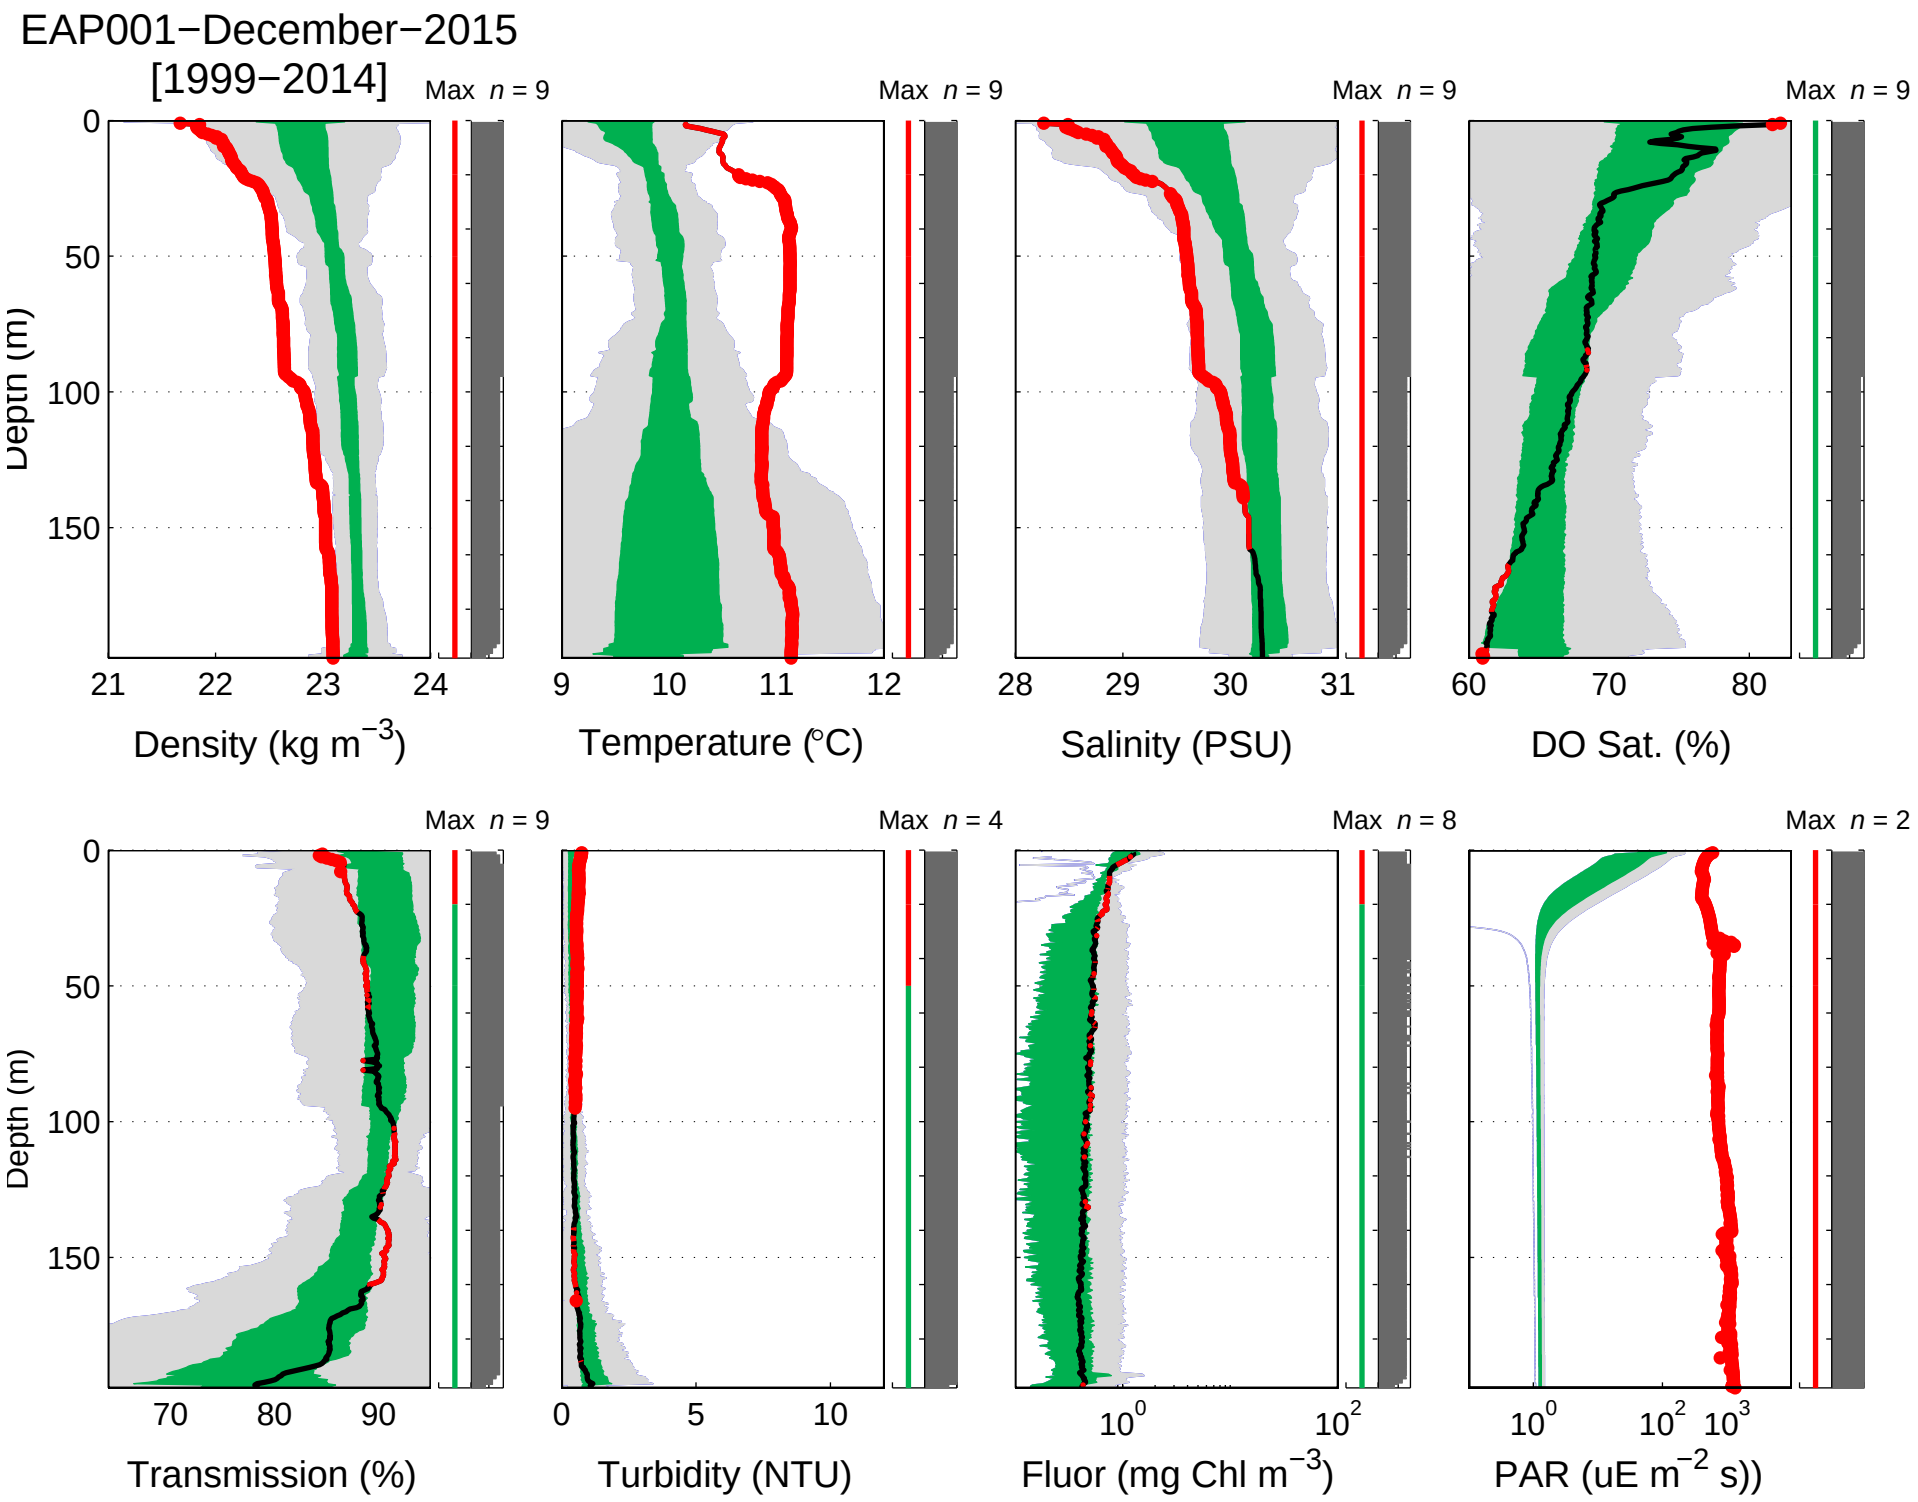
EAP001−December−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
60
70
80
DO Sat. (%)
Max n = 9
Max n = 4
Max n = 8
Max n = 2
Depth (m)
0
50
100
150
70
80
90
Transmission (%)
0
5
10
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

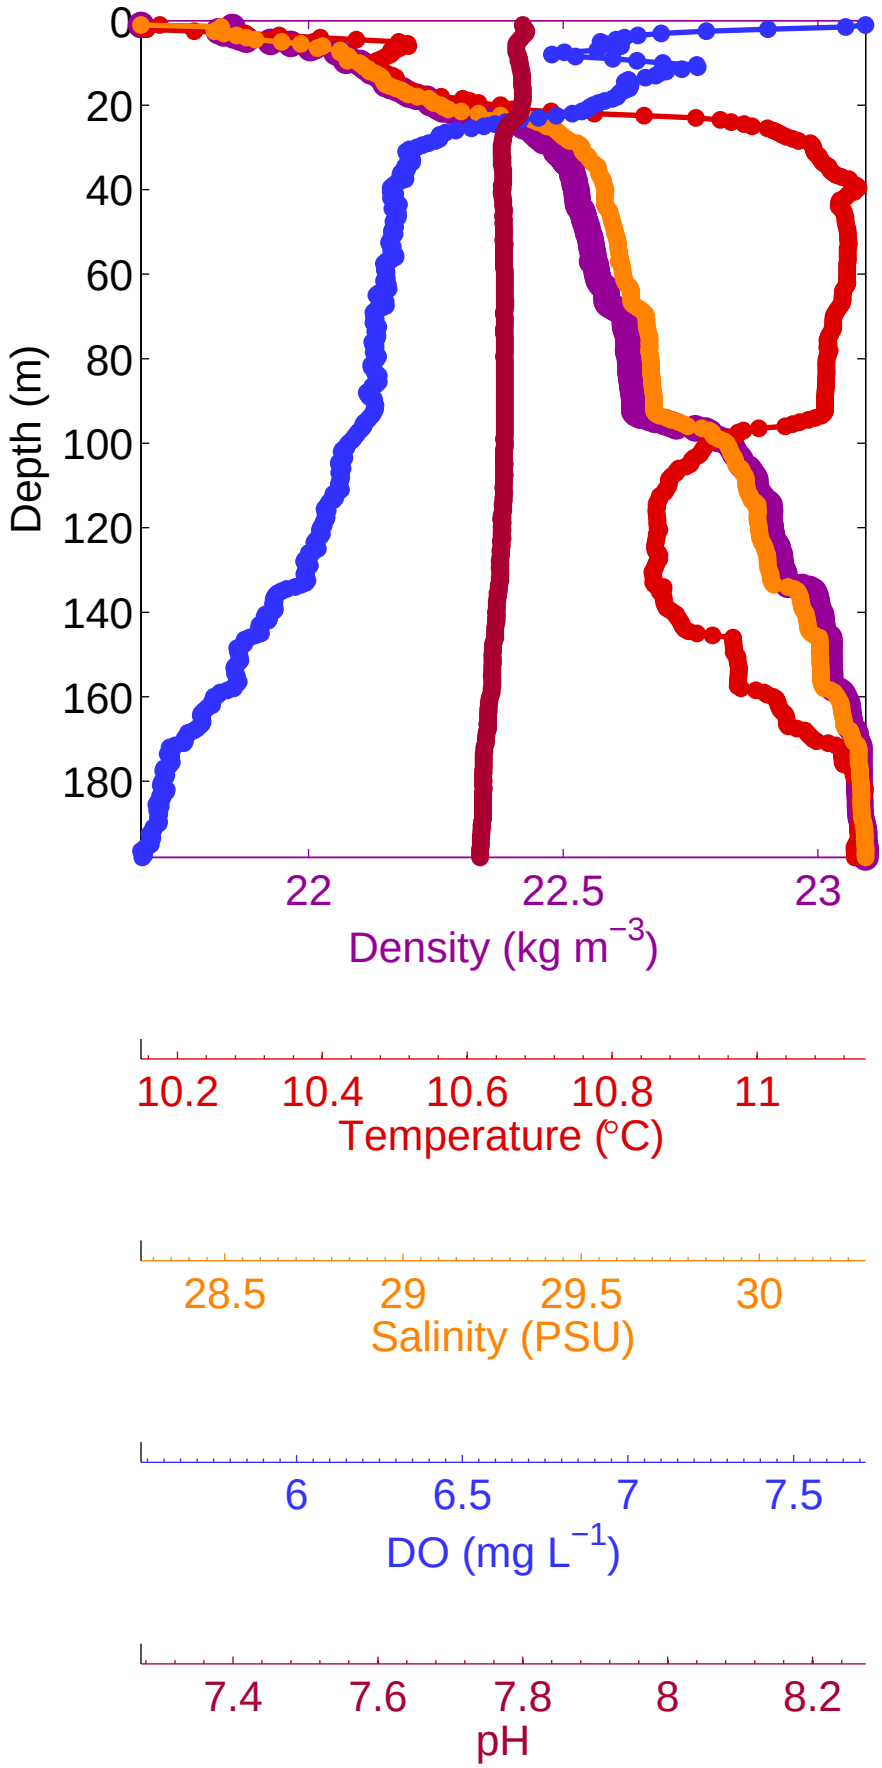
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
10.2
10.4
10.6
10.8
11
Temperature (°C)
28.5
29
29.5
30
Salinity (PSU)
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

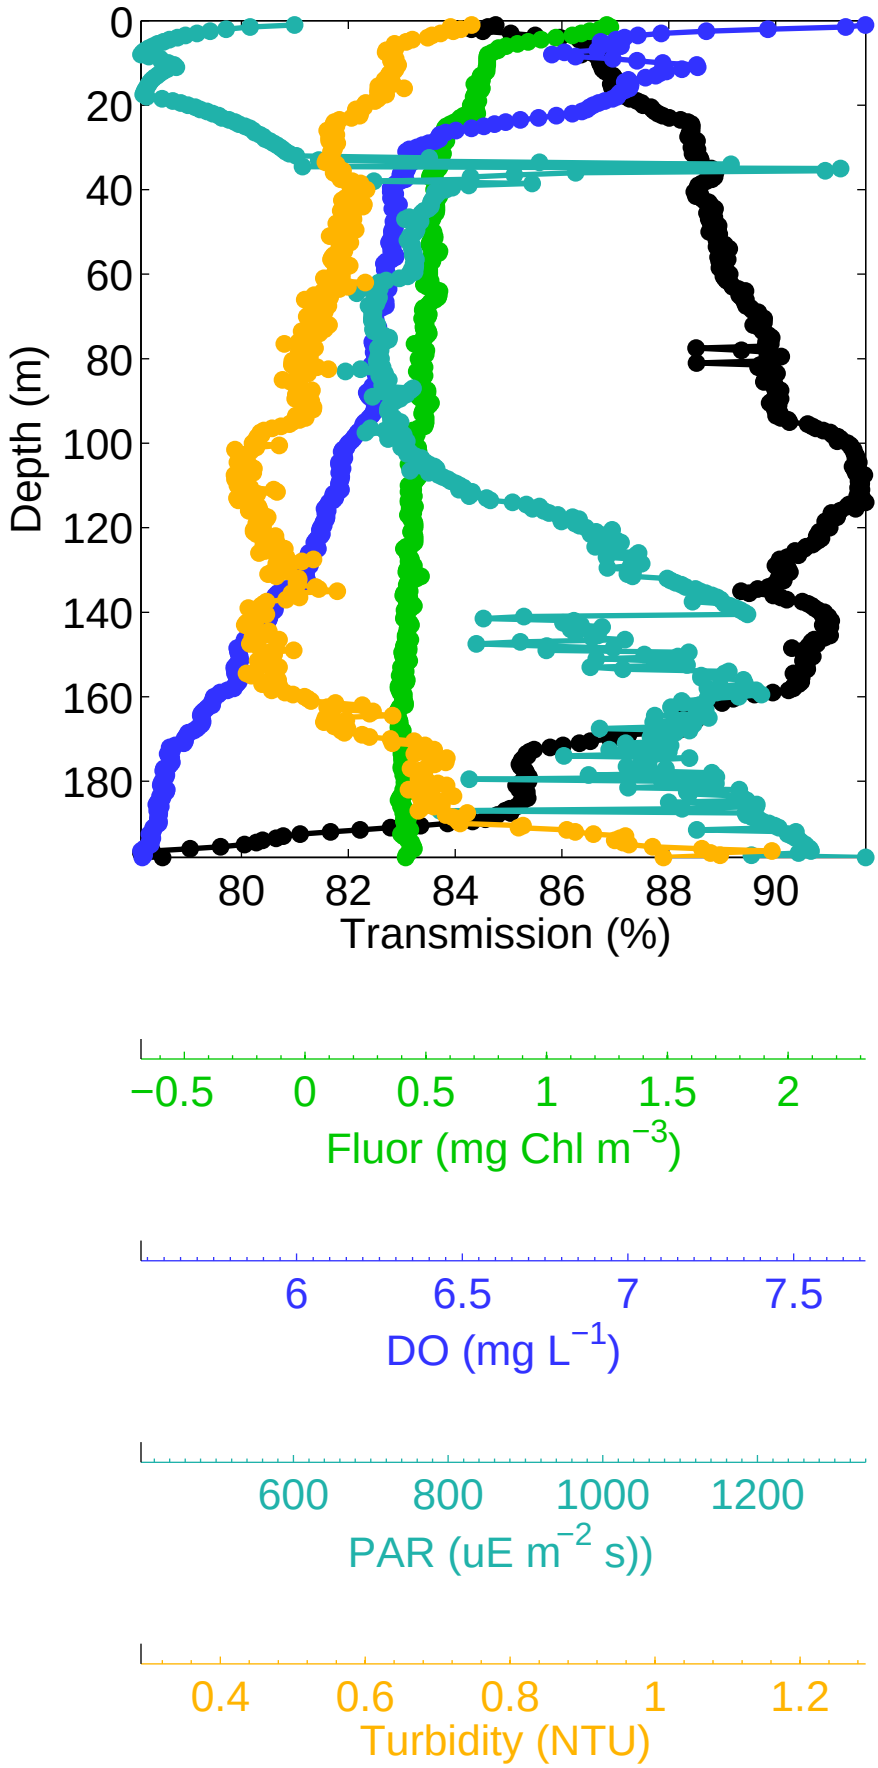
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
80
82
84
86
88
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
600
800
1000
1200
PAR (uE m^{-2} s))
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Turbidity (NTU)