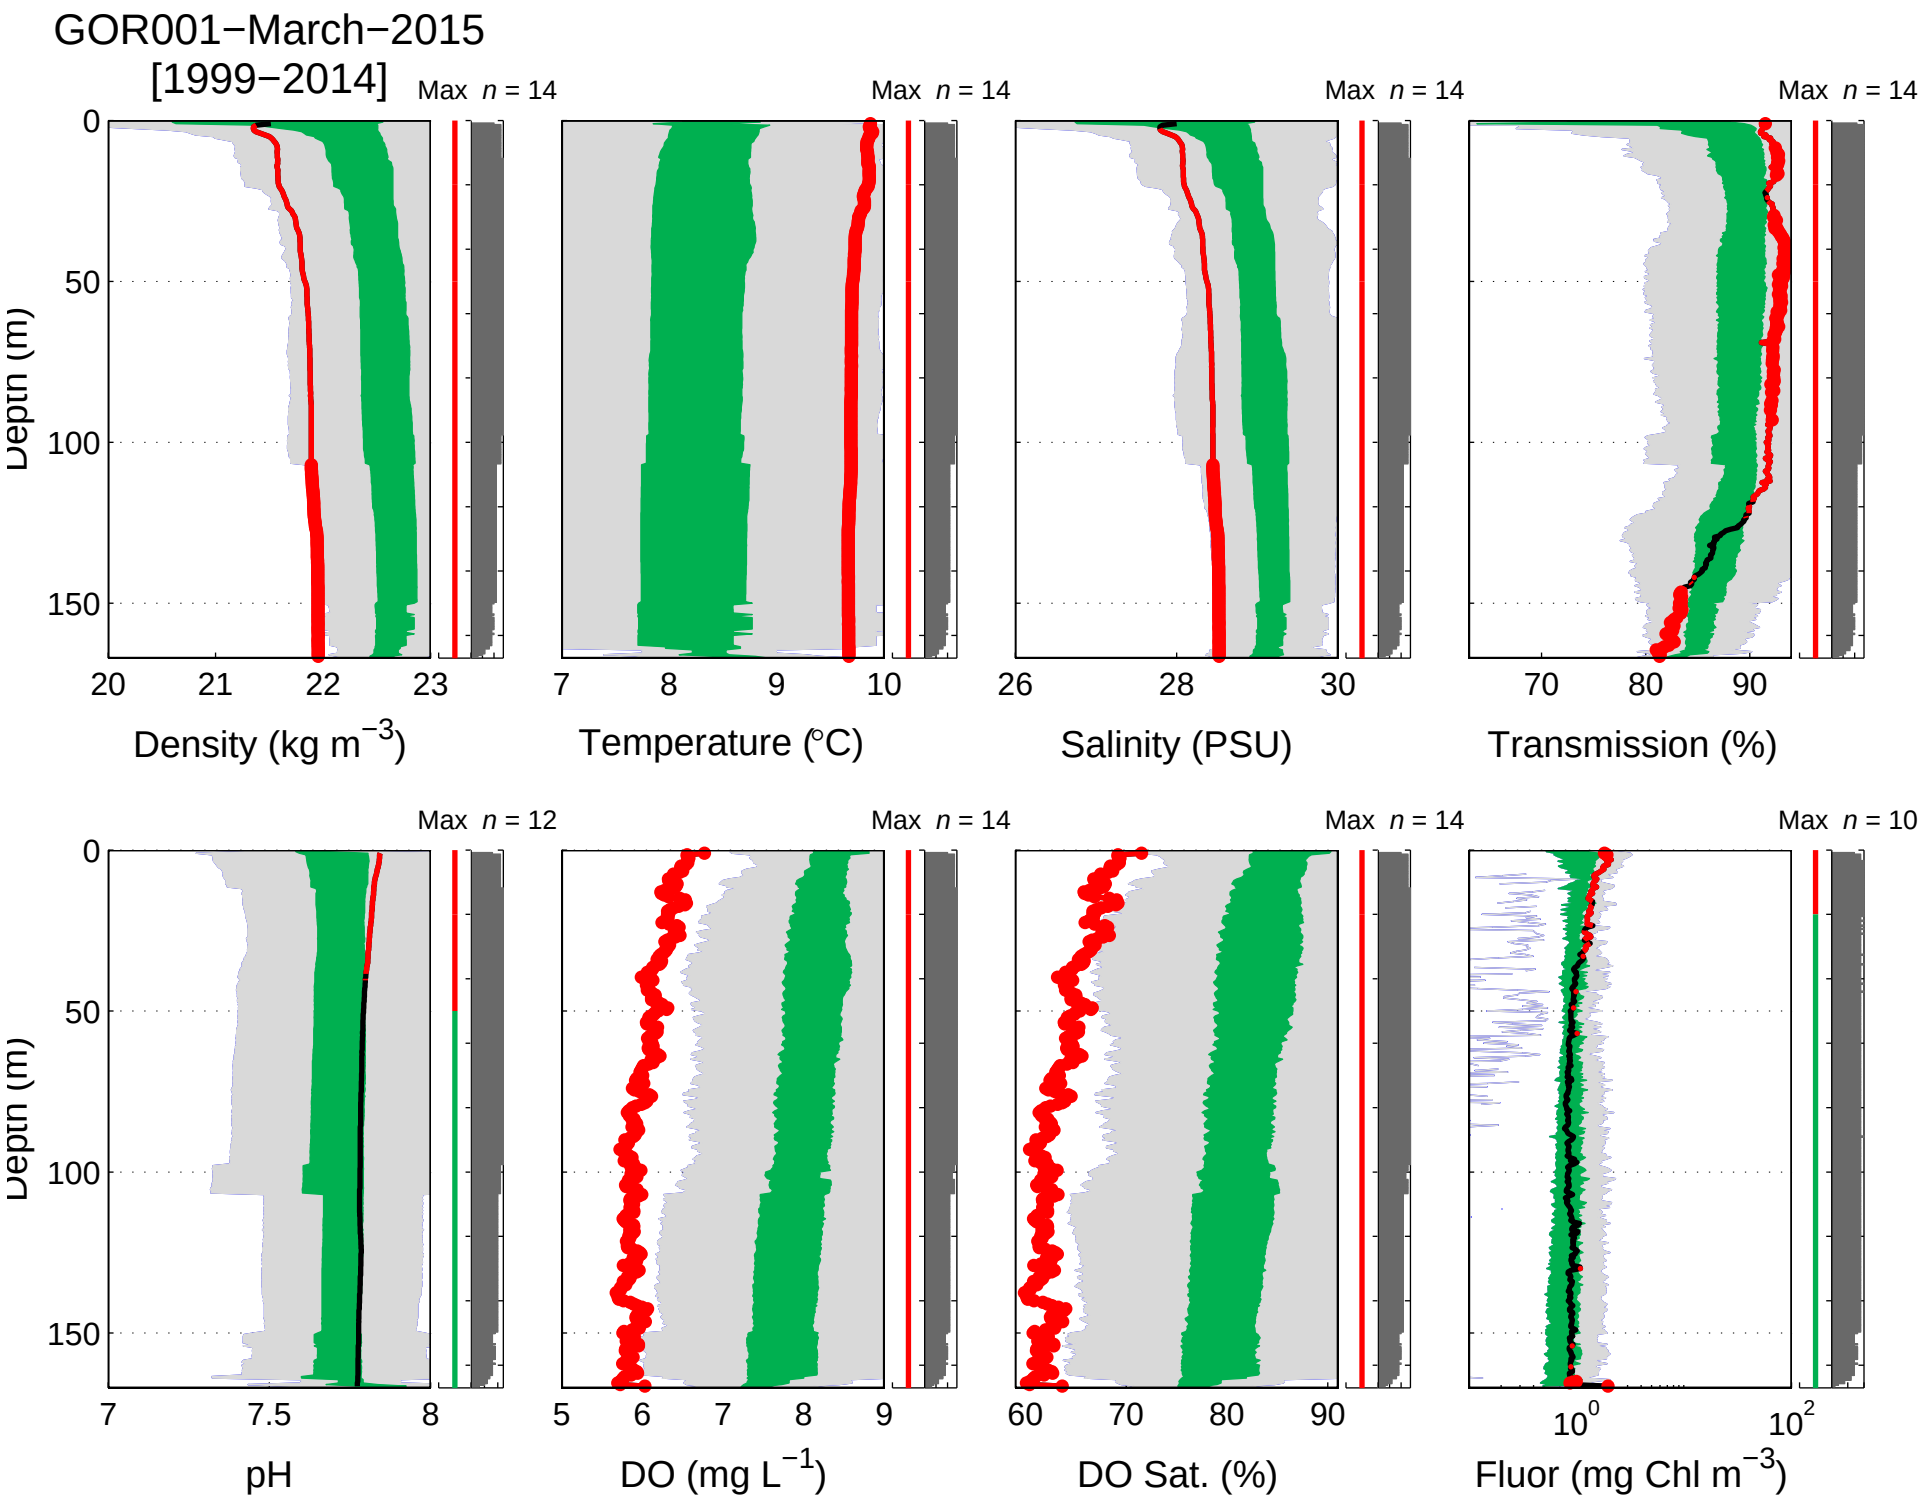
GOR001−March−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 12
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
20
21
22
23
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
70
80
90
Transmission (%)
7
7.5
8
pH
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

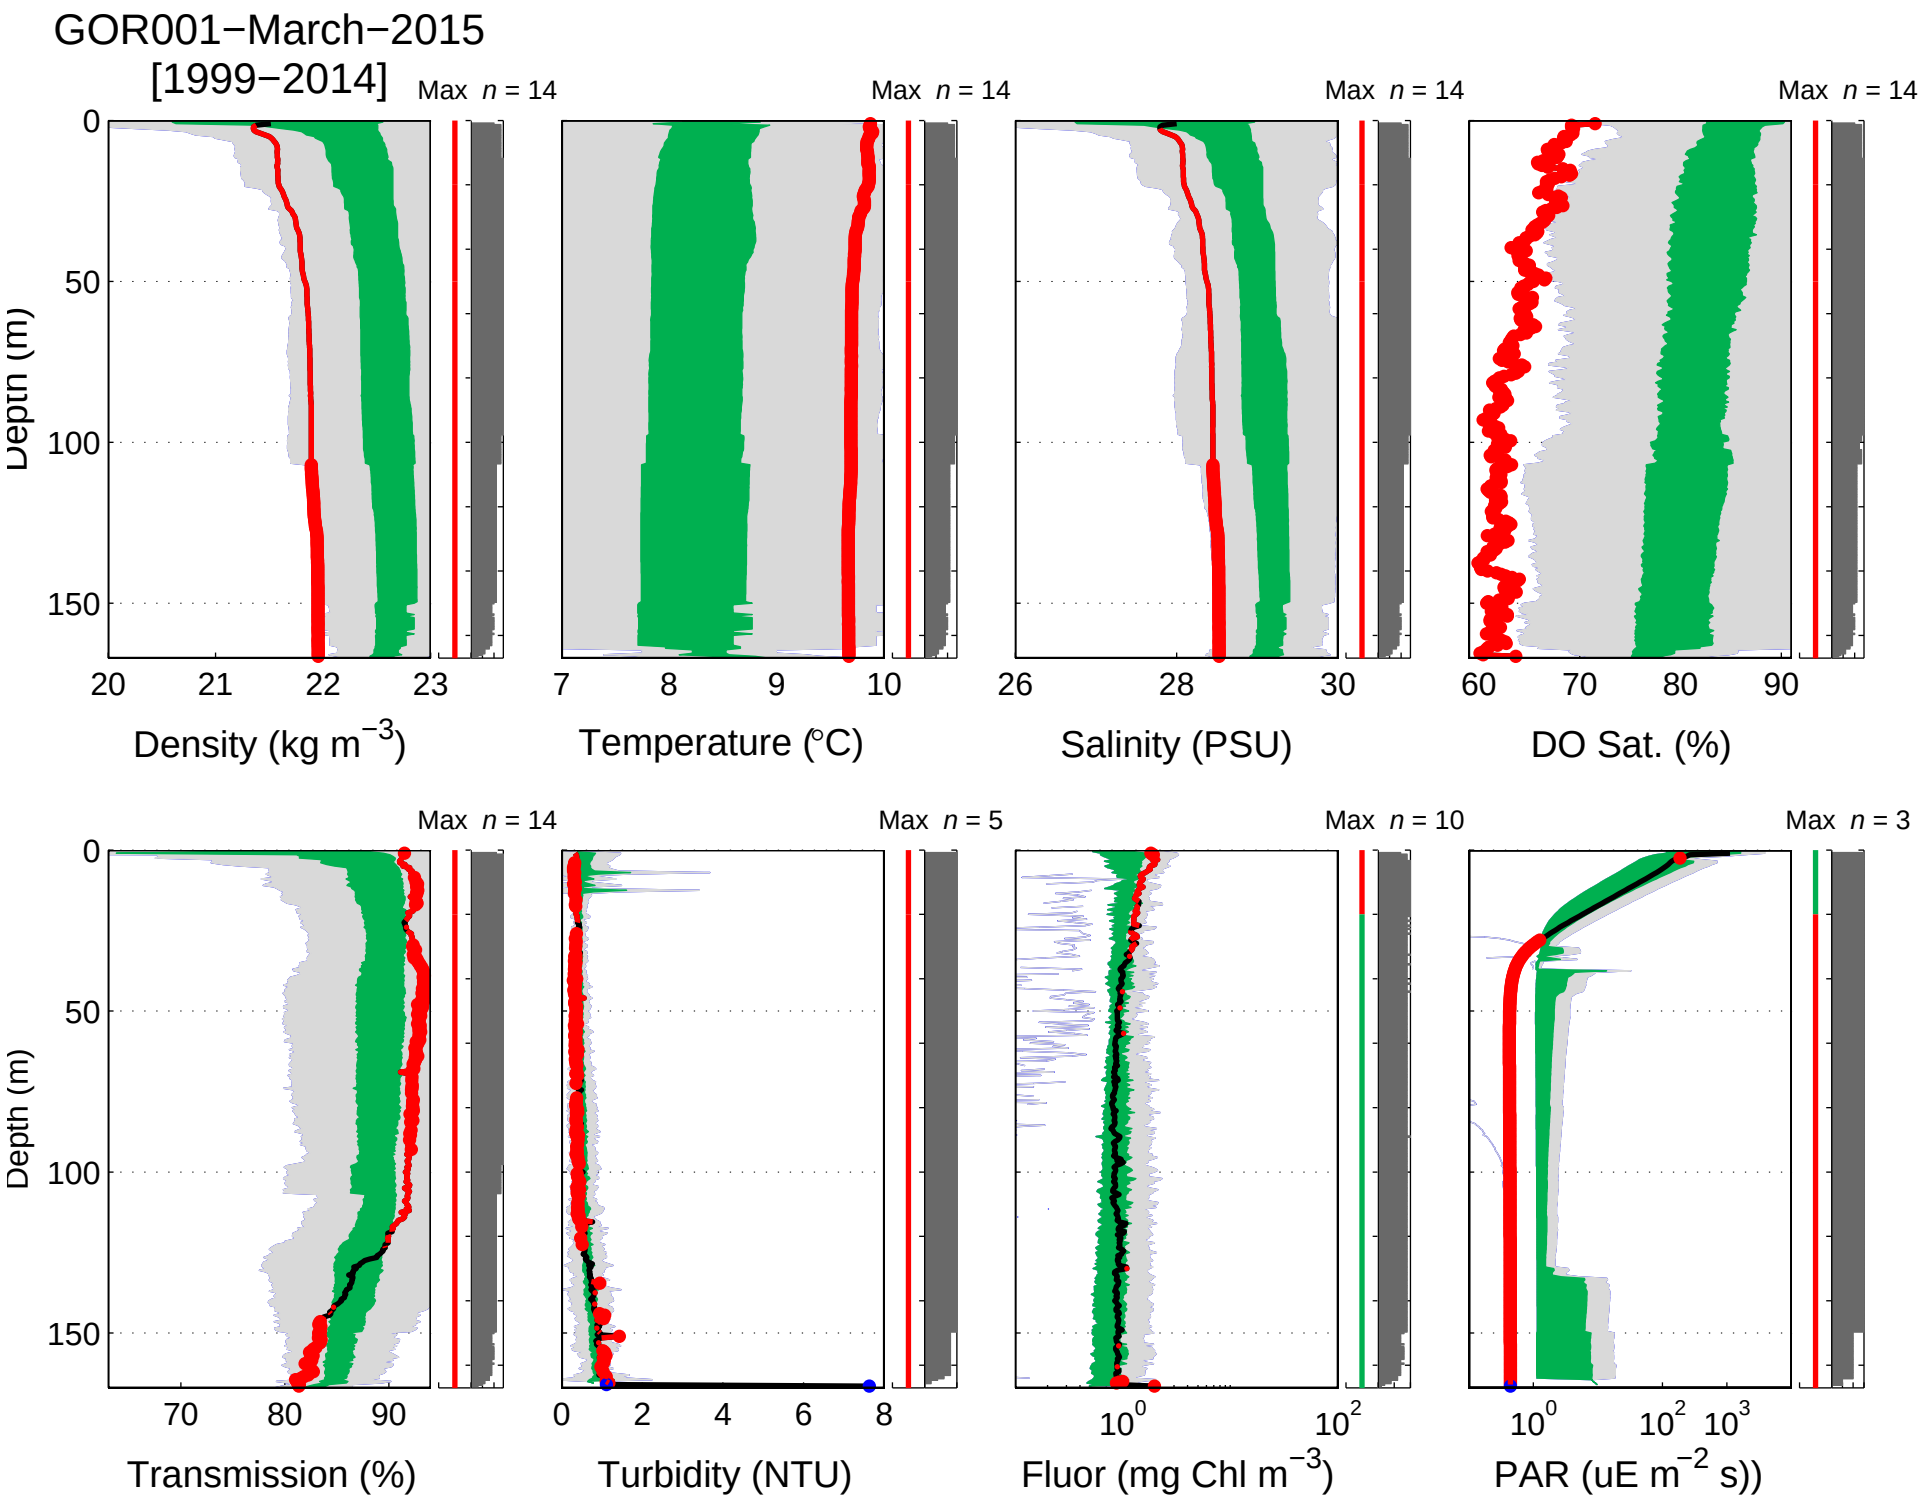
GOR001−March−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
150
20
21
22
23
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
Max n = 14
Max n = 5
Max n = 10
Max n = 3
Depth (m)
0
50
100
150
70
80
90
Transmission (%)
0
2
4
6
8
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

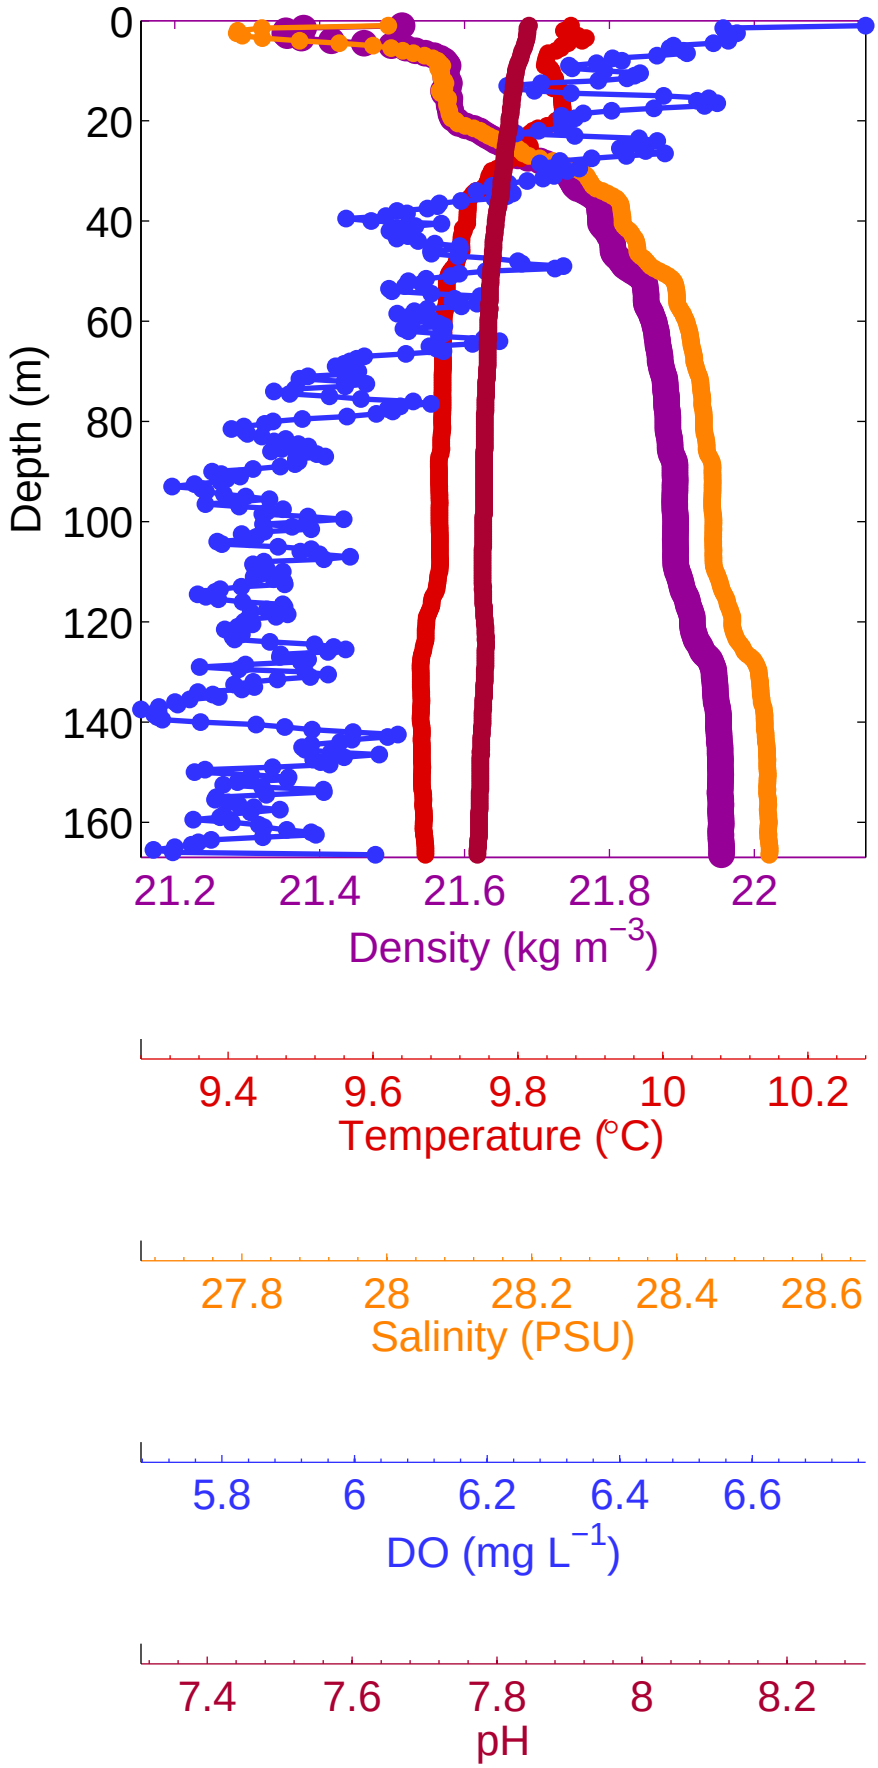
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21.2
21.4
21.6
21.8
22
Density (kg m^{-3})
9.4
9.6
9.8
10
10.2
Temperature (°C)
27.8
28
28.2
28.4
28.6
Salinity (PSU)
5.8
6
6.2
6.4
6.6
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

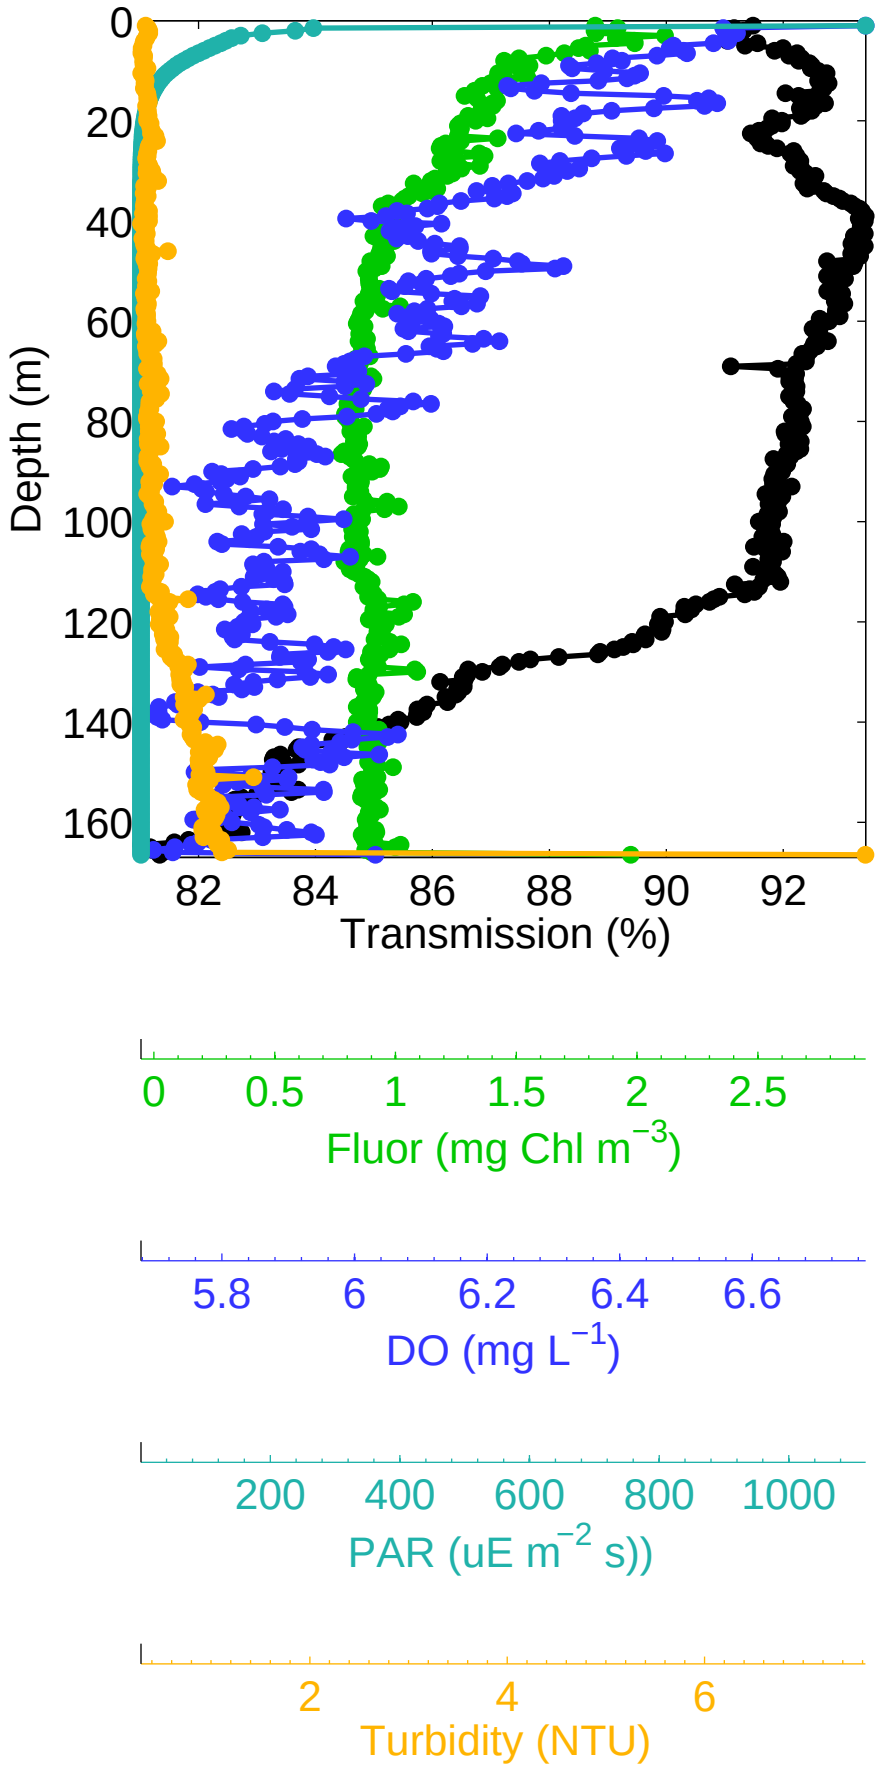
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
82
84
86
88
90
92
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
5.8
6
6.2
6.4
6.6
DO (mg L^{-1})
200
400
600
800
1000
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
Turbidity (NTU)