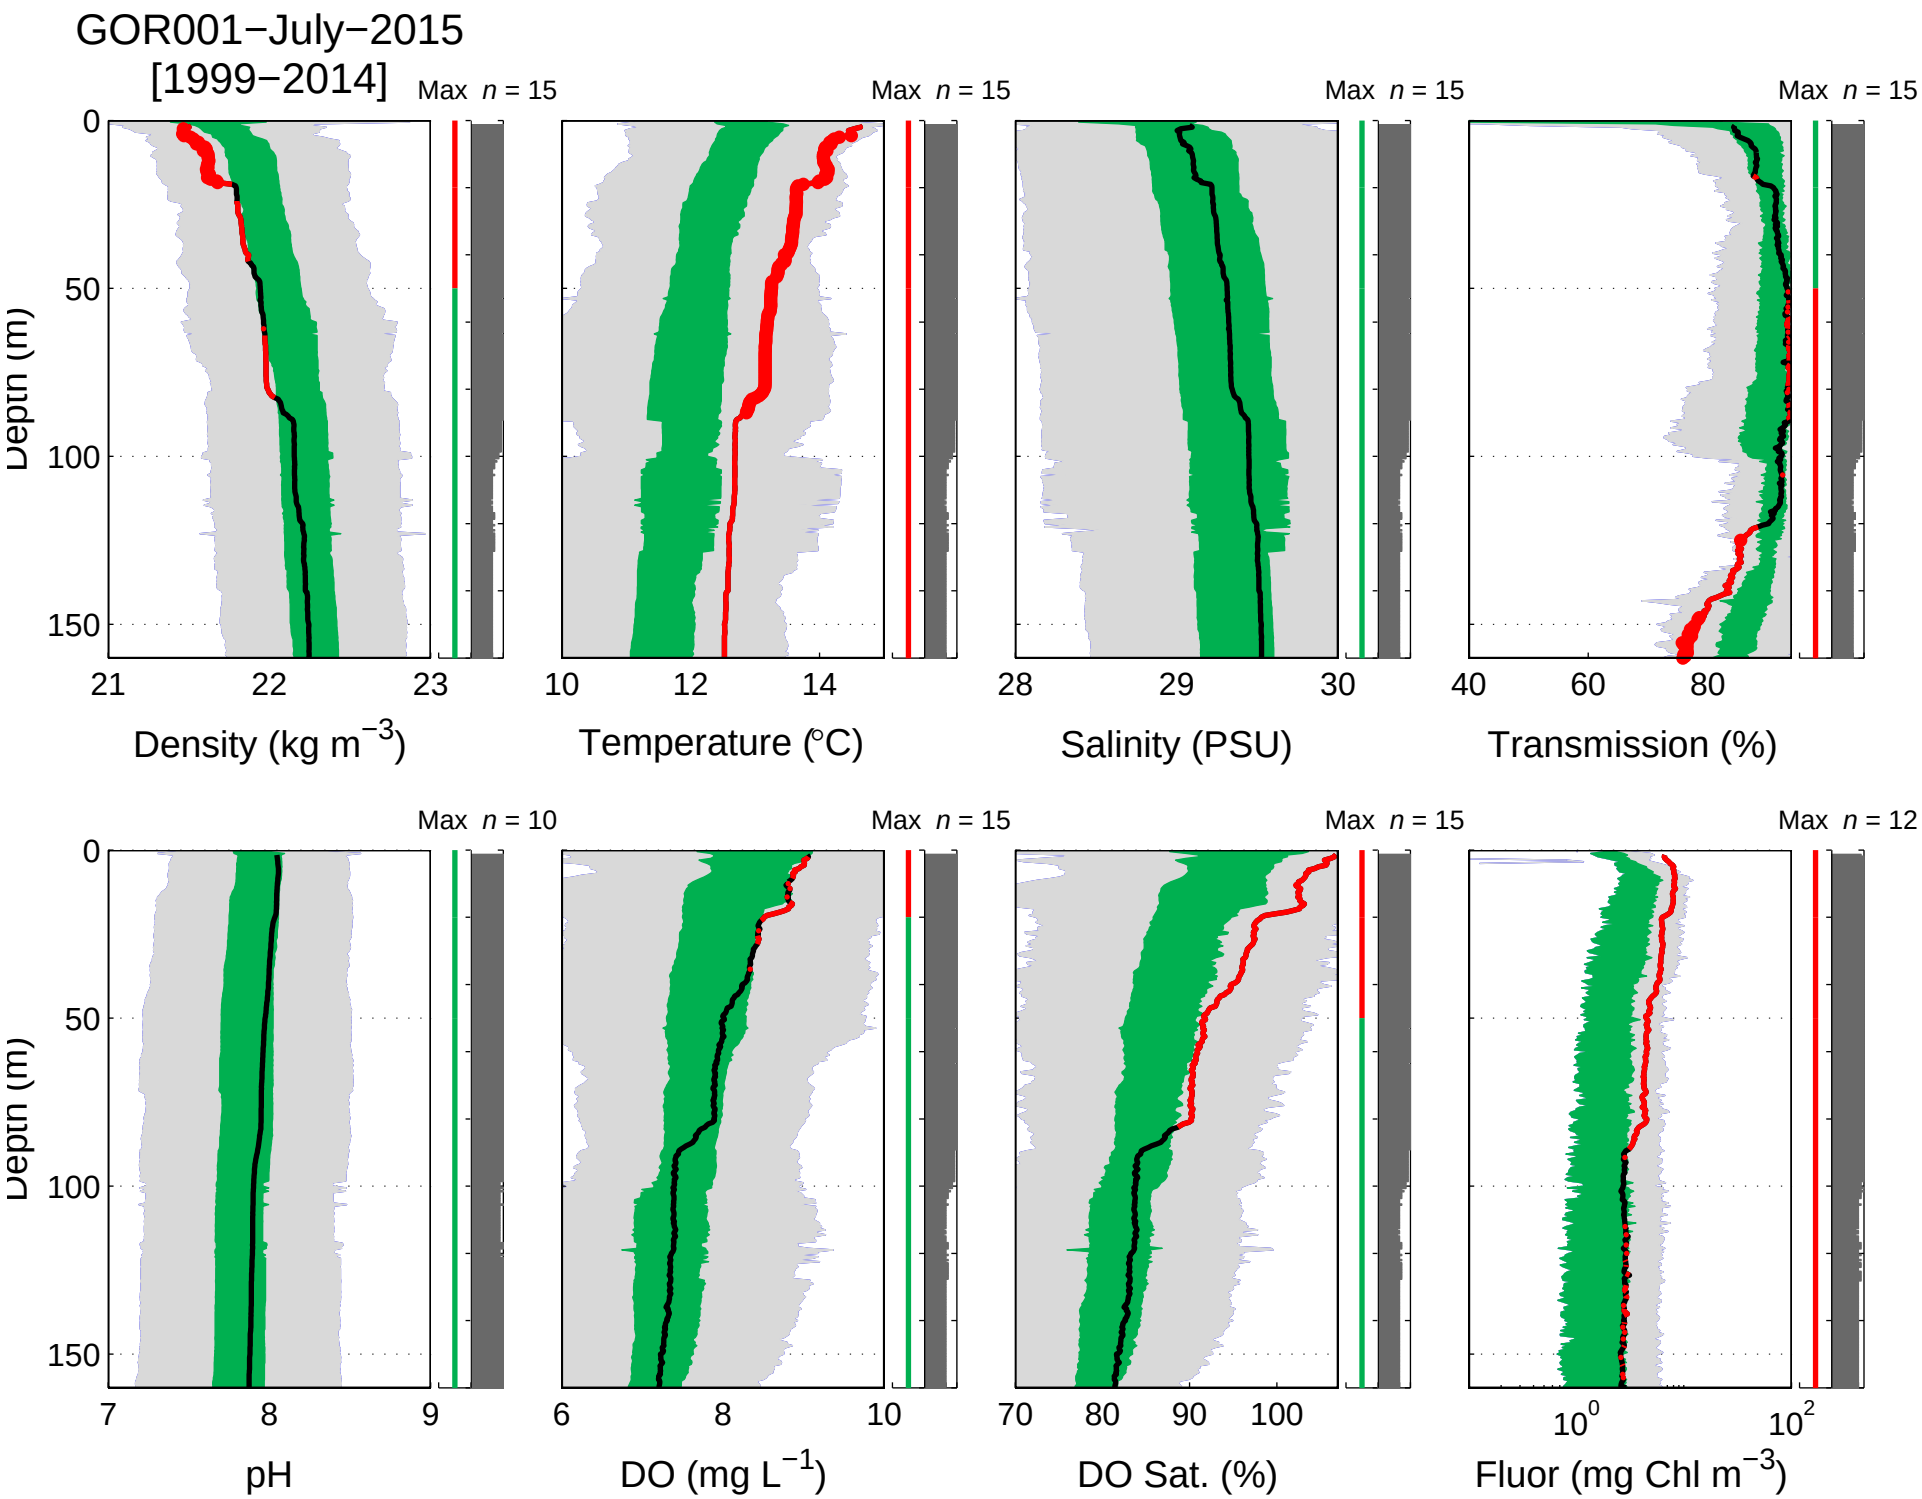
GOR001−July−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 10
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
40
60
80
Transmission (%)
7
8
9
pH
6
8
10
DO (mg L−1)
70
80
90
100
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

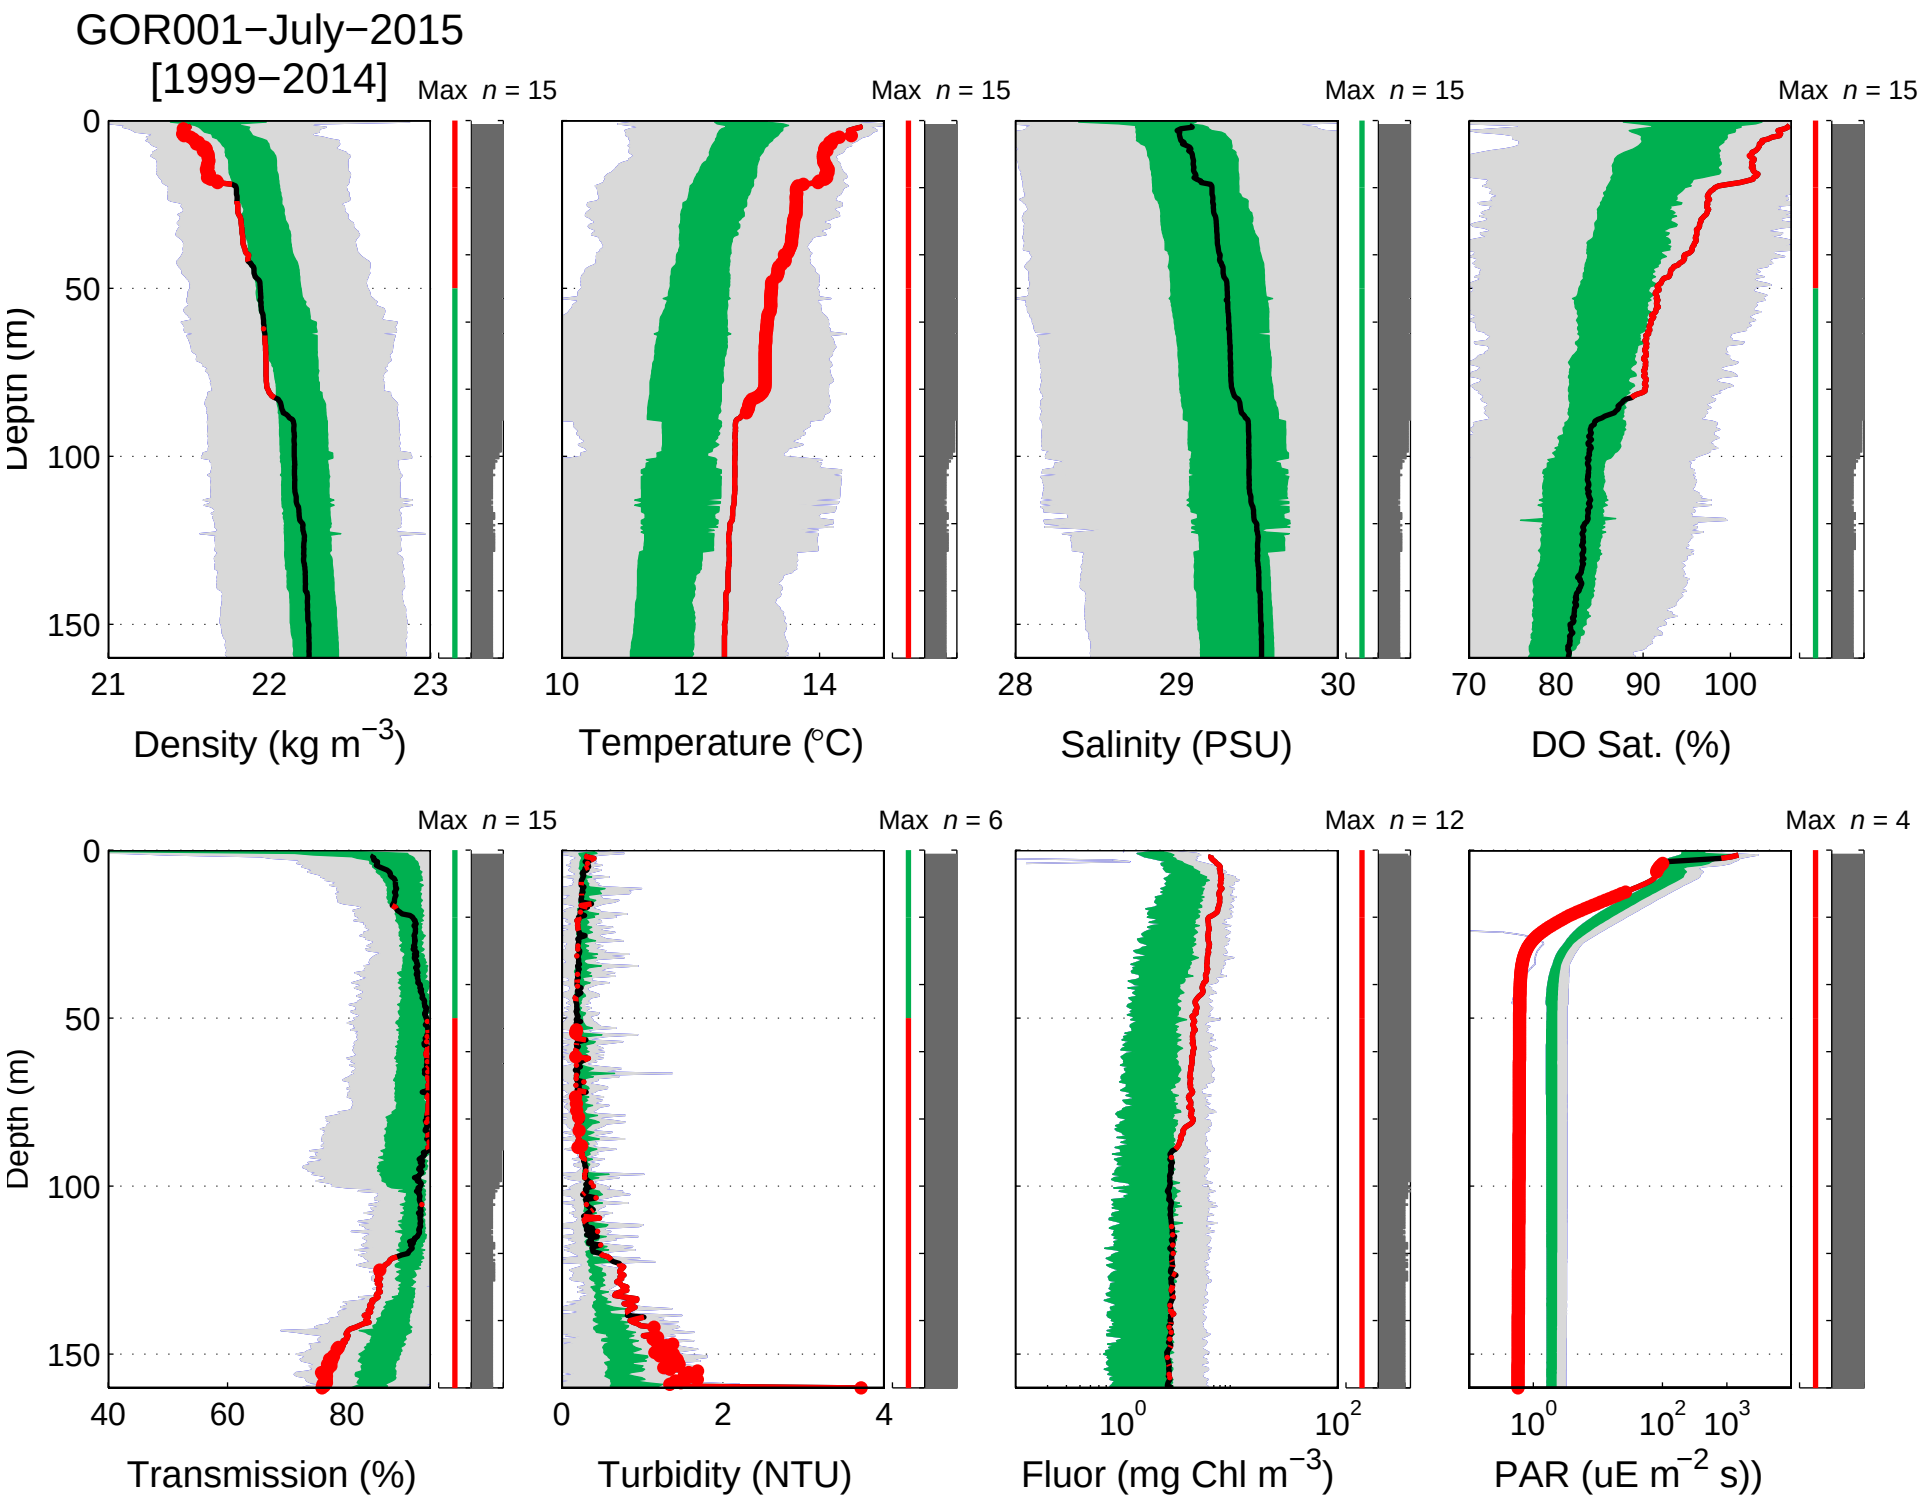
GOR001−July−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
70
80
90
100
DO Sat. (%)
Max n = 15
Max n = 6
Max n = 12
Max n = 4
Depth (m)
0
50
100
150
40
60
80
Transmission (%)
0
2
4
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

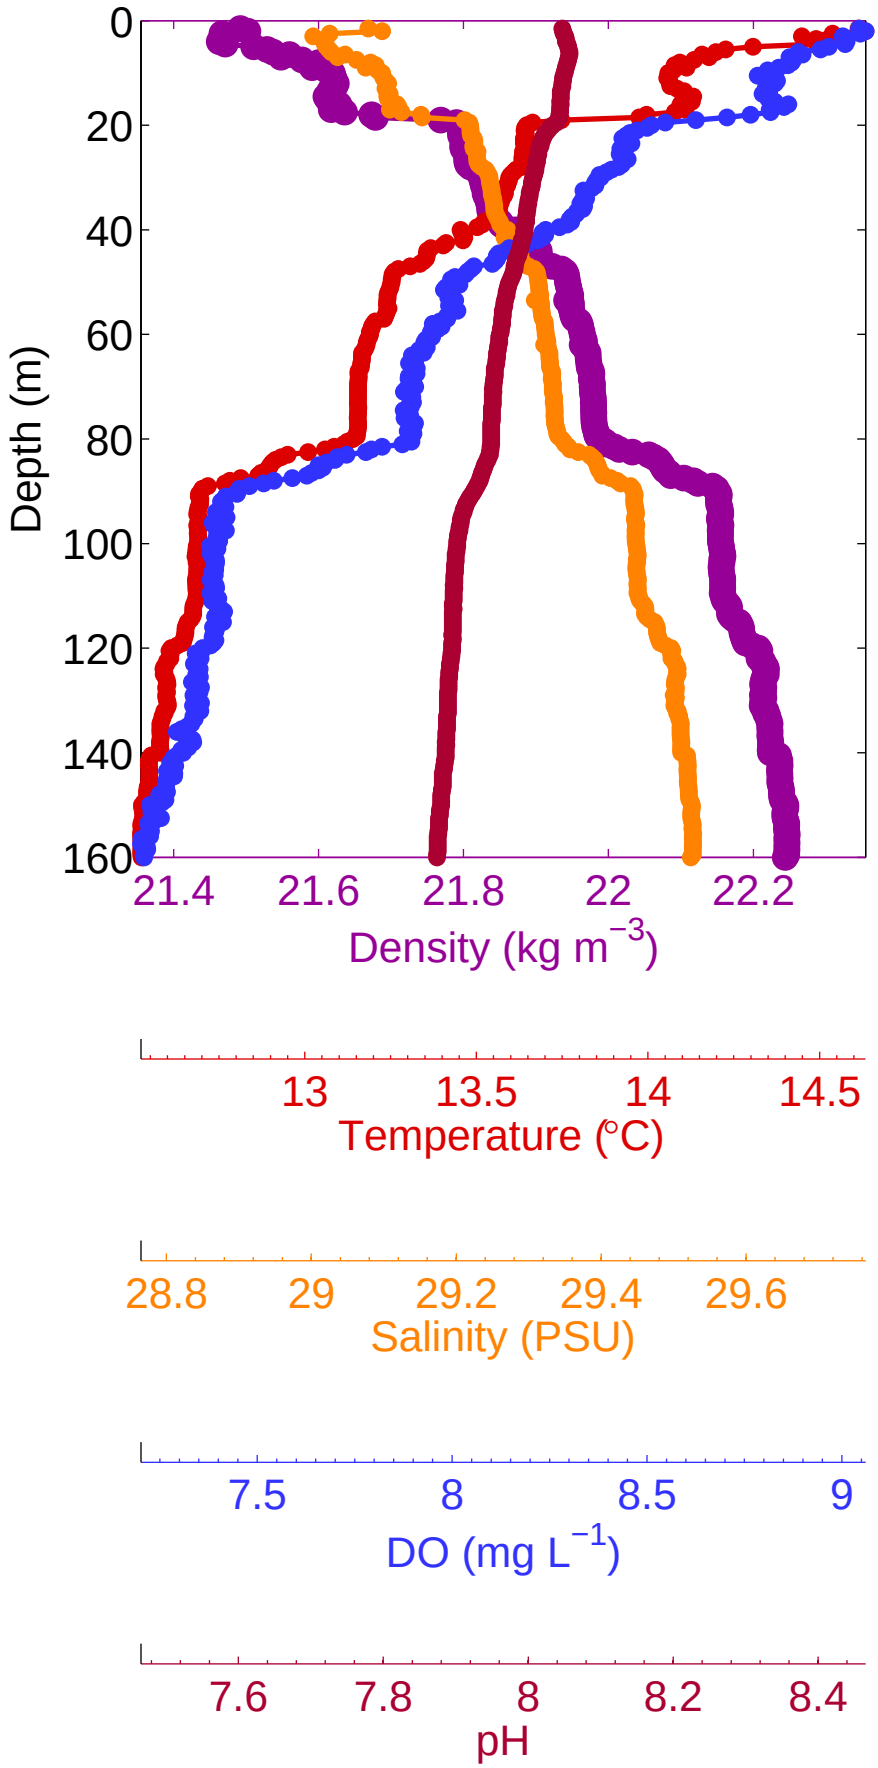
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21.4
21.6
21.8
22
22.2
Density (kg m^{-3})
13
13.5
14
14.5
Temperature (°C)
28.8
29
29.2
29.4
29.6
Salinity (PSU)
7.5
8
8.5
9
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

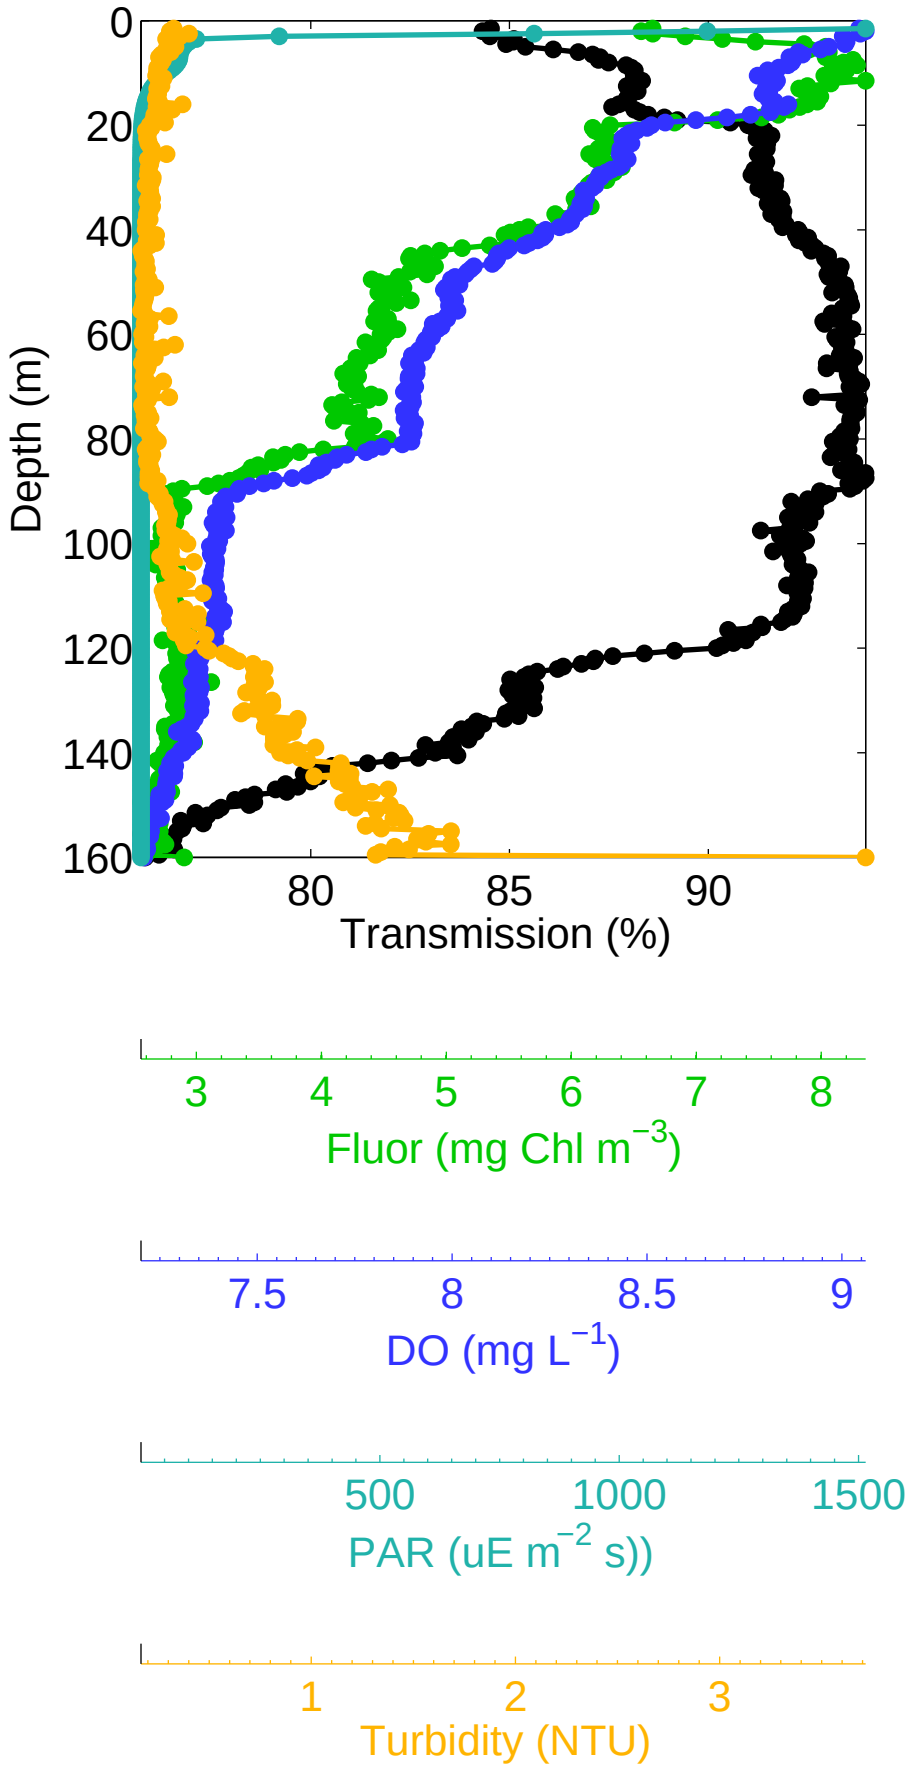
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
80
85
90
Transmission (%)
3
4
5
6
7
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
7.5
8
8.5
9
DO (mg L^{-1})
500
1000
1500
PAR (uE m^{-2} s))
1
2
3
Turbidity (NTU)