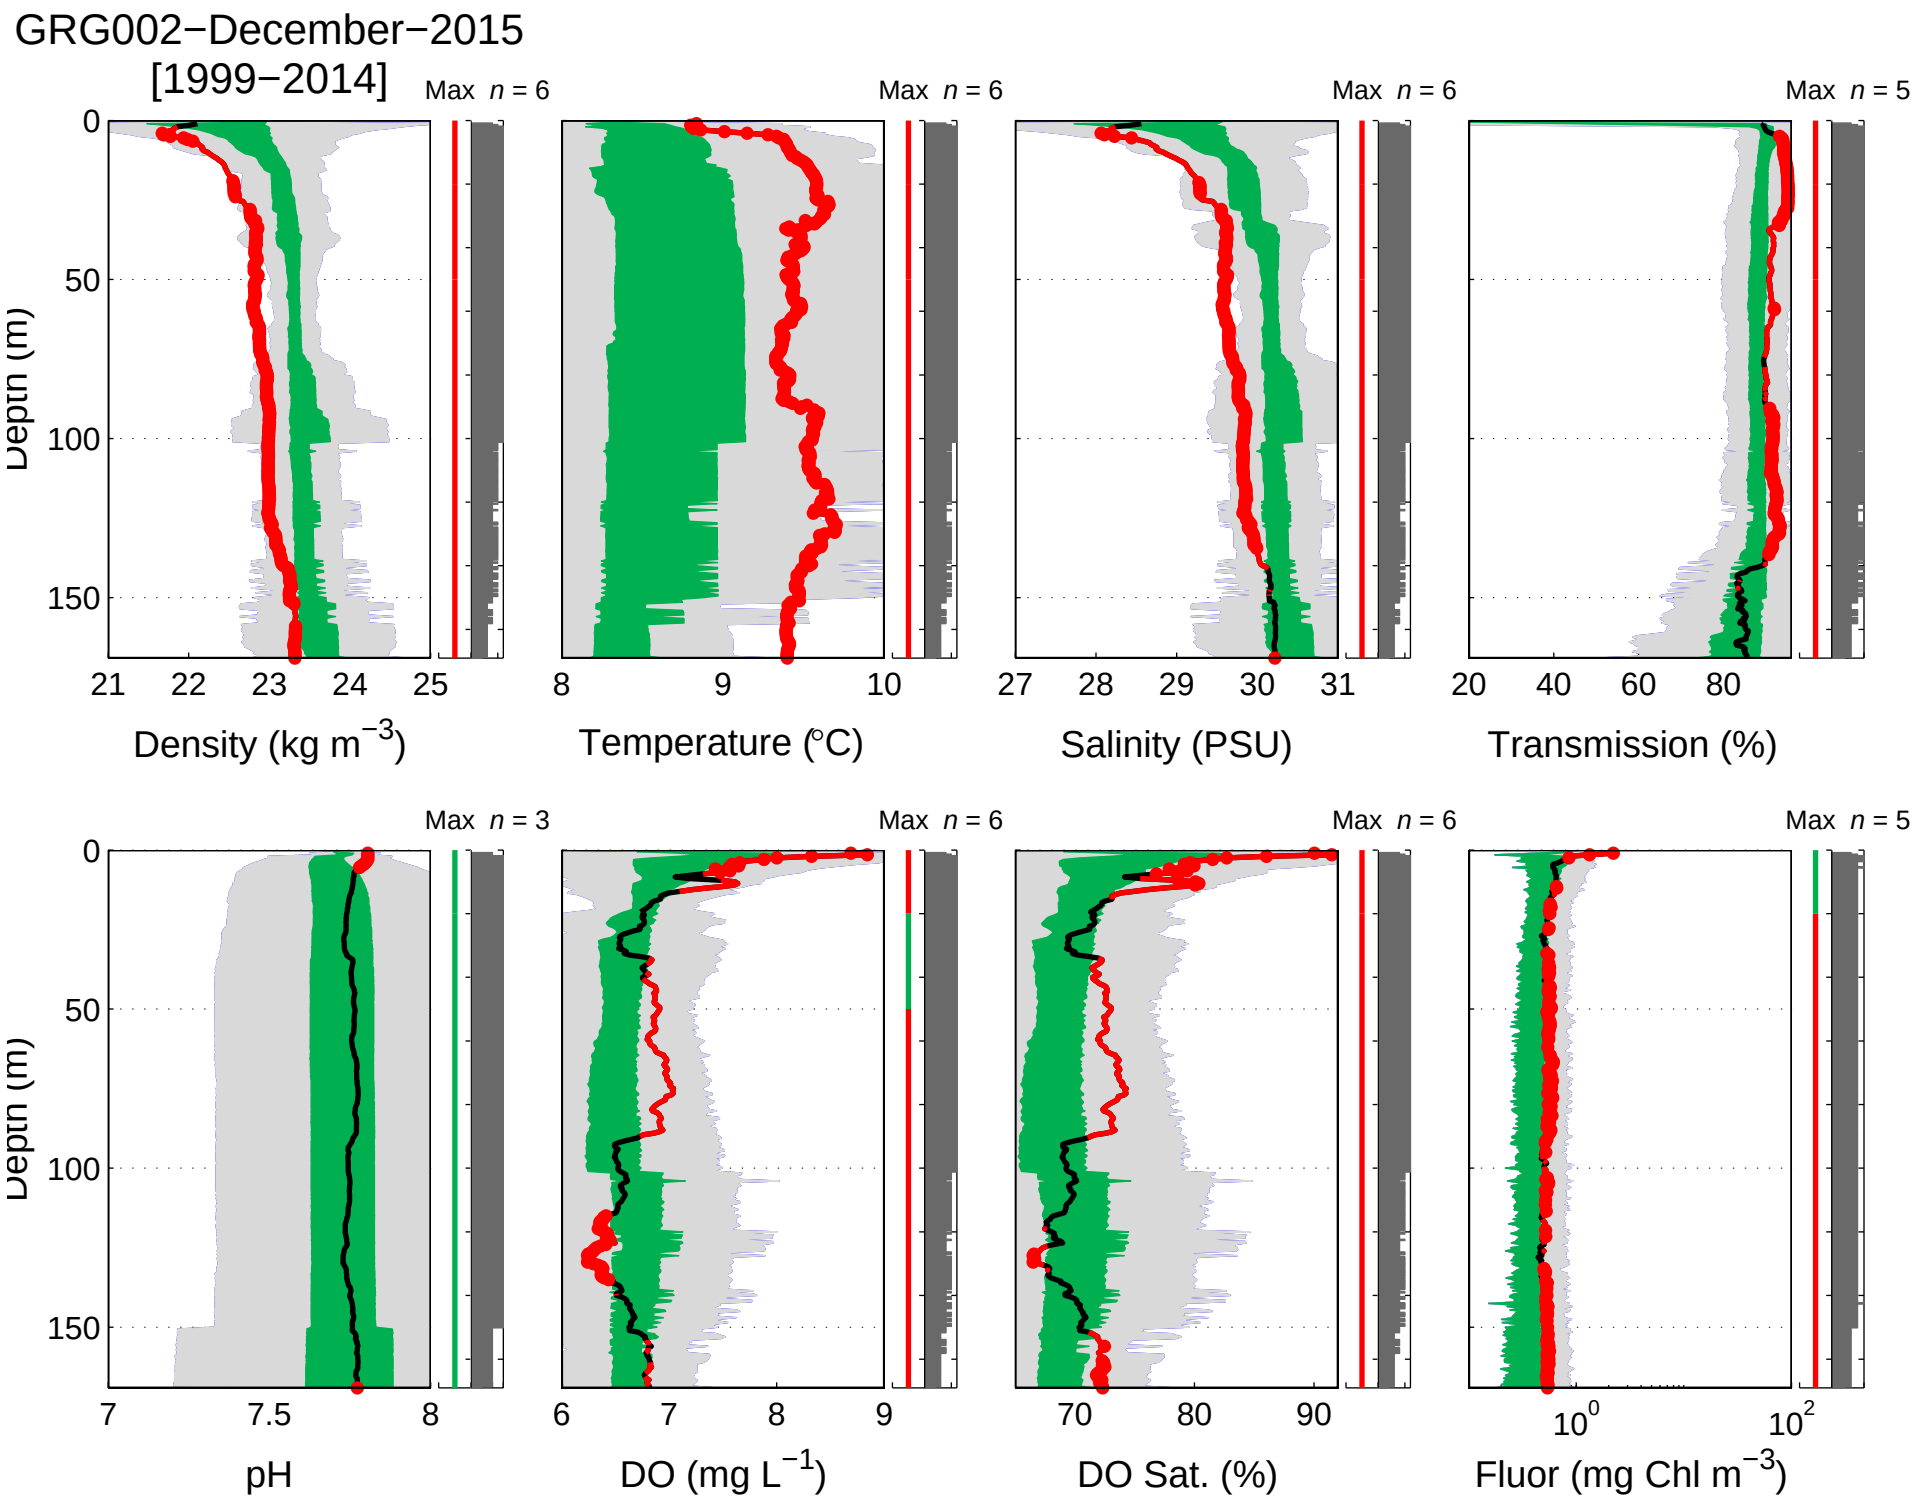
GRG002−December−2015
[1999−2014]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
Depth (m)
0
50
100
150
21 22 23 24 25
Density (kg m−3)
8 9 10
Temperature (°C)
27 28 29 30 31
Salinity (PSU)
20 40 60 80
Transmission (%)
Max n = 3
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
7 7.5 8
pH
6 7 8 9
DO (mg L−1)
70 80 90
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

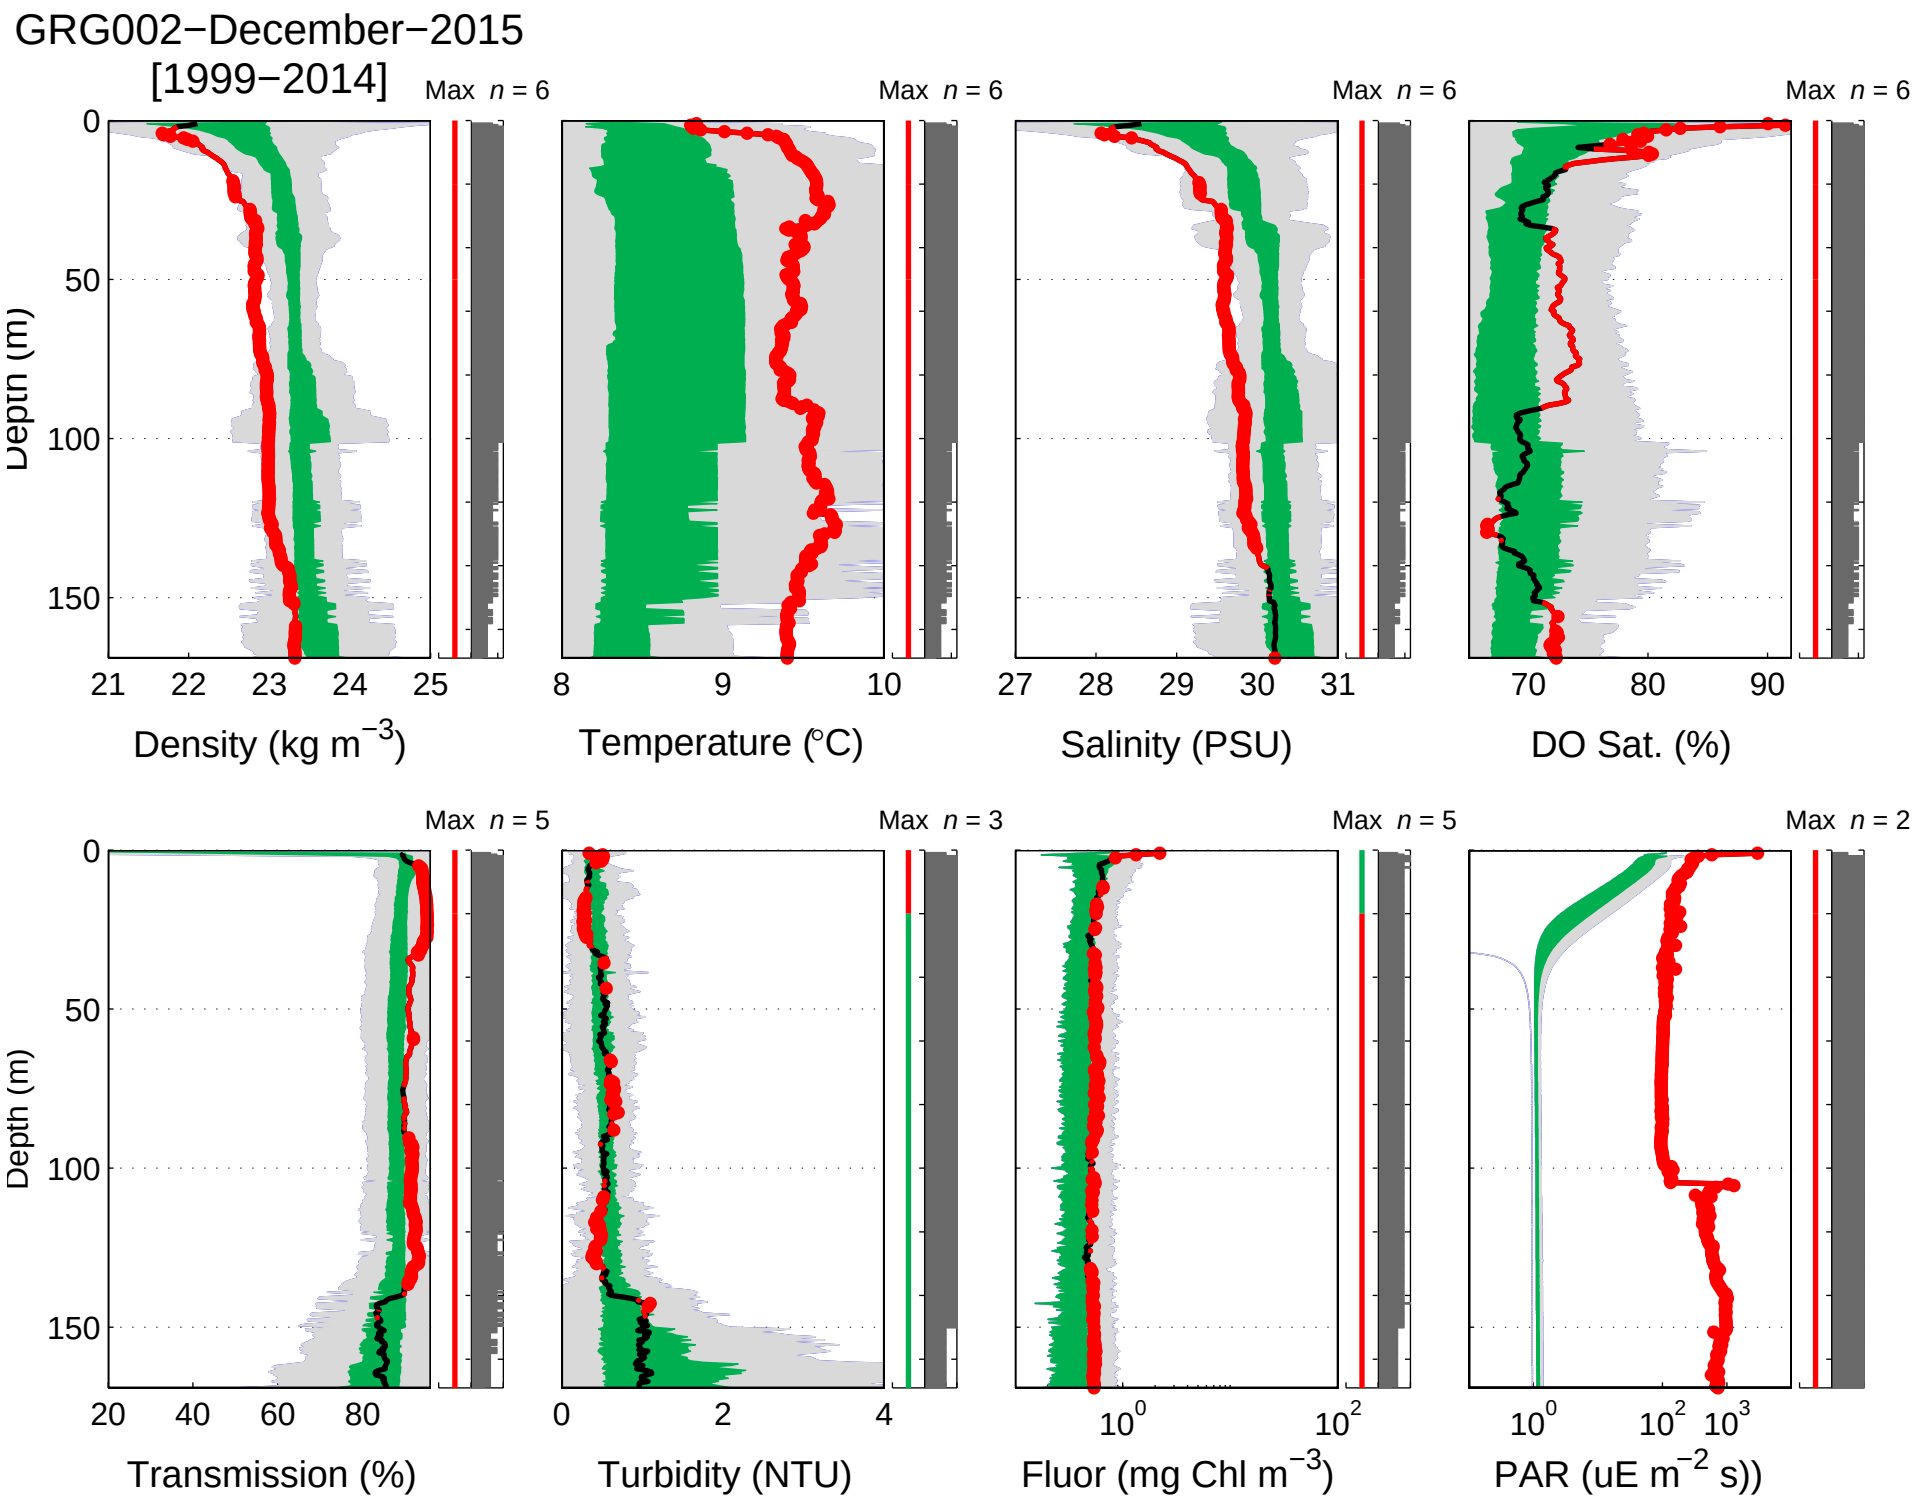
GRG002−December−2015
[1999−2014]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
50
100
150
21 22 23 24 25
Density (kg m−3)
8 9 10
Temperature (°C)
27 28 29 30 31
Salinity (PSU)
70 80 90
DO Sat. (%)
Max n = 5
Max n = 3
Max n = 5
Max n = 2
Depth (m)
0
50
100
150
20 40 60 80
Transmission (%)
0 2 4
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

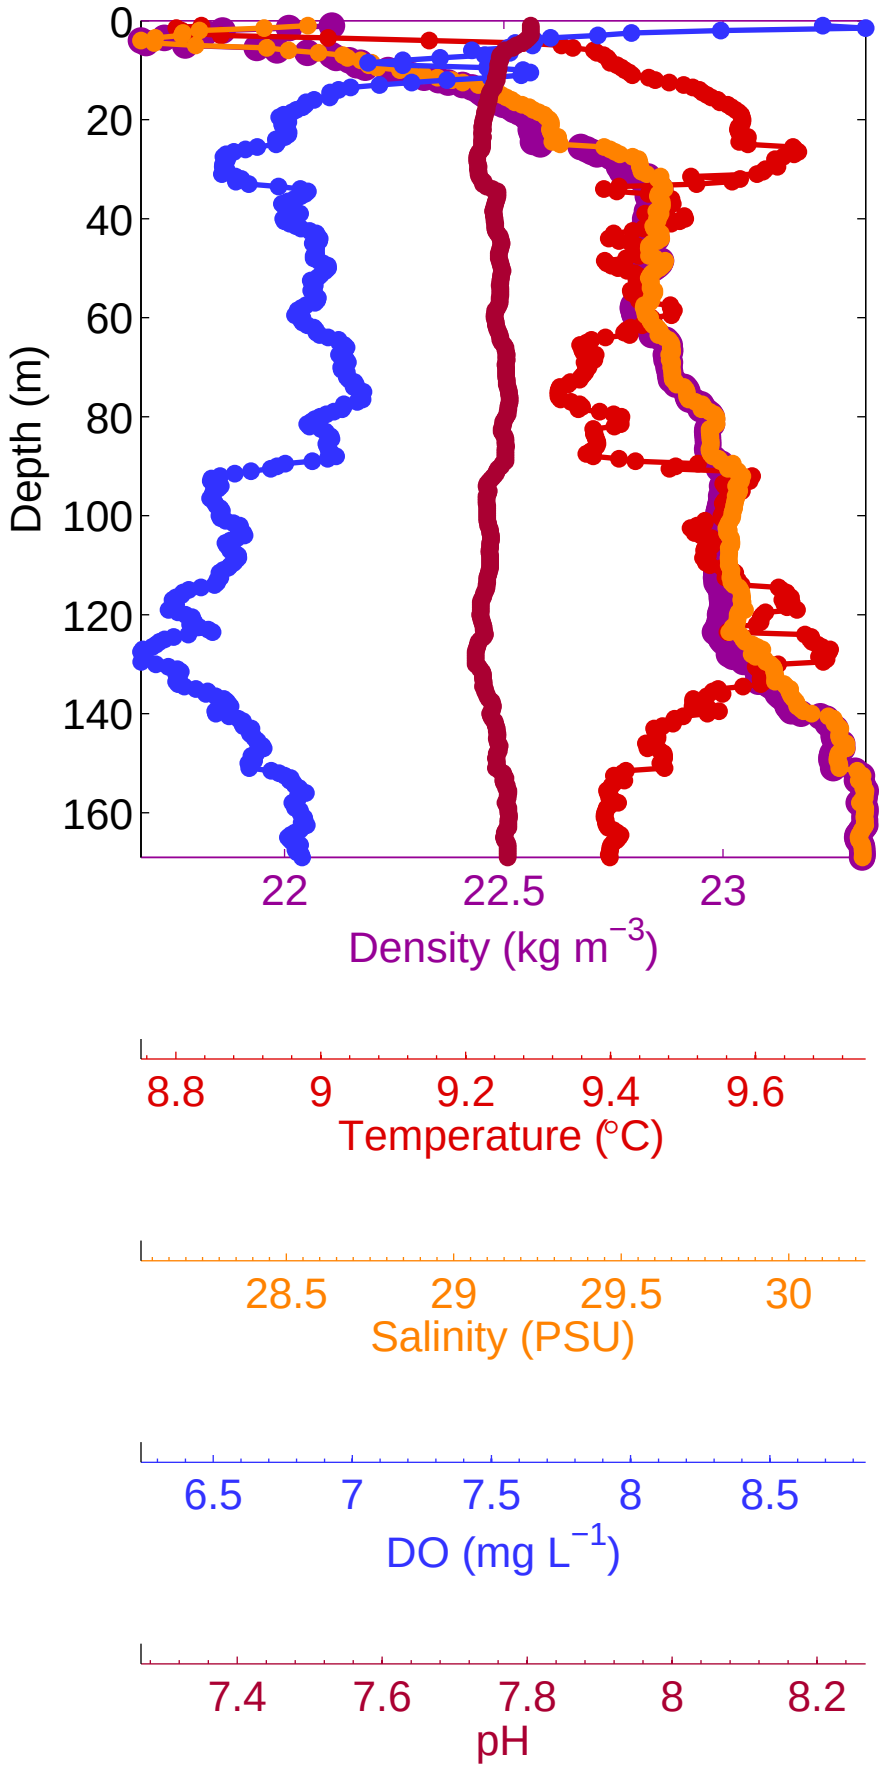
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
8.8
9
9.2
9.4
9.6
Temperature (°C)
28.5
29
29.5
30
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

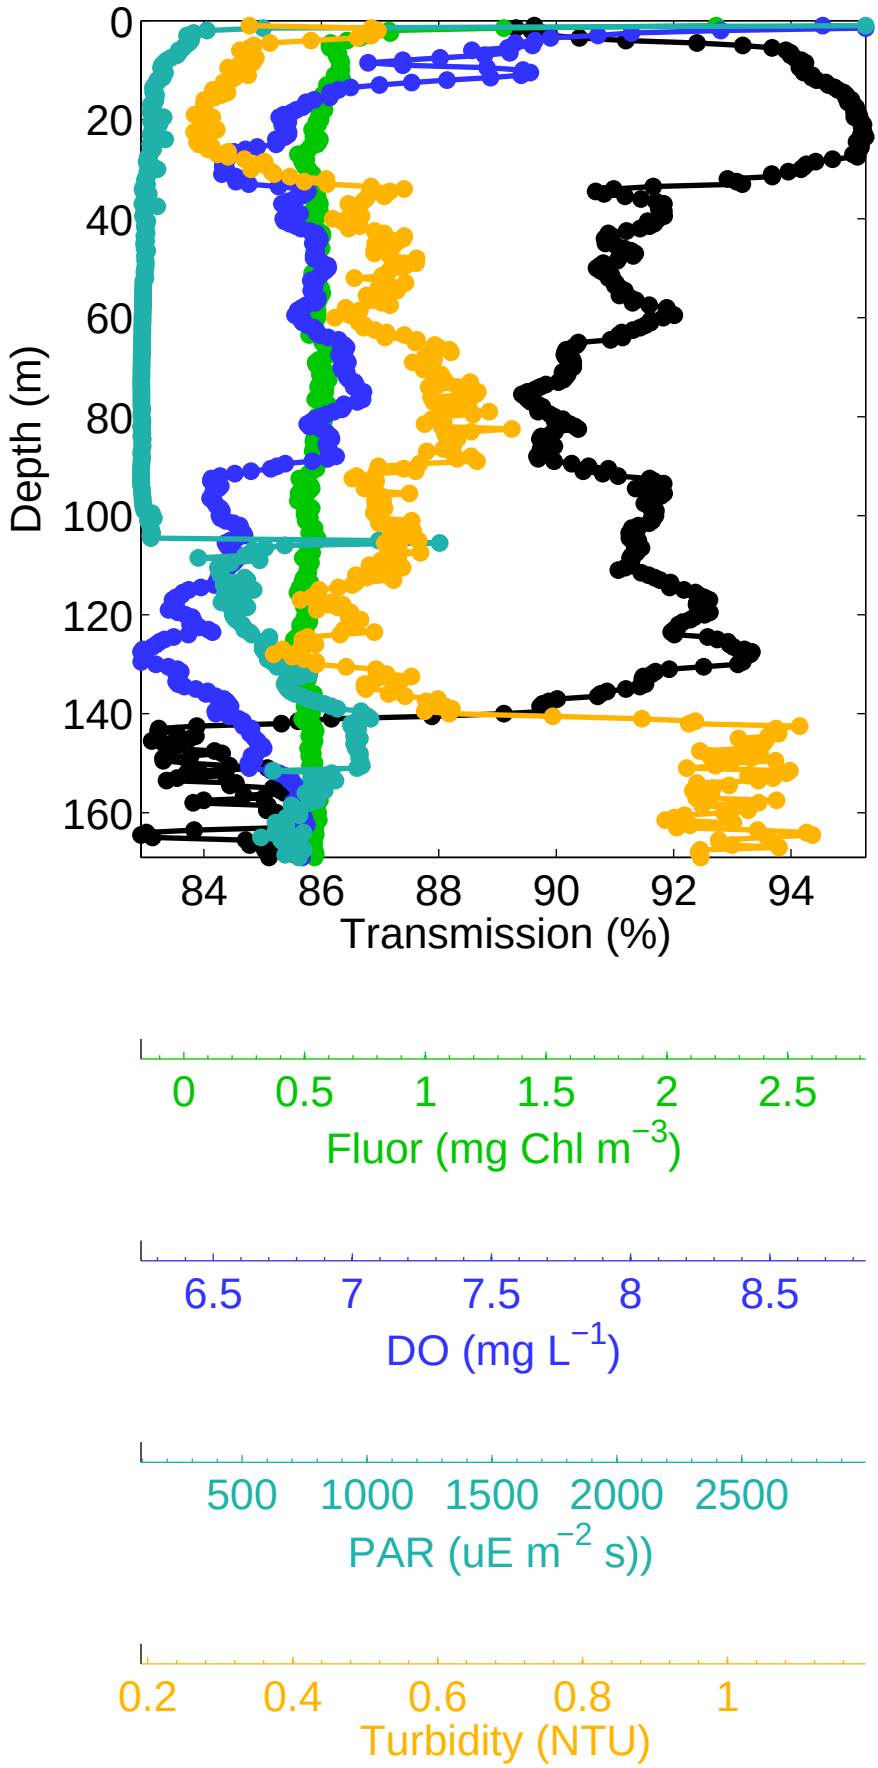
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
84
86
88
90
92
94
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
500
1000
1500
2000
2500
PAR (uE m^{-2} s))
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)