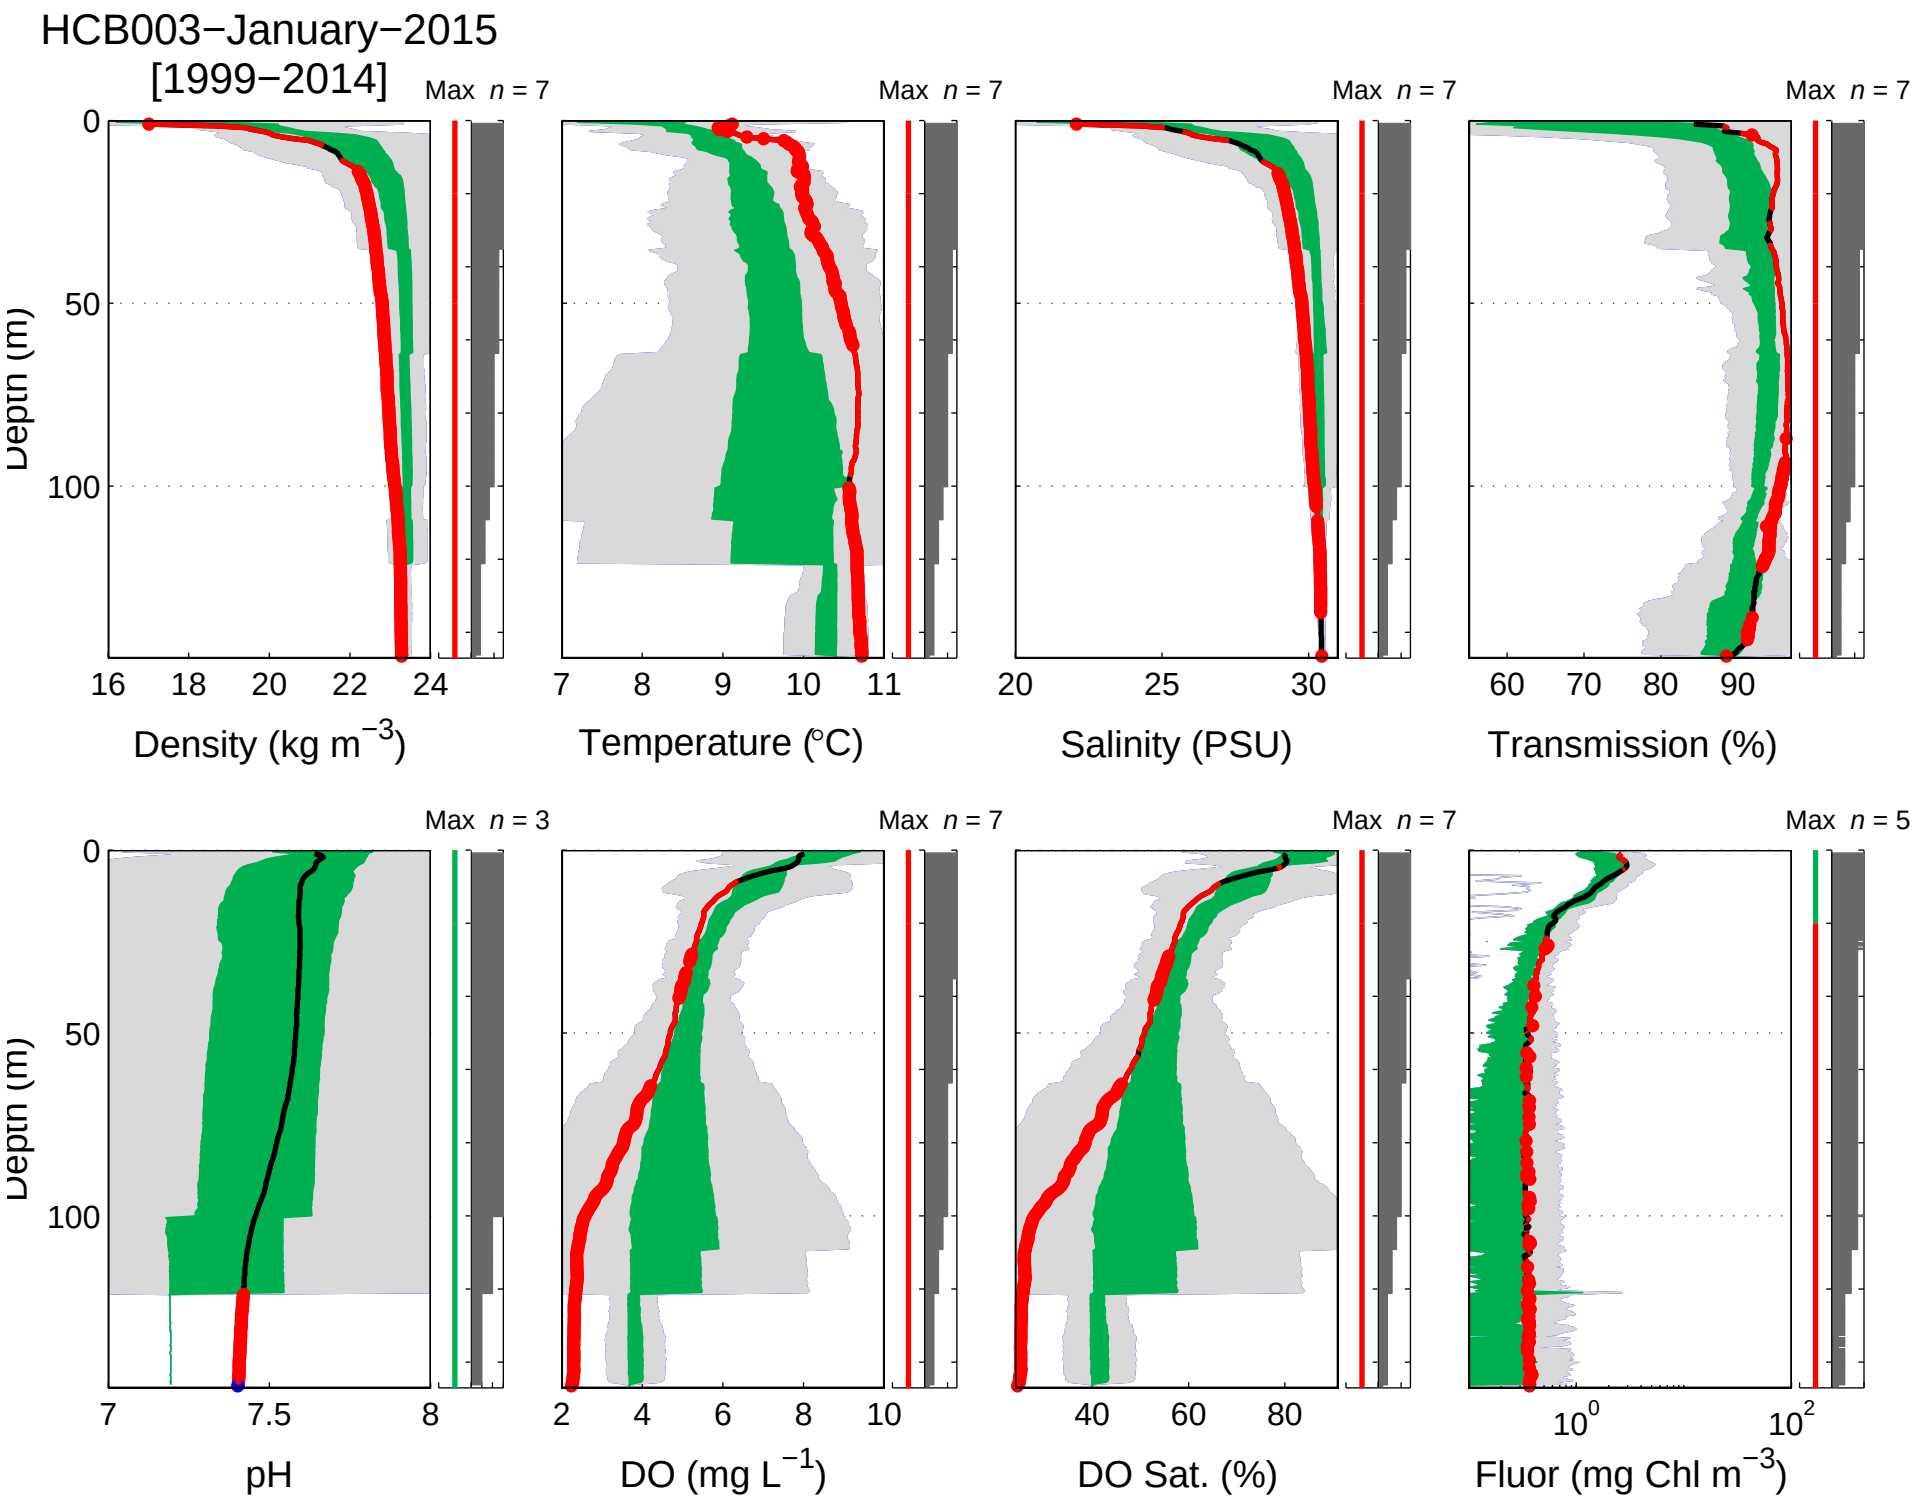
HCB003−January−2015
[1999−2014]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
50
100
16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
20 25 30
Salinity (PSU)
60 70 80 90
Transmission (%)
Max n = 3
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 5
7 7.5 8
pH
2 4 6 8 10
DO (mg L−1)
40 60 80
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

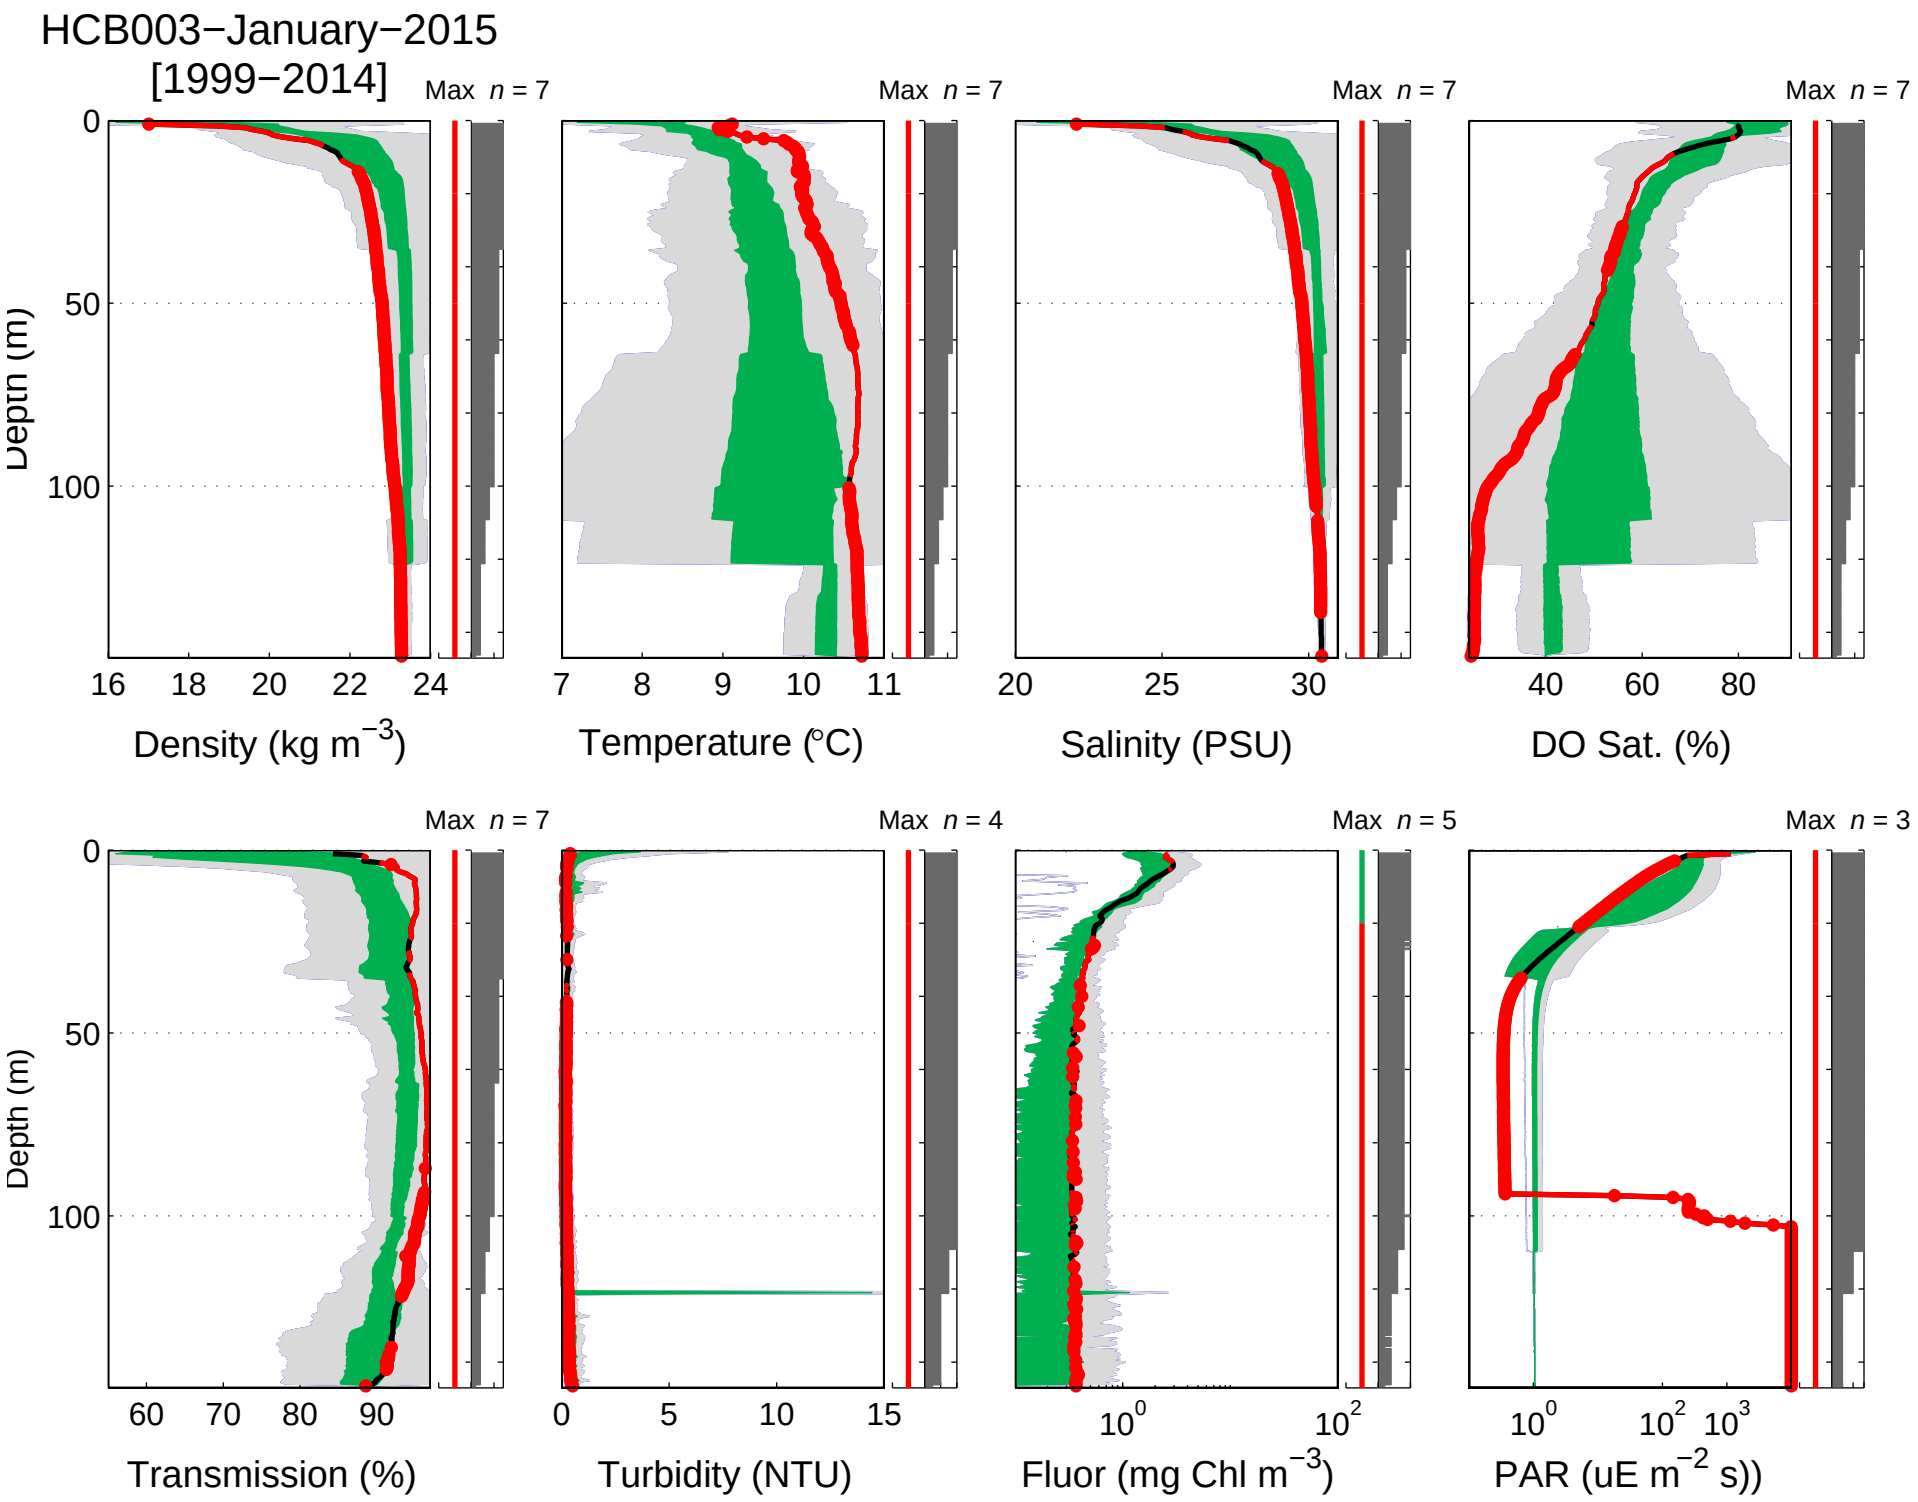
HCB003−January−2015
[1999−2014]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
50
100
16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
20 25 30
Salinity (PSU)
40 60 80
DO Sat. (%)
Max n = 7
Max n = 4
Max n = 5
Max n = 3
Depth (m)
0
50
100
60 70 80 90
Transmission (%)
0 5 10 15
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

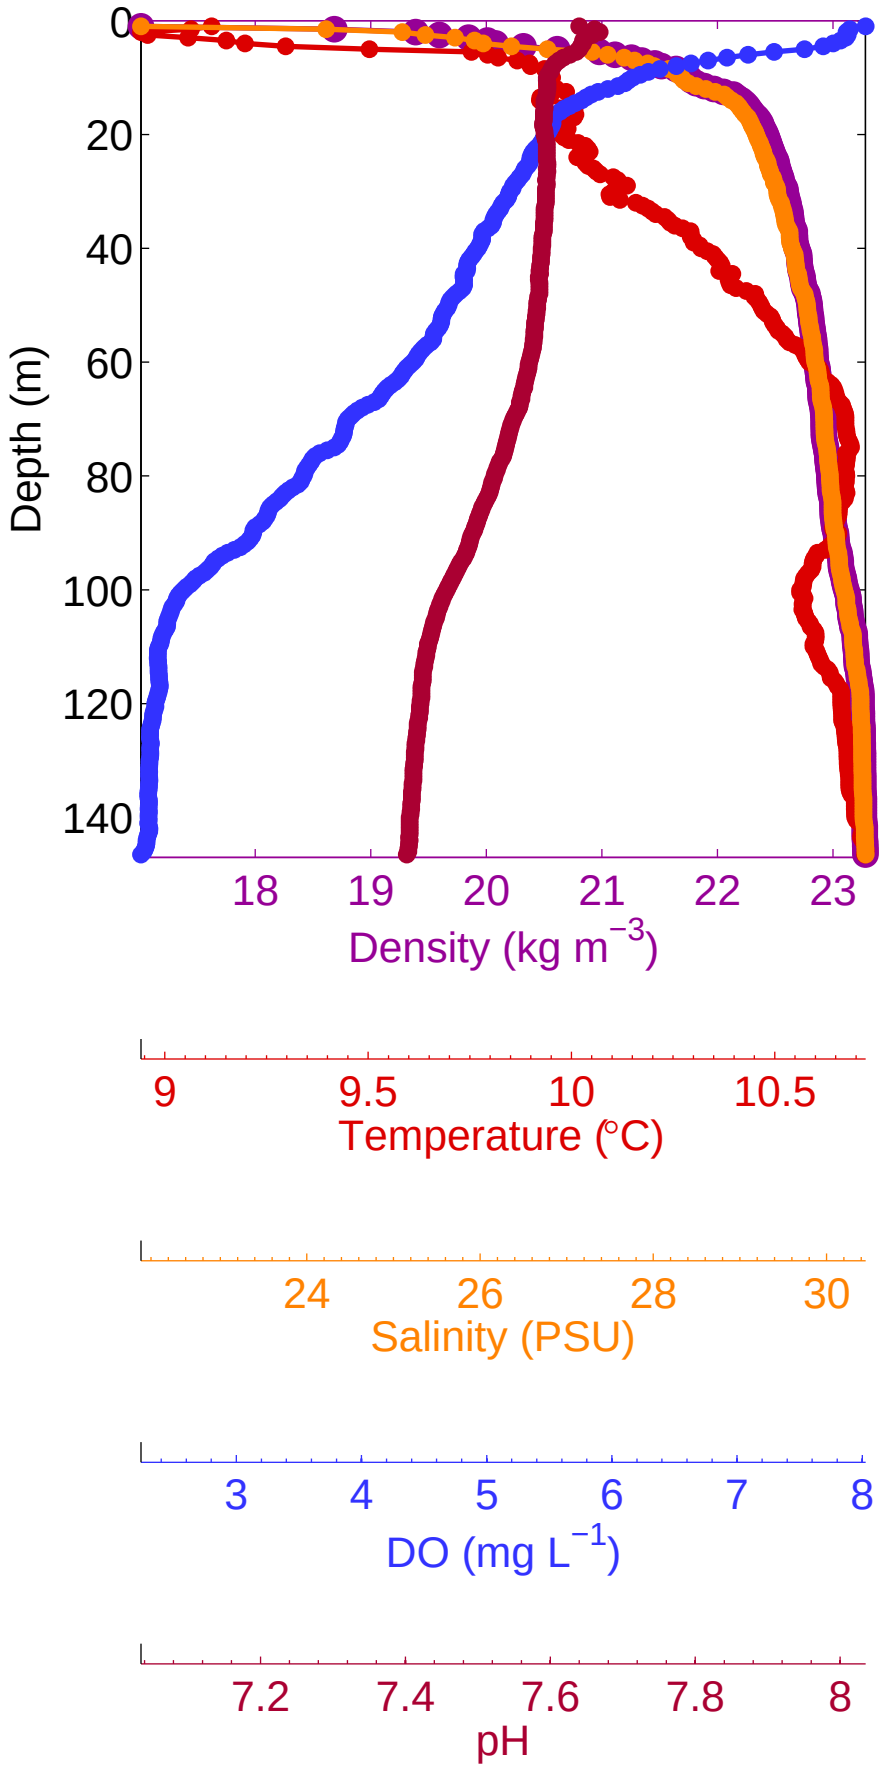
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
18
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
9
9.5
10
10.5
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
3
4
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

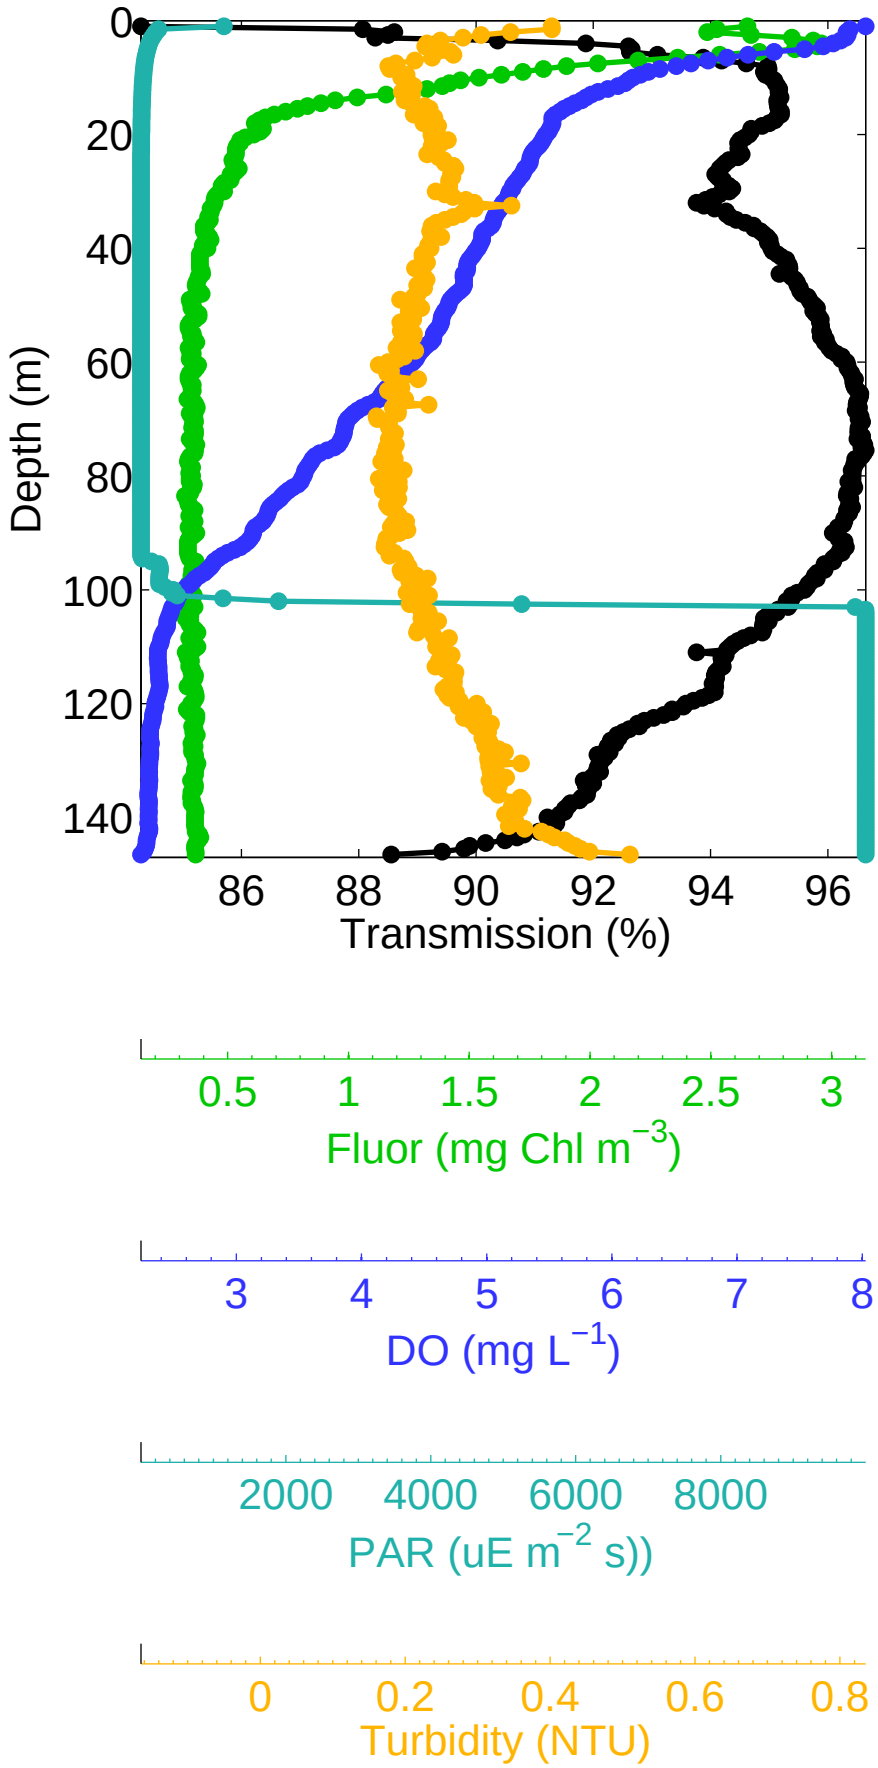
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
86
88
90
92
94
96
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
3
4
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
2000
4000
6000
8000
PAR (uE m^{-2} s))
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Turbidity (NTU)