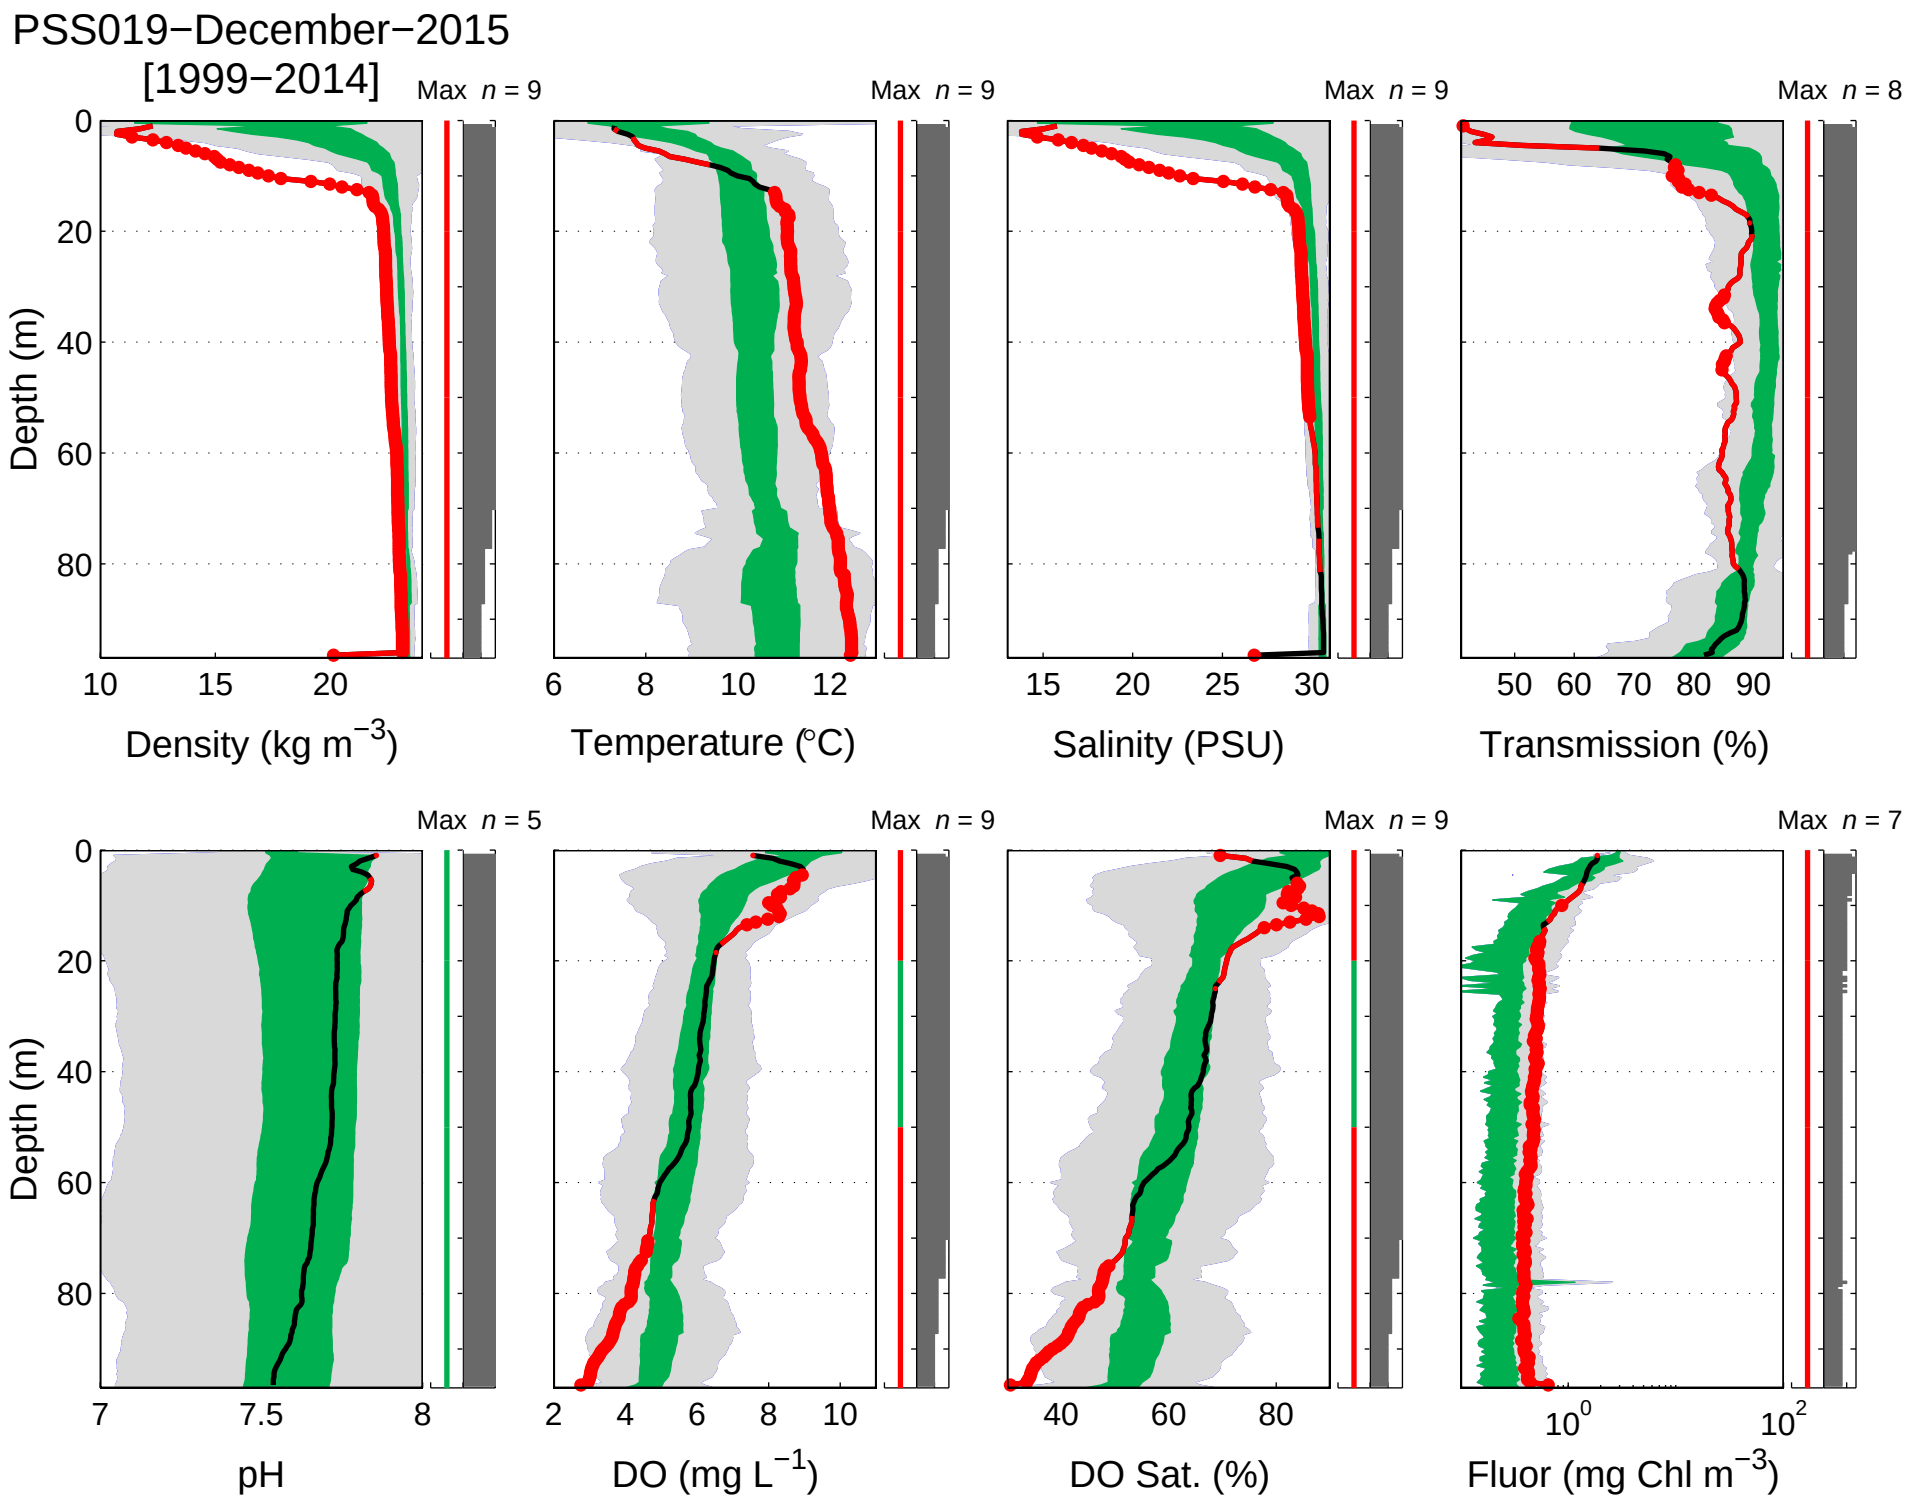
PSS019−December−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 8
Depth (m)
0
20
40
60
80
10
15
20
Density (kg m−3)
6
8
10
12
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
50
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 5
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 7
7
7.5
8
pH
2
4
6
8
10
DO (mg L−1)
40
60
80
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

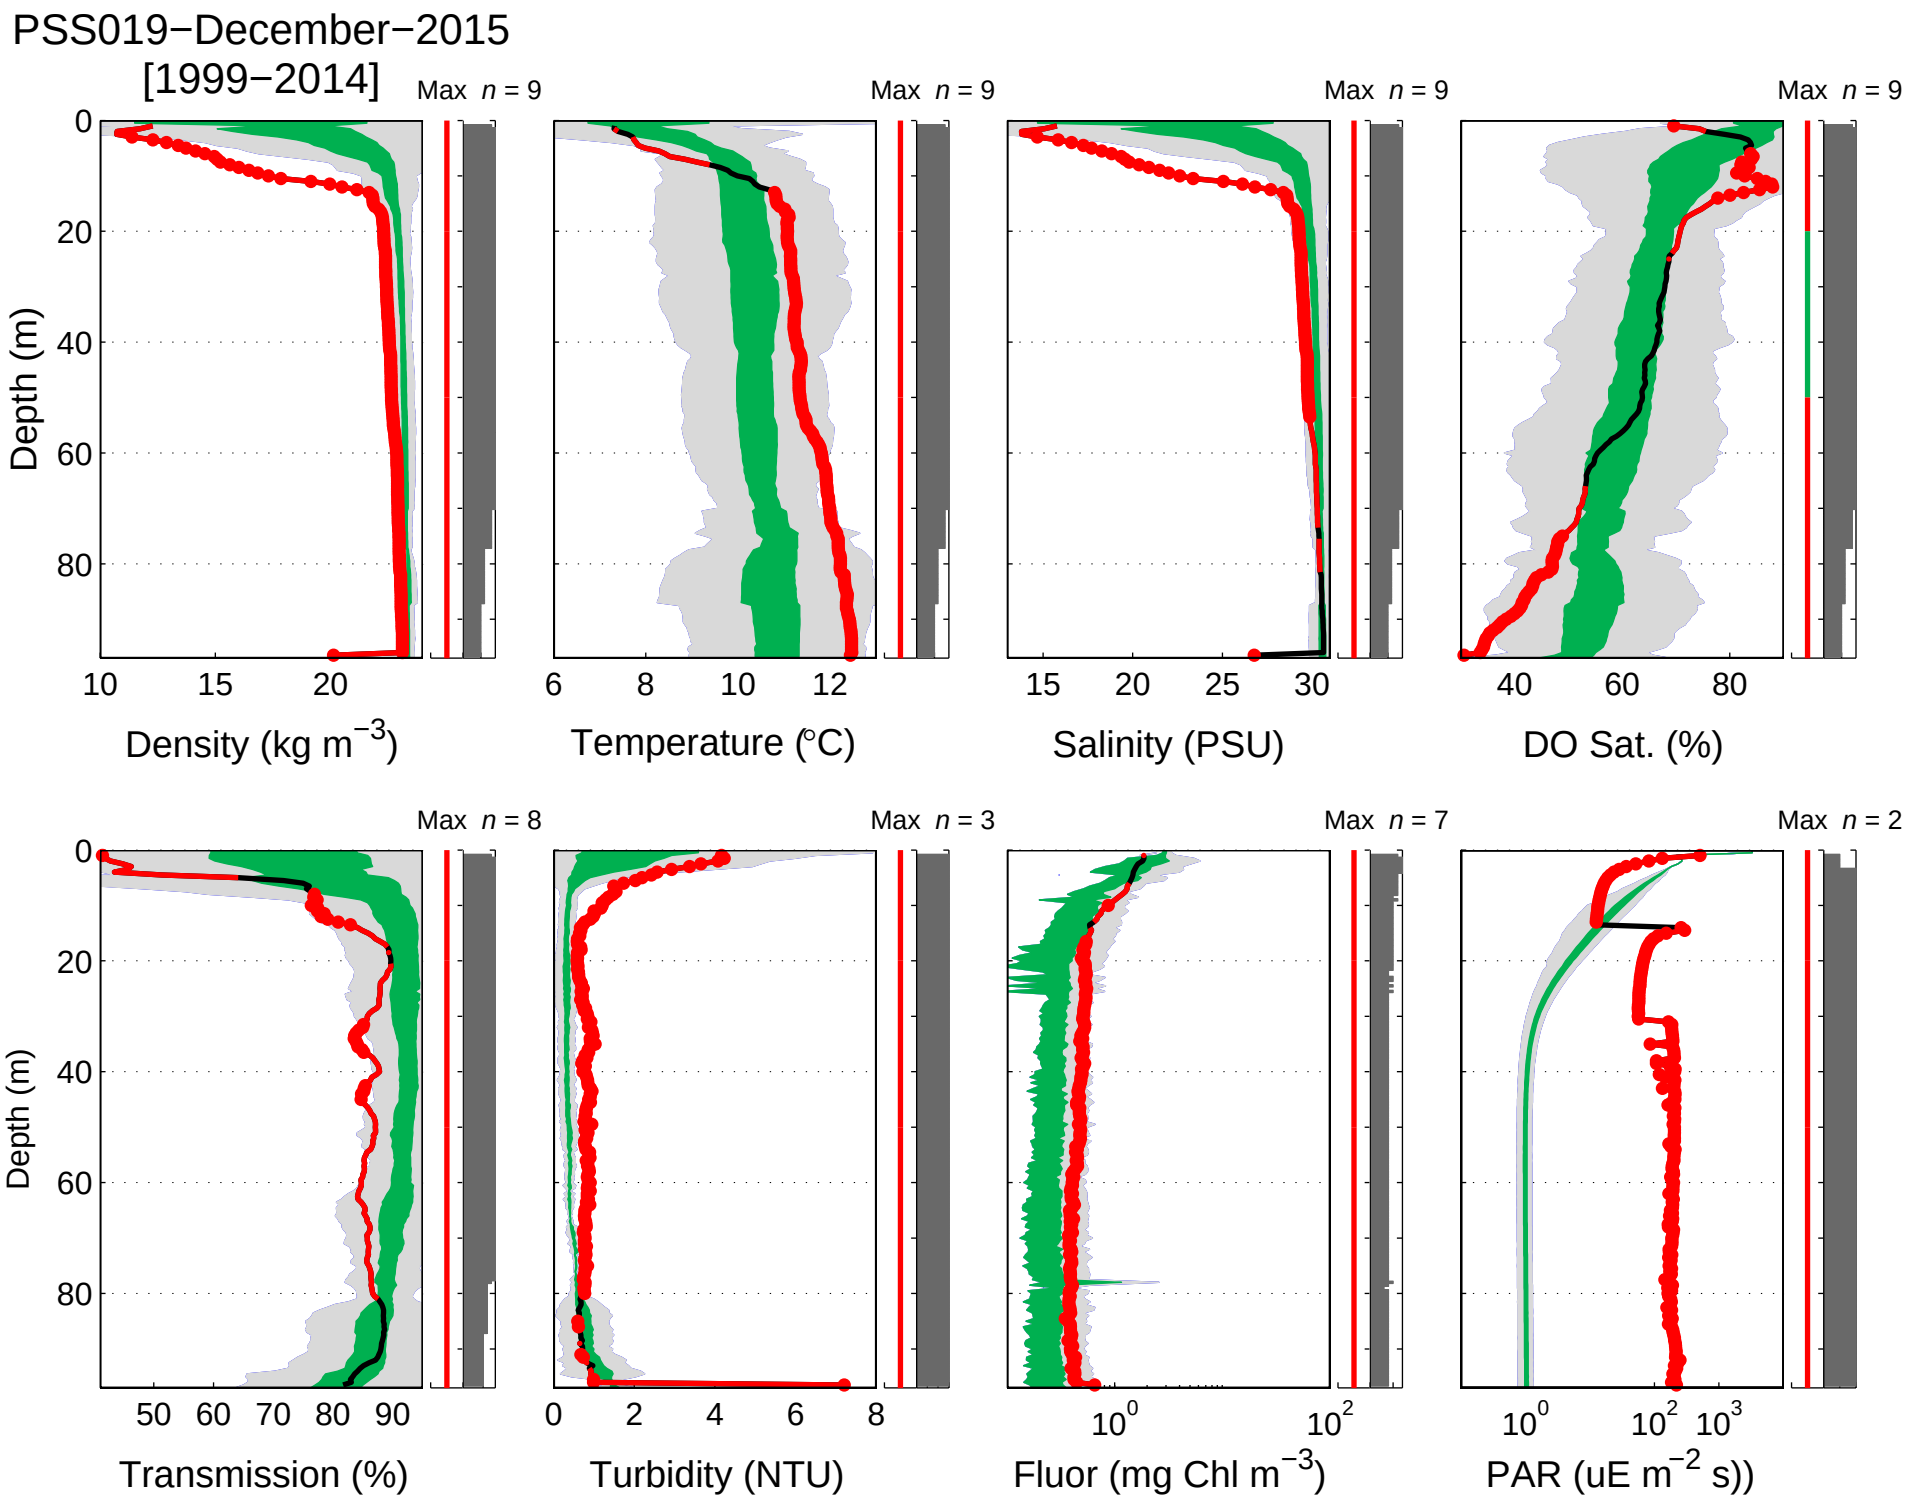
PSS019−December−2015
[1999−2014]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO Sat. (%)
Max n = 8
Max n = 3
Max n = 7
Max n = 2
Transmission (%)
Turbidity (NTU)
Fluor (mg Chl m−3)
PAR (uE m−2 s))

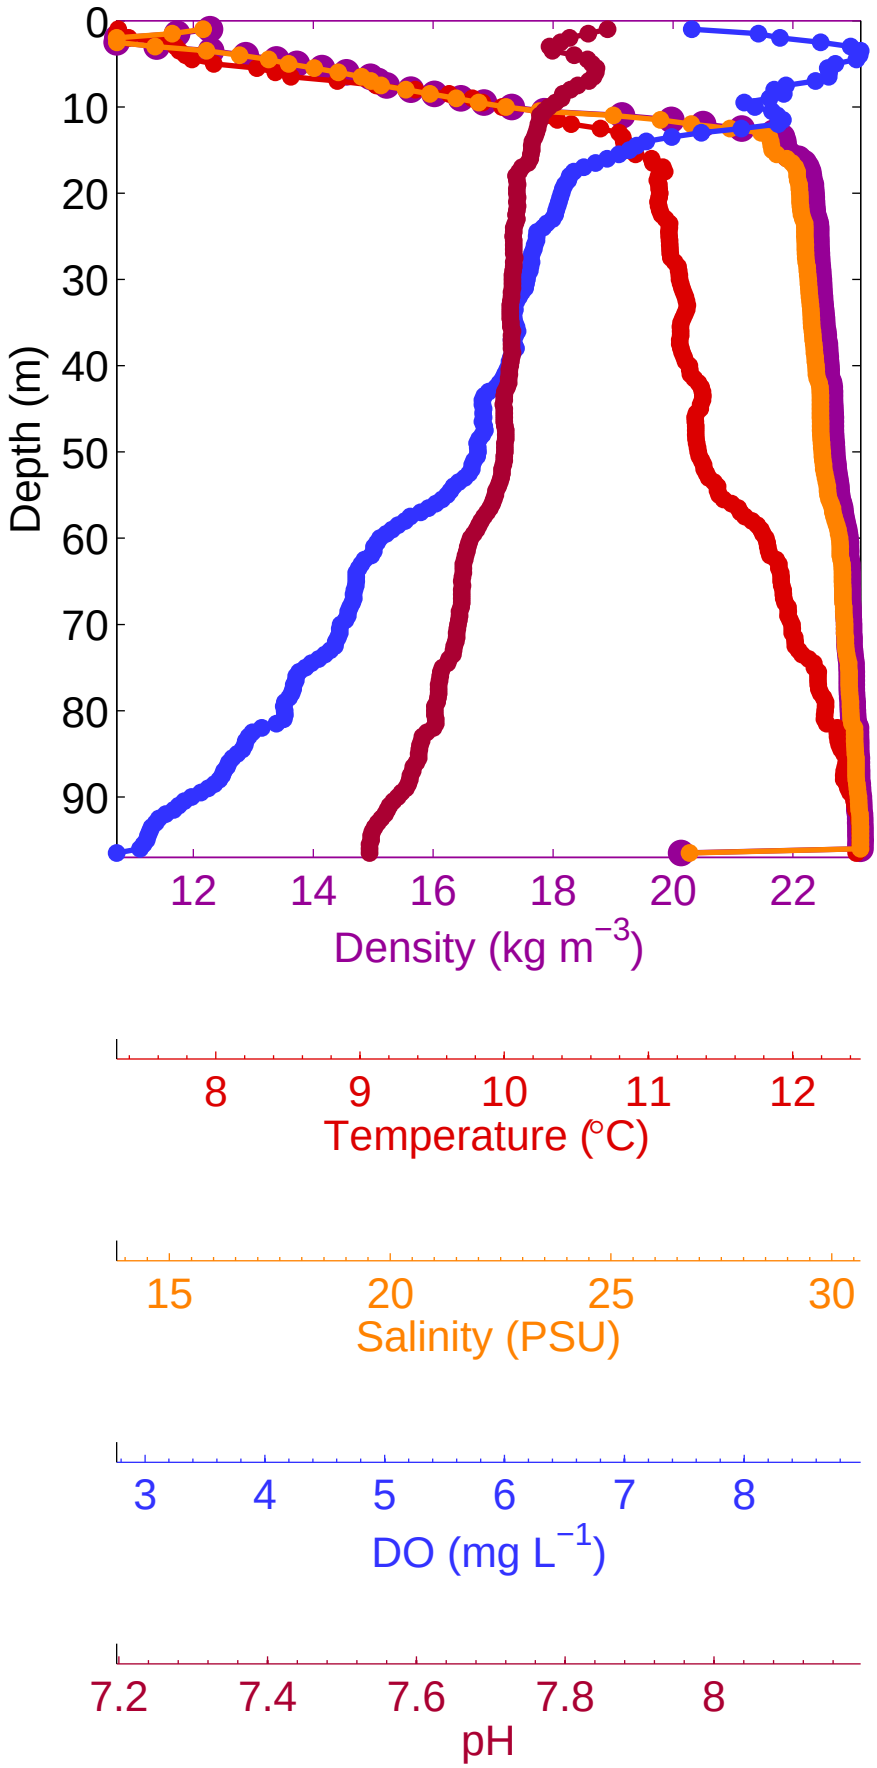
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
12
14
16
18
20
22
Density (kg m^{-3})
8
9
10
11
12
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
3
4
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

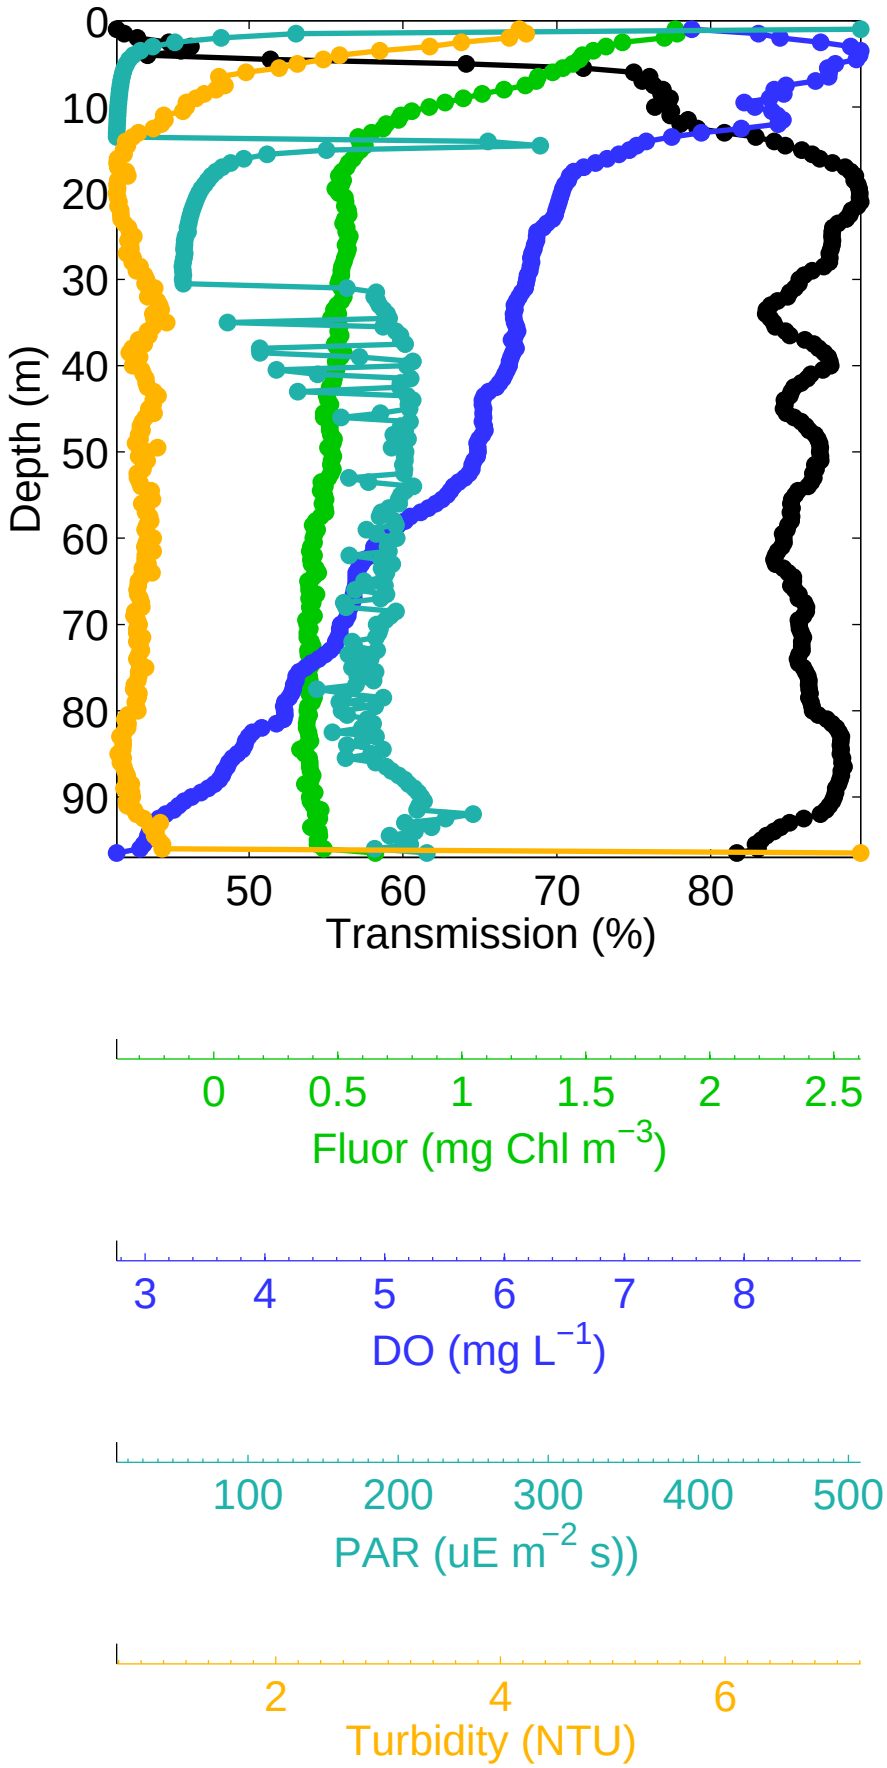
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50
60
70
80
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
3
4
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
100
200
300
400
500
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
Turbidity (NTU)