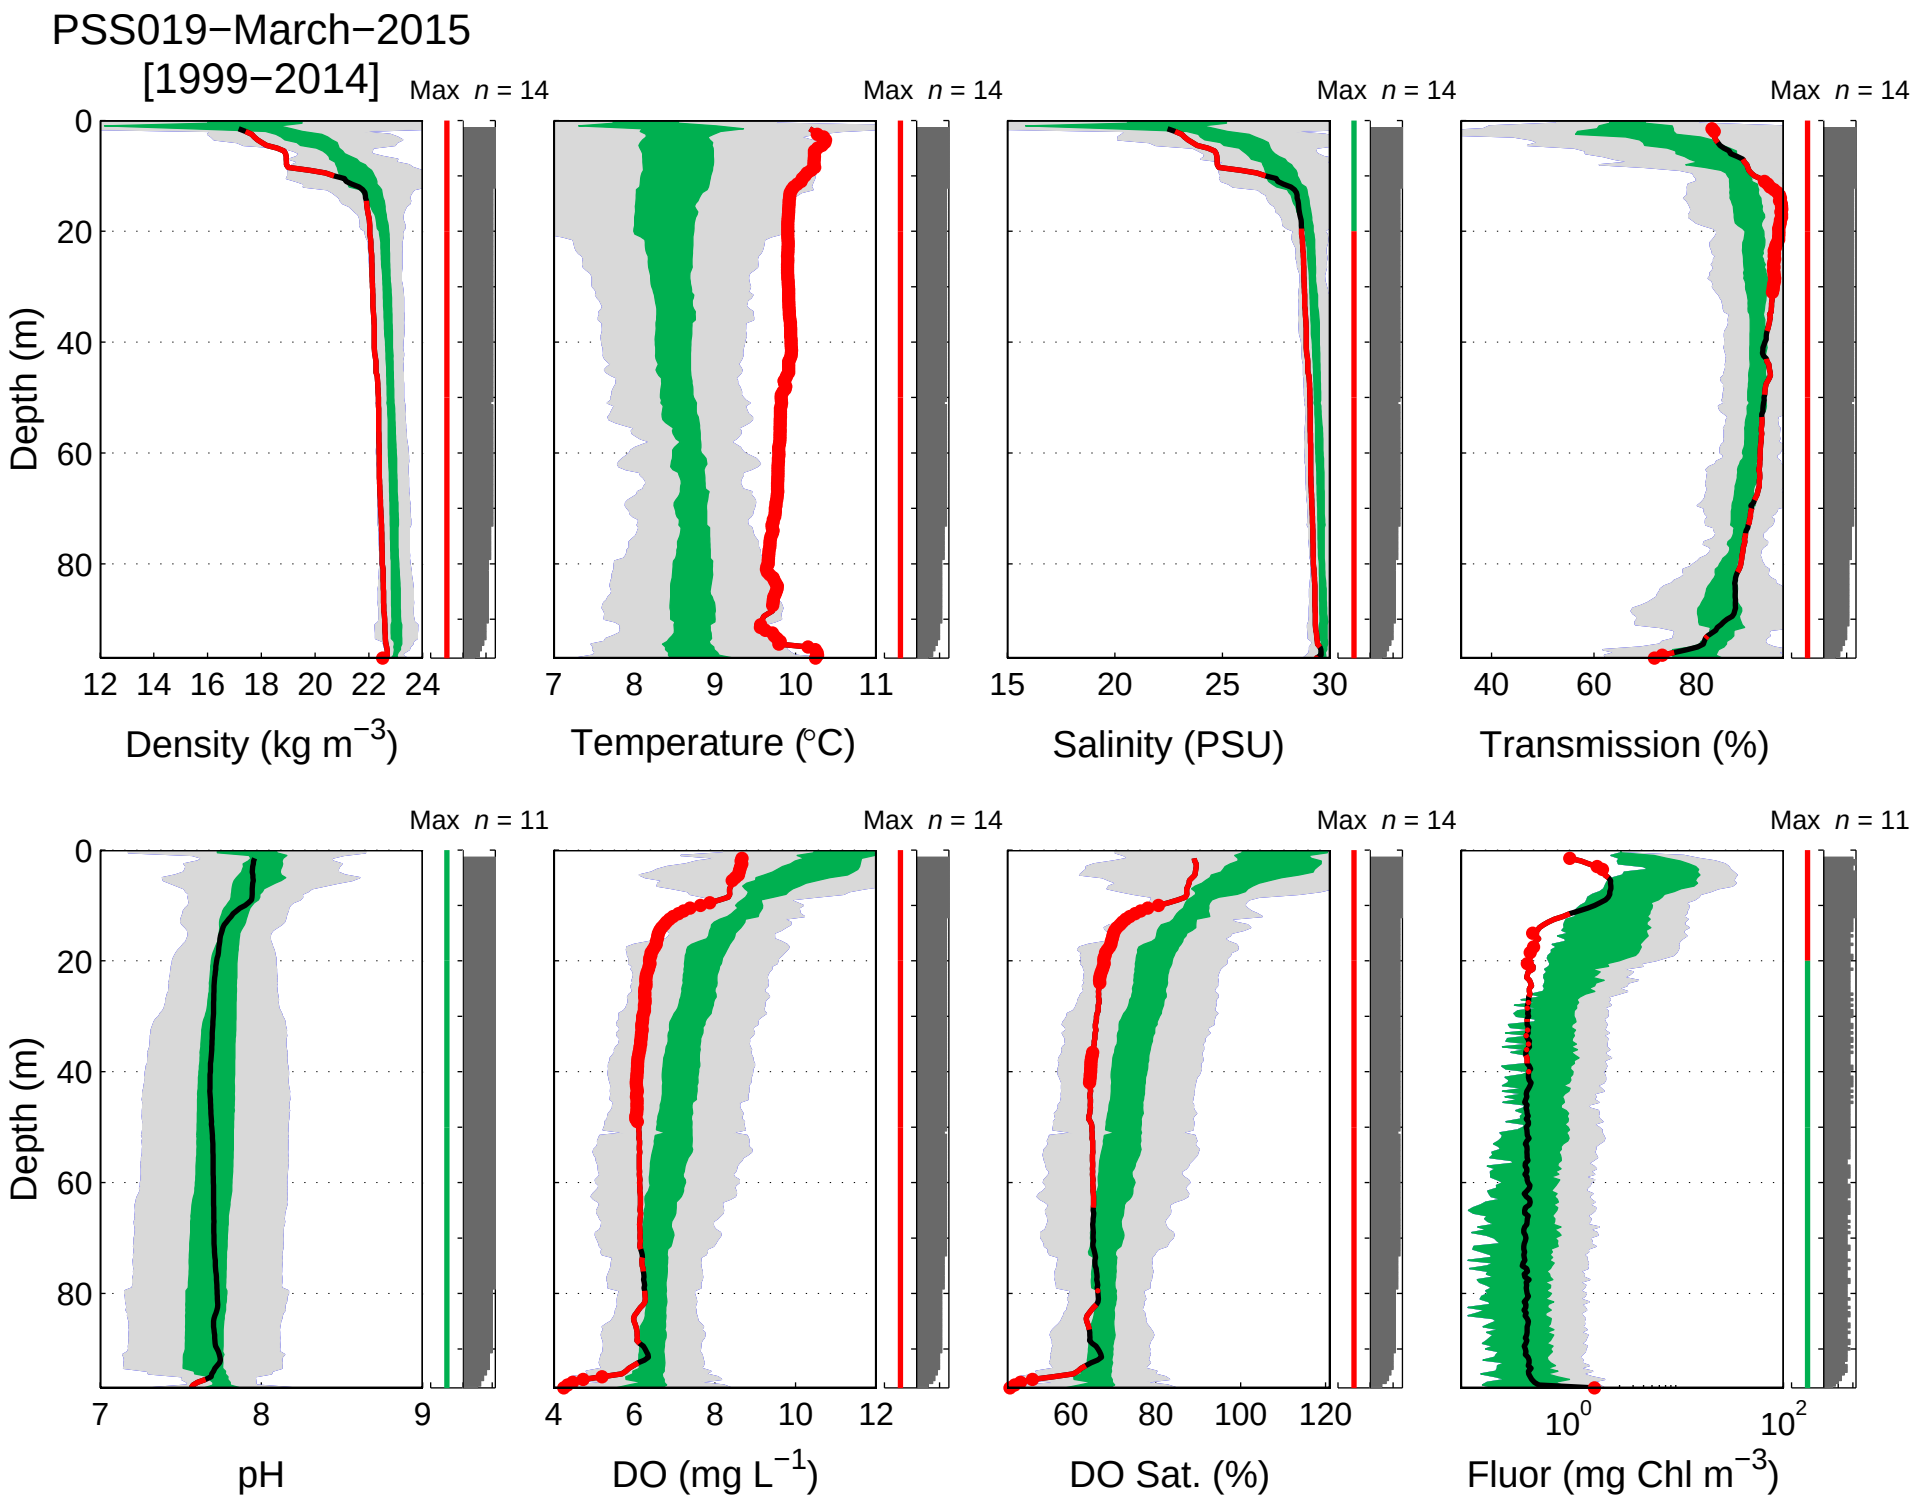
PSS019−March−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
40 60 80
Transmission (%)
Max n = 11
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
7 8 9
pH
4 6 8 10 12
DO (mg L−1)
60 80 100 120
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

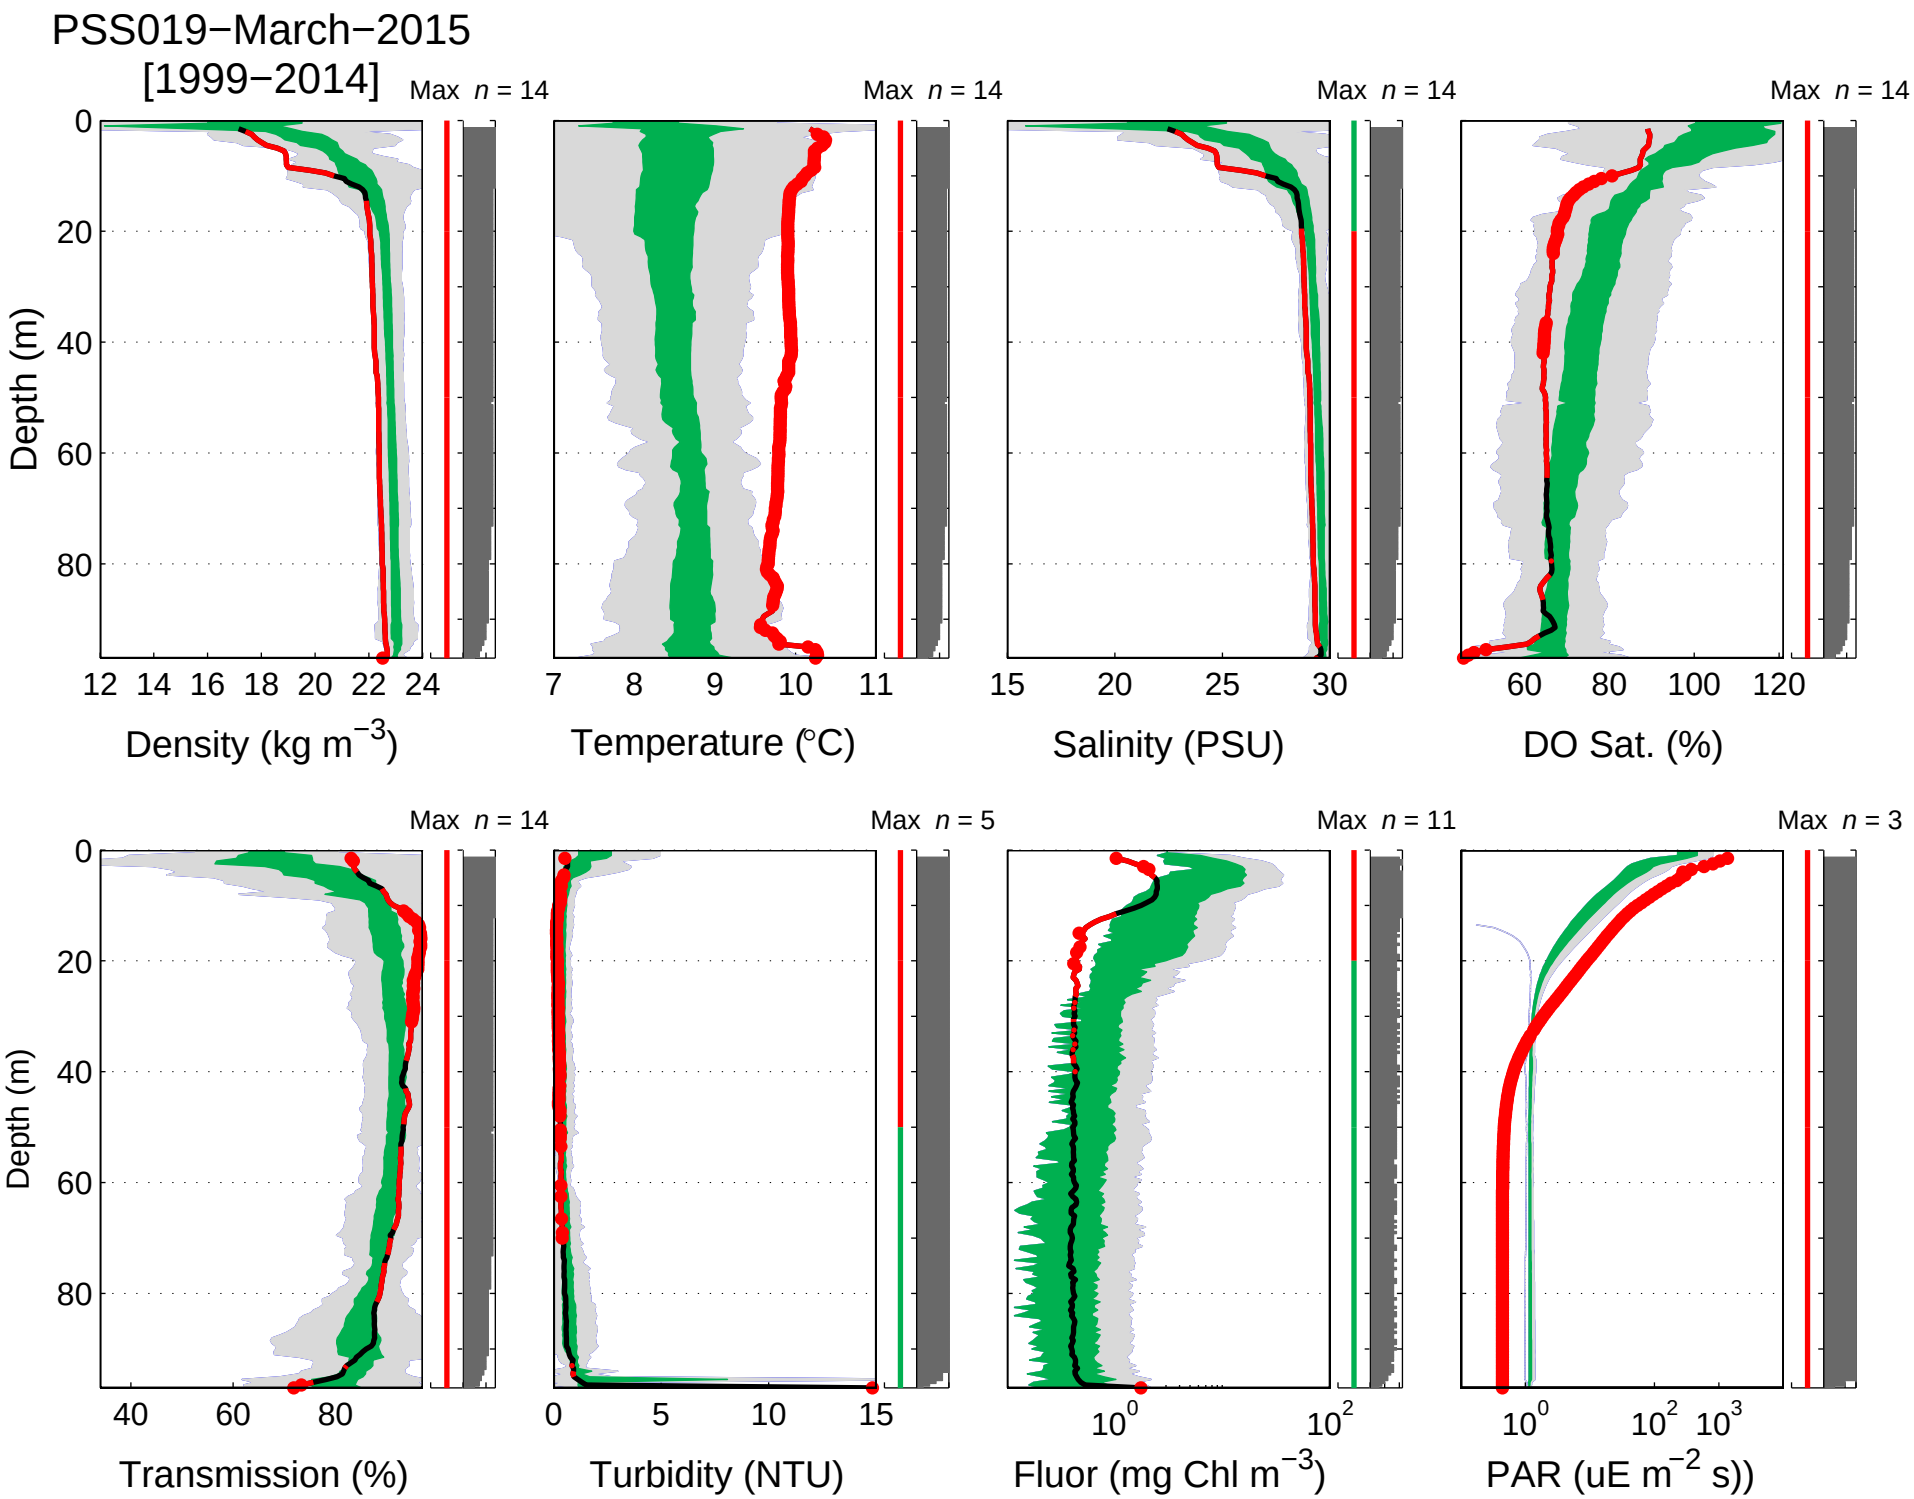
PSS019−March−2015
[1999−2014]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
60 80 100 120
DO Sat. (%)
Max n = 14
Max n = 5
Max n = 11
Max n = 3
40 60 80
Transmission (%)
0 5 10 15
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

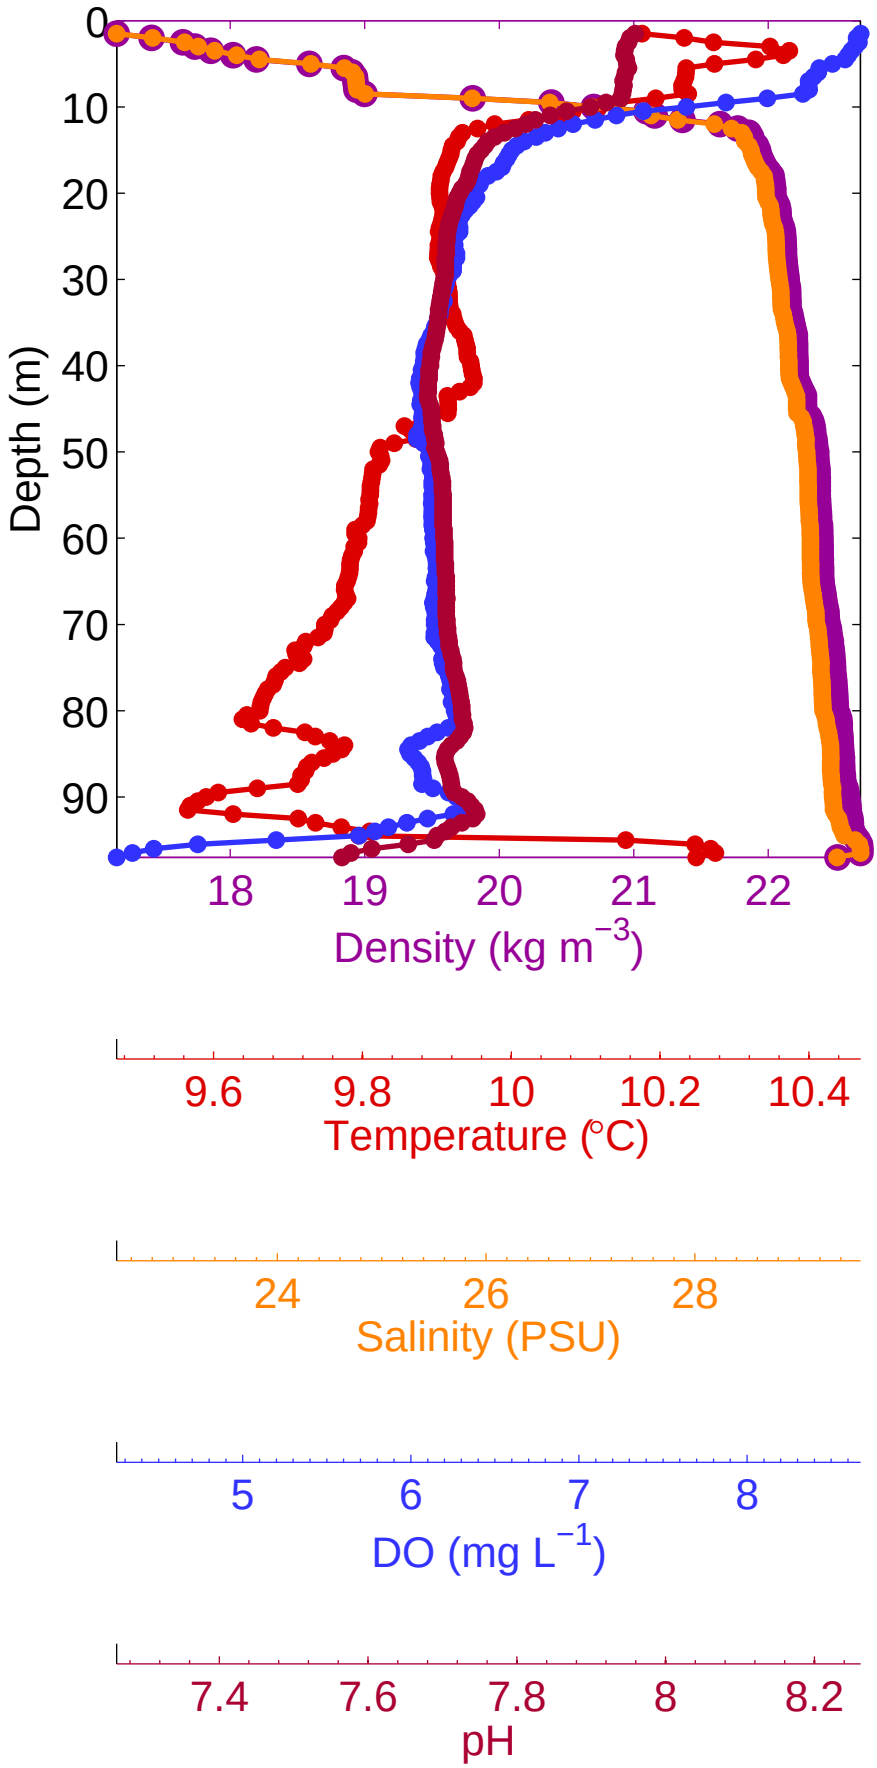
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
18
19
20
21
22
Density (kg m^{-3})
9.6
9.8
10
10.2
10.4
Temperature (°C)
24
26
28
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH

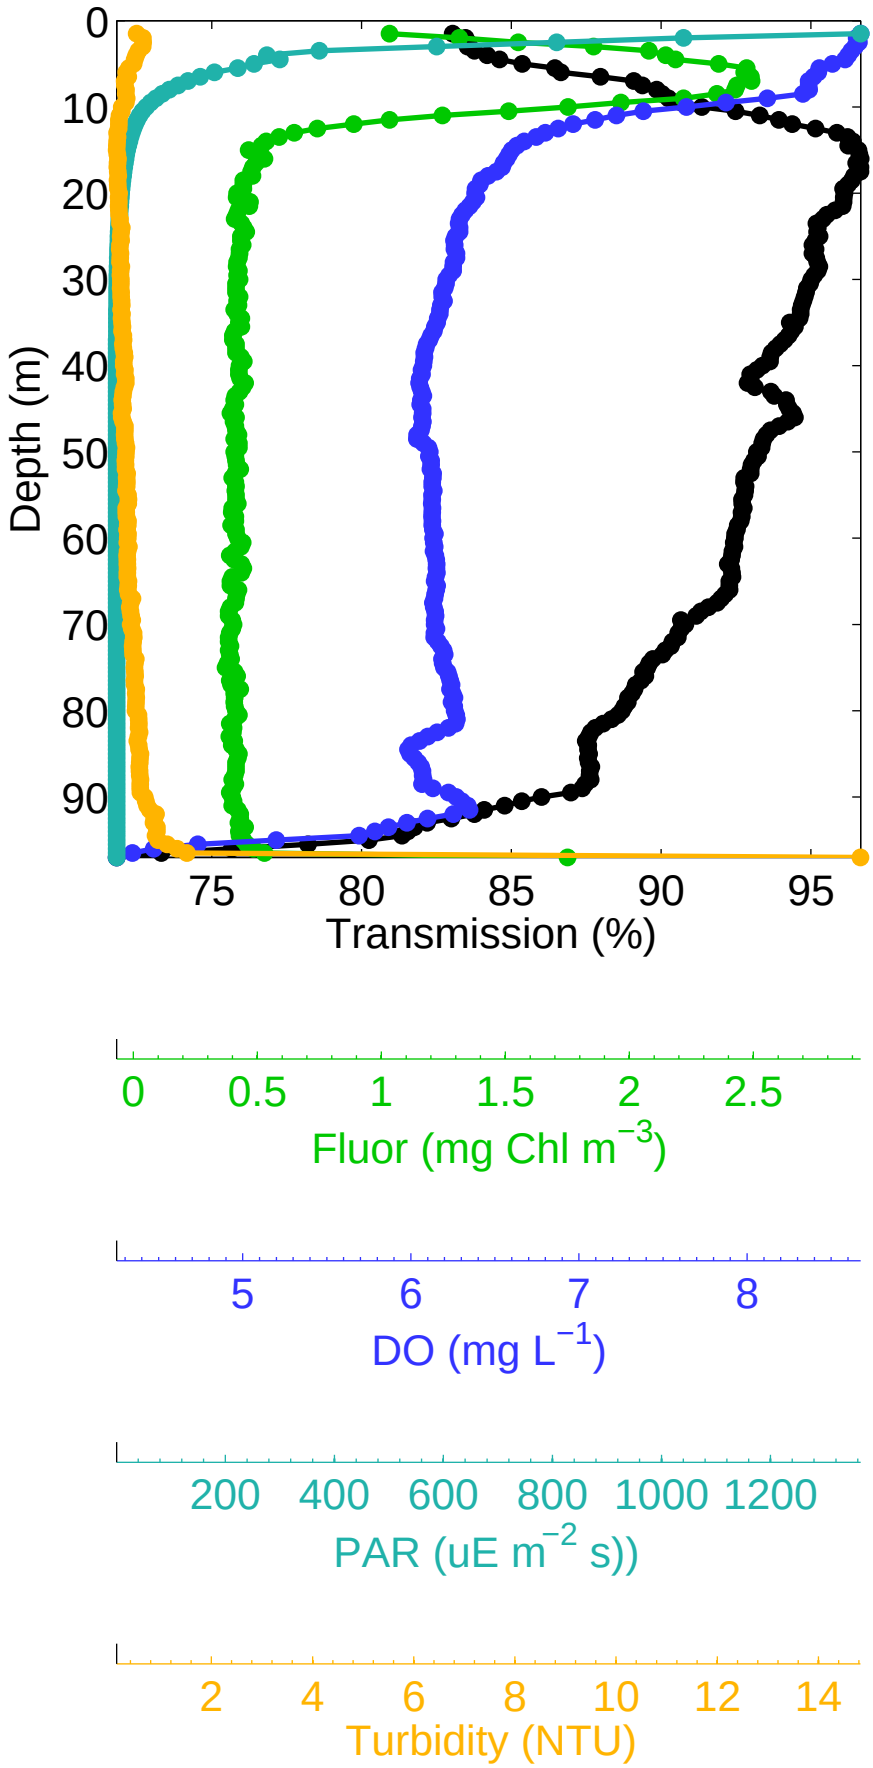
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
75
80
85
90
95
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
6
7
8
DO (mg L^{-1})
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)