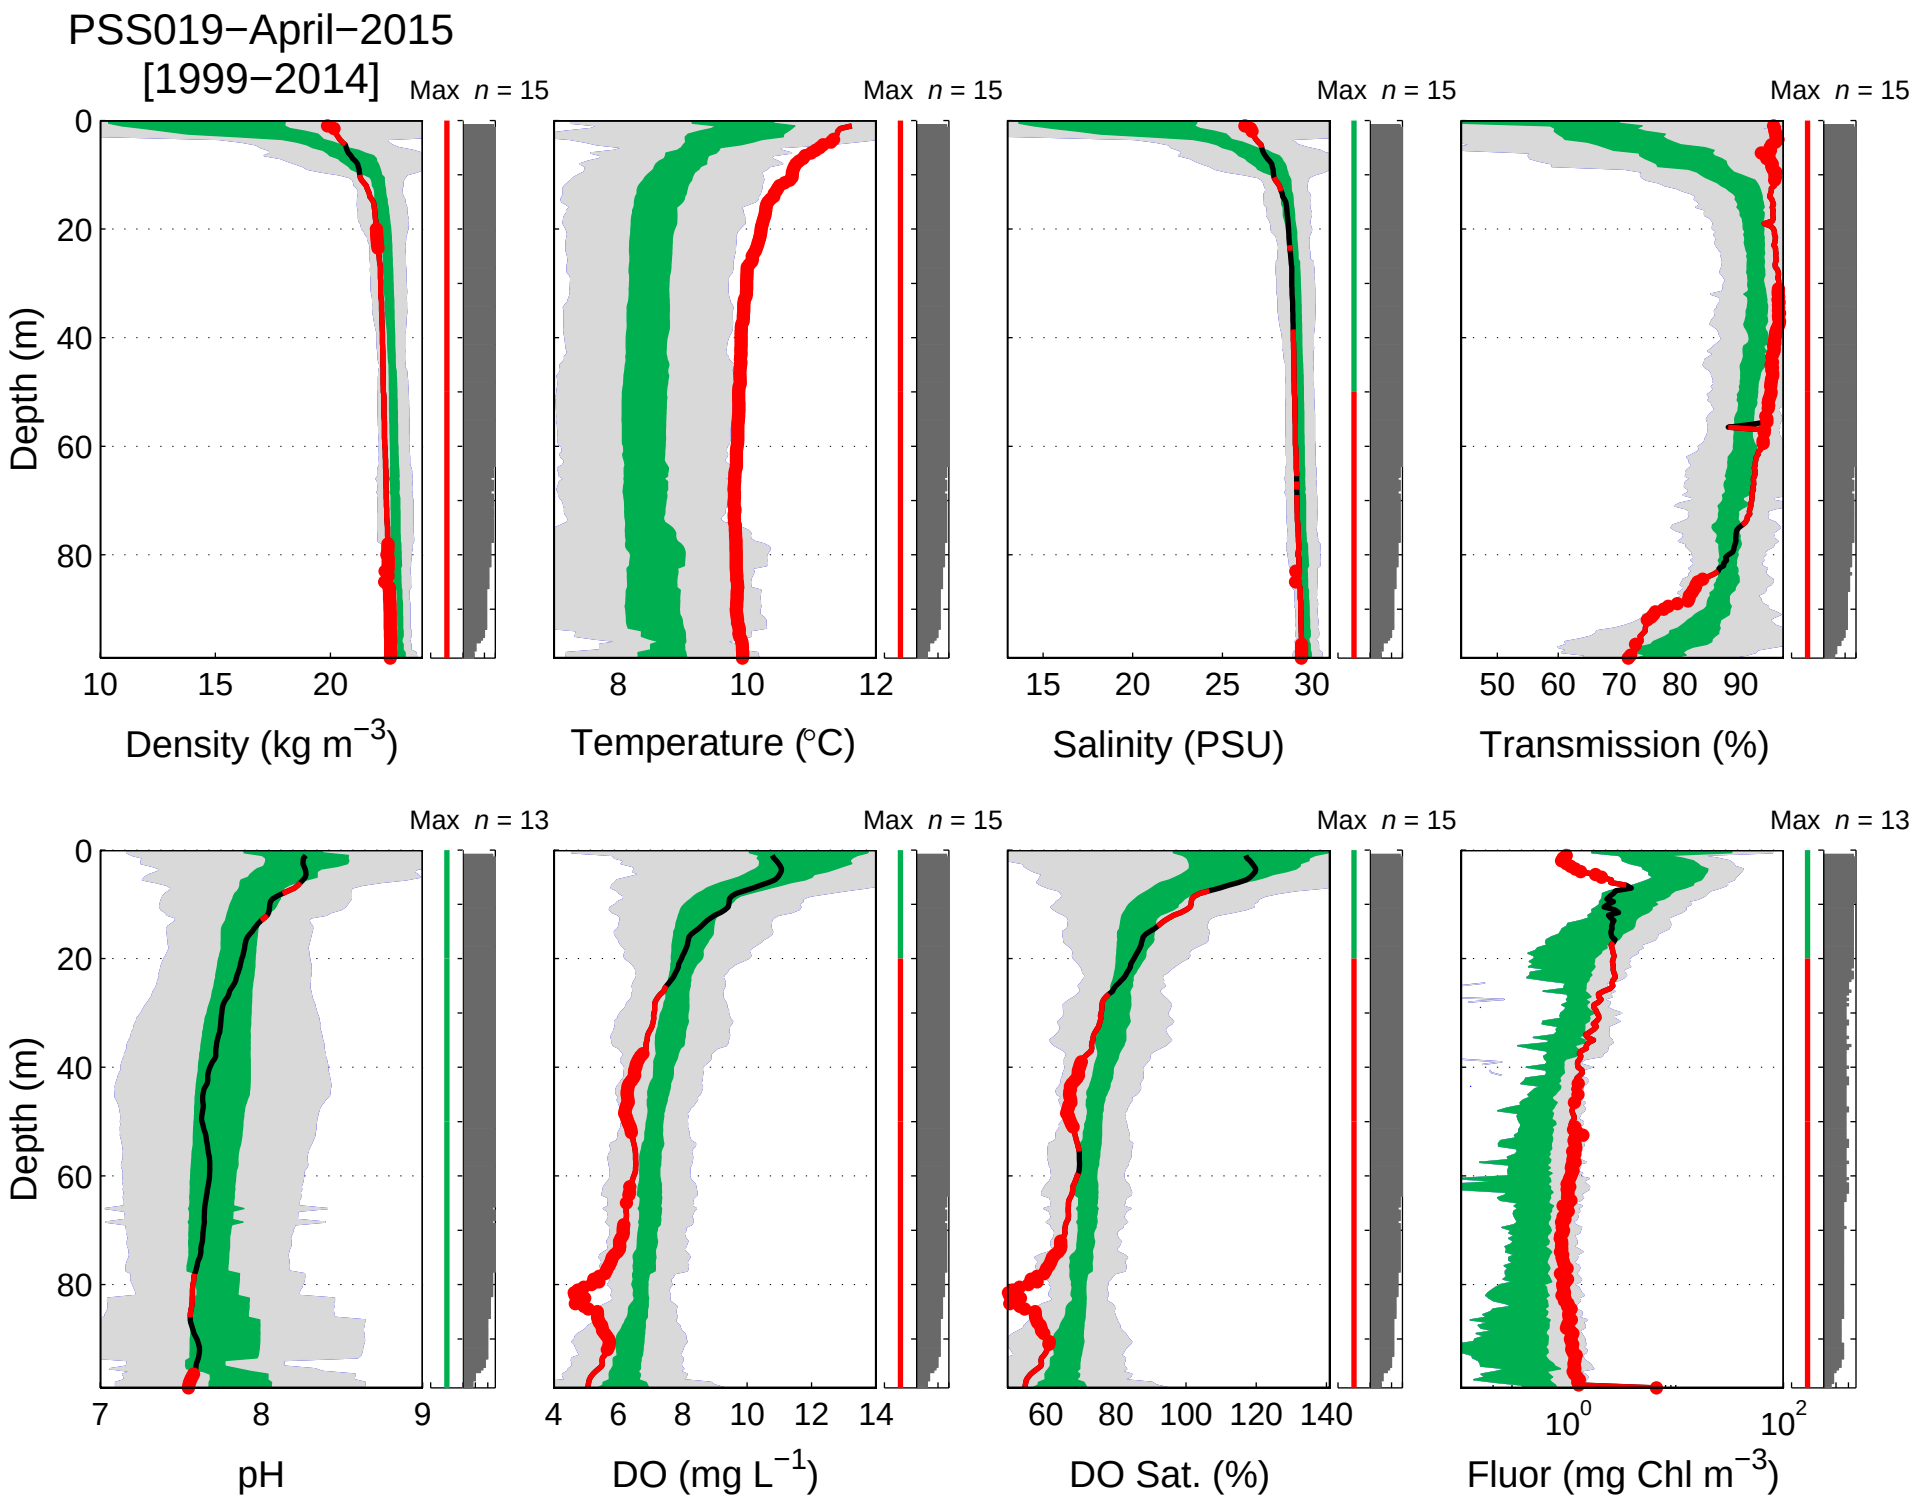
PSS019−April−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
10
15
20
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
50
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 13
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 13
7
8
9
pH
4
6
8
10
12
14
DO (mg L−1)
60
80
100
120
140
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

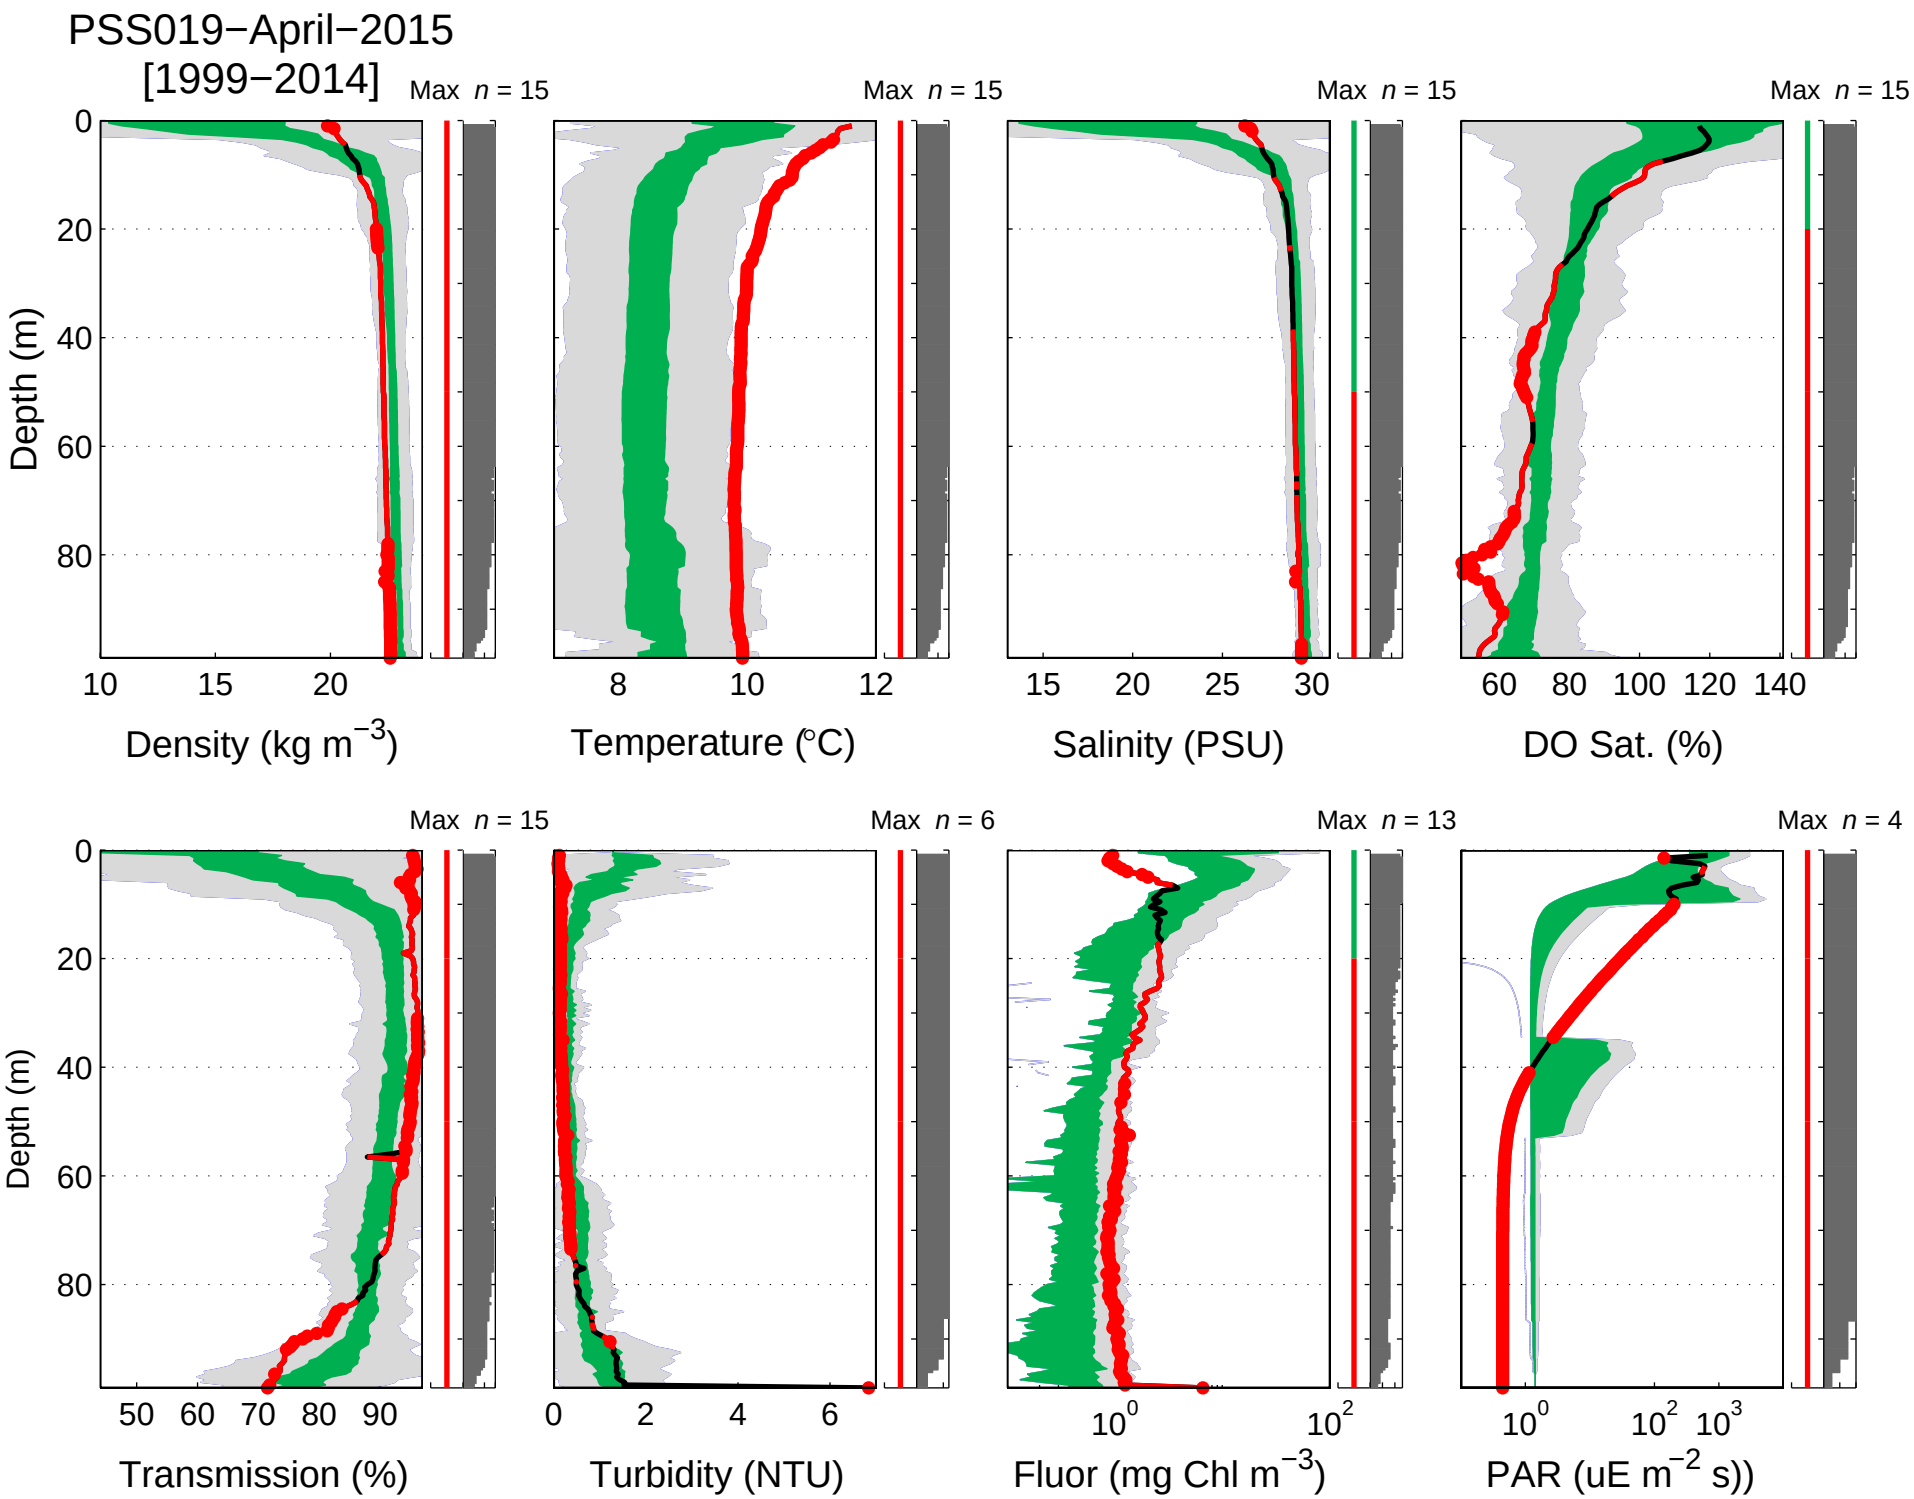
PSS019−April−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
Density (kg m−3)
Temperature (°C)
Salinity (PSU)
DO Sat. (%)
Max n = 15
Max n = 6
Max n = 13
Max n = 4
Transmission (%)
Turbidity (NTU)
Fluor (mg Chl m−3)
PAR (uE m−2 s))

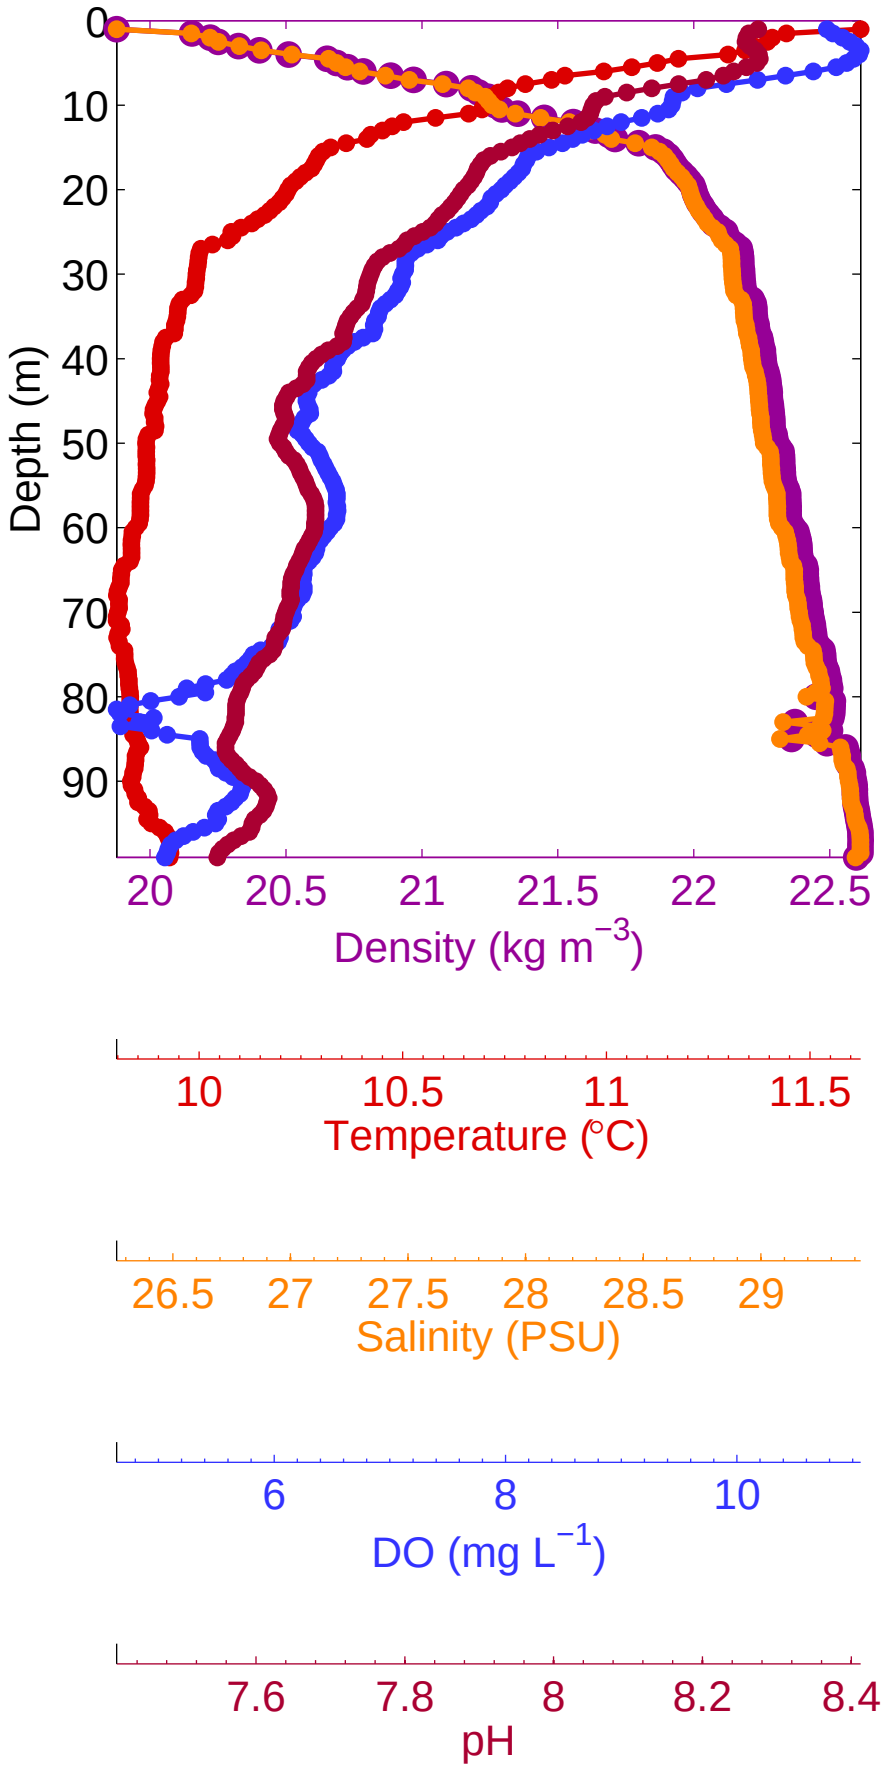
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
20.5
21
21.5
22
22.5
Density (kg m^{-3})
10
10.5
11
11.5
Temperature (°C)
26.5
27
27.5
28
28.5
29
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

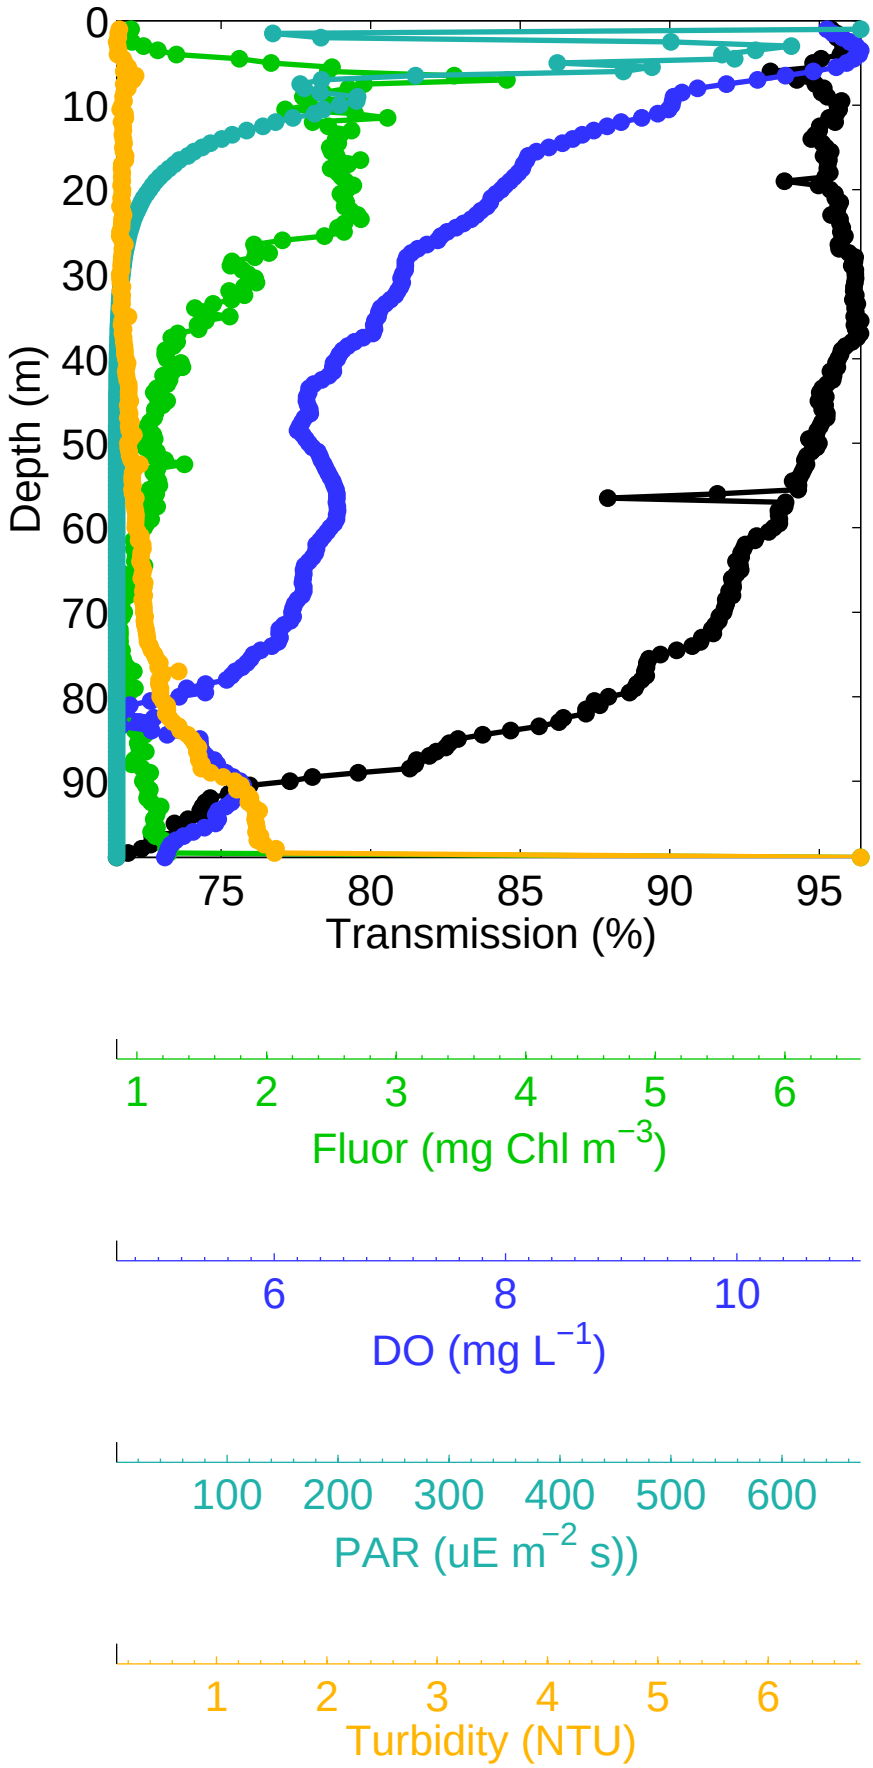
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
75
80
85
90
95
Transmission (%)
1
2
3
4
5
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
6
8
10
DO (mg L^{-1})
100
200
300
400
500
600
PAR (uE m^{-2} s))
1
2
3
4
5
6
Turbidity (NTU)