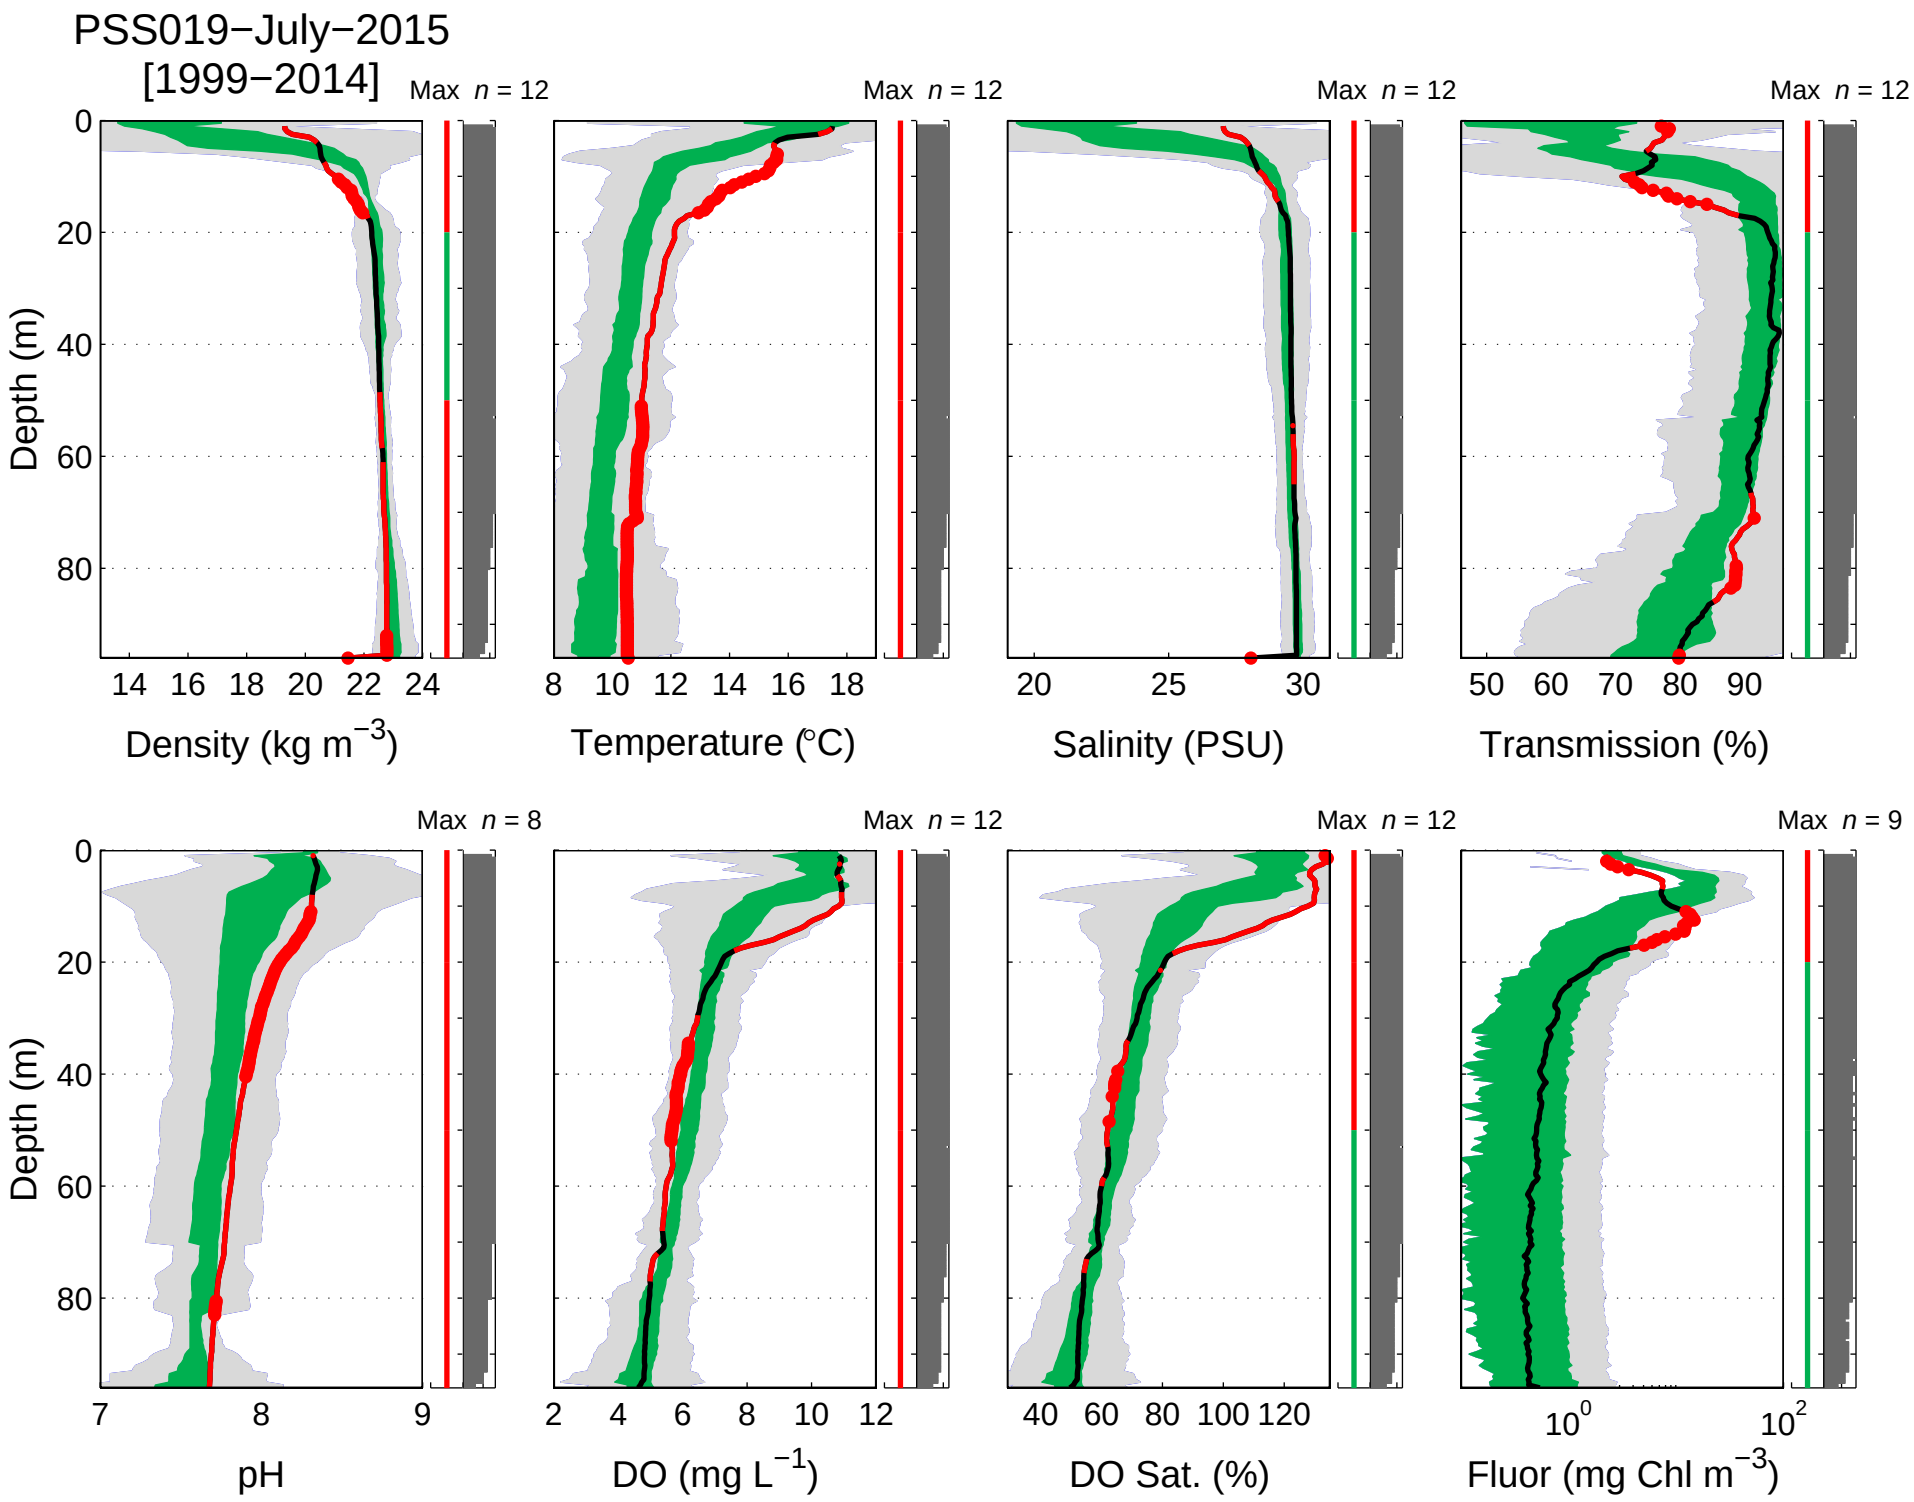
PSS019−July−2015
[1999−2014]
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Depth (m)
0
20
40
60
80
14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
8 10 12 14 16 18
Temperature (°C)
20 25 30
Salinity (PSU)
50 60 70 80 90
Transmission (%)
Max n = 8
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 9
7 8 9
pH
2 4 6 8 10 12
DO (mg L−1)
40 60 80 100 120
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

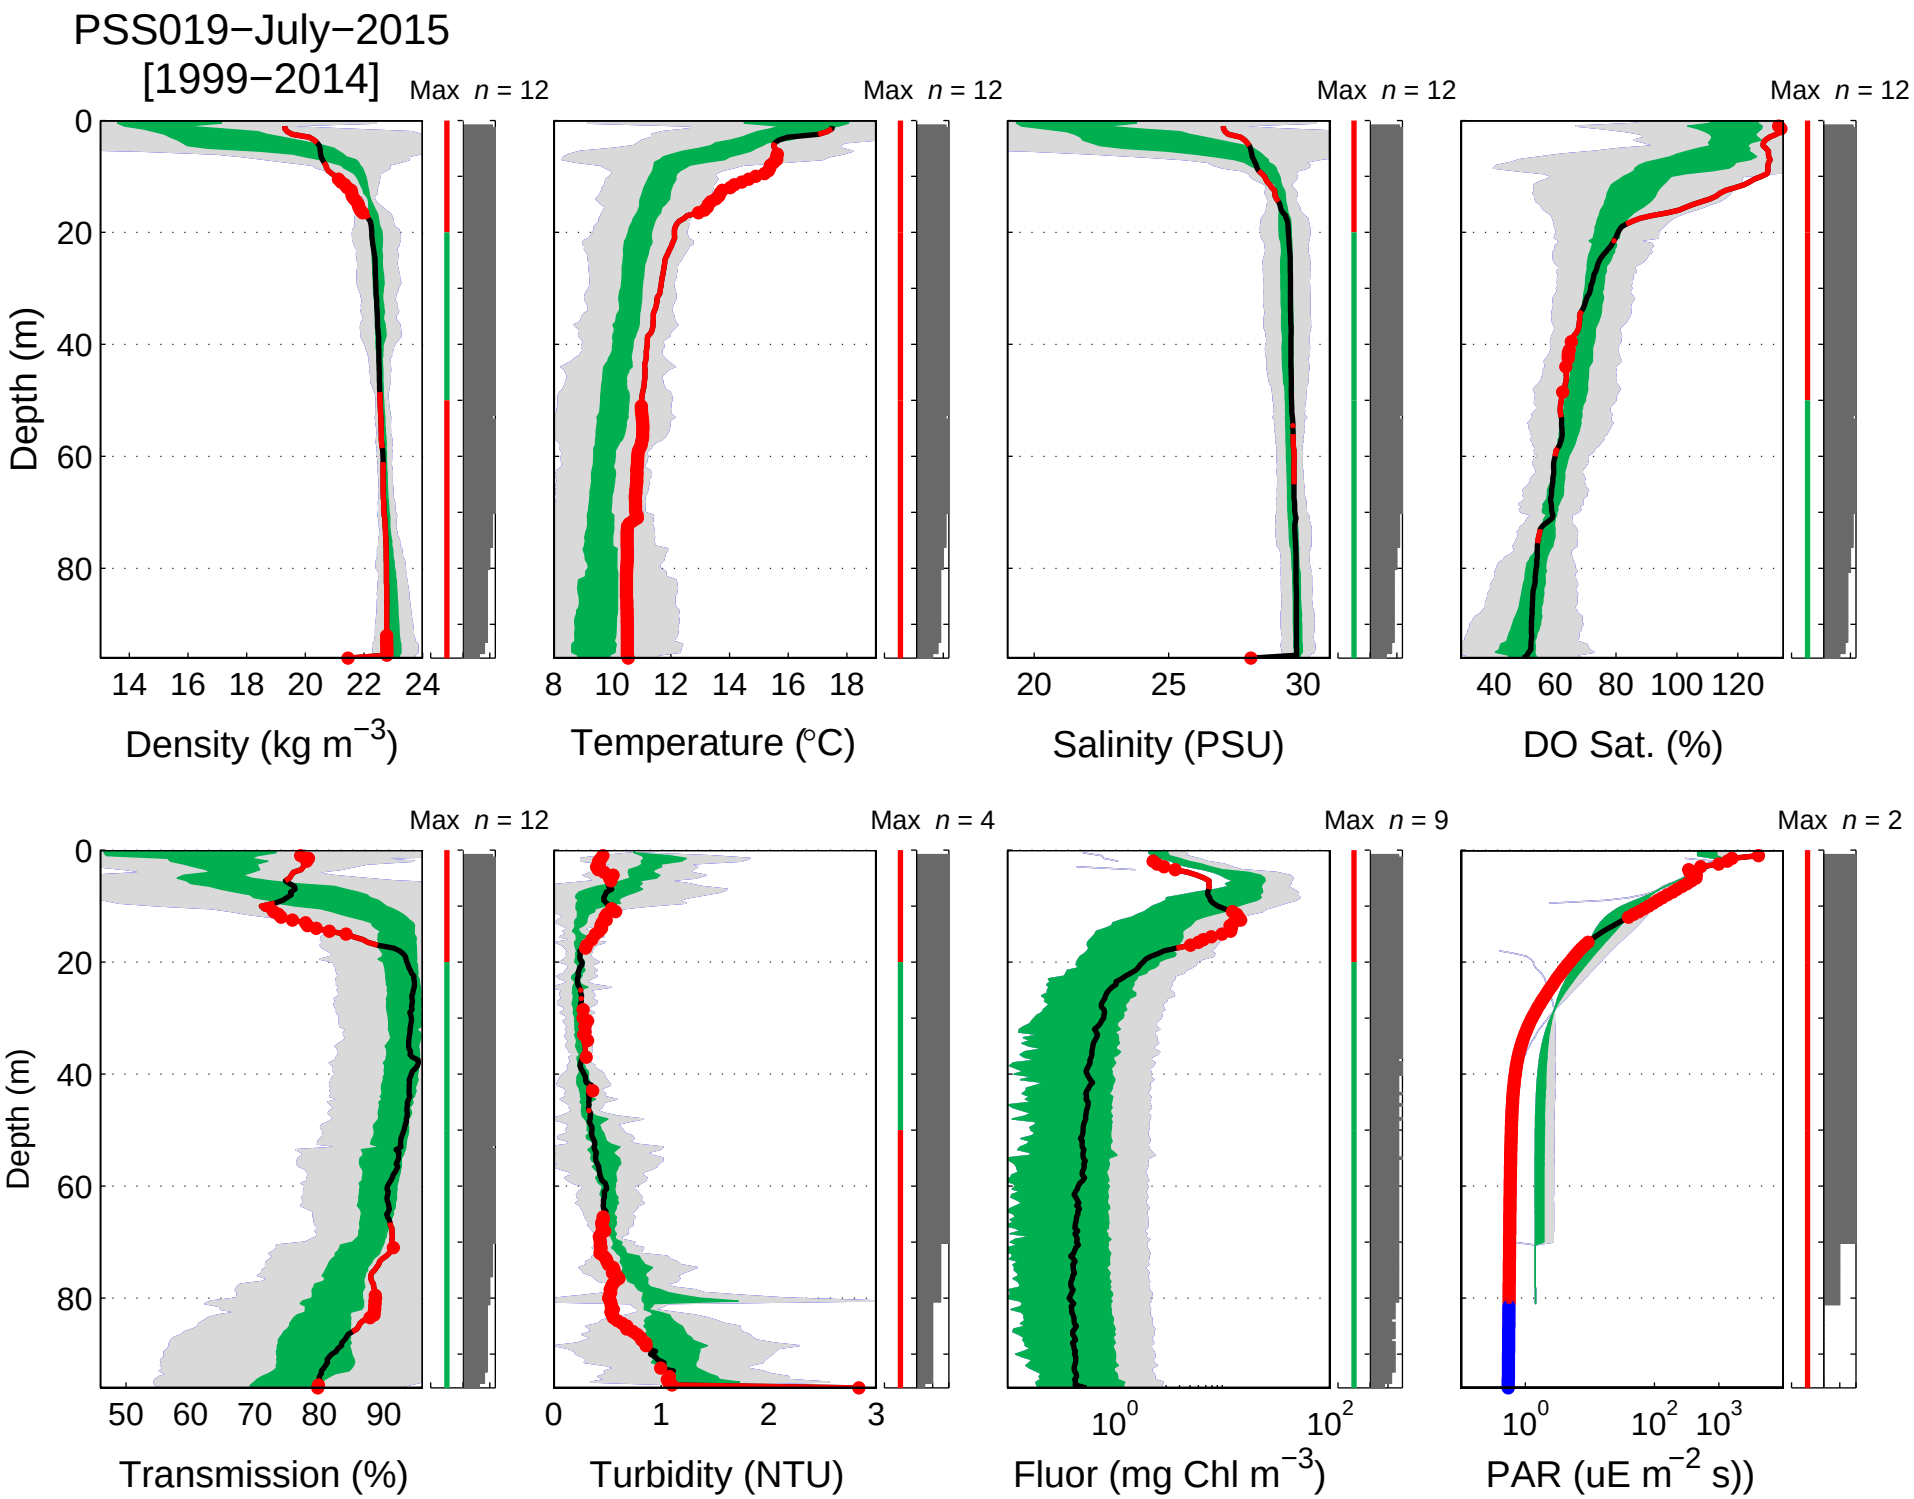
PSS019−July−2015
[1999−2014]
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Depth (m)
0
20
40
60
80
14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
8 10 12 14 16 18
Temperature (°C)
20 25 30
Salinity (PSU)
40 60 80 100 120
DO Sat. (%)
Max n = 12
Max n = 4
Max n = 9
Max n = 2
50 60 70 80 90
Transmission (%)
0 1 2 3
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

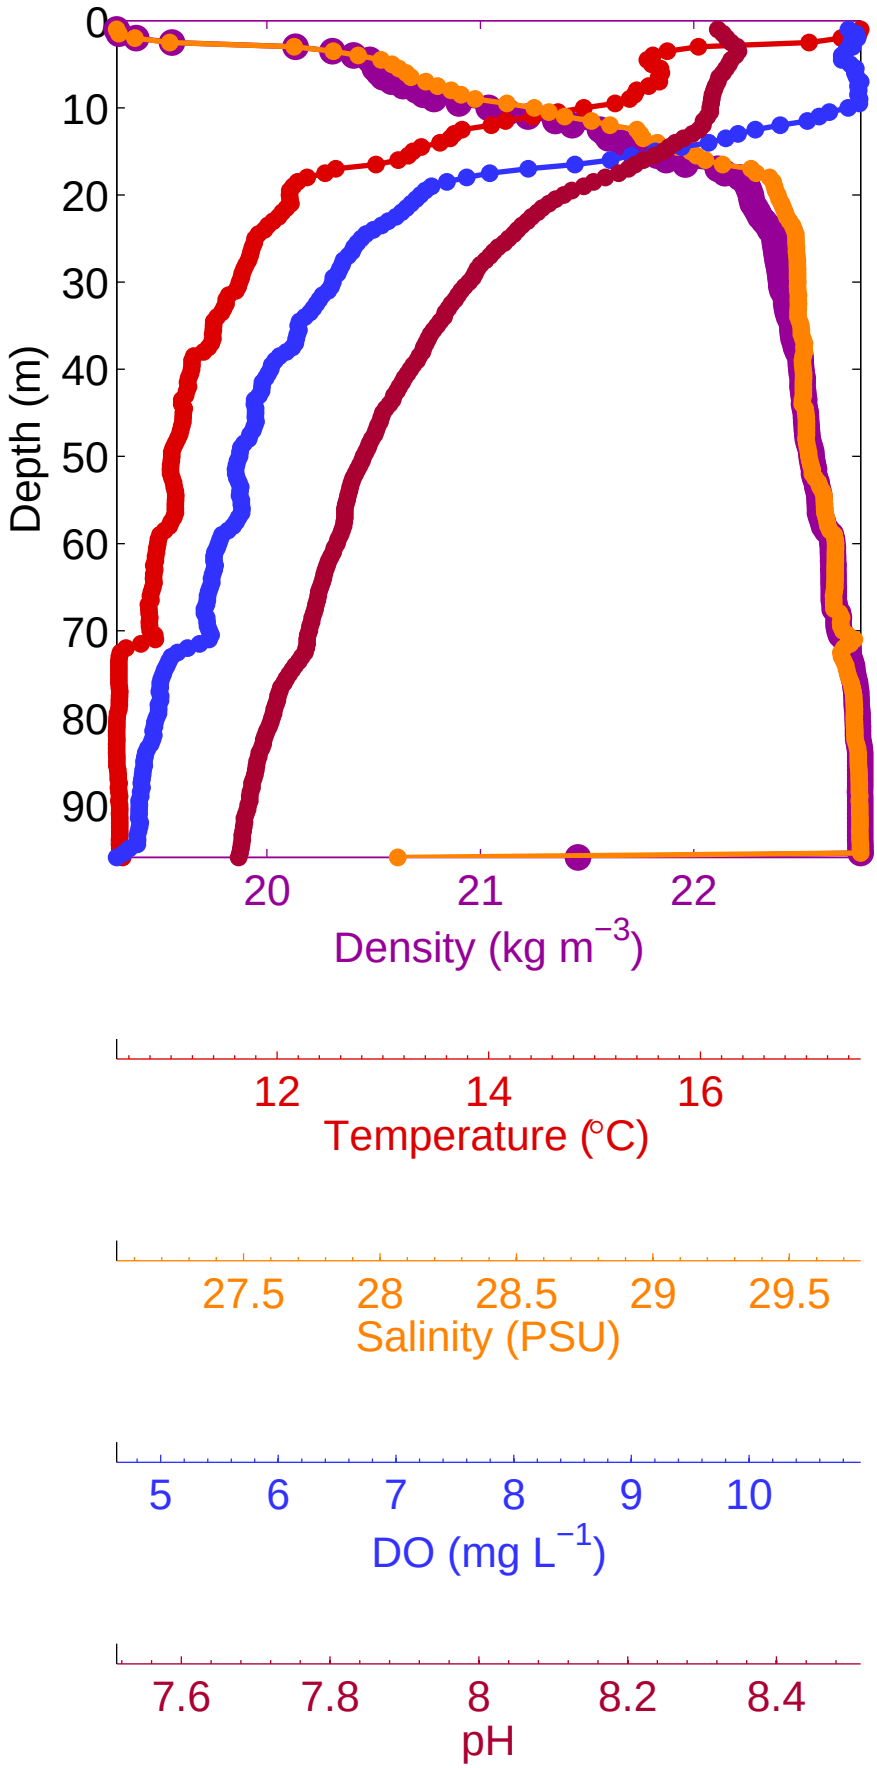
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
21
22
Density (kg m^{-3})
12
14
16
Temperature (°C)
27.5
28
28.5
29
29.5
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

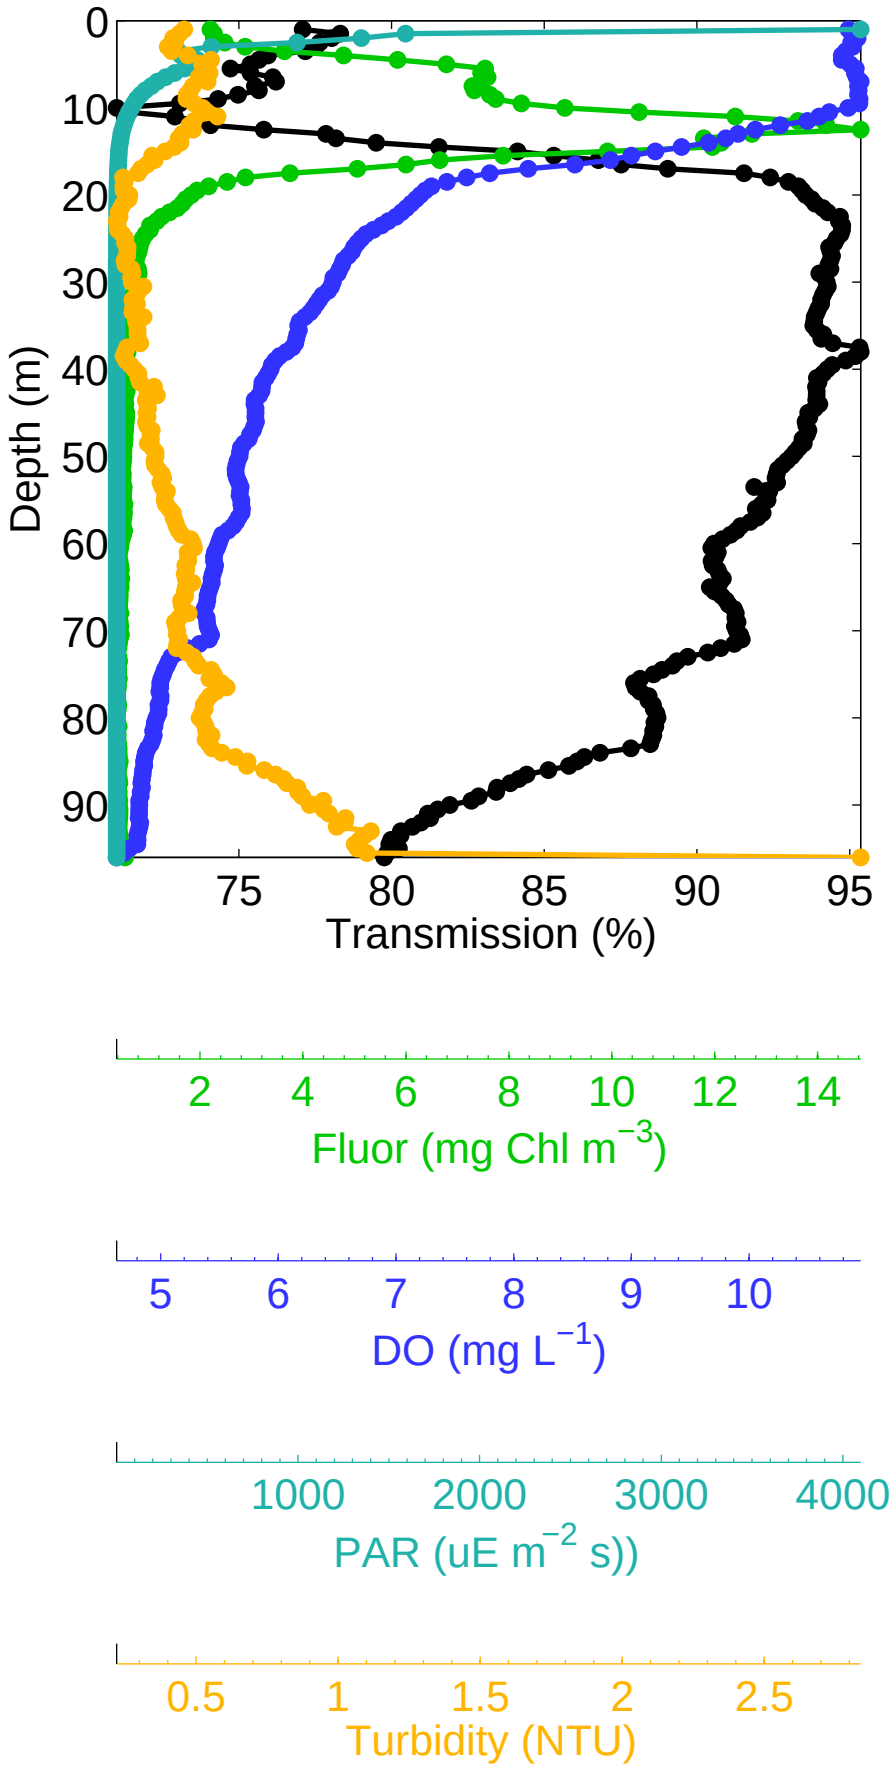
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
75
80
85
90
95
Transmission (%)
2
4
6
8
10
12
14
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
1000
2000
3000
4000
PAR (uE m^{-2} s))
0.5
1
1.5
2
2.5
Turbidity (NTU)