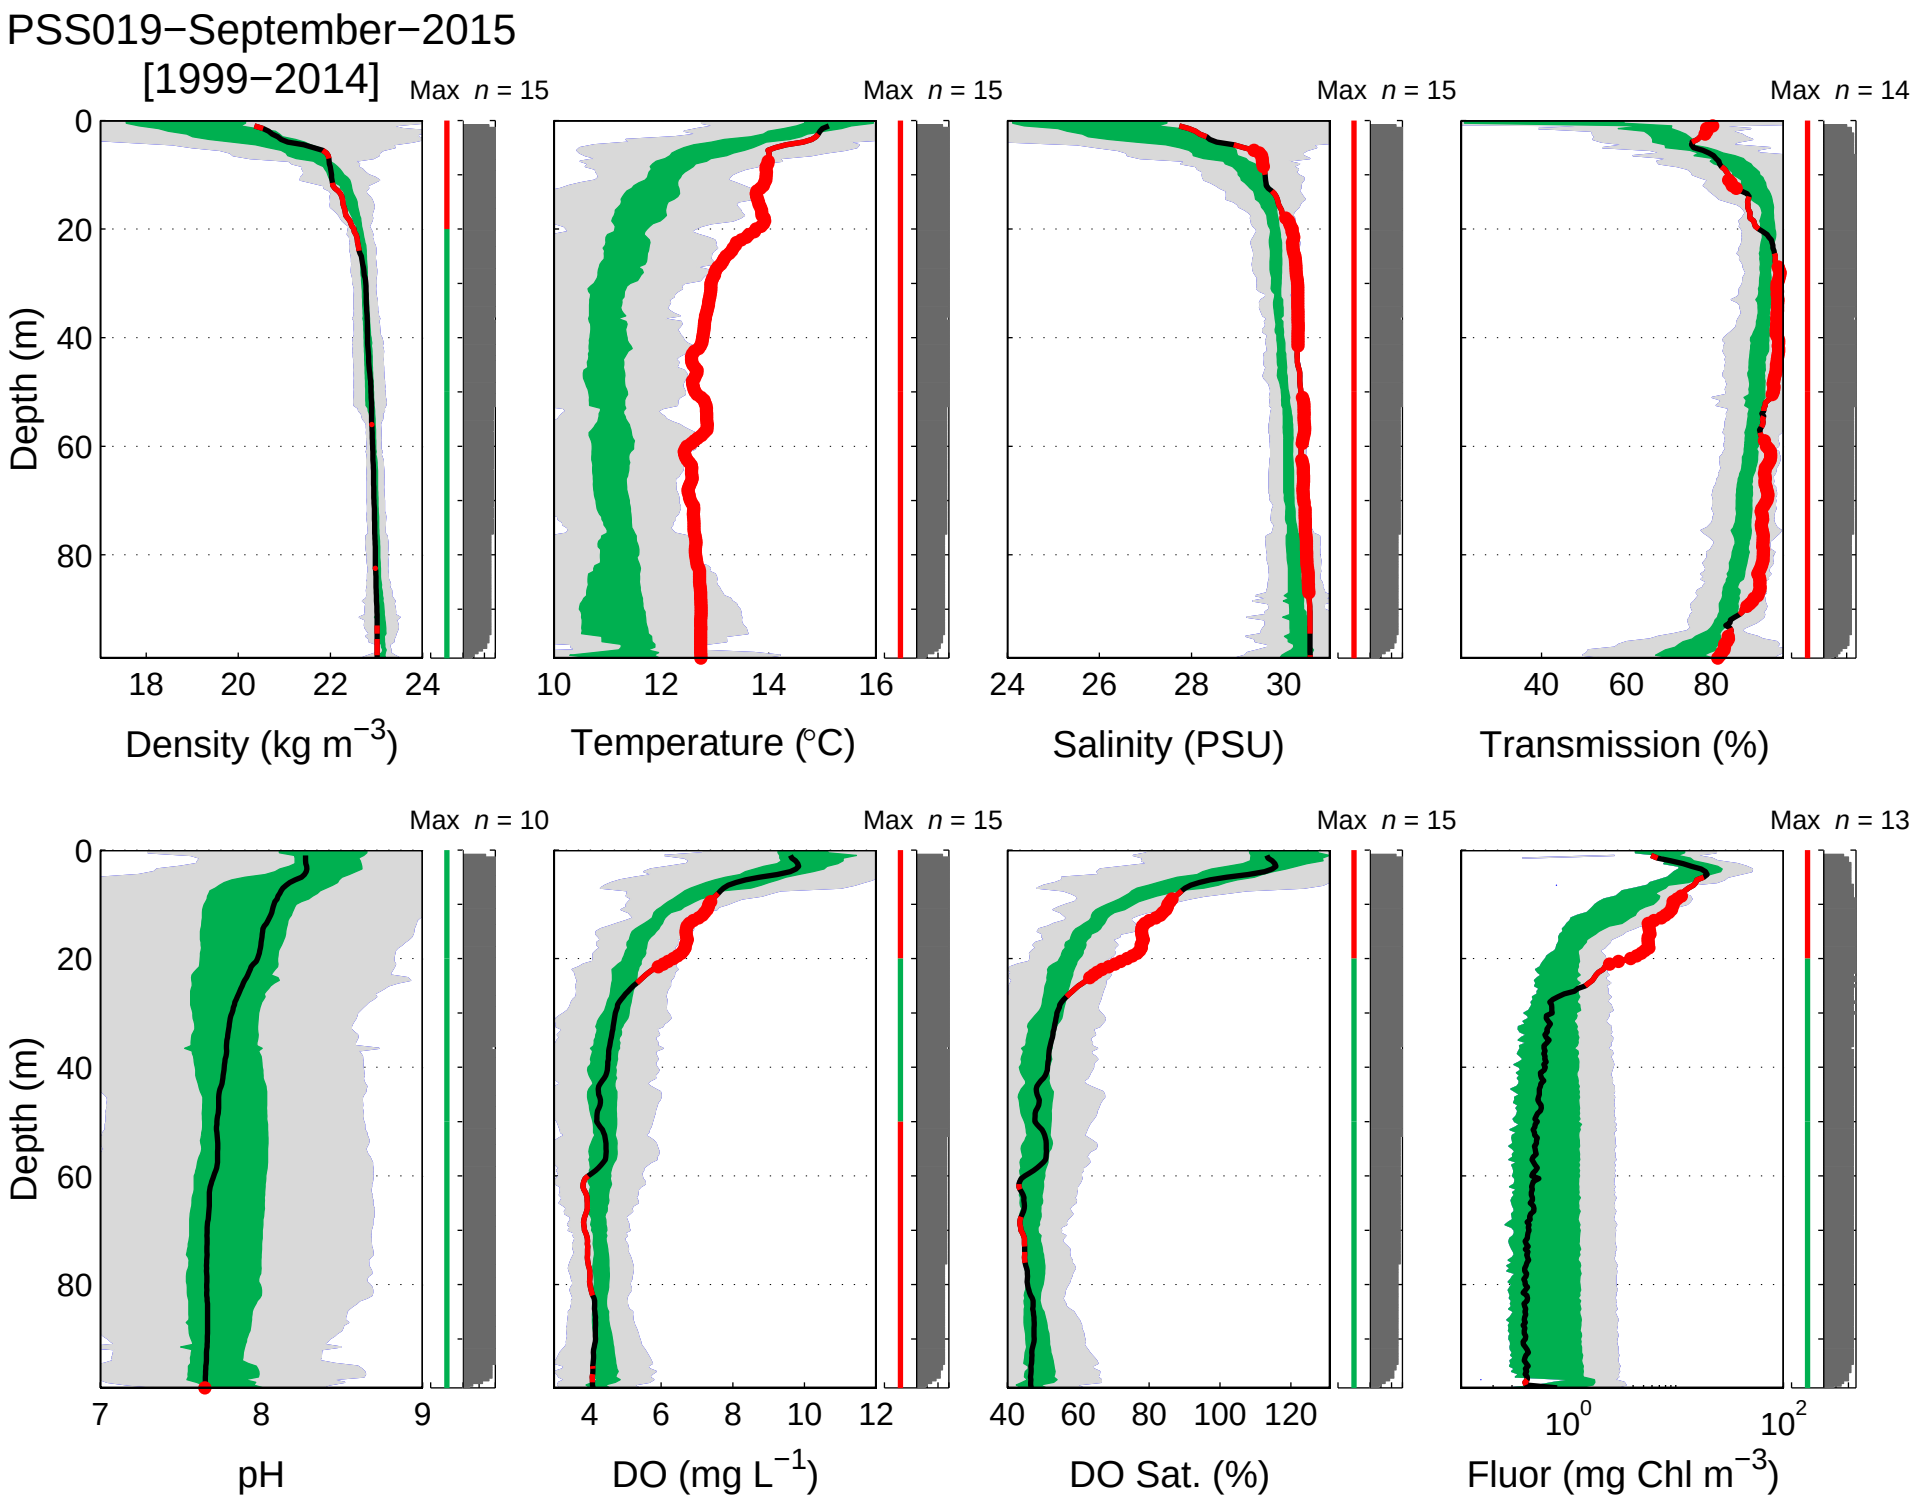
PSS019−September−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
18
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
16
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
40
60
80
Transmission (%)
Max n = 10
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 13
7
8
9
pH
4
6
8
10
12
DO (mg L−1)
40
60
80
100
120
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

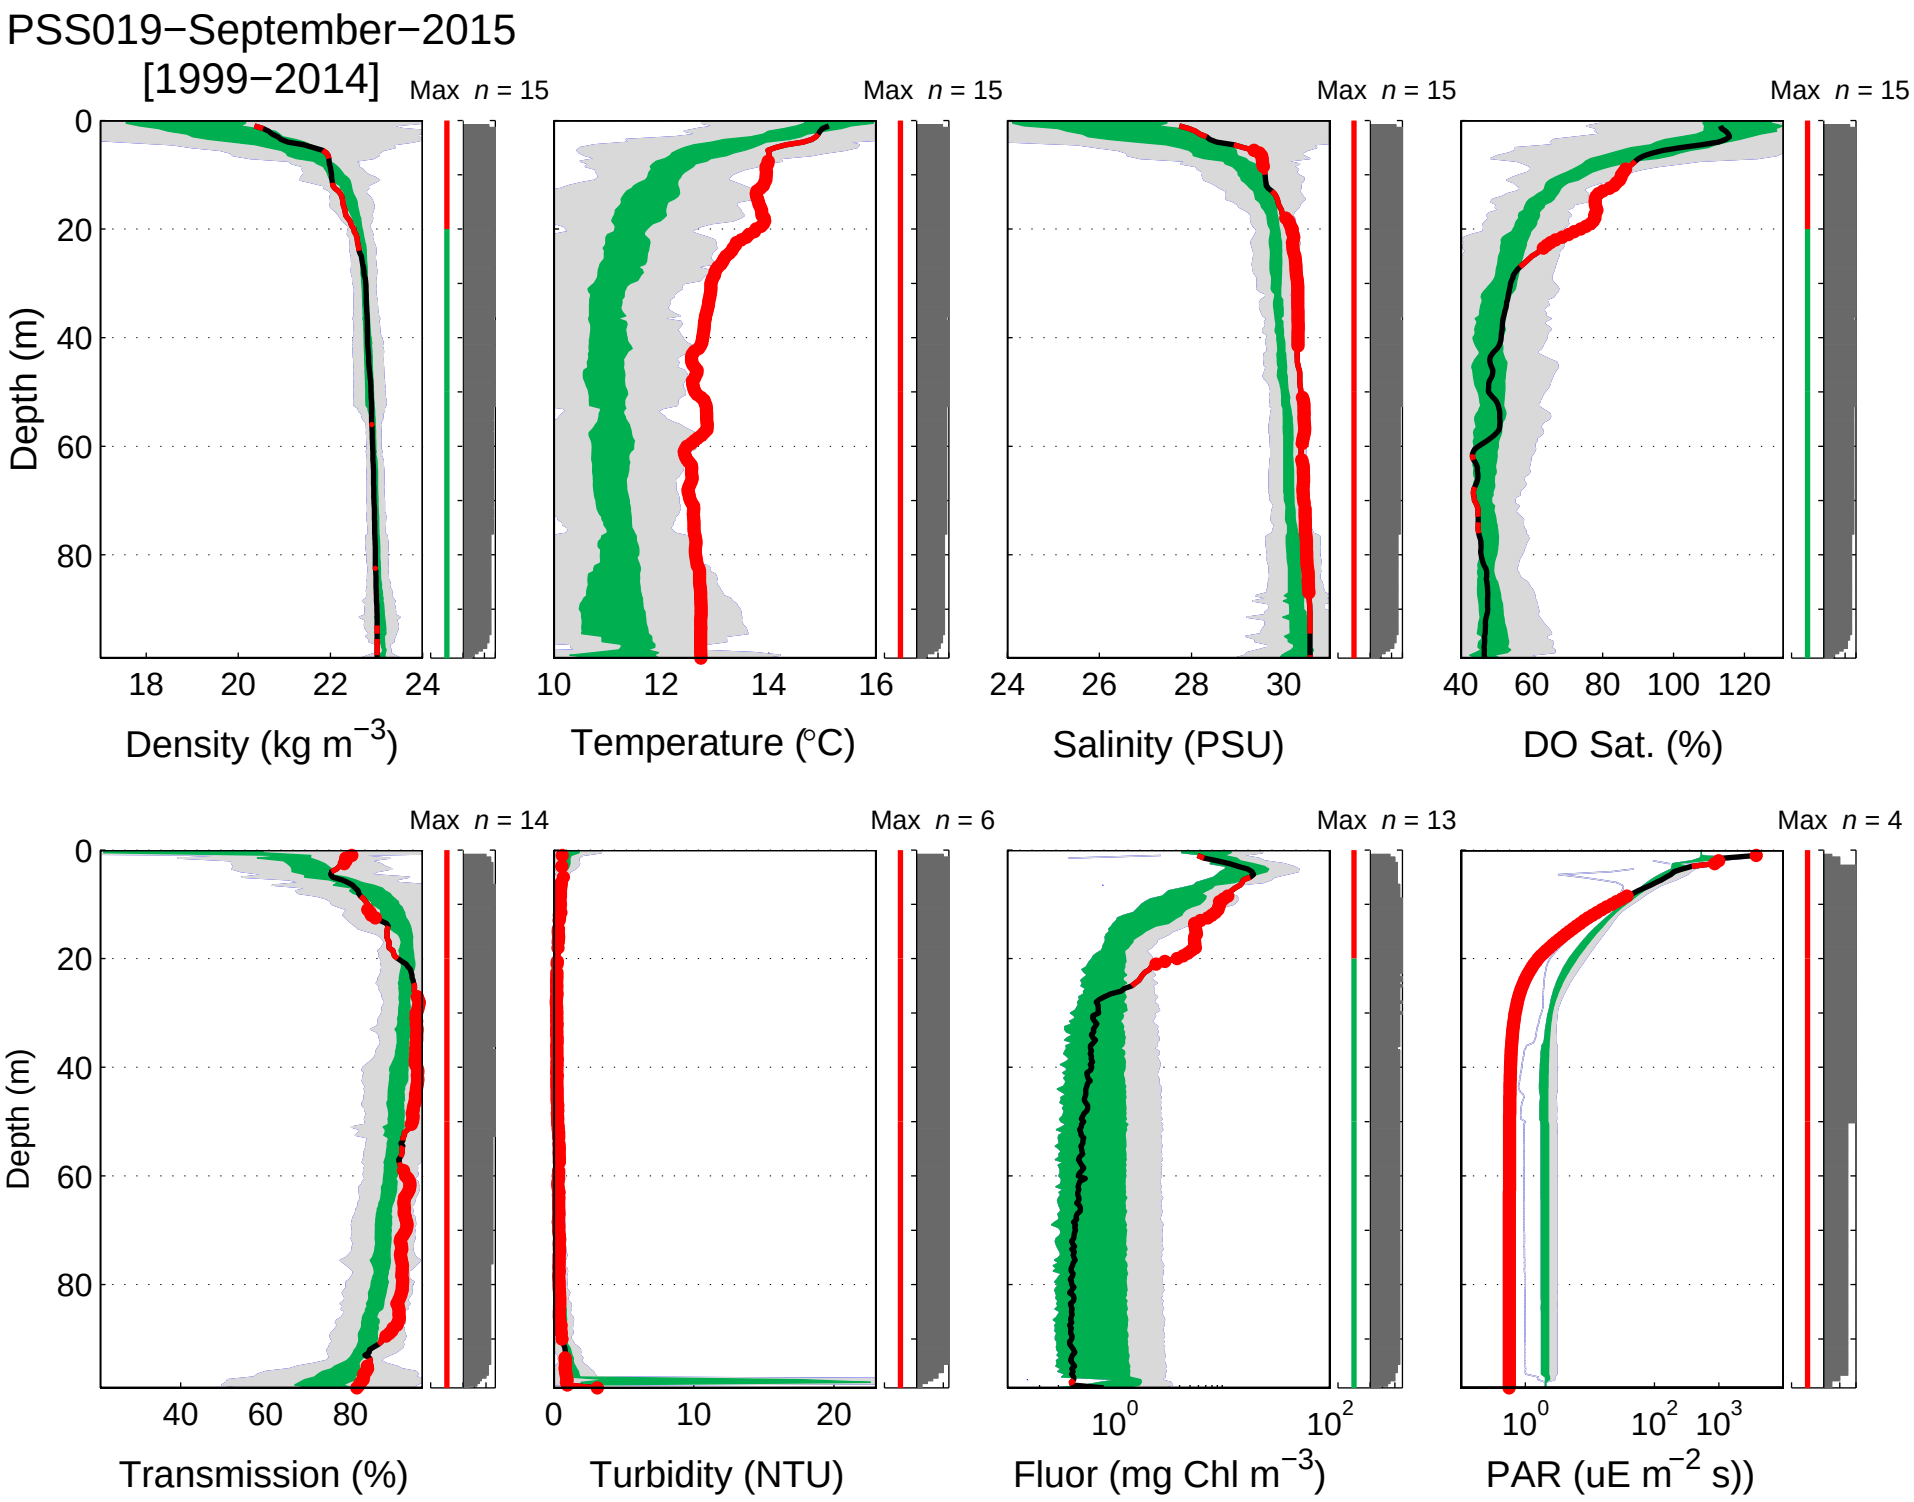
PSS019−September−2015
[1999−2014]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
18
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
16
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
40
60
80
100
120
DO Sat. (%)
Max n = 14
Max n = 6
Max n = 13
Max n = 4
Depth (m)
0
20
40
60
80
40
60
80
Transmission (%)
0
10
20
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

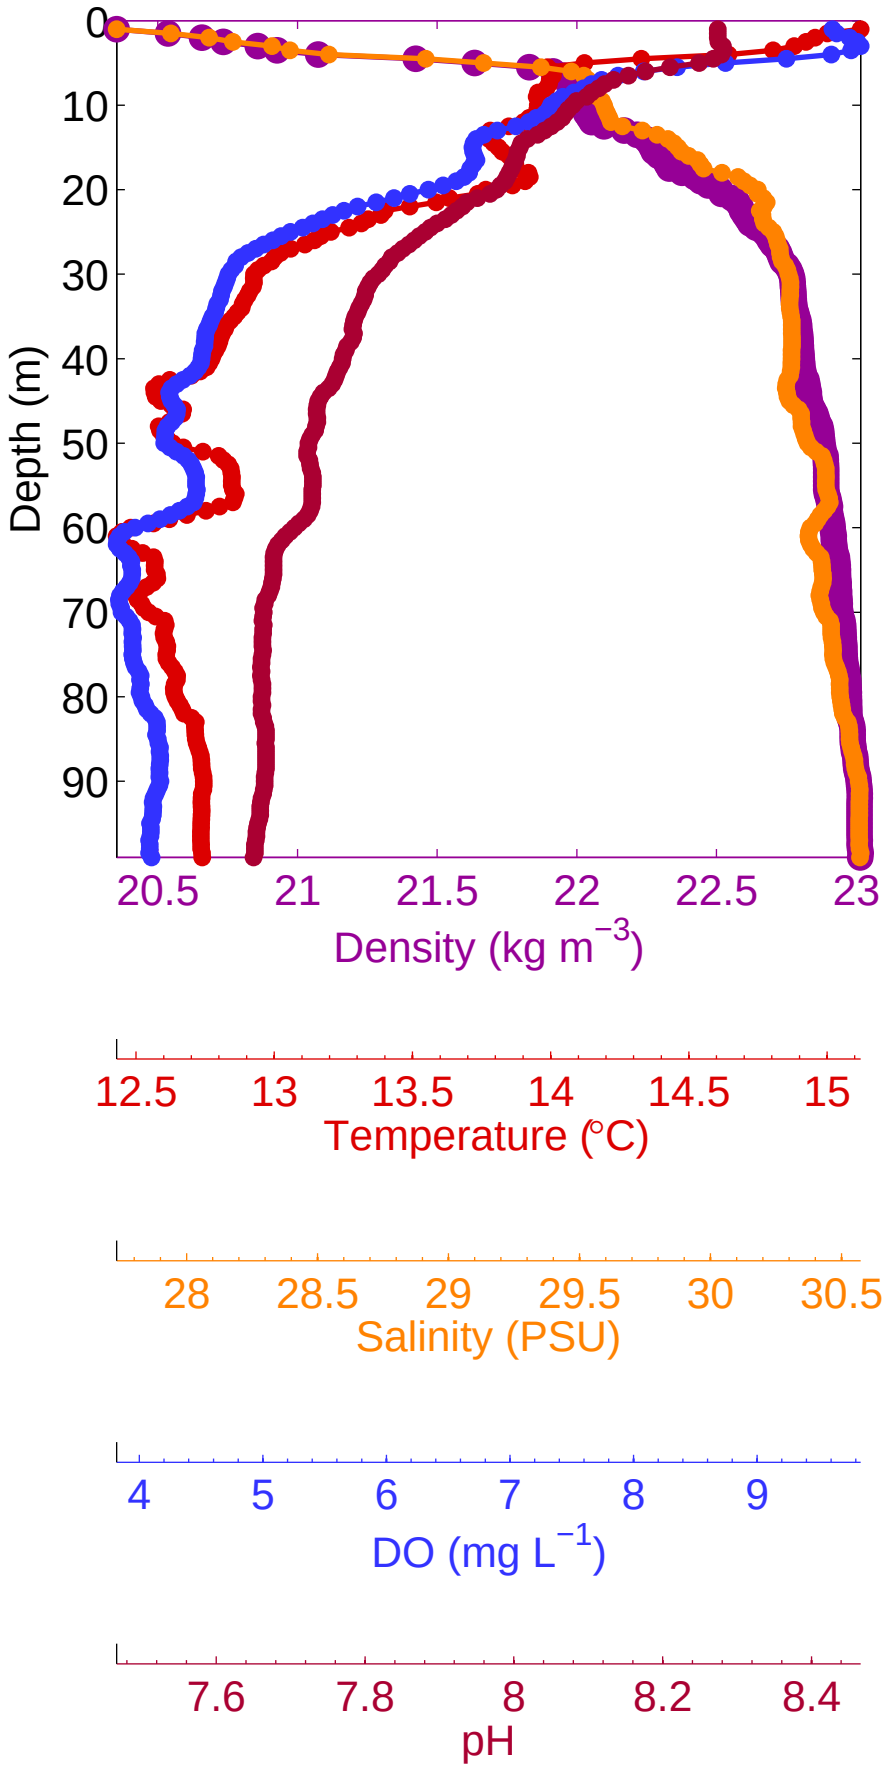
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20.5
21
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
12.5
13
13.5
14
14.5
15
Temperature (°C)
28
28.5
29
29.5
30
30.5
Salinity (PSU)
4
5
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

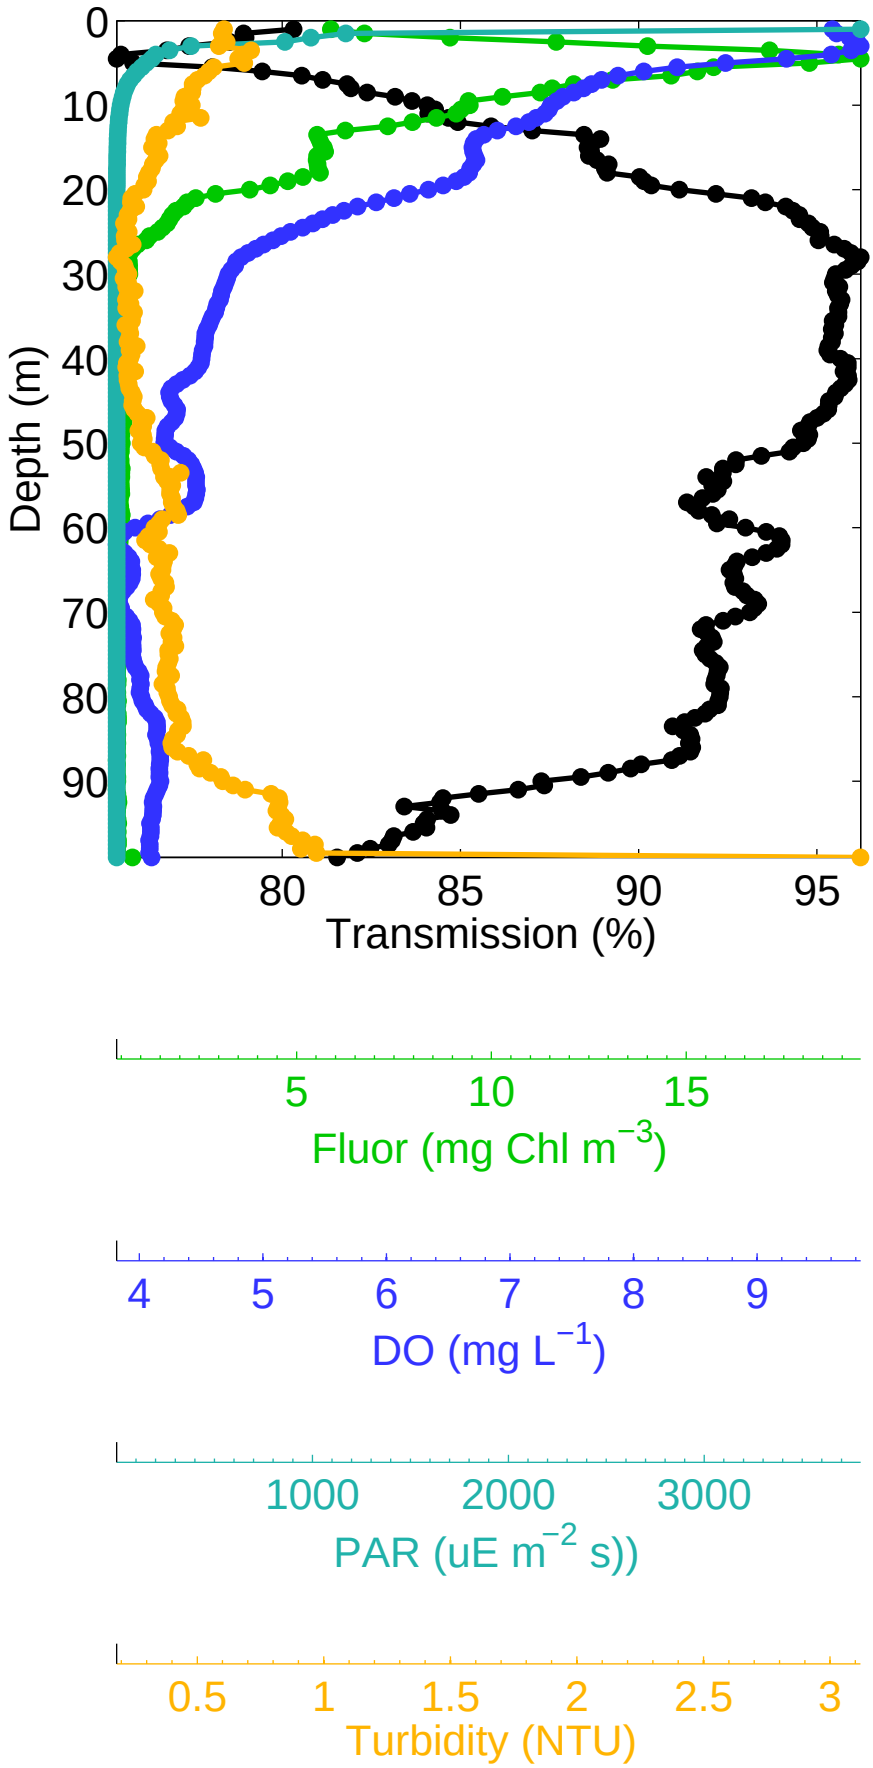
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
85
90
95
Transmission (%)
5
10
15
Fluor (mg Chl m^{-3})
4
5
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
1000
2000
3000
PAR (uE m^{-2} s))
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Turbidity (NTU)