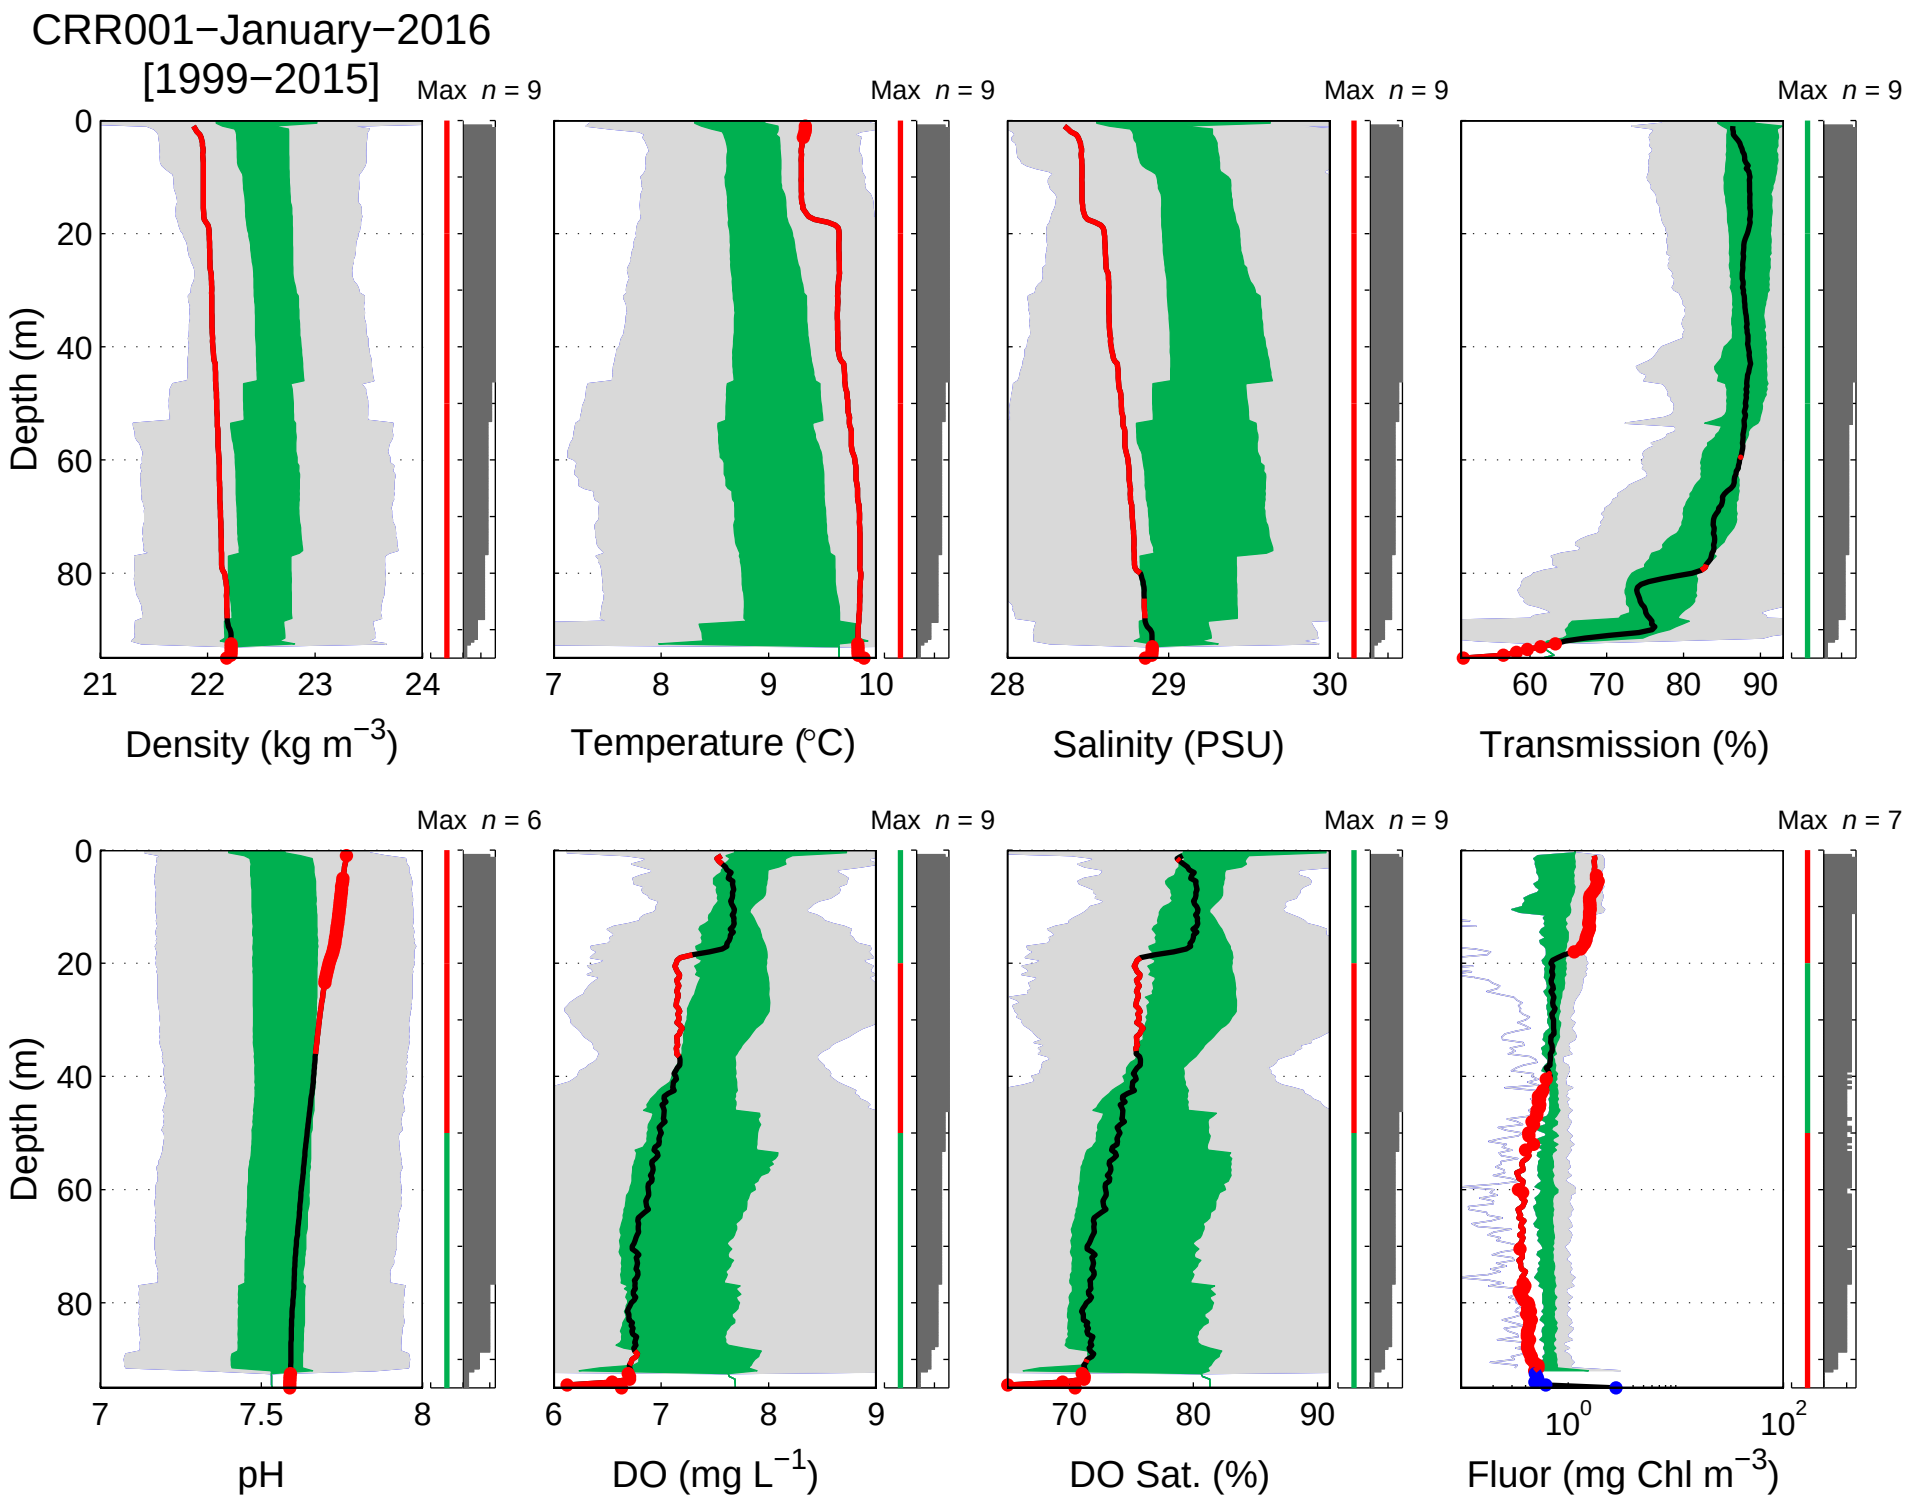
CRR001−January−2016
[1999−2015]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
60
70
80
90
Transmission (%)
Max n = 6
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 7
7
7.5
8
pH
6
7
8
9
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)

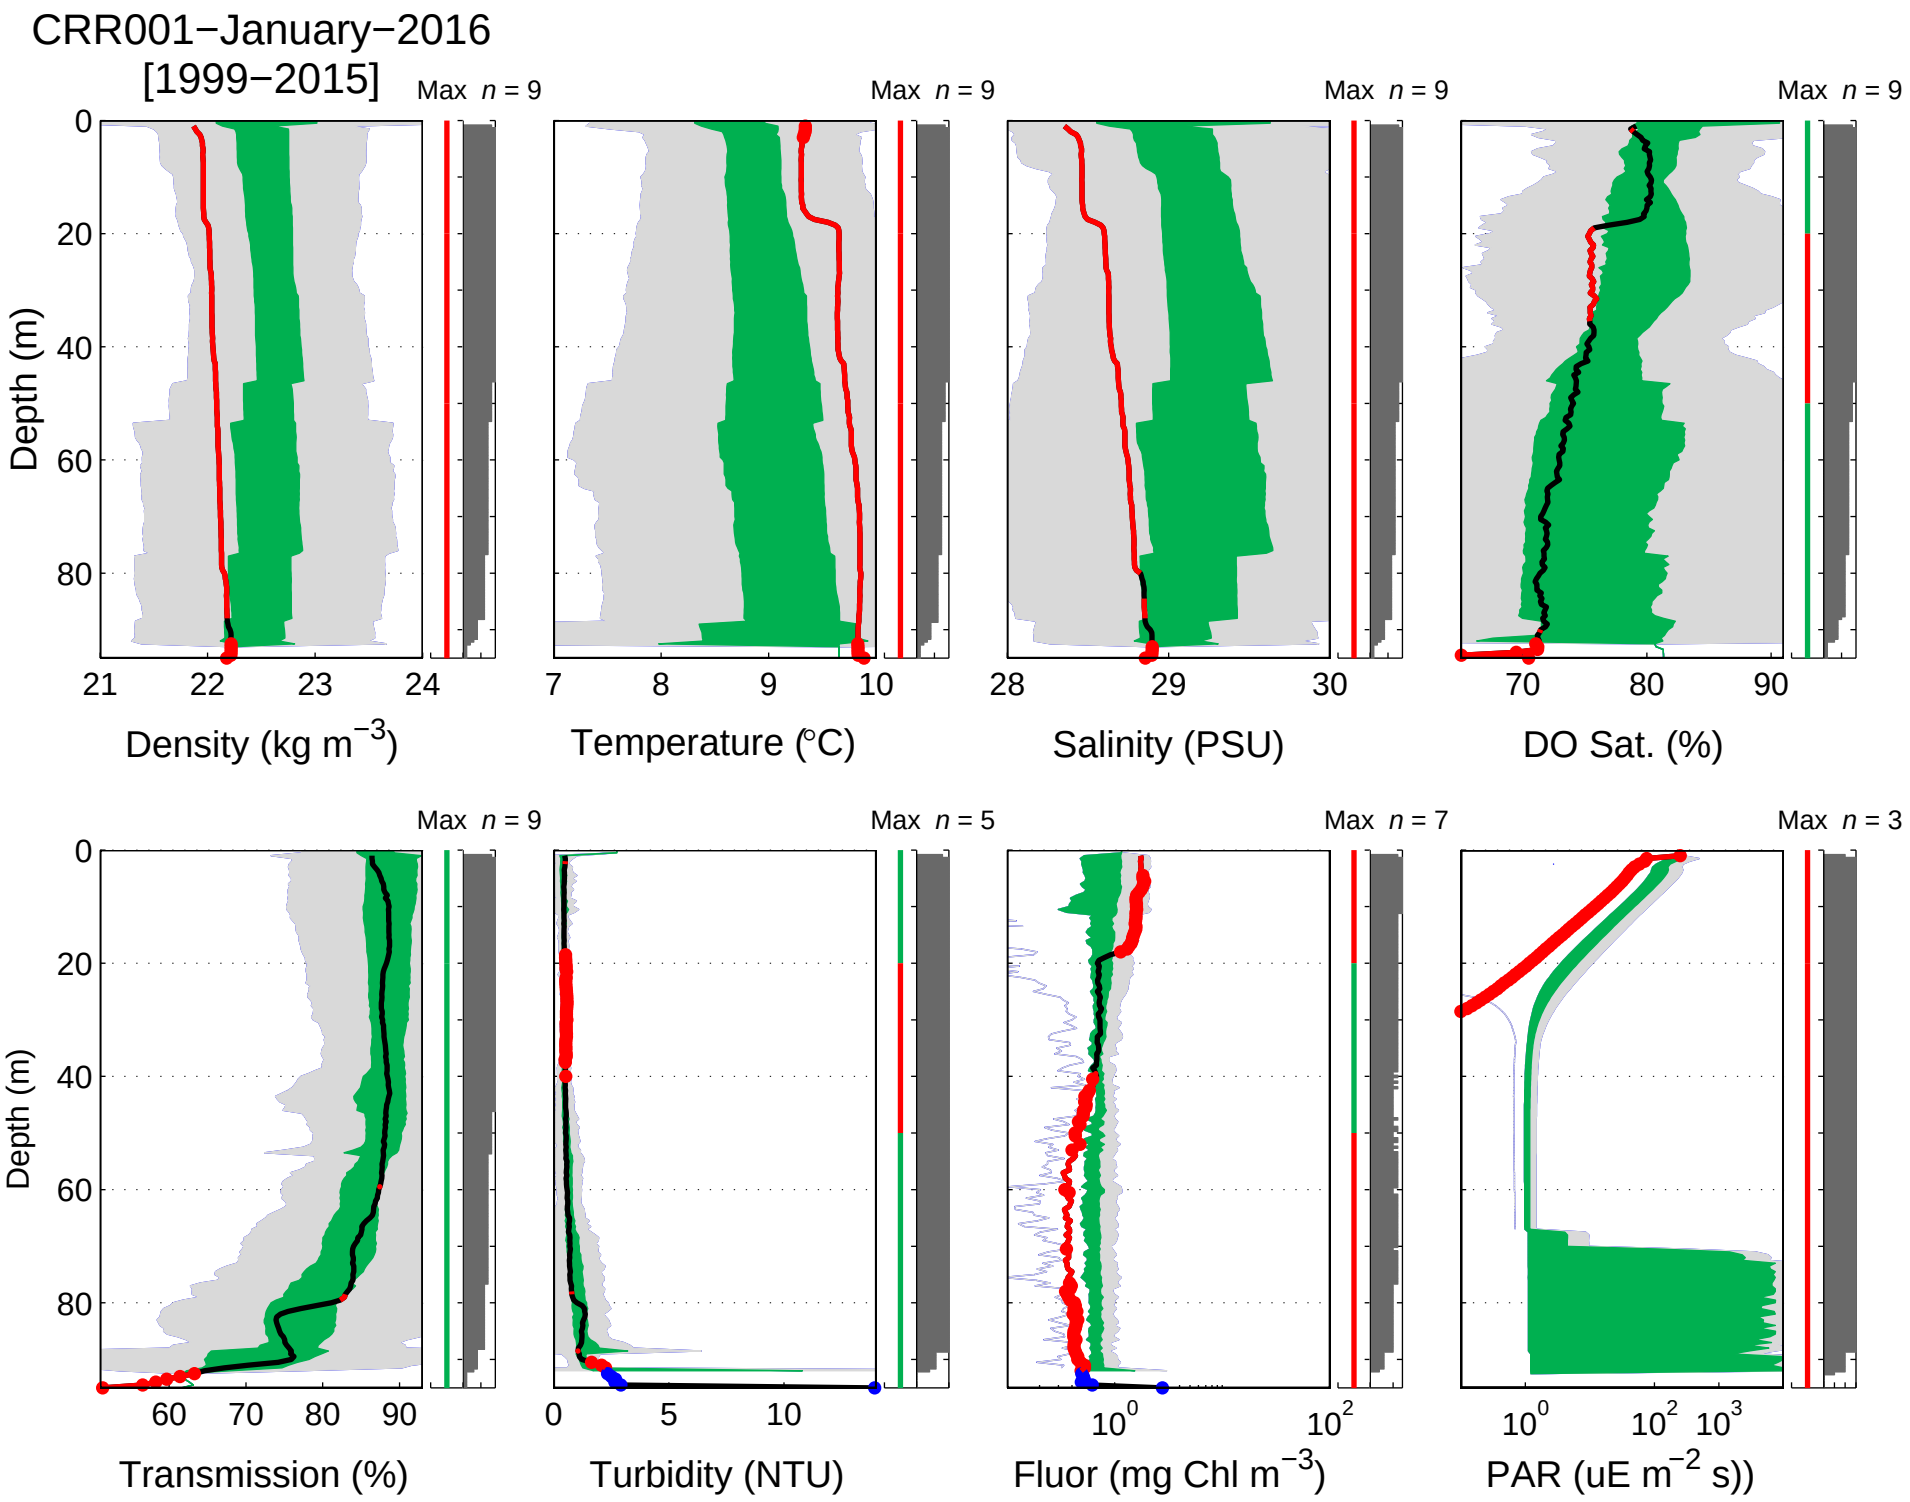
CRR001−January−2016
[1999−2015]
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Max n = 9
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
70
80
90
DO Sat. (%)
Max n = 9
Max n = 5
Max n = 7
Max n = 3
Depth (m)
60
70
80
90
Transmission (%)
0
5
10
Turbidity (NTU)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0
10^2
10^3
PAR (uE m−2 s))

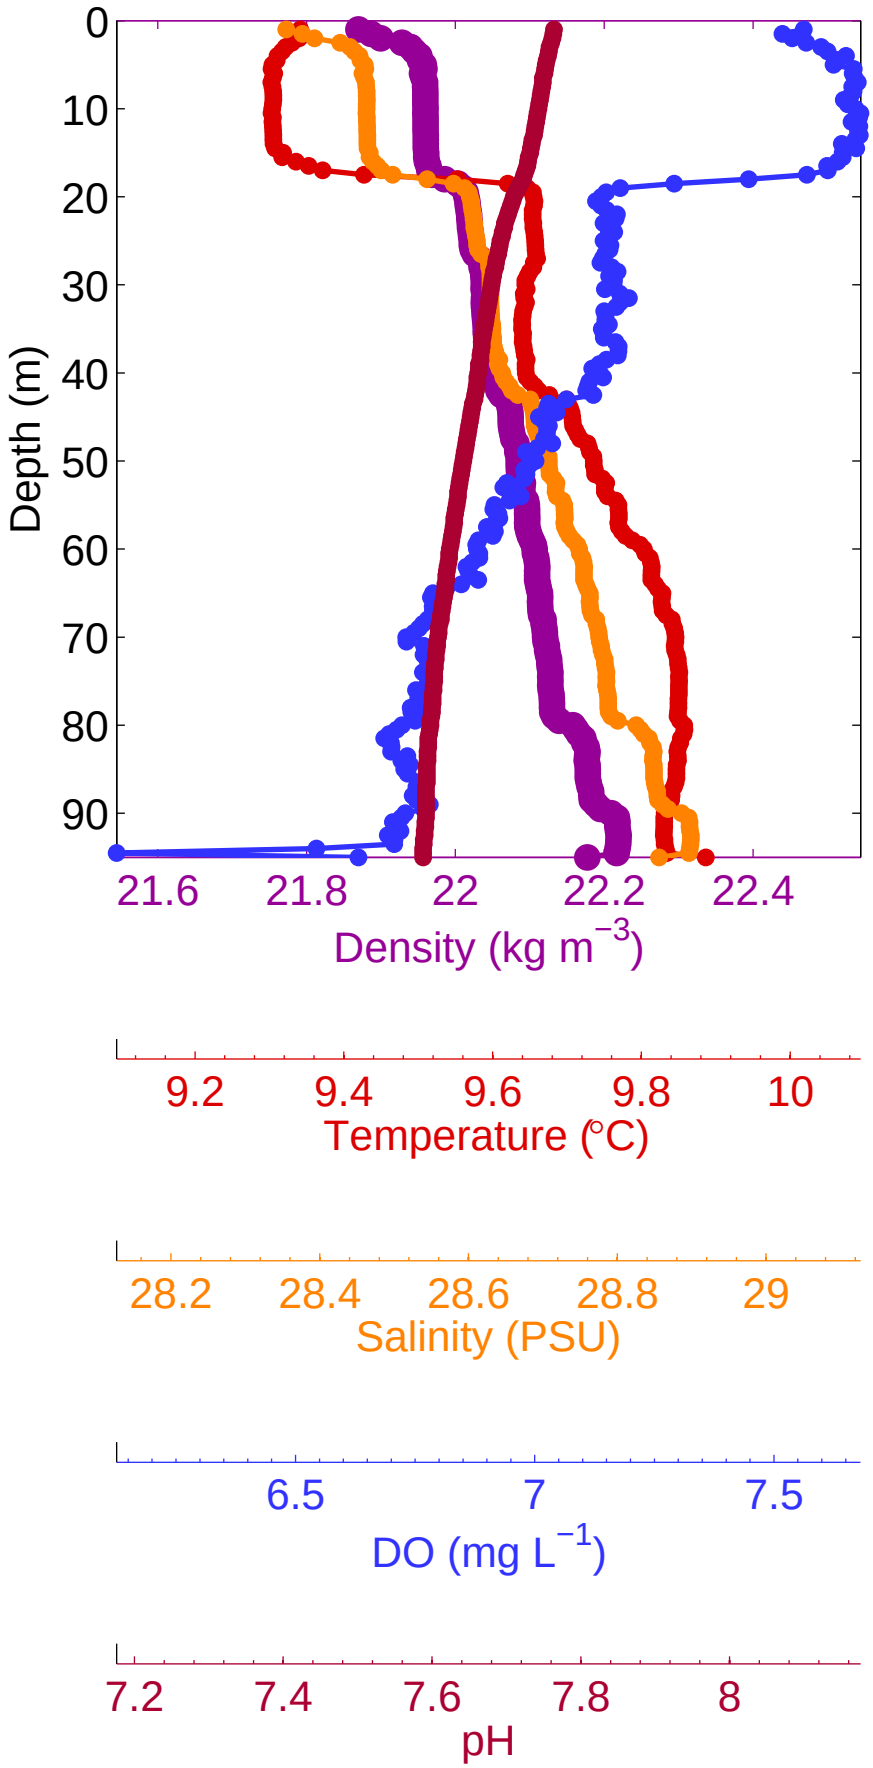
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21.6
21.8
22
22.2
22.4
Density (kg m^{-3})
9.2
9.4
9.6
9.8
10
Temperature (°C)
28.2
28.4
28.6
28.8
29
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH

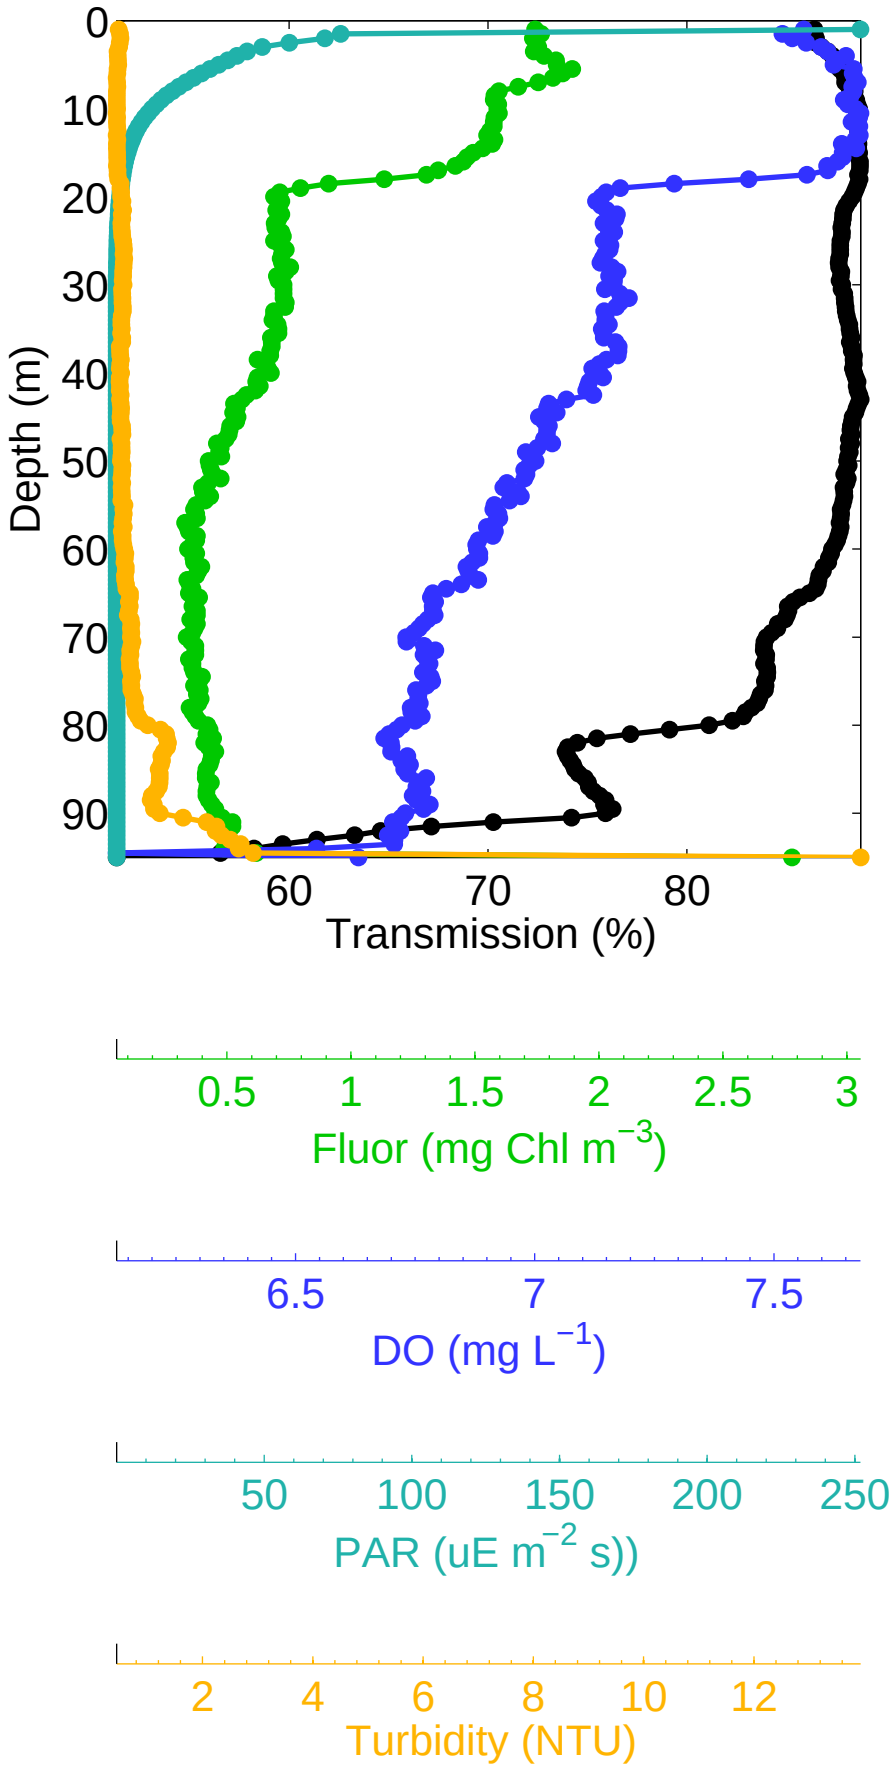
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
80
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
50
100
150
200
250
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
8
10
12
Turbidity (NTU)