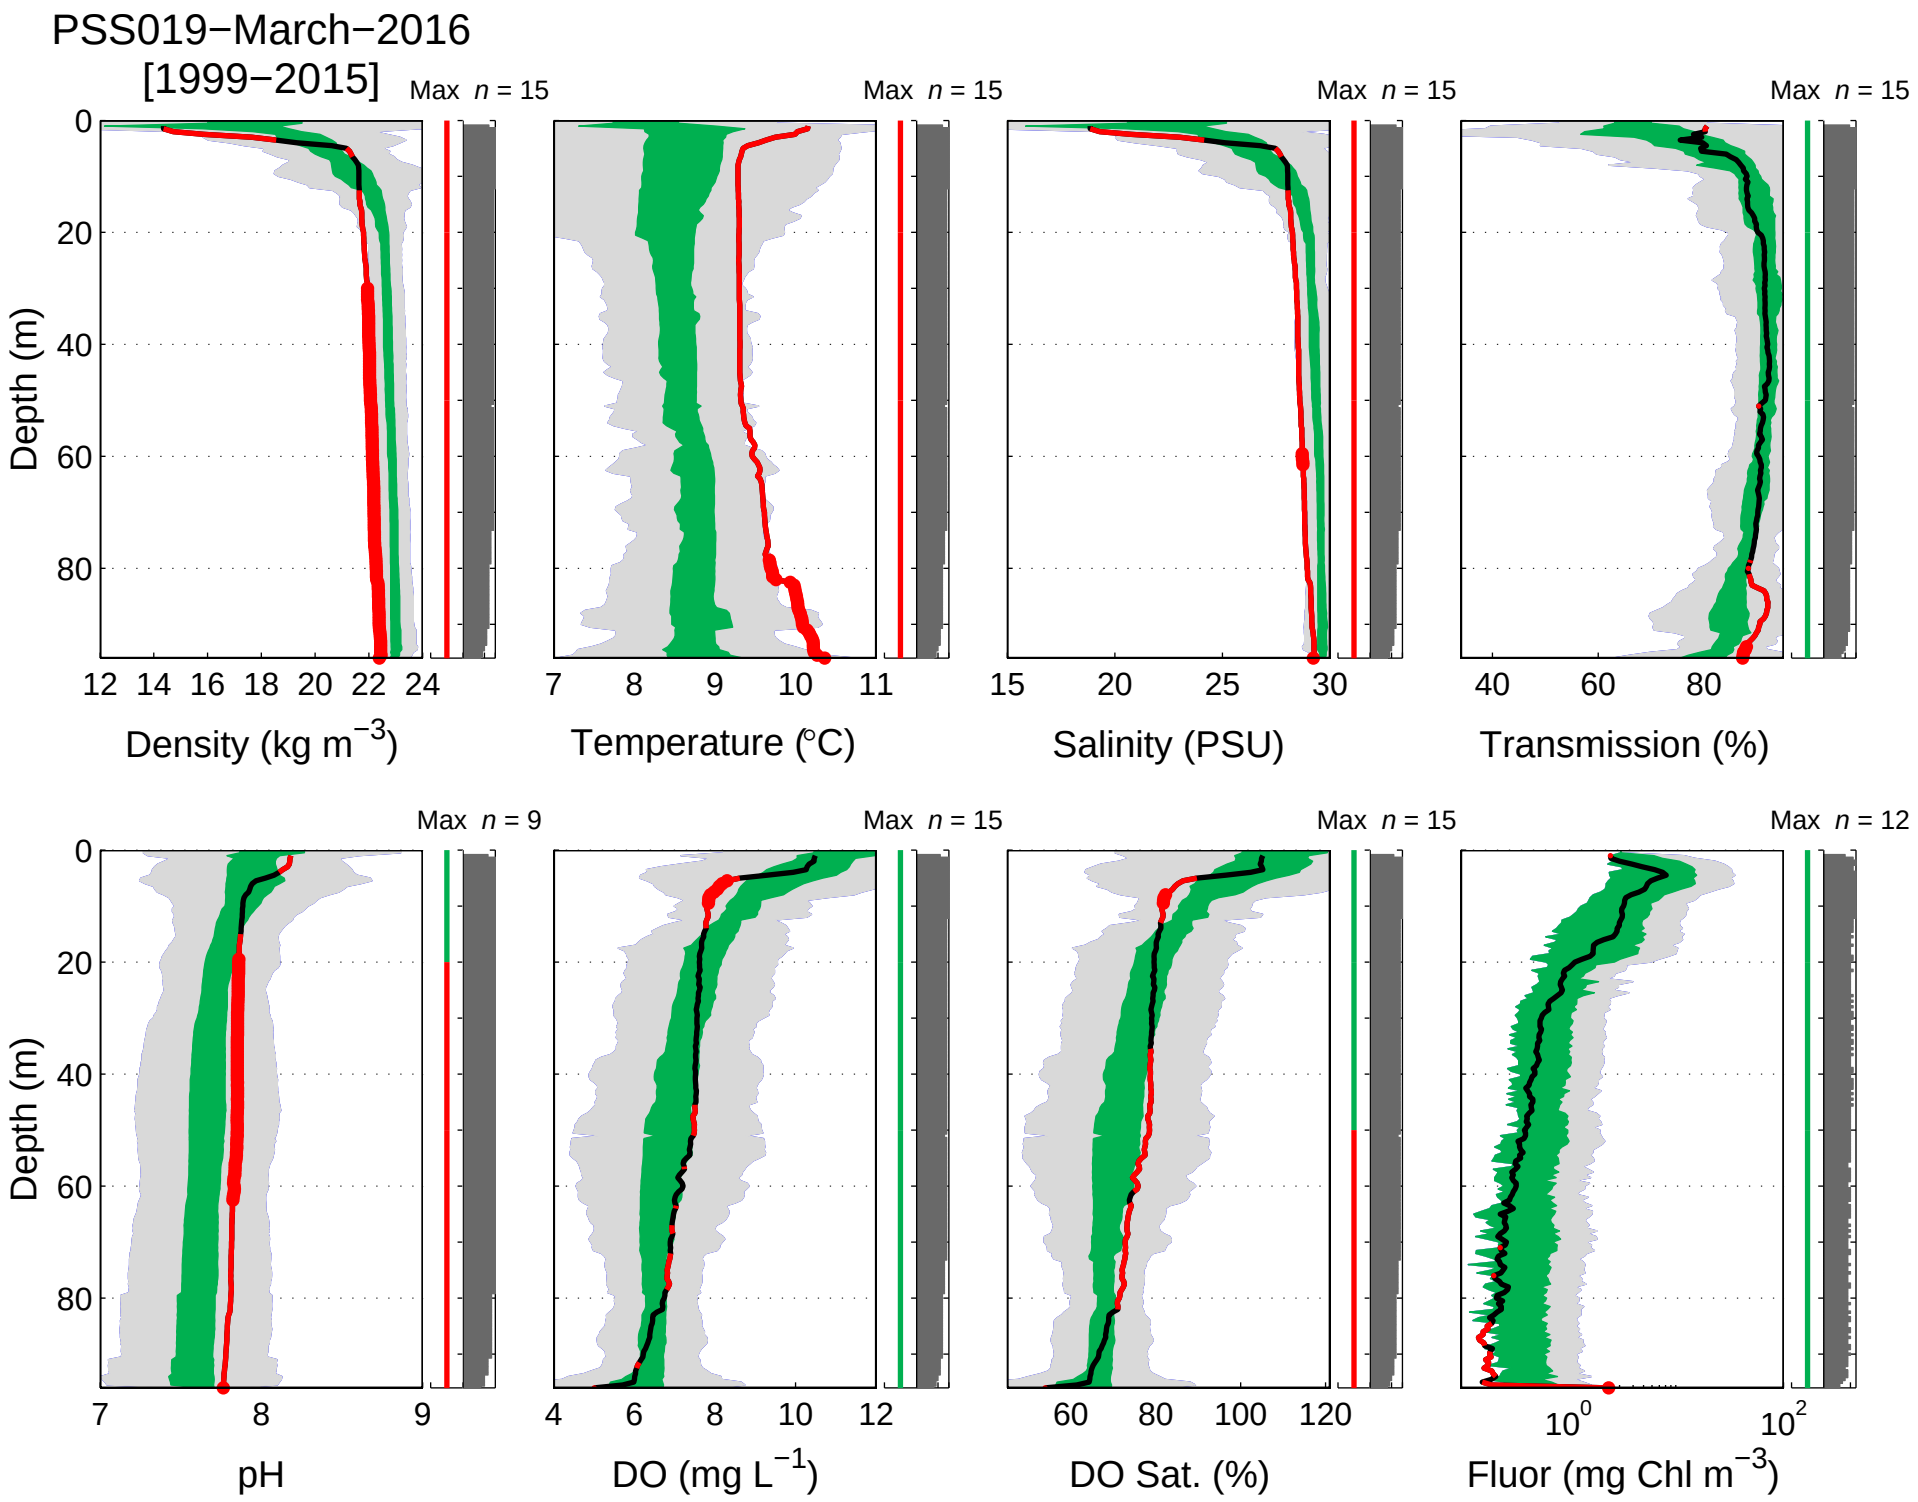
PSS019−March−2016
[1999−2015]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
40 60 80
Transmission (%)
Max n = 9
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
7 8 9
pH
4 6 8 10 12
DO (mg L−1)
60 80 100 120
DO Sat. (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)

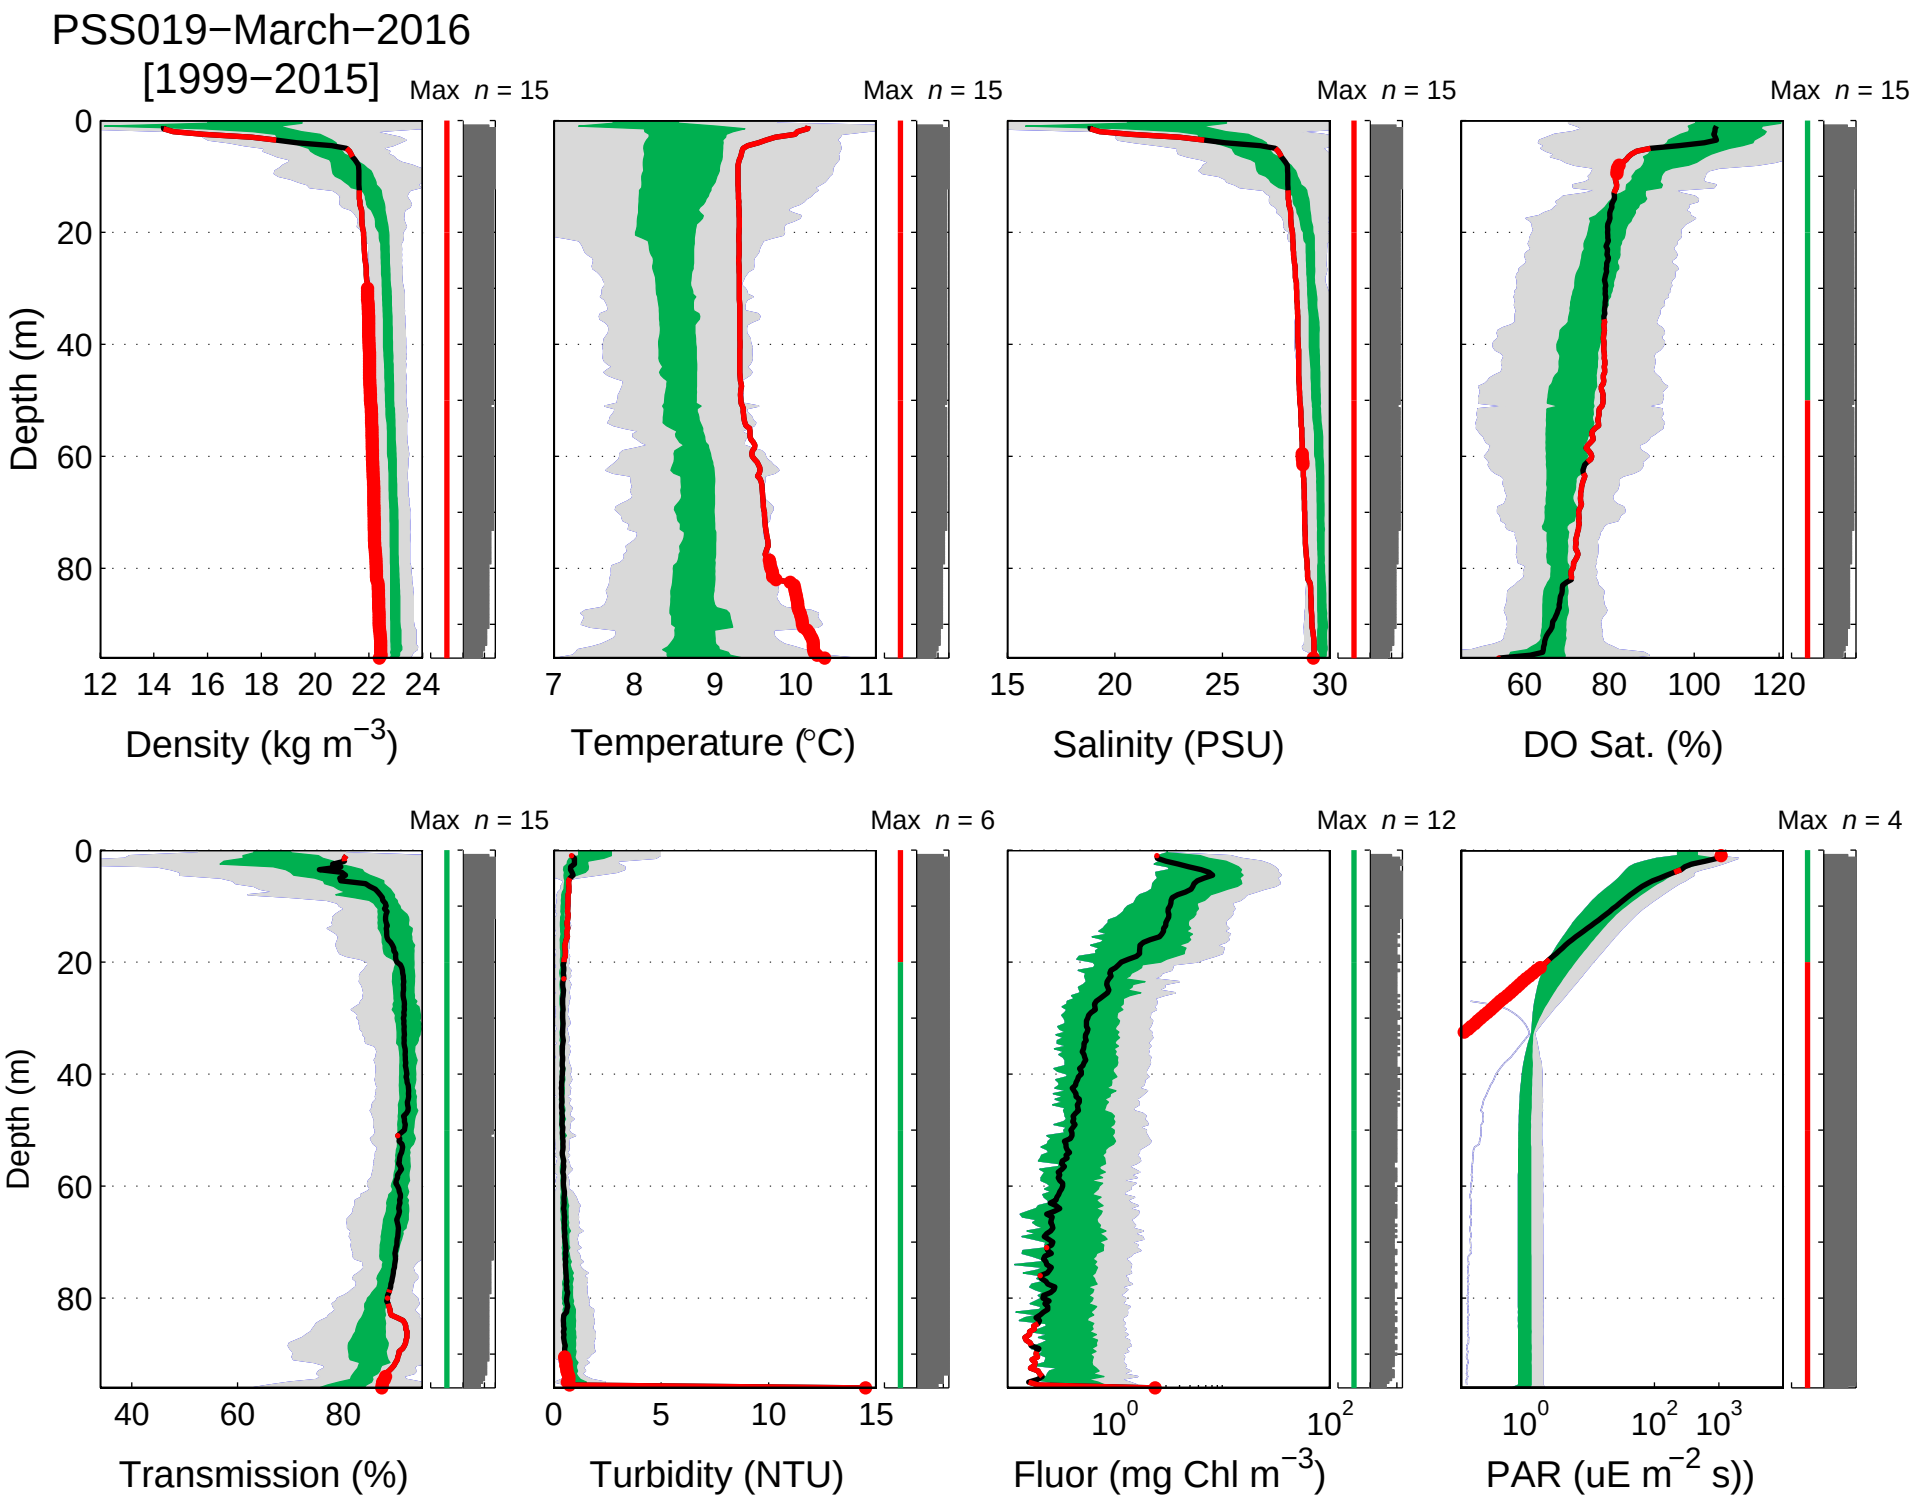
PSS019−March−2016
[1999−2015]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
20
40
60
80
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9 10 11
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
60 80 100 120
DO Sat. (%)
Max n = 15
Max n = 6
Max n = 12
Max n = 4
40 60 80
Transmission (%)
0 5 10 15
Turbidity (NTU)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)
10^0 10^2 10^3
PAR (uE m−2 s))

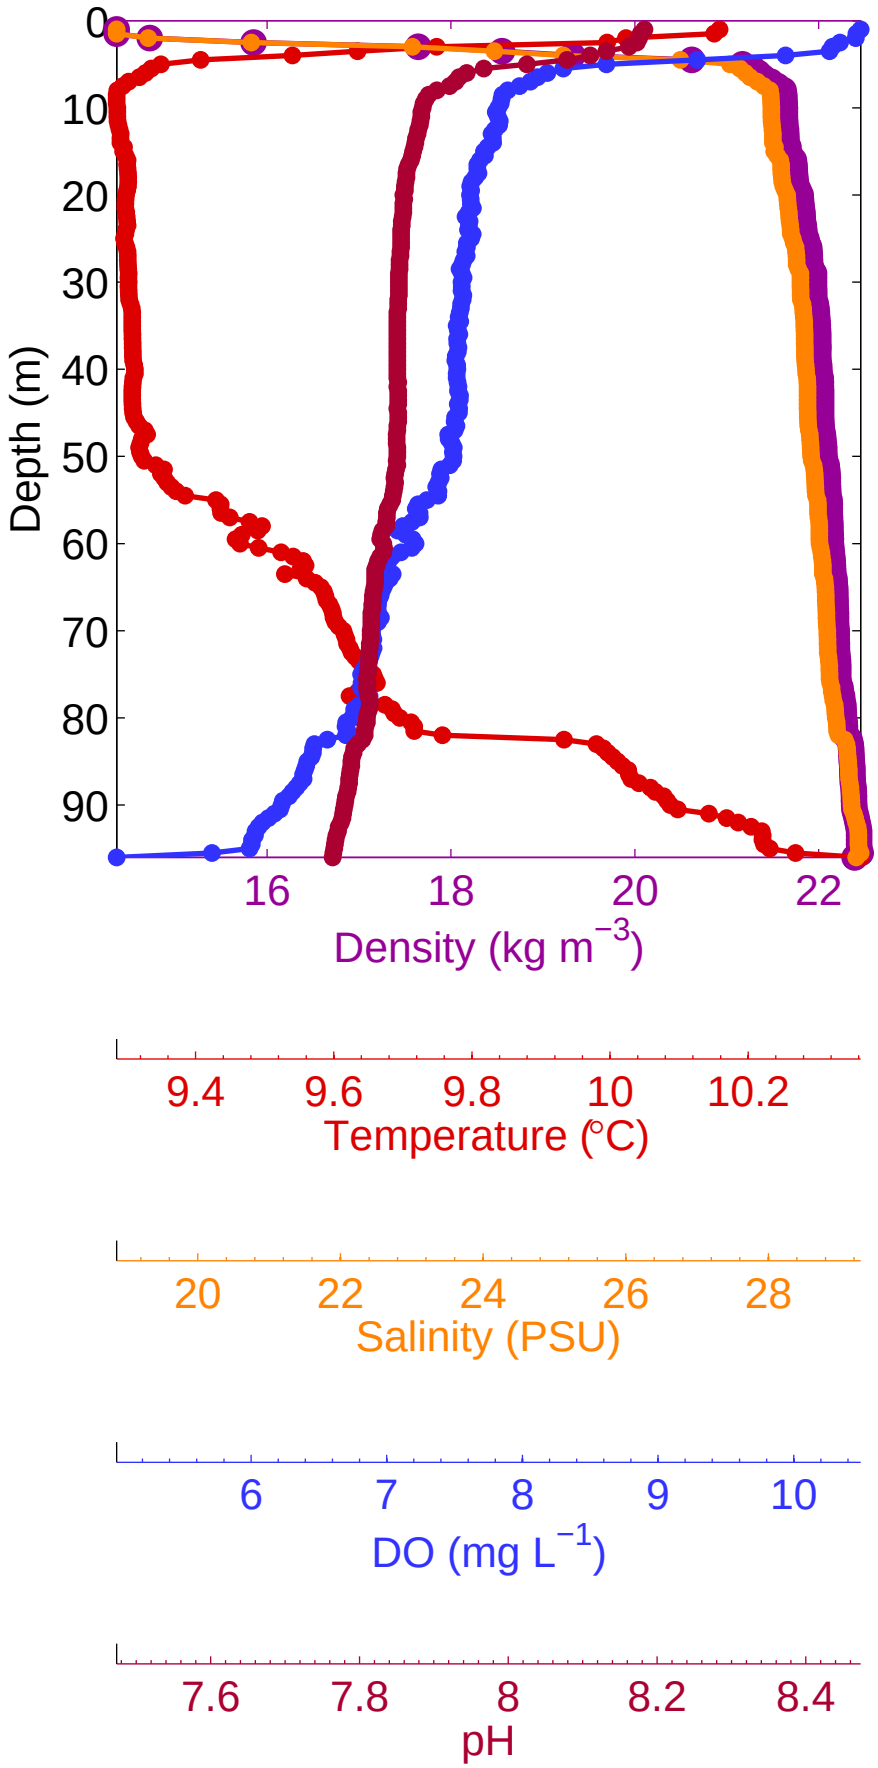
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
16
18
20
22
Density (kg m^{-3})
9.4
9.6
9.8
10
10.2
Temperature (°C)
20
22
24
26
28
Salinity (PSU)
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH

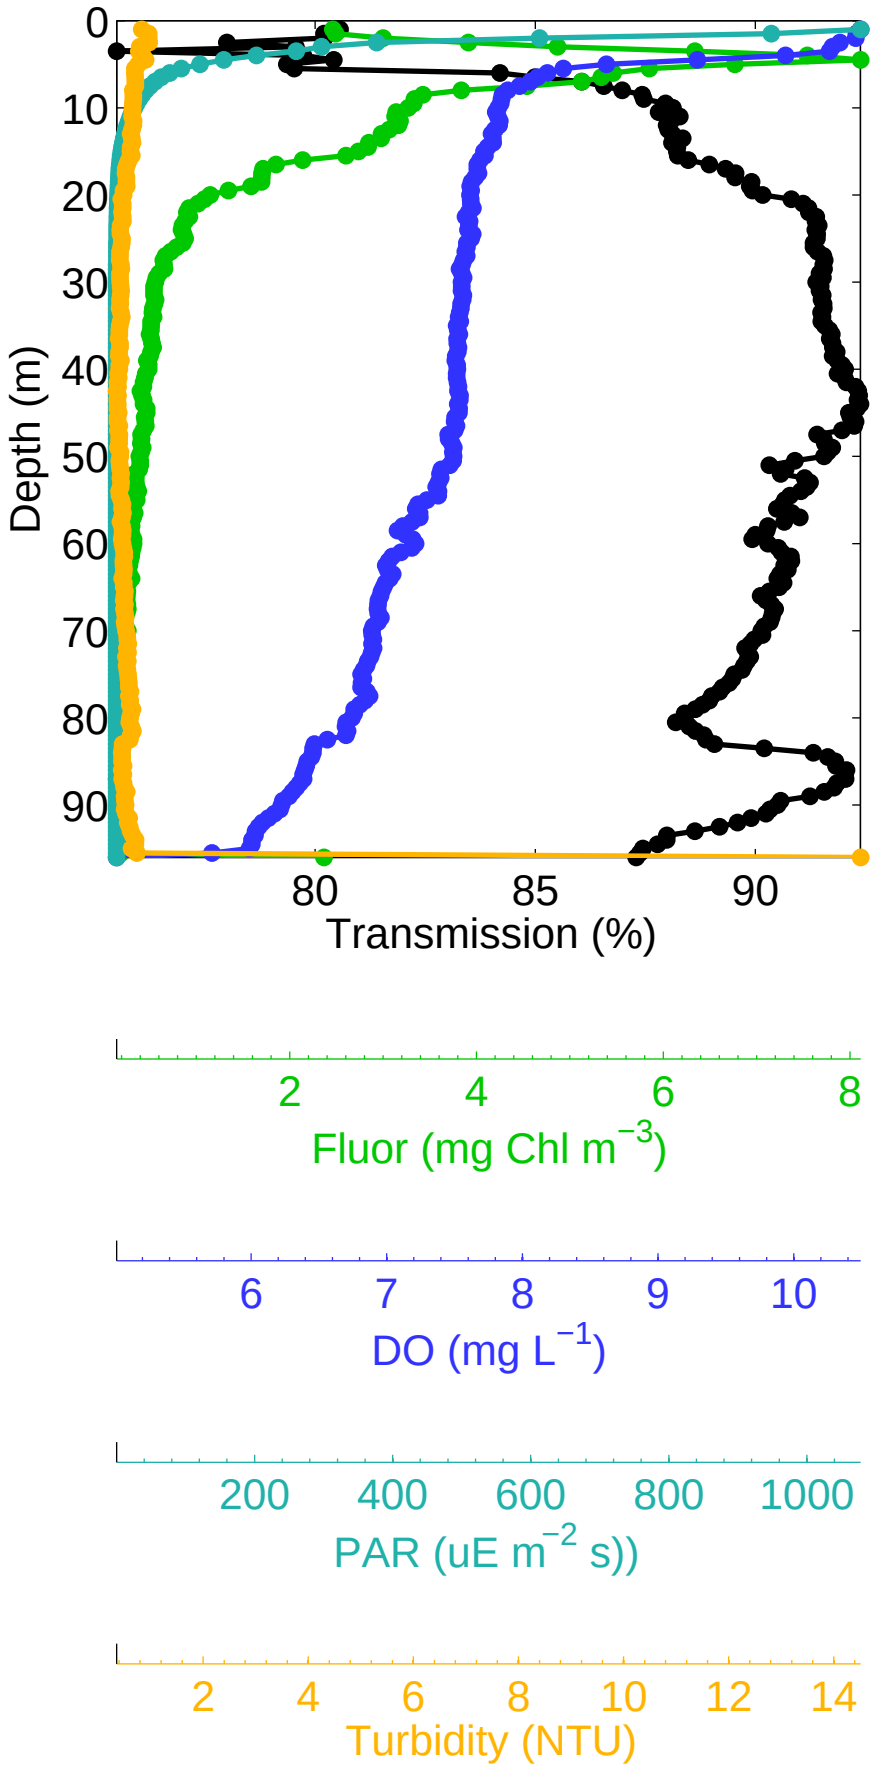
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
200
400
600
800
1000
PAR (uE m^{-2} s))
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)